Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Ανάφης για τις 30-09-2021 έως τις 06-10-2021

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Ανάφης η πραγματική ζήτηση για το διάστημα 30-09-2021 έως και 06-10-2021, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Ημερομηνία	Ζήτηση (MWh)
30/09/21	3,59
01/10/21	3,41
02/10/21	3,59
03/10/21	3,13
04/10/21	3,12
05/10/21	3,49
06/10/21	3,12

Παρατηρήσεις:
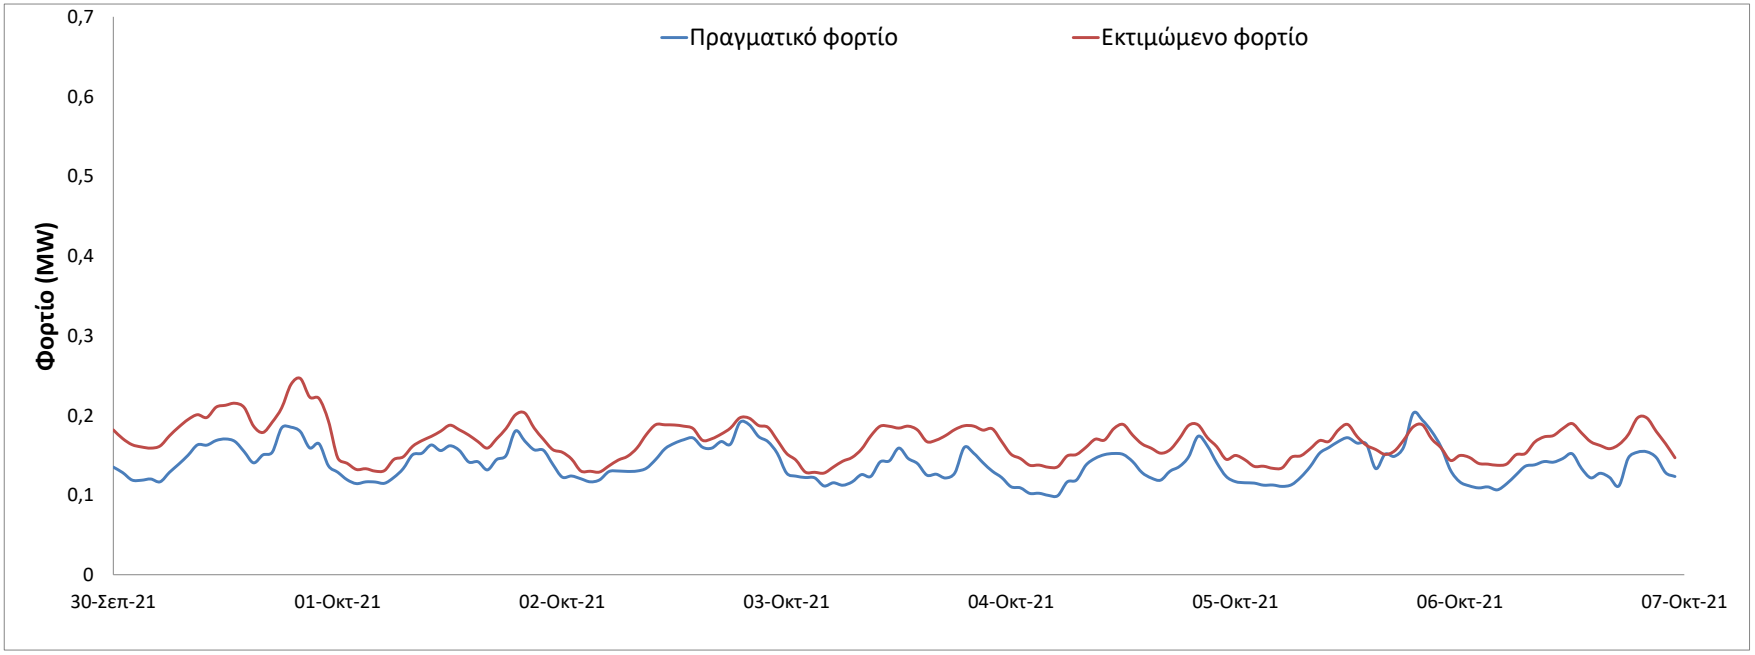
• Όλες οι μονάδες του ΤΣΠ είναι διαθέσιμες, με τη συνολική ισχύ του να ανέρχεται σε 1,1 MW.