


## Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Χίου για τις 01/11/2021

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Χίου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **479 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **466 MWh** (97,24% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **13,22 MWh**, με διείσδυση 2,76%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **172,61 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

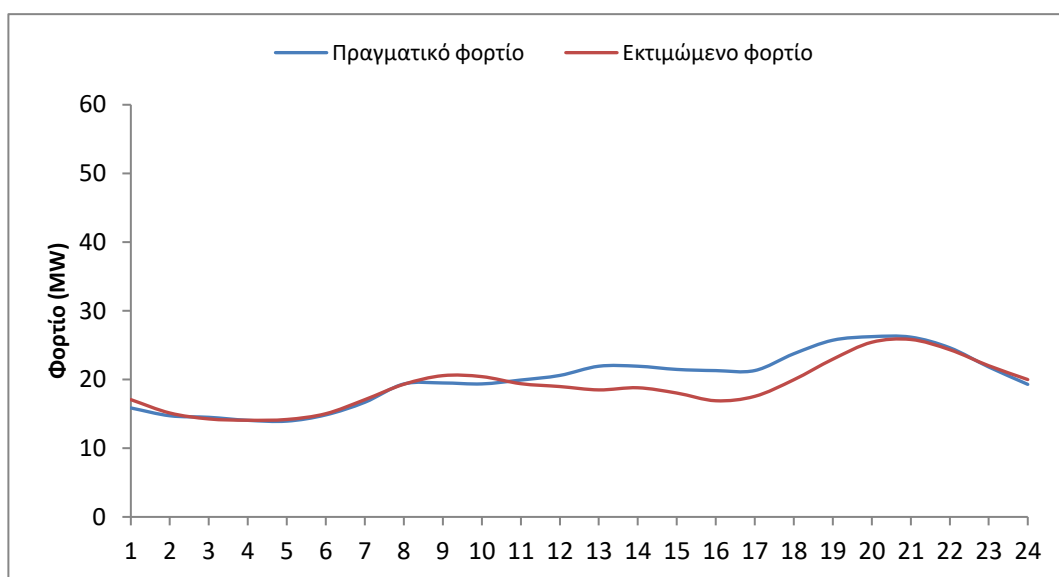

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Χίου

Παρατηρήσεις:

- Όλες οι μονάδες ήταν διαθέσιμες, εκτός από την G10, λόγω βλάβης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 60,95 MW.