Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Χίου για τις 01/01/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Χίου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **546 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **501 MWh** (91,69% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **45,4 MWh** , με διείσδυση 8,31%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **155,41 MWh.**

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

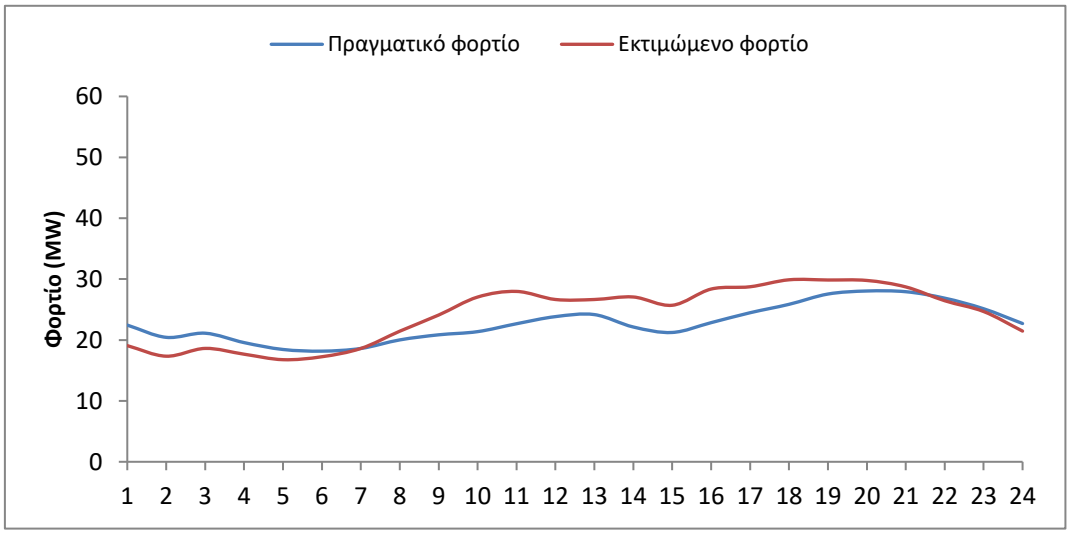

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Χίου

Παρατηρήσεις:

• Όλες οι μονάδες ήταν διαθέσιμες, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 69,932 MW.