


Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 01/03/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **414,38 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

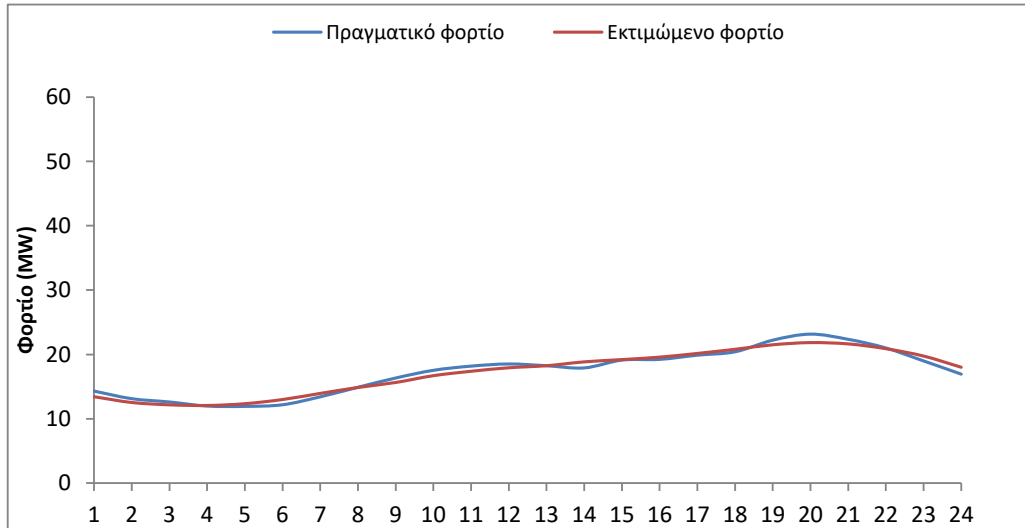

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας

Παρατηρήσεις:

- Ο αεριοστρόβιλος G29 βρίσκεται σε βλάβη, η μονάδα G6 βρίσκεται σε συντήρηση, 3 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση και 3 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 50,4 MW.