


Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 01/04/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **503,21 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

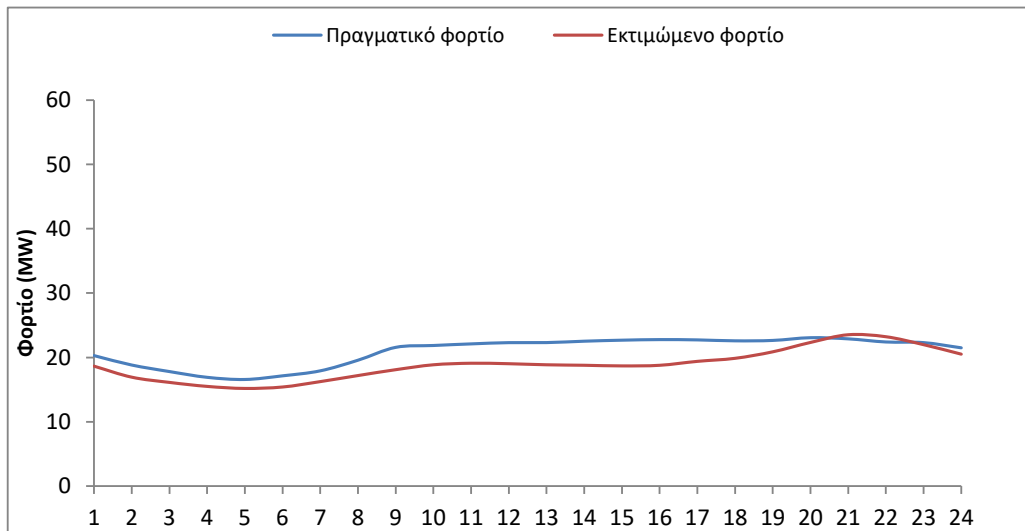

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας

Παρατηρήσεις:

- Ο αεριοστρόβιλος G29 και 1 Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, η μονάδα Νο 6 και 2 Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 53,7 MW.