Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Χίου για τις 30/06/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Χίου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **509 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **411 MWh** (80,81% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **97,71 MWh**, με διείσδυση 19,19%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **166,82 MWh.**

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

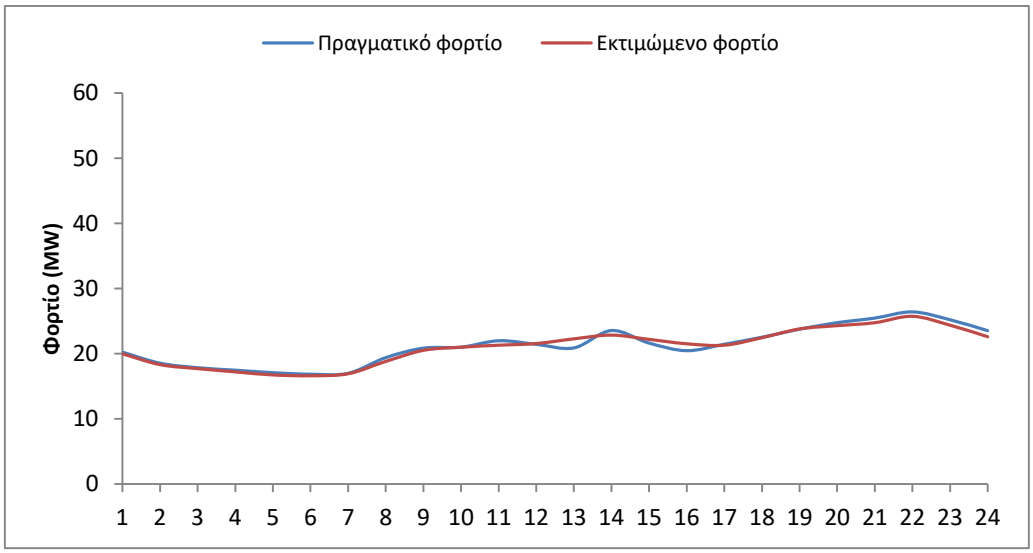

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Χίου

Παρατηρήσεις:

• Όλες οι μονάδες ήταν διαθέσιμες, εκτός από την G1, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 55,45 MW.