


## Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 01/07/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **1022,6 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

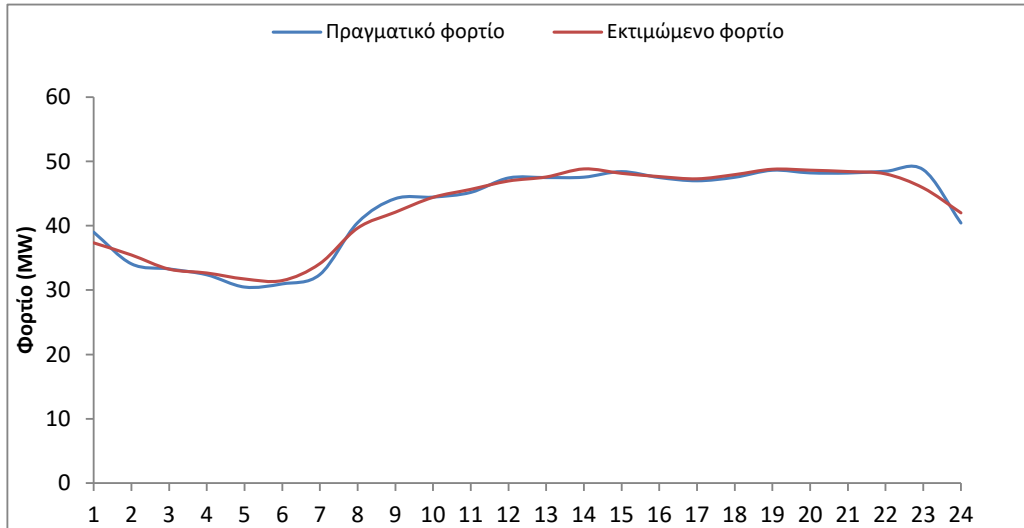

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας

Παρατηρήσεις:

- Από 01/07/2022 βρίσκεται στον ΑΣΠ Θήρας και 20MW πρόσθετη μισθωμένη ισχύς.
- 1 Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση και 1 Η/Ζ σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 83,9 MW.