Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 22/06/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **990,74 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

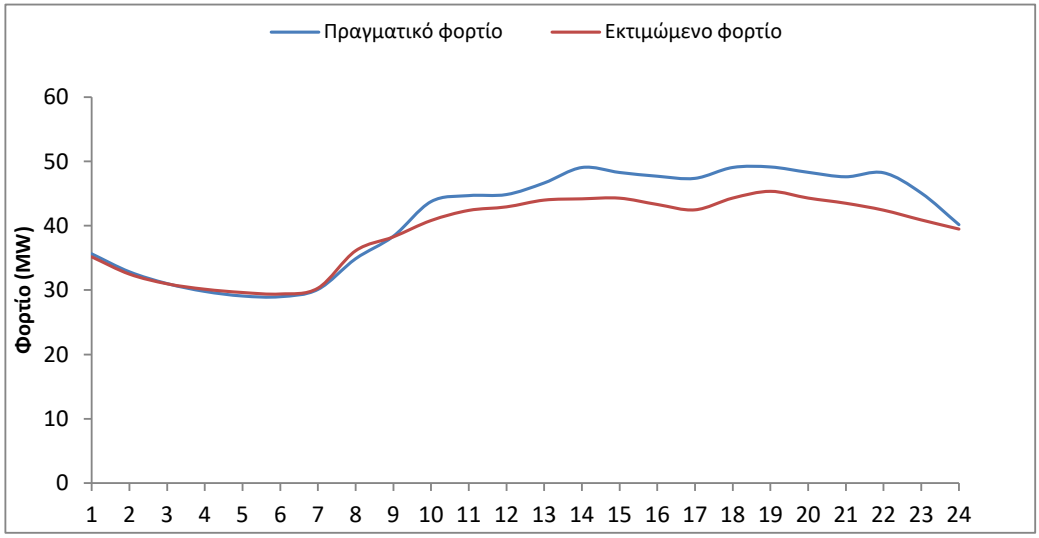

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας

Παρατηρήσεις:

- 1 Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 64,9 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 01/06/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **901,04 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

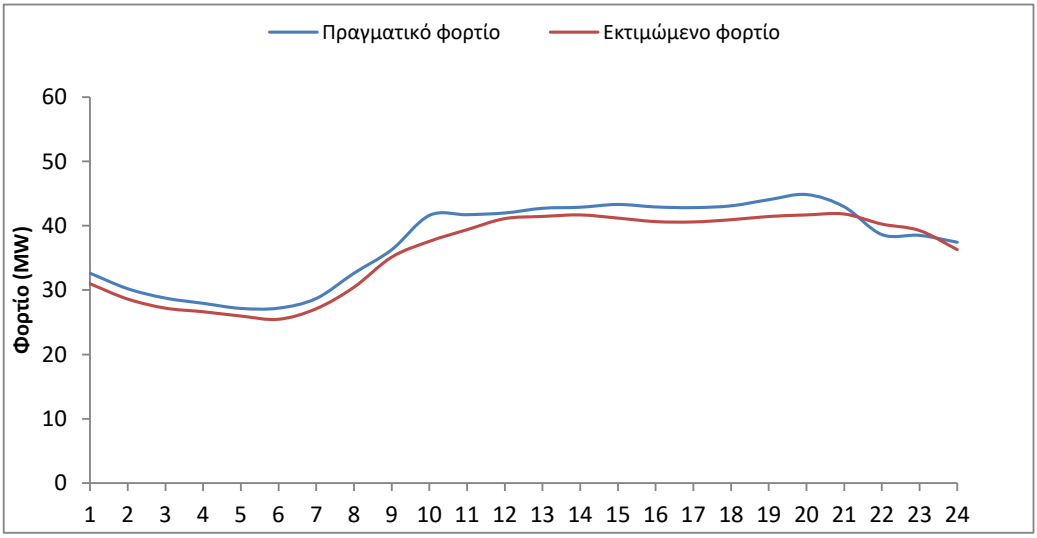

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας

Παρατηρήσεις:

- 2 Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη και 2 Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 66,75 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 02/06/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **898,7 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

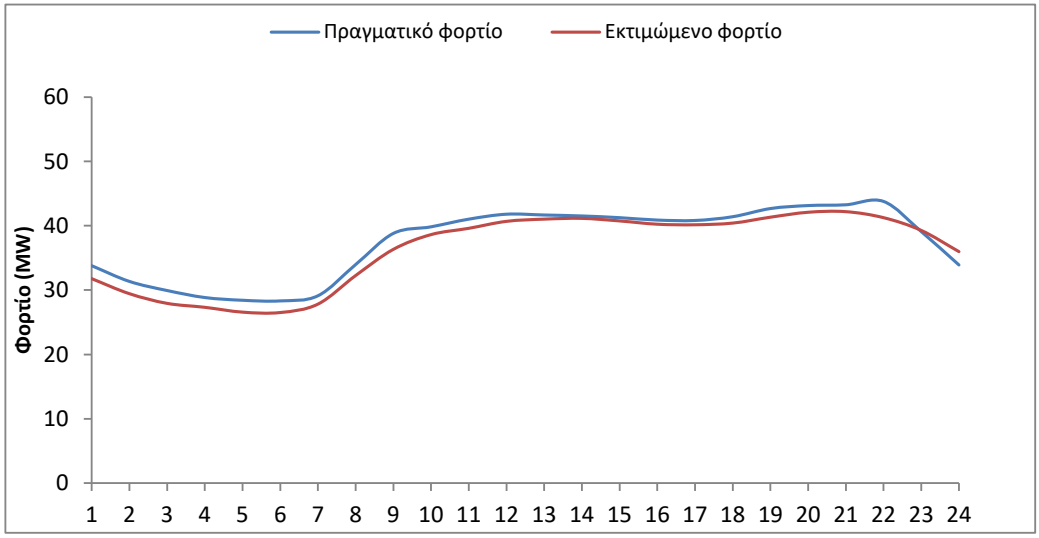

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας

Παρατηρήσεις:

- 2 Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη και 2 Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 66,75 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 03/06/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **905,66 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

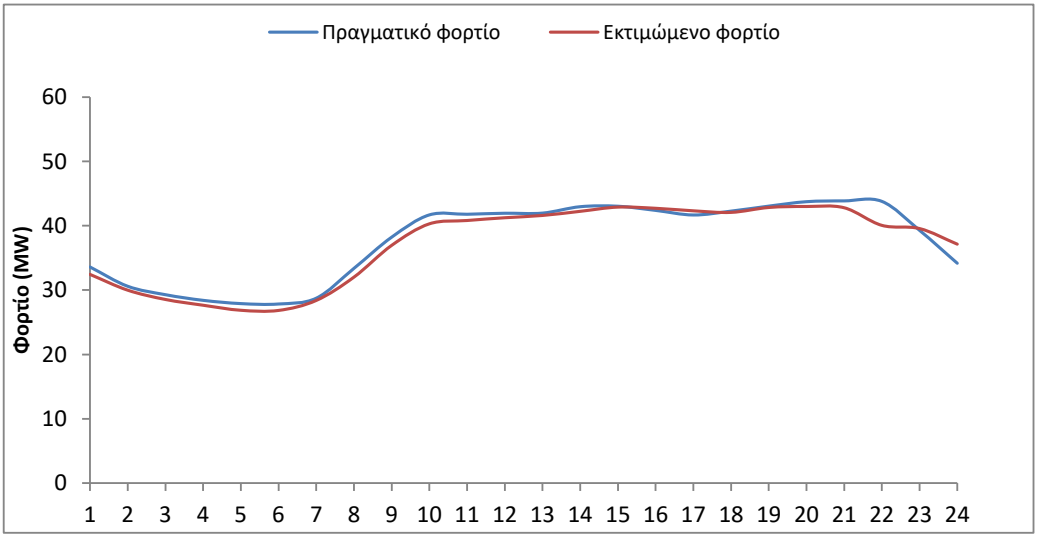

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας

Παρατηρήσεις:

- 2 Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη και 2 Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 66,75 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 04/06/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **910,7 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

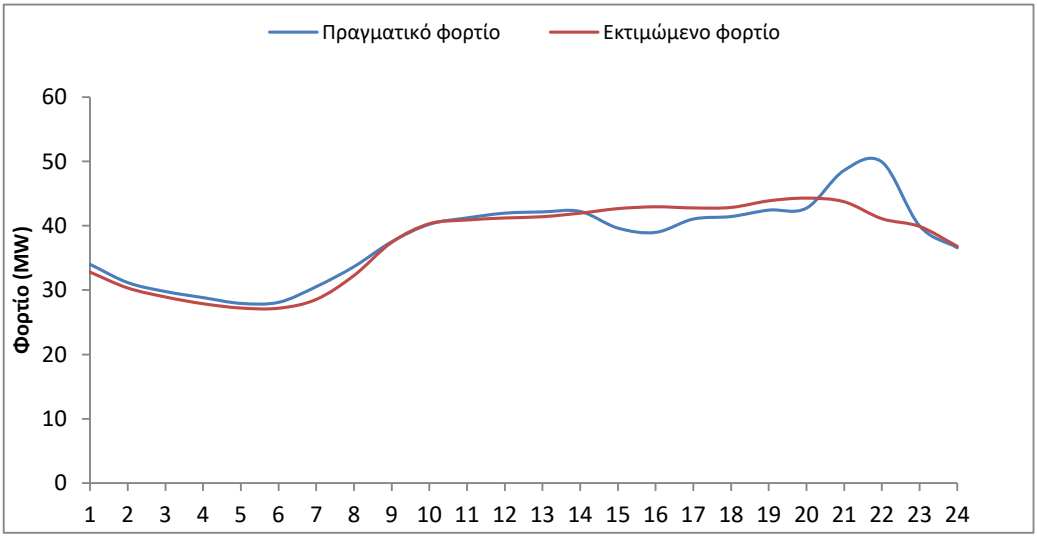

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας

Παρατηρήσεις:

- 2 Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη και 2 Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 66,75 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 05/06/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **855,15 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

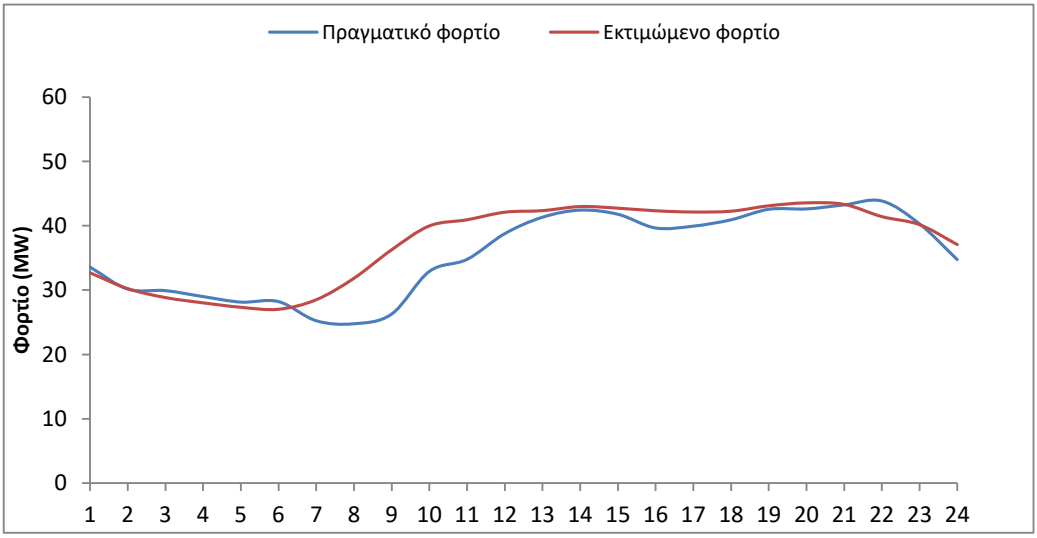

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας

Παρατηρήσεις:

- 2 Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη και 2 Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 66,75 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 06/06/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **944,36 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

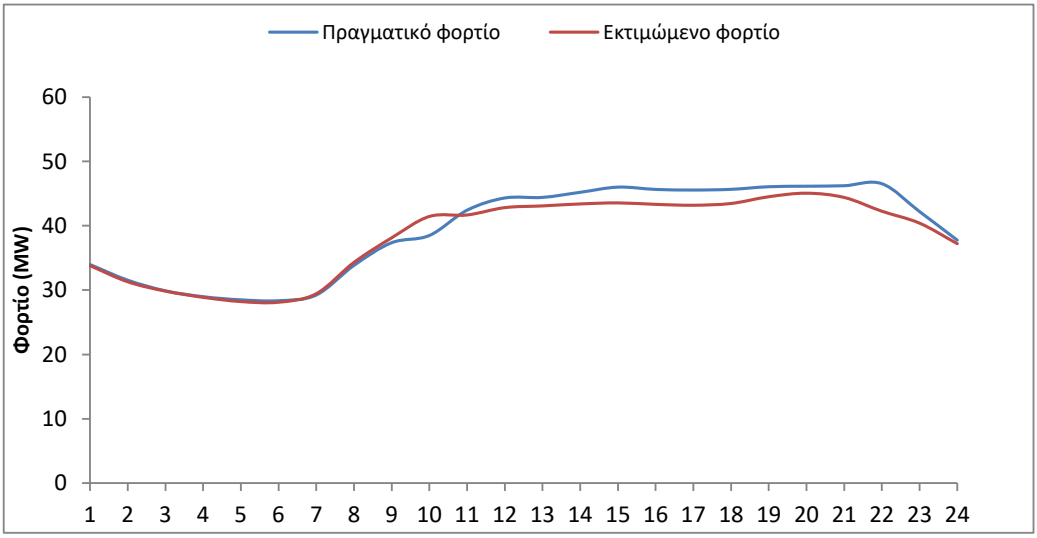

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας

Παρατηρήσεις:

- 2 Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη και 1 Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 67,85 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 07/06/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **918,82 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

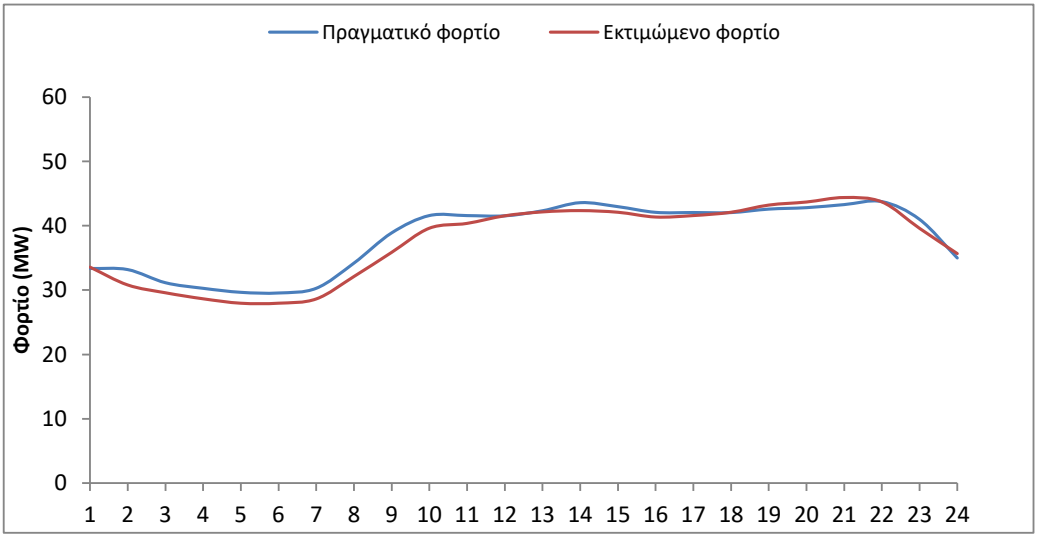

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας

Παρατηρήσεις:

- 2 Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη και 1 Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 67,85 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 08/06/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **886,57 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

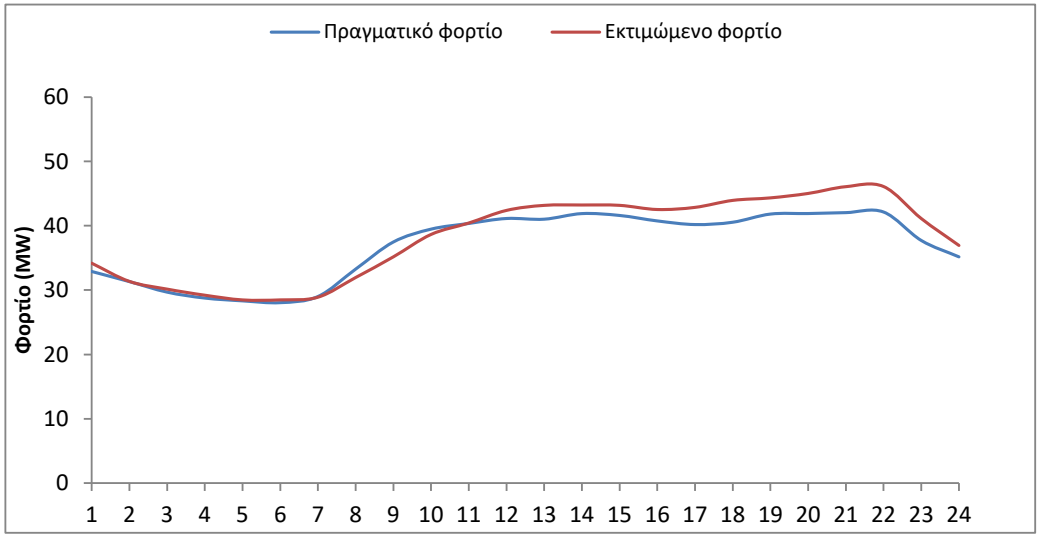

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας

Παρατηρήσεις:

- Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση και 1 Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 63,9 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 09/06/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **909,01 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

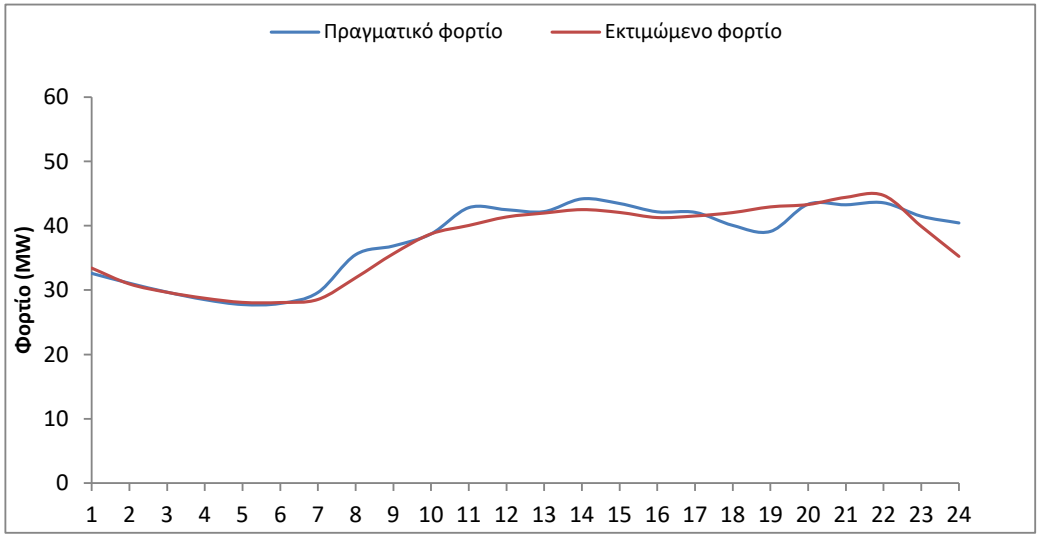

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας

Παρατηρήσεις:

- 1 Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 64,9 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 10/06/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **928,25 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

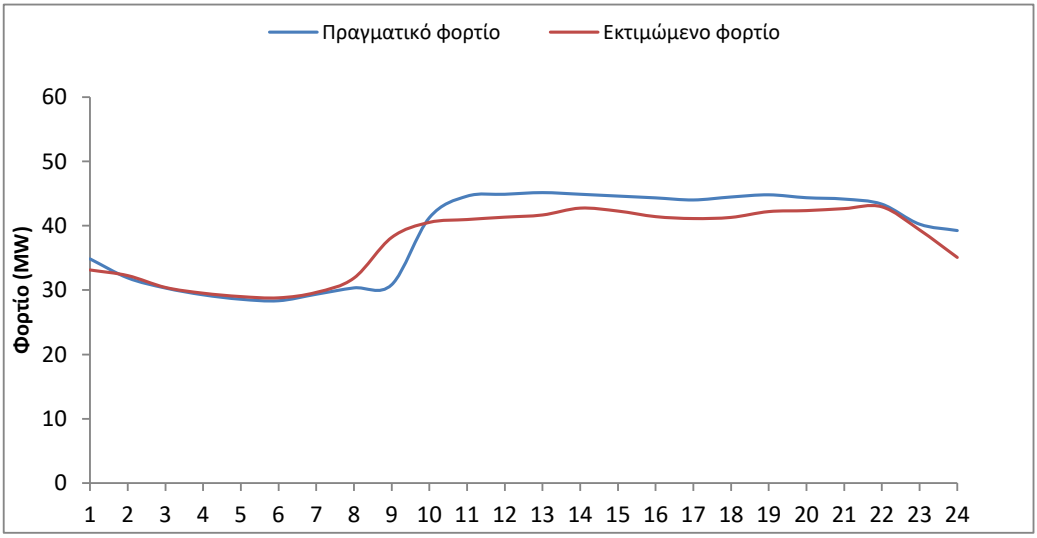

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας

Παρατηρήσεις:

- 1 Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 66,4 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 11/06/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **926,4 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

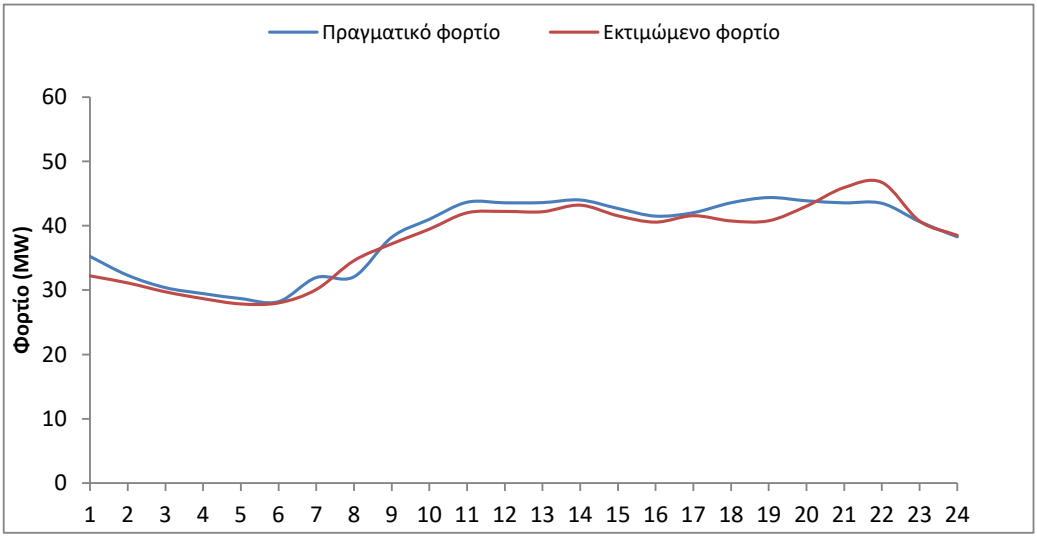

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας

Παρατηρήσεις:

- 1 Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 66,4 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 12/06/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **903,27 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

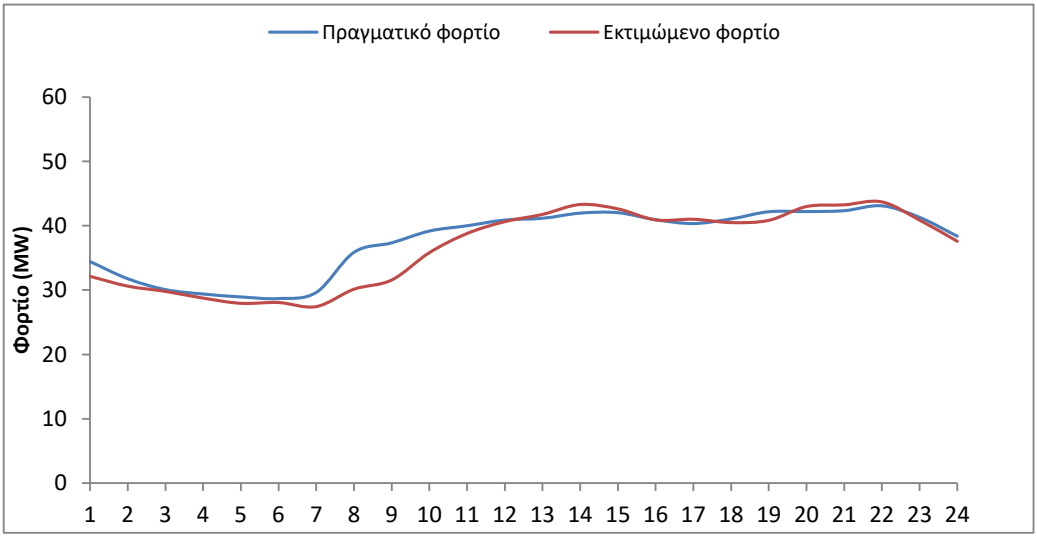

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας

Παρατηρήσεις:

- 1 Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 66,4 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 13/06/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **918,42 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

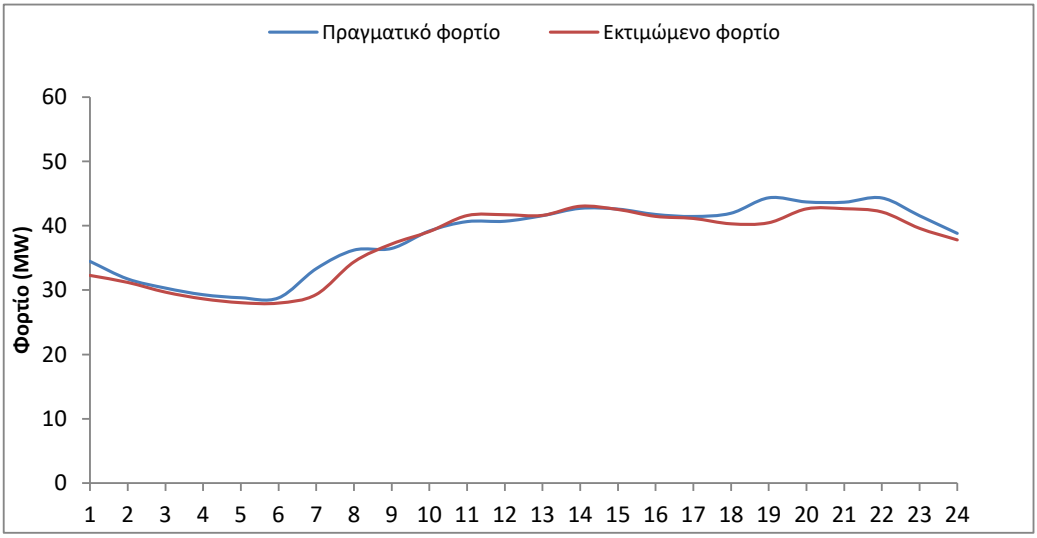

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας

Παρατηρήσεις:

- 1 Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 66,4 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 14/06/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **937,21 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

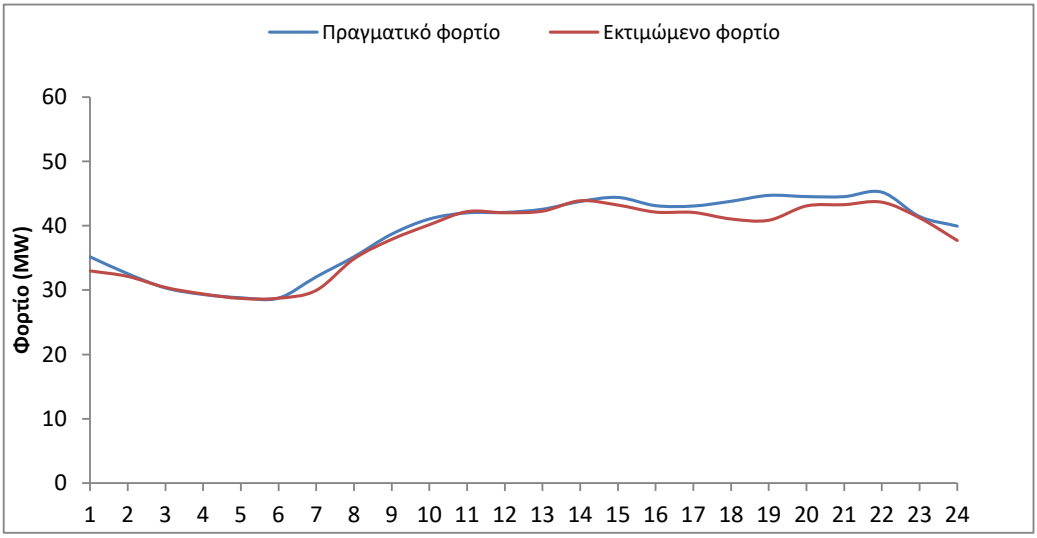

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας

Παρατηρήσεις:

- 1 Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 66,4 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 15/06/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **921,1 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

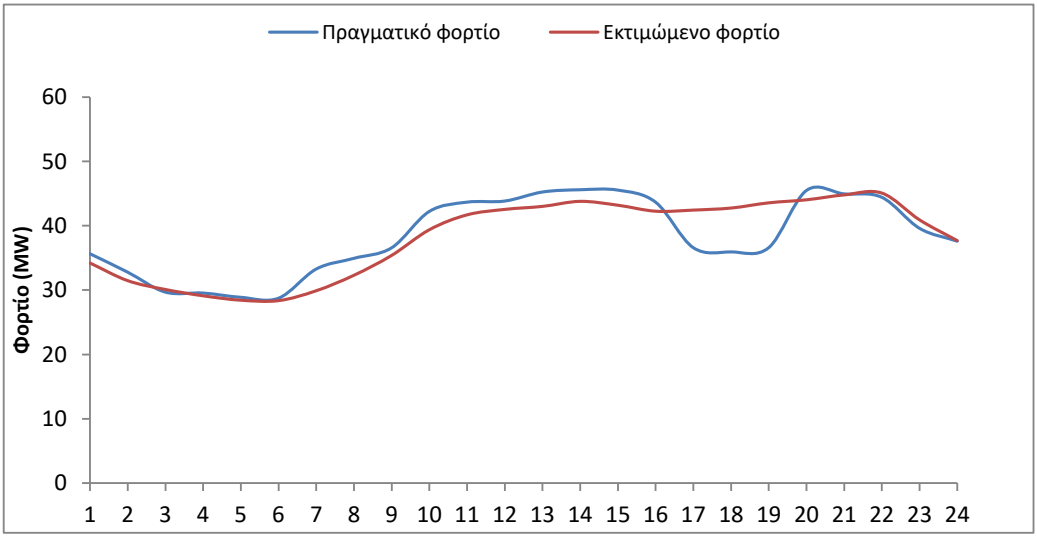

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας

Παρατηρήσεις:

- 1 Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 66,4 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 16/06/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **941,09 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

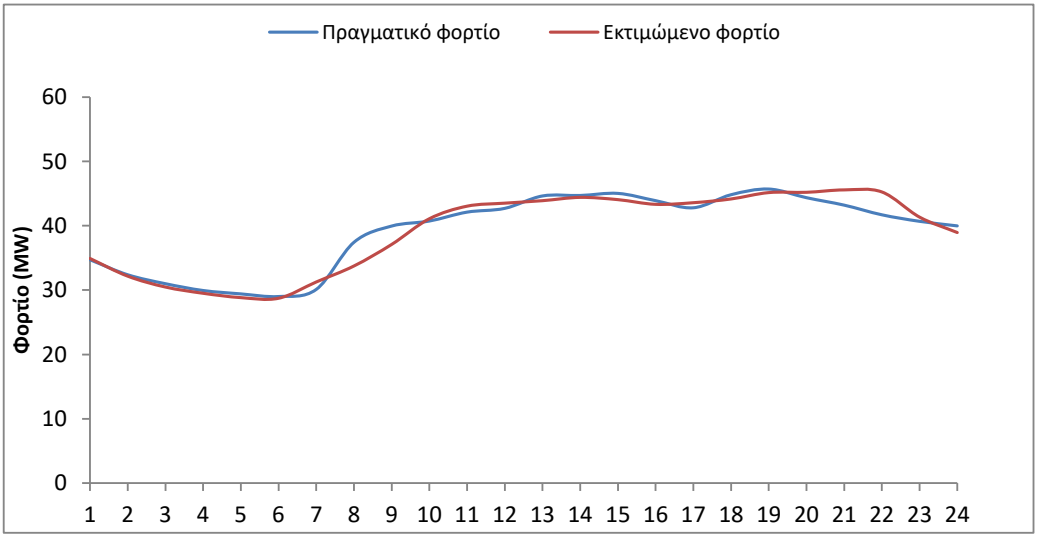

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας

Παρατηρήσεις:

- 1 Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 64,9 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 17/06/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **931,57 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

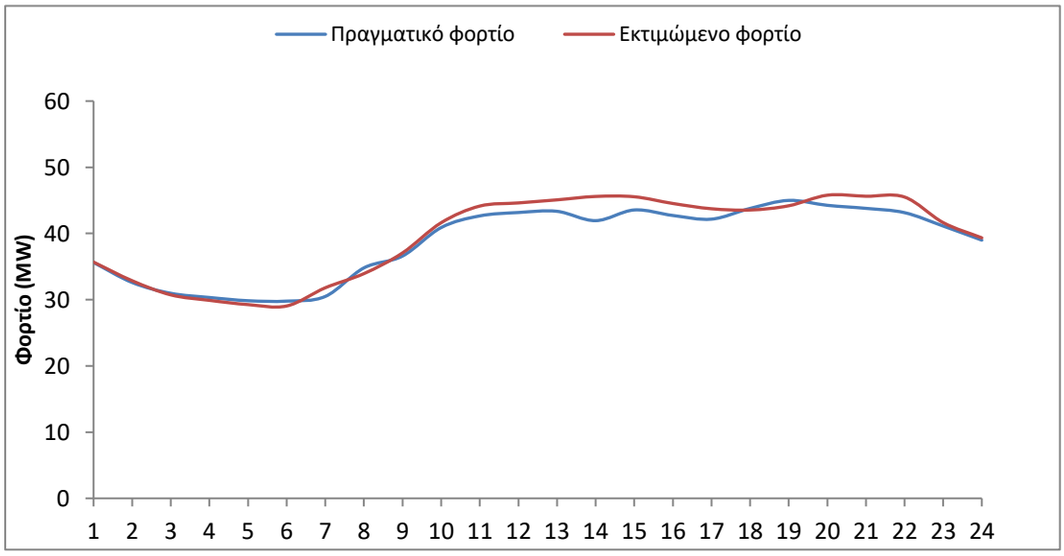

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας

Παρατηρήσεις:

- 1 Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 64,9 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 18/06/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **921,98 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

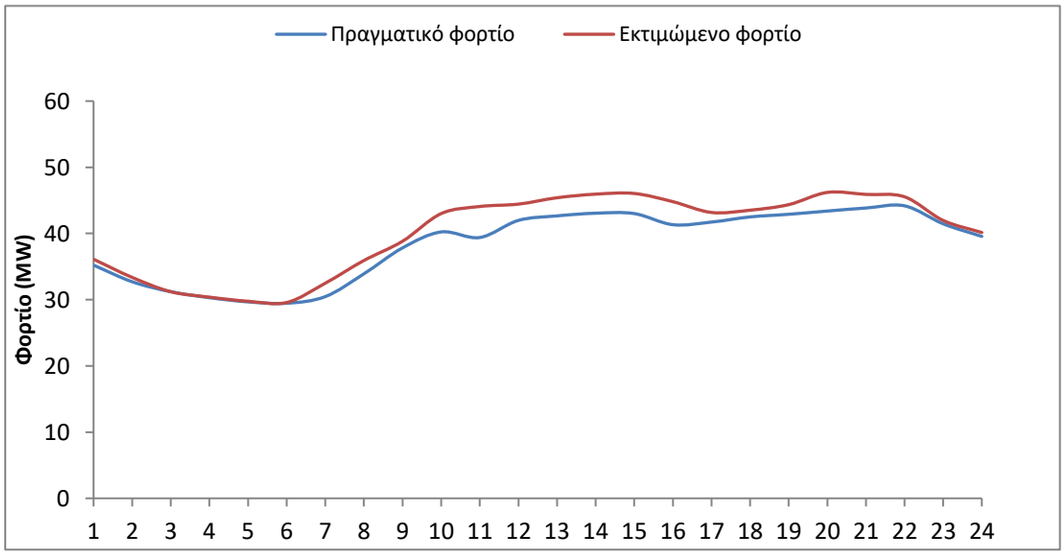

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας

Παρατηρήσεις:

- 1 Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 64,9 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 19/06/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **904,86 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

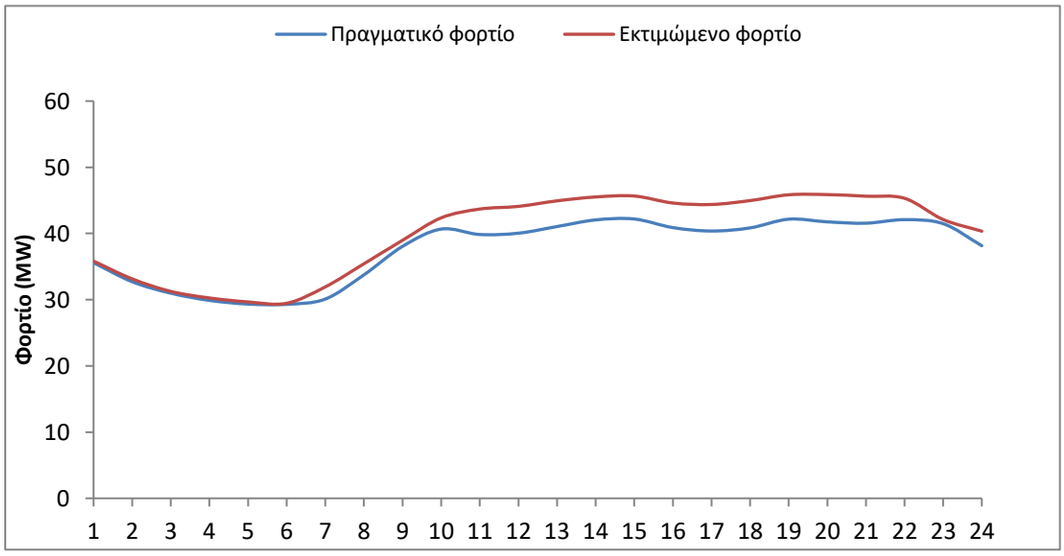

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας

Παρατηρήσεις:

- 1 Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 64,9 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 20/06/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **898,14 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

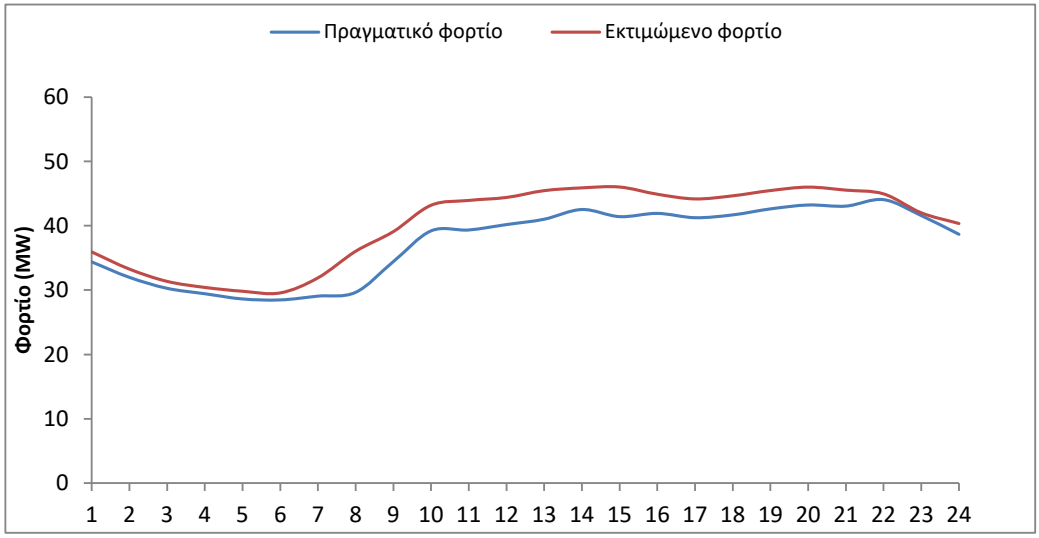

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας

Παρατηρήσεις:

- 1 Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 64,9 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 21/06/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **930,38 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

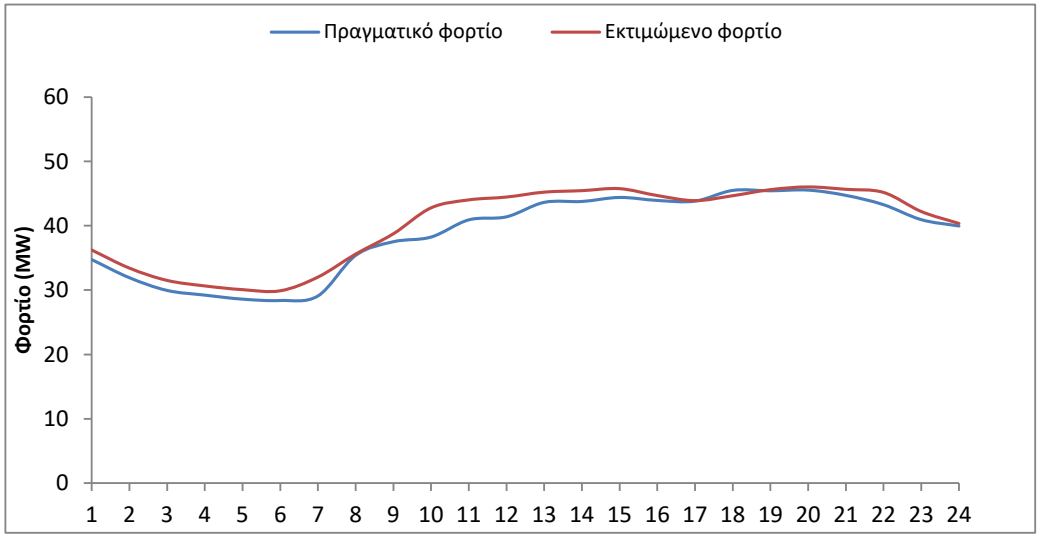

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας

Παρατηρήσεις:

- 1 Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 64,9 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 23/06/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **1043,13 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

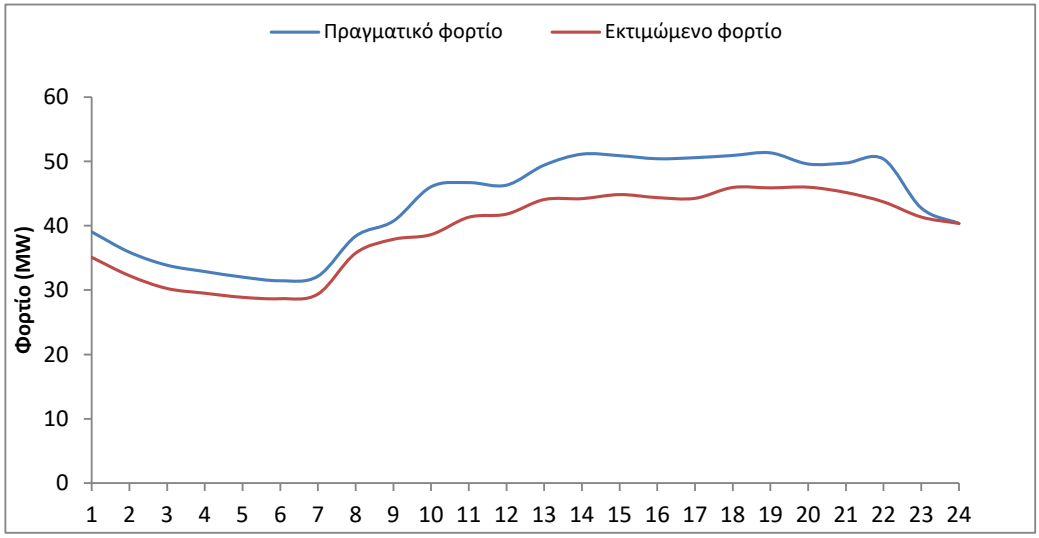

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας

Παρατηρήσεις:

- 1 Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 64,9 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 24/06/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **1038,22 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

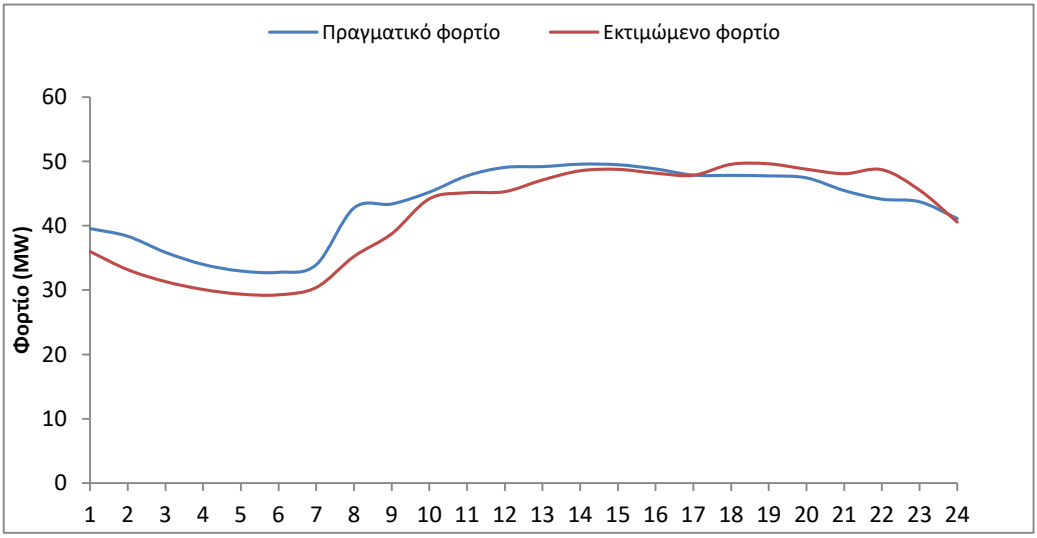

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας

Παρατηρήσεις:

- 1 Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 64,9 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 25/06/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **978,54 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

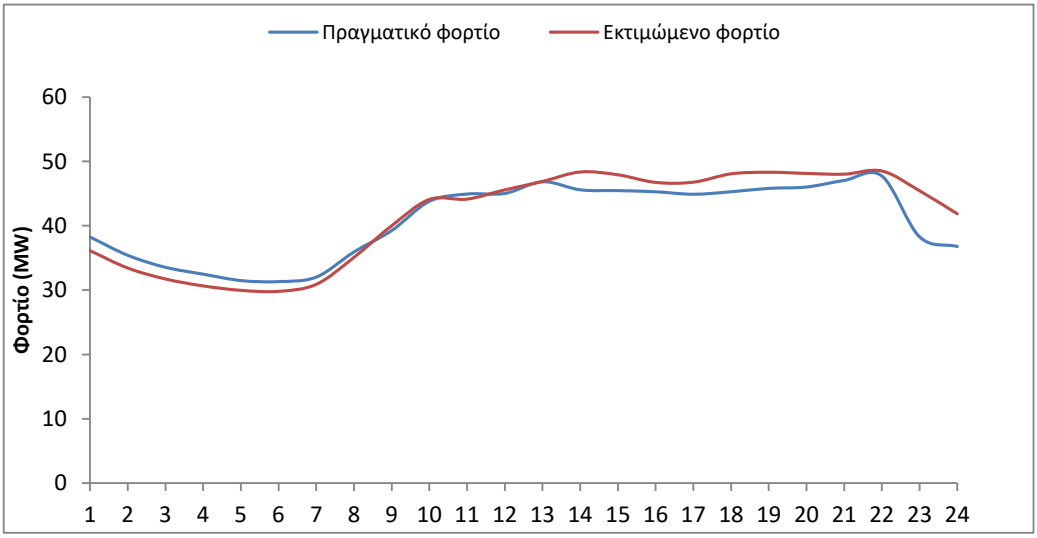

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας

Παρατηρήσεις:

- 1 Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 64,9 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 26/06/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **1002,81 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

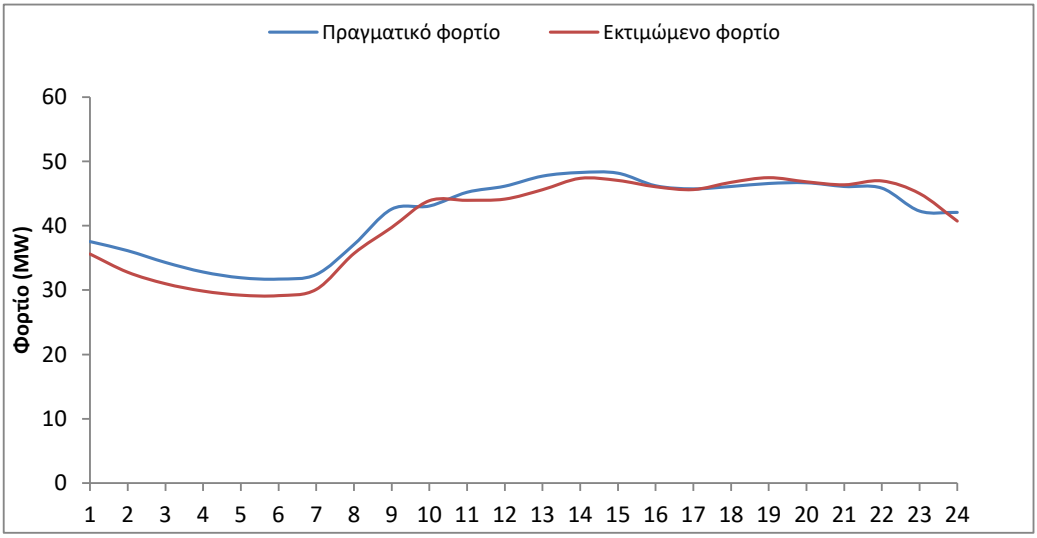

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας

Παρατηρήσεις:

- 1 Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 64,9 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 27/06/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **1019,53 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

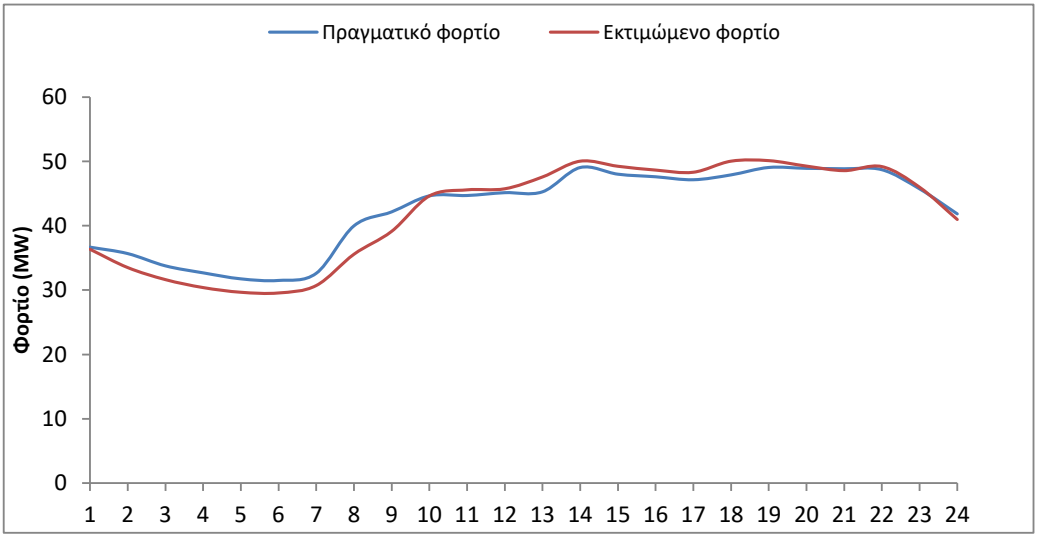

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας

Παρατηρήσεις:

- 1 Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 63,9 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 28/06/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **1030,87 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

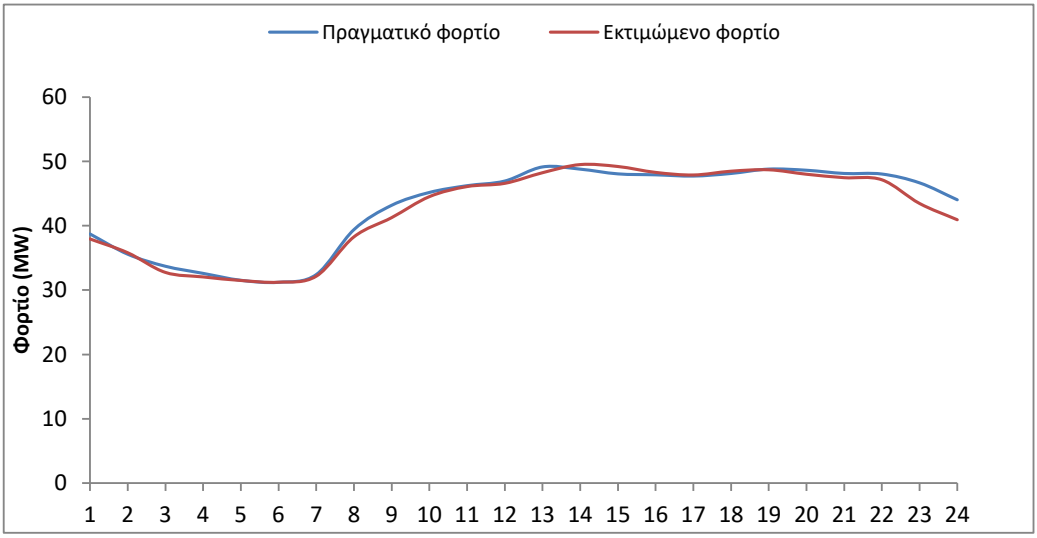

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας

Παρατηρήσεις:

- 1 Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση και 1 Η/Ζ σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 63,9 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 29/06/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **1023,04 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

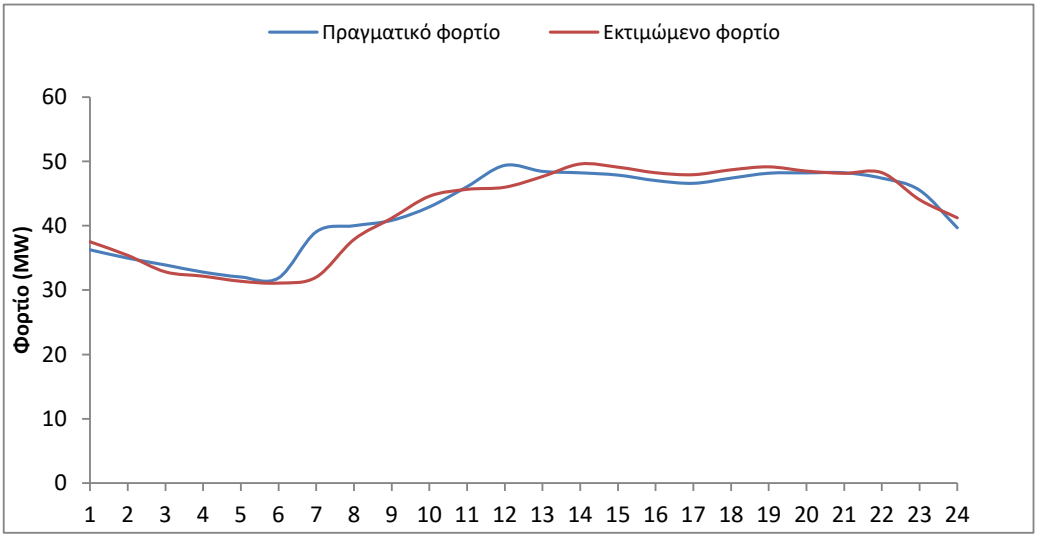

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας

Παρατηρήσεις:

- 1 Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση και 1 Η/Ζ σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 63,9 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 30/06/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **1010,7 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

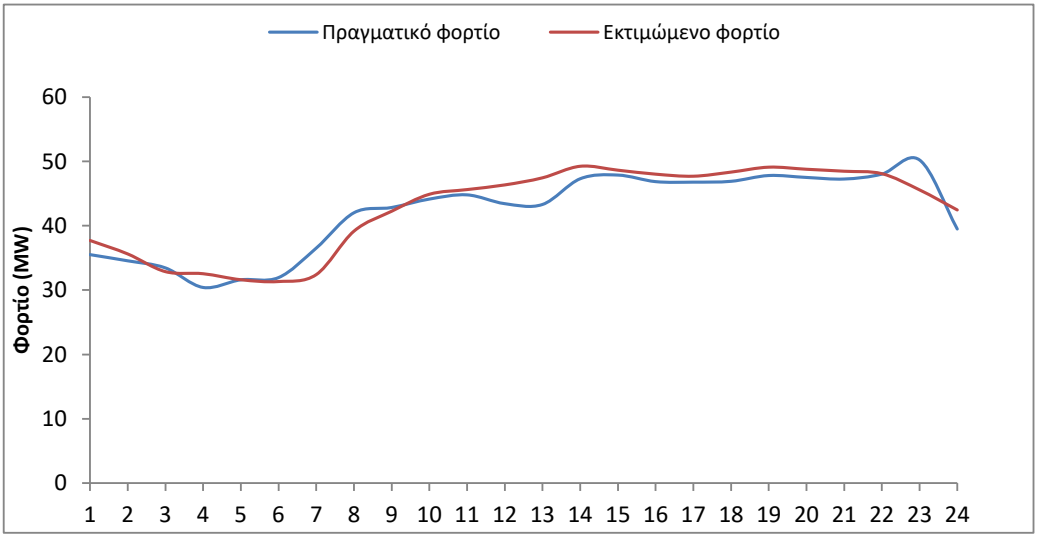

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας

Παρατηρήσεις:

- 1 Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση και 1 Η/Ζ σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 63,9 MW.