


Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 01/09/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **1083,51 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

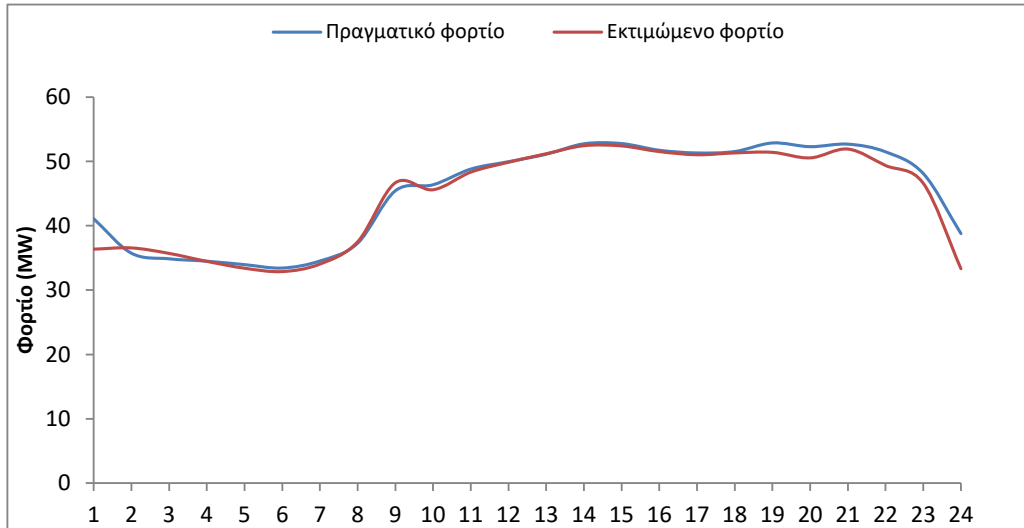

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας

Παρατηρήσεις:

- Από 01/09/2022 βρίσκεται στον ΑΣΠ Θήρας και 10MW πρόσθετη μισθωμένη ισχύς.
- 1 Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση, με τη συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 74,9 MW.