


Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 01/09/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **838,59 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **789,35 MWh** (94,13% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **49,24 MWh**, με διείσδυση 5,87%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **261,59 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

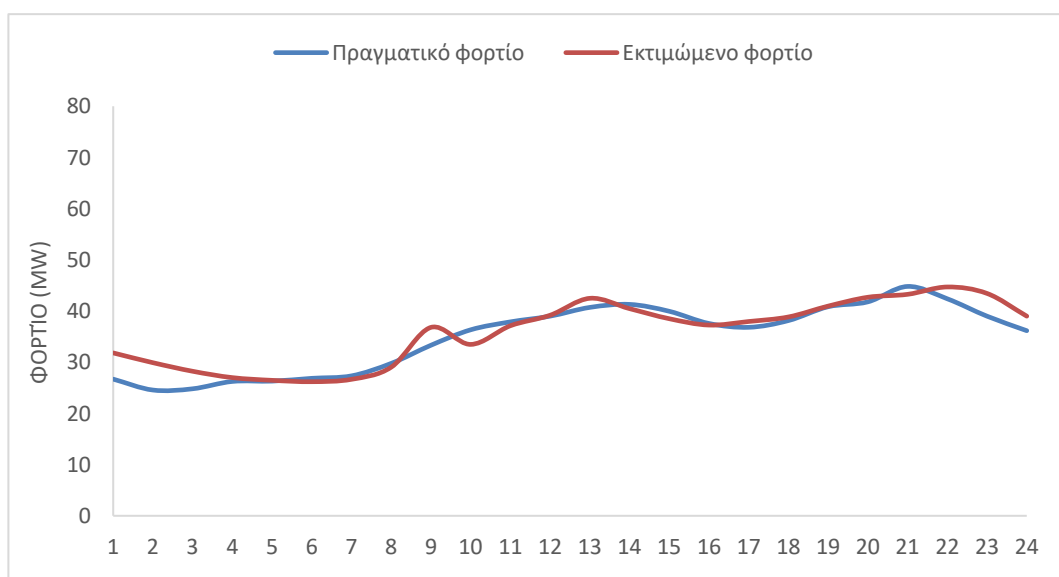

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου

Παρατηρήσεις:

- 1 φορητό Η/Ζ και η G10 βρίσκονται σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 75 MW.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Παρασκευή 2/9/2022	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Παρασκευή	02/09/22 0:00	33,07	32,43	0,64		1	1	1	1		1				9,02	8,95
	02/09/22 1:00	30,68	30,34	0,33			1	1	1		1				8,70	8,82
	02/09/22 2:00	28,89	28,89	0,00			1	1	1		1				7,10	7,05
	02/09/22 3:00	27,99	27,93	0,06			1	1	1		1				6,18	6,14
	02/09/22 4:00	27,19	27,19	0,00			1	1	1		1				5,34	5,33
	02/09/22 5:00	27,34	27,34	0,00			1	1	1		1				5,46	5,48
	02/09/22 6:00	27,70	27,70	0,00			1	1	1		1				5,85	5,82
	02/09/22 7:00	29,79	29,79	0,00			1	1	1		1				7,87	8,21
	02/09/22 8:00	33,29	33,29	0,00		1	1	1	1		1				9,81	9,79
	02/09/22 9:00	36,53	36,53	0,00	1	1	1	1	1		1				11,29	11,27
	02/09/22 10:00	38,01	38,01	0,00	1	1	1	1	1		1		4		10,51	10,29
	02/09/22 11:00	39,56	39,55	0,01	1	1	1	1	1		1		4		11,54	11,70
	02/09/22 12:00	41,13	41,09	0,04	1	1	1	1	1		1		4		12,35	12,41
	02/09/22 13:00	41,74	41,59	0,15	1	1	1	1	1		1		4		13,53	13,54
	02/09/22 14:00	40,22	40,20	0,02	1	1	1	1	1		1		2		13,01	12,99
	02/09/22 15:00	38,01	37,83	0,18	1	1	1	1	1		1				11,48	11,45
	02/09/22 16:00	37,04	36,91	0,13	1	1	1	1	1		1				10,53	10,50
	02/09/22 17:00	38,41	38,32	0,09	1	1	1	1	1		1		1		11,64	11,71
	02/09/22 18:00	41,35	41,35	0,00	1	1	1	1	1		1		4		13,04	13,05
	02/09/22 19:00	41,48	41,48	0,00	1	1	1	1	1		1		4		13,08	13,13
02/09/22 20:00	44,58	44,58	0,00	1	1	1	1	1		1		7		13,73	13,73	
02/09/22 21:00	41,45	41,40	0,05	1	1	1	1	1		1		4		13,35	13,28	
02/09/22 22:00	37,65	37,64	0,02	1	1	1	1	1		1		1		11,03	10,96	
02/09/22 23:00	34,71	34,62	0,09		1	1	1	1	1		1			9,34	9,50	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Σάββατο 3/9/2022	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Σάββατο	03/09/22 0:00	31,93	31,74	0,18			1	1	1		1				7,87	7,86
	03/09/22 1:00	29,55	29,50	0,05			1	1	1		1				7,66	7,71
	03/09/22 2:00	28,11	28,08	0,02			1	1	1		1				6,31	6,26
	03/09/22 3:00	27,14	27,14	0,00			1	1	1		1				5,30	5,30
	03/09/22 4:00	26,61	26,52	0,09			1	1	1		1				4,77	4,76
	03/09/22 5:00	26,37	26,21	0,16			1	1	1		1				4,48	4,51
	03/09/22 6:00	26,59	26,36	0,22			1	1	1		1				4,77	4,75
	03/09/22 7:00	27,79	27,46	0,33			1	1	1		1				5,81	5,89
	03/09/22 8:00	30,60	30,47	0,13			1	1	1		1				8,63	8,67
	03/09/22 9:00	33,53	33,45	0,07		1	1	1	1		1				9,56	9,53
	03/09/22 10:00	35,37	34,96	0,41		1	1	1	1		1				11,13	11,16
	03/09/22 11:00	37,15	36,76	0,39	1	1	1	1	1		1				11,37	11,35
	03/09/22 12:00	39,04	38,55	0,50	1	1	1	1	1		1				12,44	12,45
	03/09/22 13:00	40,05	39,14	0,90	1	1	1	1	1		1				13,48	13,45
	03/09/22 14:00	37,10	36,48	0,61	1	1	1	1	1		1				10,85	10,60
	03/09/22 15:00	34,65	33,78	0,87		1	1	1	1		1				9,07	9,15
	03/09/22 16:00	33,81	32,72	1,09		1	1	1	1		1				9,63	9,62
	03/09/22 17:00	34,85	33,95	0,90		1	1	1	1		1				10,27	10,25
	03/09/22 18:00	36,28	35,66	0,61	1	1	1	1	1		1				9,76	9,77
	03/09/22 19:00	37,75	37,12	0,63	1	1	1	1	1		1				11,14	11,20
03/09/22 20:00	40,94	40,08	0,87	1	1	1	1	1		1		2		13,35	13,37	
03/09/22 21:00	39,18	37,22	1,96	1	1	1	1	1		1		1		12,49	12,46	
03/09/22 22:00	36,12	33,21	2,91	1		1	1	1		1				10,31	10,39	
03/09/22 23:00	33,42	30,21	3,21			1	1	1		1				10,91	10,99	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Κυριακή 4/9/2022	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Κυριακή	04/09/22 0:00	30,92	27,95	2,98			1	1	1		1				9,15	9,11
	04/09/22 1:00	29,08	27,08	2,00			1	1	1		1				7,28	7,24
	04/09/22 2:00	27,68	26,99	0,69			1	1	1		1				5,90	5,83
	04/09/22 3:00	26,85	25,43	1,42			1	1	1		1				5,02	5,00
	04/09/22 4:00	26,15	25,37	0,78			1	1	1		1				4,31	4,28
	04/09/22 5:00	25,74	24,43	1,31				1	1		1				5,94	6,74
	04/09/22 6:00	25,41	23,53	1,89				1	1		1				8,92	8,90
	04/09/22 7:00	25,85	24,08	1,78				1	1		1				9,30	9,35
	04/09/22 8:00	27,37	25,90	1,47				1	1		1				9,56	9,03
	04/09/22 9:00	28,72	27,70	1,02			1	1	1		1				6,98	6,93
	04/09/22 10:00	29,88	28,01	1,87			1	1	1		1				7,97	7,99
	04/09/22 11:00	31,02	27,28	3,74			1	1	1		1				9,11	9,13
	04/09/22 12:00	32,25	29,67	2,59			1	1	1		1				10,38	10,39
	04/09/22 13:00	32,00	28,66	3,34			1	1	1		1				10,17	10,14
	04/09/22 14:00	30,66	26,10	4,56			1	1	1		1				9,79	9,77
	04/09/22 15:00	30,10	23,11	7,00				1	1		1				11,55	11,68
	04/09/22 16:00	30,30	21,38	8,92				1	1		1				12,10	12,12
	04/09/22 17:00	32,27	23,64	8,64				1	1		1				12,90	12,91
	04/09/22 18:00	34,03	25,76	8,28				1	1		1				13,31	13,27
	04/09/22 19:00	35,25	27,37	7,88			1	1	1		1				13,14	13,18
04/09/22 20:00	38,33	29,32	9,01			1	1	1		1				13,73	13,73	
04/09/22 21:00	37,11	30,87	6,25			1	1	1		1				13,73	13,72	
04/09/22 22:00	34,29	27,77	6,52			1	1	1		1				12,53	12,45	
04/09/22 23:00	31,35	23,27	8,08			1	1	1		1				11,59	11,79	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Δευτέρα 5/9/2022	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα	05/09/22 0:00	28,59	19,77	8,82			1	1			1				11,49	11,46
	05/09/22 1:00	26,89	18,70	8,19			1	1			1				10,57	10,52
	05/09/22 2:00	25,49	17,94	7,54			1	1			1				9,15	9,13
	05/09/22 3:00	24,88	17,84	7,03			1	1			1				8,53	8,52
	05/09/22 4:00	24,66	17,52	7,15			1	1			1				8,51	8,61
	05/09/22 5:00	24,80	16,44	8,36		1		1			1				9,91	9,92
	05/09/22 6:00	25,54	16,72	8,82		1		1			1				10,20	10,20
	05/09/22 7:00	27,41	18,25	9,17		1		1			1				10,93	11,44
	05/09/22 8:00	30,53	20,30	10,23				1	1		1				11,89	12,49
	05/09/22 9:00	33,32	22,12	11,20				1	1		1				13,28	13,31
	05/09/22 10:00	34,80	23,71	11,09				1	1		1				13,68	13,68
	05/09/22 11:00	36,54	24,48	12,06				1	1		1				13,73	13,73
	05/09/22 12:00	38,55	26,16	12,39			1	1	1		1				13,73	13,73
	05/09/22 13:00	37,27	24,83	12,44			1	1	1		1				13,73	13,73
	05/09/22 14:00	32,65	20,66	11,99			1	1			1				13,10	13,05
	05/09/22 15:00	28,56	17,79	10,77			1	1			1				11,45	11,43
	05/09/22 16:00	28,01	17,13	10,88			1	1			1				11,20	11,19
	05/09/22 17:00	29,63	18,20	11,43			1	1			1				11,81	11,84
	05/09/22 18:00	31,91	19,70	12,21			1	1			1				12,71	12,73
	05/09/22 19:00	34,12	21,25	12,86			1	1			1				13,48	13,52
05/09/22 20:00	38,14	25,48	12,65			1	1	1		1				13,73	13,73	
05/09/22 21:00	35,83	23,32	12,51			1	1	1		1				13,72	13,72	
05/09/22 22:00	31,68	20,01	11,68			1	1			1				12,73	12,70	
05/09/22 23:00	28,29	17,90	10,39			1	1			1				11,32	11,27	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Δευτέρα 6/9/2022	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα	06/09/22 0:00	25,52	16,48	9,04				1			1				10,03	10,00
	06/09/22 1:00	23,73	15,60	8,13				1			1				9,50	9,49
	06/09/22 2:00	22,74	14,23	8,51				1			1				9,11	9,11
	06/09/22 3:00	22,38	13,98	8,40				1			1				8,96	8,95
	06/09/22 4:00	21,97	13,72	8,25				1			1				8,81	8,79
	06/09/22 5:00	22,46	14,02	8,44				1			1				8,98	8,99
	06/09/22 6:00	23,46	14,66	8,80				1			1				9,37	9,38
	06/09/22 7:00	25,23	15,82	9,41				1			1				10,04	10,08
	06/09/22 8:00	27,54	17,36	10,18				1	1		1				10,99	11,01
	06/09/22 9:00	28,85	18,18	10,67				1	1		1				11,52	11,54
	06/09/22 10:00	29,16	18,43	10,73				1	1		1				11,65	11,66
	06/09/22 11:00	30,30	19,49	10,81		1		1			1				12,10	12,11
	06/09/22 12:00	31,38	20,48	10,90		1		1			1				12,54	12,55
	06/09/22 13:00	31,35	20,83	10,52		1		1			1				12,56	12,54
	06/09/22 14:00	29,21	19,26	9,95		1		1			1				11,73	11,68
	06/09/22 15:00	26,98	17,00	9,98		1		1			1				10,79	10,78
	06/09/22 16:00	26,80	16,46	10,34		1		1			1				10,70	10,71
	06/09/22 17:00	28,47	17,48	10,99		1		1			1				11,35	11,38
	06/09/22 18:00	31,94	19,80	12,14		1		1			1				12,71	12,75
	06/09/22 19:00	34,35	21,45	12,91			1	1			1				13,59	13,61
06/09/22 20:00	38,00	24,99	13,01			1	1	1		1				13,73	13,73	
06/09/22 21:00	35,31	22,31	13,00			1	1	1		1				13,71	13,71	
06/09/22 22:00	31,59	20,16	11,42			1	1			1				12,69	12,65	
06/09/22 23:00	27,99	18,49	9,50			1	1			1				11,25	11,22	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Τετάρτη 7/9/2022	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τετάρτη	07/09/22 0:00	25,35	17,45	7,91				1			1				10,17	10,15
	07/09/22 1:00	23,81	15,75	8,06				1			1				9,54	9,53
	07/09/22 2:00	22,60	14,47	8,13				1			1				9,05	9,04
	07/09/22 3:00	22,21	14,50	7,71				1			1				8,90	8,89
	07/09/22 4:00	22,14	14,16	7,98				1			1				8,85	8,86
	07/09/22 5:00	22,52	14,38	8,14				1			1				8,99	9,00
	07/09/22 6:00	23,53	14,73	8,81				1			1				9,41	9,41
	07/09/22 7:00	25,15	15,83	9,33				1			1				10,00	10,03
	07/09/22 8:00	27,56	18,24	9,32		1		1			1				10,97	10,99
	07/09/22 9:00	29,15	20,18	8,97		1		1			1				11,65	11,65
	07/09/22 10:00	30,10	19,84	10,26		1		1			1				12,00	12,02
	07/09/22 11:00	30,79	20,40	10,39	1	1		1			1				12,29	12,32
	07/09/22 12:00	32,03	21,61	10,43	1	1		1			1				12,80	12,82
	07/09/22 13:00	31,63	21,59	10,04	1	1		1			1				12,67	12,66
	07/09/22 14:00	29,44	20,54	8,89	1	1		1			1				11,85	11,79
	07/09/22 15:00	26,80	17,97	8,82		1		1			1				10,74	10,74
	07/09/22 16:00	26,57	16,77	9,80		1		1			1				10,61	10,62
	07/09/22 17:00	28,43	17,83	10,60		1		1			1				11,30	11,35
	07/09/22 18:00	31,53	20,10	11,43		1		1			1				12,56	12,61
	07/09/22 19:00	33,81	22,98	10,83		1		1	1		1				13,42	13,43
07/09/22 20:00	37,19	27,07	10,12		1		1	1		1				13,73	13,73	
07/09/22 21:00	35,14	27,86	7,28		1		1	1		1				13,70	13,69	
07/09/22 22:00	31,07	24,24	6,83		1		1	1		1				12,16	12,08	
07/09/22 23:00	27,86	22,47	5,39		1		1	1		1				9,11	9,05	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Πέμπτη 8/9/2022	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Πέμπτη	08/09/22 0:00	25,29	20,35	4,93		1			1		1				9,15	9,49
	08/09/22 1:00	23,48	18,48	5,00		1			1		1				9,41	9,40
	08/09/22 2:00	22,44	18,48	3,97		1			1		1				8,97	8,96
	08/09/22 3:00	22,00	17,13	4,87		1			1		1				8,66	8,66
	08/09/22 4:00	21,94	17,66	4,28		1			1		1				8,58	8,59
	08/09/22 5:00	22,10	18,24	3,86		1			1		1				8,72	8,72
	08/09/22 6:00	23,34	18,23	5,11		1			1		1				9,33	9,34
	08/09/22 7:00	24,90	19,02	5,88		1			1		1				9,91	9,95
	08/09/22 8:00	26,94	21,93	5,01			1		1		1				10,59	10,62
	08/09/22 9:00	28,39	24,72	3,67			1		1		1				11,33	11,35
	08/09/22 10:00	28,99	24,73	4,25			1		1		1				11,36	11,04
	08/09/22 11:00	30,02	26,95	3,07			1	1	1		1				8,50	8,32
	08/09/22 12:00	31,09	27,61	3,48			1	1	1		1				9,24	9,23
	08/09/22 13:00	30,73	27,79	2,94			1	1	1		1				8,91	8,88
	08/09/22 14:00	28,94	26,24	2,70				1	1		1				7,22	7,30
	08/09/22 15:00	26,50	21,12	5,38				1	1		1				9,51	9,99
	08/09/22 16:00	26,25	19,56	6,69				1	1		1				9,73	9,74
	08/09/22 17:00	28,68	20,22	8,45				1	1		1				11,37	11,41
	08/09/22 18:00	32,63	23,95	8,68				1	1		1				12,98	13,01
	08/09/22 19:00	34,97	25,72	9,25				1	1		1				13,70	13,70
08/09/22 20:00	37,96	28,91	9,05			1	1	1		1				13,73	13,73	
08/09/22 21:00	35,29	26,81	8,48			1	1	1		1				13,33	13,28	
08/09/22 22:00	31,83	25,65	6,18			1	1	1		1				11,32	11,23	
08/09/22 23:00	28,88	24,06	4,82			1	1	1		1				10,44	10,63	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Παρασκευή 9/9/2022	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Παρασκευή	09/09/22 0:00	26,10	23,23	2,87				1	1		1				9,74	9,67
	09/09/22 1:00	24,43	20,91	3,53				1	1		1				8,23	8,16
	09/09/22 2:00	23,25	19,90	3,35			1	1			1				6,92	6,90
	09/09/22 3:00	22,77	20,02	2,74			1	1			1				6,38	6,38
	09/09/22 4:00	22,60	19,86	2,74			1	1			1				6,26	6,23
	09/09/22 5:00	22,62	21,18	1,44			1	1			1				6,22	6,24
	09/09/22 6:00	23,42	21,97	1,45			1	1			1				7,08	7,03
	09/09/22 7:00	25,19	23,69	1,50			1	1			1				8,70	8,80
	09/09/22 8:00	27,24	25,52	1,72			1	1	1		1				9,73	9,07
	09/09/22 9:00	28,91	28,44	0,47			1	1	1		1				7,06	7,05
	09/09/22 10:00	29,39	28,93	0,46			1	1	1		1				7,50	7,52
	09/09/22 11:00	30,29	29,75	0,54			1	1	1		1				8,36	8,42
	09/09/22 12:00	31,20	30,32	0,88			1	1	1		1				9,34	9,34
	09/09/22 13:00	31,26	30,37	0,88			1	1	1		1				9,42	9,40
	09/09/22 14:00	29,40	28,56	0,84			1	1	1		1				7,61	7,56
	09/09/22 15:00	27,58	26,48	1,11			1	1	1		1				5,83	5,74
	09/09/22 16:00	27,18	25,88	1,29			1	1	1		1				5,01	5,34
	09/09/22 17:00	29,49	28,23	1,25			1	1	1		1				7,50	7,61
	09/09/22 18:00	33,11	31,94	1,17			1	1	1		1				10,59	10,60
	09/09/22 19:00	35,43	33,95	1,48			1	1	1	1	1				11,11	11,17
09/09/22 20:00	38,14	36,54	1,60			1	1	1	1	1				13,67	13,68	
09/09/22 21:00	35,39	33,84	1,55			1	1	1	1	1				11,36	11,24	
09/09/22 22:00	31,76	30,87	0,89			1	1	1	1	1				9,04	9,09	
09/09/22 23:00	28,76	28,40	0,36			1	1	1	1	1				7,00	6,92	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Σάββατο 10/9/2022	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Σάββατο	10/09/22 0:00	26,28	26,26	0,02				1	1		1				5,56	5,63
	10/09/22 1:00	24,53	24,53	0,00				1	1		1				7,34	7,79
	10/09/22 2:00	23,45	23,45	0,00				1	1		1				7,02	6,96
	10/09/22 3:00	22,82	22,82	0,00				1	1		1				6,30	6,32
	10/09/22 4:00	22,48	22,48	0,00				1	1		1				5,99	5,98
	10/09/22 5:00	22,68	22,68	0,00				1	1		1				6,14	6,17
	10/09/22 6:00	23,28	23,28	0,00				1	1		1				6,81	6,79
	10/09/22 7:00	24,43	24,43	0,00				1	1		1				6,71	6,40
	10/09/22 8:00	26,80	26,80	0,00				1	1	1		1			6,52	6,67
	10/09/22 9:00	29,16	29,16	0,00				1	1	1		1			7,40	7,45
	10/09/22 10:00	30,31	30,31	0,00				1	1	1		1			8,42	8,44
	10/09/22 11:00	31,41	31,19	0,21				1	1	1		1			9,50	9,54
	10/09/22 12:00	32,59	31,96	0,64				1	1	1		1			10,68	10,68
	10/09/22 13:00	33,07	32,39	0,68				1	1	1		1			11,26	11,24
	10/09/22 14:00	30,87	30,14	0,73				1	1	1		1			9,14	9,04
	10/09/22 15:00	28,68	27,58	1,10				1	1	1		1			6,86	6,84
	10/09/22 16:00	28,40	27,62	0,77				1	1	1		1			6,51	6,55
	10/09/22 17:00	30,48	30,41	0,07				1	1	1		1			8,51	8,61
	10/09/22 18:00	32,75	32,60	0,15				1	1	1		1			10,10	10,07
	10/09/22 19:00	34,92	34,70	0,23				1	1	1	1	1			10,54	10,60
10/09/22 20:00	37,63	37,47	0,16				1	1	1	1	1			12,43	12,42	
10/09/22 21:00	35,38	35,12	0,26				1	1	1	1	1			11,21	11,17	
10/09/22 22:00	32,04	31,64	0,40				1	1	1	1	1			7,98	7,96	
10/09/22 23:00	29,47	28,68	0,79				1	1	1	1	1			7,63	7,63	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα														Κυριακή 11/9/2022	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Κυριακή	11/09/22 0:00	27,00	26,03	0,97			1	1	1		1				6,62	6,64	
	11/09/22 1:00	25,31	24,31	1,00				1	1		1				7,42	7,75	
	11/09/22 2:00	24,05	23,41	0,64				1	1		1				7,60	7,56	
	11/09/22 3:00	23,13	22,93	0,20				1	1		1				6,63	6,62	
	11/09/22 4:00	22,80	22,75	0,05				1	1		1				6,31	6,29	
	11/09/22 5:00	22,83	22,83	0,00				1	1		1				6,35	6,34	
	11/09/22 6:00	22,92	22,92	0,00				1	1		1				6,46	6,42	
	11/09/22 7:00	23,48	23,48	0,00				1	1		1				6,91	6,96	
	11/09/22 8:00	25,75	25,75	0,00				1	1		1				6,67	6,25	
	11/09/22 9:00	27,62	27,62	0,00				1	1	1	1				7,69	7,84	
	11/09/22 10:00	29,53	29,53	0,00			1		1	1	1				9,11	9,21	
	11/09/22 11:00	30,44	30,44	0,00			1		1	1	1				9,91	9,94	
	11/09/22 12:00	30,87	30,78	0,08			1		1	1	1				10,38	10,36	
	11/09/22 13:00	30,27	30,17	0,10			1		1	1	1		1		9,72	9,61	
	11/09/22 14:00	28,41	28,26	0,16			1		1	1	1		4		6,48	6,32	
	11/09/22 15:00	26,88	26,69	0,18			1	1	1		1				5,05	5,01	
	11/09/22 16:00	27,34	27,14	0,20			1	1	1		1				5,41	5,46	
	11/09/22 17:00	29,52	29,37	0,15			1	1	1		1				7,55	7,63	
	11/09/22 18:00	31,83	31,56	0,28			1	1	1		1				9,88	9,89	
	11/09/22 19:00	33,97	33,84	0,13		1	1	1	1		1				9,79	9,86	
11/09/22 20:00	37,07	36,97	0,11		1	1	1	1		1				12,84	12,87		
11/09/22 21:00	35,49	35,22	0,27		1	1	1	1		1				11,37	11,33		
11/09/22 22:00	32,48	32,43	0,06		1	1	1	1		1				9,52	9,51		
11/09/22 23:00	29,47	29,44	0,03			1	1	1		1				7,78	7,72		

Παρατηρήσεις:

Η G10 εντάχθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία μετά από βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Δευτέρα 12/9/2022	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα	12/09/22 0:00	26,76	26,74	0,02				1	1		1				6,69	6,66
	12/09/22 1:00	24,35	24,02	0,34				1	1		1				7,44	7,63
	12/09/22 2:00	23,43	22,67	0,76				1	1		1				6,96	6,93
	12/09/22 3:00	22,61	20,27	2,34			1		1		1				6,45	6,46
	12/09/22 4:00	22,43	19,02	3,41			1		1		1				6,52	6,59
	12/09/22 5:00	22,88	17,74	5,14			1		1		1				8,11	8,15
	12/09/22 6:00	24,11	18,32	5,79		1			1		1				9,62	9,63
	12/09/22 7:00	26,20	21,19	5,01		1			1		1				10,12	10,05
	12/09/22 8:00	29,57	24,95	4,62		1		1	1		1				10,69	10,74
	12/09/22 9:00	30,36	26,91	3,46		1		1	1		1				11,50	11,53
	12/09/22 10:00	30,92	29,40	1,52		1		1	1		1				10,23	9,76
	12/09/22 11:00	32,49	29,00	3,49			1	1	1		1				8,94	9,06
	12/09/22 12:00	34,08	29,44	4,64			1	1	1		1				11,77	11,85
	12/09/22 13:00	32,87	28,69	4,17			1	1	1		1				11,08	11,02
	12/09/22 14:00	30,37	24,84	5,53				1	1		1				9,00	9,41
	12/09/22 15:00	27,98	21,03	6,95				1	1		1				11,09	11,17
	12/09/22 16:00	27,73	18,70	9,03				1	1		1				11,02	11,04
	12/09/22 17:00	29,44	19,40	10,04				1	1		1				11,73	11,76
	12/09/22 18:00	32,08	21,94	10,14				1	1		1				12,80	12,83
	12/09/22 19:00	34,70	25,04	9,67				1	1		1				13,57	13,57
12/09/22 20:00	37,71	29,45	8,26			1	1	1		1				13,73	13,73	
12/09/22 21:00	35,23	29,97	5,26			1	1	1		1				13,15	13,09	
12/09/22 22:00	31,69	26,60	5,09			1	1	1		1				10,89	10,90	
12/09/22 23:00	28,06	23,98	4,09			1	1			1				8,90	9,24	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Δευτέρα 13/9/2022	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα	13/09/22 0:00	25,28	20,98	4,31			1	1			1				9,62	9,62
	13/09/22 1:00	23,80	19,60	4,21			1	1			1				8,90	8,90
	13/09/22 2:00	22,65	17,03	5,62				1			1				9,03	9,05
	13/09/22 3:00	22,32	17,45	4,87				1			1				8,94	8,93
	13/09/22 4:00	22,09	18,10	3,99			1	1			1				8,26	8,19
	13/09/22 5:00	22,45	20,59	1,85			1	1			1				6,29	6,24
	13/09/22 6:00	23,94	20,62	3,32			1	1			1				7,39	7,43
	13/09/22 7:00	25,86	23,40	2,46			1	1		1	1				8,14	8,34
	13/09/22 8:00	27,85	25,57	2,29			1	1		1	1				8,46	8,24
	13/09/22 9:00	29,51	28,93	0,58			1	1		1	1				9,01	9,04
	13/09/22 10:00	29,94	29,76	0,17			1	1		1	1				9,38	9,45
	13/09/22 11:00	30,90	30,49	0,41				1	1	1	1				10,11	9,62
	13/09/22 12:00	31,61	30,78	0,84				1	1	1	1				10,47	10,57
	13/09/22 13:00	31,94	30,90	1,04		1		1	1	1	1				10,05	9,88
	13/09/22 14:00	29,02	26,30	2,72		1		1	1	1	1				7,89	7,84
	13/09/22 15:00	26,50	21,09	5,41				1		1	1				8,69	9,38
	13/09/22 16:00	26,36	17,96	8,41				1		1	1				10,54	10,53
	13/09/22 17:00	28,27	18,79	9,49				1		1	1				11,25	11,28
	13/09/22 18:00	31,60	24,23	7,37				1		1	1				11,36	11,38
	13/09/22 19:00	34,47	29,47	5,00				1	1	1	1				13,04	13,08
13/09/22 20:00	37,56	32,75	4,81				1	1	1	1				13,73	13,73	
13/09/22 21:00	34,68	30,59	4,08				1	1	1	1				13,42	13,38	
13/09/22 22:00	30,82	26,07	4,75				1	1	1	1				11,03	11,07	
13/09/22 23:00	27,48	20,52	6,96					1	1	1				11,04	11,01	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Τετάρτη 14/9/2022	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τετάρτη	14/09/22 0:00	24,69	22,21	2,48					1	1	1				9,56	9,53
	14/09/22 1:00	23,12	21,92	1,20			1		1		1				7,01	6,75
	14/09/22 2:00	22,25	20,94	1,31			1		1		1				5,89	5,88
	14/09/22 3:00	21,62	20,09	1,53			1		1		1				5,28	5,26
	14/09/22 4:00	21,65	19,41	2,23			1		1		1				5,82	5,89
	14/09/22 5:00	22,19	19,69	2,50			1		1		1				7,15	7,21
	14/09/22 6:00	23,45	21,22	2,23			1		1		1				7,16	7,07
	14/09/22 7:00	25,41	22,49	2,92			1		1		1				8,98	9,02
	14/09/22 8:00	26,82	23,96	2,86			1		1	1	1				8,56	8,12
	14/09/22 9:00	27,51	25,00	2,51			1		1	1	1				7,02	7,00
	14/09/22 10:00	27,62	23,88	3,74			1		1	1	1				7,11	7,11
	14/09/22 11:00	28,73	25,05	3,68			1		1	1	1				8,20	8,21
	14/09/22 12:00	29,93	27,75	2,19			1		1	1	1				9,41	9,45
	14/09/22 13:00	29,64	28,03	1,61			1		1	1	1				9,20	9,17
	14/09/22 14:00	27,46	25,82	1,65			1		1	1	1				7,13	6,98
	14/09/22 15:00	24,97	23,17	1,80			1		1	1	1				4,56	4,49
	14/09/22 16:00	25,13	22,91	2,22			1		1	1	1				4,57	4,61
	14/09/22 17:00	27,15	24,37	2,78			1		1	1	1				6,52	6,64
	14/09/22 18:00	30,16	28,00	2,15			1		1	1	1				9,55	9,60
	14/09/22 19:00	33,43	31,83	1,60			1		1	1	1				8,04	7,50
14/09/22 20:00	36,41	34,81	1,61			1	1	1	1	1				10,42	10,42	
14/09/22 21:00	34,12	32,57	1,55			1	1	1	1	1				8,28	8,20	
14/09/22 22:00	30,13	28,71	1,42			1	1	1	1	1				6,94	7,25	
14/09/22 23:00	27,12	25,55	1,58			1	1	1	1	1				6,83	6,75	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Πέμπτη 15/9/2022	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Πέμπτη	15/09/22 0:00	24,82	23,46	1,36			1	1		1	1				5,61	5,58
	15/09/22 1:00	23,18	22,95	0,23				1		1	1				4,93	4,36
	15/09/22 2:00	22,42	22,42	0,00	1			1		1	1				5,08	5,27
	15/09/22 3:00	21,96	21,96	0,00	1			1		1	1				4,81	4,83
	15/09/22 4:00	21,92	21,92	0,00	1			1		1	1				4,74	4,75
	15/09/22 5:00	21,99	21,99	0,00	1			1		1	1				4,78	4,77
	15/09/22 6:00	23,62	23,62	0,00	1			1	1	1	1				5,97	5,70
	15/09/22 7:00	24,86	24,85	0,01	1			1	1	1	1				7,16	7,15
	15/09/22 8:00	27,08	27,08	0,00				1	1	1	1				6,45	6,28
	15/09/22 9:00	28,92	28,92	0,00				1	1	1	1				8,24	8,28
	15/09/22 10:00	29,25	29,24	0,01				1	1	1	1				8,52	8,54
	15/09/22 11:00	30,12	29,90	0,22				1	1	1	1				9,40	9,44
	15/09/22 12:00	30,62	29,97	0,65				1	1	1	1				9,96	9,97
	15/09/22 13:00	30,43	30,27	0,16				1	1	1	1				9,81	9,77
	15/09/22 14:00	27,98	27,79	0,19				1	1	1	1				7,44	7,35
	15/09/22 15:00	25,60	25,22	0,39				1	1	1	1				5,43	4,97
	15/09/22 16:00	25,62	25,10	0,51				1	1	1	1				4,96	4,96
	15/09/22 17:00	27,79	27,16	0,63				1	1	1	1				7,00	7,12
	15/09/22 18:00	31,55	30,56	1,00				1	1	1	1				10,46	10,41
	15/09/22 19:00	34,84	33,72	1,11				1	1	1	1				9,50	9,37
15/09/22 20:00	37,26	36,36	0,91			1	1	1	1	1				11,29	11,26	
15/09/22 21:00	34,11	32,59	1,52			1	1	1	1	1				8,27	8,15	
15/09/22 22:00	30,10	27,96	2,14			1	1		1	1				6,85	7,49	
15/09/22 23:00	27,08	24,48	2,61			1	1			1	1			6,67	6,57	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Παρασκευή 16/9/2022	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Παρασκευή	16/09/22 0:00	24,35	21,97	2,38				1		1	1				4,18	4,47
	16/09/22 1:00	22,54	17,44	5,10				1		1	1				6,98	7,21
	16/09/22 2:00	21,64	17,85	3,79				1		1	1				6,55	6,54
	16/09/22 3:00	21,44	17,21	4,24				1		1	1				6,38	6,39
	16/09/22 4:00	21,07	17,71	3,36				1		1	1				6,00	6,00
	16/09/22 5:00	21,59	17,74	3,84				1		1	1				6,50	6,52
	16/09/22 6:00	23,19	20,06	3,13				1		1	1				7,40	7,41
	16/09/22 7:00	25,30	18,96	6,34				1		1	1				8,06	8,09
	16/09/22 8:00	27,25	20,00	7,24				1		1	1				8,71	8,72
	16/09/22 9:00	29,10	22,02	7,08	1	1		1			1				9,30	9,30
	16/09/22 10:00	29,36	23,37	5,99	1	1		1			1				9,38	9,38
	16/09/22 11:00	30,30	25,09	5,21	1	1	1	1			1				9,22	9,23
	16/09/22 12:00	31,05	25,94	5,12		1	1	1			1				9,81	9,83
	16/09/22 13:00	31,04	27,58	3,45			1	1			1	1			8,34	8,21
	16/09/22 14:00	28,74	25,07	3,67			1	1			1	1			6,98	7,10
	16/09/22 15:00	26,85	22,49	4,35			1	1			1	1			6,40	6,38
	16/09/22 16:00	27,09	21,71	5,37			1	1			1	1			7,84	8,04
	16/09/22 17:00	29,13	23,93	5,20			1	1			1	1			9,28	9,31
	16/09/22 18:00	32,75	26,45	6,30			1	1			1	1			10,84	10,91
	16/09/22 19:00	35,43	27,73	7,70			1	1			1	1			11,80	11,89
16/09/22 20:00	37,35	30,62	6,73		1	1	1			1	1			12,06	12,05	
16/09/22 21:00	34,38	28,18	6,20		1	1	1			1	1			11,48	11,45	
16/09/22 22:00	30,74	24,18	6,57			1	1			1	1			10,28	10,23	
16/09/22 23:00	27,86	22,05	5,81				1			1	1			7,53	7,58	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Σάββατο 17/9/2022	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Σάββατο	17/09/22 0:00	25,02	18,53	6,49				1		1	1				8,32	8,49
	17/09/22 1:00	23,57	16,70	6,87				1		1	1				7,59	7,58
	17/09/22 2:00	22,37	17,83	4,54				1		1	1				7,15	7,14
	17/09/22 3:00	22,02	15,42	6,61				1		1	1				6,89	6,90
	17/09/22 4:00	21,79	16,03	5,76				1		1	1				6,70	6,68
	17/09/22 5:00	22,22	15,89	6,33				1		1	1				7,04	7,05
	17/09/22 6:00	23,04	17,19	5,85				1		1	1				7,36	7,36
	17/09/22 7:00	23,81	16,92	6,90				1		1	1				7,59	7,62
	17/09/22 8:00	26,57	20,65	5,93				1		1	1				8,41	8,36
	17/09/22 9:00	28,85	23,38	5,48				1	1	1	1				8,96	9,03
	17/09/22 10:00	29,73	24,43	5,29				1	1	1	1				9,20	9,23
	17/09/22 11:00	30,45	26,41	4,04				1	1	1	1				9,39	9,38
	17/09/22 12:00	31,92	28,14	3,79				1	1	1	1				10,25	10,35
	17/09/22 13:00	32,17	27,03	5,14				1	1	1	1				10,78	10,71
	17/09/22 14:00	30,28	23,71	6,57				1	1	1	1				9,74	9,76
	17/09/22 15:00	28,35	21,06	7,29				1	1		1				9,62	9,64
	17/09/22 16:00	28,17	23,07	5,10				1	1		1				9,62	9,60
	17/09/22 17:00	29,94	23,53	6,41				1	1		1				9,54	9,57
	17/09/22 18:00	32,80	22,68	10,13				1	1		1				10,46	10,49
	17/09/22 19:00	35,11	24,34	10,76				1	1		1				11,19	11,23
17/09/22 20:00	36,89	25,53	11,36				1	1		1				11,81	11,80	
17/09/22 21:00	34,64	23,40	11,24				1	1		1				11,57	11,65	
17/09/22 22:00	31,39	20,79	10,60				1	1		1				10,87	10,78	
17/09/22 23:00	29,25	20,01	9,24				1	1		1				9,41	9,39	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα														Κυριακή 18/9/2022	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Κυριακή	18/09/22 0:00	26,67	18,28	8,39				1	1		1				8,61	8,63	
	18/09/22 1:00	25,04	17,19	7,86				1			1				8,05	8,03	
	18/09/22 2:00	23,84	16,33	7,51				1			1				7,68	7,68	
	18/09/22 3:00	23,01	15,66	7,34				1			1				7,58	7,60	
	18/09/22 4:00	22,67	15,63	7,05				1			1				7,26	7,26	
	18/09/22 5:00	22,61	15,62	6,99				1			1				7,32	7,23	
	18/09/22 6:00	23,04	16,50	6,54				1			1				7,37	7,37	
	18/09/22 7:00	23,62	16,84	6,78				1			1				7,56	7,57	
	18/09/22 8:00	25,50	18,56	6,94				1		1	1				8,17	8,36	
	18/09/22 9:00	27,05	20,39	6,67				1		1	1				8,66	8,65	
	18/09/22 10:00	28,28	21,99	6,29				1		1	1				9,33	9,35	
	18/09/22 11:00	29,75	23,99	5,76				1		1	1				9,55	9,55	
	18/09/22 12:00	30,67	26,84	3,84				1	1		1	1			10,09	10,07	
	18/09/22 13:00	30,07	27,63	2,44				1	1		1	1			9,66	9,61	
	18/09/22 14:00	28,48	27,22	1,25				1	1		1	1			8,03	8,02	
	18/09/22 15:00	26,89	25,58	1,31				1	1		1	1			6,50	6,44	
	18/09/22 16:00	26,44	25,18	1,27				1	1		1	1			5,94	5,94	
	18/09/22 17:00	28,27	26,02	2,25				1	1		1	1			7,67	7,70	
	18/09/22 18:00	31,03	28,47	2,55				1	1		1	1			8,69	8,01	
	18/09/22 19:00	33,53	30,25	3,28				1	1		1	1			7,37	7,46	
18/09/22 20:00	35,50	31,06	4,45				1	1	1		1			10,95	11,40		
18/09/22 21:00	33,40	27,98	5,41				1	1	1		1			11,66	11,56		
18/09/22 22:00	30,36	25,61	4,75				1	1	1		1			8,62	8,52		
18/09/22 23:00	27,56	23,83	3,73				1	1	1					7,13	7,10		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα														Δευτέρα 19/9/2022	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Δευτέρα	19/09/22 0:00	24,93	22,56	2,37			1	1	1						7,82	8,25	
	19/09/22 1:00	23,14	20,87	2,27			1	1	1						6,84	6,80	
	19/09/22 2:00	22,30	20,80	1,50			1	1	1						6,01	5,97	
	19/09/22 3:00	21,73	20,11	1,62			1	1	1						5,35	5,38	
	19/09/22 4:00	21,11	19,95	1,16			1	1	1						4,85	4,77	
	19/09/22 5:00	21,40	20,55	0,85			1	1	1						4,90	5,03	
	19/09/22 6:00	23,18	20,81	2,37			1	1	1						6,75	6,82	
	19/09/22 7:00	24,62	22,09	2,53			1	1	1						8,17	8,24	
	19/09/22 8:00	26,47	24,89	1,58			1	1	1	1					7,37	7,11	
	19/09/22 9:00	28,05	27,24	0,81			1	1	1	1					7,51	7,53	
	19/09/22 10:00	28,11	27,38	0,73			1	1	1	1					7,64	7,61	
	19/09/22 11:00	28,31	27,25	1,05			1	1	1	1					7,78	7,77	
	19/09/22 12:00	28,72	27,59	1,13			1	1	1	1					8,20	8,21	
	19/09/22 13:00	28,67	27,47	1,20			1	1	1	1					8,20	8,17	
	19/09/22 14:00	26,93	25,02	1,91			1	1	1	1					6,49	6,44	
	19/09/22 15:00	24,88	22,49	2,39				1	1	1					4,42	4,39	
	19/09/22 16:00	24,75	21,97	2,78				1	1	1					6,97	7,66	
	19/09/22 17:00	26,48	23,39	3,09		1		1	1	1					9,04	9,12	
	19/09/22 18:00	29,84	27,50	2,34		1	1	1	1	1					8,89	8,56	
	19/09/22 19:00	33,45	31,13	2,32		1	1	1	1	1					10,03	10,12	
19/09/22 20:00	35,80	33,83	1,98	1	1	1	1	1	1					10,64	10,62		
19/09/22 21:00	33,05	30,95	2,10	1	1	1	1	1	1					8,50	8,50		
19/09/22 22:00	29,00	27,12	1,88			1	1	1	1					6,78	6,91		
19/09/22 23:00	25,77	23,60	2,17			1	1	1	1					5,36	5,27		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Δευτέρα 20/9/2022	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα	20/09/22 0:00	23,36	21,18	2,17				1	1	1					5,73	6,39
	20/09/22 1:00	21,83	20,22	1,61				1	1	1					6,74	6,70
	20/09/22 2:00	20,79	18,72	2,07				1	1	1					5,66	5,64
	20/09/22 3:00	20,42	17,95	2,48				1	1	1					5,31	5,30
	20/09/22 4:00	20,27	17,63	2,65				1	1	1					5,17	5,16
	20/09/22 5:00	20,75	16,76	3,99				1	1	1					5,57	5,62
	20/09/22 6:00	22,38	18,54	3,84				1	1	1					7,17	7,23
	20/09/22 7:00	24,45	19,95	4,51				1	1	1					9,24	9,29
	20/09/22 8:00	25,98	20,45	5,53				1	1	1					10,34	10,37
	20/09/22 9:00	27,25	20,95	6,30				1	1	1					9,92	10,02
	20/09/22 10:00	27,41	21,35	6,06				1	1	1					10,87	10,73
	20/09/22 11:00	27,80	23,90	3,90				1	1	1					8,28	8,11
	20/09/22 12:00	28,35	24,95	3,41				1	1	1	1				7,86	7,85
	20/09/22 13:00	27,52	24,98	2,54				1	1	1	1				7,00	7,01
	20/09/22 14:00	25,90	23,89	2,01				1	1	1	1				5,47	5,39
	20/09/22 15:00	24,24	22,22	2,02				1	1	1	1				5,57	6,43
	20/09/22 16:00	23,78	21,05	2,72				1	1	1	1				8,59	8,60
	20/09/22 17:00	25,94	22,10	3,84				1	1	1	1				9,92	9,80
	20/09/22 18:00	29,78	27,42	2,36				1	1	1	1				9,27	9,29
	20/09/22 19:00	33,73	31,61	2,11	1			1	1	1	1				10,43	10,43
20/09/22 20:00	35,41	31,73	3,68	1	1		1	1	1	1				11,30	11,40	
20/09/22 21:00	32,39	27,73	4,66				1	1	1	1				9,88	9,72	
20/09/22 22:00	28,43	25,43	3,00				1	1	1	1				7,95	7,94	
20/09/22 23:00	25,68	23,03	2,65				1	1	1	1				5,26	5,20	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Τετάρτη 21/9/2022	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τετάρτη	21/09/22 0:00	23,40	19,96	3,44				1	1	1					5,16	5,80
	21/09/22 1:00	21,76	18,51	3,25				1	1	1					6,73	6,69
	21/09/22 2:00	20,55	18,61	1,94				1	1	1					5,43	5,42
	21/09/22 3:00	19,99	17,34	2,65				1	1	1					4,88	4,86
	21/09/22 4:00	20,04	15,86	4,18				1	1	1					4,92	4,91
	21/09/22 5:00	20,72	15,03	5,69				1	1	1					6,17	6,29
	21/09/22 6:00	22,24	15,98	6,26				1	1	1					7,86	7,80
	21/09/22 7:00	24,03	17,26	6,77				1	1	1					9,19	9,21
	21/09/22 8:00	25,97	20,86	5,11				1	1	1					8,91	8,61
	21/09/22 9:00	26,90	21,81	5,09				1	1	1					10,49	10,75
	21/09/22 10:00	27,14	23,81	3,33				1	1	1					10,08	10,05
	21/09/22 11:00	27,37	23,62	3,75			1	1	1	1					9,85	9,88
	21/09/22 12:00	28,42	24,62	3,81			1	1	1	1					10,93	10,91
	21/09/22 13:00	27,93	25,09	2,84			1	1	1	1					10,53	10,47
	21/09/22 14:00	25,16	20,84	4,31			1	1	1	1					7,77	7,69
	21/09/22 15:00	23,09	17,82	5,27				1	1	1					5,69	5,72
	21/09/22 16:00	23,60	16,74	6,86				1	1	1					7,90	8,19
	21/09/22 17:00	26,01	17,52	8,50				1	1	1					10,38	10,40
	21/09/22 18:00	28,92	20,27	8,66				1	1	1					11,53	11,55
	21/09/22 19:00	33,01	22,33	10,68			1	1	1	1					13,06	13,10
21/09/22 20:00	34,68	23,69	10,99			1	1	1	1					13,69	13,69	
21/09/22 21:00	31,89	20,70	11,19				1	1	1					12,42	12,39	
21/09/22 22:00	27,80	18,01	9,79				1	1	1					11,19	11,14	
21/09/22 23:00	24,99	18,16	6,83				1	1	1					9,77	9,73	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Πέμπτη 22/9/2022	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Πέμπτη	22/09/22 0:00	22,47	16,09	6,38				1	1	1					7,41	7,38
	22/09/22 1:00	21,26	15,63	5,64				1	1						6,20	6,29
	22/09/22 2:00	20,50	13,06	7,44				1	1						8,13	8,21
	22/09/22 3:00	19,83	12,71	7,12				1	1						7,93	7,93
	22/09/22 4:00	19,83	13,28	6,54				1	1						7,93	7,93
	22/09/22 5:00	20,21	13,31	6,89				1	1						8,07	8,08
	22/09/22 6:00	22,12	14,27	7,85				1	1						8,82	8,84
	22/09/22 7:00	24,03	15,88	8,15				1	1						9,56	9,60
	22/09/22 8:00	25,65	17,63	8,02				1	1	1					10,24	10,25
	22/09/22 9:00	26,29	18,76	7,53				1	1	1					10,54	10,53
	22/09/22 10:00	27,51	20,44	7,07				1	1	1					10,97	11,01
	22/09/22 11:00	28,37	22,99	5,38				1	1	1					11,36	11,35
	22/09/22 12:00	28,47	21,00	7,47			1	1	1	1					11,28	11,26
	22/09/22 13:00	27,80	18,24	9,56			1	1	1	1					11,14	11,12
	22/09/22 14:00	24,78	17,36	7,42				1	1	1					8,62	8,53
	22/09/22 15:00	22,36	15,01	7,35				1	1	1					7,56	7,61
	22/09/22 16:00	22,26	14,98	7,28				1	1	1					7,39	7,44
	22/09/22 17:00	24,26	15,61	8,65				1	1	1					9,27	9,33
	22/09/22 18:00	27,69	19,44	8,25				1	1	1					11,03	11,04
	22/09/22 19:00	32,09	24,00	8,09			1	1	1	1					12,55	12,61
22/09/22 20:00	33,95	28,28	5,67			1	1	1	1					13,47	13,45	
22/09/22 21:00	31,05	23,75	7,30				1	1	1					10,68	10,58	
22/09/22 22:00	27,04	21,35	5,69				1	1	1					10,39	10,57	
22/09/22 23:00	23,89	19,63	4,26				1	1	1					8,81	8,74	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα														Παρασκευή 23/9/2022	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Παρασκευή	23/09/22 0:00	21,29	19,14	2,15				1	1	1					6,23	6,20	
	23/09/22 1:00	20,01	18,52	1,49				1	1	1					4,89	4,87	
	23/09/22 2:00	19,21	16,73	2,48				1	1						4,21	4,51	
	23/09/22 3:00	18,81	16,81	2,00				1	1						7,37	7,53	
	23/09/22 4:00	18,66	17,85	0,81				1	1						7,48	7,47	
	23/09/22 5:00	19,24	18,33	0,91				1	1	1					5,31	4,97	
	23/09/22 6:00	21,14	19,11	2,03				1	1	1					5,92	5,99	
	23/09/22 7:00	23,12	19,43	3,69				1	1	1					7,87	7,94	
	23/09/22 8:00	24,53	22,32	2,20				1	1	1					8,79	8,40	
	23/09/22 9:00	25,51	24,10	1,41			1	1	1	1					5,16	5,08	
	23/09/22 10:00	25,63	22,91	2,72			1	1	1	1					5,14	5,13	
	23/09/22 11:00	25,89	22,89	3,00			1	1	1	1					5,32	5,33	
	23/09/22 12:00	26,11	23,10	3,01				1	1	1					5,97	6,46	
	23/09/22 13:00	25,76	22,18	3,58				1	1	1					9,08	9,16	
	23/09/22 14:00	23,53	20,09	3,44				1	1	1					5,92	7,54	
	23/09/22 15:00	21,27	16,98	4,29				1	1	1					5,41	6,50	
	23/09/22 16:00	22,05	16,44	5,61				1	1	1					6,99	7,47	
	23/09/22 17:00	24,15	17,59	6,56				1	1	1					9,07	9,88	
	23/09/22 18:00	26,95	19,03	7,92				1	1	1					10,74	11,58	
	23/09/22 19:00	31,57	21,30	10,27				1	1	1					12,56	12,67	
23/09/22 20:00	33,28	22,82	10,46			1	1	1	1					13,21	13,17		
23/09/22 21:00	30,39	23,45	6,94			1	1	1	1					10,09	9,98		
23/09/22 22:00	26,70	19,81	6,89				1	1	1					9,72	10,06		
23/09/22 23:00	23,85	18,23	5,62				1	1	1					8,83	8,74		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Σάββατο 24/9/2022	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Σάββατο	24/09/22 0:00	21,35	18,98	2,37				1	1	1					6,24	6,21
	24/09/22 1:00	20,02	19,27	0,76				1	1	1					4,94	4,92
	24/09/22 2:00	19,42	18,33	1,09				1	1	1					4,32	4,29
	24/09/22 3:00	18,88	17,29	1,59				1	1	1					3,75	3,74
	24/09/22 4:00	18,77	17,28	1,49				1	1	1					3,62	3,62
	24/09/22 5:00	19,45	17,76	1,69				1	1	1					4,26	4,30
	24/09/22 6:00	20,53	19,42	1,11				1	1	1					5,42	5,40
	24/09/22 7:00	21,39	20,47	0,92				1	1	1					4,54	4,12
	24/09/22 8:00	23,31	22,83	0,48				1	1	1	1				2,88	2,91
	24/09/22 9:00	24,27	23,83	0,44				1	1	1	1				3,84	3,83
	24/09/22 10:00	24,58	23,69	0,88				1	1	1	1				4,17	4,17
	24/09/22 11:00	25,29	24,15	1,14				1	1	1	1				4,85	4,88
	24/09/22 12:00	26,07	25,30	0,77				1	1	1	1				5,54	5,56
	24/09/22 13:00	26,03	24,98	1,05				1	1	1	1				5,59	5,54
	24/09/22 14:00	23,80	22,66	1,14				1	1	1	1				3,44	3,37
	24/09/22 15:00	21,95	20,94	1,00				1	1	1	1				1,61	1,57
	24/09/22 16:00	22,22	20,96	1,27				1	1	1	1				1,82	1,83
	24/09/22 17:00	24,12	22,52	1,60				1	1	1	1				3,64	3,70
	24/09/22 18:00	27,34	25,90	1,44				1	1	1	1				6,80	6,89
	24/09/22 19:00	31,70	30,58	1,12				1	1	1	1				9,84	9,90
24/09/22 20:00	32,99	31,93	1,07				1	1	1	1				10,16	10,13	
24/09/22 21:00	30,49	28,32	2,17				1	1	1	1				7,83	7,85	
24/09/22 22:00	26,97	24,63	2,33				1	1	1	1				6,56	6,49	
24/09/22 23:00	24,25	22,14	2,11				1	1	1	1				4,36	4,97	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Κυριακή 25/9/2022	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Κυριακή	25/09/22 0:00	21,97	20,19	1,78				1	1	1					6,75	6,88
	25/09/22 1:00	20,35	19,11	1,24				1	1	1					5,25	5,20
	25/09/22 2:00	19,55	18,72	0,83				1	1	1					4,43	4,41
	25/09/22 3:00	19,01	18,90	0,10				1	1	1					3,85	3,86
	25/09/22 4:00	18,86	18,63	0,23				1	1	1					3,73	3,72
	25/09/22 5:00	19,05	18,85	0,19				1	1	1					3,88	3,90
	25/09/22 6:00	19,81	19,46	0,35				1	1	1					4,71	4,68
	25/09/22 7:00	19,82	19,52	0,30				1	1	1					4,61	4,67
	25/09/22 8:00	21,17	21,03	0,14				1	1	1					5,98	6,02
	25/09/22 9:00	22,21	22,03	0,18				1	1	1					7,02	7,07
	25/09/22 10:00	23,37	23,30	0,06		1		1	1	1					7,55	7,54
	25/09/22 11:00	24,71	24,50	0,22		1		1	1	1					7,68	7,56
	25/09/22 12:00	25,47	25,19	0,27		1		1	1	1					6,45	6,43
	25/09/22 13:00	24,68	24,39	0,29				1	1	1					5,15	5,11
	25/09/22 14:00	21,55	21,36	0,20			1	1		1	1				1,61	1,42
	25/09/22 15:00	19,80	19,80	0,00			1	1		1	1				0,00	0,00
	25/09/22 16:00	20,33	19,87	0,46			1	1		1	1				3,50	3,94
	25/09/22 17:00	22,77	22,49	0,28				1	1	1	1				5,91	5,44
	25/09/22 18:00	26,16	26,12	0,03				1	1	1	1				5,47	5,58
	25/09/22 19:00	30,41	30,41	0,00		1		1	1	1	1				8,95	8,98
25/09/22 20:00	31,96	31,96	0,00		1		1	1	1	1				9,17	9,19	
25/09/22 21:00	29,83	29,83	0,00		1		1	1	1	1				8,52	8,59	
25/09/22 22:00	26,41	26,41	0,00				1	1	1	1				5,98	5,82	
25/09/22 23:00	23,63	22,83	0,80				1	1	1	1				3,52	4,12	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Δευτέρα 26/9/2022	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα	26/09/22 0:00	21,24	19,49	1,75					1	1	1				6,07	6,17
	26/09/22 1:00	20,04	18,61	1,43					1	1	1				4,95	4,92
	26/09/22 2:00	19,19	18,37	0,82					1	1	1				4,10	4,08
	26/09/22 3:00	18,86	18,49	0,37					1	1	1				3,72	3,72
	26/09/22 4:00	18,78	18,46	0,32					1	1	1				3,66	3,66
	26/09/22 5:00	19,59	19,31	0,28					1	1	1				4,37	4,42
	26/09/22 6:00	21,45	21,43	0,02					1	1	1				5,62	5,38
	26/09/22 7:00	23,15	23,14	0,01			1		1	1	1				5,41	5,77
	26/09/22 8:00	24,21	24,04	0,17			1		1	1	1				5,00	5,05
	26/09/22 9:00	24,98	24,48	0,49			1		1	1	1				5,85	5,85
	26/09/22 10:00	24,87	24,49	0,39			1		1	1	1				5,72	5,70
	26/09/22 11:00	25,29	24,56	0,73			1		1	1	1				6,15	6,22
	26/09/22 12:00	25,90	24,68	1,21			1		1	1	1				6,87	6,87
	26/09/22 13:00	26,08	24,33	1,75			1		1	1	1				7,11	7,12
	26/09/22 14:00	22,91	21,53	1,38			1			1	1				4,48	3,97
	26/09/22 15:00	21,81	20,38	1,44				1		1	1				3,27	3,88
	26/09/22 16:00	21,75	19,93	1,82				1		1	1				6,55	6,60
	26/09/22 17:00	23,92	21,10	2,82				1		1	1				7,96	7,89
	26/09/22 18:00	27,46	23,81	3,65				1		1	1				7,76	7,77
	26/09/22 19:00	31,99	27,80	4,19				1	1	1	1				10,40	10,53
26/09/22 20:00	33,28	27,38	5,90				1	1	1	1				11,54	11,64	
26/09/22 21:00	30,67	23,41	7,27					1	1	1				10,11	10,02	
26/09/22 22:00	26,96	18,99	7,97					1	1	1				8,64	8,66	
26/09/22 23:00	23,90	16,04	7,86					1		1				8,06	8,04	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Δευτέρα 27/9/2022	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα	27/09/22 0:00	21,81	14,40	7,42					1		1				7,54	7,54
	27/09/22 1:00	20,76	14,06	6,70					1		1				6,82	6,82
	27/09/22 2:00	20,13	13,32	6,80					1		1				6,94	6,88
	27/09/22 3:00	19,72	13,45	6,27					1		1				6,39	6,43
	27/09/22 4:00	19,91	13,35	6,55					1		1				6,63	6,52
	27/09/22 5:00	19,92	13,35	6,57					1		1				6,67	6,68
	27/09/22 6:00	19,85	13,35	6,50					1		1				6,60	6,61
	27/09/22 7:00	19,87	13,35	6,51					1		1				6,62	6,64
	27/09/22 8:00	25,65	17,09	8,56					1		1				8,71	8,86
	27/09/22 9:00	27,76	18,54	9,21		1			1		1				9,37	9,36
	27/09/22 10:00	28,64	19,52	9,12		1			1		1				9,29	9,27
	27/09/22 11:00	30,31	20,70	9,60		1			1		1				9,78	9,79
	27/09/22 12:00	30,54	20,77	9,78		1			1		1				9,97	10,04
	27/09/22 13:00	30,48	20,35	10,14		1			1		1				10,35	10,37
	27/09/22 14:00	29,35	19,78	9,57		1			1		1				9,77	9,71
	27/09/22 15:00	26,25	17,87	8,39		1			1		1				8,54	8,53
	27/09/22 16:00	25,80	17,10	8,71		1			1		1				8,86	8,85
	27/09/22 17:00	26,98	18,05	8,93		1			1		1				9,10	9,12
	27/09/22 18:00	29,54	19,82	9,72		1			1		1				9,89	9,94
27/09/22 19:00	33,54	22,87	10,67		1		1	1		1				10,93	10,98	
27/09/22 20:00	34,75	23,55	11,20		1		1	1		1				11,55	11,54	
27/09/22 21:00	31,95	21,69	10,26				1	1		1				10,53	10,50	
27/09/22 22:00	27,78	18,58	9,20					1		1				9,37	9,36	
27/09/22 23:00	24,69	15,11	9,58					1		1				9,81	8,55	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Τετάρτη 28/9/2022	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τετάρτη	28/09/22 0:00	22,15	14,49	7,66					1		1				7,81	7,77
	28/09/22 1:00	20,88	13,83	7,05					1		1				7,33	7,28
	28/09/22 2:00	20,16	13,59	6,57					1		1				6,85	6,83
	28/09/22 3:00	19,76	13,40	6,36					1		1				6,52	6,52
	28/09/22 4:00	19,83	13,53	6,30					1		1				6,54	6,54
	28/09/22 5:00	20,59	14,00	6,59					1		1				6,84	6,85
	28/09/22 6:00	22,40	16,68	5,72					1		1				7,50	7,51
	28/09/22 7:00	23,82	18,91	4,91					1	1	1				8,14	8,17
	28/09/22 8:00	21,21	16,97	4,24					1	1	1				9,06	7,59
	28/09/22 9:00	20,26	20,05	0,21	1	1			1	1	1				5,53	4,01
	28/09/22 10:00	27,25	25,98	1,27			1		1	1	1				1,50	6,75
	28/09/22 11:00	28,26	26,97	1,29			1		1	1	1				1,45	7,26
	28/09/22 12:00	29,09	25,89	3,20			1		1	1	1				4,80	8,87
	28/09/22 13:00	27,76	21,38	6,38			1		1	1	1				9,28	9,26
	28/09/22 14:00	25,62	18,74	6,88					1	1	1				8,68	8,68
	28/09/22 15:00	23,82	17,04	6,78					1	1	1				7,98	7,96
	28/09/22 16:00	23,92	16,78	7,13					1	1	1				8,19	8,16
	28/09/22 17:00	26,00	18,73	7,27					1	1	1				9,01	9,03
	28/09/22 18:00	28,98	21,86	7,12					1	1	1				10,10	10,12
	28/09/22 19:00	33,41	24,43	8,98			1		1	1	1				11,59	11,62
28/09/22 20:00	34,92	24,60	10,33			1		1	1	1				12,23	12,25	
28/09/22 21:00	32,06	22,47	9,59			1		1	1	1				10,97	10,84	
28/09/22 22:00	28,28	19,60	8,68			1		1	1	1				9,18	9,22	
28/09/22 23:00	24,96	17,20	7,76					1		1				8,16	8,11	

Παρατηρήσεις:

Γενική διακοπή στις 08:47, λόγω βλάβης στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Πέμπτη 29/9/2022	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Πέμπτη	29/09/22 0:00	22,52	15,46	7,06					1		1				7,24	7,22
	29/09/22 1:00	21,35	14,56	6,79					1		1				6,91	6,92
	29/09/22 2:00	20,39	14,25	6,15					1		1				6,55	6,55
	29/09/22 3:00	19,85	14,29	5,56					1		1				6,38	6,37
	29/09/22 4:00	19,78	13,90	5,88					1		1				6,33	6,33
	29/09/22 5:00	20,56	14,03	6,53					1		1				6,78	6,77
	29/09/22 6:00	22,70	15,09	7,61					1		1				7,81	7,86
	29/09/22 7:00	24,29	16,39	7,90					1		1				8,47	8,49
	29/09/22 8:00	25,93	17,50	8,44			1		1		1				9,06	9,07
	29/09/22 9:00	26,63	17,83	8,81			1		1		1				9,31	9,31
	29/09/22 10:00	27,54	18,73	8,81	1				1		1				9,48	9,49
	29/09/22 11:00	28,59	19,71	8,88	1				1		1				9,55	9,56
	29/09/22 12:00	28,42	19,47	8,95	1				1		1				9,69	9,69
	29/09/22 13:00	27,78	18,83	8,95	1					1	1				9,35	9,35
	29/09/22 14:00	25,81	17,16	8,65	1					1	1				8,99	8,96
	29/09/22 15:00	23,68	15,57	8,11	1					1	1				8,29	8,28
	29/09/22 16:00	23,73	15,69	8,03	1					1	1				8,30	8,31
	29/09/22 17:00	25,79	17,31	8,48	1					1	1				8,99	9,01
	29/09/22 18:00	29,48	20,20	9,28	1					1	1				10,27	10,30
	29/09/22 19:00	33,60	23,88	9,72						1	1	1			11,69	11,73
29/09/22 20:00	34,76	24,39	10,38						1	1	1			12,14	12,13	
29/09/22 21:00	31,86	22,01	9,85						1	1	1			10,94	10,85	
29/09/22 22:00	28,05	20,01	8,04						1	1	1			9,17	9,11	
29/09/22 23:00	24,82	17,51	7,31						1	1	1			8,09	8,08	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Παρασκευή 30/9/2022	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Παρασκευή	30/09/22 0:00	22,80	16,03	6,77					1	1	1				7,43	7,43
	30/09/22 1:00	21,28	16,36	4,92					1	1	1				6,17	6,15
	30/09/22 2:00	20,37	15,91	4,47					1	1	1				5,27	5,25
	30/09/22 3:00	19,88	15,55	4,33					1	1	1				5,52	5,56
	30/09/22 4:00	19,72	16,44	3,28		1				1	1				5,85	6,34
	30/09/22 5:00	20,34	16,26	4,09		1				1	1				6,62	6,64
	30/09/22 6:00	22,29	18,68	3,60		1				1	1	1			7,31	7,32
	30/09/22 7:00	24,36	21,83	2,53		1				1	1	1			7,78	7,82
	30/09/22 8:00	26,15	24,34	1,81						1	1	1		1	8,34	8,37
	30/09/22 9:00	26,89	25,54	1,35						1	1	1		4	8,08	8,70
	30/09/22 10:00	27,51	25,66	1,85						1	1	1			8,87	9,16
	30/09/22 11:00	27,82	26,44	1,39						1	1	1			9,62	9,61
	30/09/22 12:00	28,32	26,93	1,39		1				1	1	1			9,72	9,78
	30/09/22 13:00	28,53	27,21	1,32		1				1	1	1			9,91	9,90
	30/09/22 14:00	26,41	25,24	1,16		1				1	1	1			8,89	8,80
	30/09/22 15:00	24,13	23,01	1,12		1				1	1	1			6,70	6,65
	30/09/22 16:00	24,41	23,36	1,04		1				1	1	1			6,88	6,89
	30/09/22 17:00	26,53	26,23	0,30		1				1	1	1			8,93	9,01
	30/09/22 18:00	30,31	30,31	0,00		1				1	1	1			8,60	8,38
	30/09/22 19:00	34,22	34,22	0,00		1	1			1	1	1			10,63	10,73
30/09/22 20:00	34,86	34,86	0,00		1	1			1	1	1			10,98	10,99	
30/09/22 21:00	31,54	31,47	0,06		1	1			1	1	1			8,87	8,75	
30/09/22 22:00	27,94	27,86	0,07		1	1			1	1	1			6,41	6,49	
30/09/22 23:00	25,19	25,17	0,03			1			1	1	1			4,79	4,41	

Παρατηρήσεις:

Λόγω εργασιών στη μονάδα G10, μπήκαν σε λειτουργία τα φορητά Η/Ζ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.