


Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 01/01/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **287,72 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

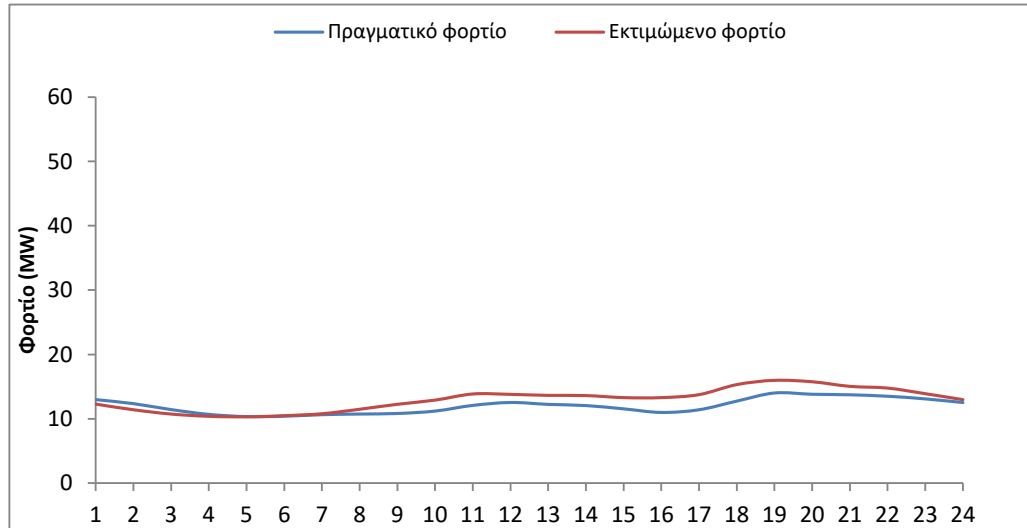

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Οι αεριοστρόβιλοι G29 και G30 βρίσκονται σε βλάβη, η μονάδα G2 βρίσκεται σε συντήρηση, 1 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση και 4 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 34,6 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 02/01/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **286,34 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

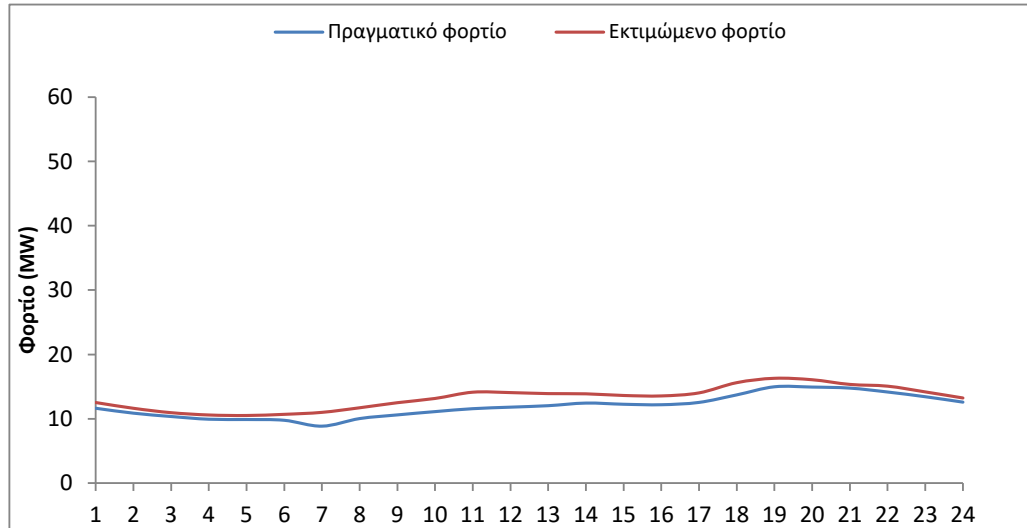

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Οι αεριοστρόβιλοι G29 και G30 βρίσκονται σε βλάβη, η μονάδα G2 βρίσκεται σε συντήρηση, 1 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση και 4 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 34,6 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 03/01/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **304,59 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

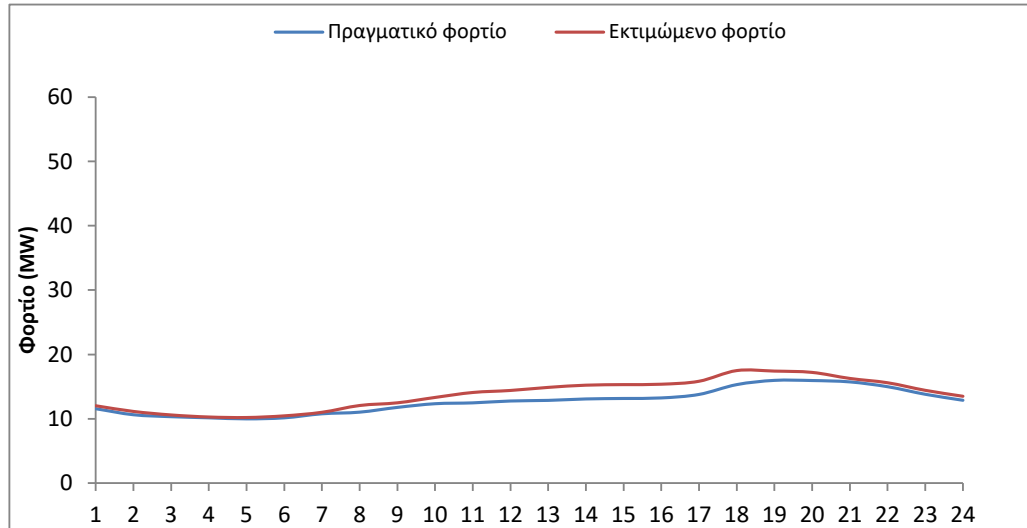

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Οι αεριοστρόβιλοι G29 και G30 βρίσκονται σε βλάβη, η μονάδα G2 βρίσκεται σε συντήρηση, 1 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση και 4 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 34,6 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 04/01/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **317,99 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

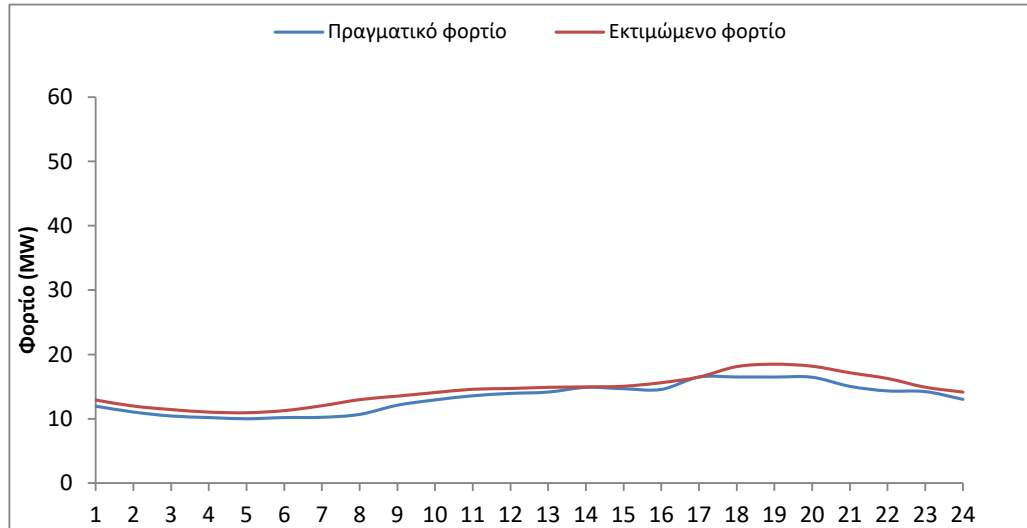

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Οι αεριοστρόβιλοι G29 και G30 βρίσκονται σε βλάβη, η μονάδα G2 βρίσκεται σε συντήρηση, 1 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση και 4 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 34,6 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 05/01/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **320,56 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

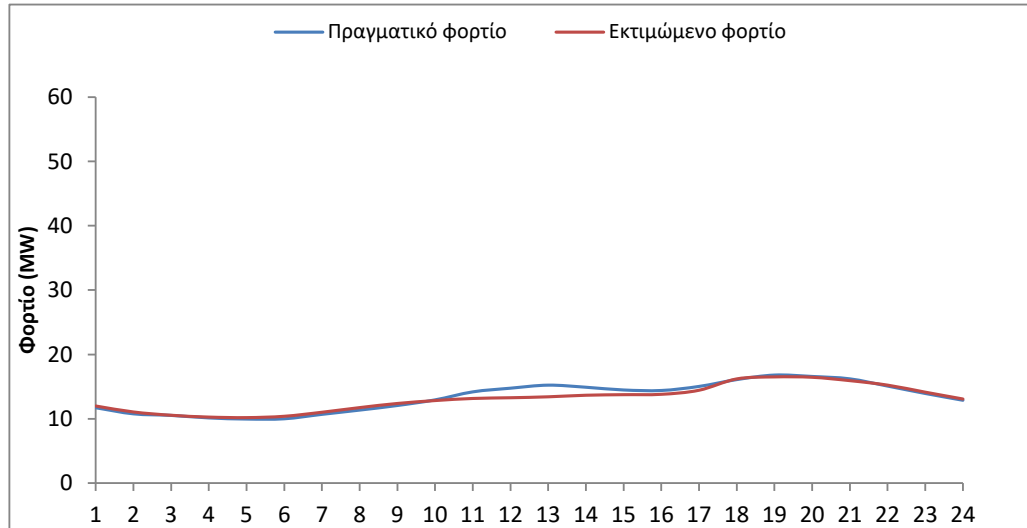

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Οι αεριοστρόβιλοι G29 και G30 βρίσκονται σε βλάβη, η μονάδα G2 βρίσκεται σε συντήρηση, 1 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση και 4 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 34,6 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 06/01/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **281,76 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

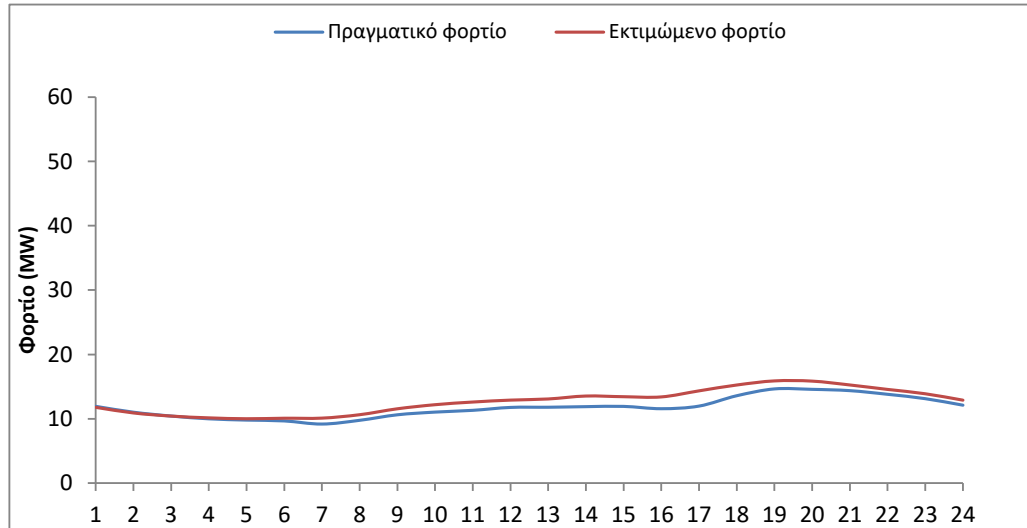

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Οι αεριοστρόβιλοι G29 και G30 βρίσκονται σε βλάβη, η μονάδα G2 βρίσκεται σε συντήρηση, 3 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση και 4 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 32,6 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 07/01/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **294,22 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

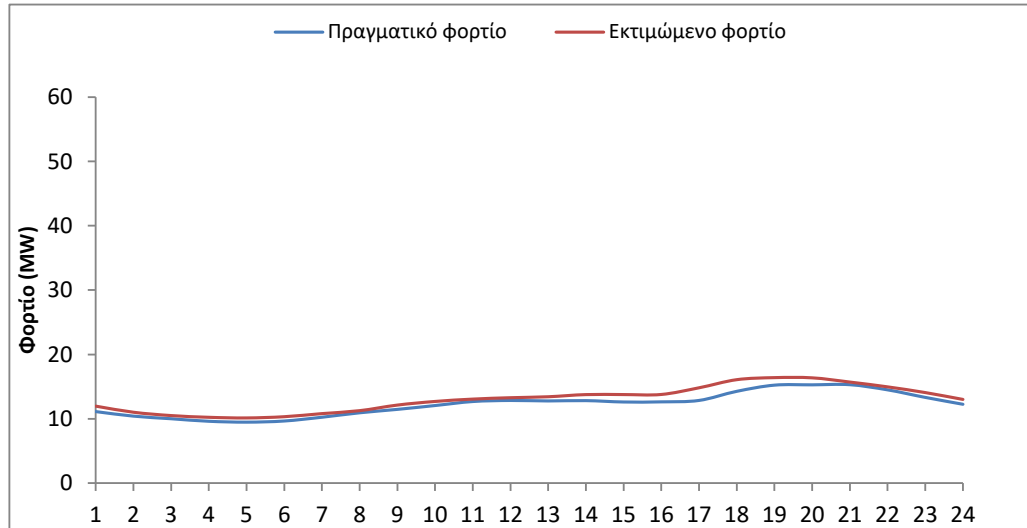

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Οι αεριοστρόβιλοι G29 και G30 βρίσκονται σε βλάβη, η μονάδα G2 βρίσκεται σε συντήρηση, 3 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση και 4 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 32,6 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 08/01/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **308,03 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

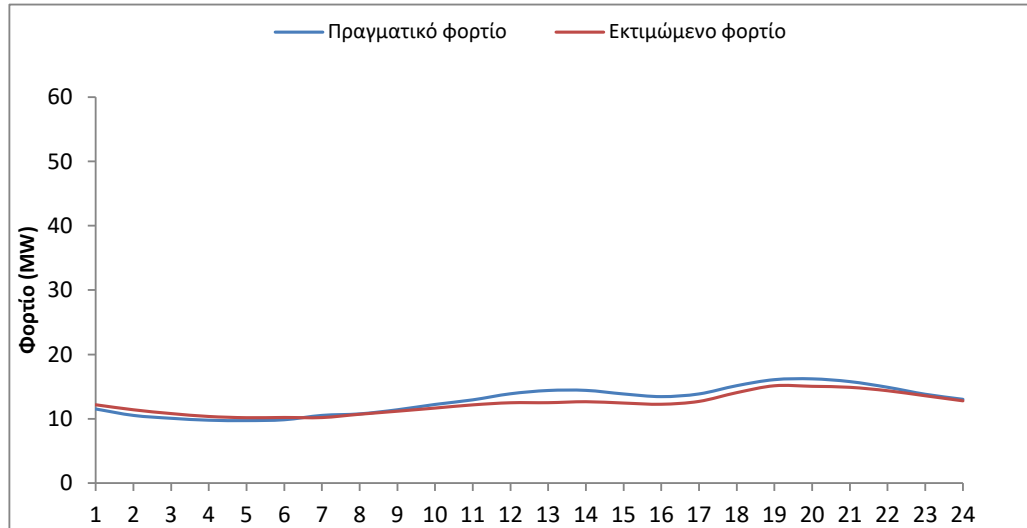

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Οι αεριοστρόβιλοι G29 και G30 βρίσκονται σε βλάβη, η μονάδα G2 βρίσκεται σε συντήρηση, 3 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση και 4 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 32,6 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 09/01/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **320,07 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

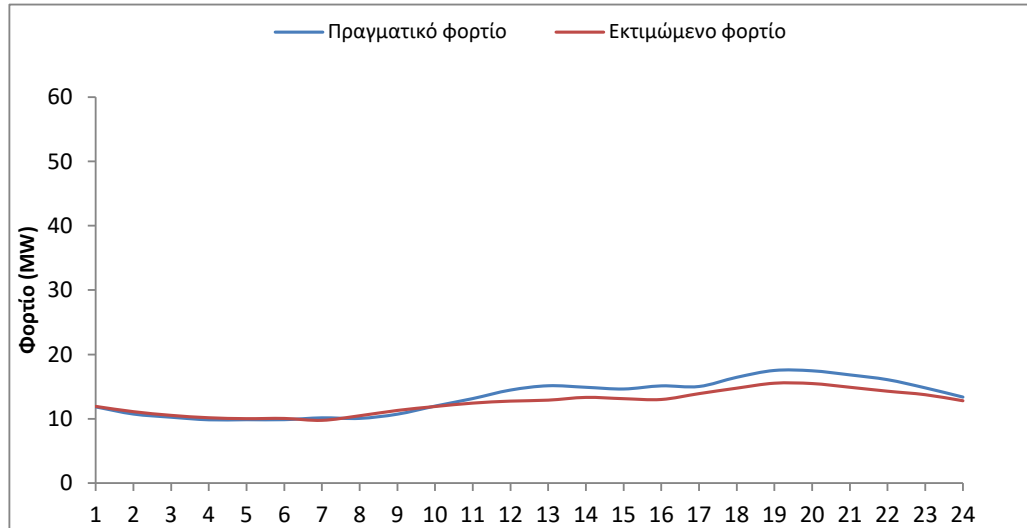

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Οι αεριοστρόβιλοι G29 και G30 βρίσκονται σε βλάβη, 3 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση και 4 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 39,9 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 10/01/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **348,96 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

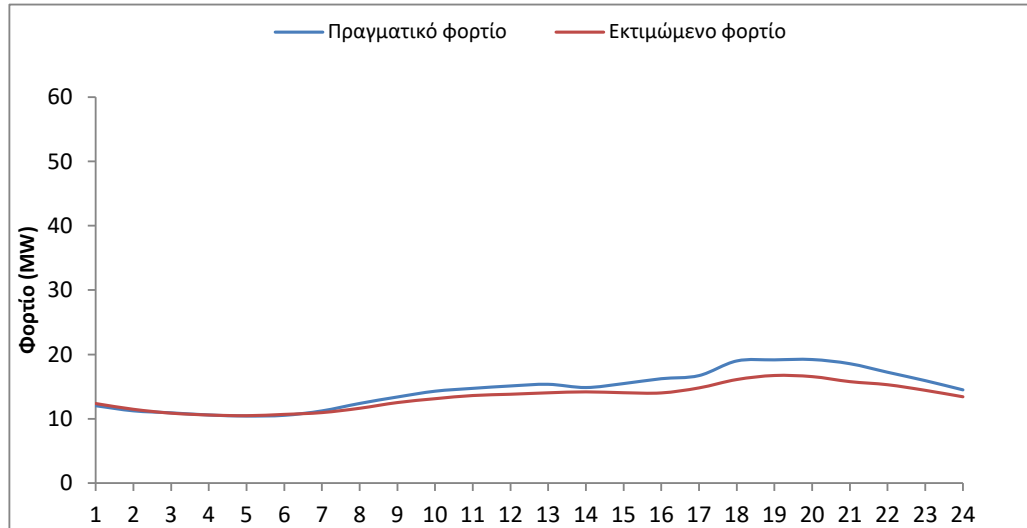

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Οι αεριοστρόβιλοι G29 και G30 βρίσκονται σε βλάβη, 3 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση και 4 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 39,9 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 11/01/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **355,05 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

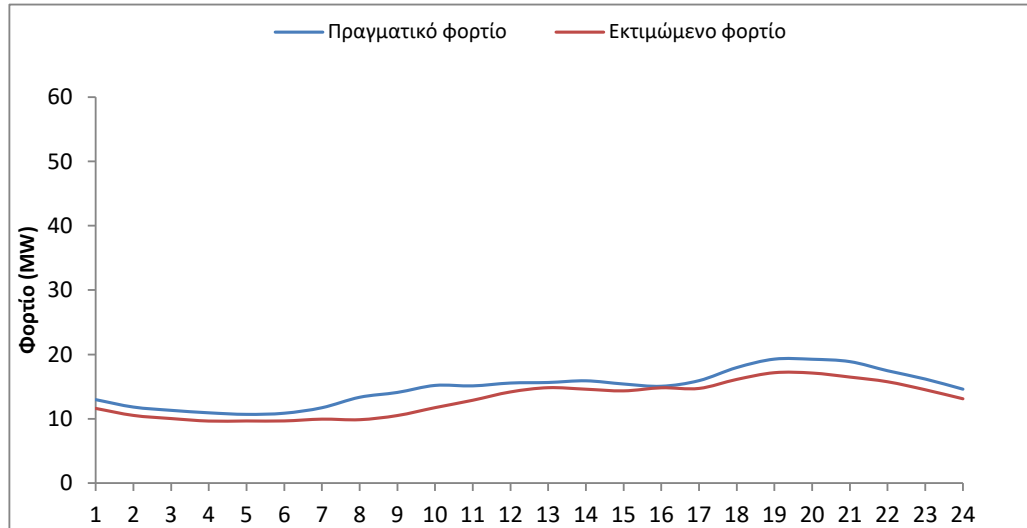

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Οι αεριοστρόβιλοι G29 και G30 βρίσκονται σε βλάβη, 3 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση και 4 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 39,9 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 12/01/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **387,7 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

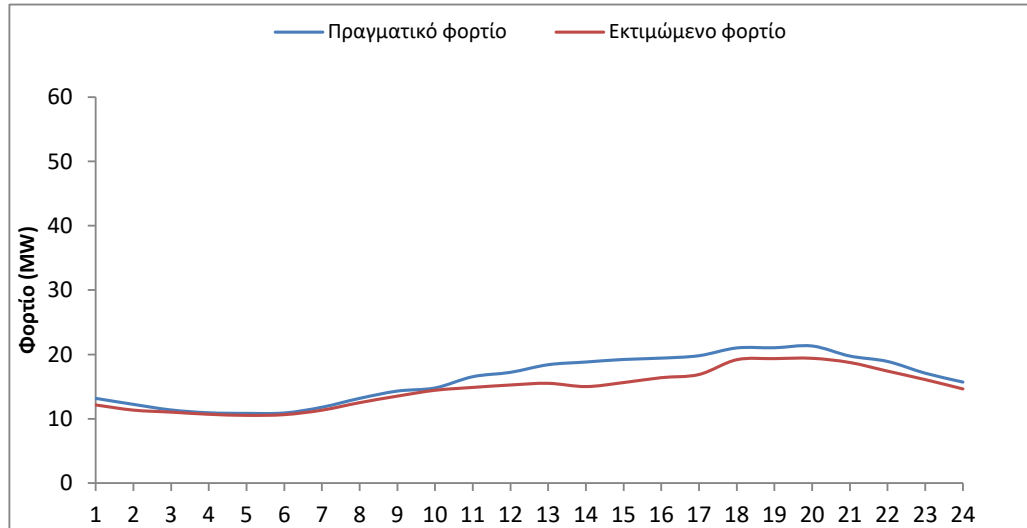

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Οι αεριοστρόβιλοι G29 και G30 βρίσκονται σε βλάβη, 3 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση και 4 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 39,9 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 13/01/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **432,12 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

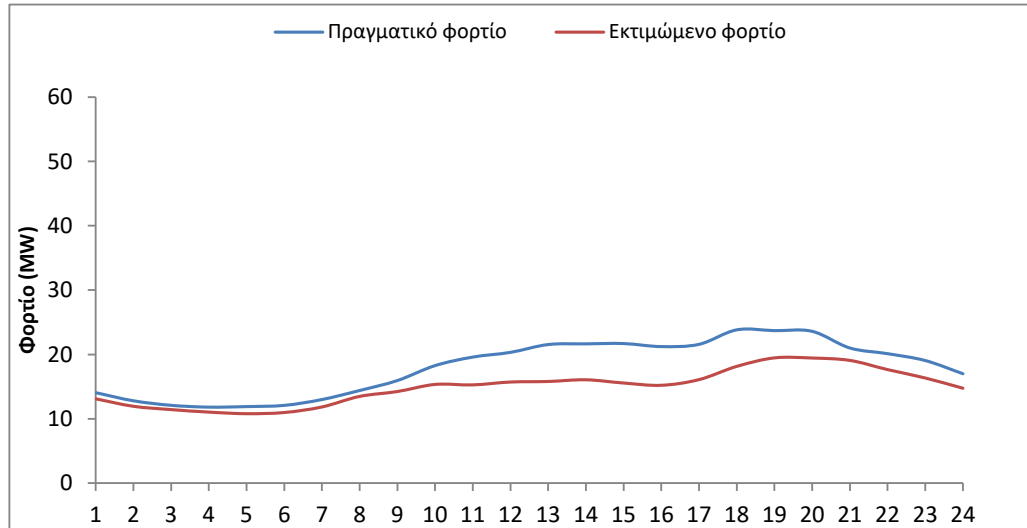

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Οι αεριοστρόβιλοι G29 και G30 βρίσκονται σε βλάβη, 3 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση και 4 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 39,9 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 14/01/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **416,38 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

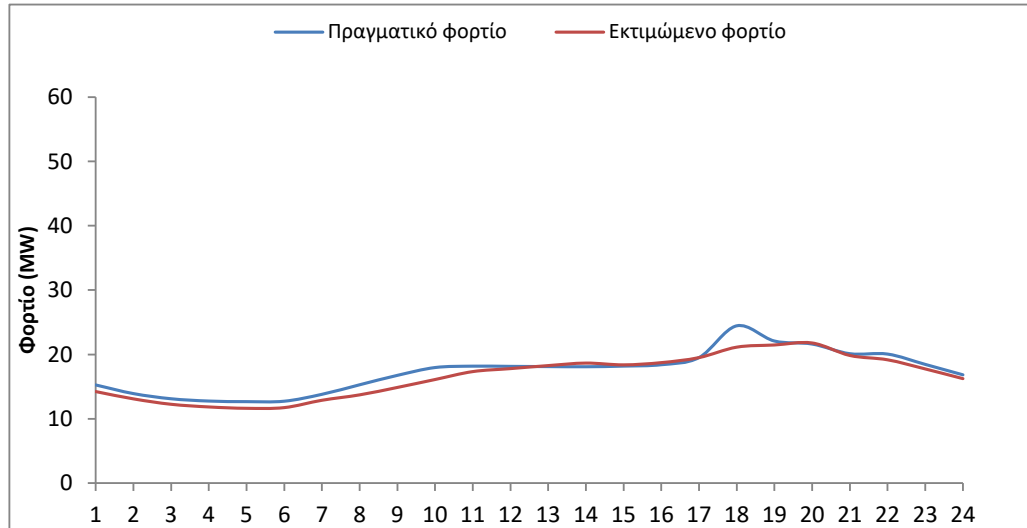

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Οι αεριοστρόβιλοι G29 και G30 βρίσκονται σε βλάβη, 3 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση και 4 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 39,9 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 15/01/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **401,85 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

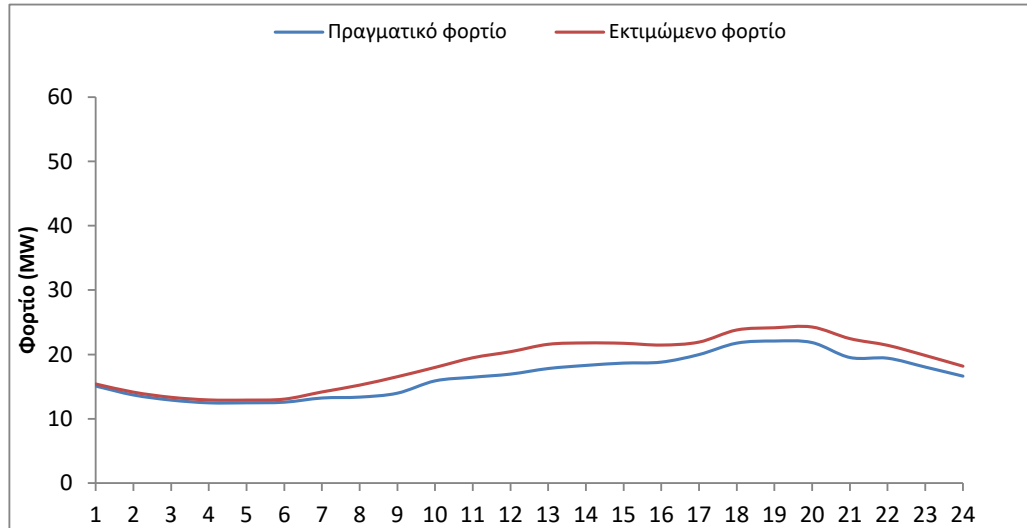

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Οι αεριοστρόβιλοι G29 και G30 βρίσκονται σε βλάβη, 3 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση και 4 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 39,9 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 16/01/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **392,49 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

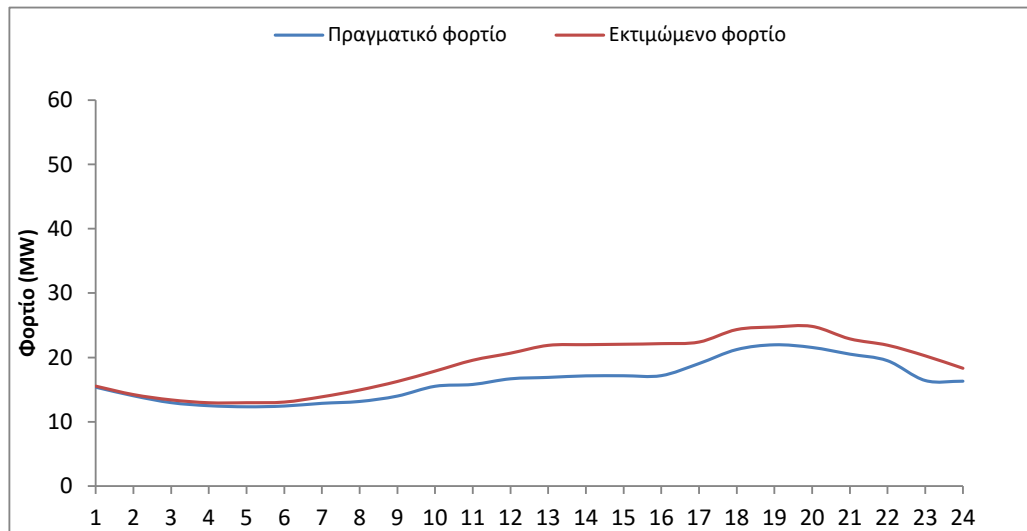

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Οι αεριοστρόβιλοι G29 και G30 βρίσκονται σε βλάβη, η μονάδα Νο 3 βρίσκεται σε βλάβη, 3 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση και 4 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 36,4 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 17/01/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **402,5 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

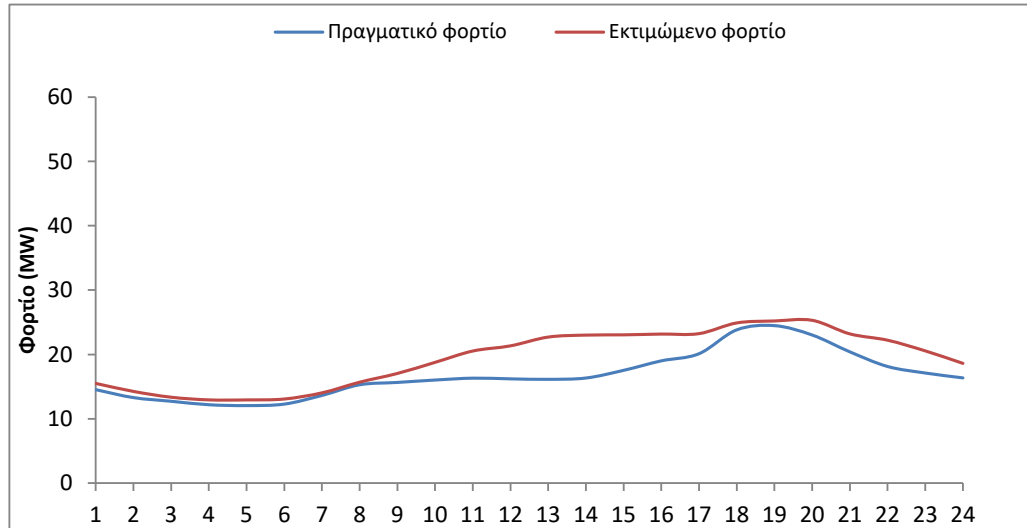

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Οι αεριοστρόβιλοι G29 και G30 βρίσκονται σε βλάβη, οι μονάδες Νο 1 και Νο 3 βρίσκονται σε βλάβη, 3 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση και 4 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 29,1 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 18/01/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **418,11 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

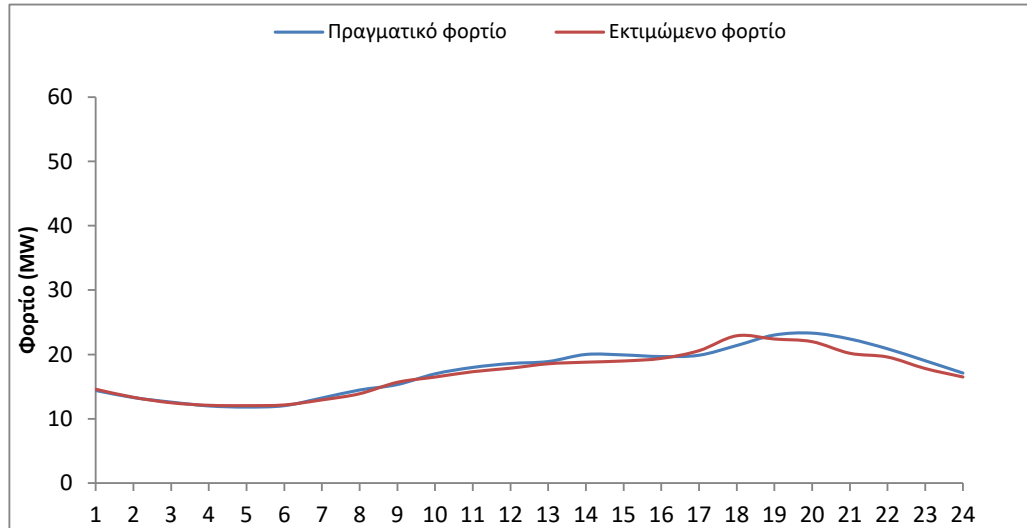

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Οι αεριοστρόβιλοι G29 και G30 βρίσκονται σε βλάβη, 3 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση και 4 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 29,1 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 19/01/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **445,24 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

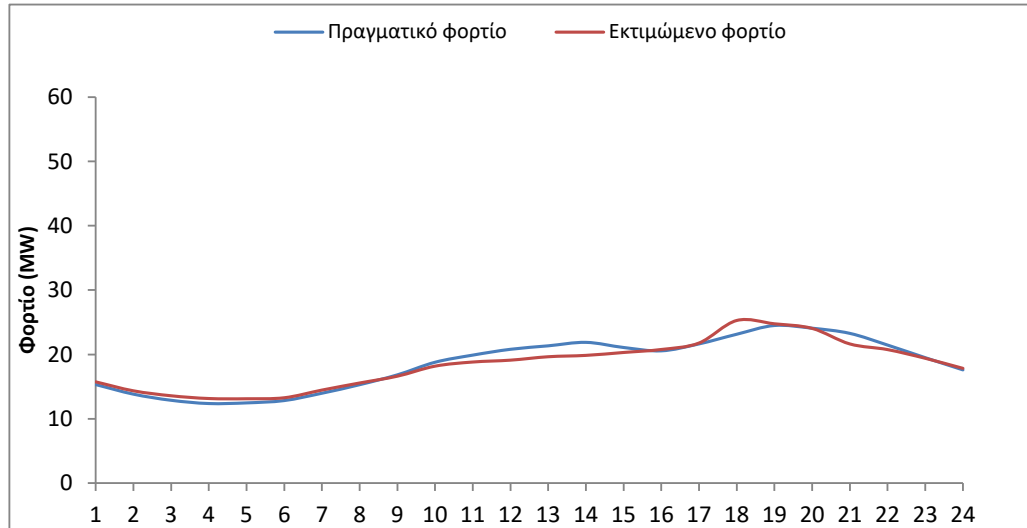

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Οι αεριοστρόβιλοι G29 και G30 βρίσκονται σε βλάβη, 3 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση και 4 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 39,9 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 20/01/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **418,87 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

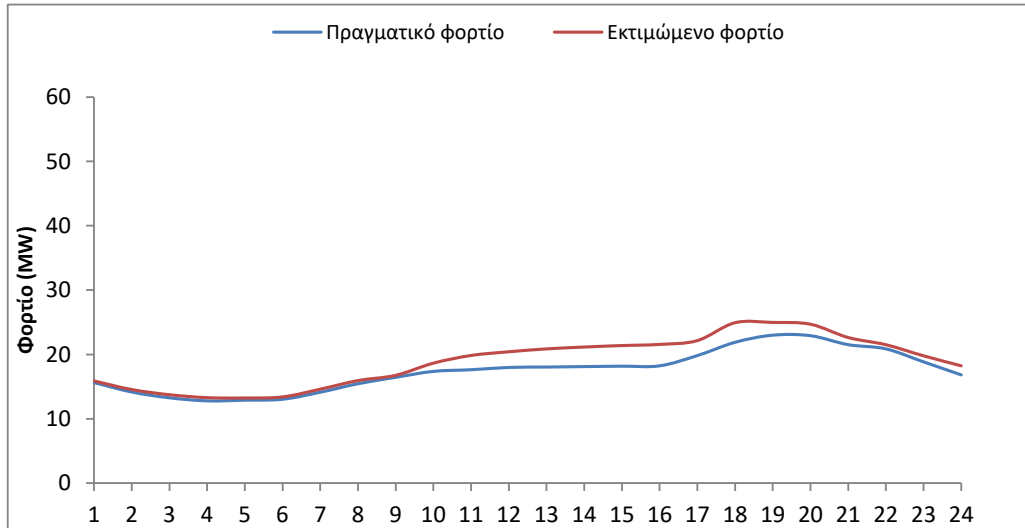

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Οι αεριοστρόβιλοι G29 και G30 βρίσκονται σε βλάβη, 3 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση και 4 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 39,9 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 21/01/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **394,87 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

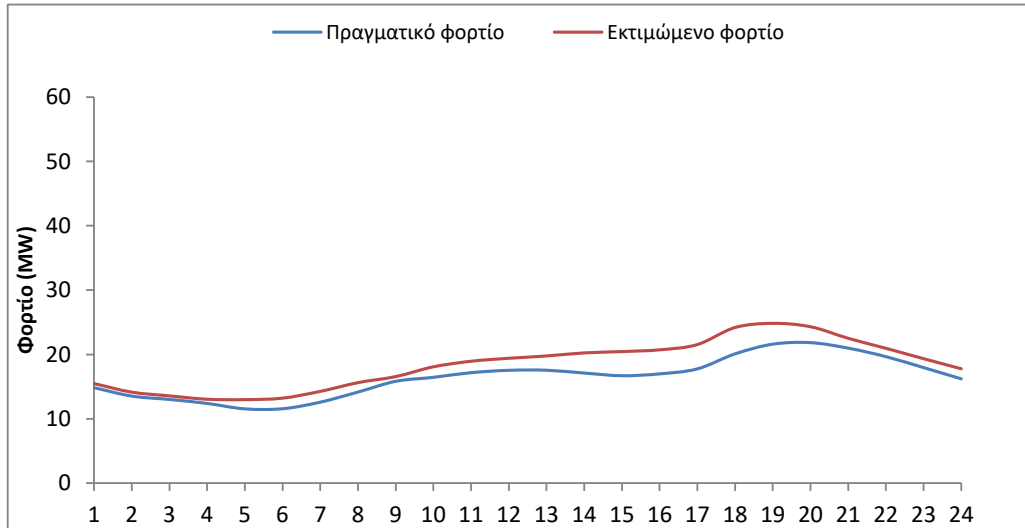

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Οι αεριοστρόβιλοι G29 και G30 βρίσκονται σε βλάβη, 3 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση και 4 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 39,9 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 22/01/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **423,36 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

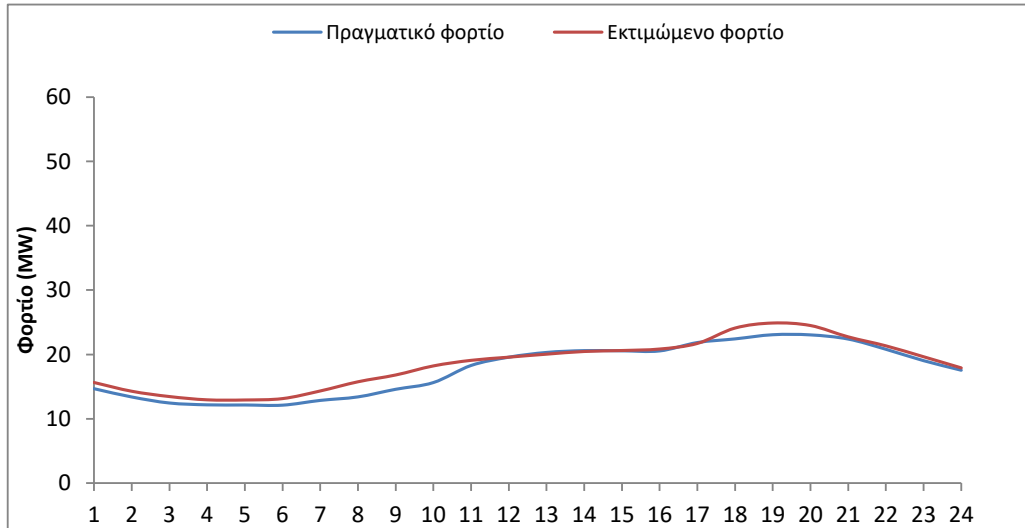

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Οι αεριοστρόβιλοι G29 και G30 βρίσκονται σε βλάβη, 3 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση και 4 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 39,9 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 23/01/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **467,58 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

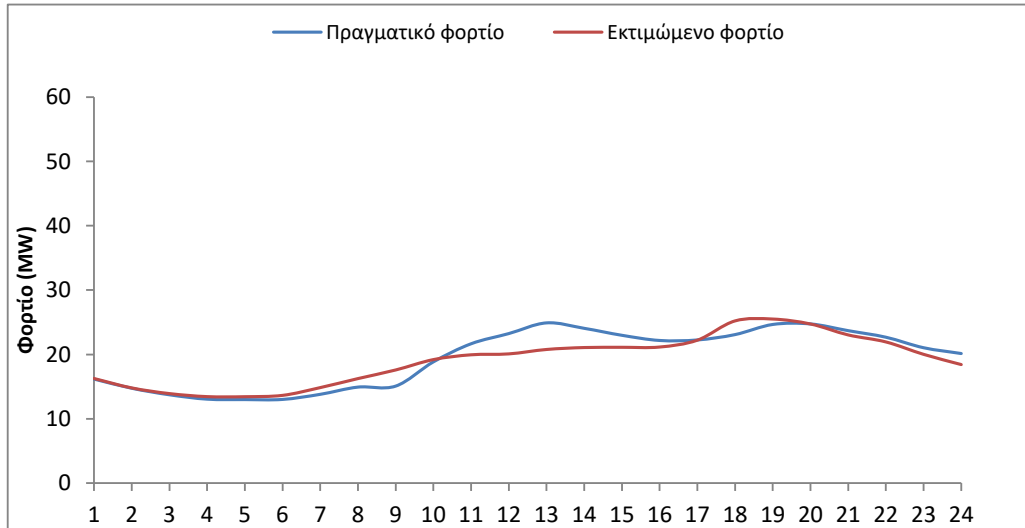

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Οι αεριοστρόβιλοι G29 και G30 βρίσκονται σε βλάβη, 3 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση και 4 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 39,9 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 24/01/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **511,2 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

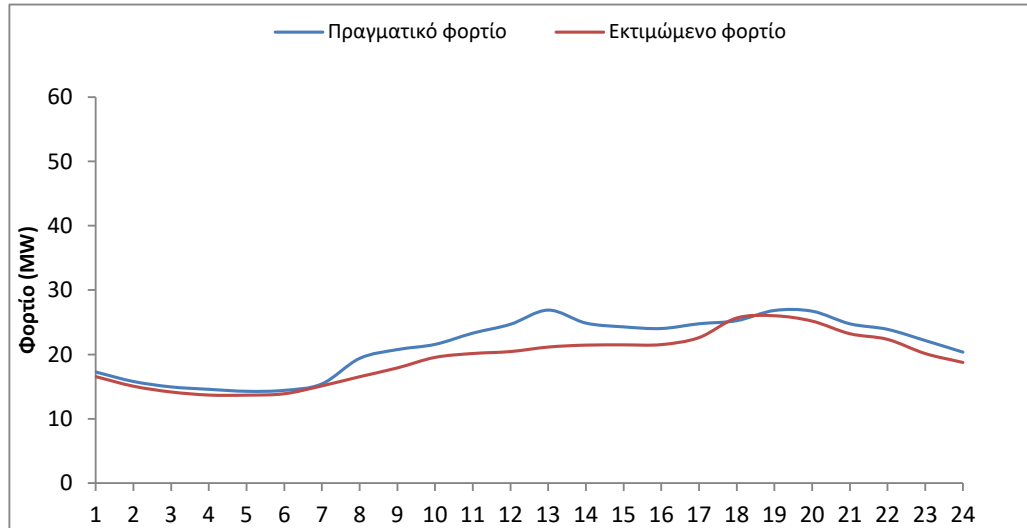

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Οι αεριοστρόβιλοι G29 και G30 βρίσκονται σε βλάβη, 3 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση και 4 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 39,9 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 25/01/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **509,77 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

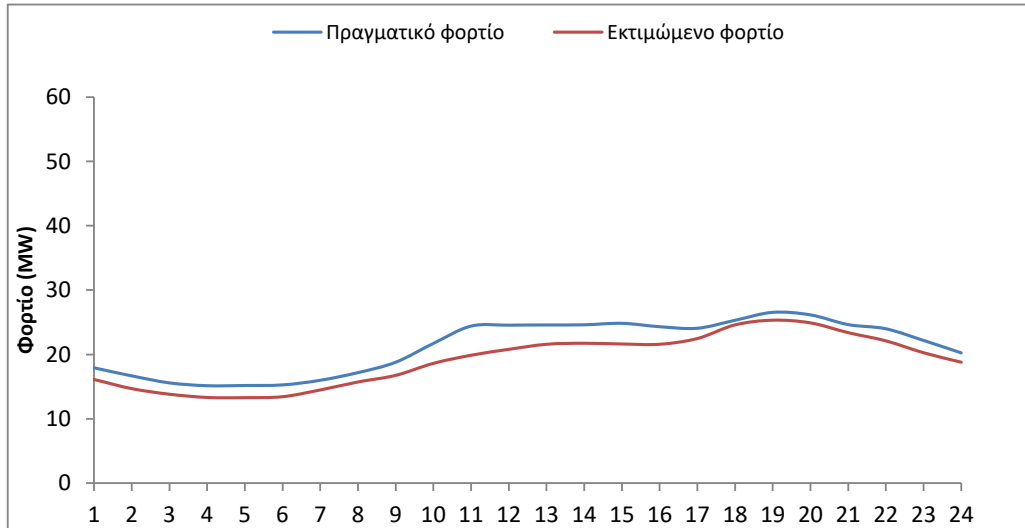

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Οι αεριοστρόβιλοι G29 και G30 βρίσκονται σε βλάβη, 3 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση και 4 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 39,9 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 26/01/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **524,08 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

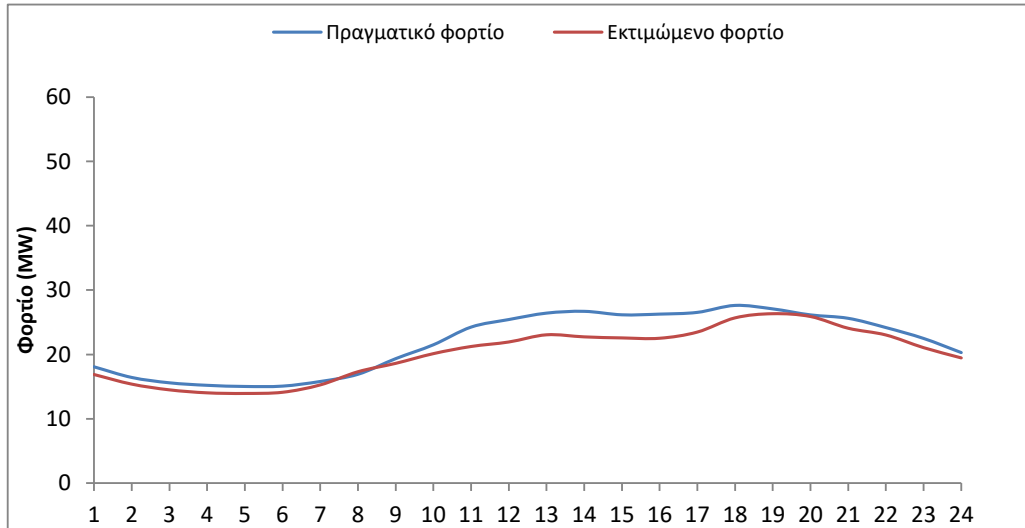

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Οι αεριοστρόβιλοι G29 και G30 βρίσκονται σε βλάβη, 3 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση και 4 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 39,9 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 27/01/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **498,85 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

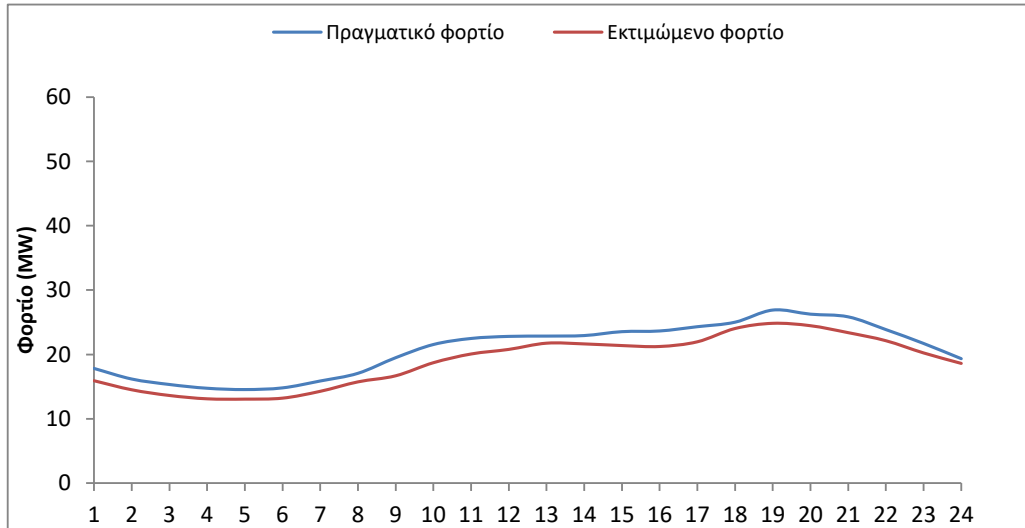

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Οι αεριοστρόβιλοι G29 και G30 βρίσκονται σε βλάβη, 3 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση και 4 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 40,8 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 28/01/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **462,82 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

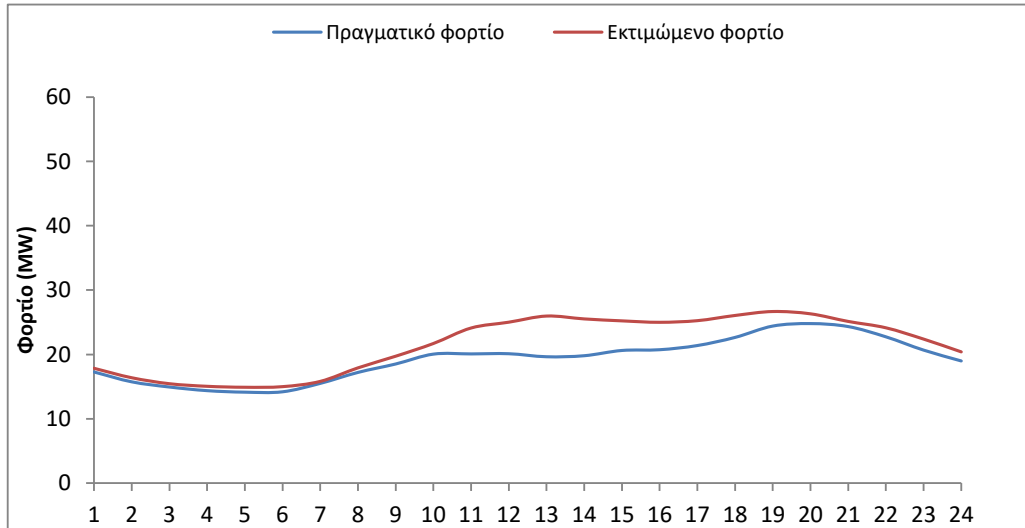

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Οι αεριοστρόβιλοι G29 και G30 βρίσκονται σε βλάβη, 3 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση και 4 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 40,8 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 29/01/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **446,59 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

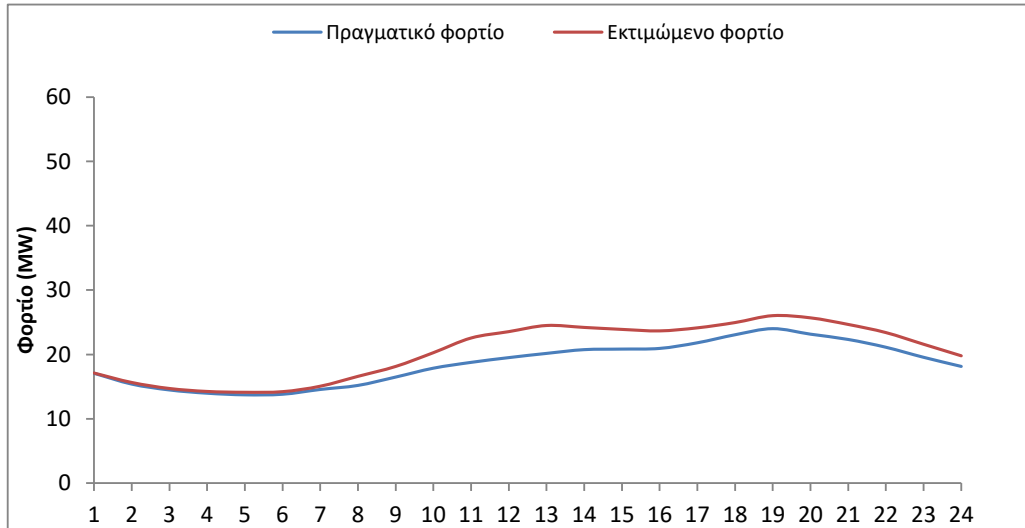

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Οι αεριοστρόβιλοι G29 και G30 βρίσκονται σε βλάβη, 3 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση και 4 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 40,8 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 30/01/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **413,96 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

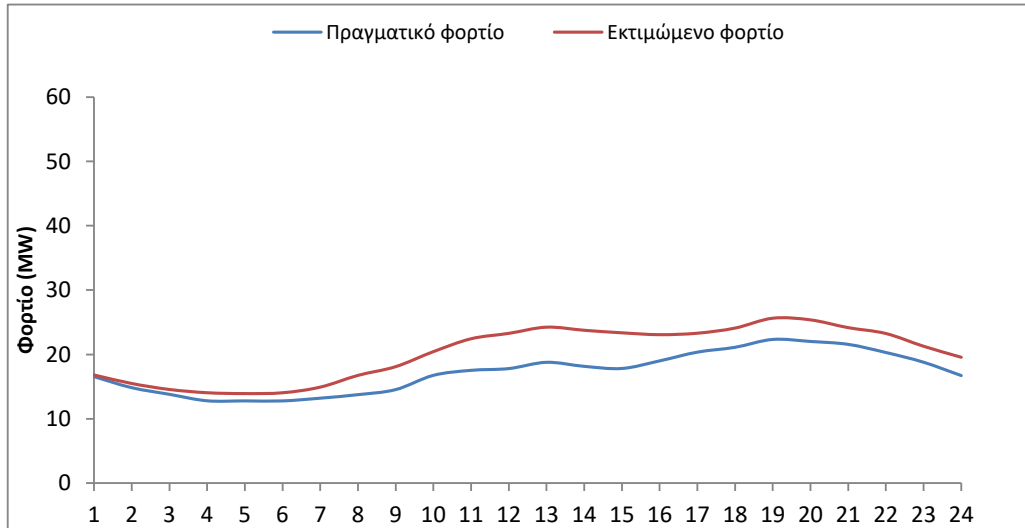

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Οι αεριοστρόβιλοι G29 και G30 βρίσκονται σε βλάβη, 3 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση και 4 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 40,8 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 31/01/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **403,98 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

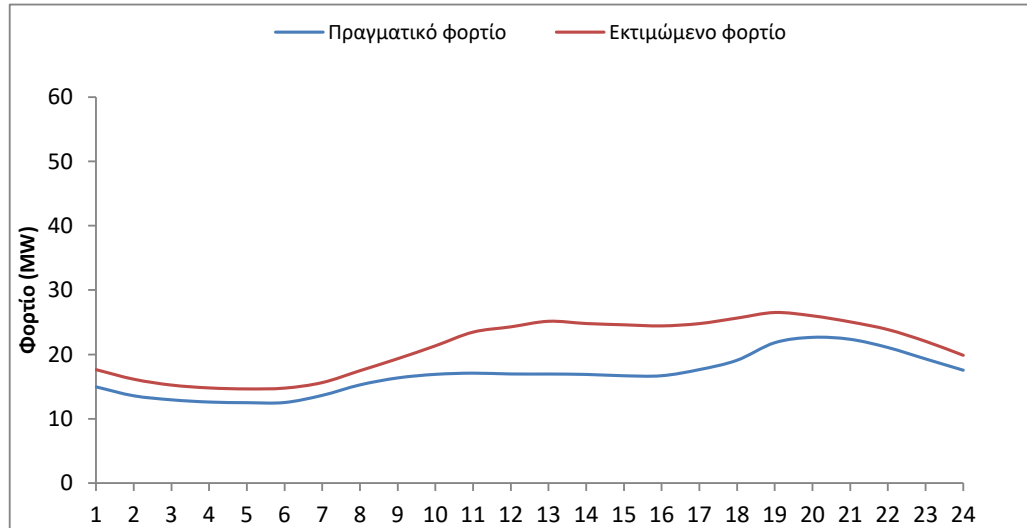

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Οι αεριοστρόβιλοι G29 και G30 βρίσκονται σε βλάβη, 3 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση και 4 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 40,8 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 01/02/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **406,85 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

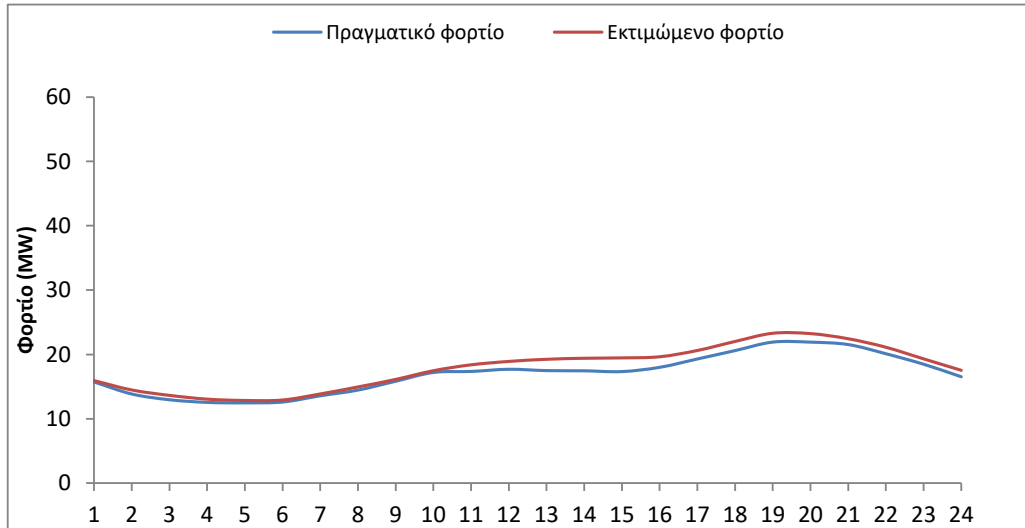

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Οι αεριοστρόβιλοι G29 και G30 βρίσκονται σε βλάβη, 3 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση και 4 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 40,8 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 02/02/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **396,32 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

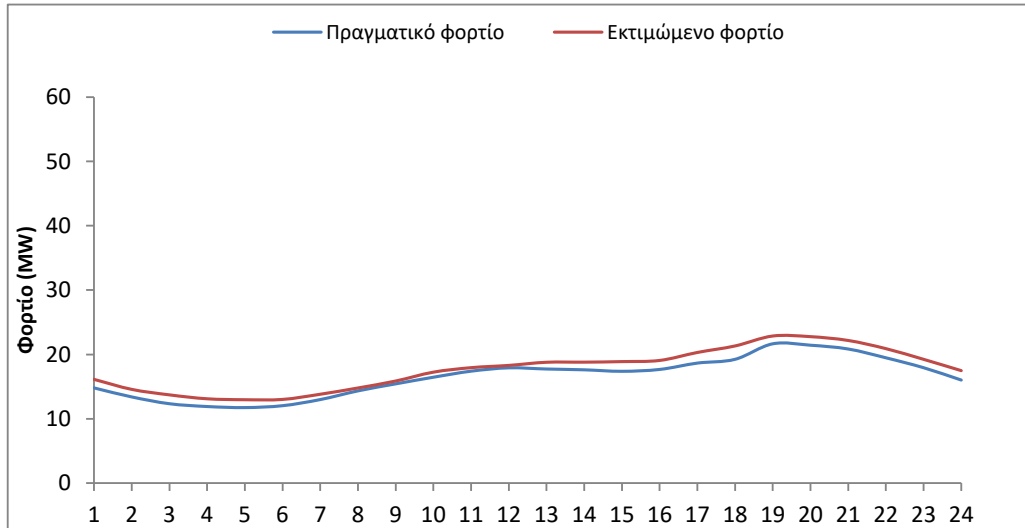

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Οι αεριοστρόβιλοι G29 και G30 βρίσκονται σε βλάβη, 3 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση και 4 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 40,8 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 03/02/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **430,42 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

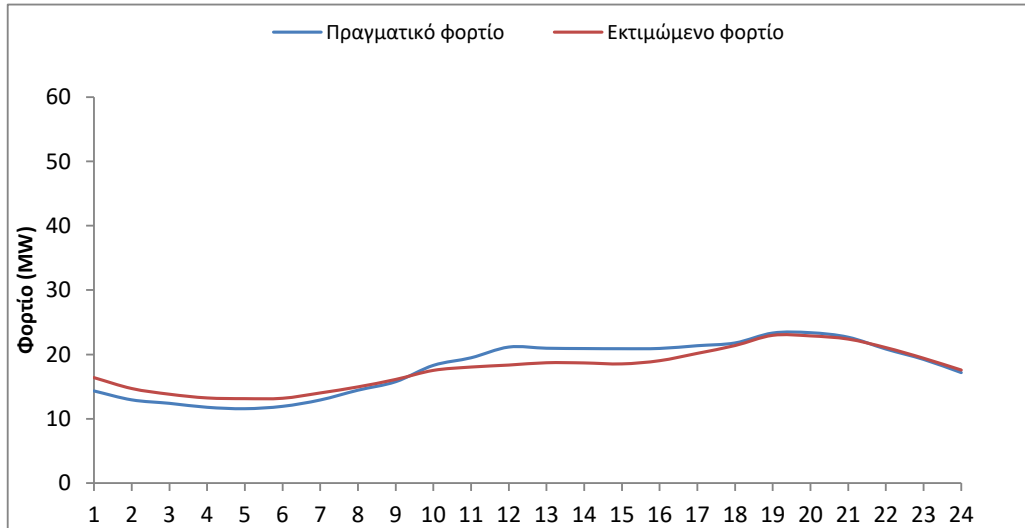

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Ο αεριοστρόβιλος G29 βρίσκεται σε βλάβη, 3 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση και 3 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 53,9 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 04/02/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **422,6 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

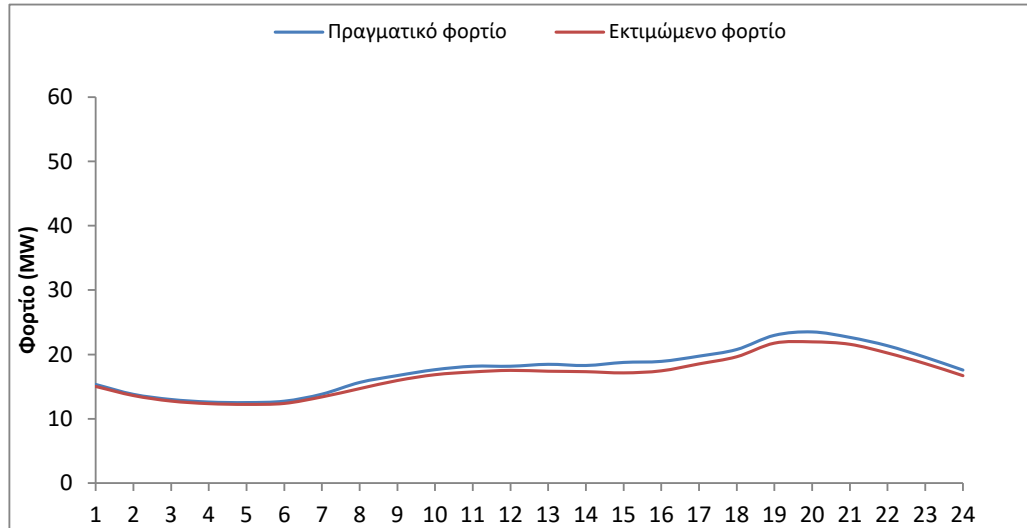

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Ο αεριοστρόβιλος G29 βρίσκεται σε βλάβη, 3 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση και 3 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 53,9 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 05/02/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **389,58 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

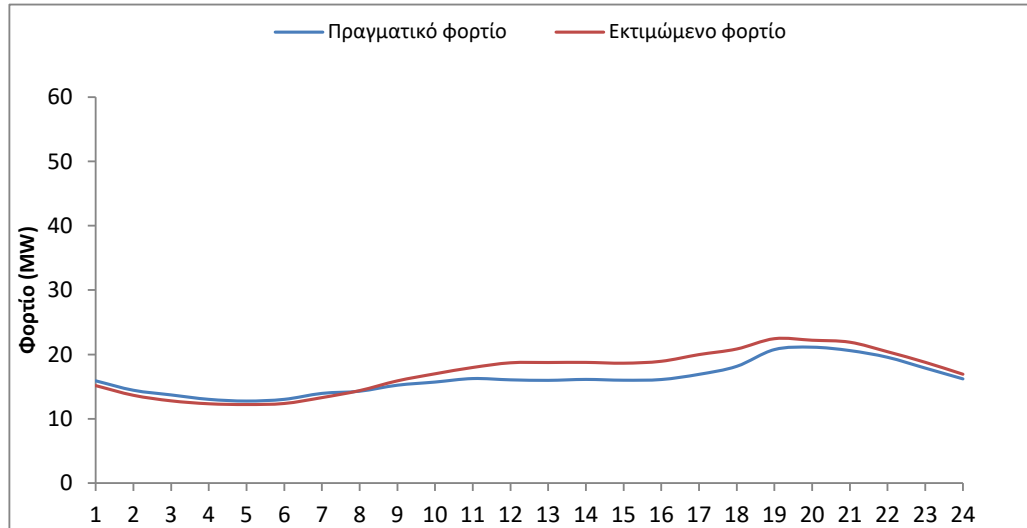

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Ο αεριοστρόβιλος G29 βρίσκεται σε βλάβη, 3 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση και 3 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 53,9 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 06/02/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **364,04 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

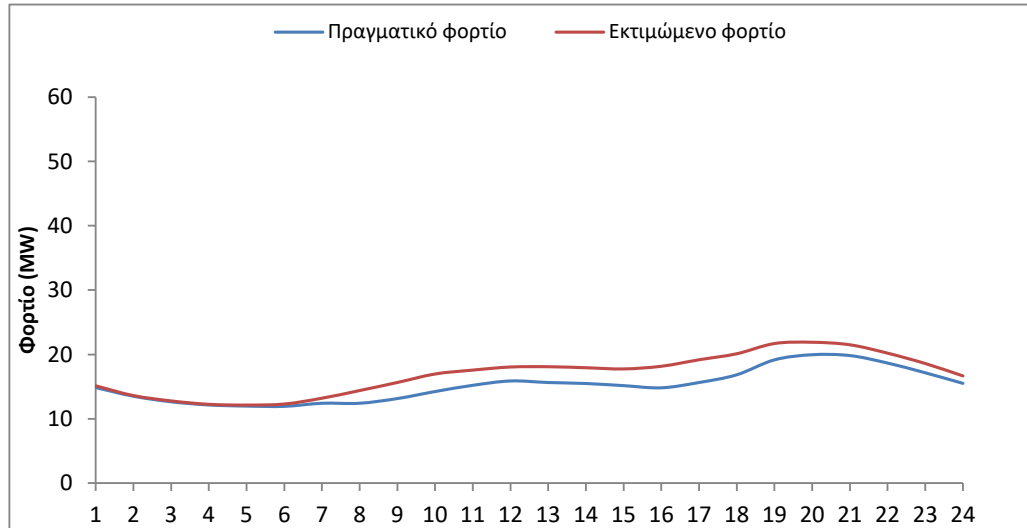

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Ο αεριοστρόβιλος G29 βρίσκεται σε βλάβη, 3 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση και 3 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 53,9 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 07/02/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **388,99 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

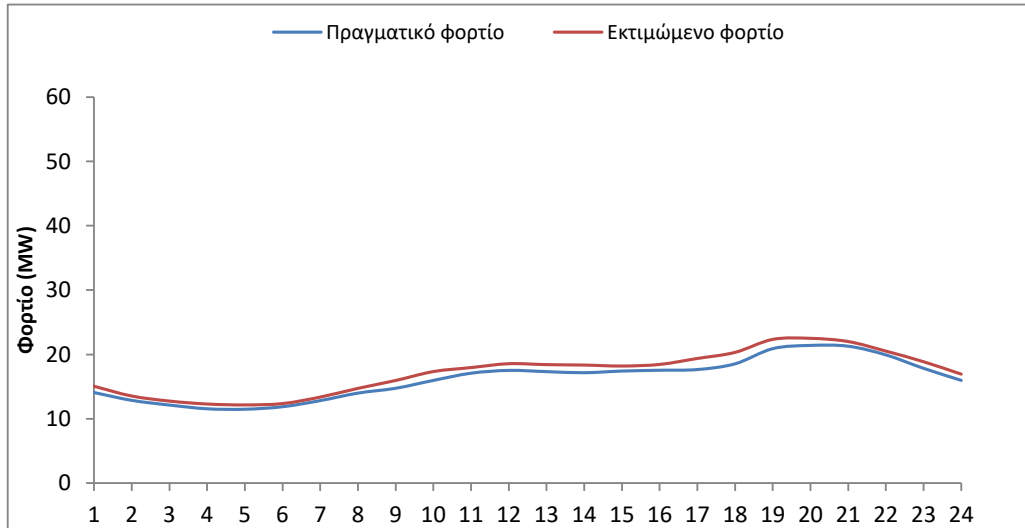

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Ο αεριοστρόβιλος G29 βρίσκεται σε βλάβη, 3 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση και 3 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 53,9 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 08/02/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **419,26 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

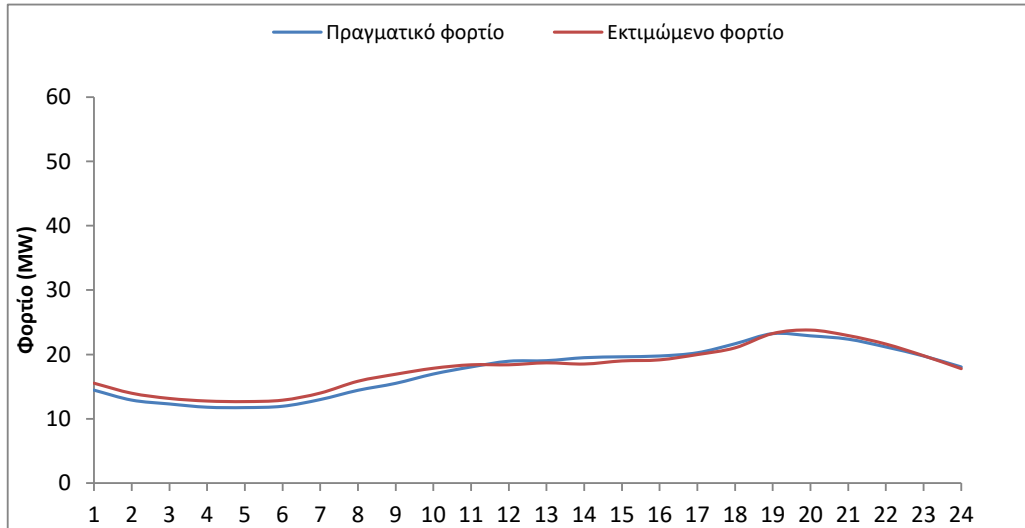

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Ο αεριοστρόβιλος G29 βρίσκεται σε βλάβη, 3 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση και 3 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 53,9 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 09/02/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **427,43 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

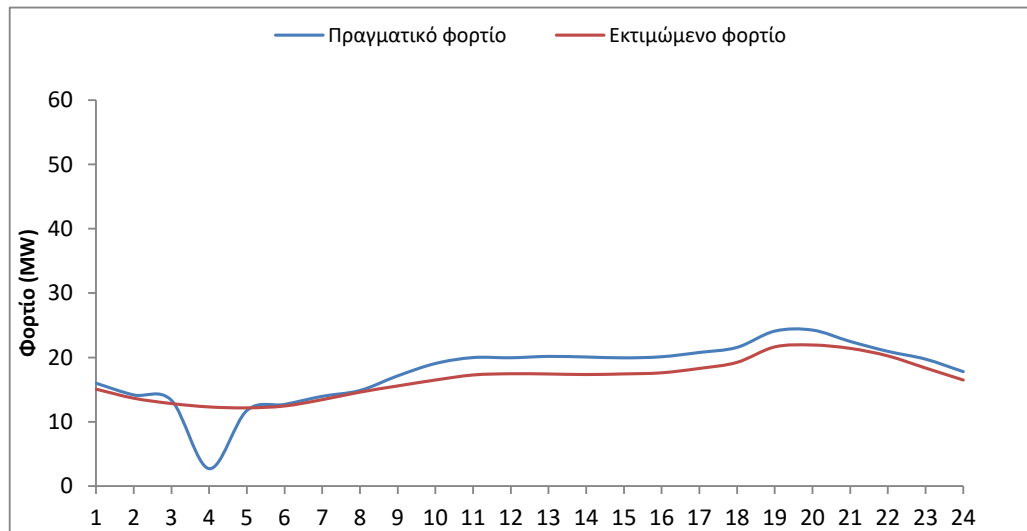

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Ο αεριοστρόβιλος G29 βρίσκεται σε βλάβη, 3 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση και 3 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 53,9 MW.
- Στις 03:08 σημειώθηκε γενική διακοπή, λόγω προβλήματος δικτύου.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 10/02/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **418,95 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

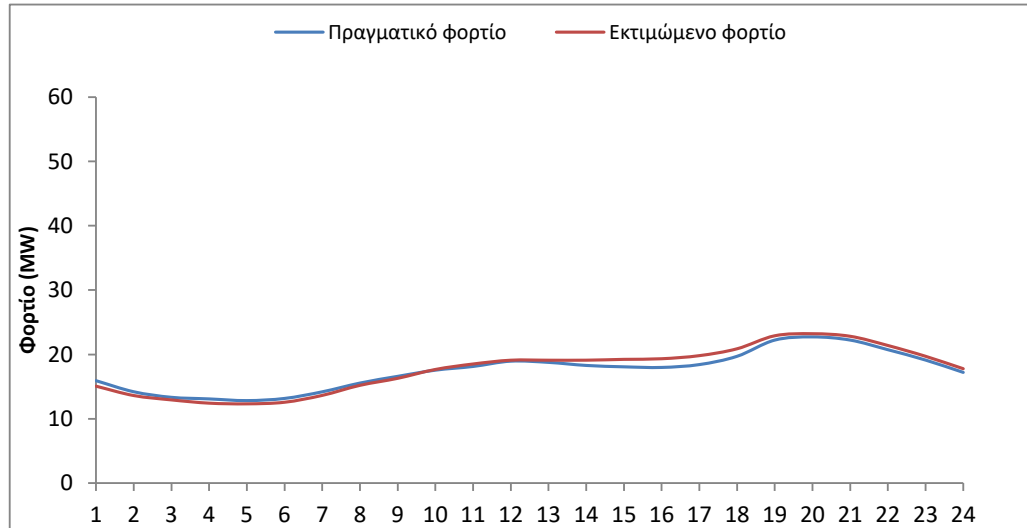

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Ο αεριοστρόβιλος G29 βρίσκεται σε βλάβη, 3 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση και 3 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 53,9 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 13/02/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **374,12 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

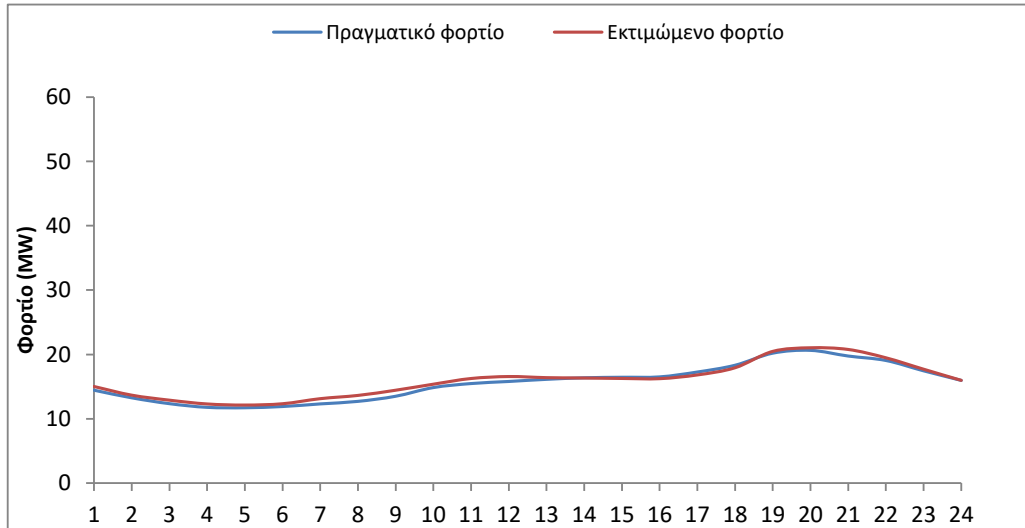

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Ο αεριοστρόβιλος G29 βρίσκεται σε βλάβη, 3 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση και 3 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 53,9 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 14/02/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **412,21 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

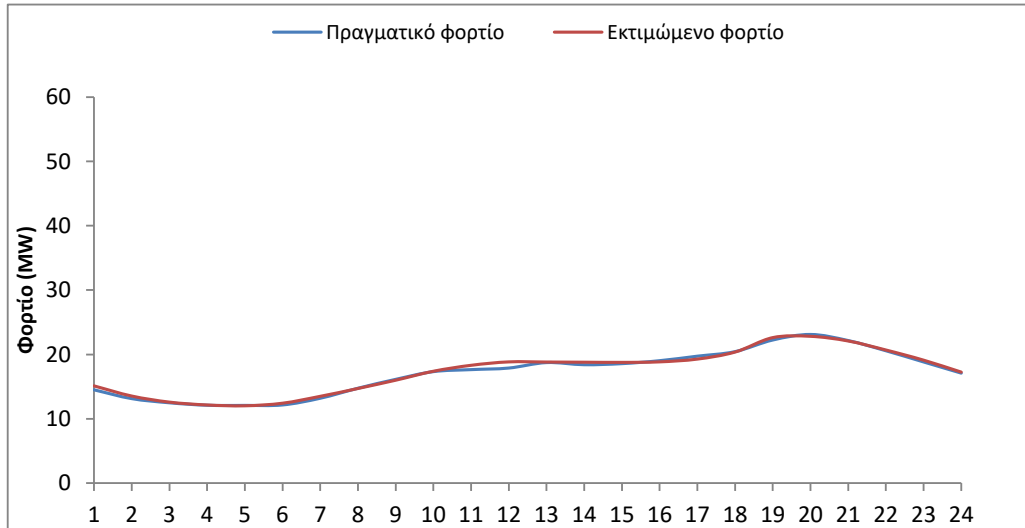

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Ο αεριοστρόβιλος G29 βρίσκεται σε βλάβη, 3 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση και 3 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 53,9 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 15/02/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **386,6 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

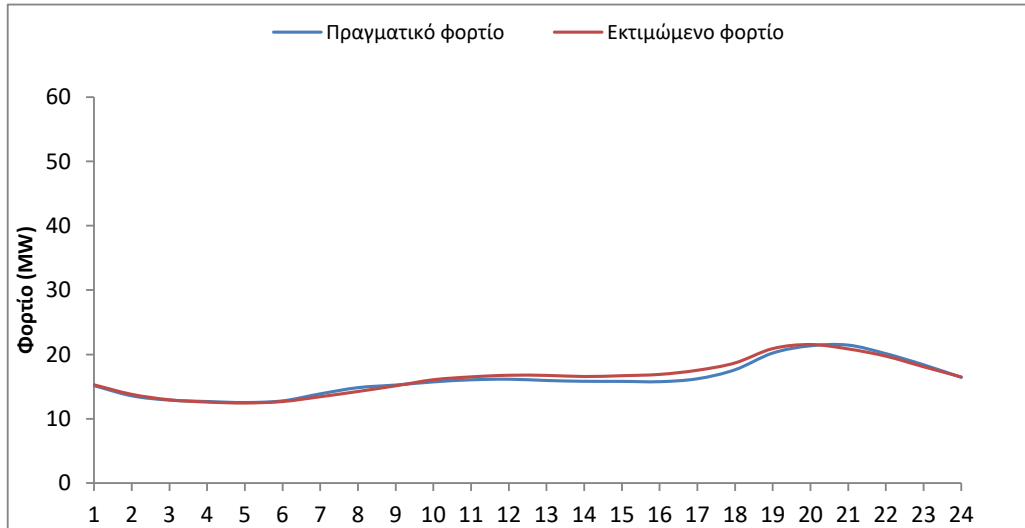

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Ο αεριοστρόβιλος G29 βρίσκεται σε βλάβη, 3 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση και 3 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 53,9 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 16/02/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **375,52 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

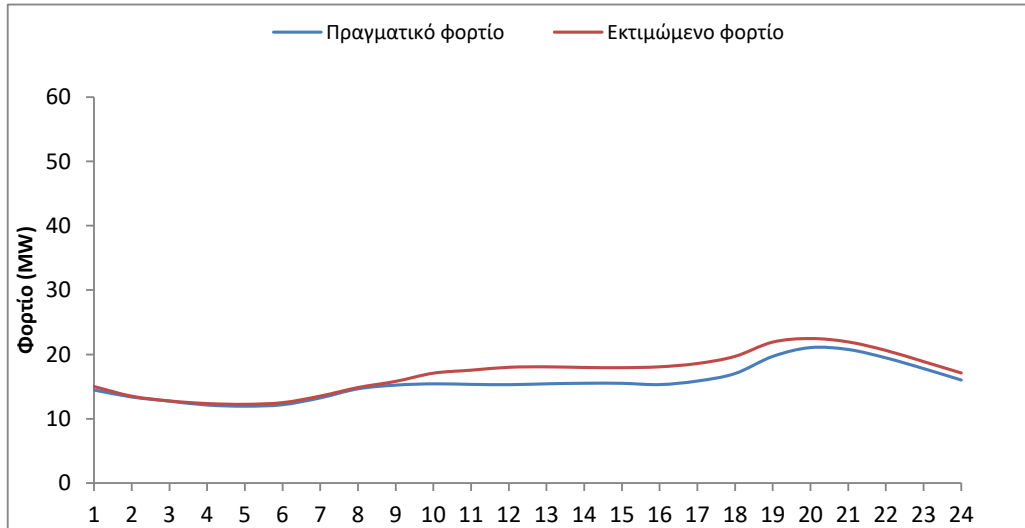

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Ο αεριοστρόβιλος G29 βρίσκεται σε βλάβη, 3 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση και 3 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 53,9 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 17/02/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **398,42 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

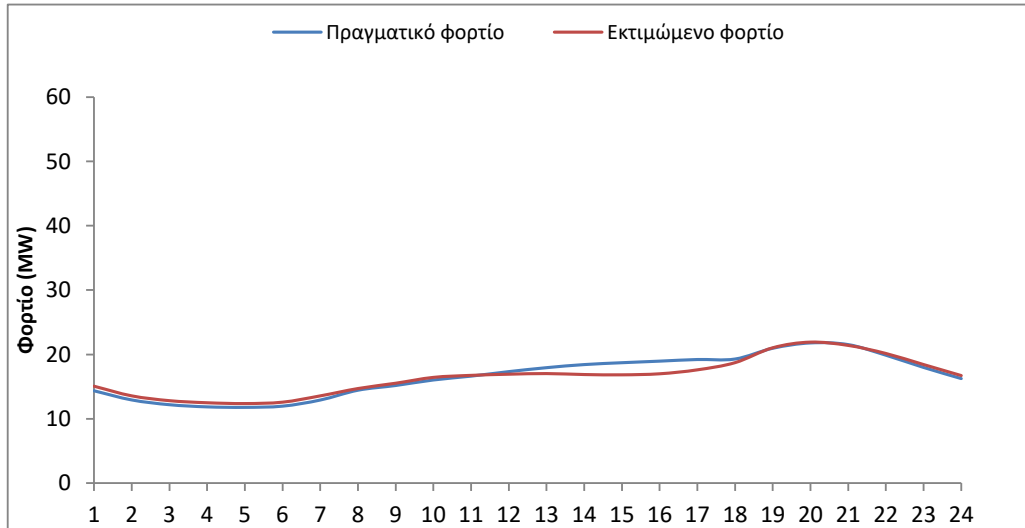

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Ο αεριοστρόβιλος G29 βρίσκεται σε βλάβη, 3 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση και 3 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 53,9 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 18/02/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **373,26 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

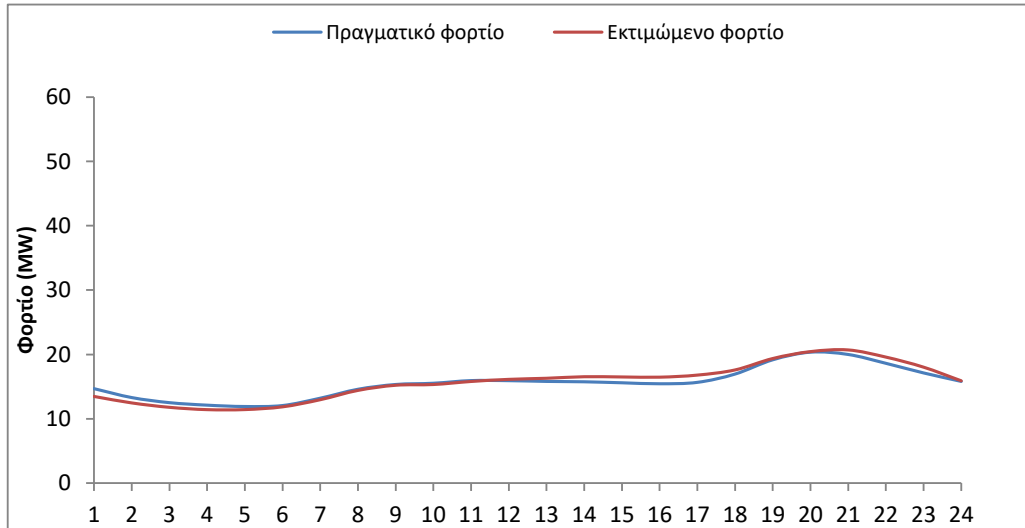

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Ο αεριοστρόβιλος G29 βρίσκεται σε βλάβη, 3 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση και 3 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 53,9 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 19/02/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **353,78 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

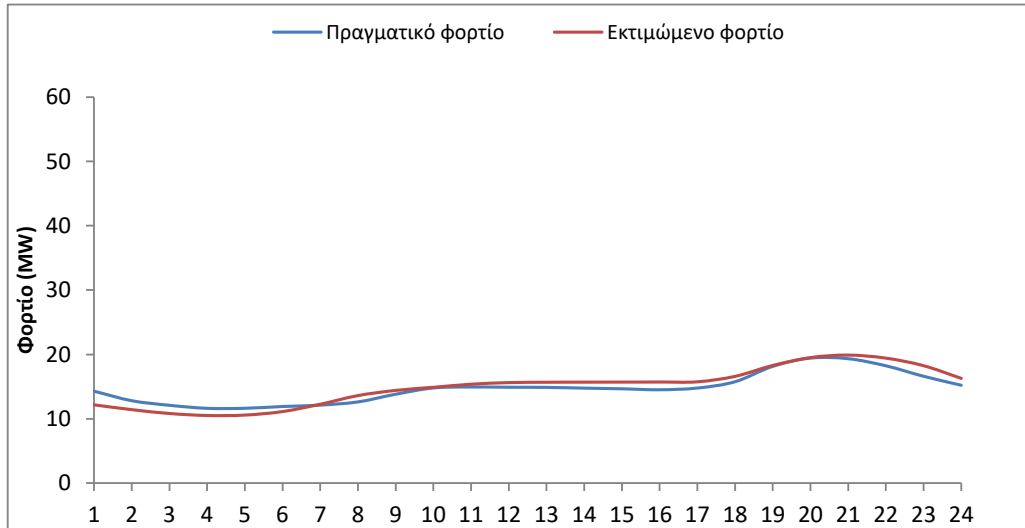

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Ο αεριοστρόβιλος G29 βρίσκεται σε βλάβη, 3 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση και 3 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 53,9 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 20/02/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **345,49 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

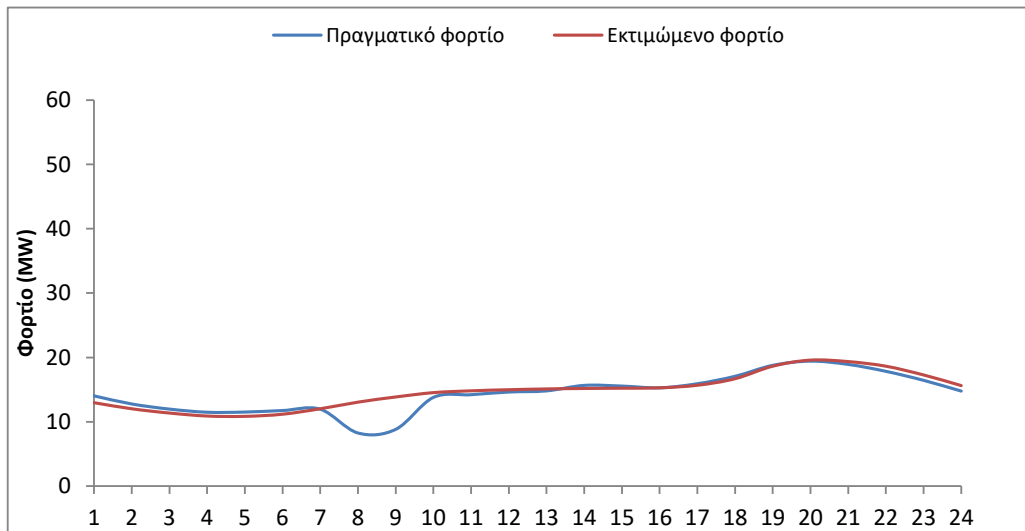

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Ο αεριοστρόβιλος G29 βρίσκεται σε βλάβη, η μονάδα G6 βρίσκεται σε συντήρηση, 3 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση και 3 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 50,4 MW.
- Κατά τις ώρες 07:55-08:36 σημειώθηκε γενική διακοπή, λόγω βλάβης της μονάδας G1.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 21/02/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **355,18 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

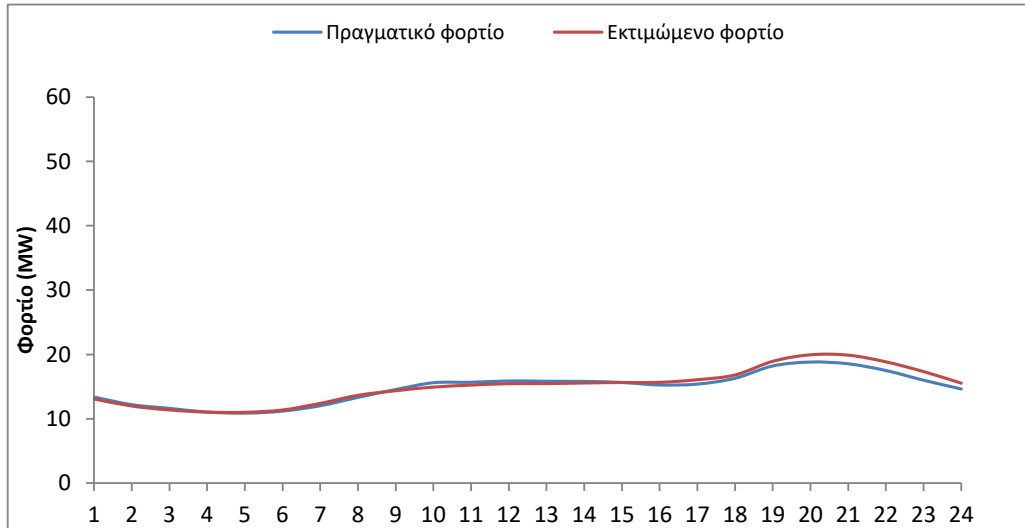

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Ο αεριοστρόβιλος G29 βρίσκεται σε βλάβη, η μονάδα G6 βρίσκεται σε συντήρηση, 3 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση και 3 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 50,4 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 22/02/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **355,03 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

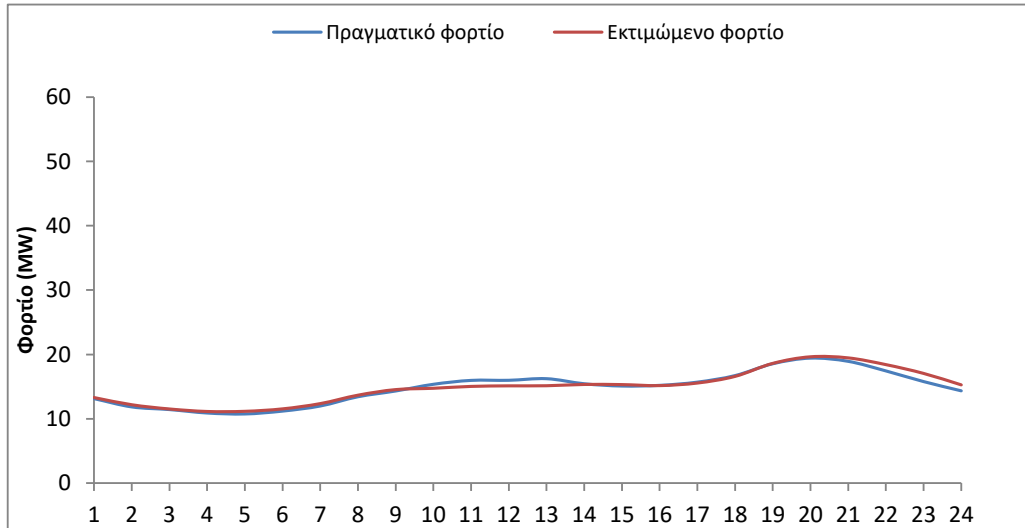

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Ο αεριοστρόβιλος G29 βρίσκεται σε βλάβη, η μονάδα G6 βρίσκεται σε συντήρηση, 3 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση και 3 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 50,4 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 23/02/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **379,25 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

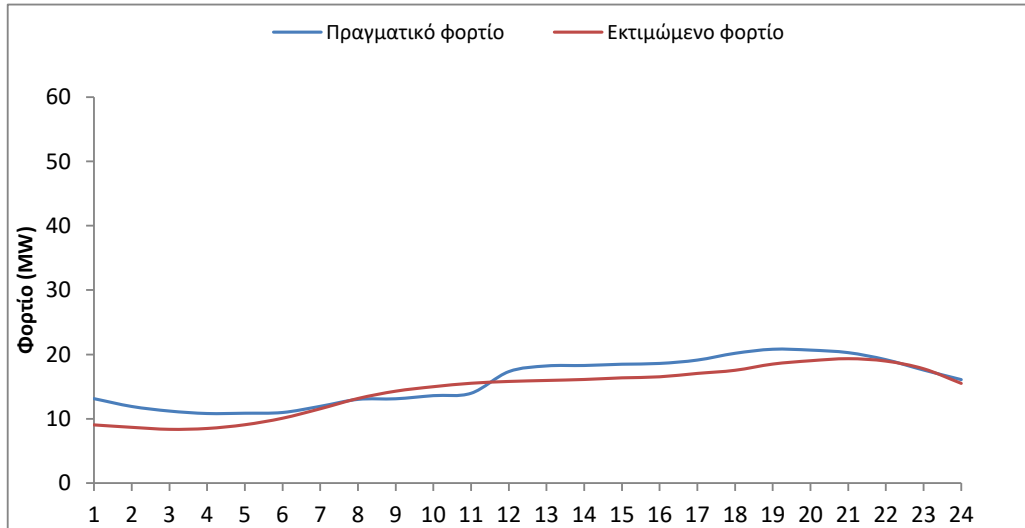

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Ο αεριοστρόβιλος G29 βρίσκεται σε βλάβη, η μονάδα G6 βρίσκεται σε συντήρηση, 3 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση και 3 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 50,4 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 24/02/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **394,74 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

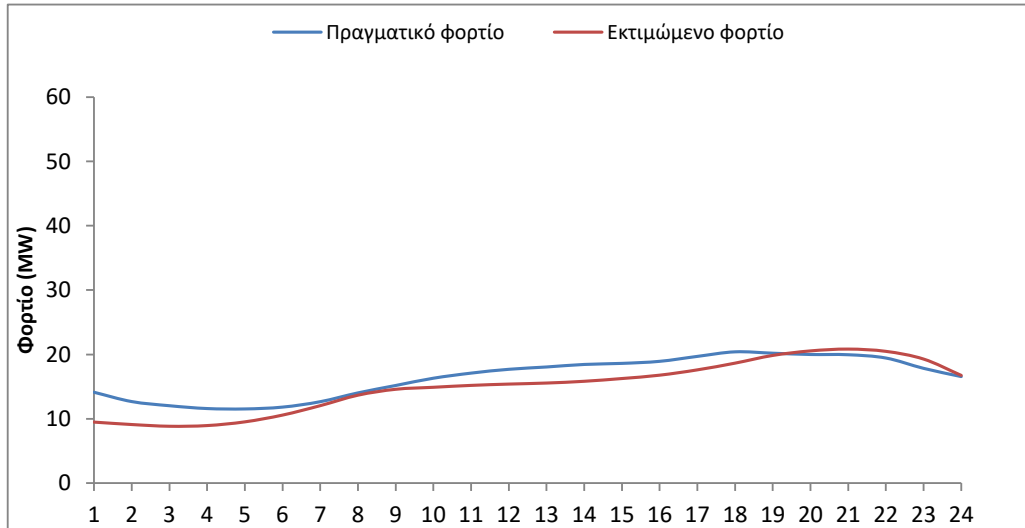

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Ο αεριοστρόβιλος G29 βρίσκεται σε βλάβη, η μονάδα G6 βρίσκεται σε συντήρηση, 3 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση και 3 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 50,4 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 25/02/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **400,12 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

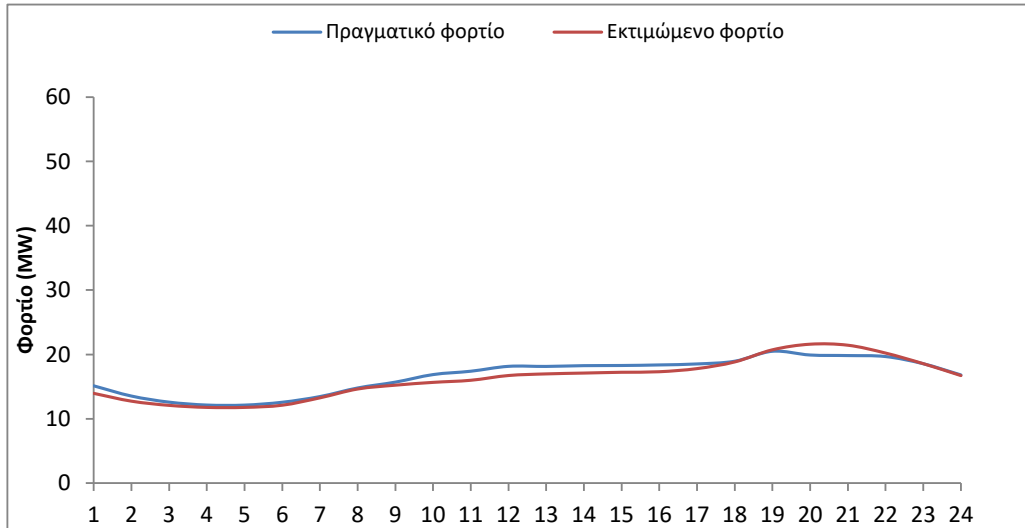

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Ο αεριοστρόβιλος G29 βρίσκεται σε βλάβη, η μονάδα G6 βρίσκεται σε συντήρηση, 3 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση και 3 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 50,4 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 26/02/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **375,7 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

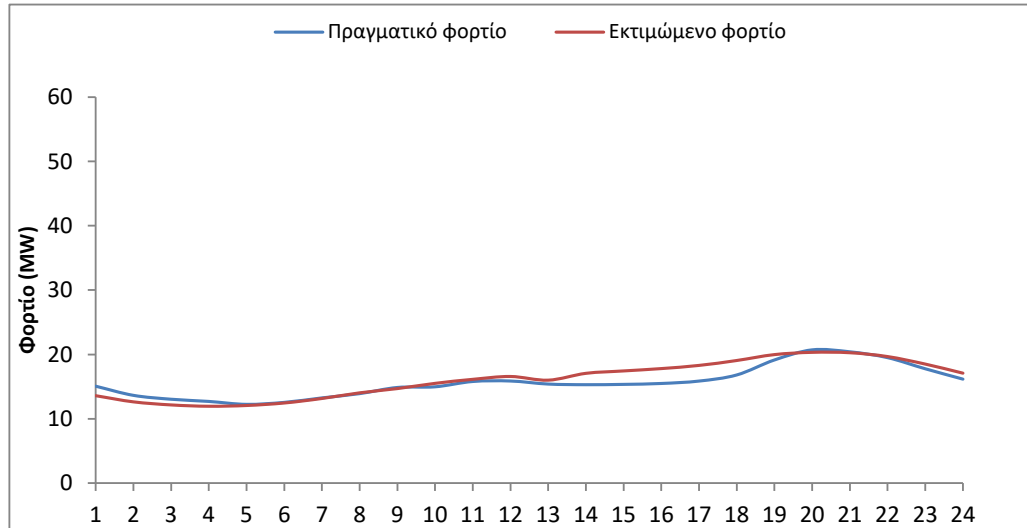

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Ο αεριοστρόβιλος G29 βρίσκεται σε βλάβη, η μονάδα G6 βρίσκεται σε συντήρηση, 3 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση και 3 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 50,4 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 27/02/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **375,85 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

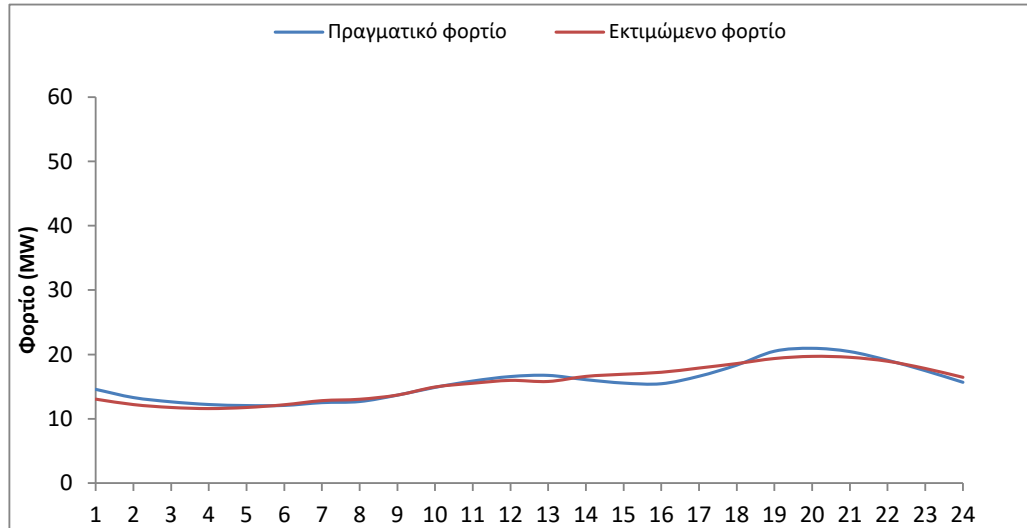

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Ο αεριοστρόβιλος G29 βρίσκεται σε βλάβη, η μονάδα G6 βρίσκεται σε συντήρηση, 3 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση και 3 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 50,4 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 28/02/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **380,65 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

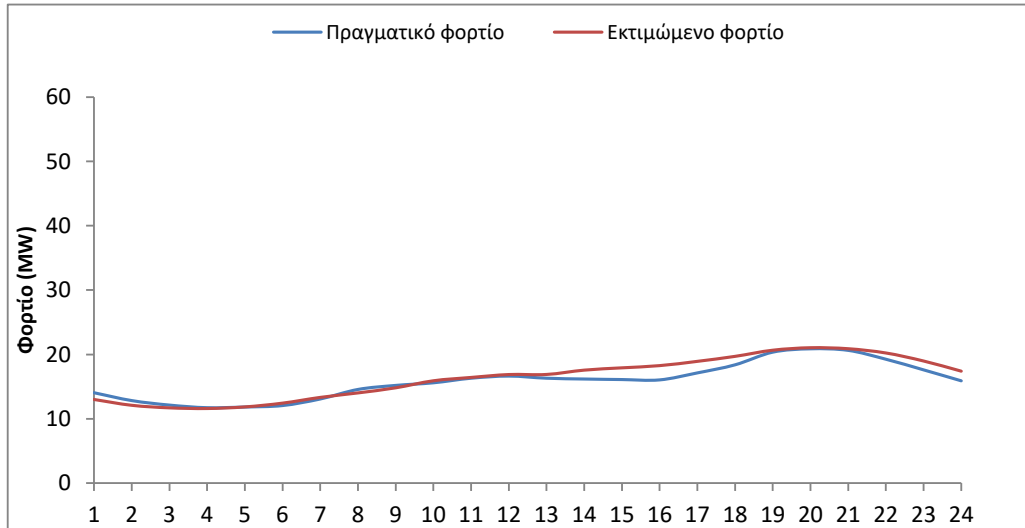

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Ο αεριοστρόβιλος G29 βρίσκεται σε βλάβη, η μονάδα G6 βρίσκεται σε συντήρηση, 3 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση και 3 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 50,4 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 01/03/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **414,38 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

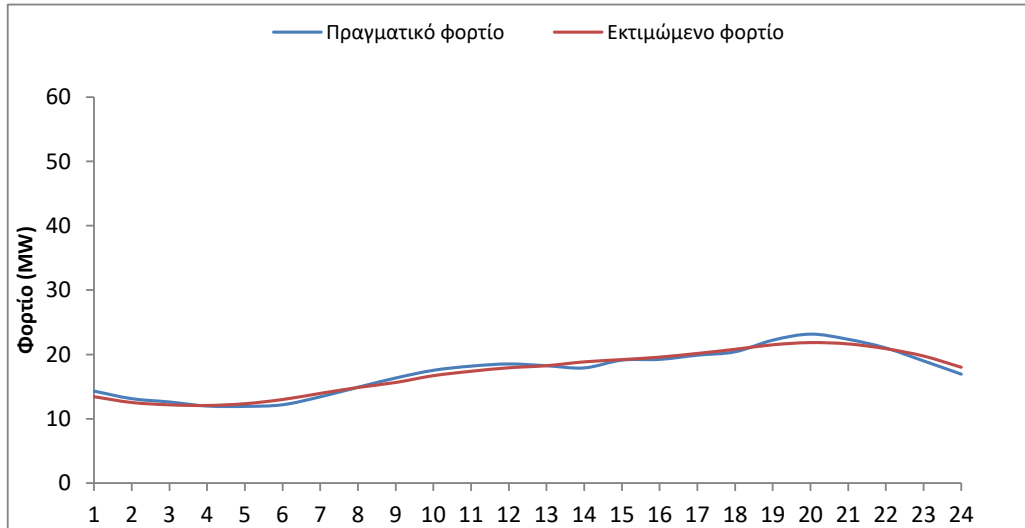

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Ο αεριοστρόβιλος G29 βρίσκεται σε βλάβη, η μονάδα G6 βρίσκεται σε συντήρηση, 3 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση και 3 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 50,4 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 02/03/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **453,47 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

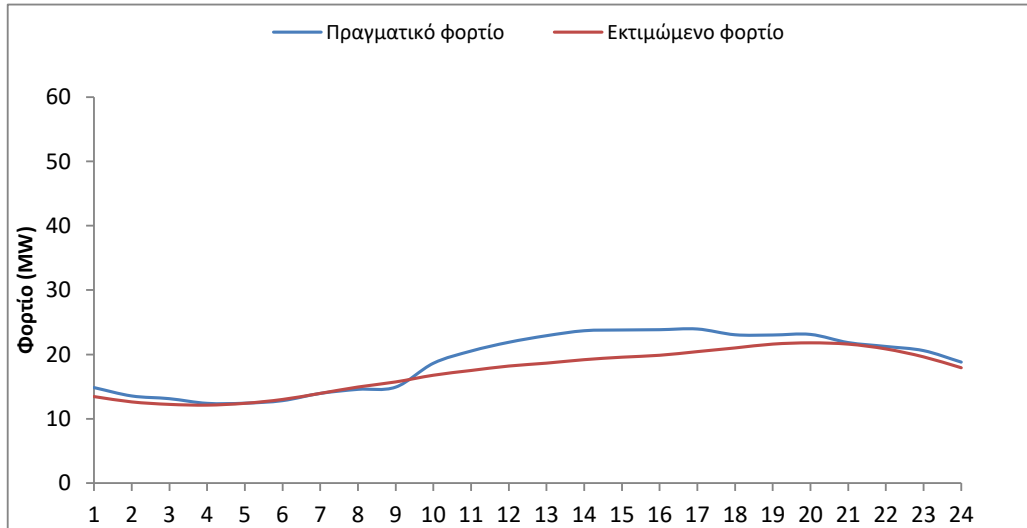

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Ο αεριοστρόβιλος G29 βρίσκεται σε βλάβη, η μονάδα G6 βρίσκεται σε συντήρηση, 3 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση και 3 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 50,4 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 03/03/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **443,12 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

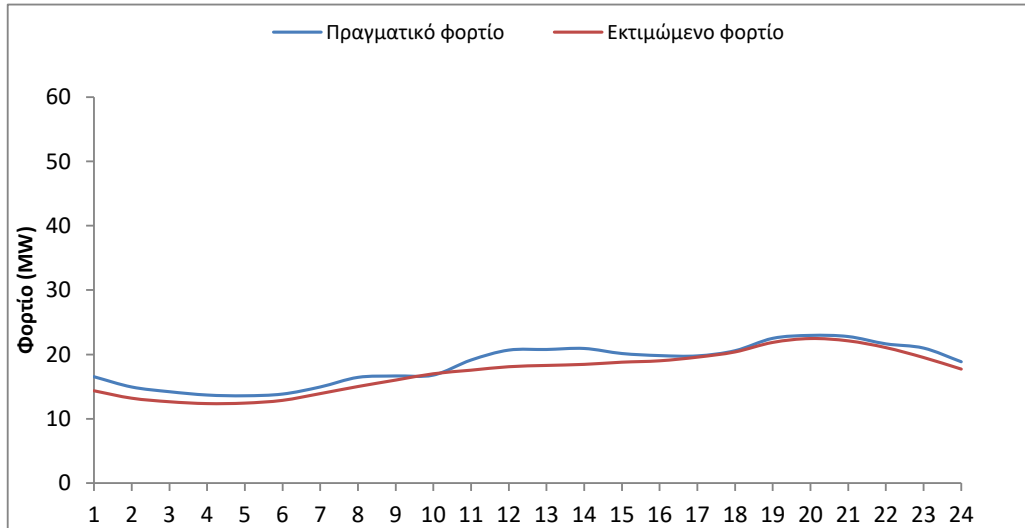

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Ο αεριοστρόβιλος G29 βρίσκεται σε βλάβη, η μονάδα G6 βρίσκεται σε συντήρηση, 3 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση και 3 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 50,4 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 04/03/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **435,98 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

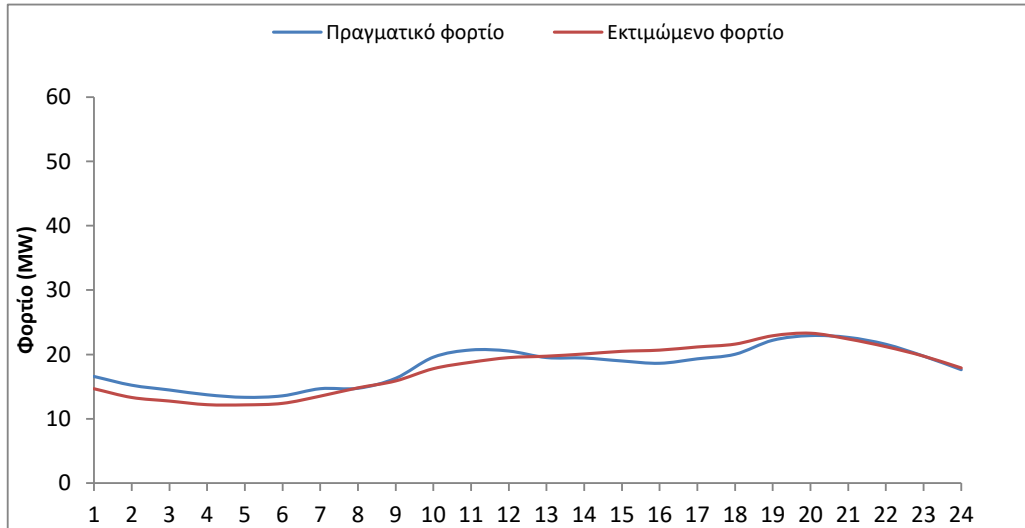

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Ο αεριοστρόβιλος G29 βρίσκεται σε βλάβη, η μονάδα G6 βρίσκεται σε συντήρηση, 3 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση και 3 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 50,4 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 05/03/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **392,61 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

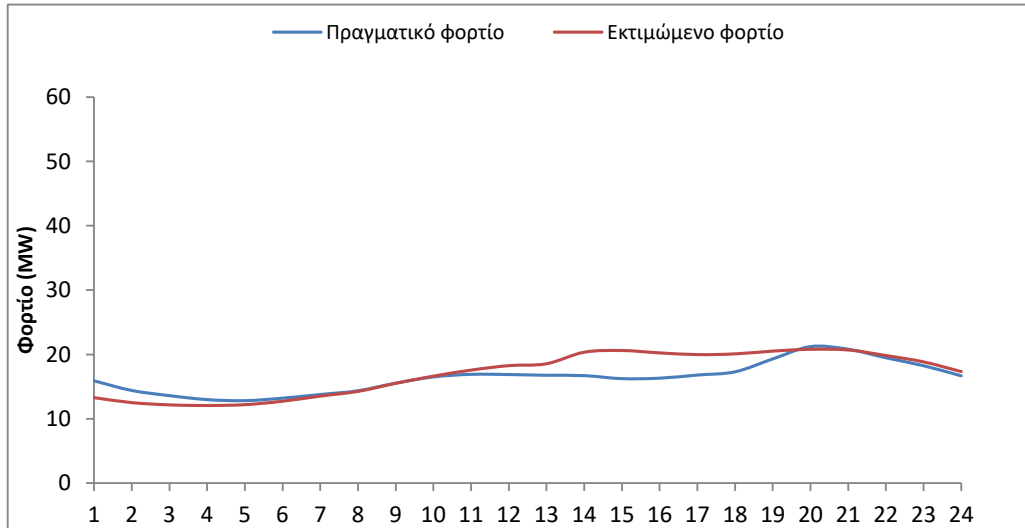

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Ο αεριοστρόβιλος G29 βρίσκεται σε βλάβη, η μονάδα G6 βρίσκεται σε συντήρηση, 3 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση και 3 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 50,4 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 06/03/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **366,09 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

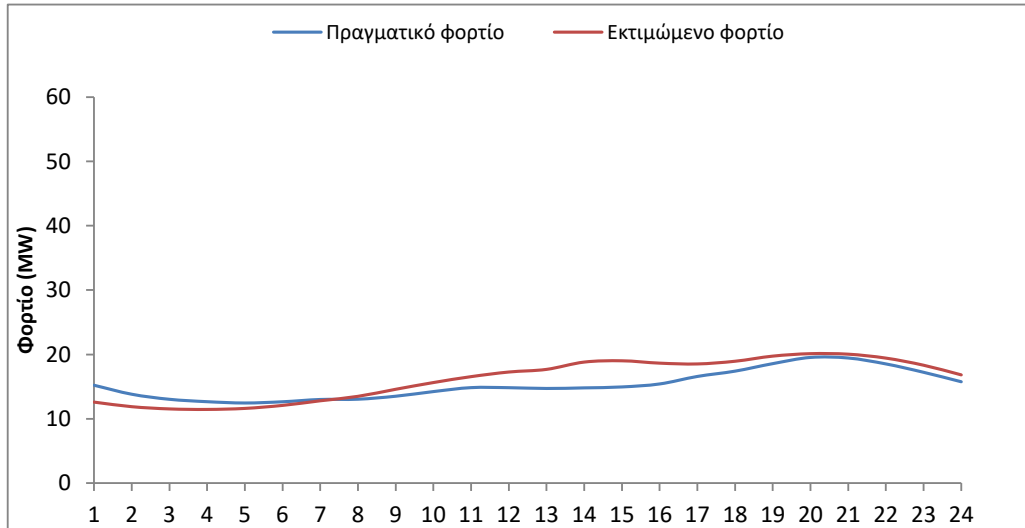

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Ο αεριοστρόβιλος G29 βρίσκεται σε βλάβη, η μονάδα G6 βρίσκεται σε συντήρηση, 3 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση και 3 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 50,4 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 07/03/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **349,87 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

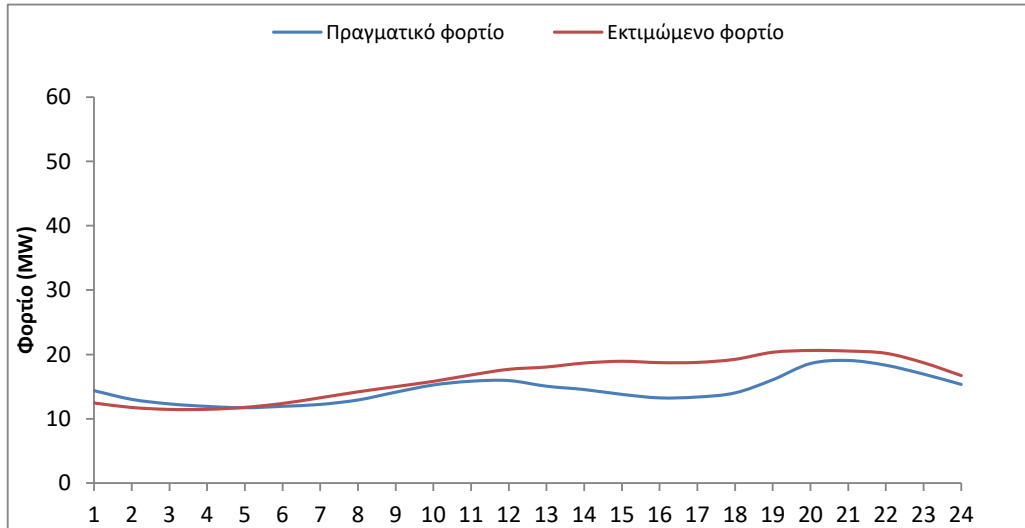

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Ο αεριοστρόβιλος G29 βρίσκεται σε βλάβη, η μονάδα G6 βρίσκεται σε συντήρηση, 3 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση και 3 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 50,4 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 08/03/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **395,34 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

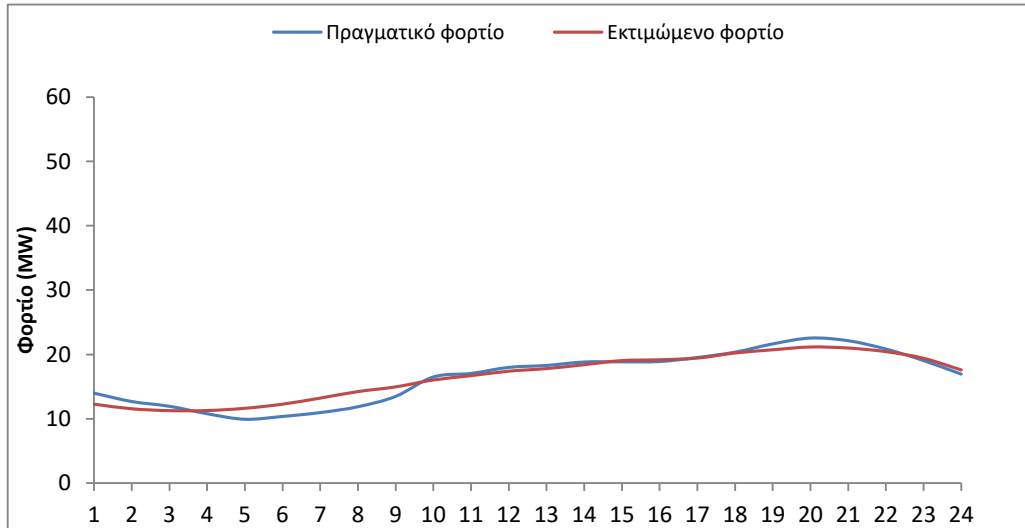

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Ο αεριοστρόβιλος G29 βρίσκεται σε βλάβη, η μονάδα G6 βρίσκεται σε συντήρηση, 3 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση και 3 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 50,4 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 09/03/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **426,84 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

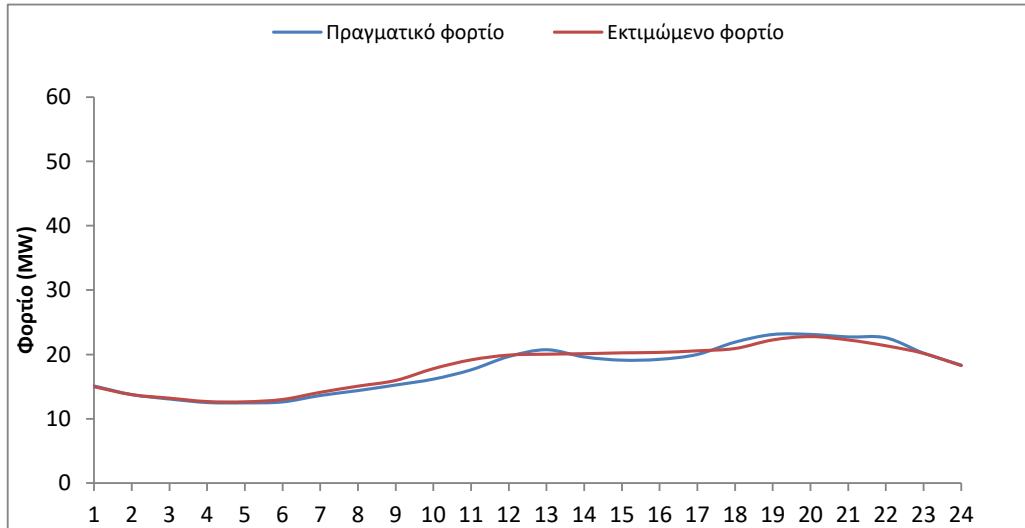

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Ο αεριοστρόβιλος G29 βρίσκεται σε βλάβη, η μονάδα G6 βρίσκεται σε συντήρηση, 3 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση και 3 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 50,4 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 10/03/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **472,17 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

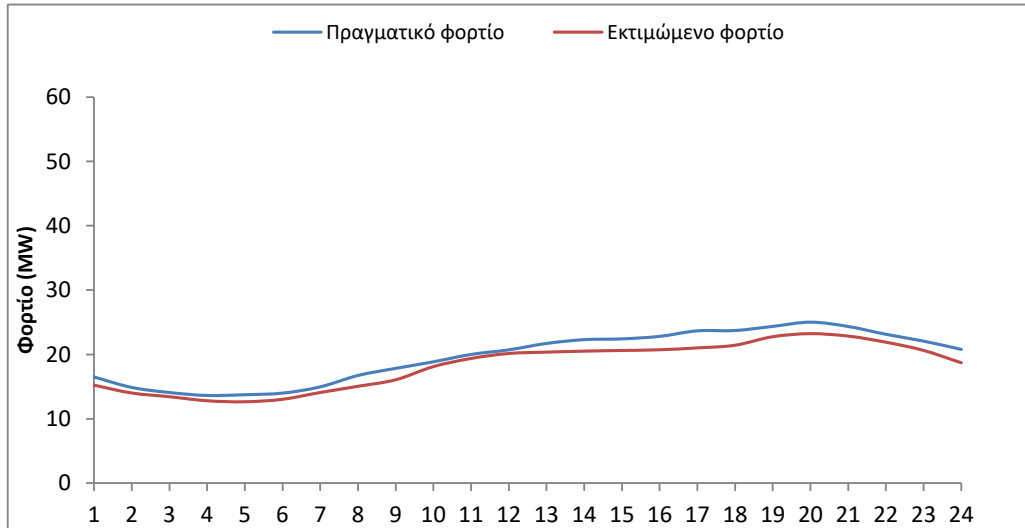

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Ο αεριοστρόβιλος G29 βρίσκεται σε βλάβη, η μονάδα G6 βρίσκεται σε συντήρηση, 3 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση και 3 εκ των δεκαέξι Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 50,4 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 11/03/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **505,37 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

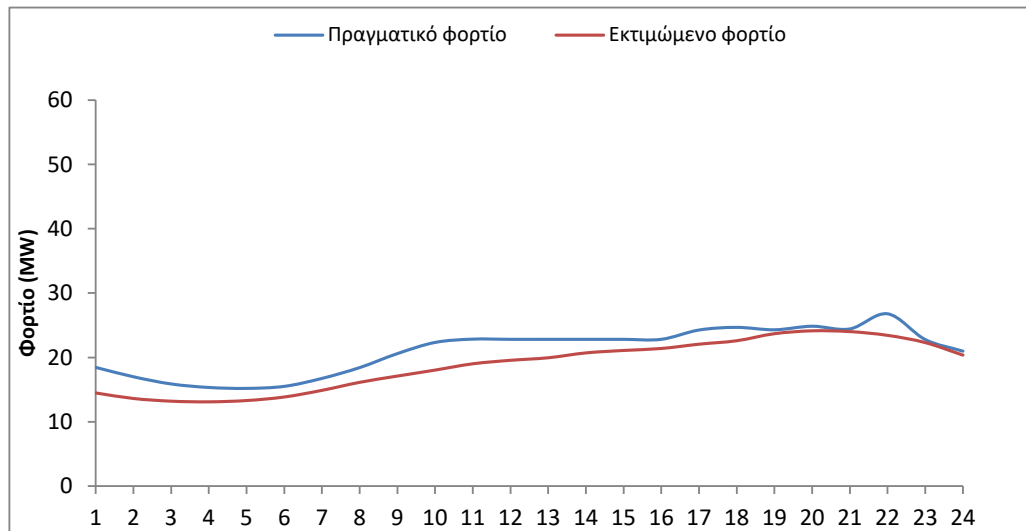

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Ο αεριοστρόβιλος G29 βρίσκεται σε βλάβη και η μονάδα G6 βρίσκεται σε συντήρηση. Εκ των δεκαέξι Η/Ζ, 3 βρίσκονται σε συντήρηση και 3 σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 50,4 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 12/03/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **553,72 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

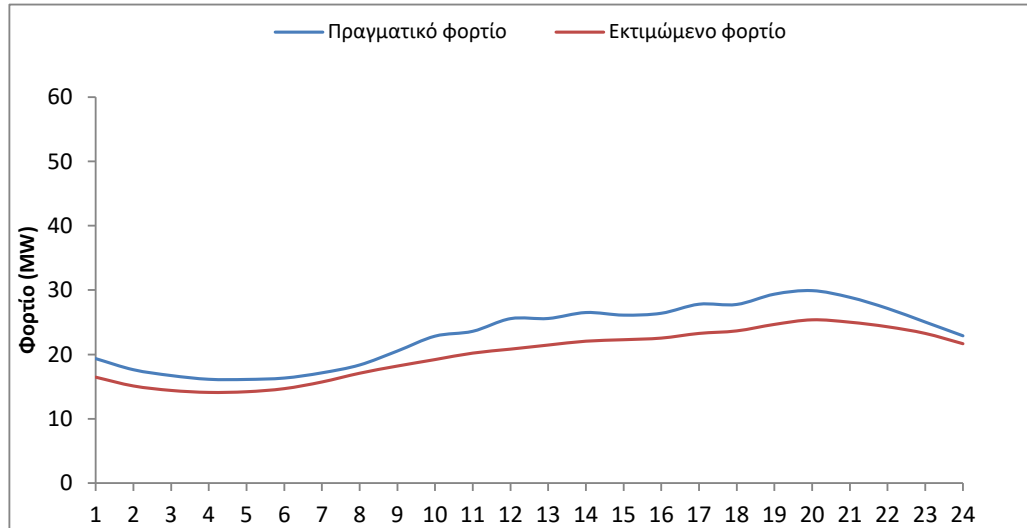

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Ο αεριοστρόβιλος G29 βρίσκεται σε βλάβη και η μονάδα G6 βρίσκεται σε συντήρηση. Εκ των δεκαέξι Η/Ζ, 3 βρίσκονται σε συντήρηση και 3 σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 50,4 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 13/03/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **540,86 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

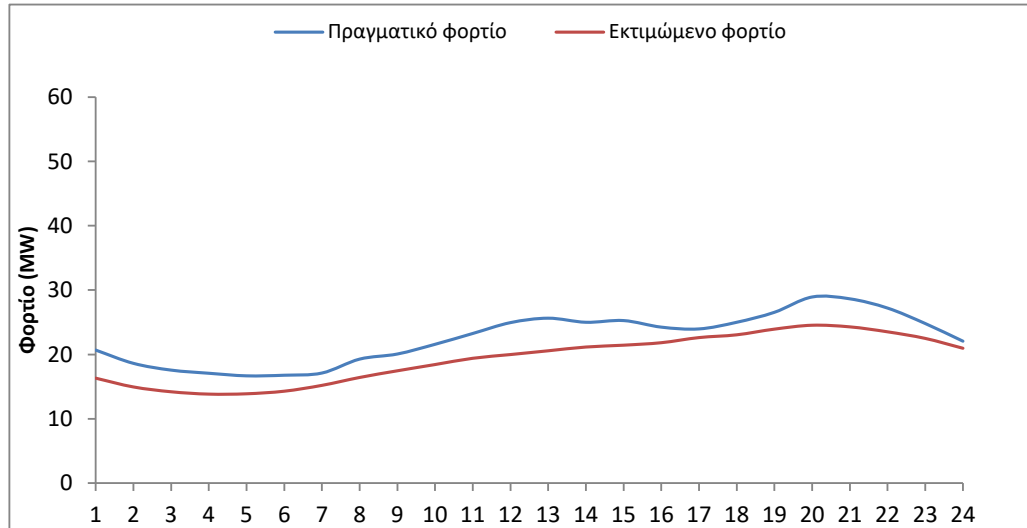

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Ο αεριοστρόβιλος G29 βρίσκεται σε βλάβη και η μονάδα G6 βρίσκεται σε συντήρηση. Εκ των δεκαέξι Η/Ζ, 3 βρίσκονται σε συντήρηση και 3 σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 50,4 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 15/03/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **525,89 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

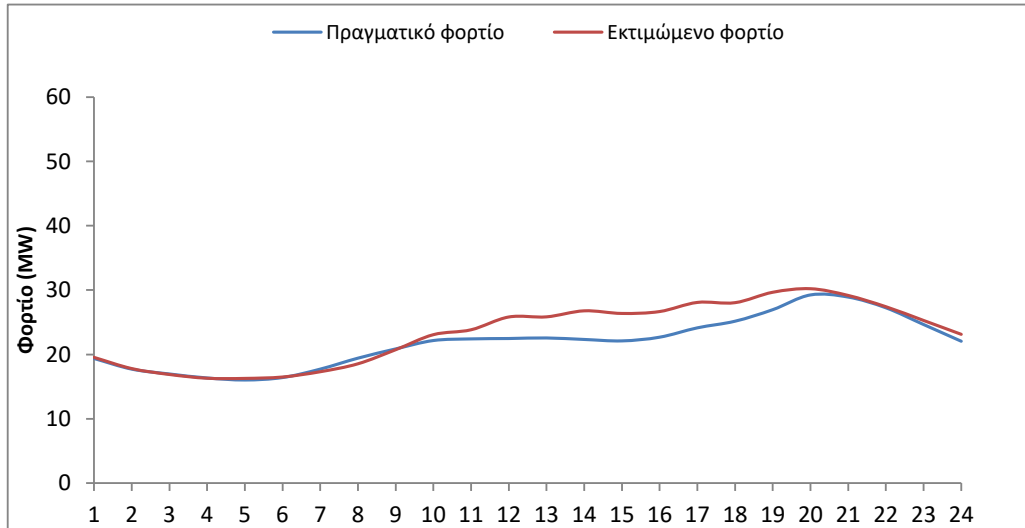

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Ο αεριοστρόβιλος G29 και 1 Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, η μονάδα Νο 6 και 4 Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 51,5 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 16/03/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **488,66 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

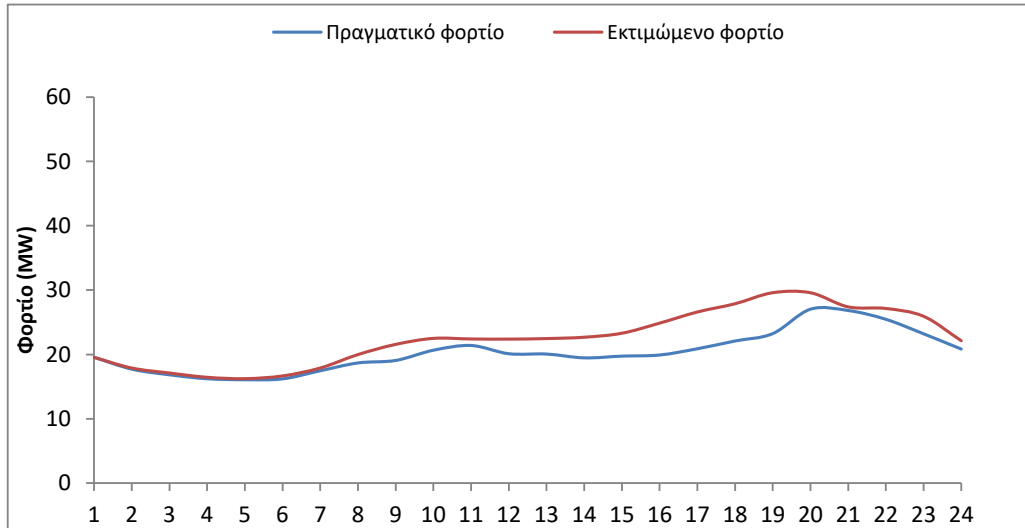

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Ο αεριοστρόβιλος G29 και 1 Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, η μονάδα Νο 6 και 4 Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 51,5 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 17/03/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **464,31 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

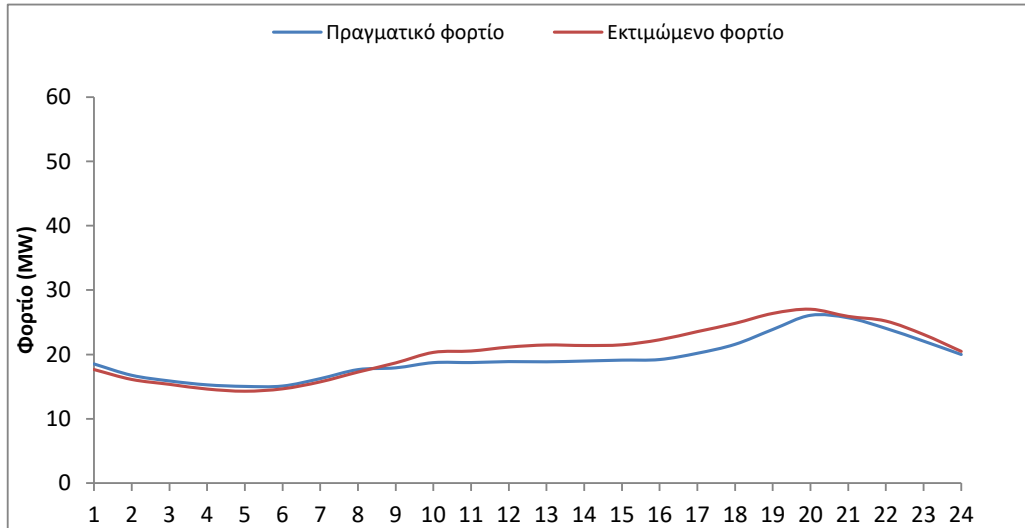

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Ο αεριοστρόβιλος G29 και 1 Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, η μονάδα Νο 6 και 4 Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 51,5 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 18/03/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **507,89 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

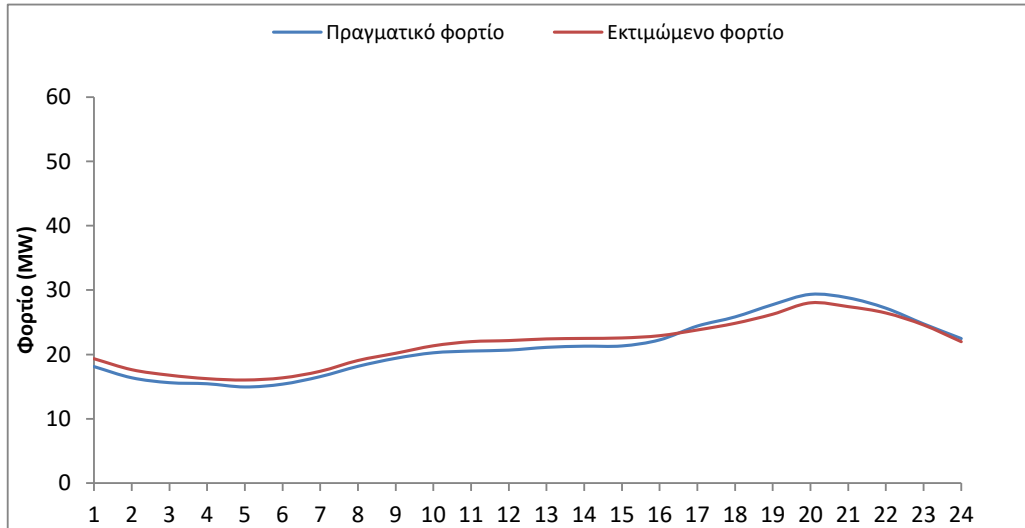

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Ο αεριοστρόβιλος G29 και 1 Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, η μονάδα Νο 6 και 4 Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 51,5 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 19/03/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **558,73 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

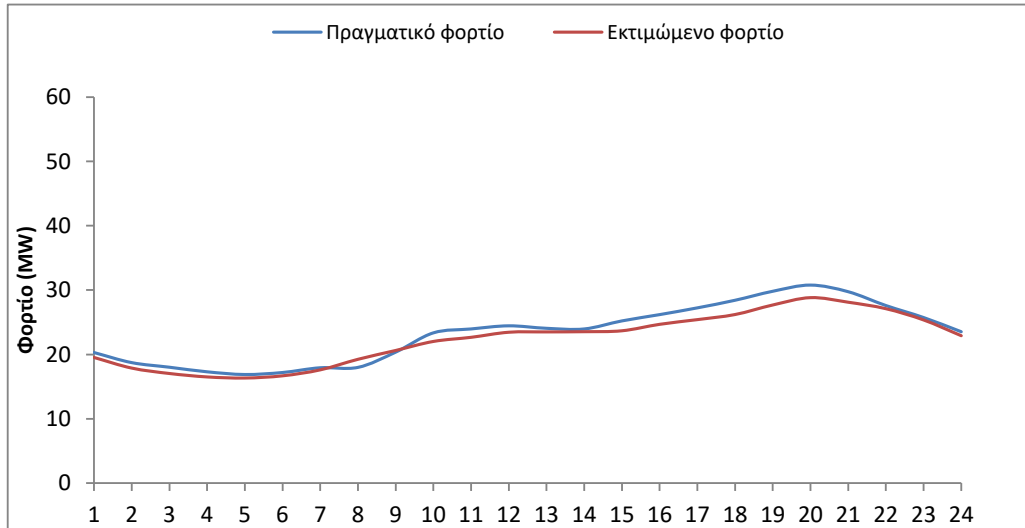

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Ο αεριοστρόβιλος G29 και 1 Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, η μονάδα Νο 6 και 4 Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 51,5 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 20/03/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **555,68 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

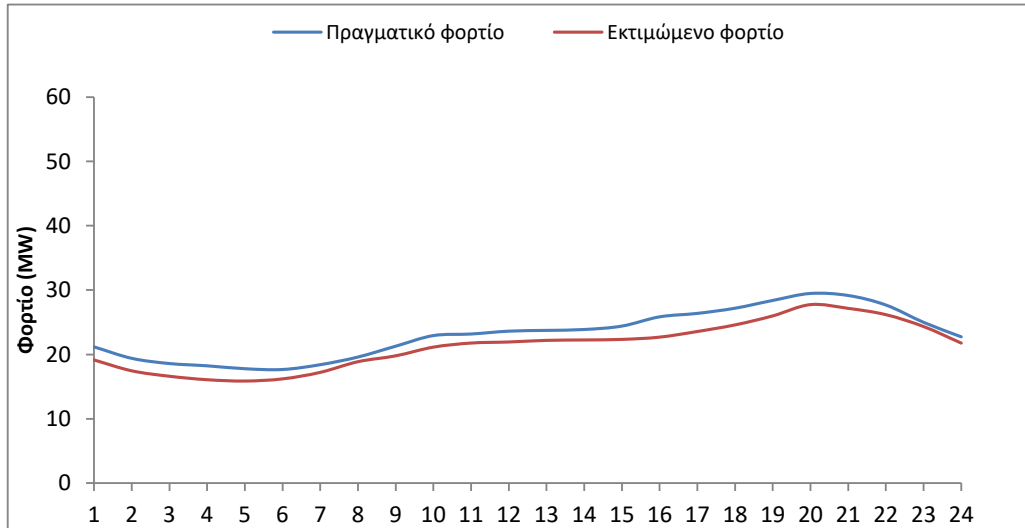

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Ο αεριοστρόβιλος G29 και 1 Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, η μονάδα Νο 6 και 4 Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 51,5 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 21/03/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **562,73 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

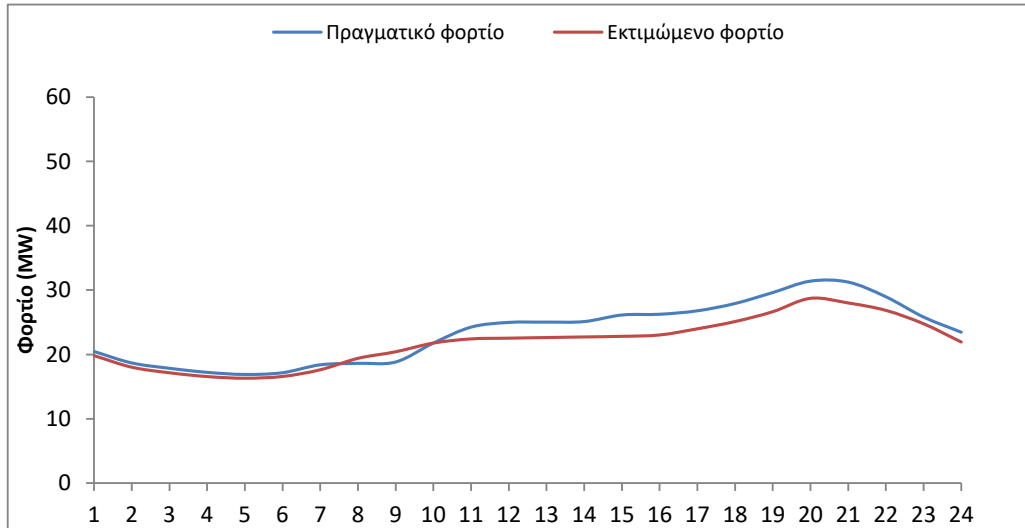

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Ο αεριοστρόβιλος G29 και 1 Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, η μονάδα Νο 6 και 4 Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 51,5 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 22/03/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **541,36 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

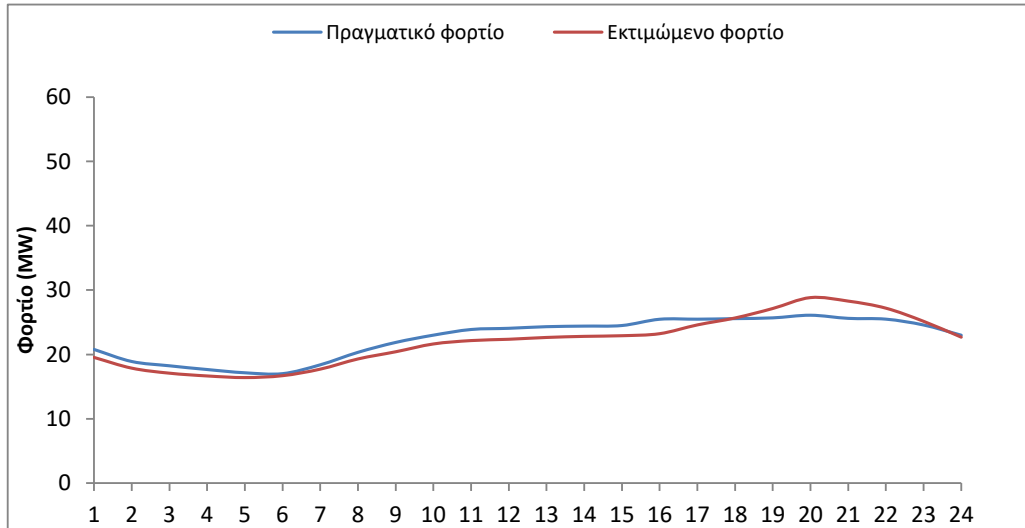

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Ο αεριοστρόβιλος G29 και 1 Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, η μονάδα Νο 6 και 4 Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 51,5 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 23/03/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **560,1 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

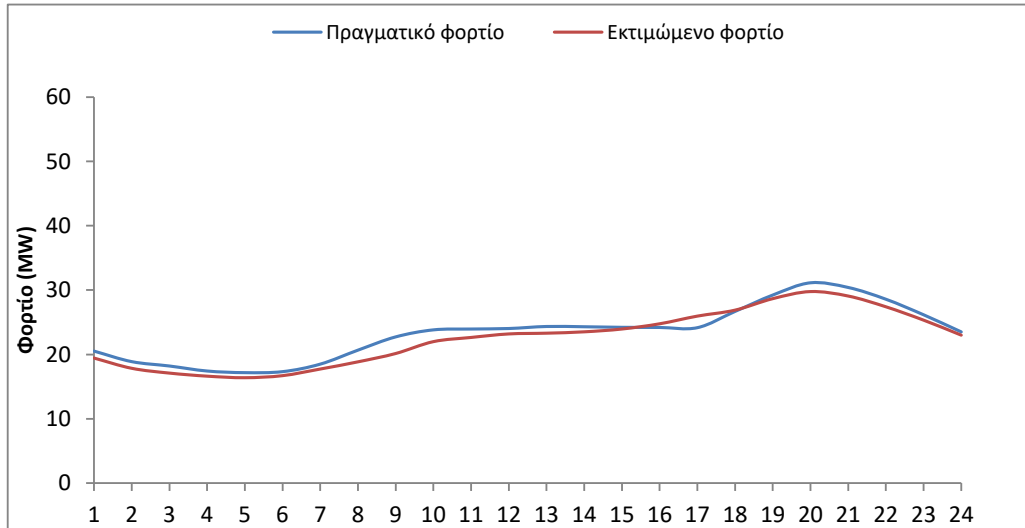

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Ο αεριοστρόβιλος G29 και 1 Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, η μονάδα Νο 6 και 3 Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 52,6 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 24/03/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **543,34 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

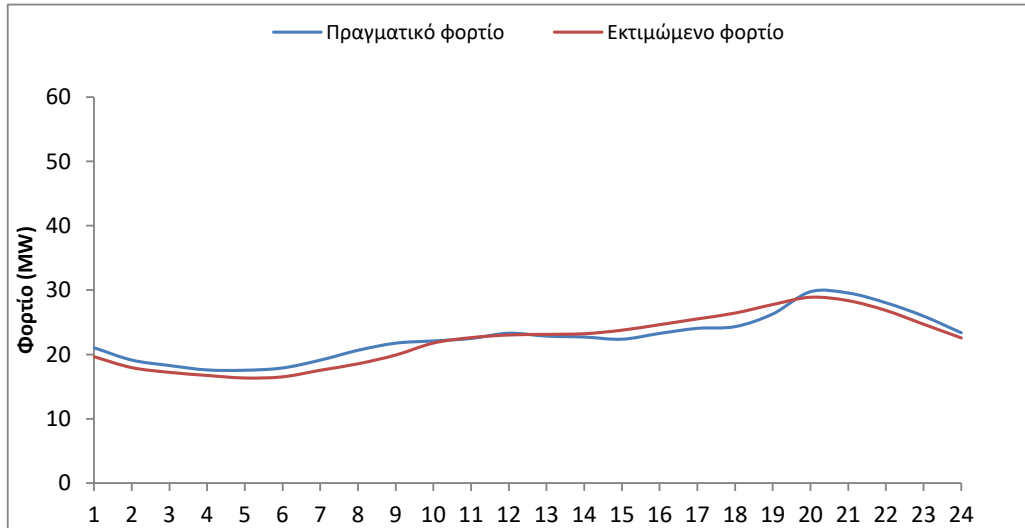

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Ο αεριοστρόβιλος G29 και 1 Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, η μονάδα Νο 6 και 3 Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 52,6 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 25/03/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **463,88 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

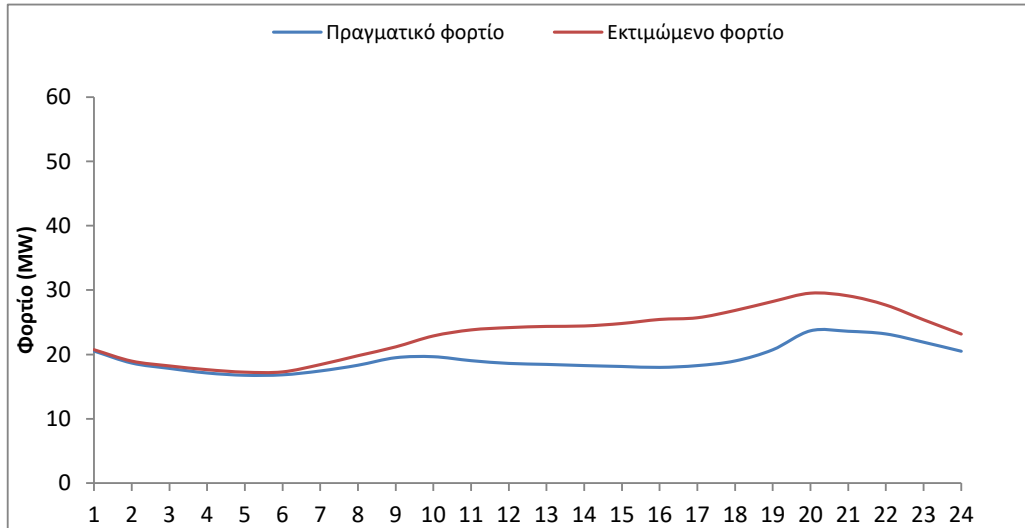

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Ο αεριοστρόβιλος G29 και 1 Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, η μονάδα Νο 6 και 3 Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 52,6 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 26/03/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **451,36 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

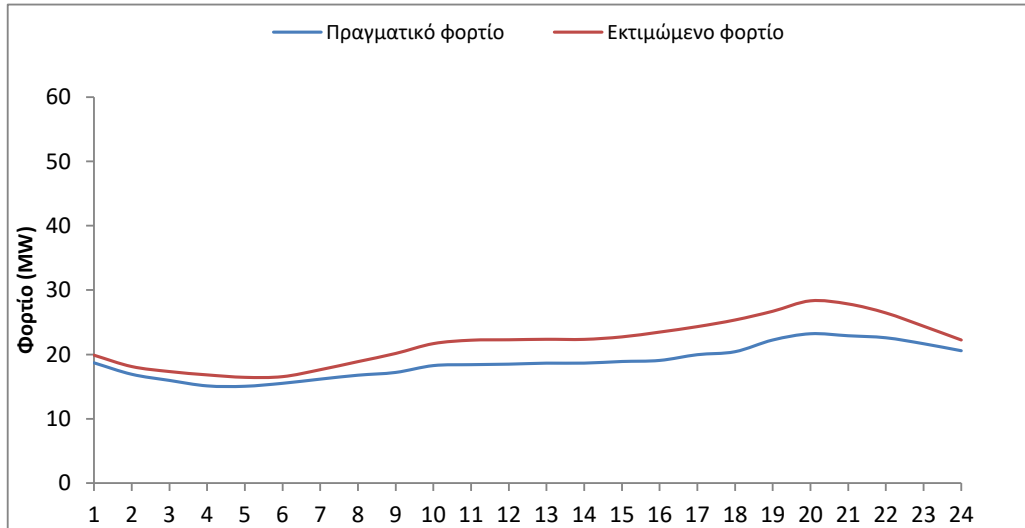

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Ο αεριοστρόβιλος G29 και 1 Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, η μονάδα Νο 6 και 3 Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 52,6 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 27/03/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **435,9 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

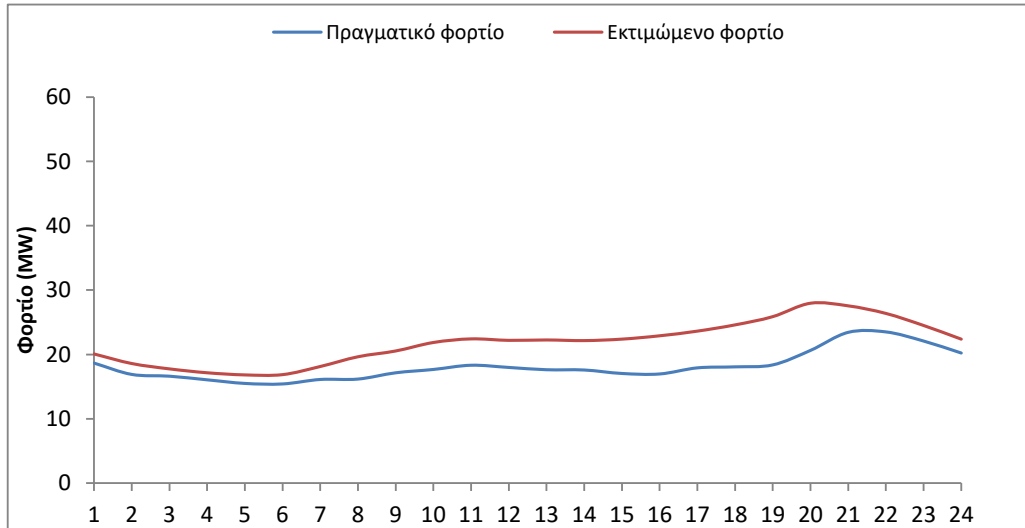

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Ο αεριοστρόβιλος G29 και 1 Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, η μονάδα Νο 6 και 3 Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 52,6 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 28/03/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **468,03 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

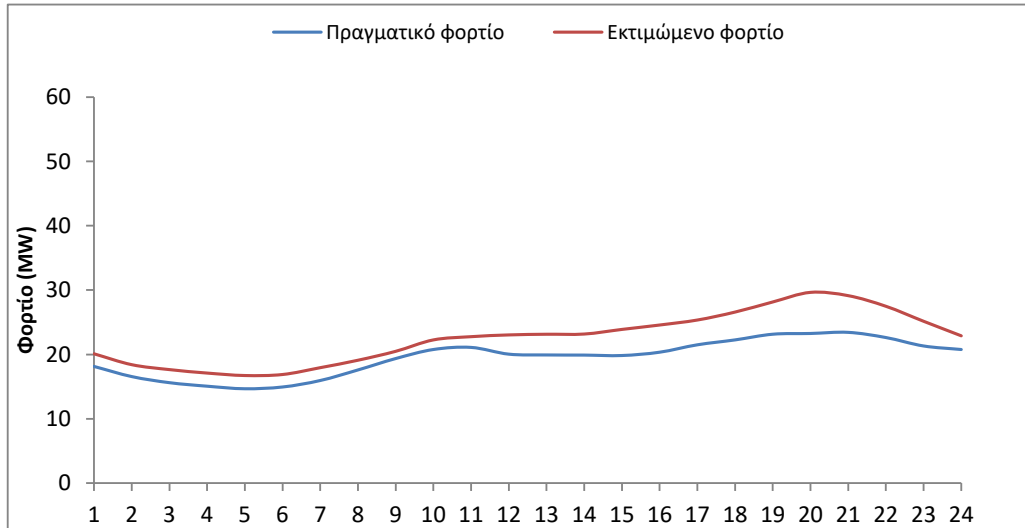

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Ο αεριοστρόβιλος G29 και 1 Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, η μονάδα Νο 6 και 3 Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 52,6 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 29/03/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **456 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

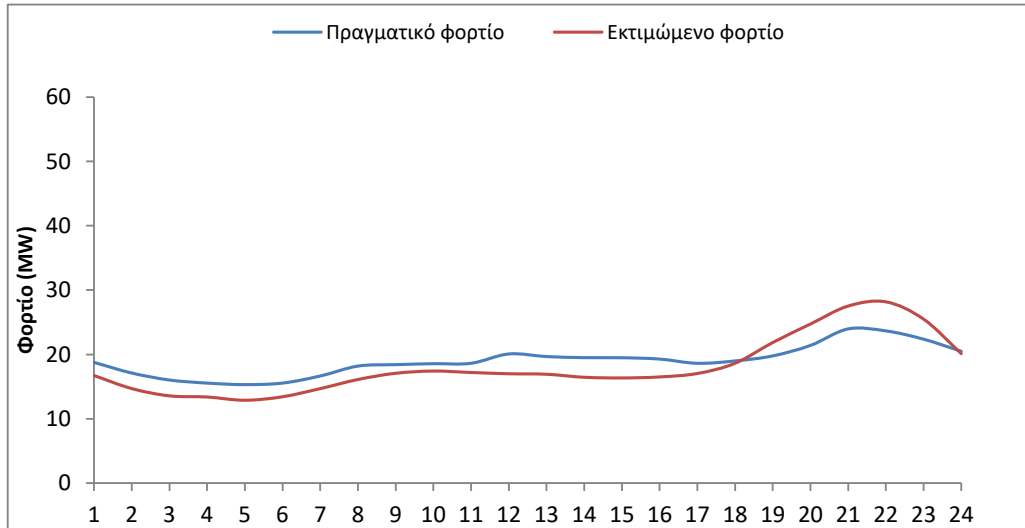

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Ο αεριοστρόβιλος G29 και 1 Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, η μονάδα Νο 6 και 3 Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 52,6 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 30/03/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **461,21 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

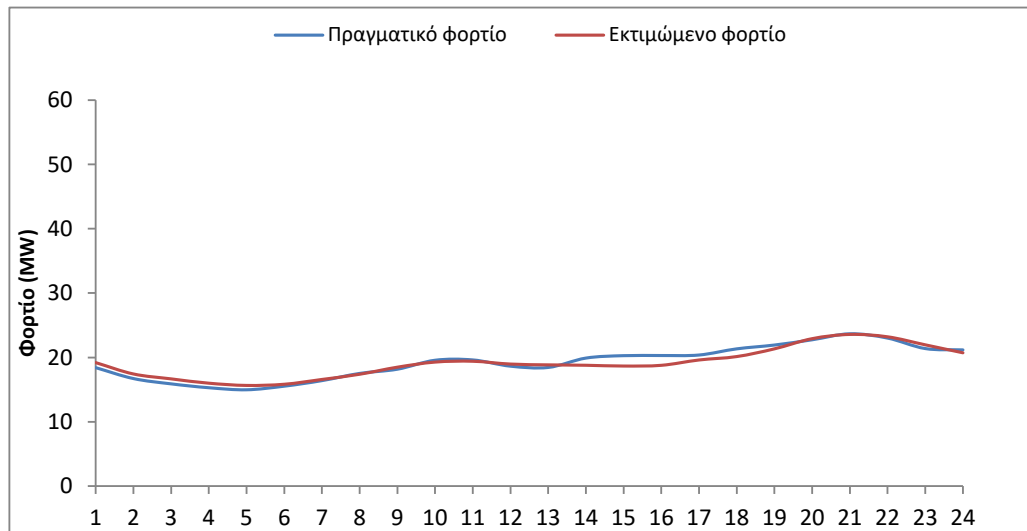

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Ο αεριοστρόβιλος G29 και 1 Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, η μονάδα Νο 6 και 3 Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 52,6 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 31/03/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **519,33 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

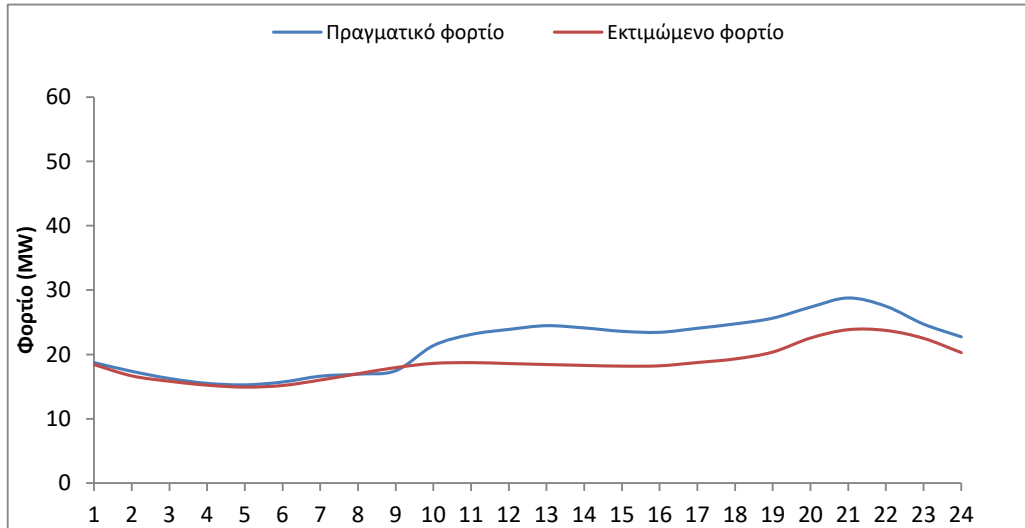

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Ο αεριοστρόβιλος G29 και 1 Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, η μονάδα Νο 6 και 3 Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 52,6 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 14/03/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **534,76 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

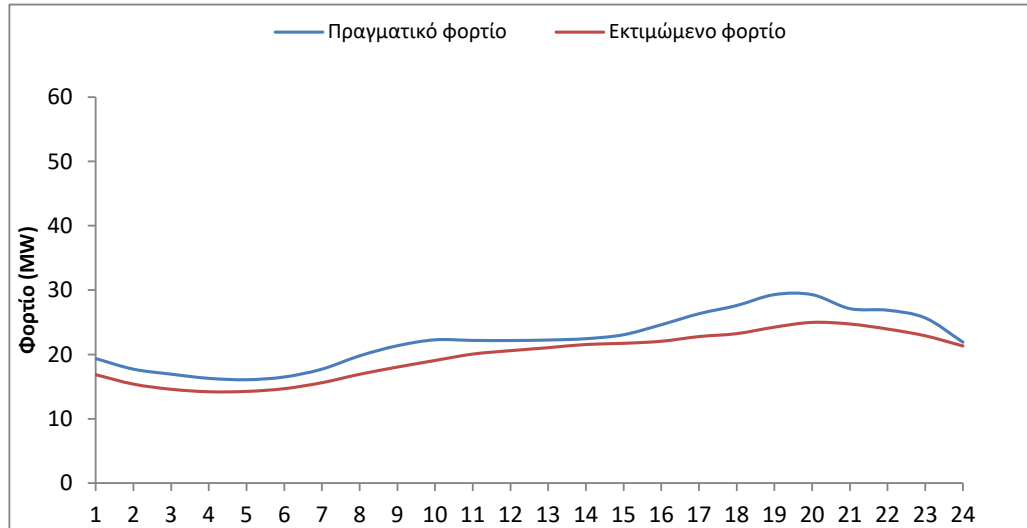

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Ο αεριοστρόβιλος G29 και 1 H/Z βρίσκονται σε βλάβη, η μονάδα G6 και 4 H/Z βρίσκονται σε συντήρηση, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 51,5 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 01/04/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **503,21 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

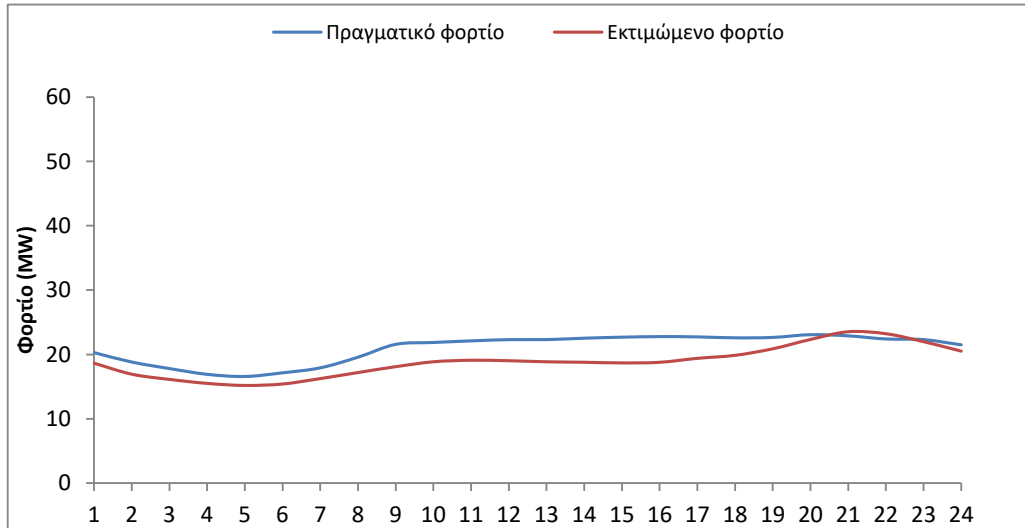

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Ο αεριοστρόβιλος G29 και 1 Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, η μονάδα Νο 6 και 2 Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 53,7 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 02/04/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **494,18 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

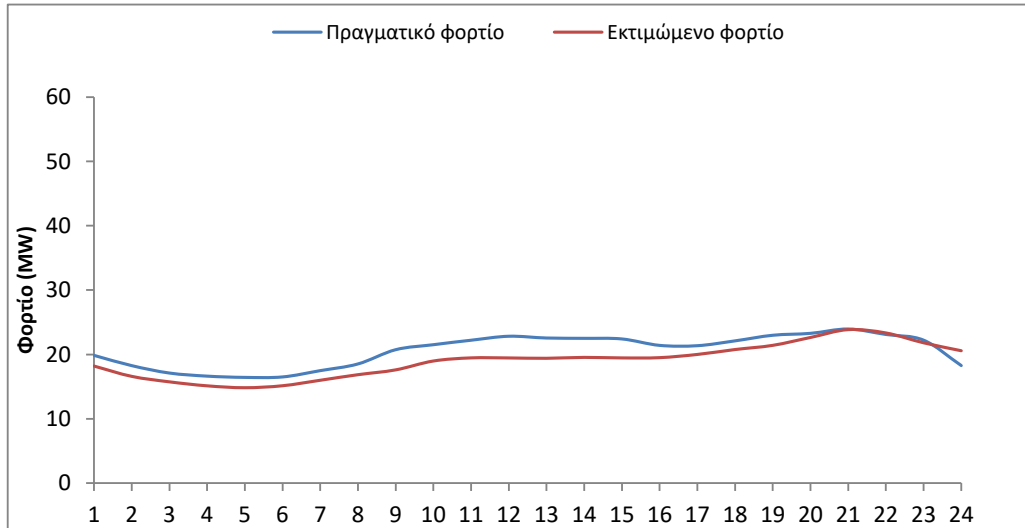

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Ο αεριοστρόβιλος G29 και 1 Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, η μονάδα Νο 6 και 2 Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 53,7 MW.

**Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της
Θήρας για τις 03/04/2022**

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **479,76 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

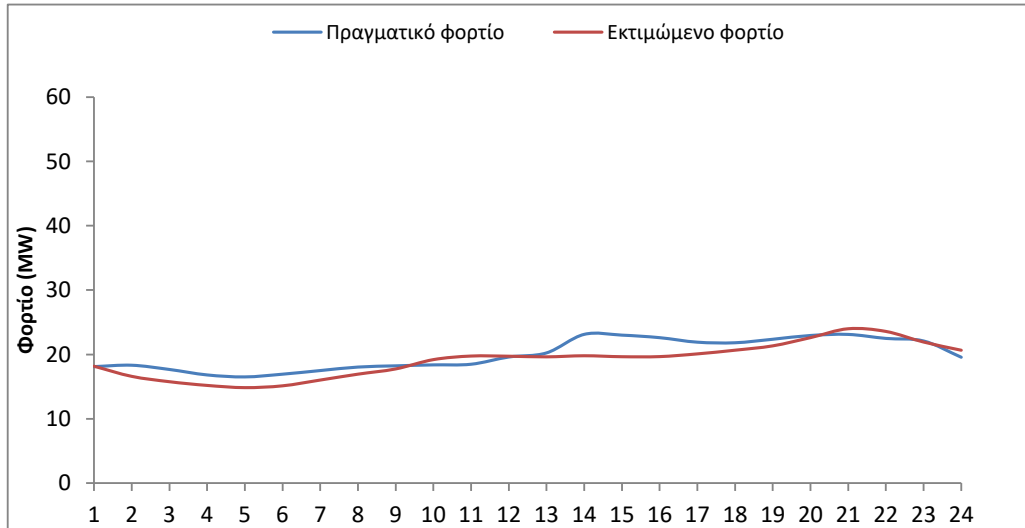

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Ο αεριοστρόβιλος G29 και 1 Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, η μονάδα Νο 6 και 2 Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 53,7 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 04/04/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **498,77 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

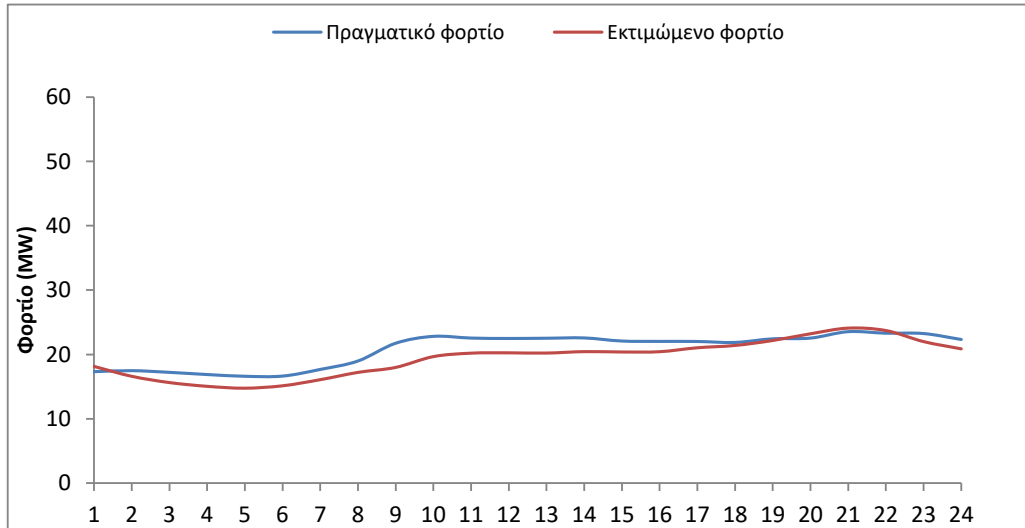

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Ο αεριοστρόβιλος G29 και 1 Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, η μονάδα Νο 6 και 2 Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 53,7 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 05/04/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **492,68 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

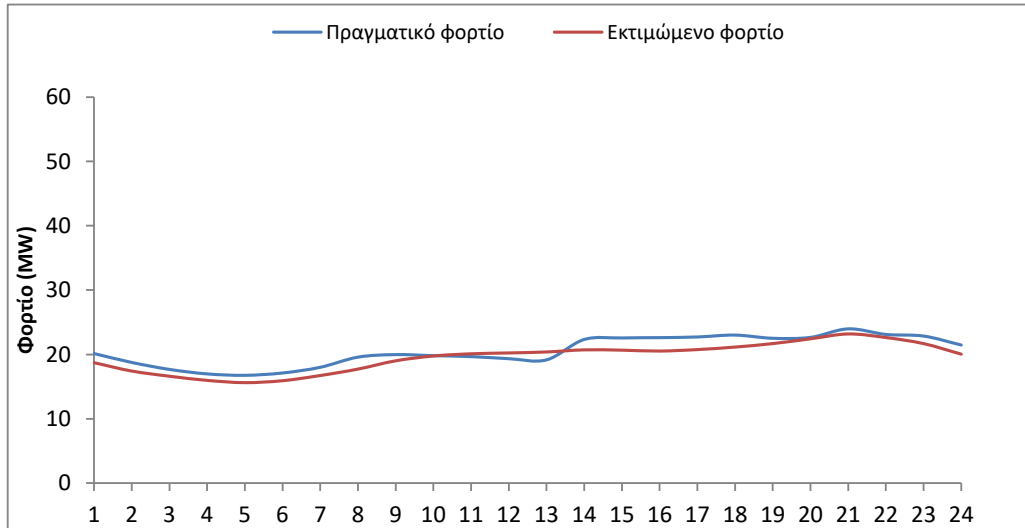

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Ο αεριοστρόβιλος G29 και 2 Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, η μονάδα Νο 6 και 2 Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 52,6 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της
Θήρας για τις 06/04/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **502,39 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

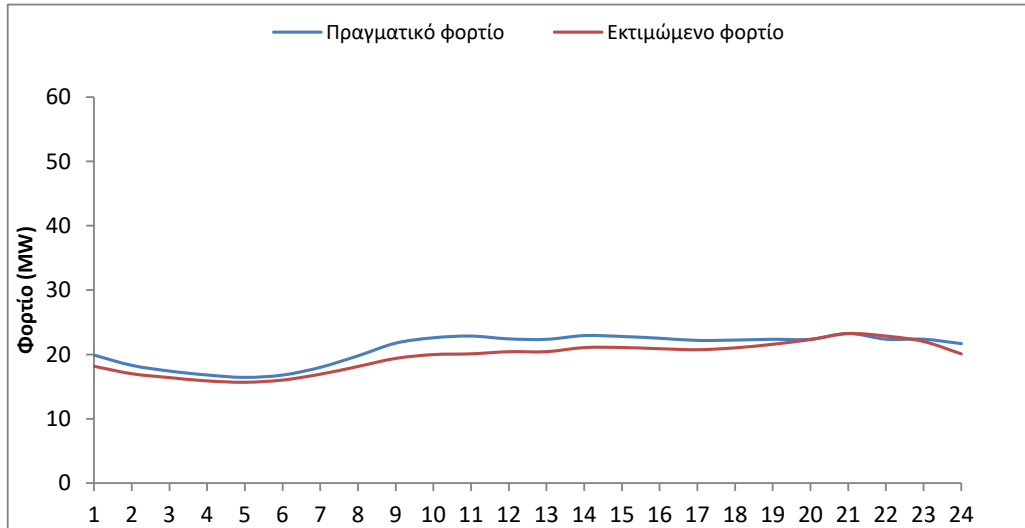

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Ο αεριοστρόβιλος G29 και 2 Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, η μονάδα Νο 6 και 2 Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 52,6 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 07/04/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **549,41 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

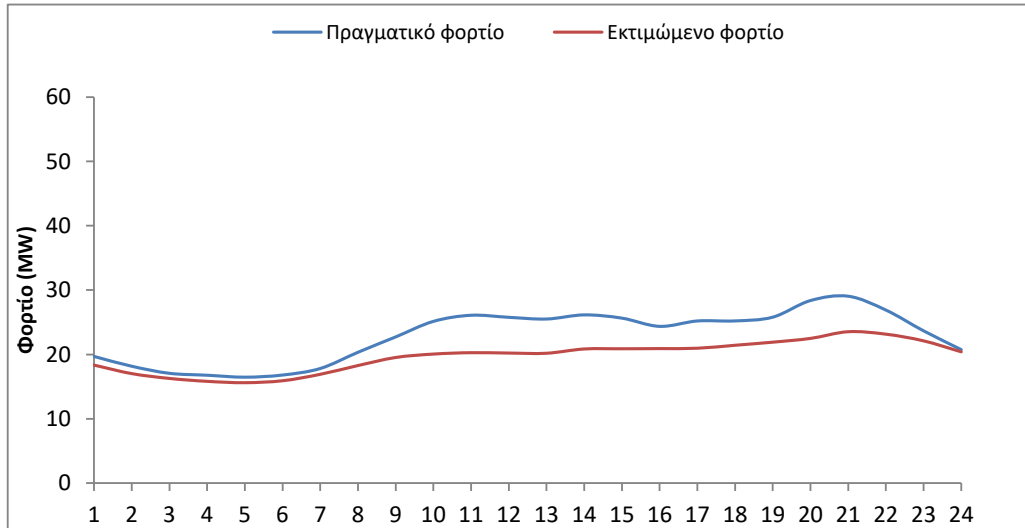

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Ο αεριοστρόβιλος G29 και 2 Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, η μονάδα Νο 6 και 2 Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 52,6 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 08/04/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **547,1 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

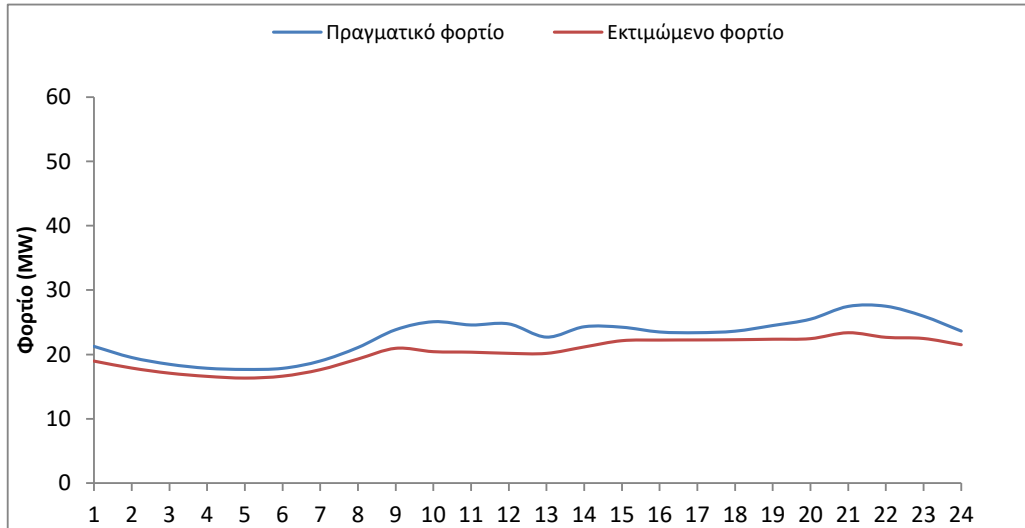

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Ο αεριοστρόβιλος G29 και 2 Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, η μονάδα Νο 6 και 2 Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 52,6 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 09/04/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **565,32 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

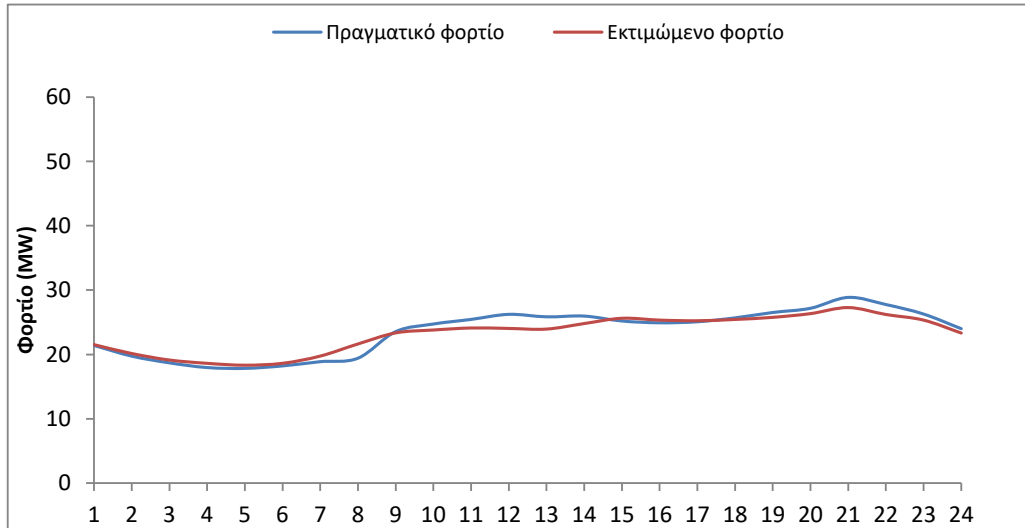

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Ο αεριοστρόβιλος G29 και 2 Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, η μονάδα Νο 6 και 2 Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 52,6 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 10/04/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **567,97 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

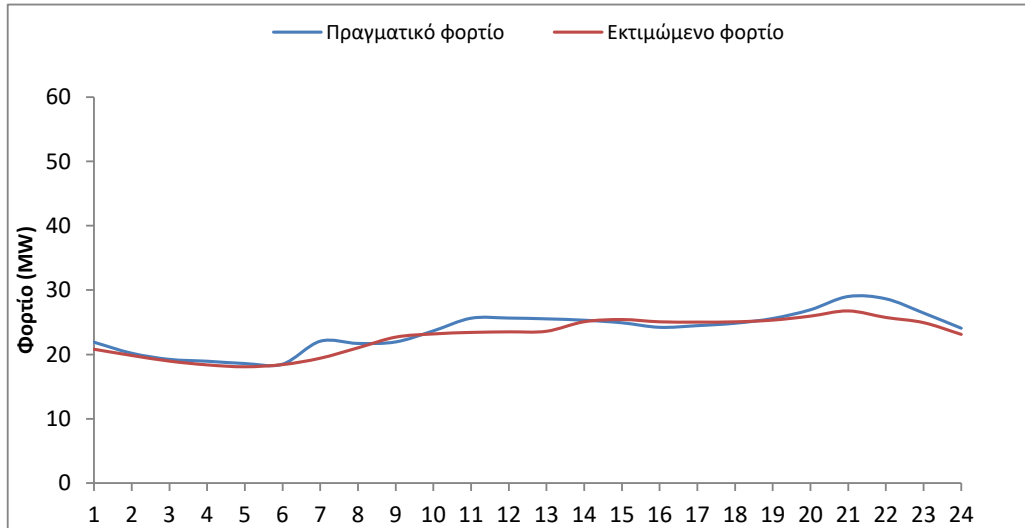

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Ο αεριοστρόβιλος G29 και 2 Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, η μονάδα Νο 6 και 2 Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 52,6 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 11/04/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **591,95 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

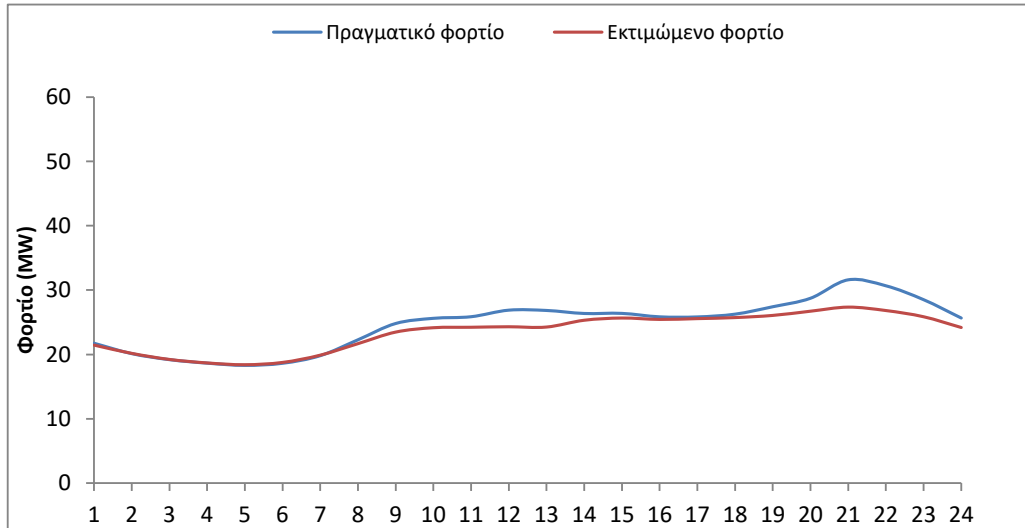

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Ο αεριοστρόβιλος G29 και 2 Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, η μονάδα Νο 6 και 2 Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 52,6 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 12/04/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **601,79 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

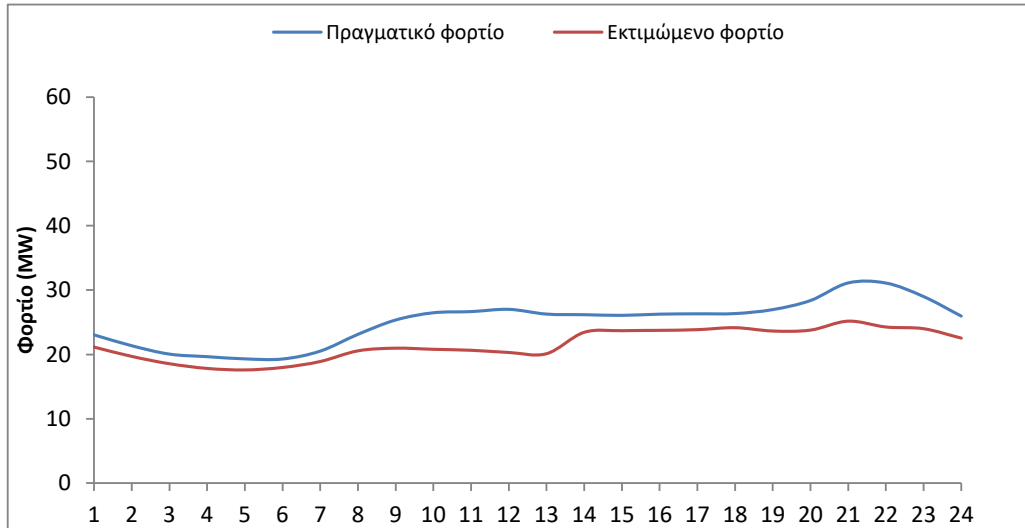

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Ο αεριοστρόβιλος G29 και 2 Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, η μονάδα Νο 6 και 2 Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 52,6 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 13/04/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **604,97 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

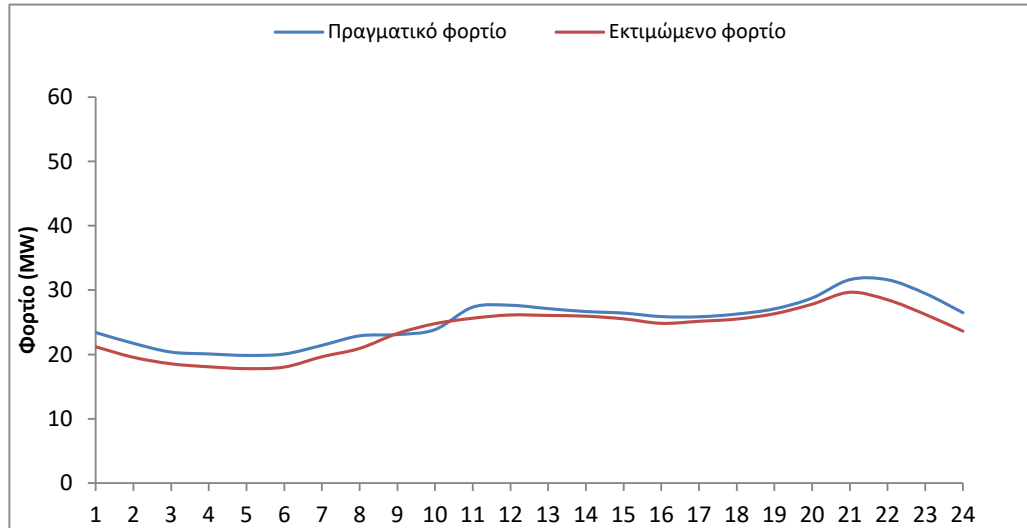

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Ο αεριοστρόβιλος G29 και 2 Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, η μονάδα Νο 6 και 2 Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 52,6 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 14/04/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **618,61 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

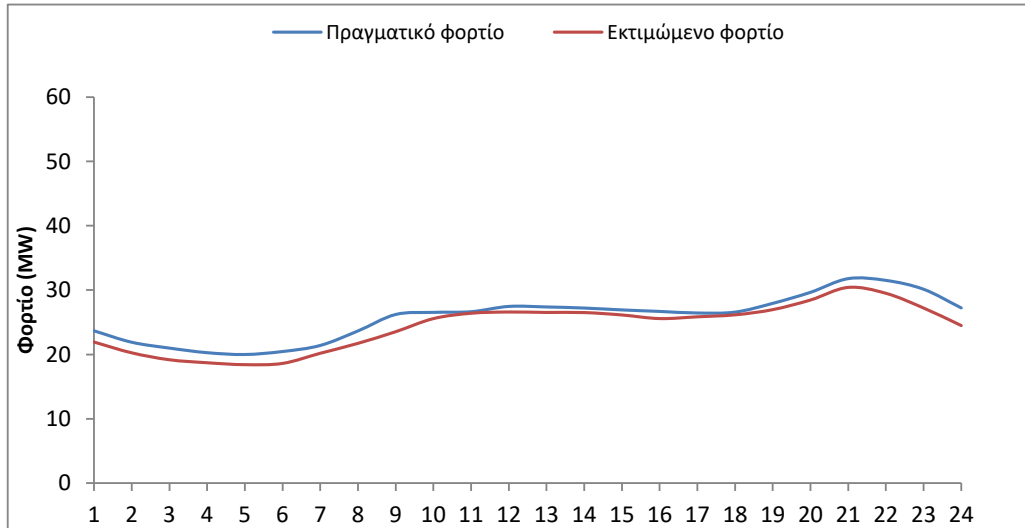

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Ο αεριοστρόβιλος G29 και 2 Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, η μονάδα Νο 6 και 2 Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 52,6 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 15/04/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **624,3 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

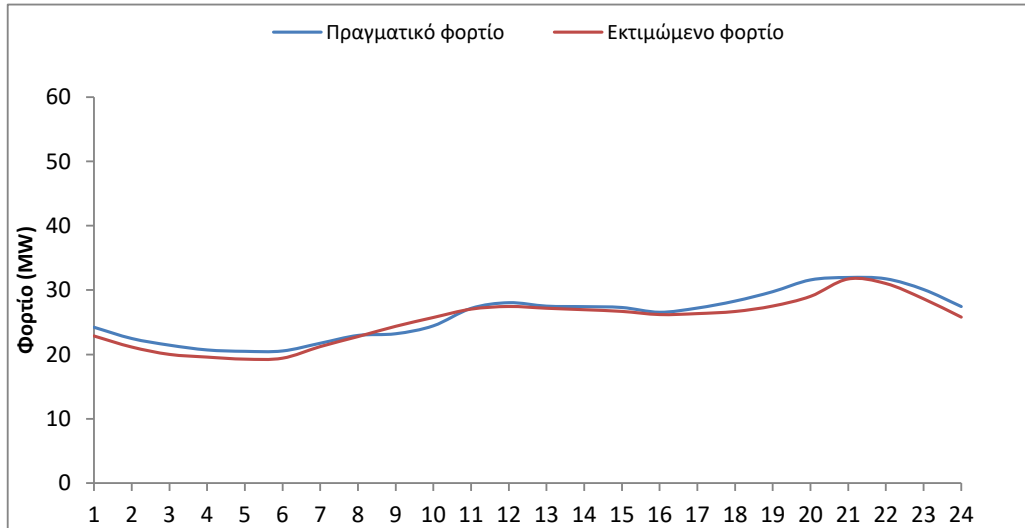

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Ο αεριοστρόβιλος G29 και 2 Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, η μονάδα Νο 6 και 2 Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 52,6 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 16/04/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **633,13 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

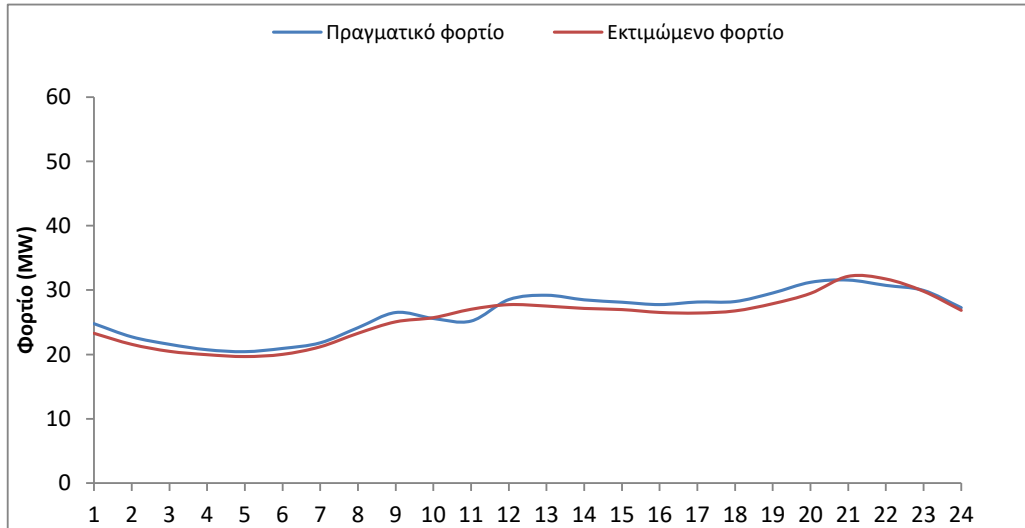

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Ο αεριοστρόβιλος G29 και 2 Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, η μονάδα Νο 6 και 2 Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 52,6 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 17/04/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **644,2 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

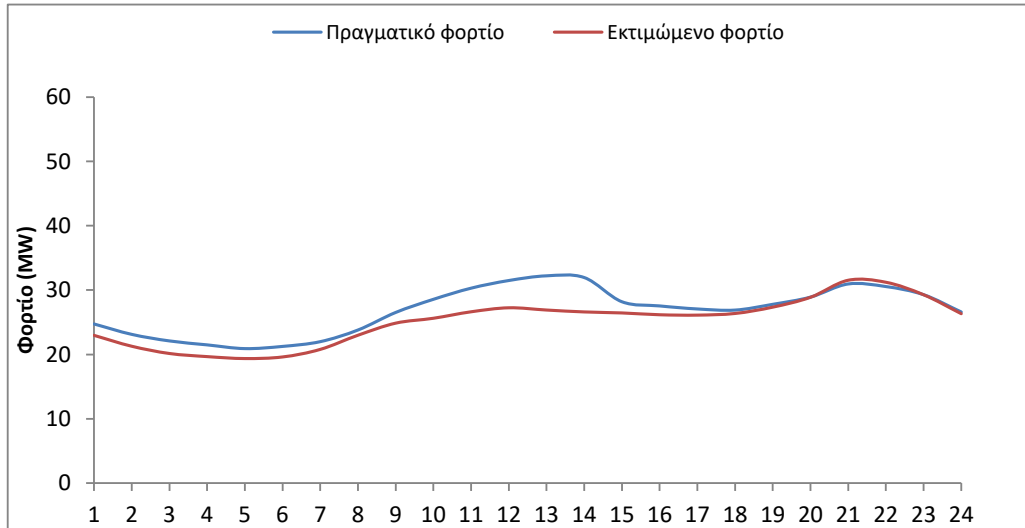

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Ο αεριοστρόβιλος G29 και 2 Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, η μονάδα Νο 6 και 2 Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 52,6 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 18/04/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **650,12 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

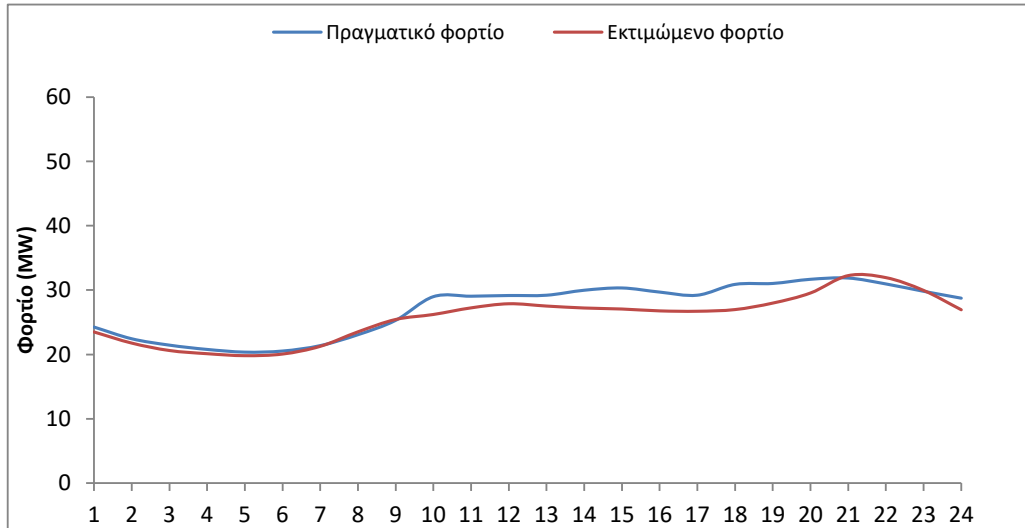

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Ο αεριοστρόβιλος G29 και 2 Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, η μονάδα Νο 6 και 2 Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 52,6 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 19/04/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **694,83 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

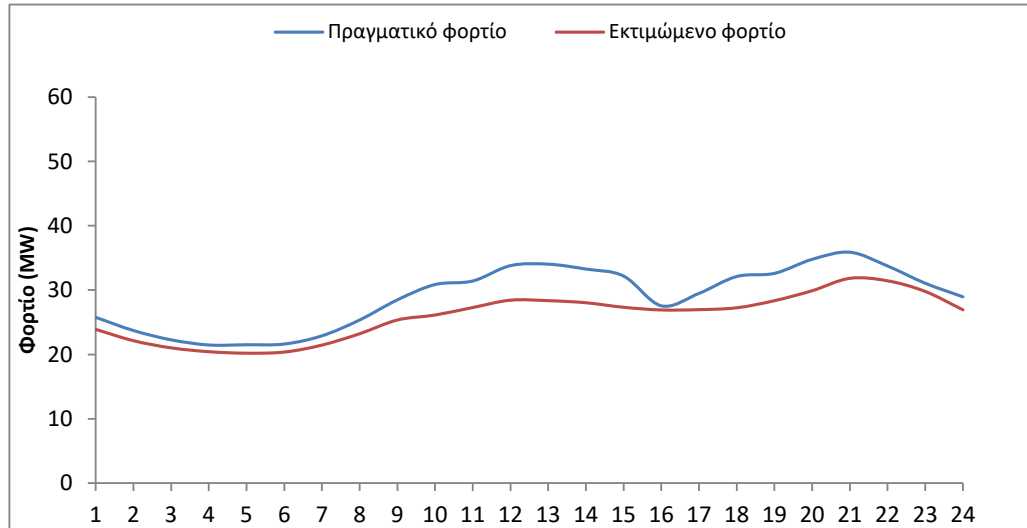

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Ο αεριοστρόβιλος G29 και 2 Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, η μονάδα Νο 6 και 2 Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 52,6 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 20/04/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **663,98 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

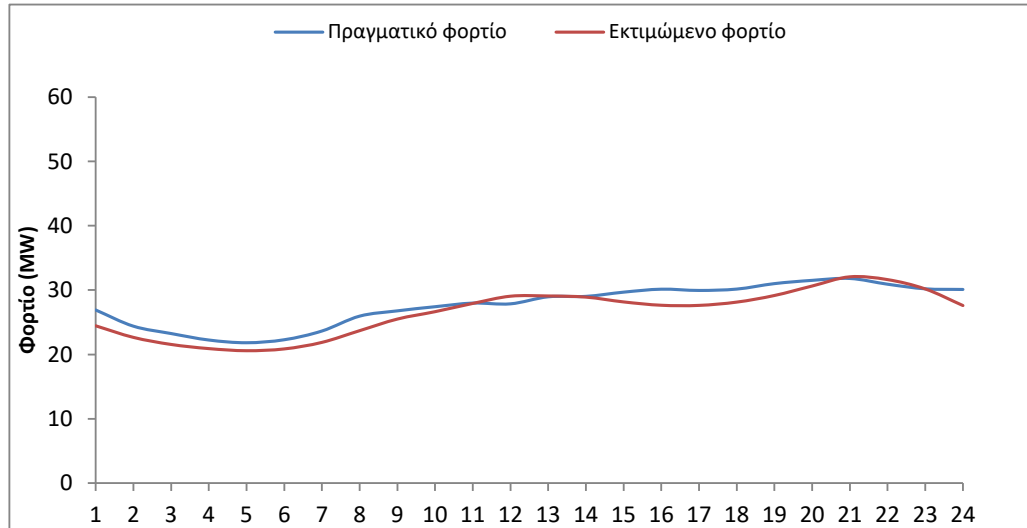

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Ο αεριοστρόβιλος G29 και 2 Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, η μονάδα Νο 6 και 2 Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 52,6 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 21/04/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **653,53 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

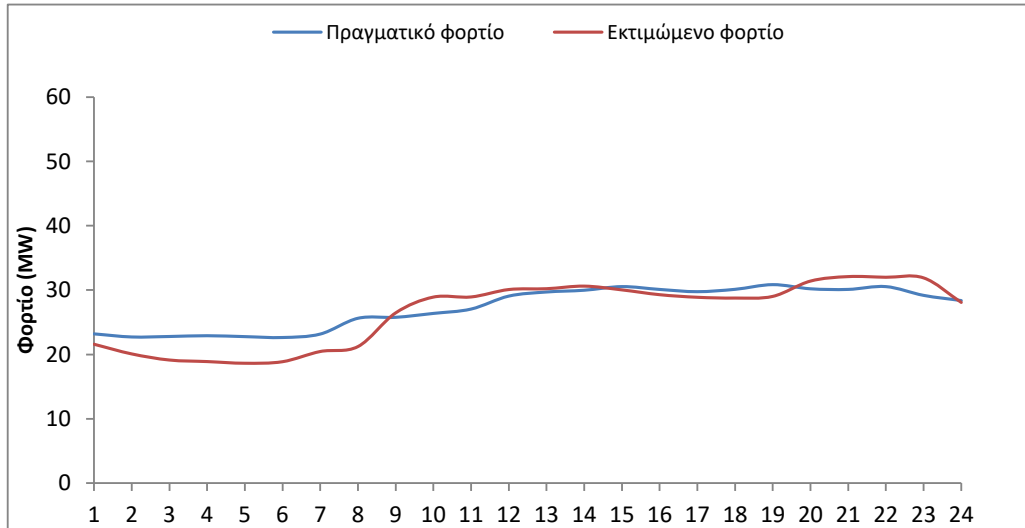

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Ο αεριοστρόβιλος G29 και 2 Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, η μονάδα Νο 6 και 2 Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 52,6 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 22/04/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **660,28 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

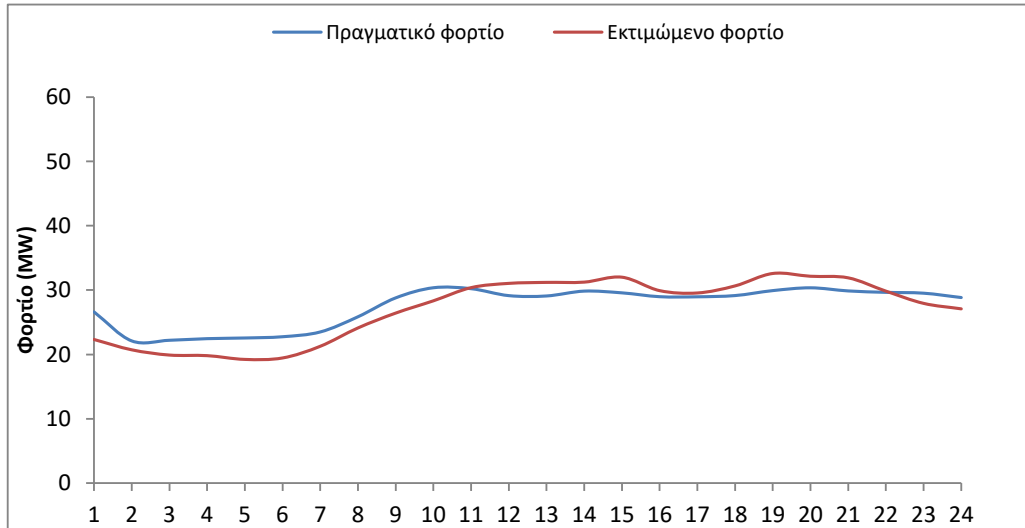

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Ο αεριοστρόβιλος G29 και 2 Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, η μονάδα Νο 6 και 2 Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 52,6 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 23/04/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **641,25 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

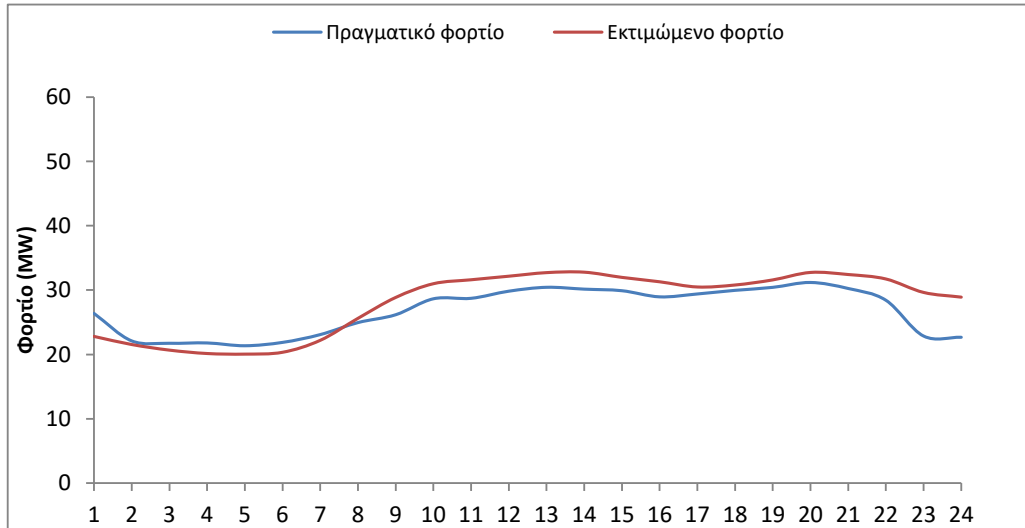

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Ο αεριοστρόβιλος G29 και 2 Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, η μονάδα Νο 6 και 2 Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 52,6 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 24/04/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **607,11 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

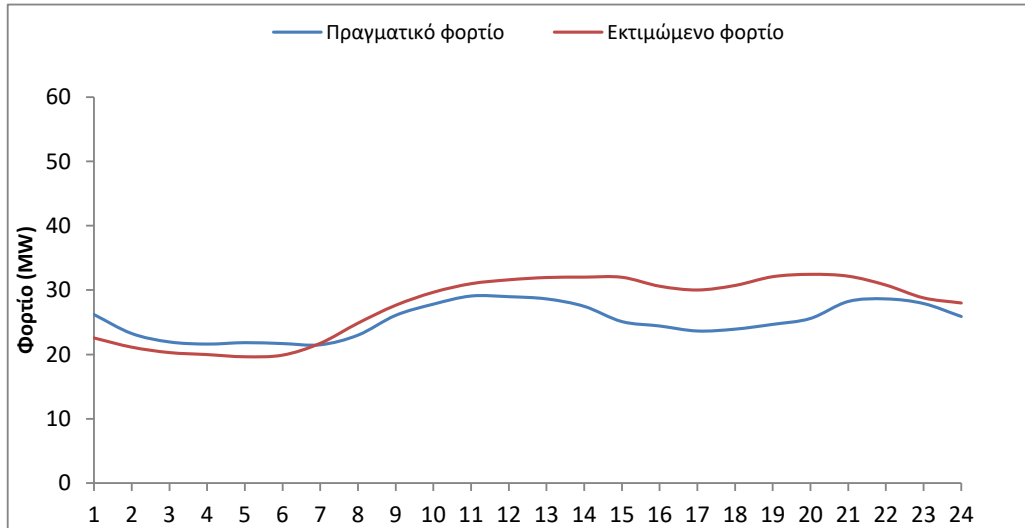

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Ο αεριοστρόβιλος G29 και 2 Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, η μονάδα Νο 6 και 2 Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 52,6 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 25/04/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **620,07 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

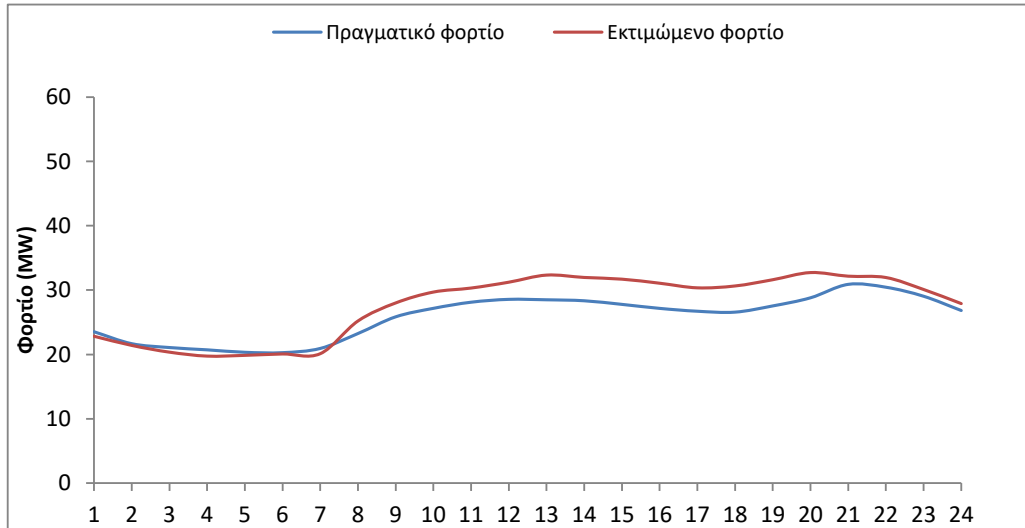

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Ο αεριοστρόβιλος G29 και 2 Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, η μονάδα Νο 6 και 2 Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 52,6 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 26/04/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **642,31 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

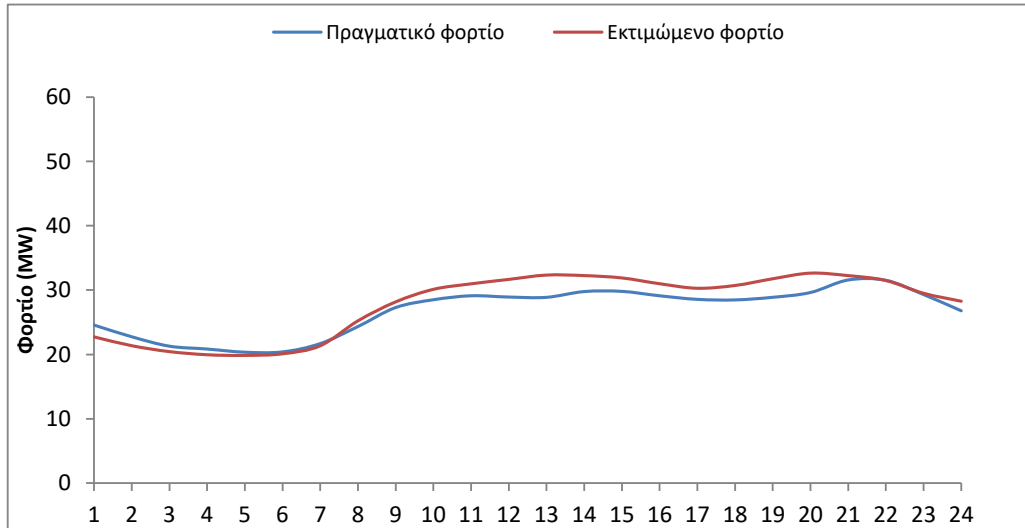

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Ο αεριοστρόβιλος G29 και 2 Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, η μονάδα Νο 6 και 2 Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 52,6 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 27/04/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **633,73 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

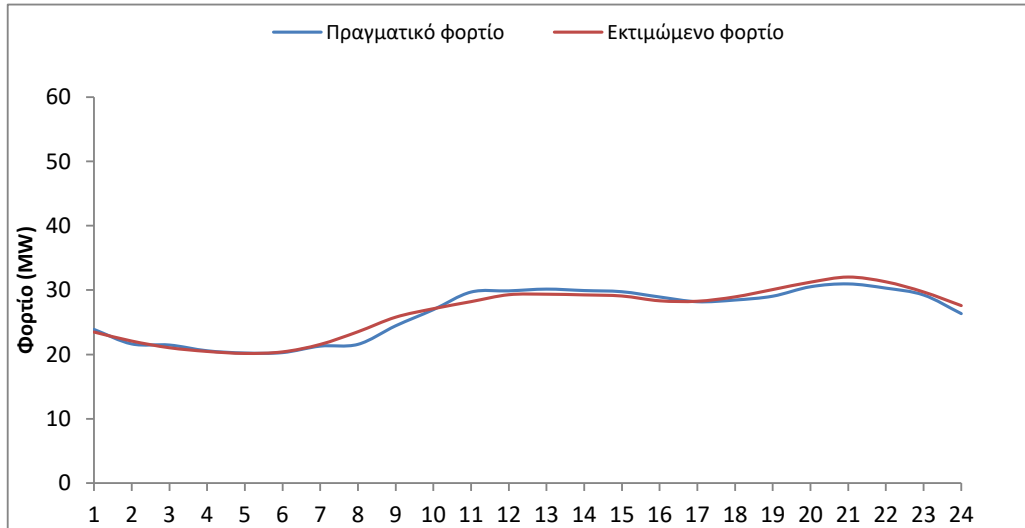

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Ο αεριοστρόβιλος G29 και 2 Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, η μονάδα Νο 6 και 2 Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 52,6 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 28/04/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **643,08 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

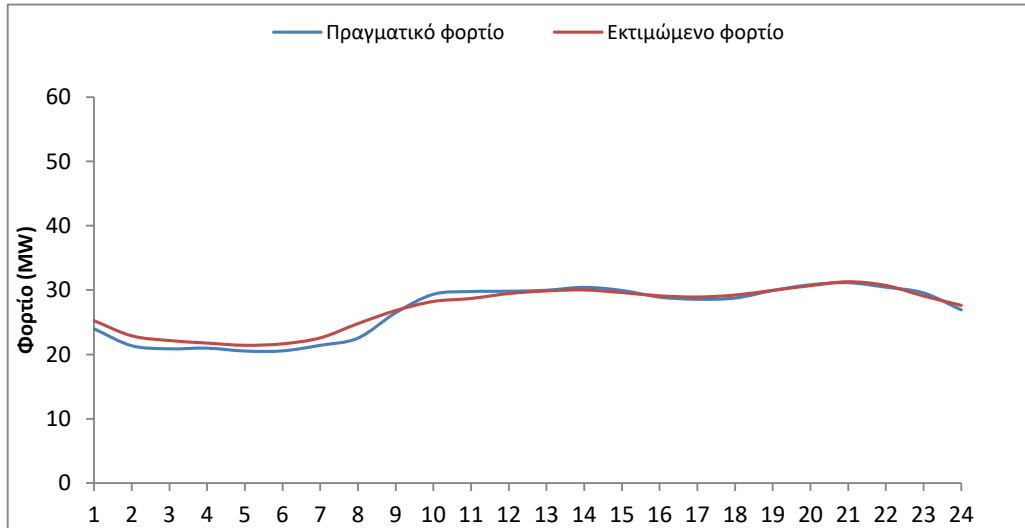

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Ο αεριοστρόβιλος G29 και 2 Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, η μονάδα Νο 6 και 2 Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 52,6 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 29/04/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **637,33 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

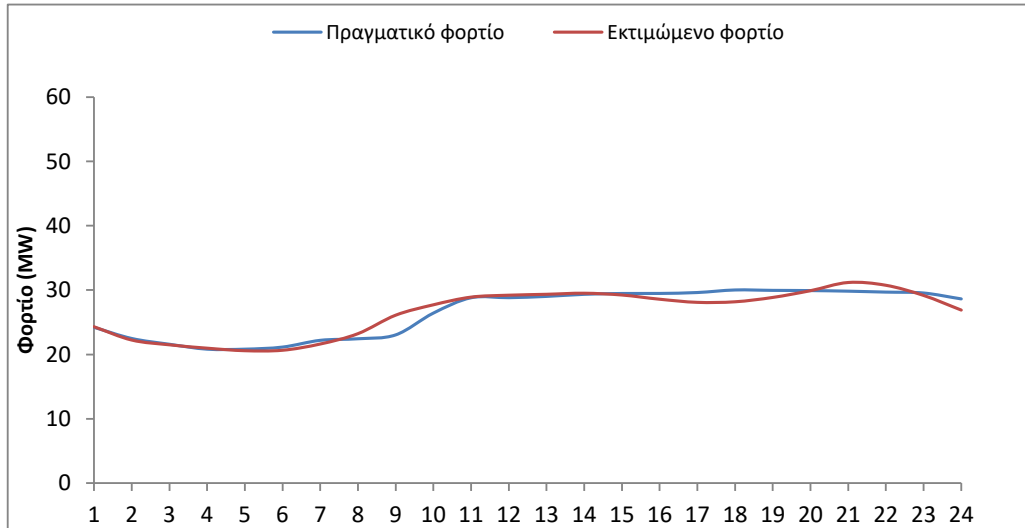

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Ο αεριοστρόβιλος G29 και 2 Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, η μονάδα Νο 6 και 2 Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 52,6 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 30/04/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **676,8 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

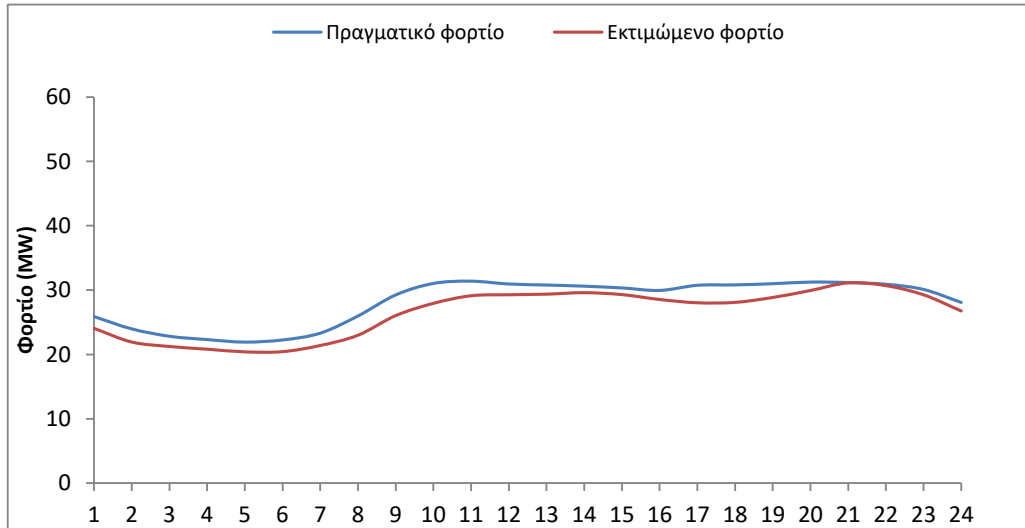

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Ο αεριοστρόβιλος G29 και 2 Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, η μονάδα Νο 6 και 2 Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 52,6 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 01/06/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **901,04 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

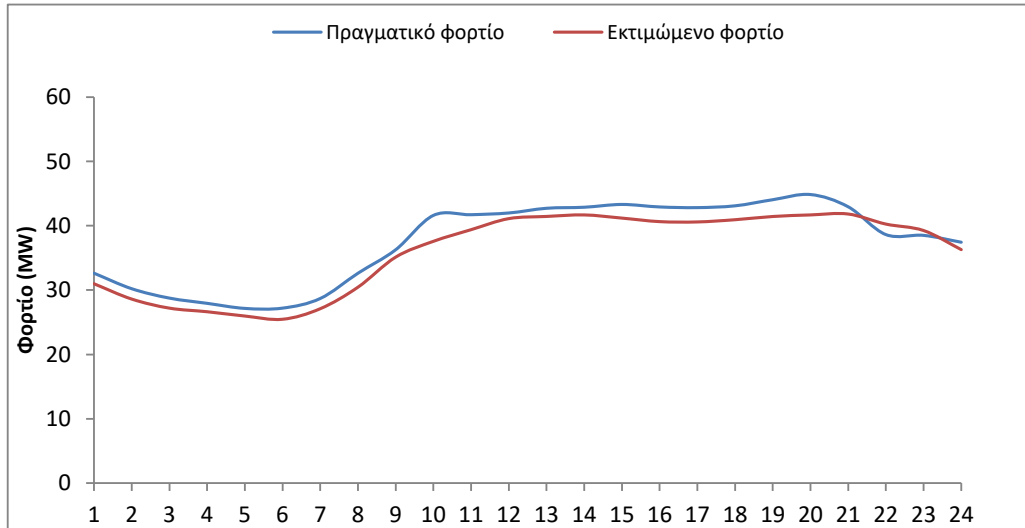

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- 2 Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη και 2 Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 66,75 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 22/06/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **990,74 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

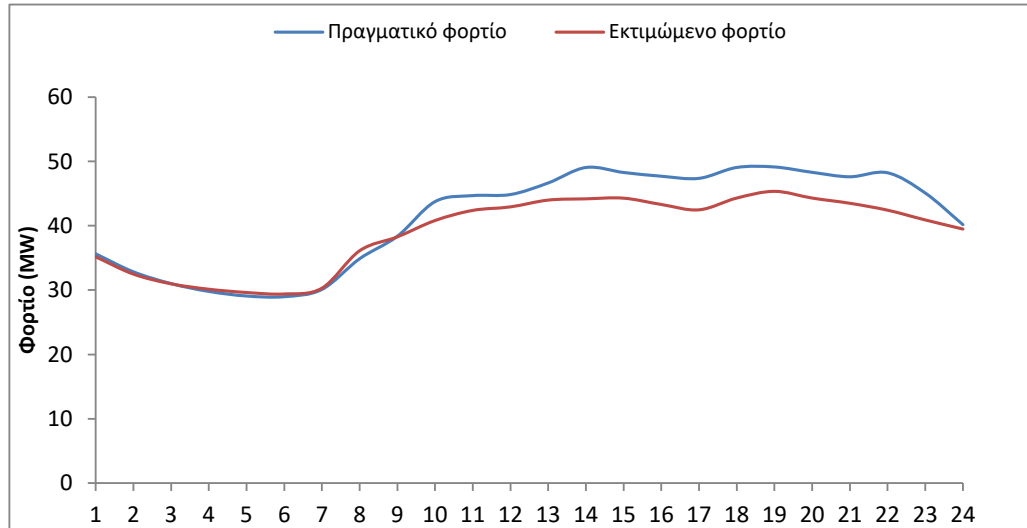

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- 1 Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 64,9 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 01/06/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **901,04 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

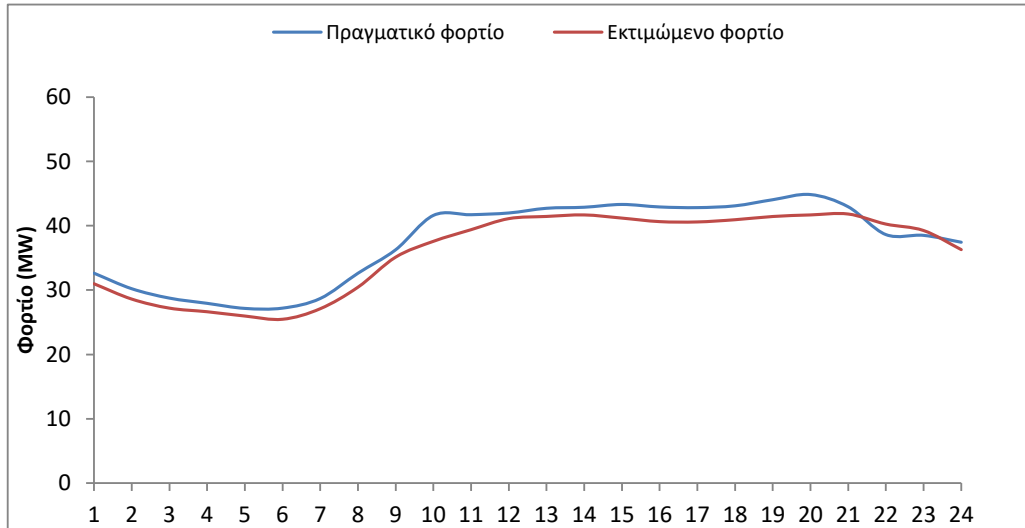

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- 2 Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη και 2 Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 66,75 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 02/06/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **898,7 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

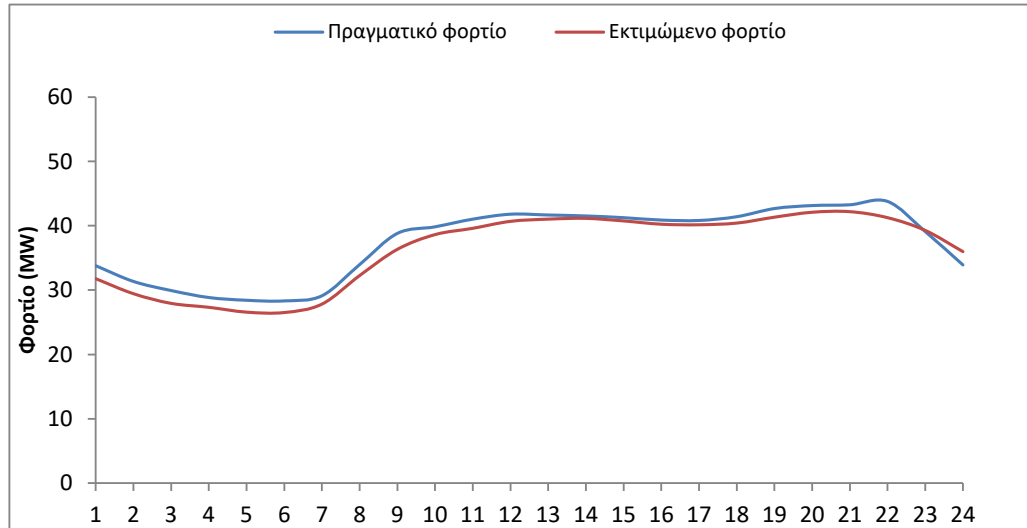

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- 2 Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη και 2 Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 66,75 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 03/06/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **905,66 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

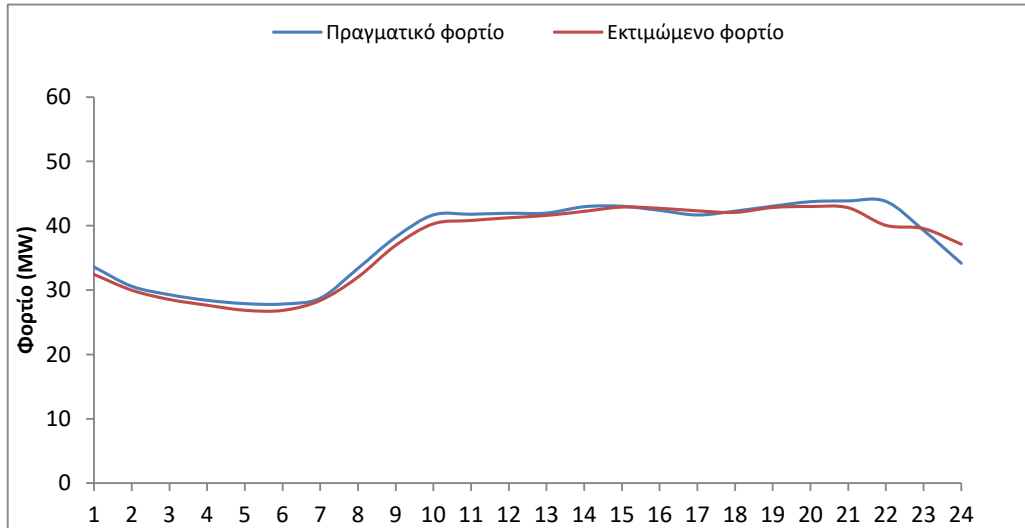

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- 2 Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη και 2 Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 66,75 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 04/06/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **910,7 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

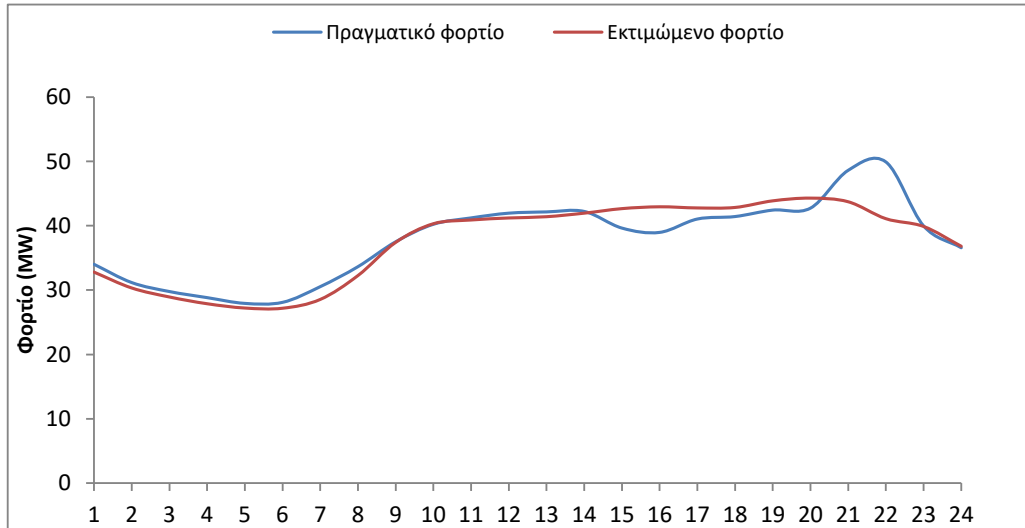

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- 2 Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη και 2 Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 66,75 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 05/06/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **855,15 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

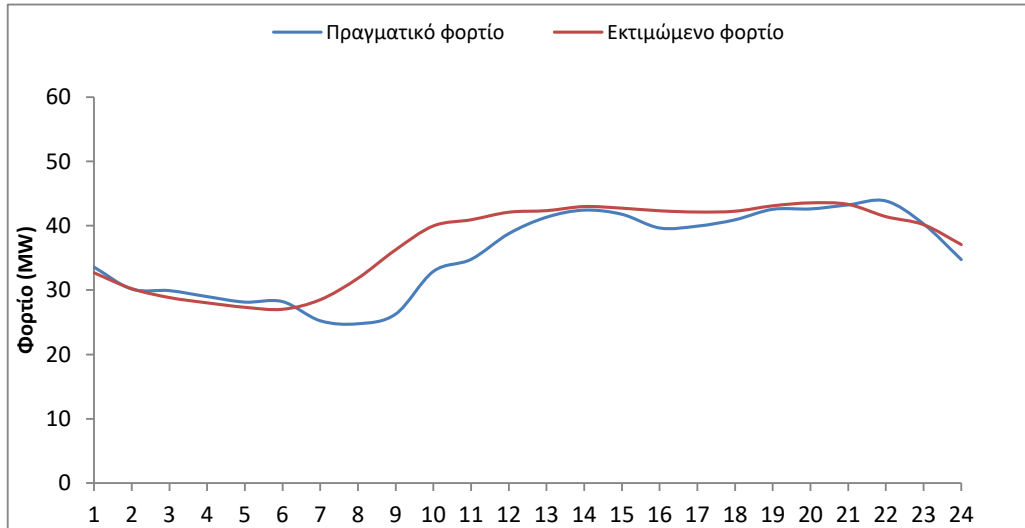

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- 2 Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη και 2 Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 66,75 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 06/06/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **944,36 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

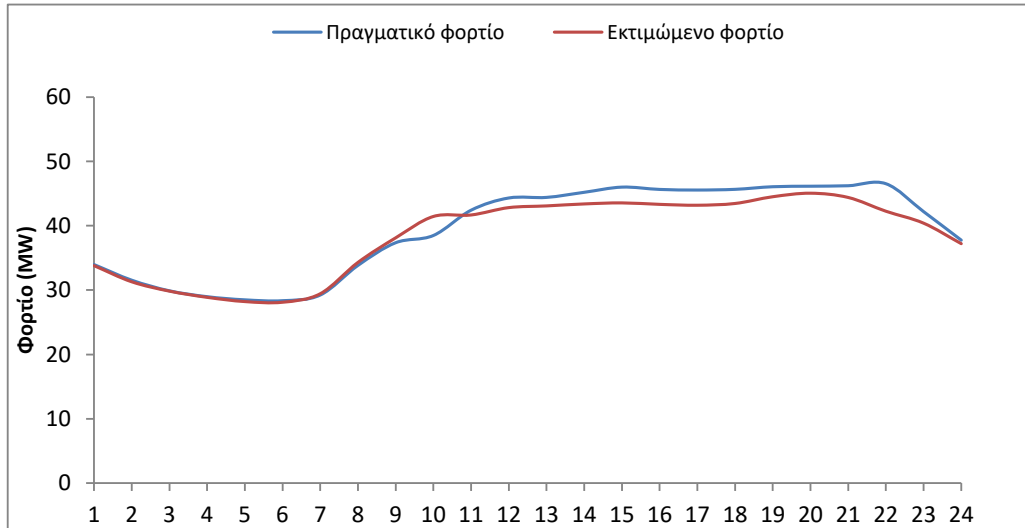

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- 2 Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη και 1 Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 67,85 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 07/06/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **918,82 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

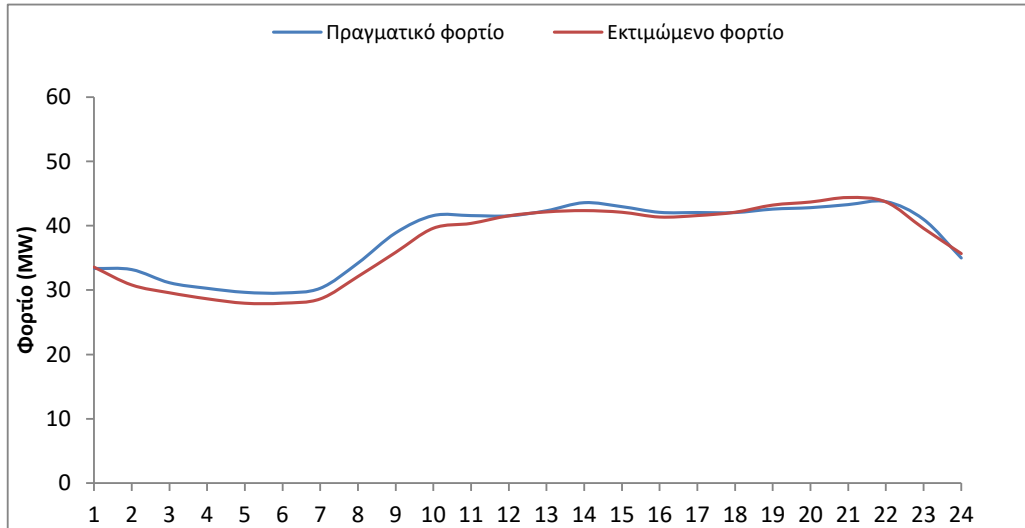

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- 2 Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη και 1 Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 67,85 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 08/06/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **886,57 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

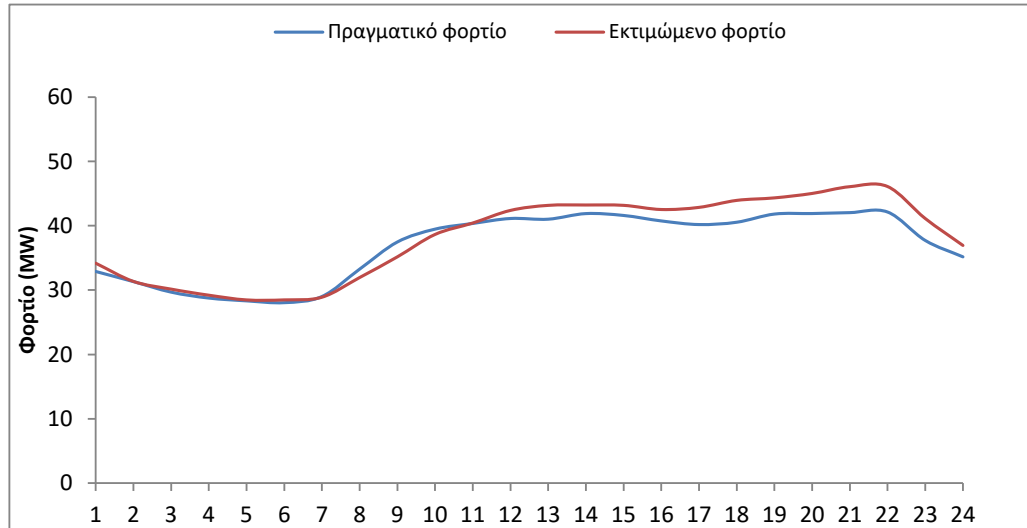

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση και 1 Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 63,9 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 09/06/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **909,01 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

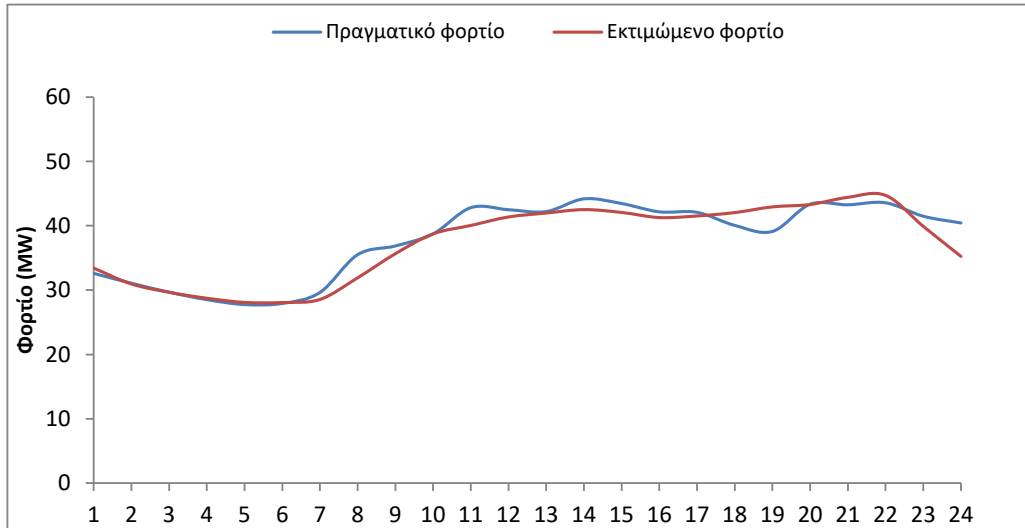

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- 1 Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 64,9 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 10/06/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **928,25 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

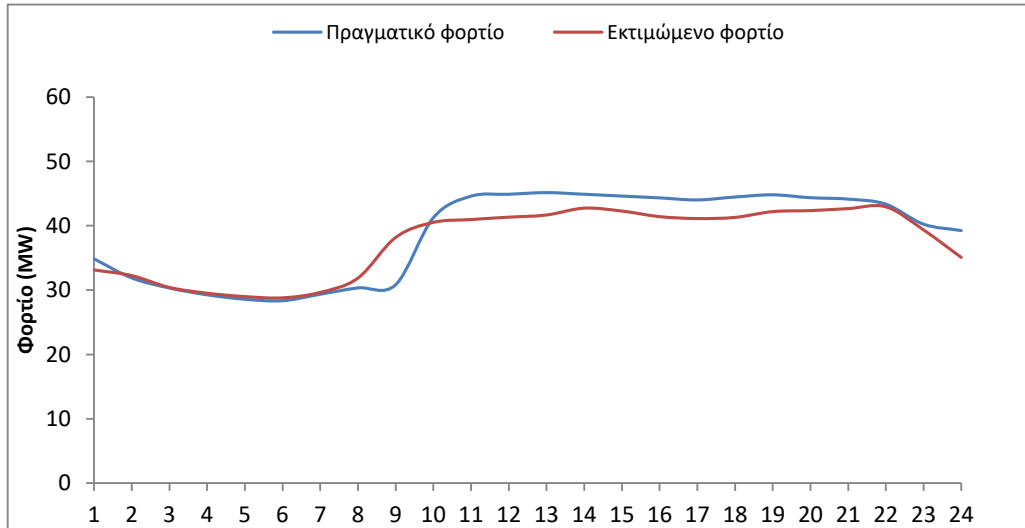

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- 1 Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 66,4 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 11/06/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **926,4 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

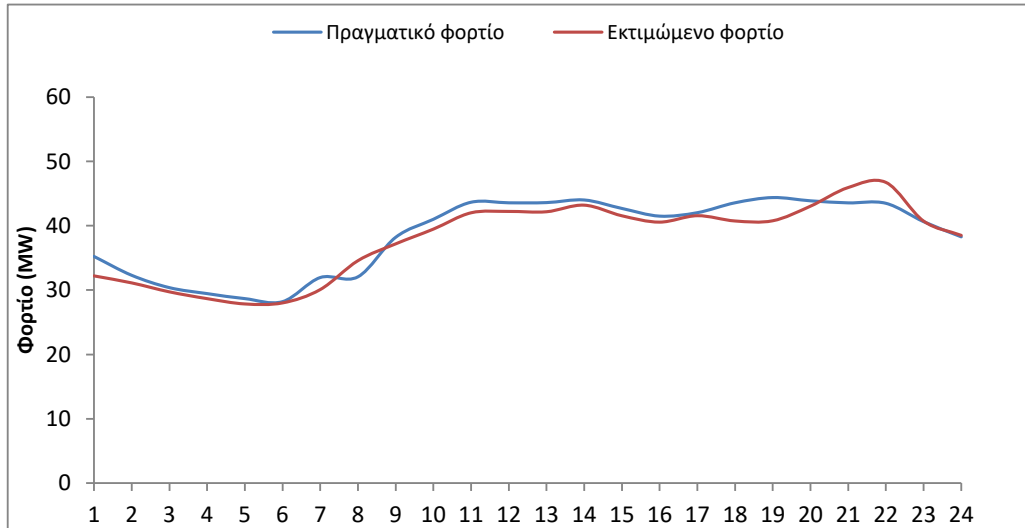

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- 1 Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 66,4 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 12/06/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **903,27 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

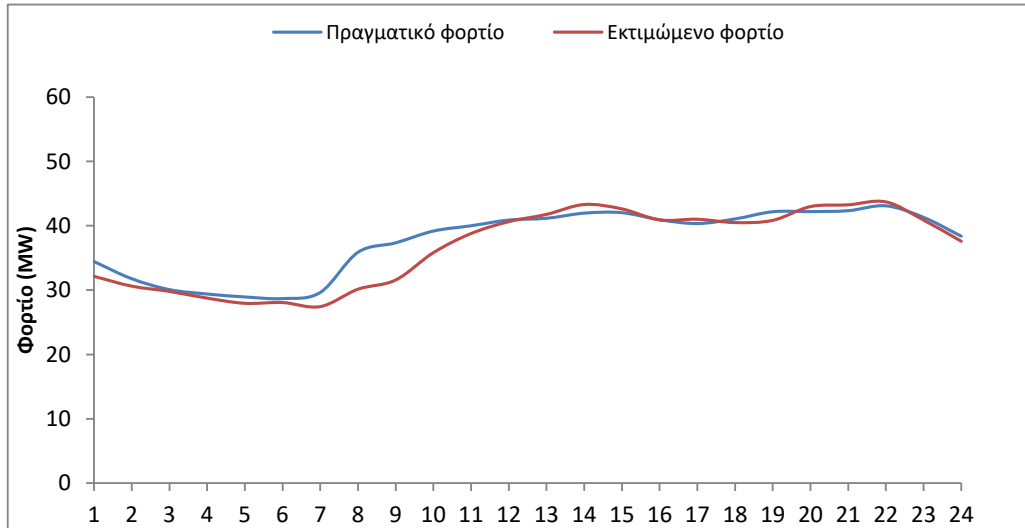

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- 1 Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 66,4 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 13/06/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **918,42 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

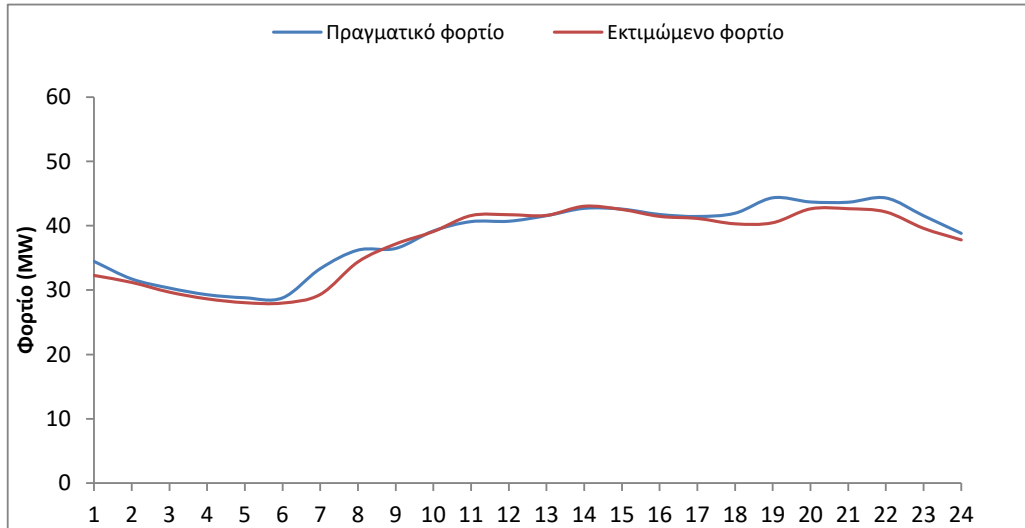

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- 1 Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 66,4 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 14/06/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **937,21 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

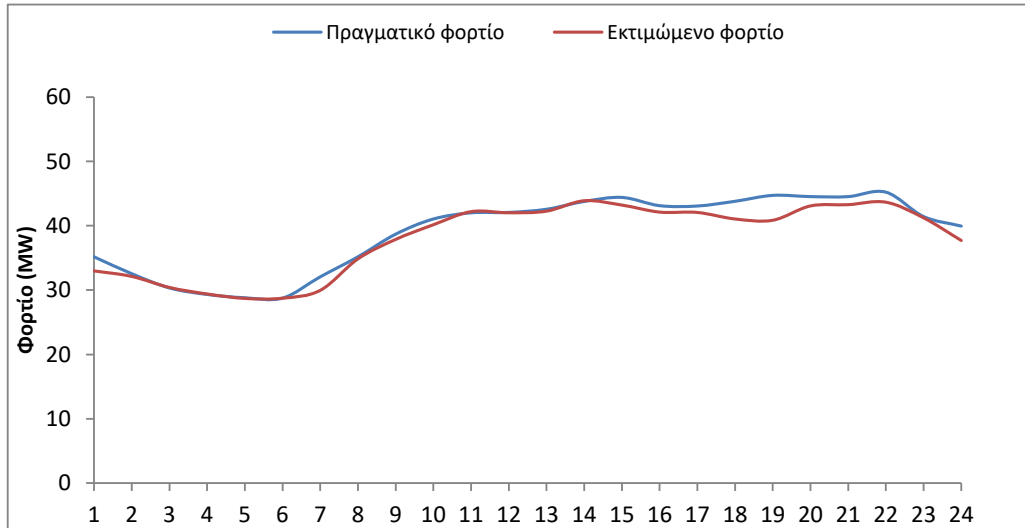

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- 1 Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 66,4 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 15/06/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **921,1 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

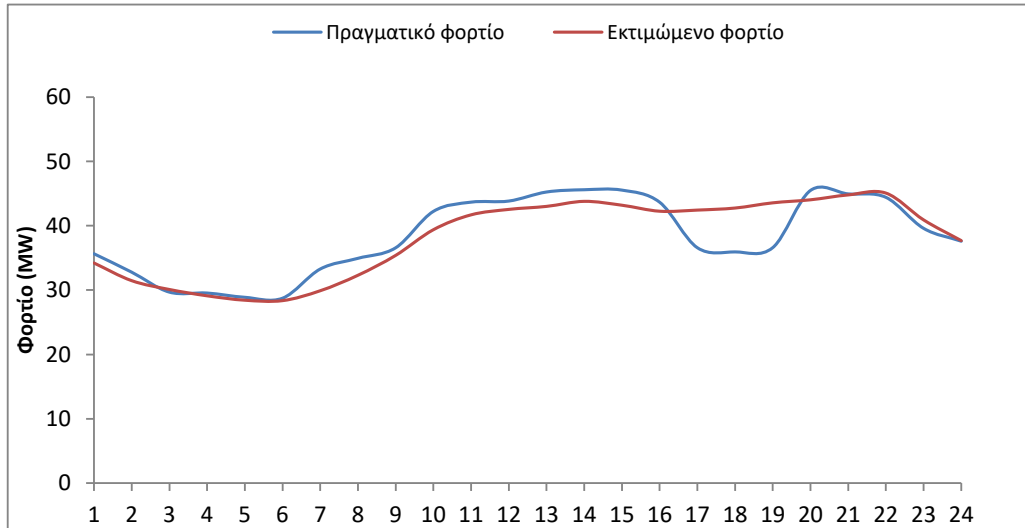

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- 1 Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 66,4 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 16/06/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **941,09 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

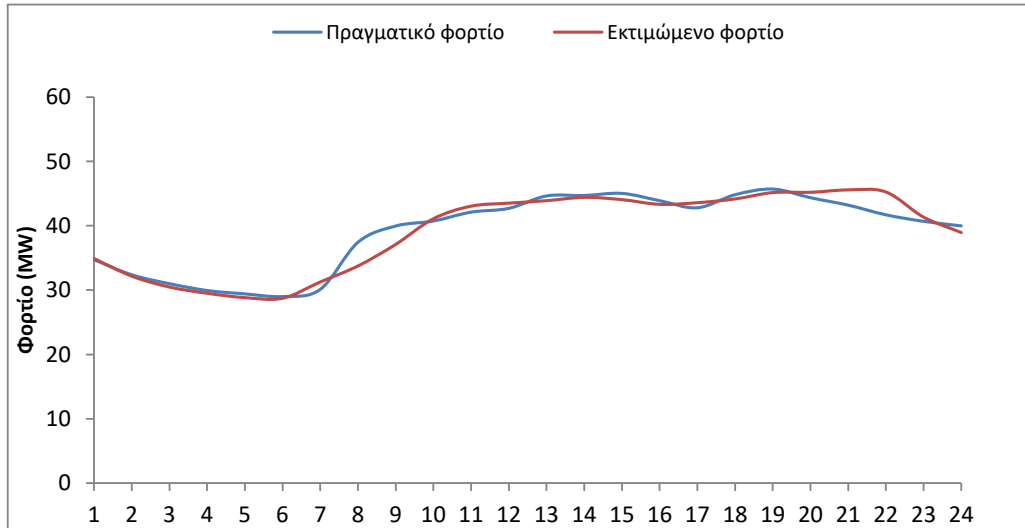

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- 1 Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 64,9 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 17/06/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **931,57 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

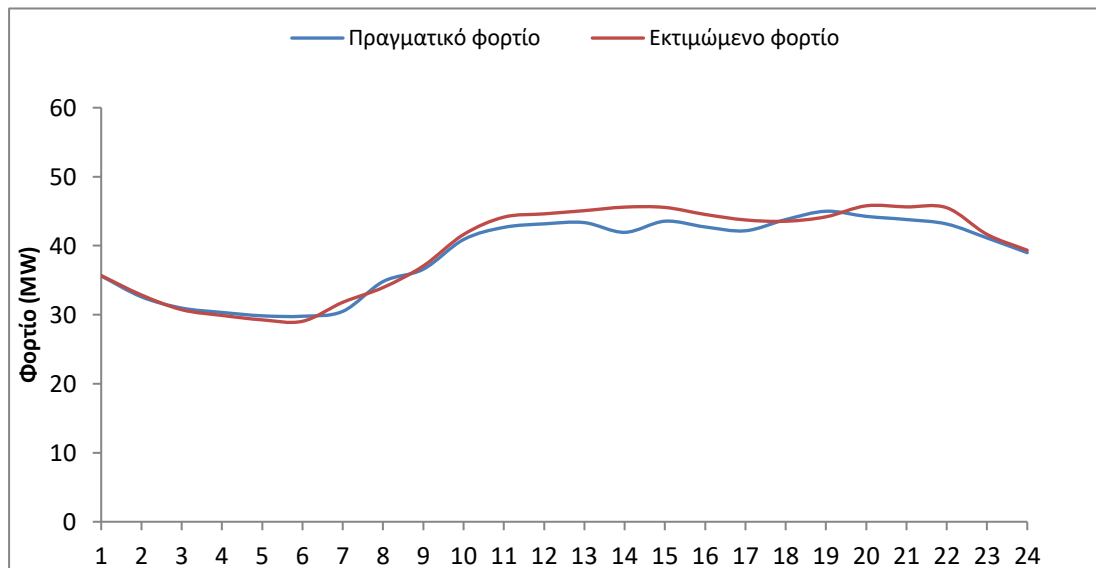

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- 1 Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 64,9 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 18/06/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **921,98 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

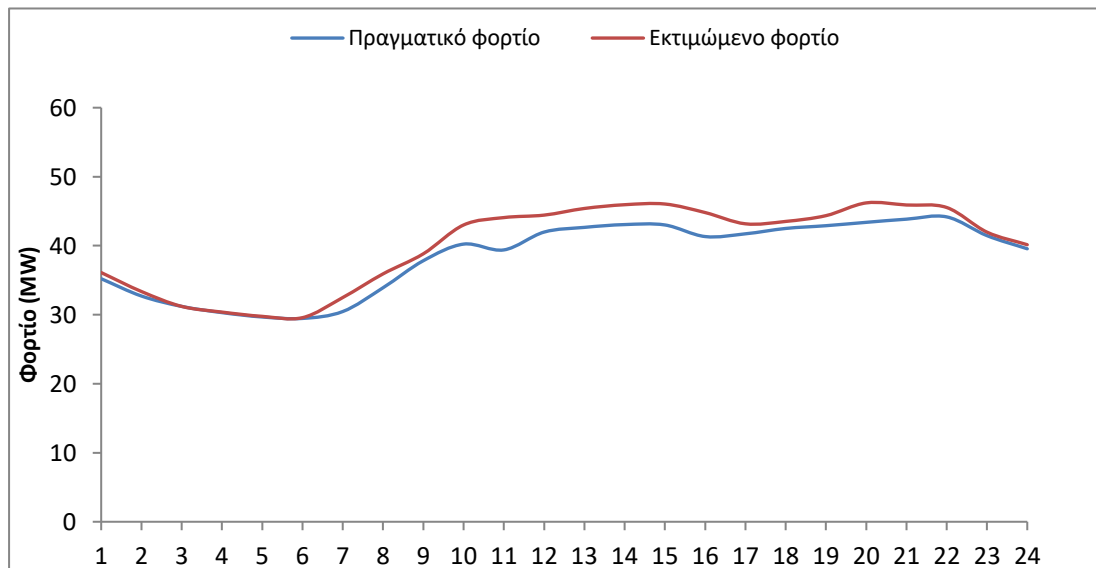

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- 1 Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 64,9 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 19/06/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **904,86 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

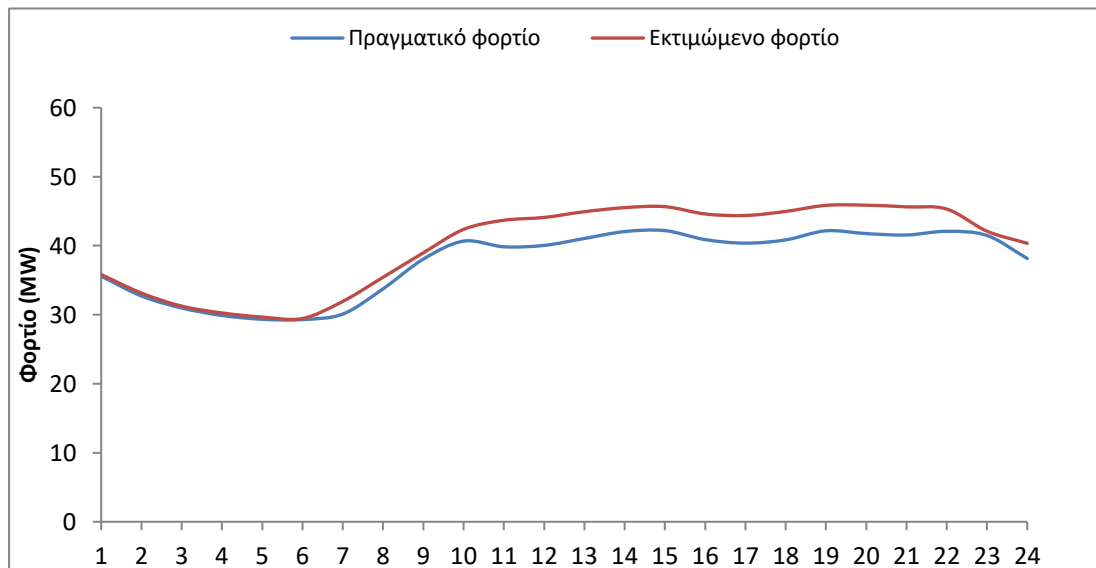

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- 1 Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 64,9 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 20/06/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **898,14 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

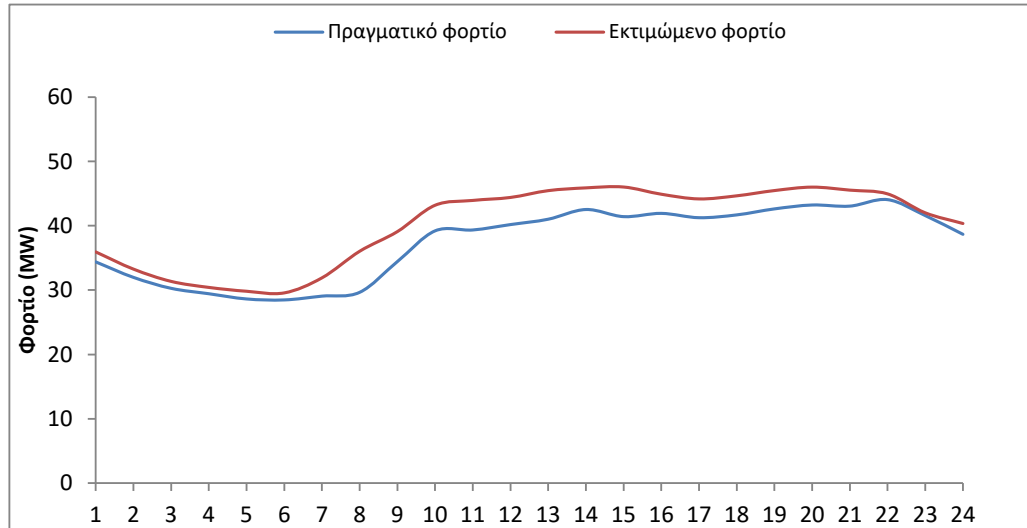

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- 1 Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 64,9 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 21/06/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **930,38 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

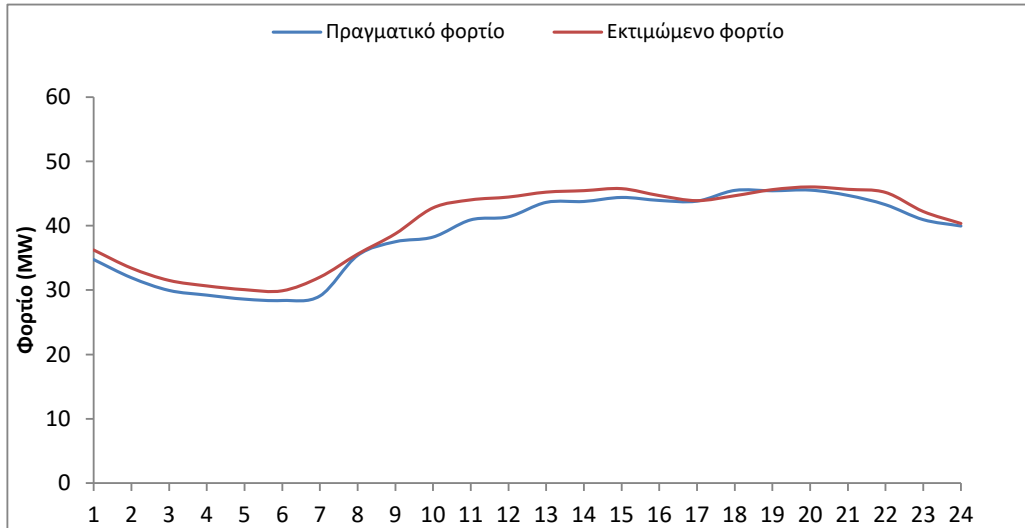

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- 1 Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 64,9 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 23/06/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **1043,13 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

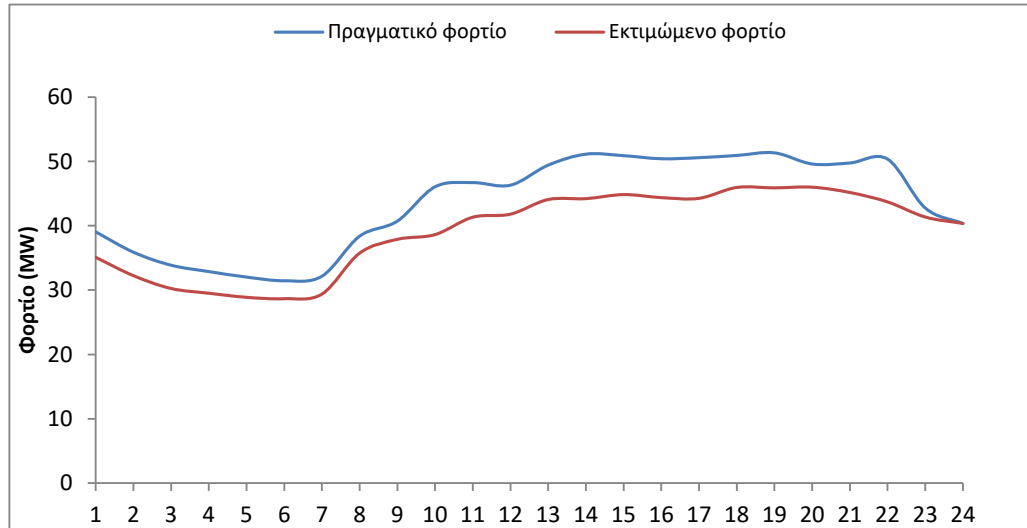

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- 1 Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 64,9 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 24/06/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **1038,22 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

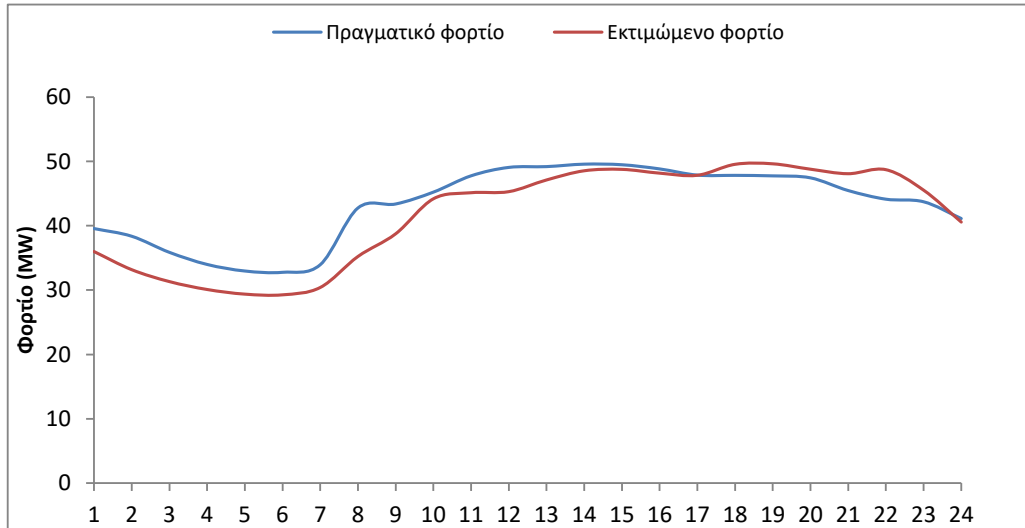

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- 1 Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 64,9 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 25/06/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **978,54 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

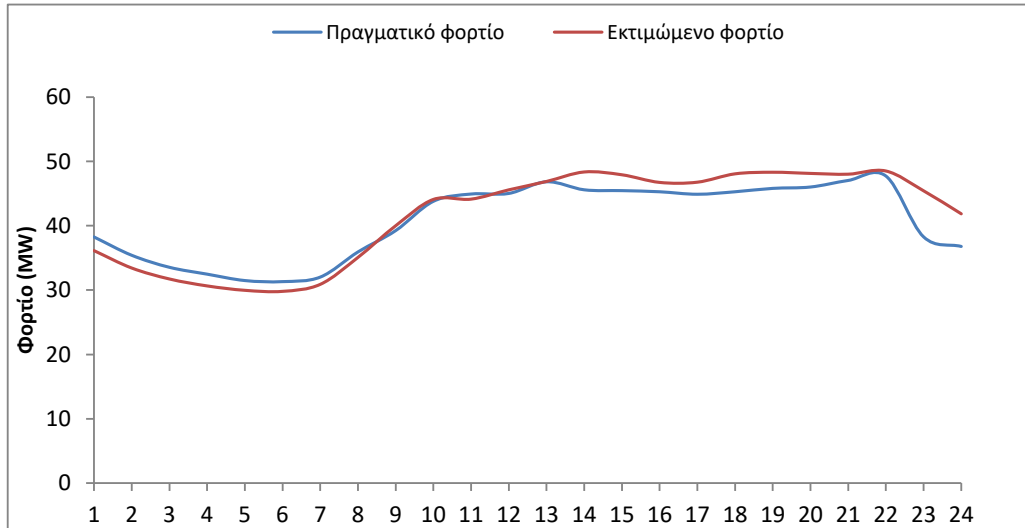

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- 1 Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 64,9 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 26/06/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **1002,81 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

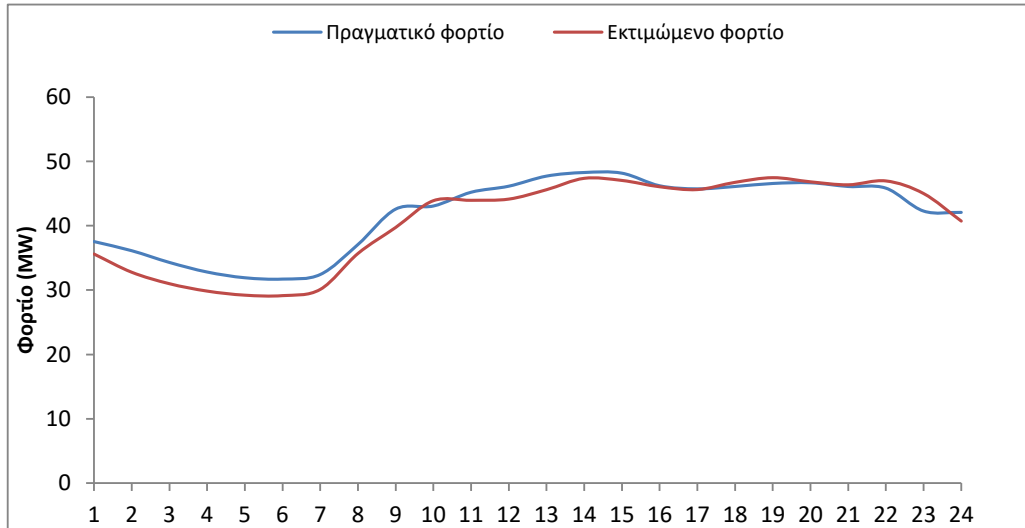

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- 1 Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 64,9 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 27/06/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **1019,53 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

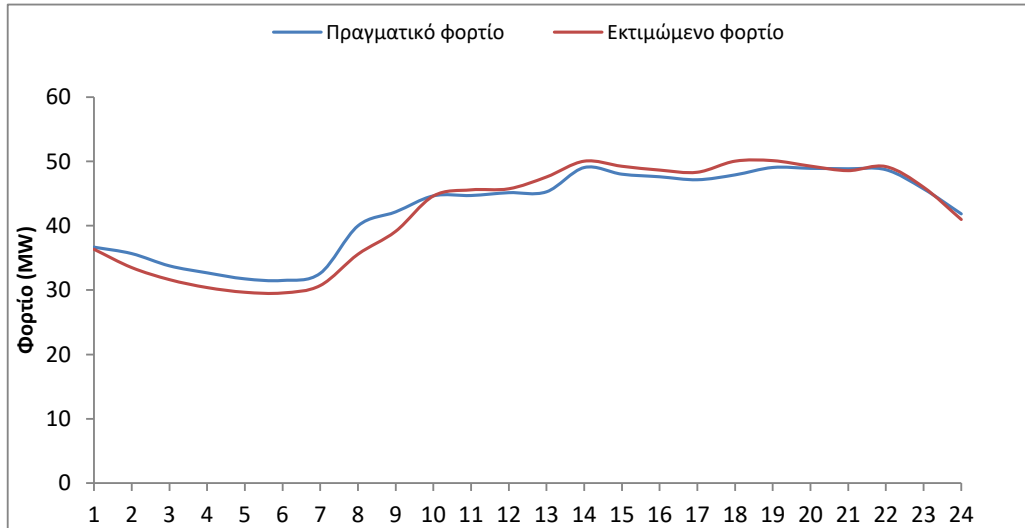

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- 1 Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 63,9 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 28/06/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **1030,87 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

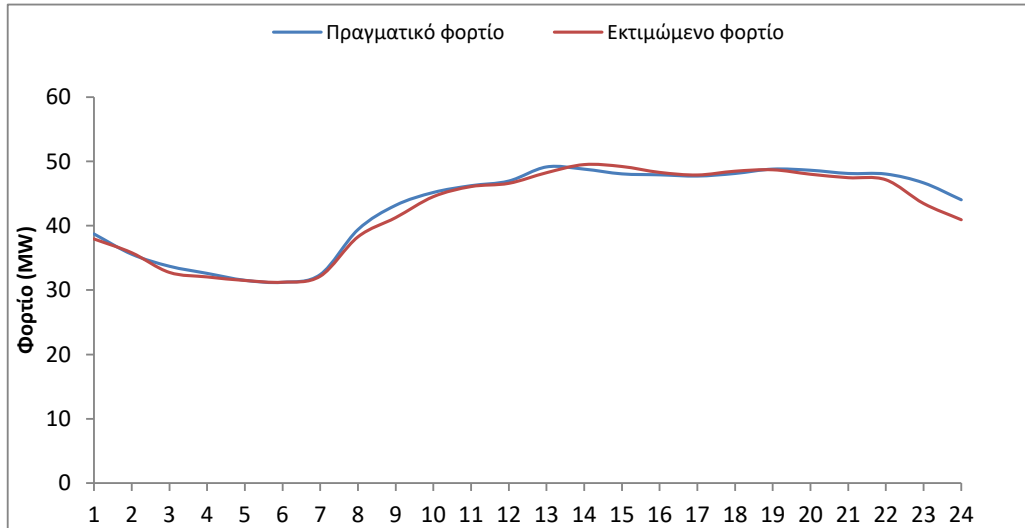

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- 1 Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση και 1 Η/Ζ σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 63,9 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 29/06/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **1023,04 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

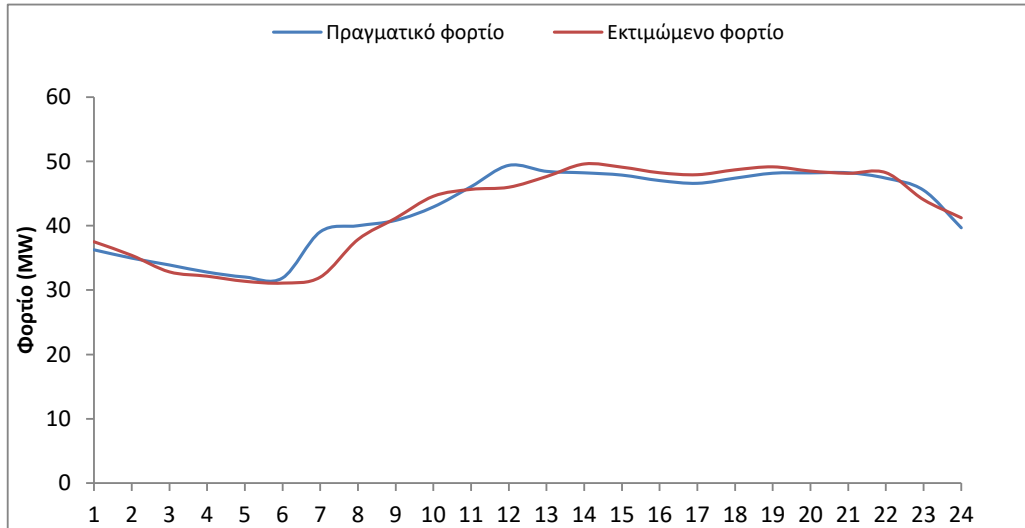

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- 1 Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση και 1 Η/Ζ σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 63,9 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 30/06/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **1010,7 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

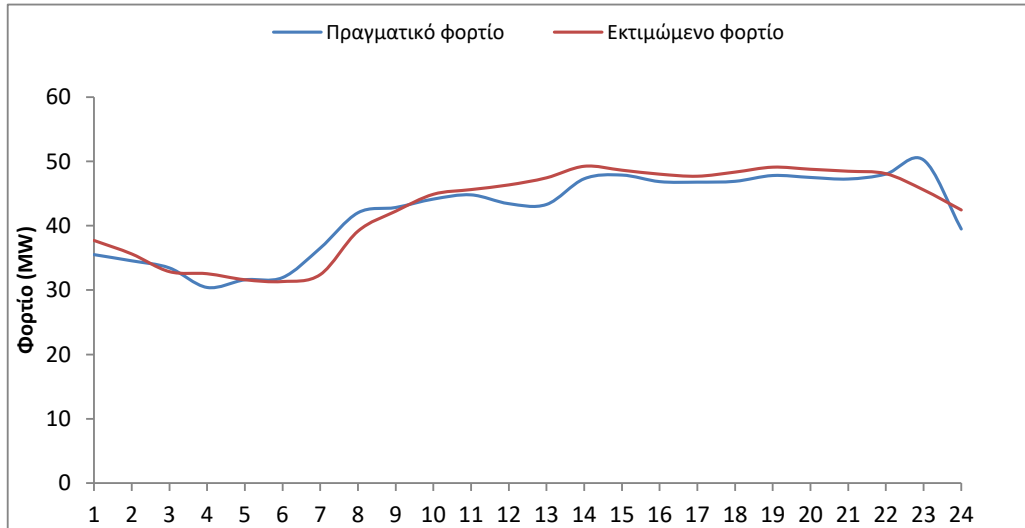

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- 1 Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση και 1 Η/Ζ σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 63,9 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 07/07/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **1023,08 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

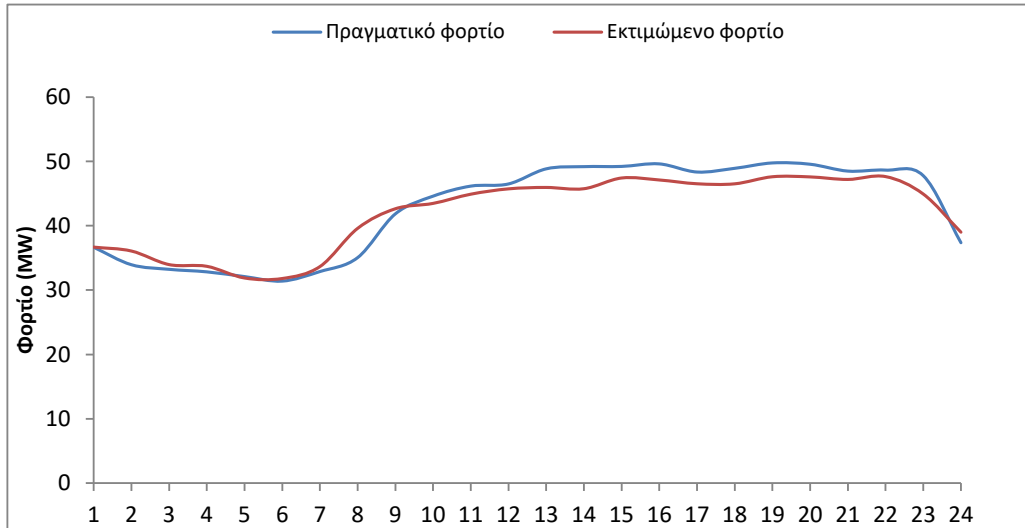

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Από 01/07/2022 βρίσκεται στον ΑΣΠ Θήρας και 20MW πρόσθετη μισθωμένη ισχύς.
- 1 Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση και 1 Η/Ζ σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 83,9 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 08/07/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **1034,25 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

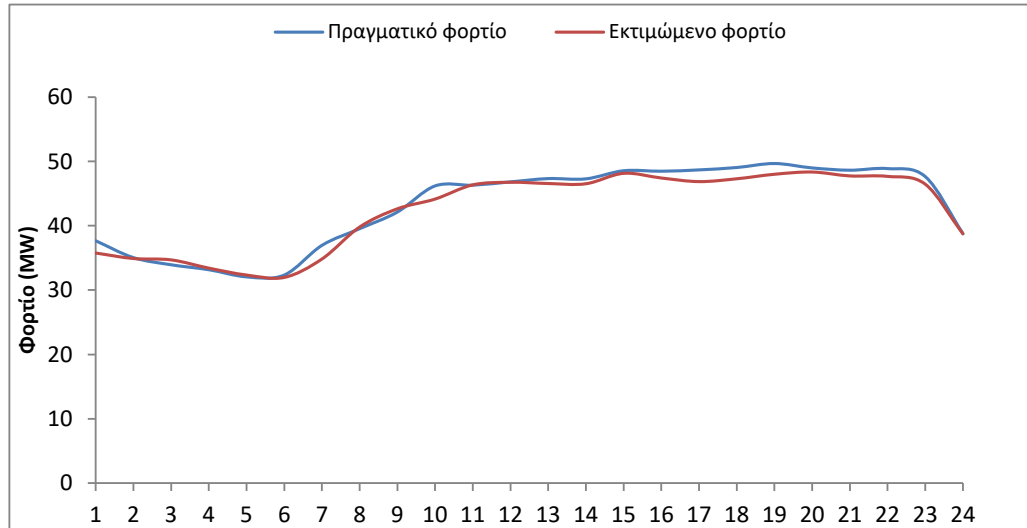

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Από 01/07/2022 βρίσκεται στον ΑΣΠ Θήρας και 20MW πρόσθετη μισθωμένη ισχύς.
- 1 Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση και 1 Η/Ζ σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 83,9 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 09/07/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **1008,41 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

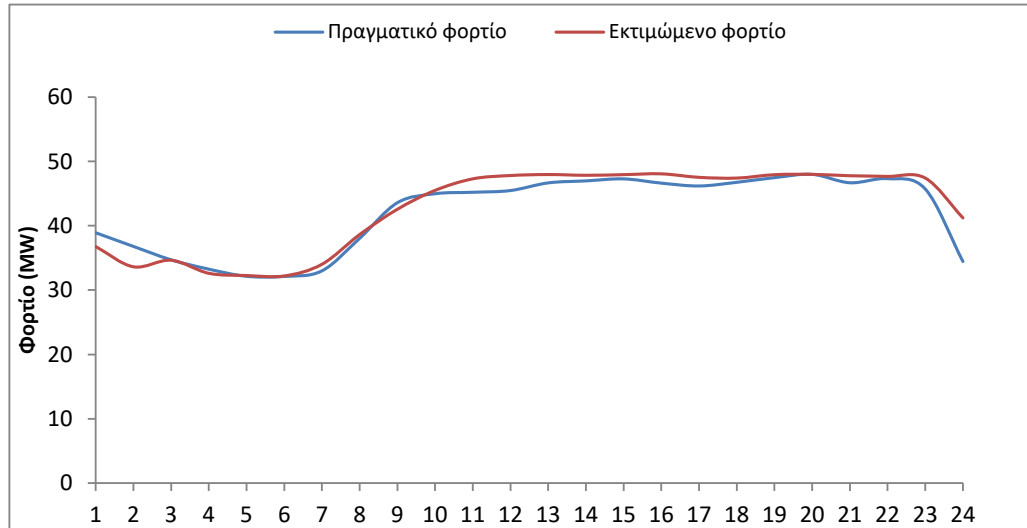

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Από 01/07/2022 βρίσκεται στον ΑΣΠ Θήρας και 20MW πρόσθετη μισθωμένη ισχύς.
- 1 Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση και 1 Η/Ζ σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 83,9 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 10/07/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **975,47 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

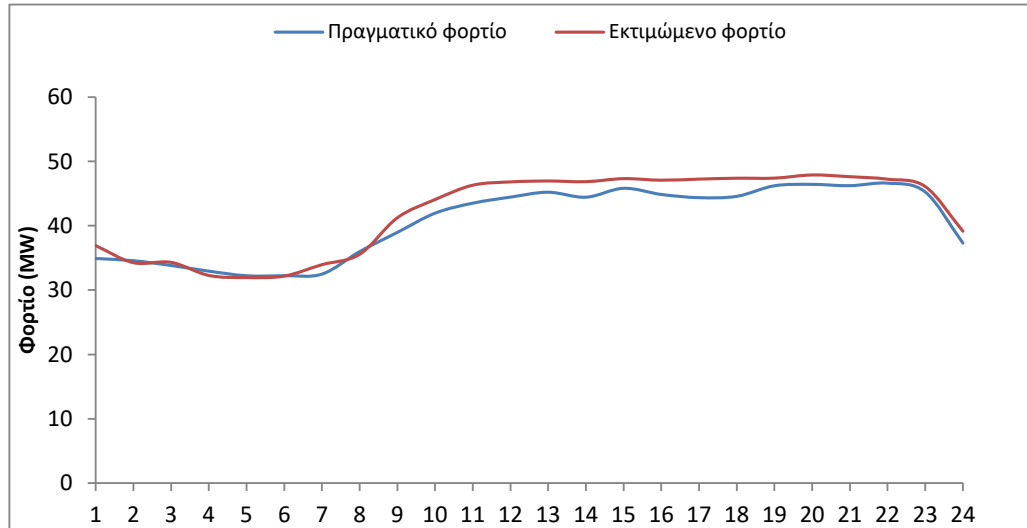

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Από 01/07/2022 βρίσκεται στον ΑΣΠ Θήρας και 20MW πρόσθετη μισθωμένη ισχύς.
- 1 Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση και 1 Η/Ζ σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 83,9 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 11/07/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **985,12 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

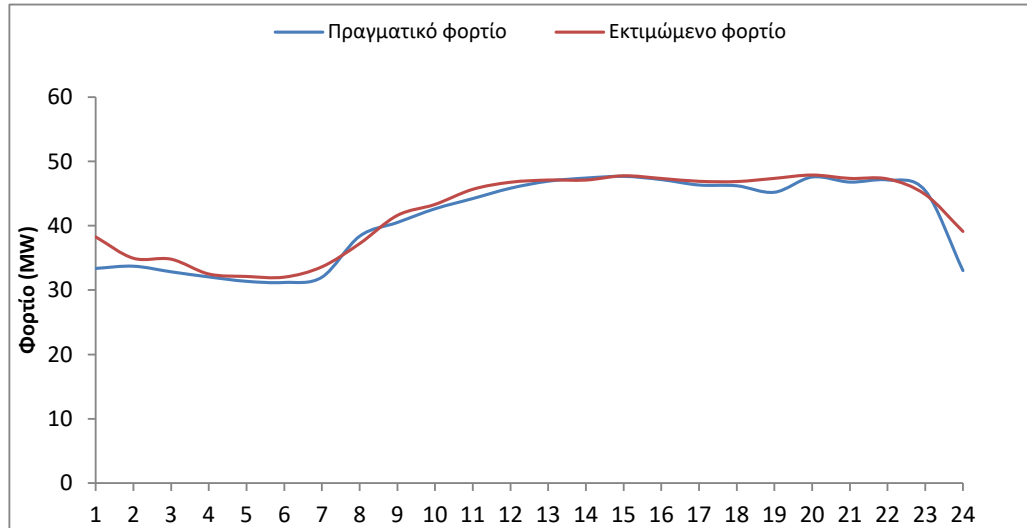

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Από 01/07/2022 βρίσκεται στον ΑΣΠ Θήρας και 20MW πρόσθετη μισθωμένη ισχύς.
- 1 Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση και 1 Η/Ζ σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 83,9 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 12/07/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **1010,15 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

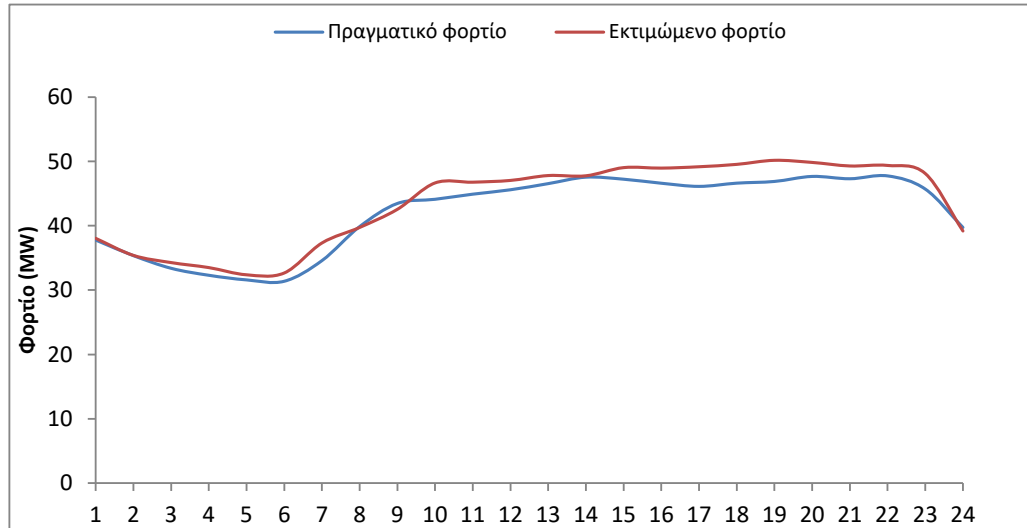

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Από 01/07/2022 βρίσκεται στον ΑΣΠ Θήρας και 20MW πρόσθετη μισθωμένη ισχύς.
- 1 Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση και 1 Η/Ζ σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 83,9 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 13/07/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **997,27 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

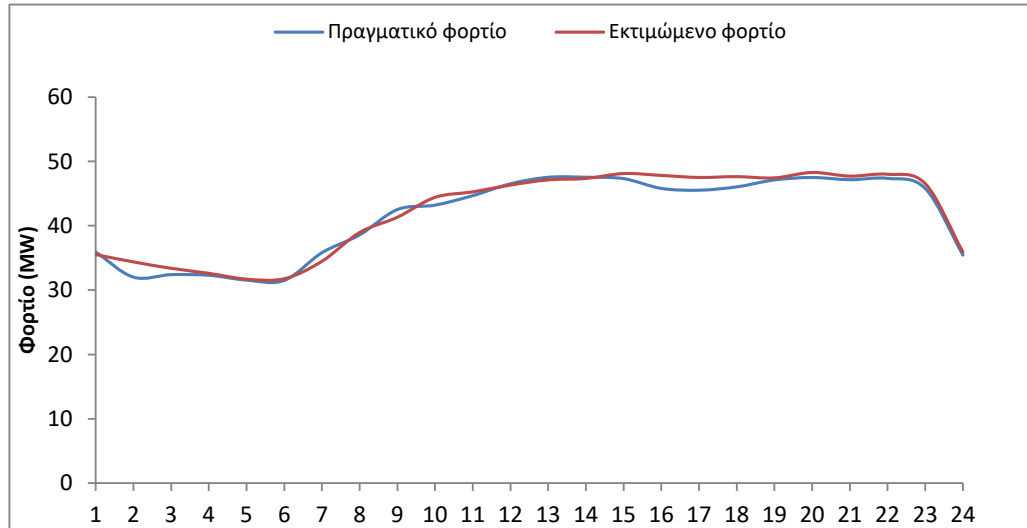

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Από 01/07/2022 βρίσκεται στον ΑΣΠ Θήρας και 20MW πρόσθετη μισθωμένη ισχύς.
- 1 Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση και 1 Η/Ζ σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 83,9 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 14/07/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **993,25 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

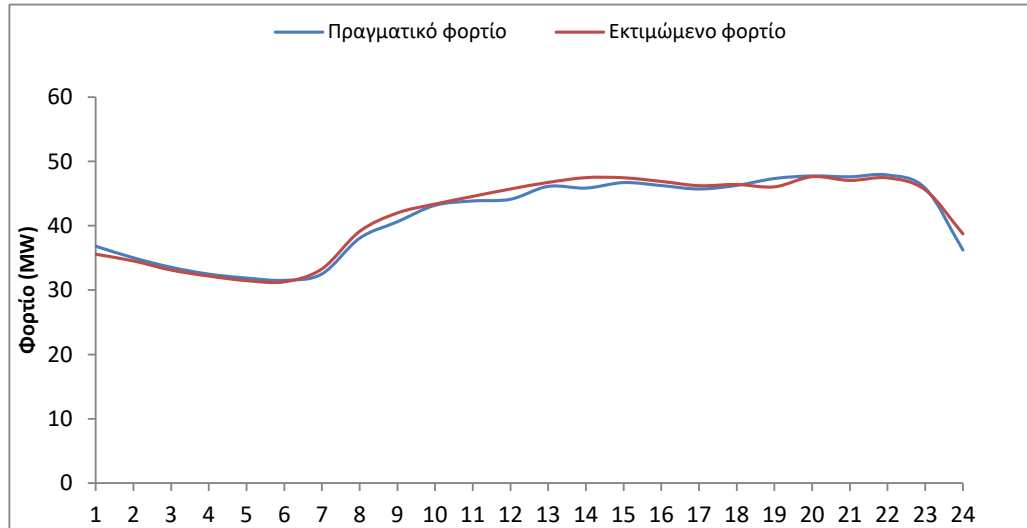

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Από 01/07/2022 βρίσκεται στον ΑΣΠ Θήρας και 20MW πρόσθετη μισθωμένη ισχύς.
- 1 Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση και 1 Η/Ζ σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 83,9 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 01/07/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **1022,6 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

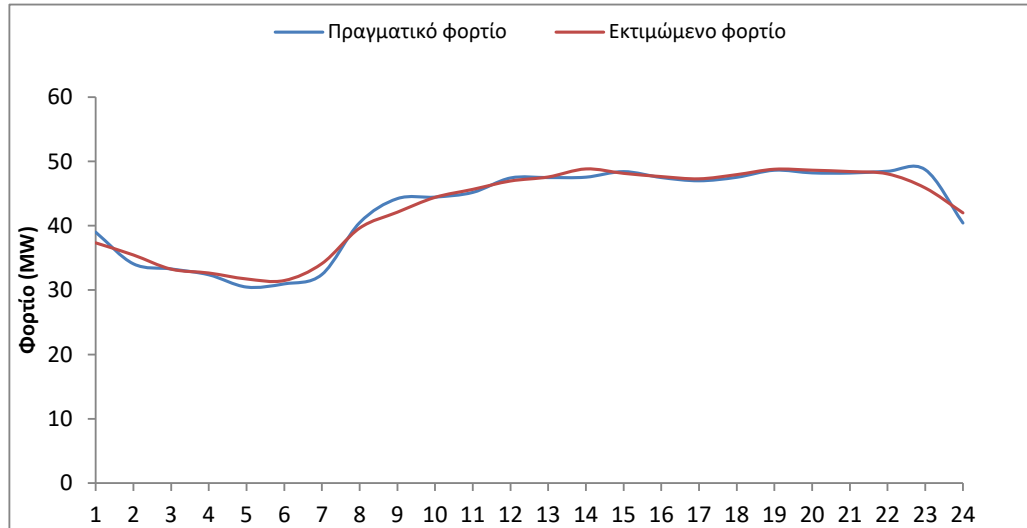

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Από 01/07/2022 βρίσκεται στον ΑΣΠ Θήρας και 20MW πρόσθετη μισθωμένη ισχύς.
- 1 Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση και 1 Η/Ζ σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 83,9 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 02/07/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **1051,25 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

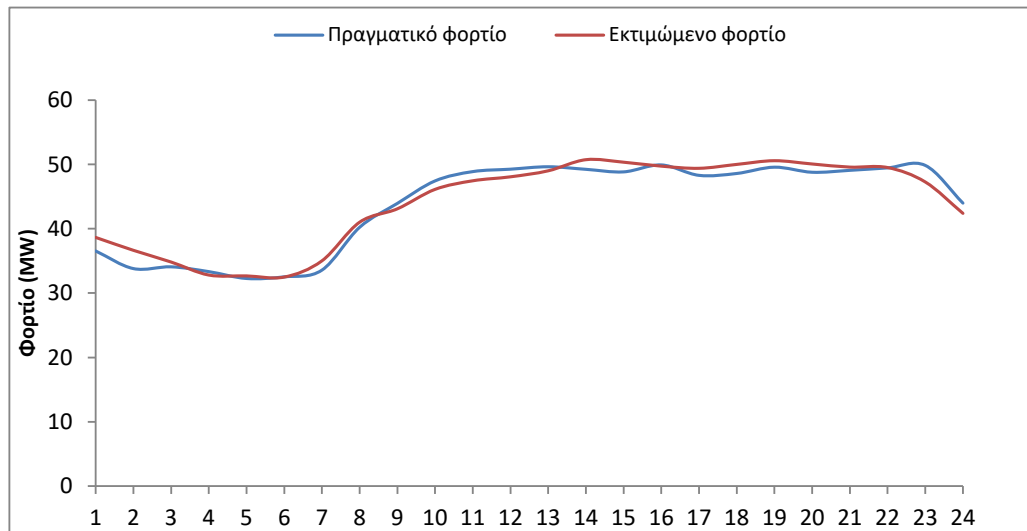

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Από 01/07/2022 βρίσκεται στον ΑΣΠ Θήρας και 20MW πρόσθετη μισθωμένη ισχύς.
- 1 Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση και 1 Η/Ζ σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 83,9 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 03/07/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **1006,48 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

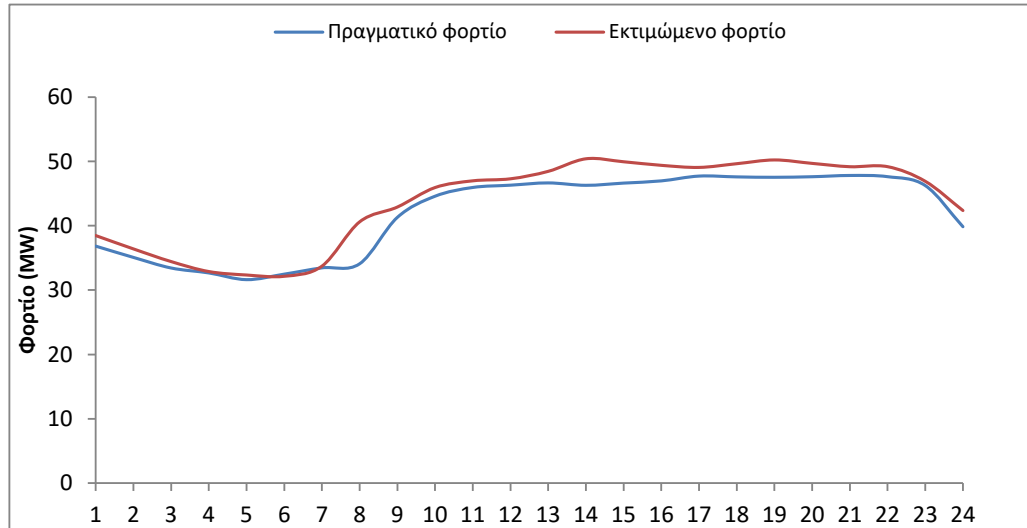

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Από 01/07/2022 βρίσκεται στον ΑΣΠ Θήρας και 20MW πρόσθετη μισθωμένη ισχύς.
- 1 Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση και 1 Η/Ζ σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 83,9 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 04/07/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **1009,95 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

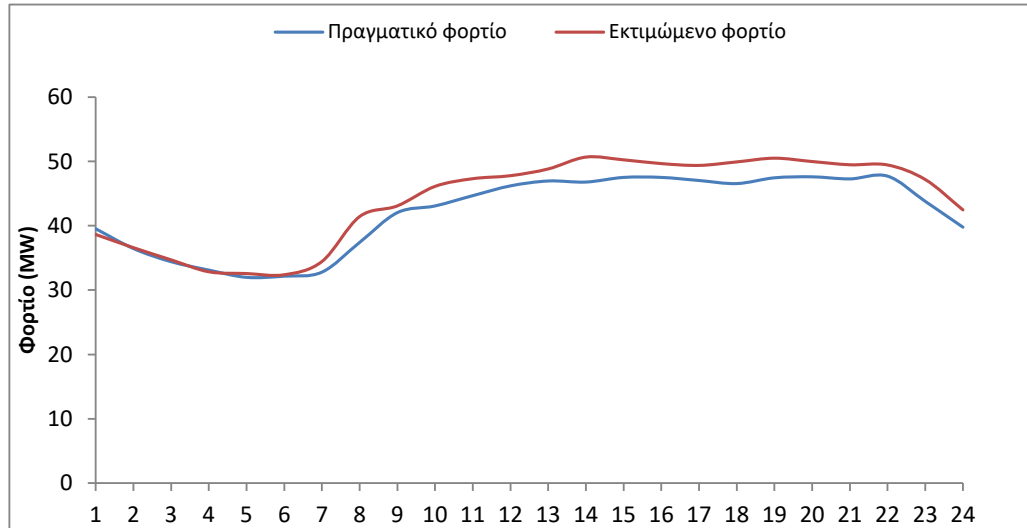

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Από 01/07/2022 βρίσκεται στον ΑΣΠ Θήρας και 20MW πρόσθετη μισθωμένη ισχύς.
- 1 Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση και 1 Η/Ζ σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 83,9 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 05/07/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **1004,98 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

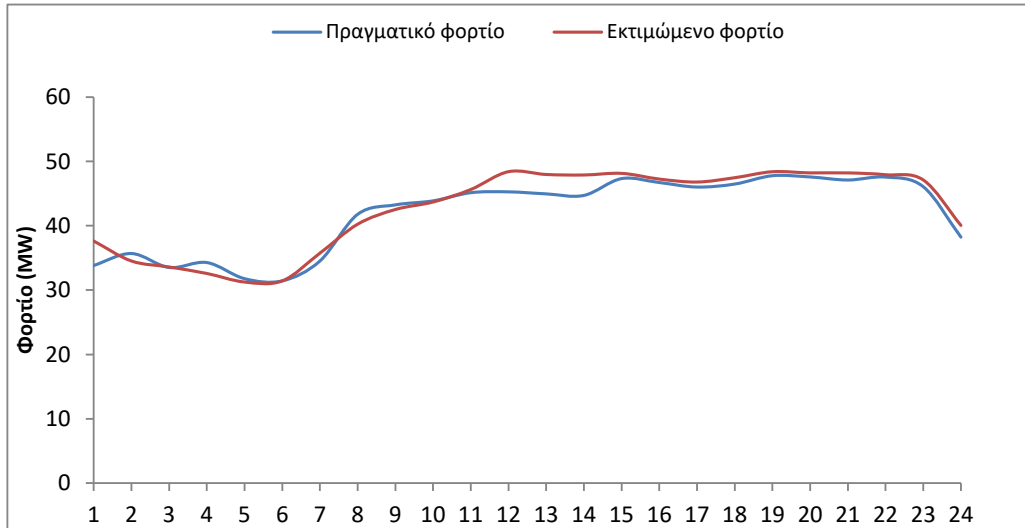

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Από 01/07/2022 βρίσκεται στον ΑΣΠ Θήρας και 20MW πρόσθετη μισθωμένη ισχύς.
- 1 Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση και 1 Η/Ζ σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 83,9 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 06/07/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **1009,87 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

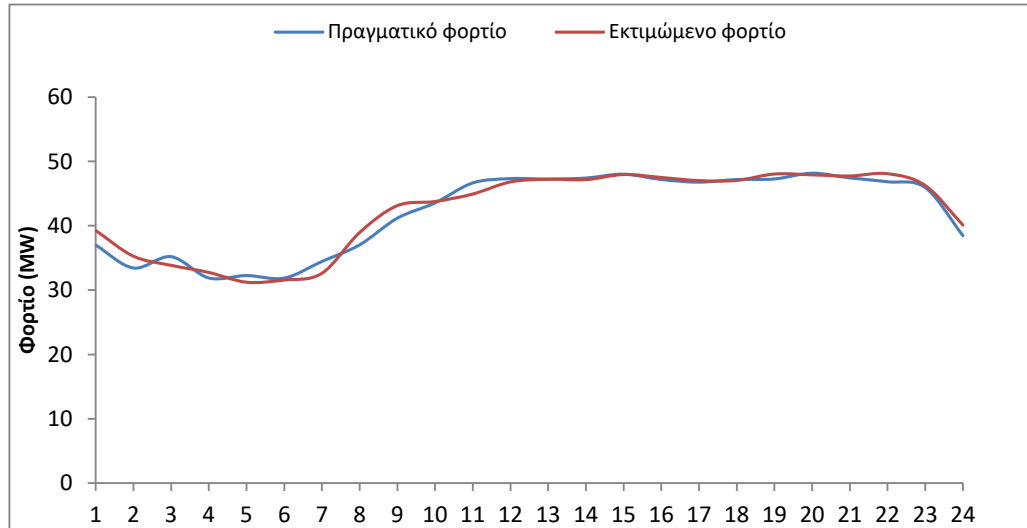

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Από 01/07/2022 βρίσκεται στον ΑΣΠ Θήρας και 20MW πρόσθετη μισθωμένη ισχύς.
- 1 Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση και 1 Η/Ζ σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 83,9 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 15/07/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **1006,73 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

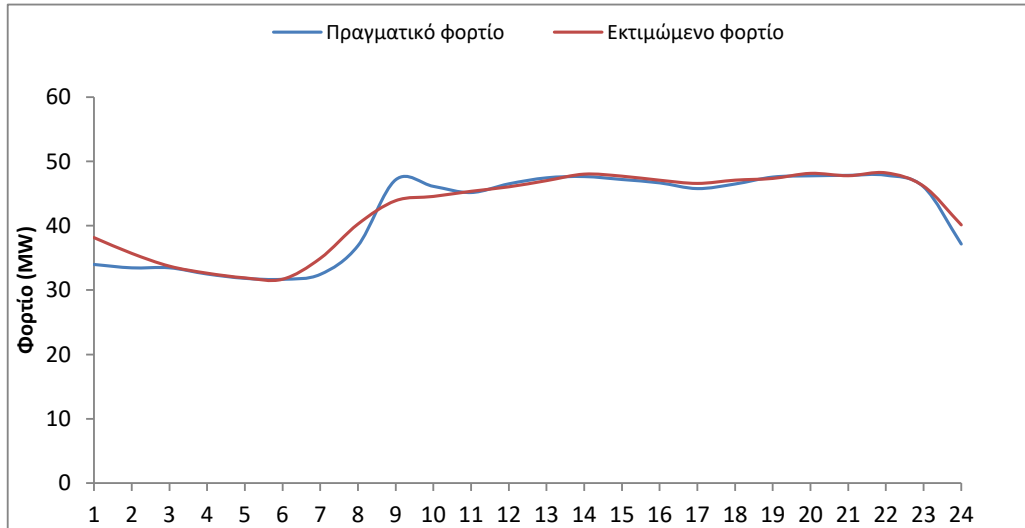

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Από 01/07/2022 βρίσκεται στον ΑΣΠ Θήρας και 20MW πρόσθετη μισθωμένη ισχύς.
- 1 Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση και 1 Η/Ζ σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 83,9 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 16/07/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **1014,71 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

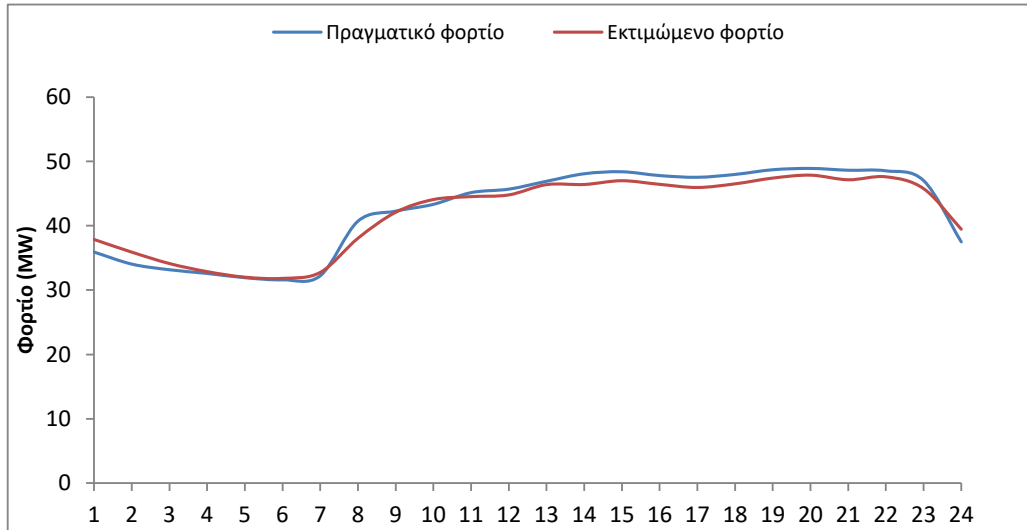

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Από 01/07/2022 βρίσκεται στον ΑΣΠ Θήρας και 20MW πρόσθετη μισθωμένη ισχύς.
- 1 Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση και 1 Η/Ζ σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 83,9 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 17/07/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **1015,15 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

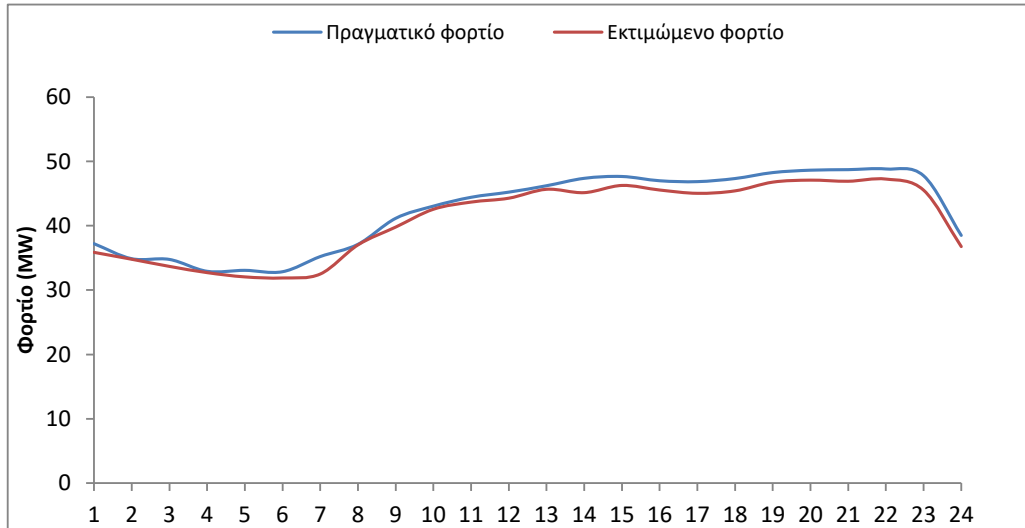

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Από 01/07/2022 βρίσκεται στον ΑΣΠ Θήρας και 20MW πρόσθετη μισθωμένη ισχύς.
- 1 Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση και 1 Η/Ζ σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 83,9 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 18/07/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **1035,23 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

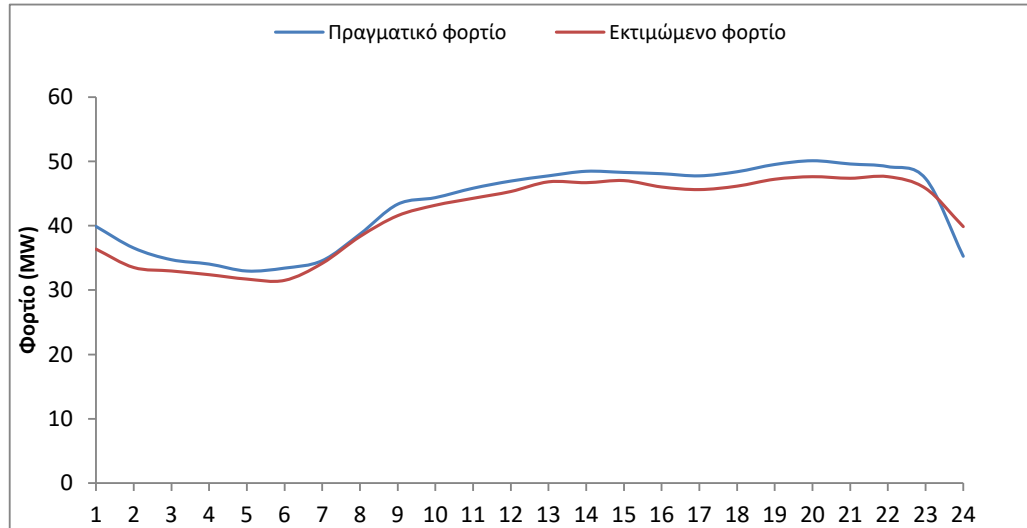

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Από 01/07/2022 βρίσκεται στον ΑΣΠ Θήρας και 20MW πρόσθετη μισθωμένη ισχύς.
- 1 Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση και 1 Η/Ζ σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 83,9 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 19/07/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **1003,28 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

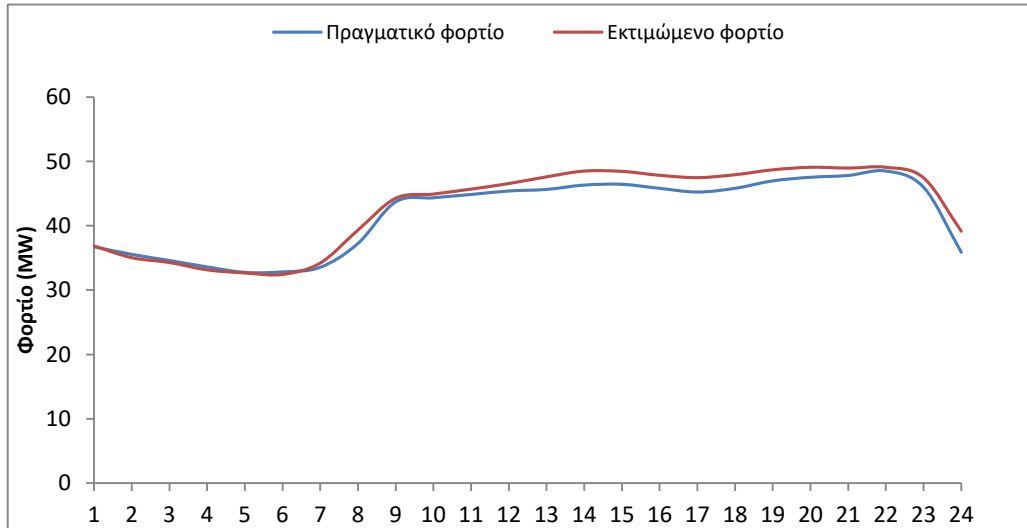

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Από 01/07/2022 βρίσκεται στον ΑΣΠ Θήρας και 20MW πρόσθετη μισθωμένη ισχύς.
- 1 Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση και 1 Η/Ζ σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 83,9 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 20/07/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **982,26 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

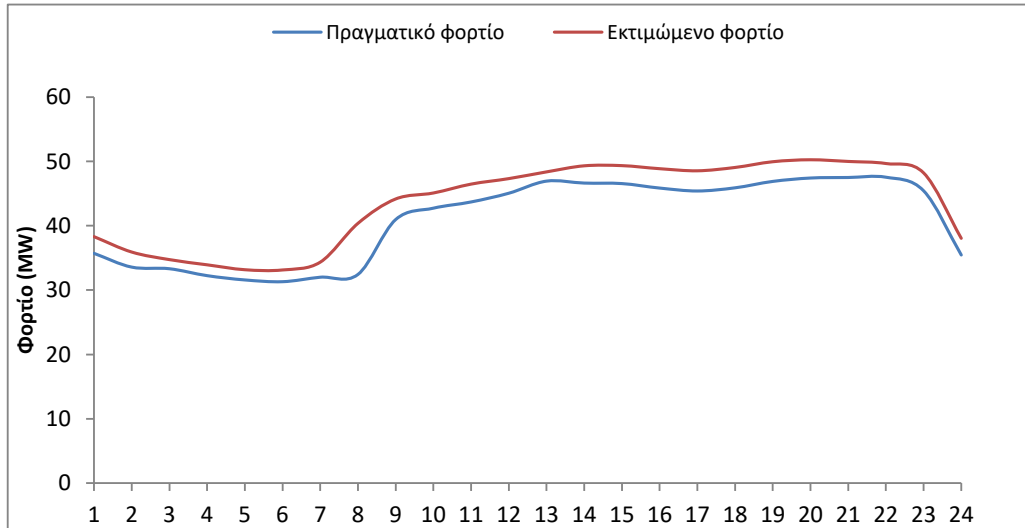

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Από 01/07/2022 βρίσκεται στον ΑΣΠ Θήρας και 20MW πρόσθετη μισθωμένη ισχύς.
- 1 Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση και 1 Η/Ζ σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 83,9 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 21/07/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **979,01 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

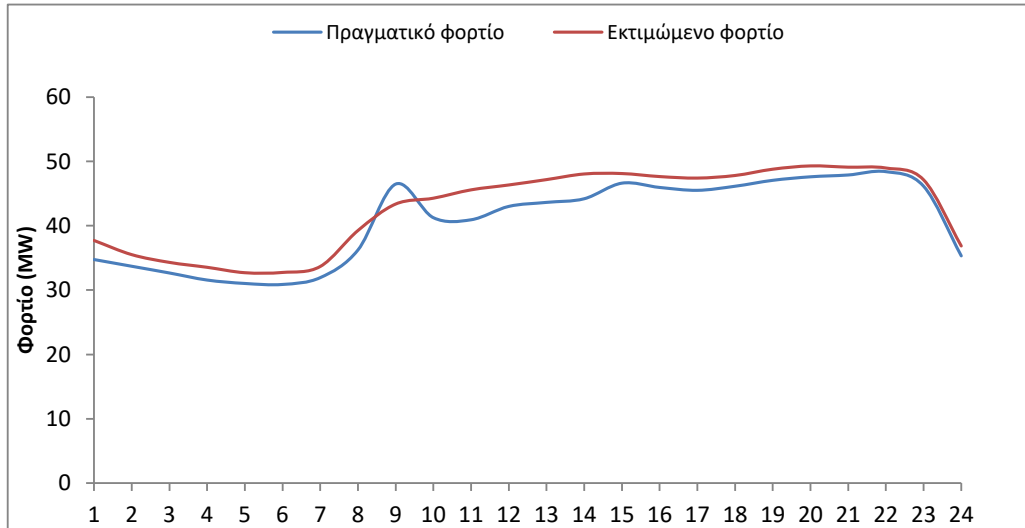

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Από 01/07/2022 βρίσκεται στον ΑΣΠ Θήρας και 20MW πρόσθετη μισθωμένη ισχύς.
- 1 Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση και 1 Η/Ζ σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 83,9 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 22/07/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **1021,02 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

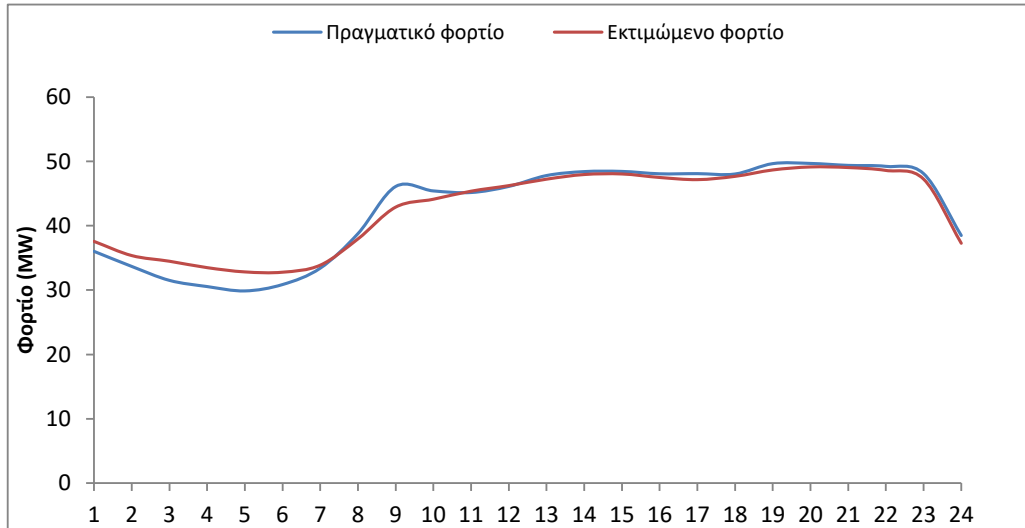

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Από 01/07/2022 βρίσκεται στον ΑΣΠ Θήρας και 20MW πρόσθετη μισθωμένη ισχύς.
- 1 Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση και 1 Η/Ζ σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 83,9 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 23/07/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **1041,42 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

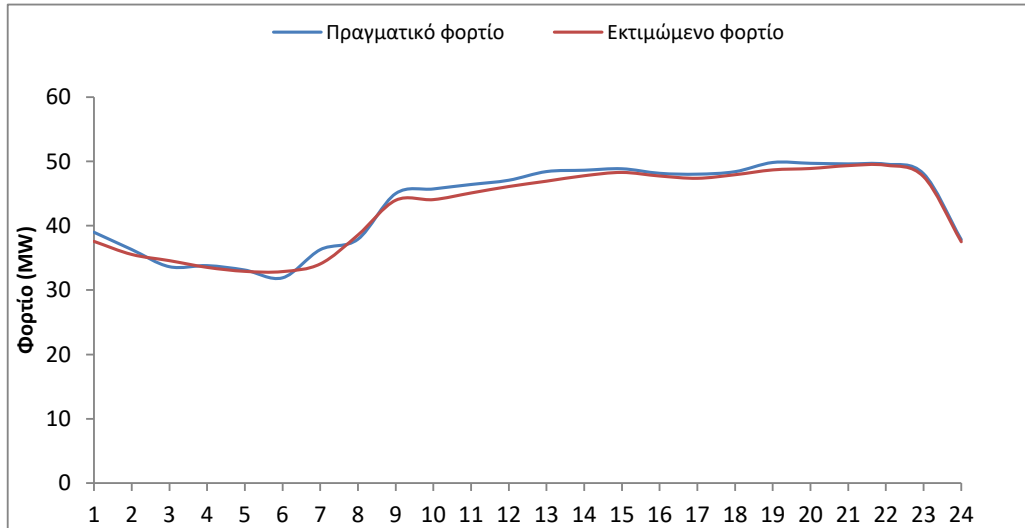

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Από 01/07/2022 βρίσκεται στον ΑΣΠ Θήρας και 20MW πρόσθετη μισθωμένη ισχύς.
- 1 Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση και 1 Η/Ζ σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 83,9 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 24/07/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **1050,55 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

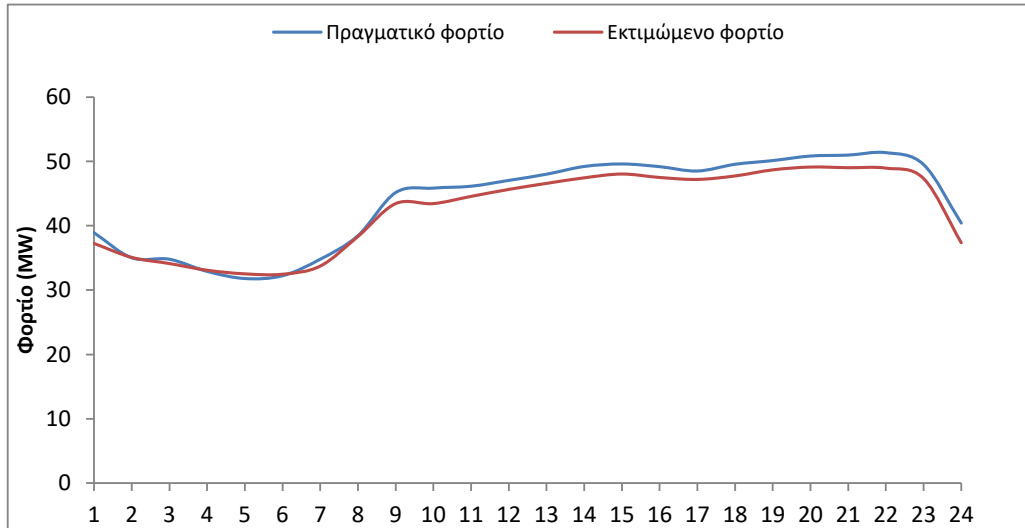

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Από 01/07/2022 βρίσκεται στον ΑΣΠ Θήρας και 20MW πρόσθετη μισθωμένη ισχύς.
- 1 Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση και 1 Η/Ζ σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 83,9 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 25/07/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **1102,36 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

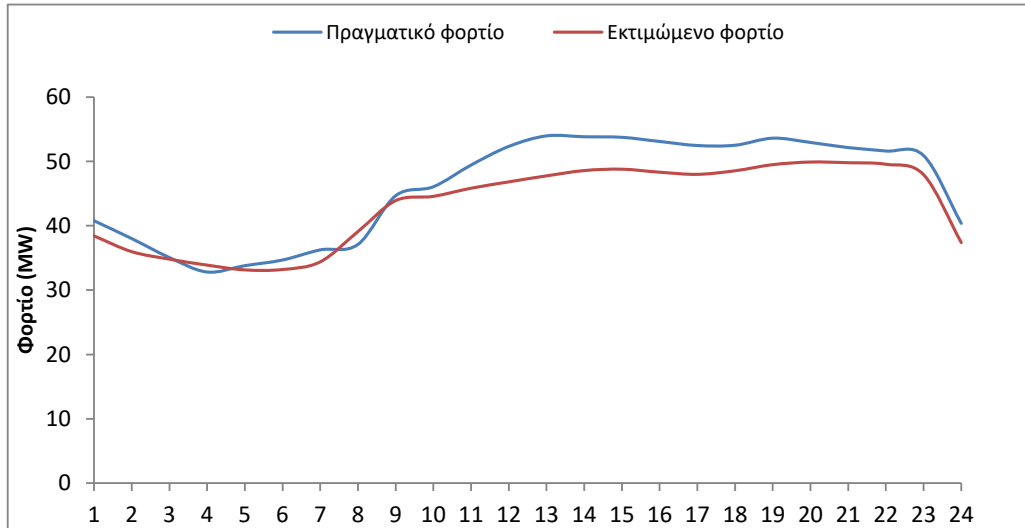

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Από 01/07/2022 βρίσκεται στον ΑΣΠ Θήρας και 20MW πρόσθετη μισθωμένη ισχύς.
- 1 Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση και 1 Η/Ζ σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 83,9 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 26/07/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **1099,33 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

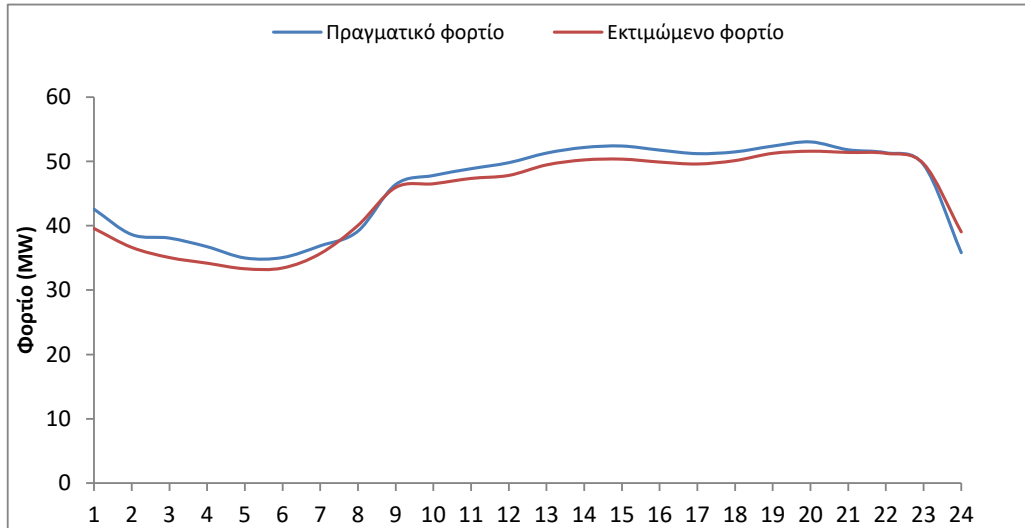

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Από 01/07/2022 βρίσκεται στον ΑΣΠ Θήρας και 20MW πρόσθετη μισθωμένη ισχύς.
- 1 Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση και 2 Η/Ζ σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 82,9 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 27/07/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **1082,8 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

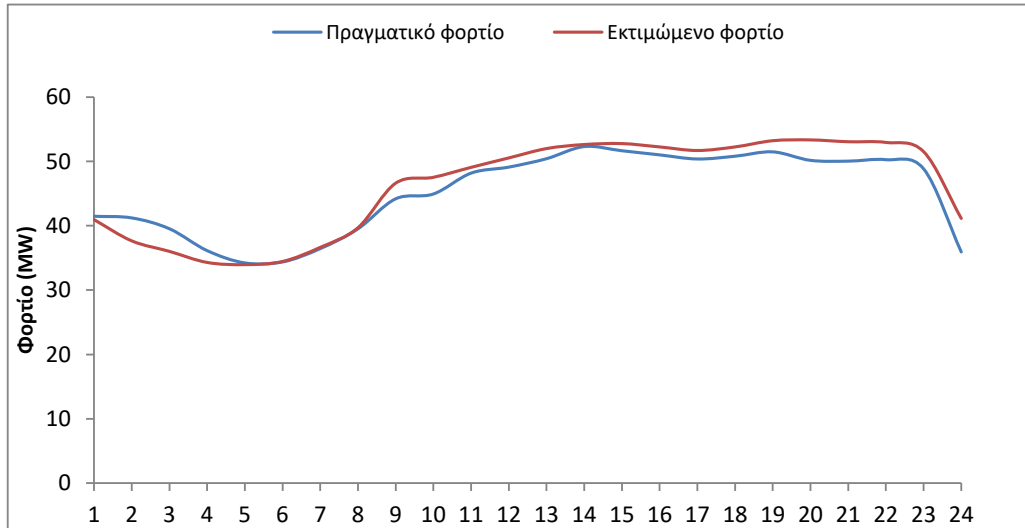

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Από 01/07/2022 βρίσκεται στον ΑΣΠ Θήρας και 20MW πρόσθετη μισθωμένη ισχύς.
- 1 Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση και 2 Η/Ζ σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 82,9 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 28/07/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **1079,92 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

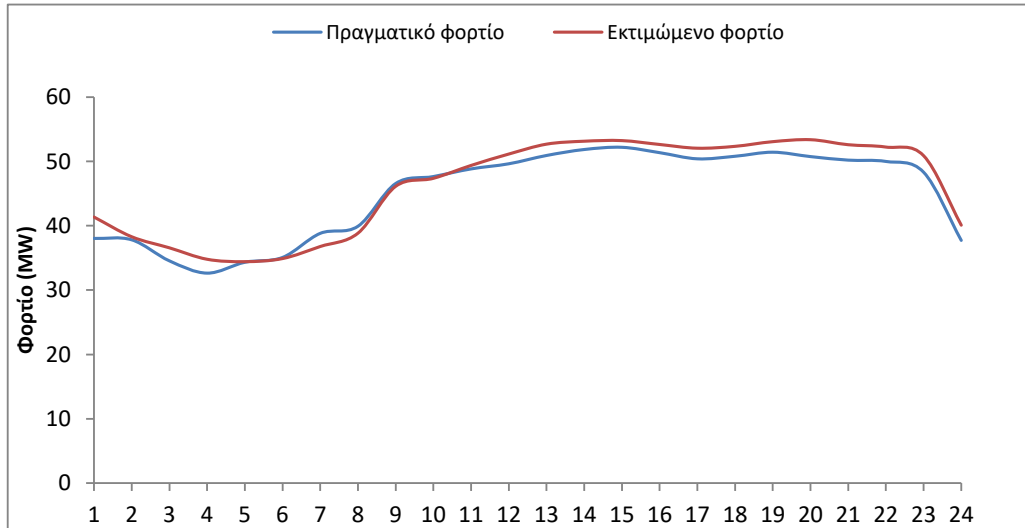

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Από 01/07/2022 βρίσκεται στον ΑΣΠ Θήρας και 20MW πρόσθετη μισθωμένη ισχύς.
- 1 Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση και 2 Η/Ζ σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 82,9 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 29/07/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **1084,57 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

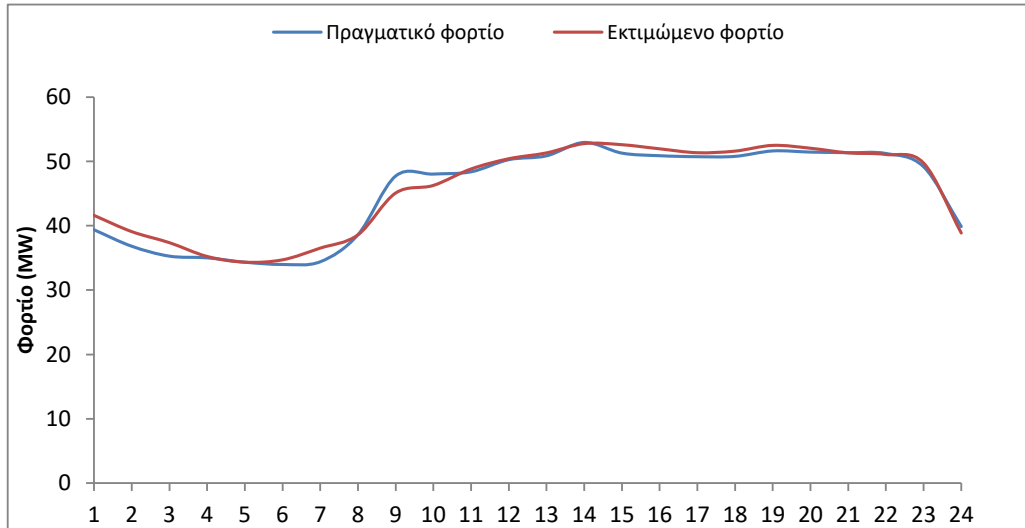

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Από 01/07/2022 βρίσκεται στον ΑΣΠ Θήρας και 20MW πρόσθετη μισθωμένη ισχύς.
- 1 Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση και 2 Η/Ζ σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 82,9 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 30/07/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **1079,04 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

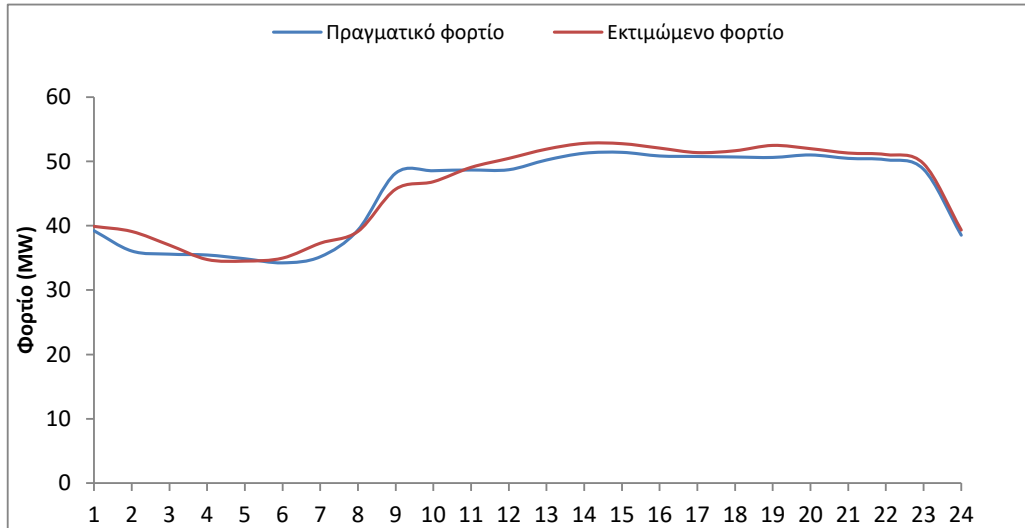

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Από 01/07/2022 βρίσκεται στον ΑΣΠ Θήρας και 20MW πρόσθετη μισθωμένη ισχύς.
- 1 Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση και 2 Η/Ζ σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 82,9 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 31/07/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **1062,43 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

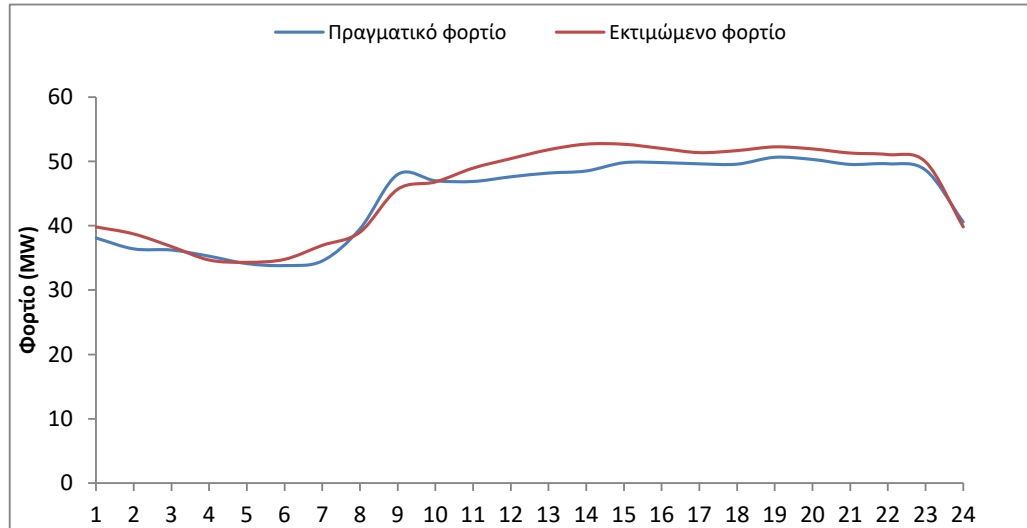

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Από 01/07/2022 βρίσκεται στον ΑΣΠ Θήρας και 20MW πρόσθετη μισθωμένη ισχύς.
- 1 Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση και 2 Η/Ζ σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 82,9 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 01/08/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **1107,58 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

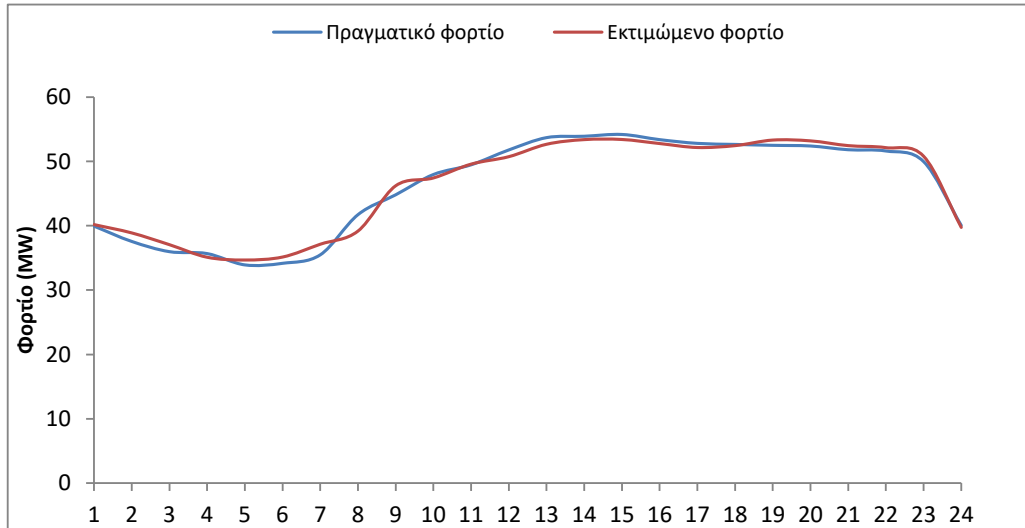

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Από 01/07/2022 βρίσκεται στον ΑΣΠ Θήρας και 20MW πρόσθετη μισθωμένη ισχύς.
- 1 Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση και 2 Η/Ζ σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 82,9 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 02/08/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **1103,84 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

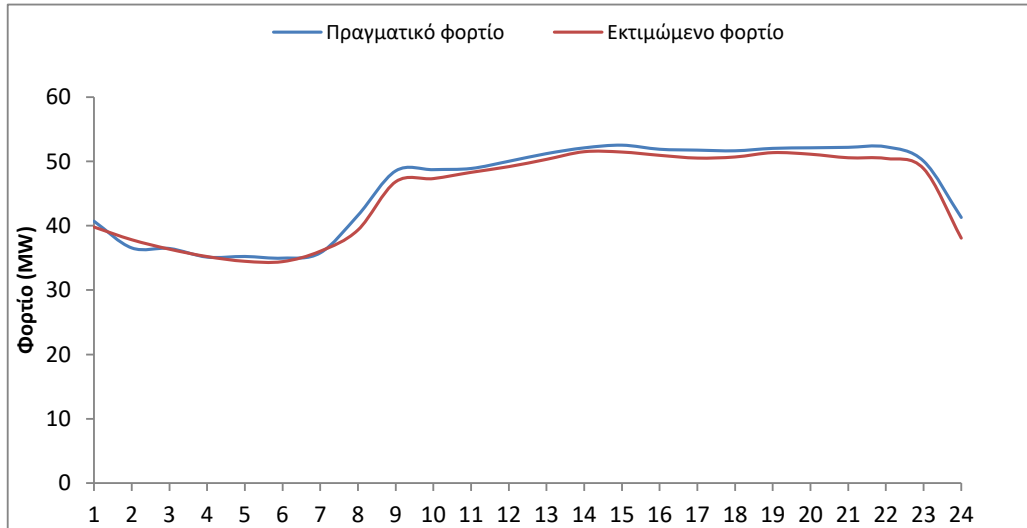

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Από 01/07/2022 βρίσκεται στον ΑΣΠ Θήρας και 20MW πρόσθετη μισθωμένη ισχύς.
- 1 Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση και 2 Η/Ζ σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 82,9 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 03/08/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **1089,13 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

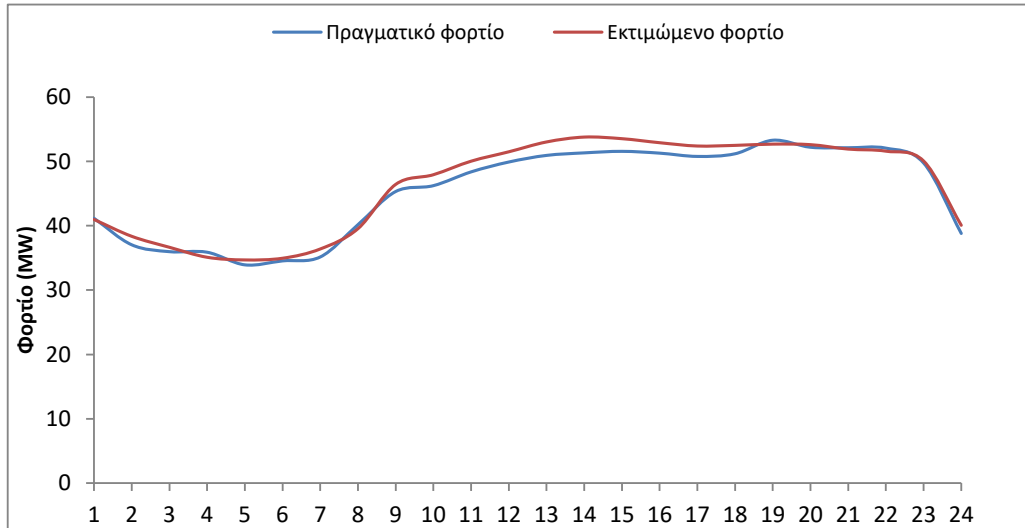

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Από 01/07/2022 βρίσκεται στον ΑΣΠ Θήρας και 20MW πρόσθετη μισθωμένη ισχύς.
- 1 Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση και 2 Η/Ζ σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 82,9 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 04/08/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **1088,58 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

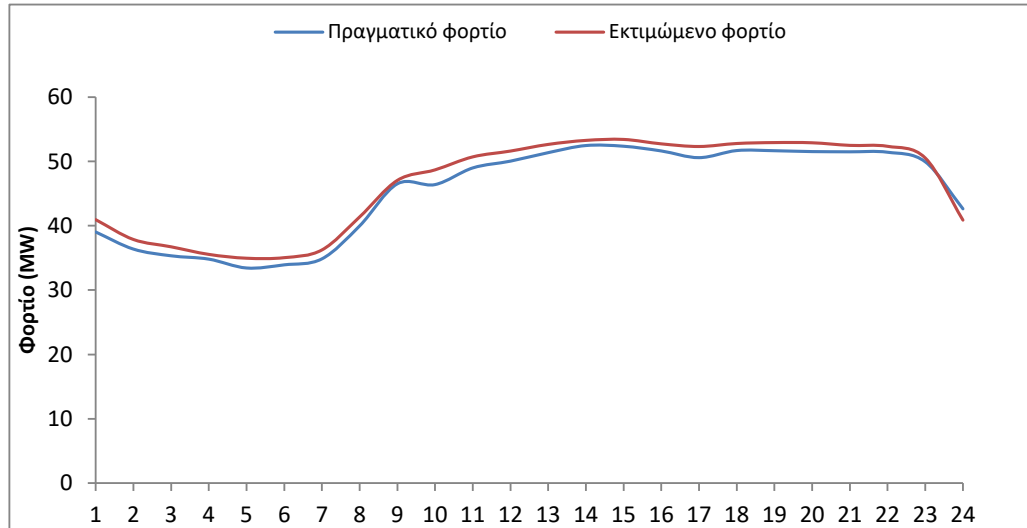

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Από 01/07/2022 βρίσκεται στον ΑΣΠ Θήρας και 20MW πρόσθετη μισθωμένη ισχύς.
- 1 Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση και 2 Η/Ζ σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 82,9 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 05/08/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **1079,99 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

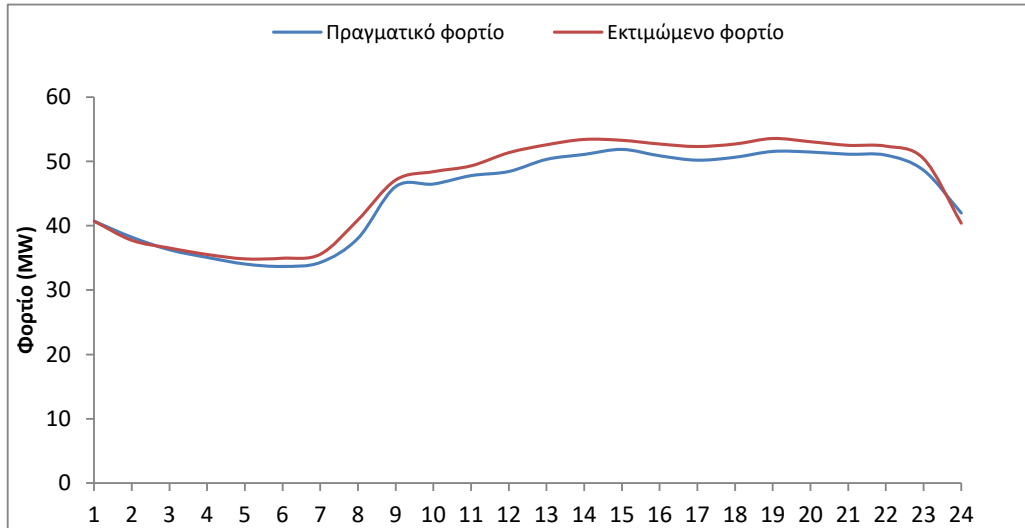

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Από 01/07/2022 βρίσκεται στον ΑΣΠ Θήρας και 20MW πρόσθετη μισθωμένη ισχύς.
- 1 Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση και 2 Η/Ζ σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 82,9 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 06/08/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **1080,45 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

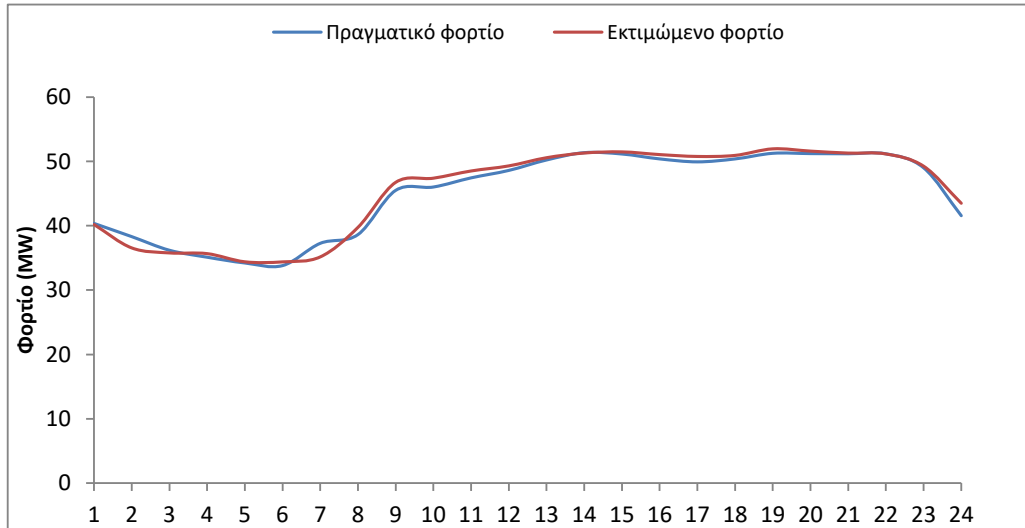

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Από 01/07/2022 βρίσκεται στον ΑΣΠ Θήρας και 20MW πρόσθετη μισθωμένη ισχύς.
- 1 Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση και 2 Η/Ζ σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 82,9 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 07/08/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **1062,03 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

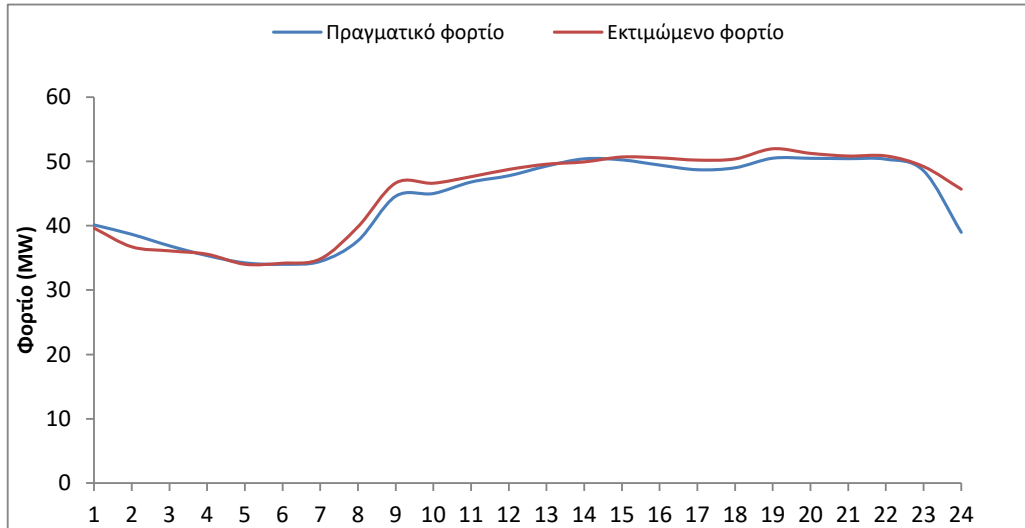

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Από 01/07/2022 βρίσκεται στον ΑΣΠ Θήρας και 20MW πρόσθετη μισθωμένη ισχύς.
- 1 Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση και 2 Η/Ζ σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 82,9 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 08/08/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **1077,67 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

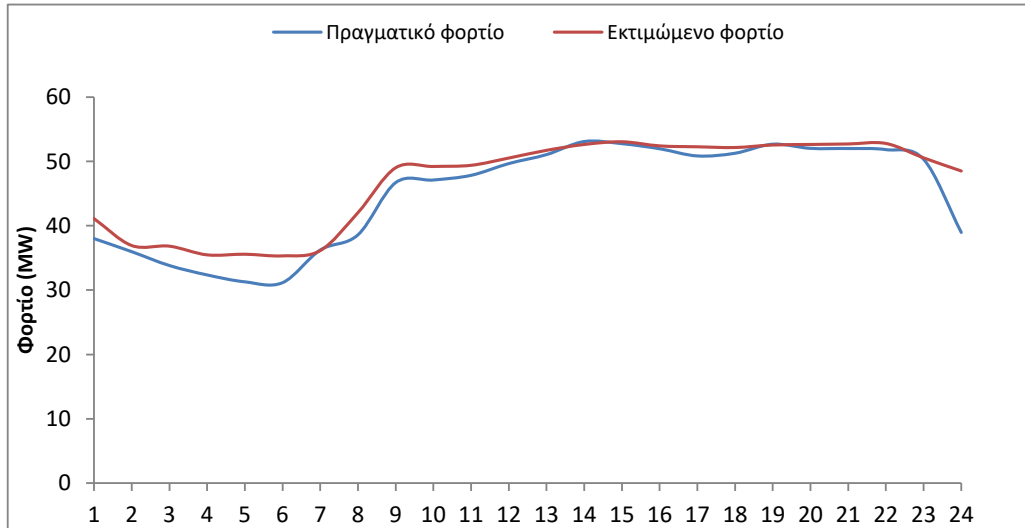

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Από 01/07/2022 βρίσκεται στον ΑΣΠ Θήρας και 20MW πρόσθετη μισθωμένη ισχύς.
- 1 Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση και 2 Η/Ζ σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 82,9 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 09/08/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **1120,14 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

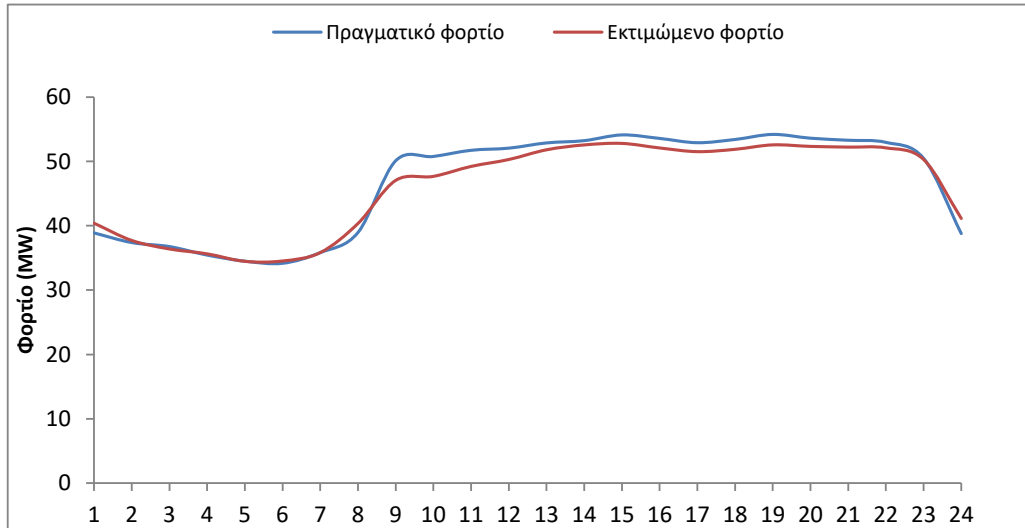

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Από 01/07/2022 βρίσκεται στον ΑΣΠ Θήρας και 20MW πρόσθετη μισθωμένη ισχύς.
- 1 Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση και 1 σε βλάβη, με τη συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 83,9 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 10/08/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **1098,22 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

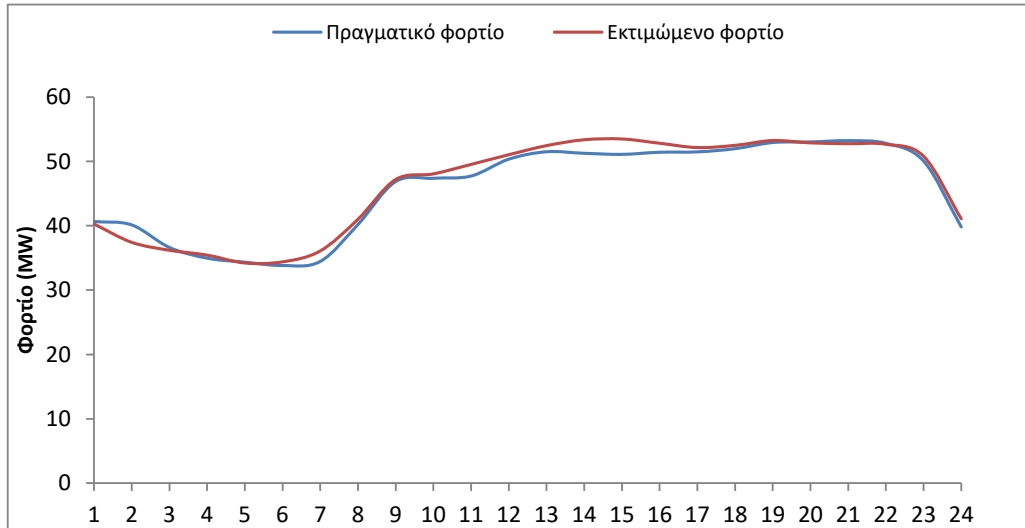

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Από 01/07/2022 βρίσκεται στον ΑΣΠ Θήρας και 20MW πρόσθετη μισθωμένη ισχύς.
- 1 Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση και 1 σε βλάβη, με τη συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 83,9 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 11/08/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **1084,24 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

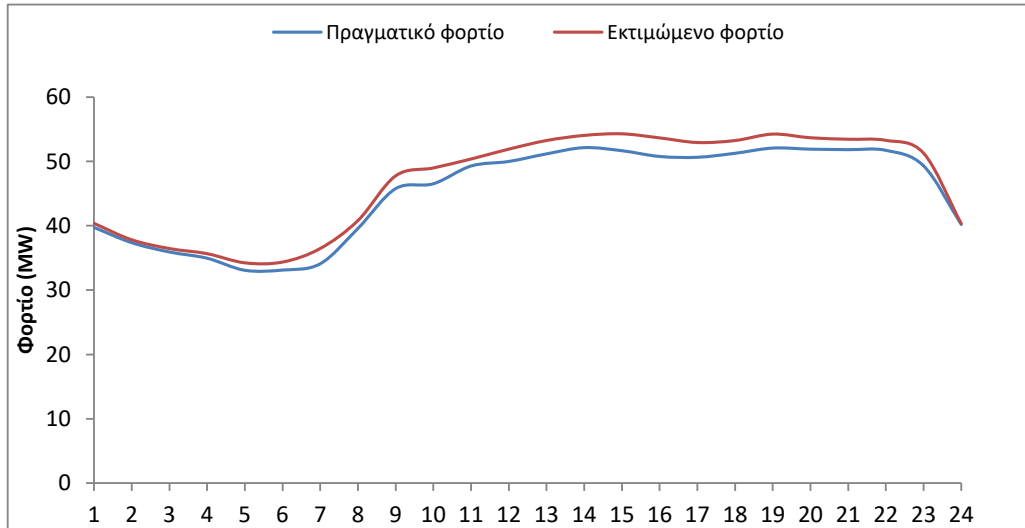

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Από 01/07/2022 βρίσκεται στον ΑΣΠ Θήρας και 20MW πρόσθετη μισθωμένη ισχύς.
- 1 Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση και 1 σε βλάβη, με τη συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 83,9 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 12/08/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **1077,35 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

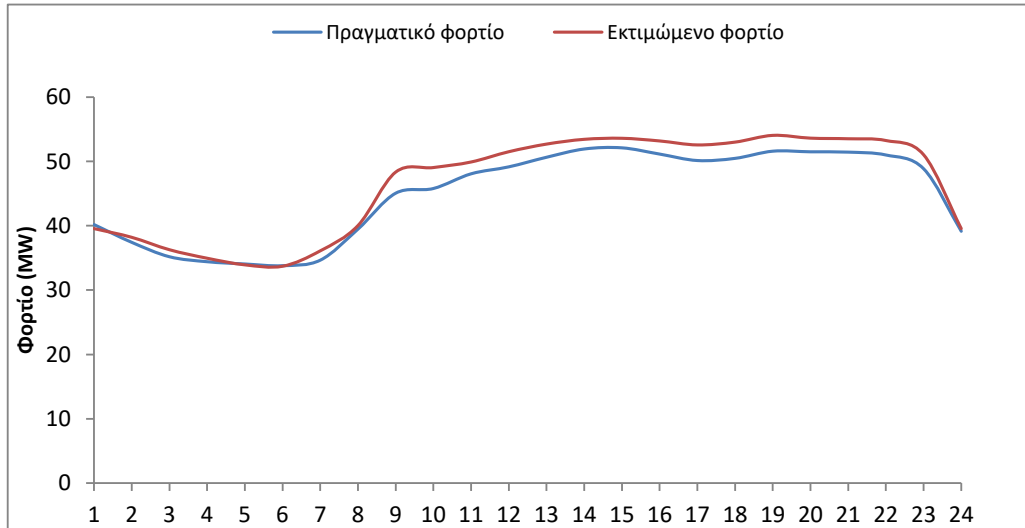

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Από 01/07/2022 βρίσκεται στον ΑΣΠ Θήρας και 20MW πρόσθετη μισθωμένη ισχύς.
- 1 Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση και 1 σε βλάβη, με τη συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 83,9 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 13/08/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **1072,22 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

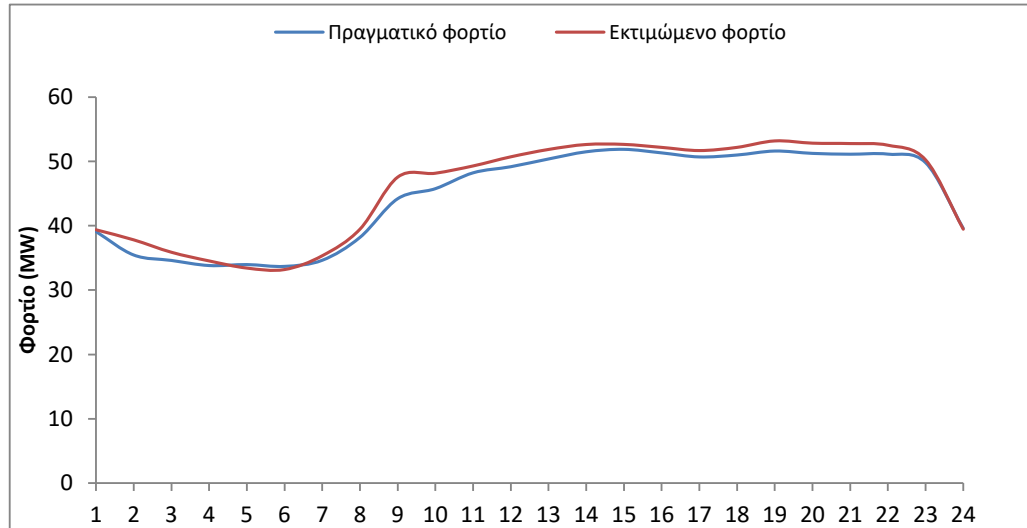

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Από 01/07/2022 βρίσκεται στον ΑΣΠ Θήρας και 20MW πρόσθετη μισθωμένη ισχύς.
- 1 Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση και 1 σε βλάβη, με τη συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 83,9 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 14/08/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **1070,84 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

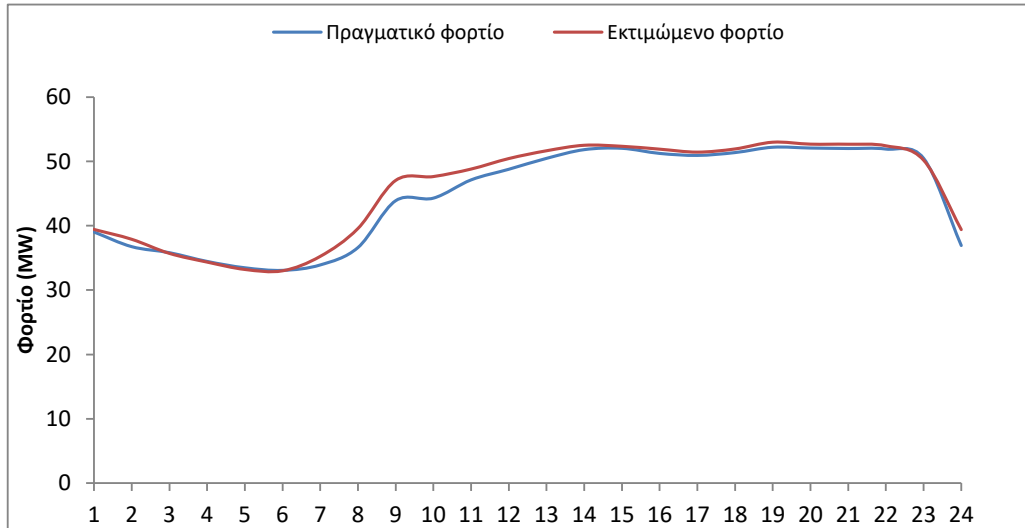

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Από 01/07/2022 βρίσκεται στον ΑΣΠ Θήρας και 20MW πρόσθετη μισθωμένη ισχύς.
- 1 Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση και 1 σε βλάβη, με τη συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 83,9 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 15/08/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **1041,99 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

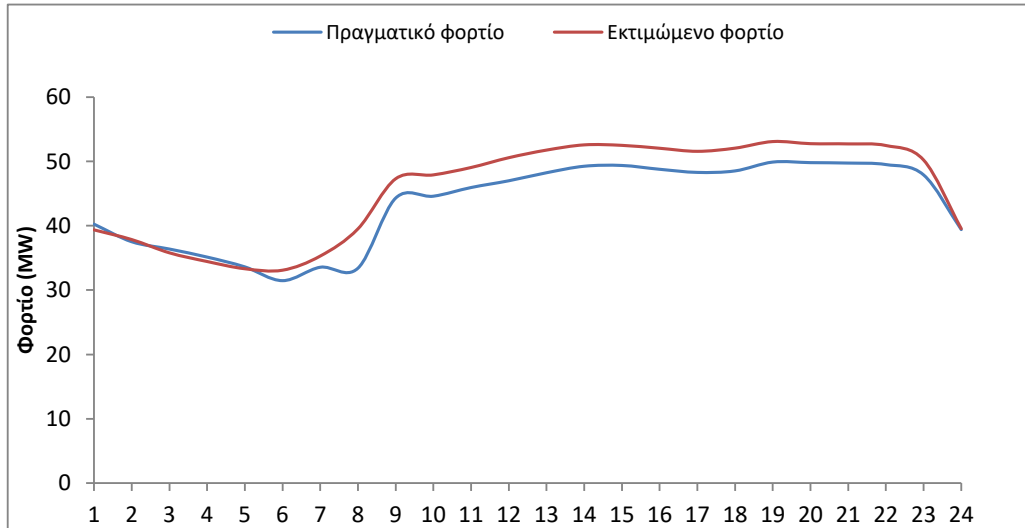

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Από 01/07/2022 βρίσκεται στον ΑΣΠ Θήρας και 20MW πρόσθετη μισθωμένη ισχύς.
- 1 Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση και 1 σε βλάβη, με τη συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 83,9 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 16/08/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **1079,47 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

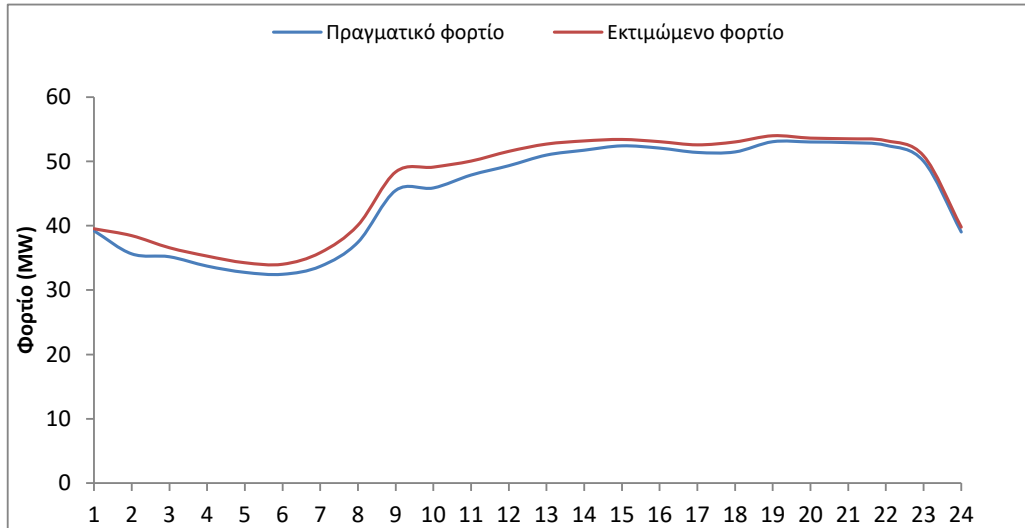

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Από 01/07/2022 βρίσκεται στον ΑΣΠ Θήρας και 20MW πρόσθετη μισθωμένη ισχύς.
- 1 Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση και 1 σε βλάβη, με τη συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 83,9 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 17/08/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **1100,7 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

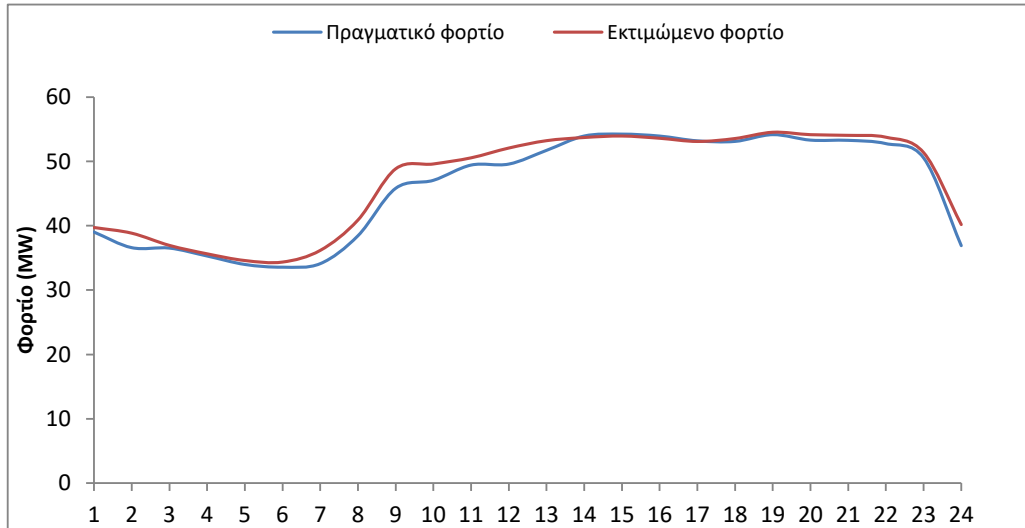

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Από 01/07/2022 βρίσκεται στον ΑΣΠ Θήρας και 20MW πρόσθετη μισθωμένη ισχύς.
- 1 Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση και 1 σε βλάβη, με τη συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 83,9 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 18/08/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **1158,11 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

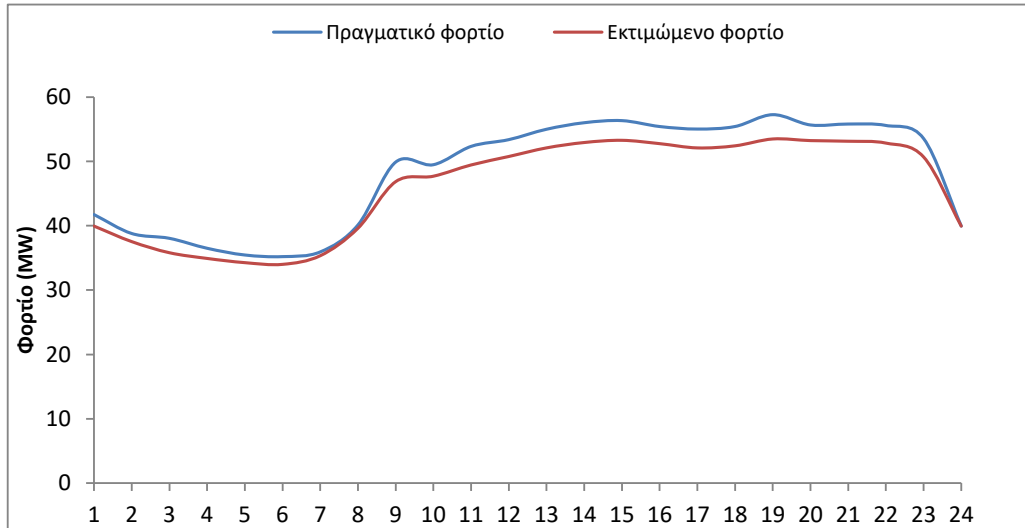

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Από 01/07/2022 βρίσκεται στον ΑΣΠ Θήρας και 20MW πρόσθετη μισθωμένη ισχύς.
- 1 Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση και 1 σε βλάβη, με τη συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 83,9 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 19/08/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **1180 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

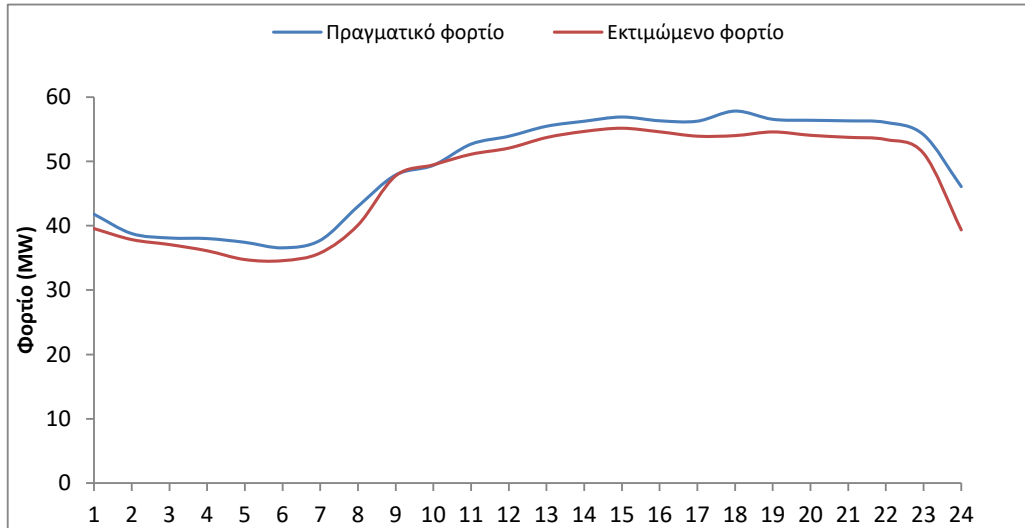

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Από 01/07/2022 βρίσκεται στον ΑΣΠ Θήρας και 20MW πρόσθετη μισθωμένη ισχύς.
- 1 Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση και 1 σε βλάβη, με τη συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 83,9 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 20/08/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **1169,16 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

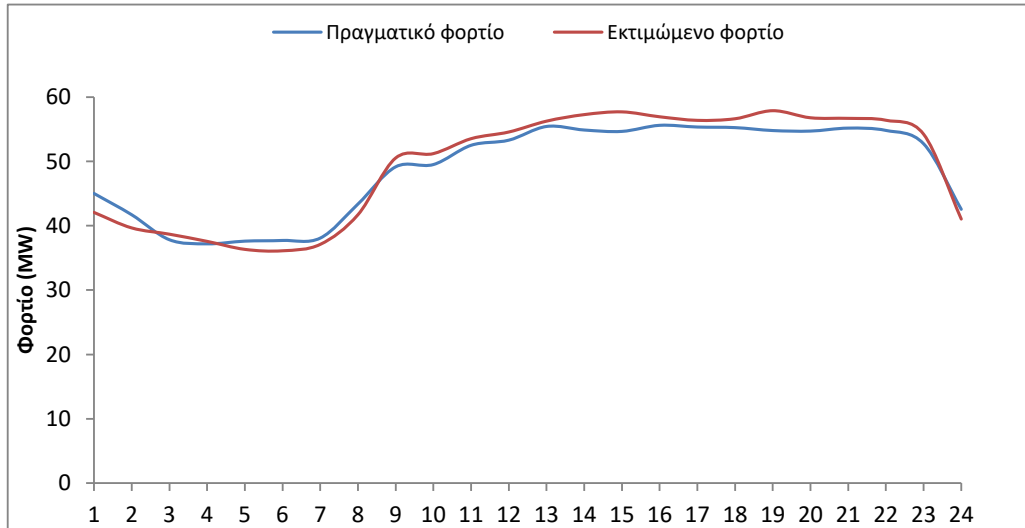

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Από 01/07/2022 βρίσκεται στον ΑΣΠ Θήρας και 20MW πρόσθετη μισθωμένη ισχύς.
- 1 Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση και 1 σε βλάβη, με τη συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 83,9 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 21/08/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **1171,95 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

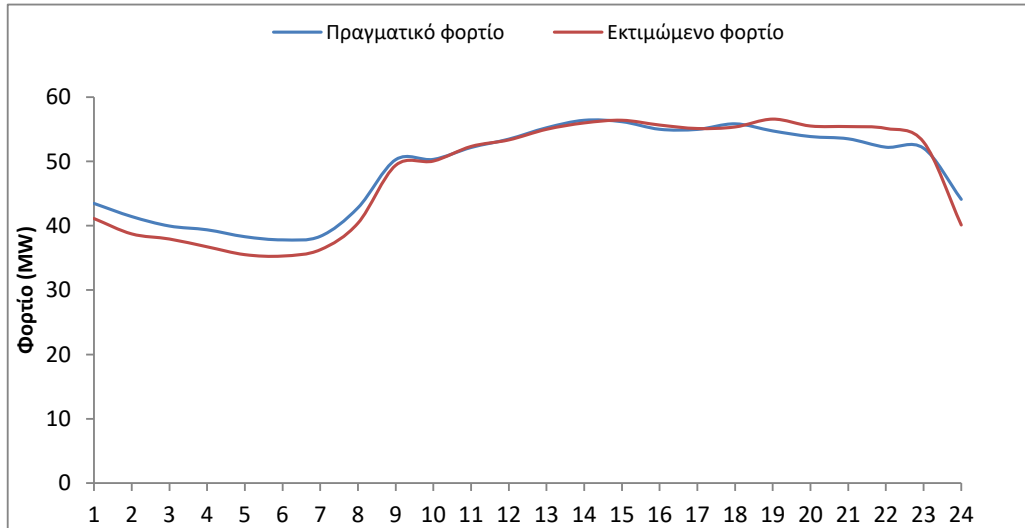

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Από 01/07/2022 βρίσκεται στον ΑΣΠ Θήρας και 20MW πρόσθετη μισθωμένη ισχύς.
- 1 Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση και 1 σε βλάβη, με τη συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 83,9 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 22/08/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **1110,84 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

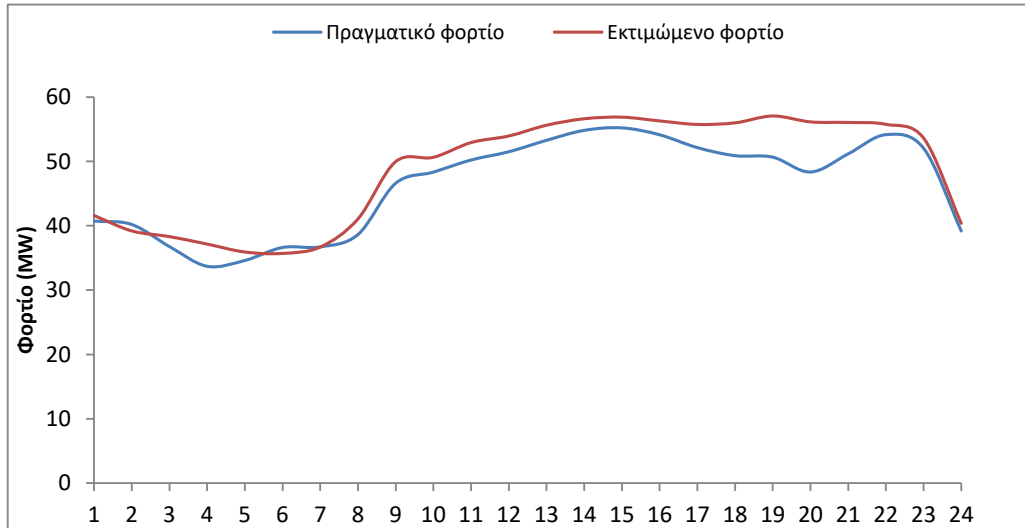

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Από 01/07/2022 βρίσκεται στον ΑΣΠ Θήρας και 20MW πρόσθετη μισθωμένη ισχύς.
- 1 Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση και 1 σε βλάβη, με τη συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 83,9 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 23/08/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **1127,2 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

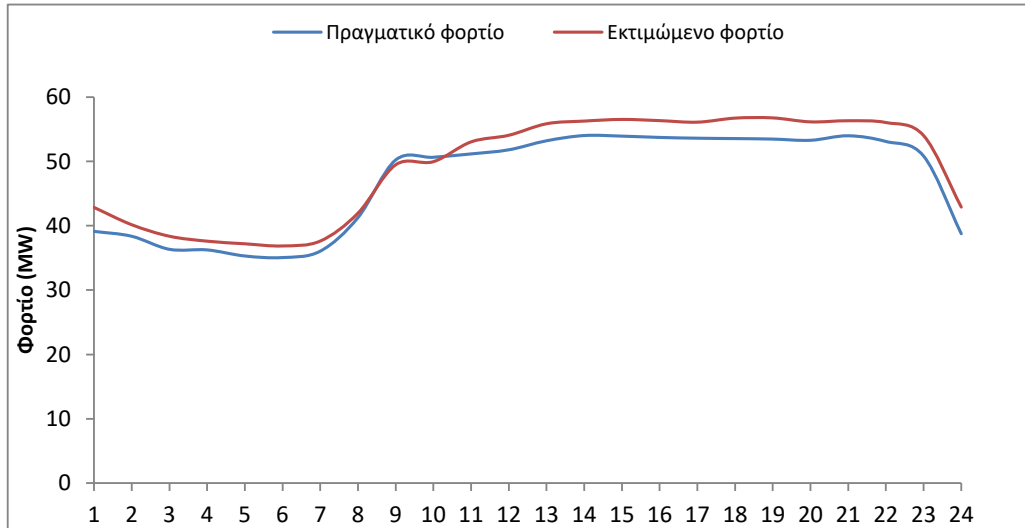

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Από 01/07/2022 βρίσκεται στον ΑΣΠ Θήρας και 20MW πρόσθετη μισθωμένη ισχύς.
- 1 Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση και 1 σε βλάβη, με τη συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 83,9 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 24/08/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **1000,21 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

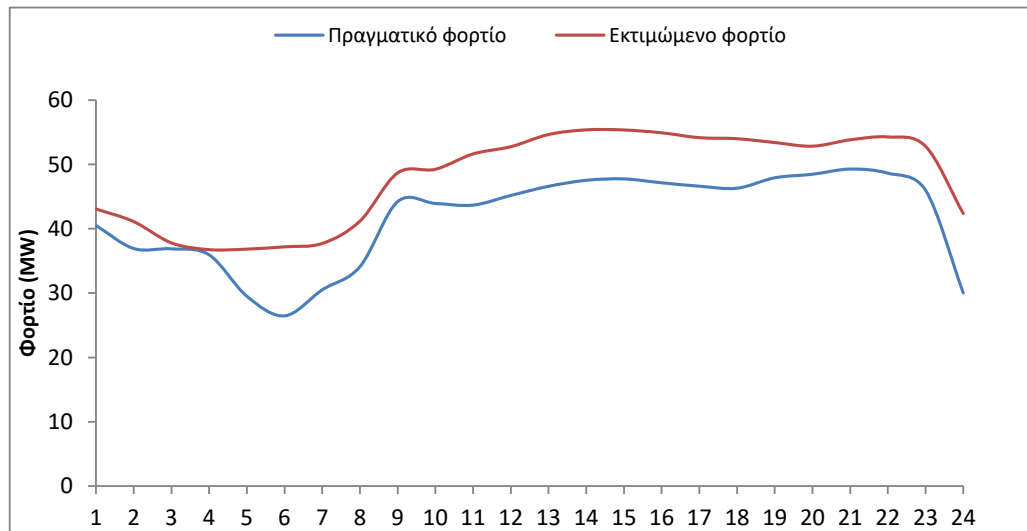

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Από 01/07/2022 βρίσκεται στον ΑΣΠ Θήρας και 20MW πρόσθετη μισθωμένη ισχύς.
- 1 Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση και 1 σε βλάβη, με τη συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 83,9 MW.
- Στις 05:30 σημειώθηκε βλάβη στο δίκτυο, λόγω έντονης κακοκαιρίας.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 25/08/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **1028,4 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

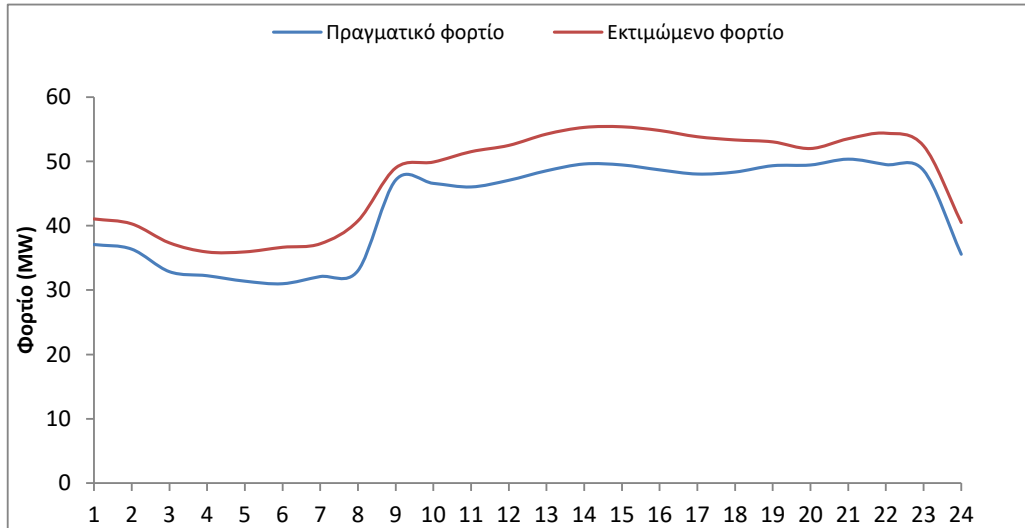

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Από 01/07/2022 βρίσκεται στον ΑΣΠ Θήρας και 20MW πρόσθετη μισθωμένη ισχύς.
- 1 Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση και 1 σε βλάβη, με τη συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 83,9 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 26/08/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **1010,89 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

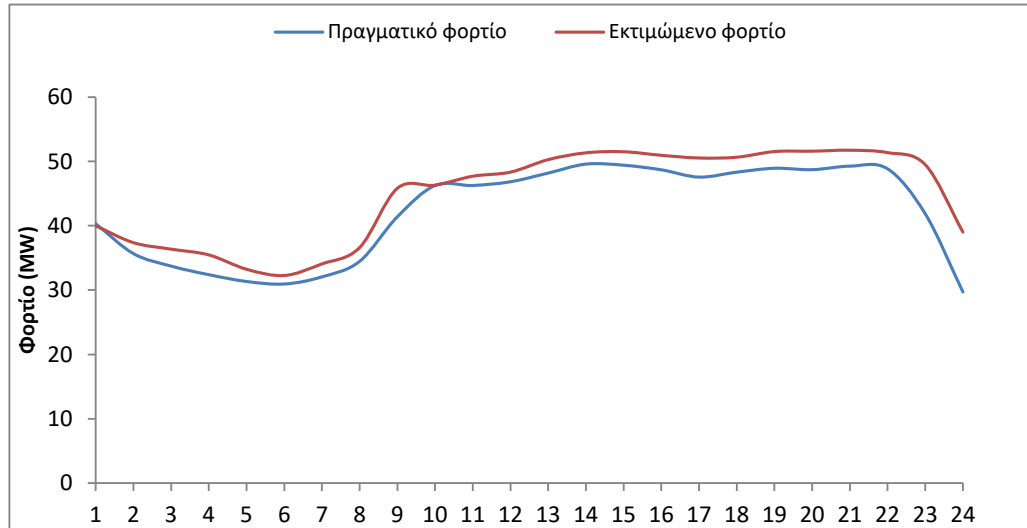

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Από 01/07/2022 βρίσκεται στον ΑΣΠ Θήρας και 20MW πρόσθετη μισθωμένη ισχύς.
- 1 Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση, με τη συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 84,9 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 27/08/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **1018,01 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

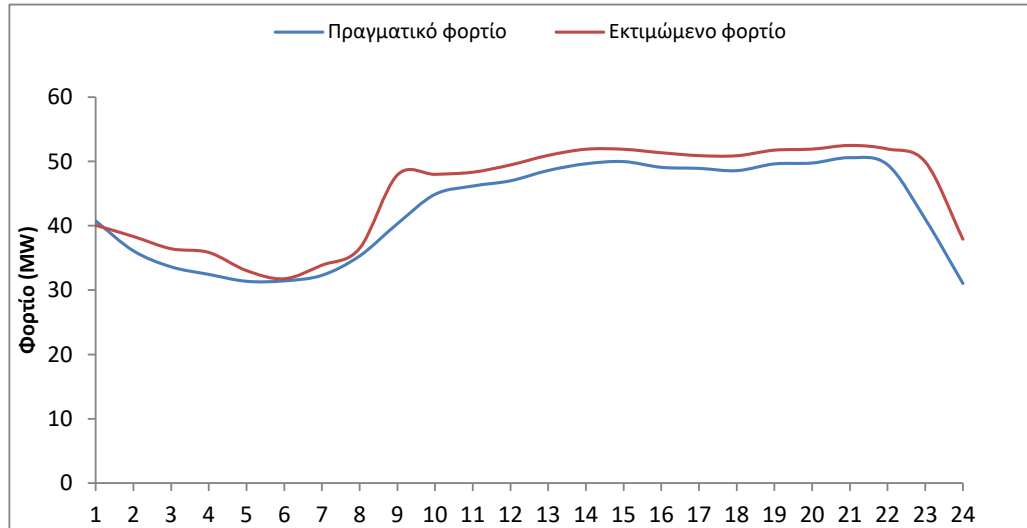

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Από 01/07/2022 βρίσκεται στον ΑΣΠ Θήρας και 20MW πρόσθετη μισθωμένη ισχύς.
- 1 Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση, με τη συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 84,9 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 28/08/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **1021,14 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

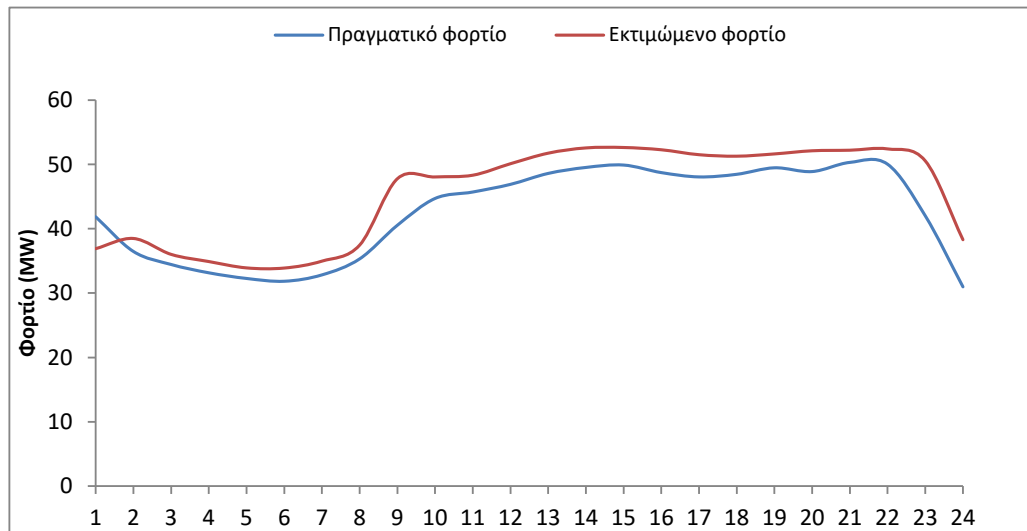

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Από 01/07/2022 βρίσκεται στον ΑΣΠ Θήρας και 20MW πρόσθετη μισθωμένη ισχύς.
- 1 Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση, με τη συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 84,9 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 29/08/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **1056,79 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

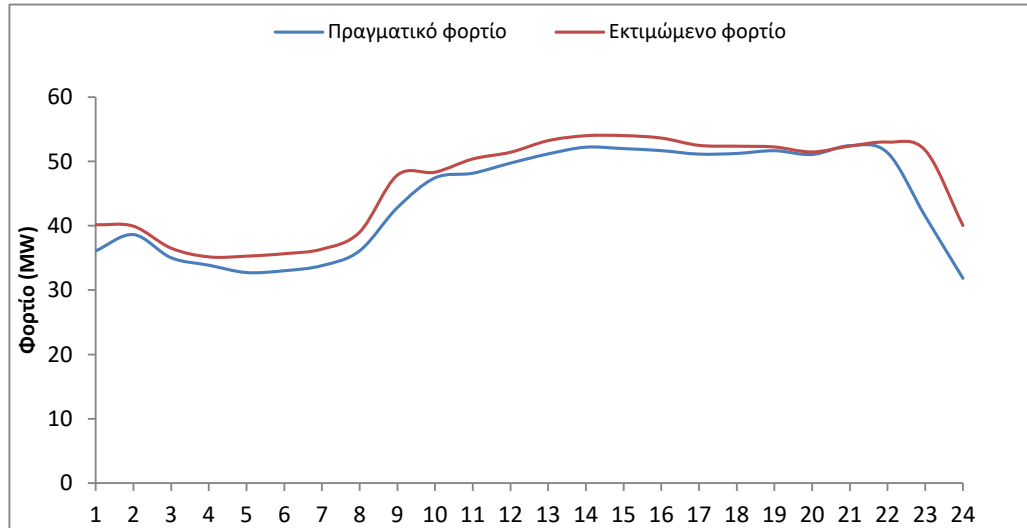

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Από 01/07/2022 βρίσκεται στον ΑΣΠ Θήρας και 20MW πρόσθετη μισθωμένη ισχύς.
- 1 Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση, με τη συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 84,9 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 30/08/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **1075,34 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

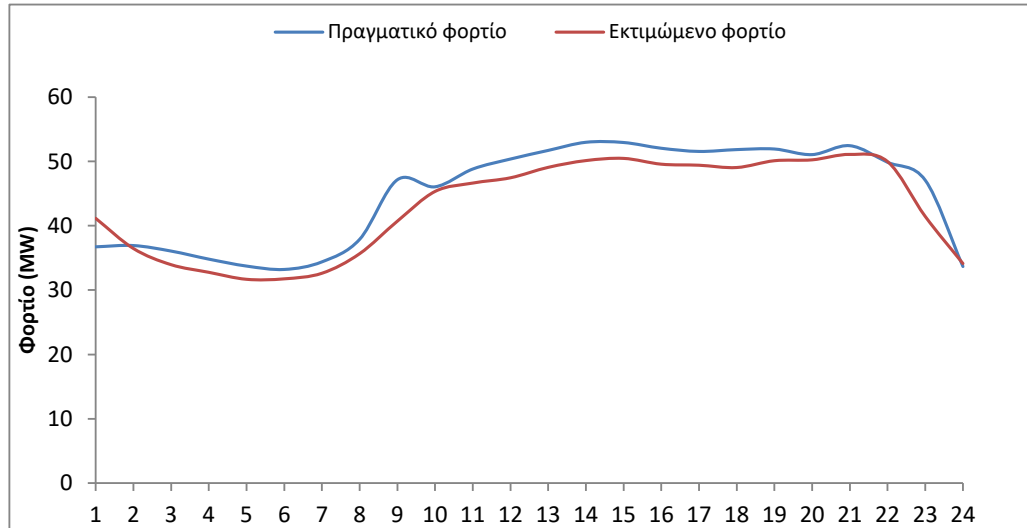

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Από 01/07/2022 βρίσκεται στον ΑΣΠ Θήρας και 20MW πρόσθετη μισθωμένη ισχύς.
- 1 Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση, με τη συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 84,9 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 31/08/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **1075,54 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

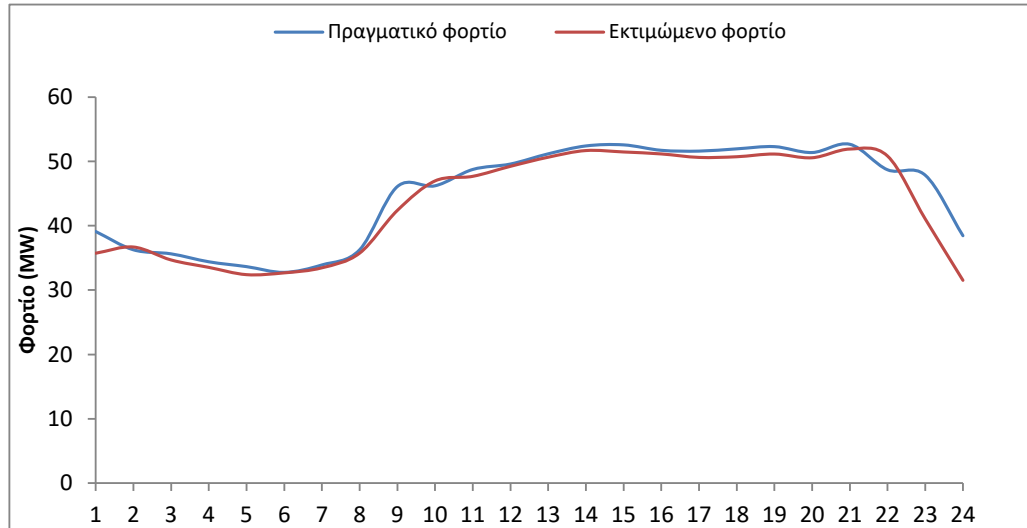

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Από 01/07/2022 βρίσκεται στον ΑΣΠ Θήρας και 20MW πρόσθετη μισθωμένη ισχύς.
- 1 Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση, με τη συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 84,9 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 01/09/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **1083,51 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

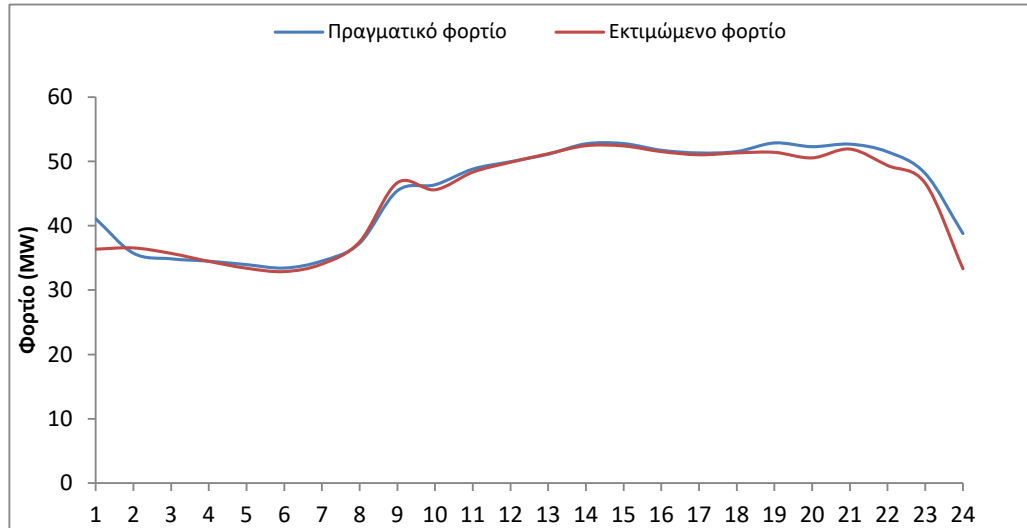

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Από 01/09/2022 βρίσκεται στον ΑΣΠ Θήρας και 10MW πρόσθετη μισθωμένη ισχύς.
- 1 Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση, με τη συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 74,9 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 02/09/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **1092,27 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

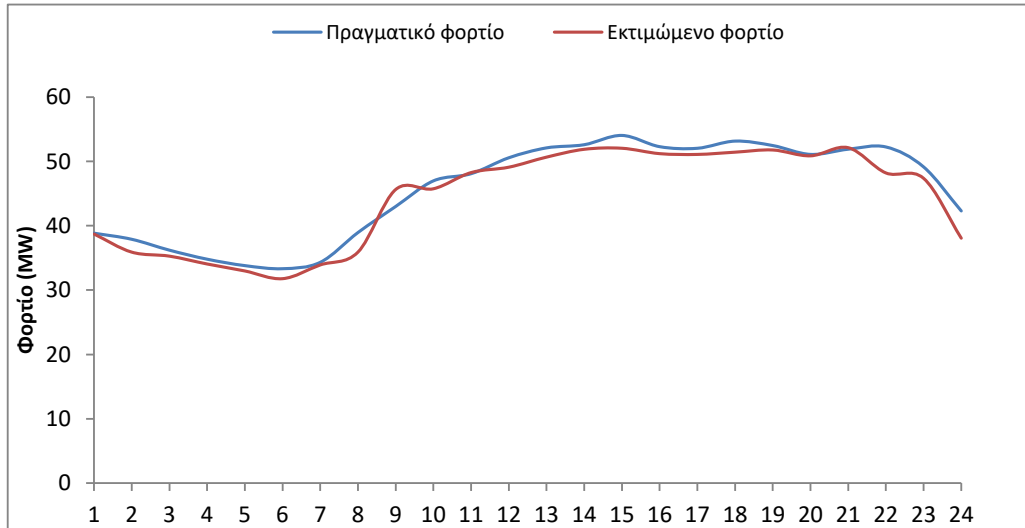

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Από 01/09/2022 βρίσκεται στον ΑΣΠ Θήρας και 10MW πρόσθετη μισθωμένη ισχύς.
- 1 Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση, με τη συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 74,9 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 03/09/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **1092,44 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

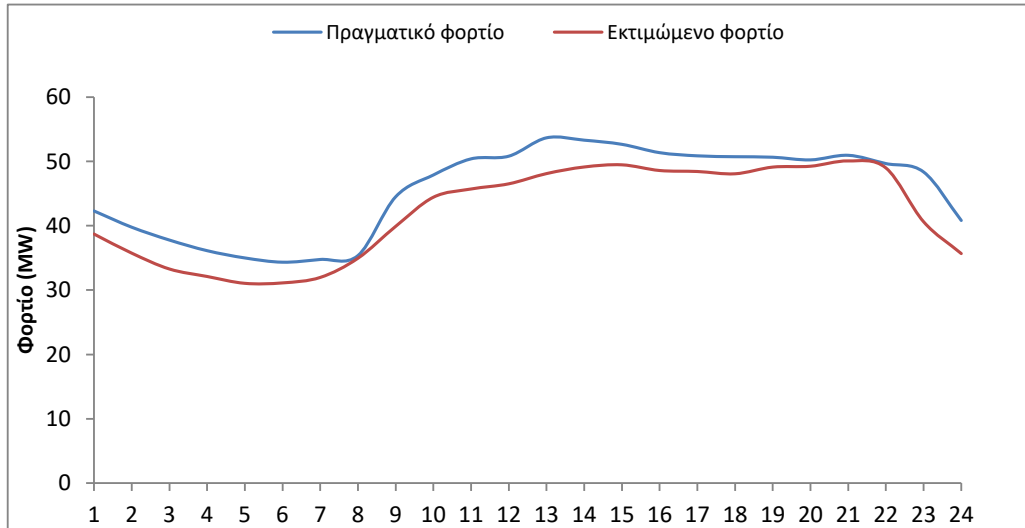

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Από 01/09/2022 βρίσκεται στον ΑΣΠ Θήρας και 10MW πρόσθετη μισθωμένη ισχύς.
- 1 Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση, με τη συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 74,9 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 04/09/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **1064,54 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

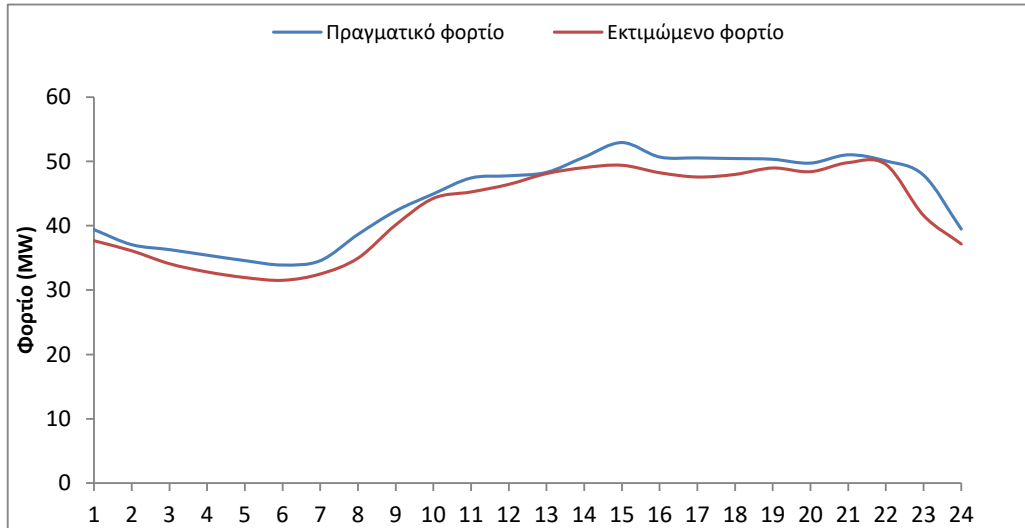

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Από 01/09/2022 βρίσκεται στον ΑΣΠ Θήρας και 10MW πρόσθετη μισθωμένη ισχύς.
- 1 Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση, με τη συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 74,9 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 05/09/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **1057,4 MWh** .

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

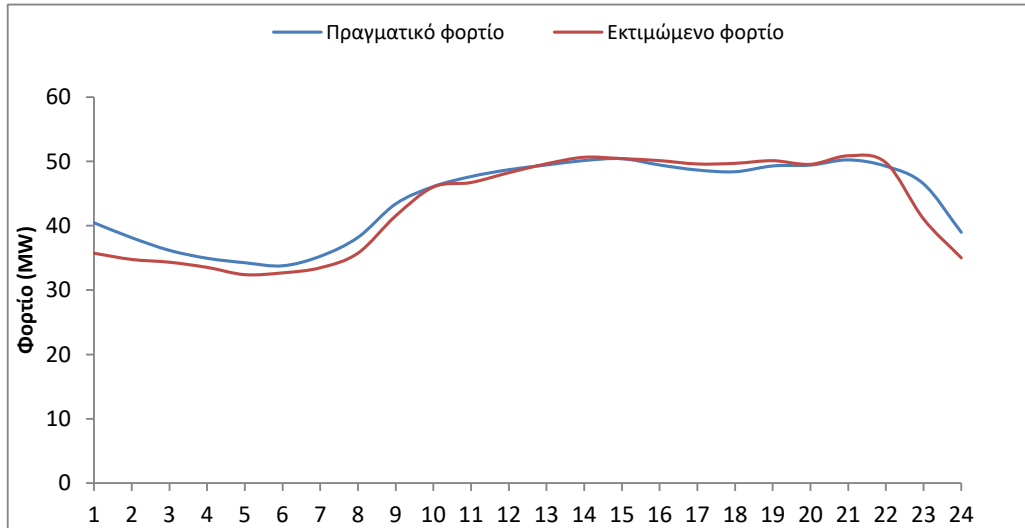

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας


Παρατηρήσεις:

- Από 01/09/2022 βρίσκεται στον ΑΣΠ Θήρας και 10MW πρόσθετη μισθωμένη ισχύς.
- 1 Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση, με τη συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 74,9 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Θήρας για τις 06/09/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Θήρας, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **1006,24 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

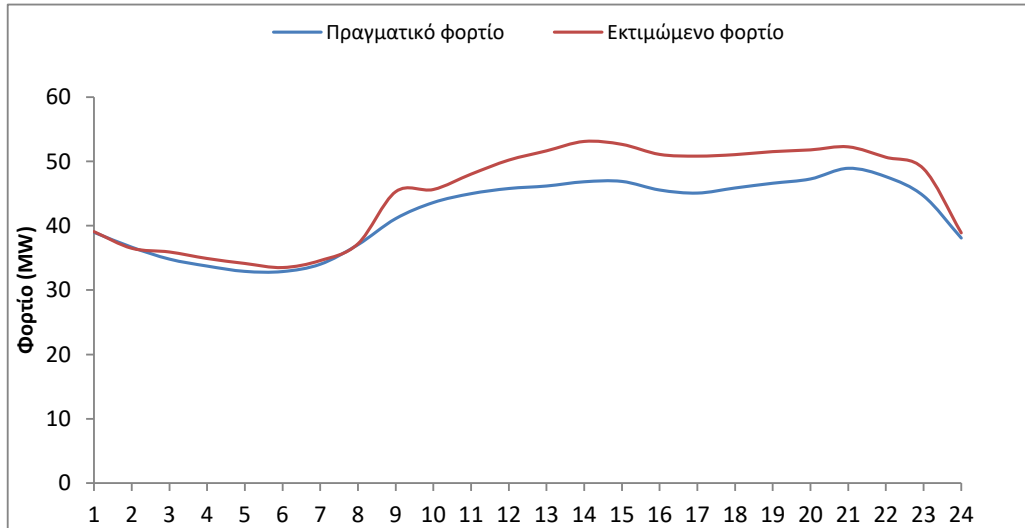

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Θήρας

Παρατηρήσεις:

- Από 01/09/2022 βρίσκεται στον ΑΣΠ Θήρας και 10MW πρόσθετη μισθωμένη ισχύς.
- 1 Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση, με τη συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 74,9 MW.

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Τετάρτη 7/9/2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16+10)
Τετάρτη	07/09/22 0:00	37,32	1	1	1	1		1	1	1	
	07/09/22 1:00	34,88	1	1	1	1		1	1	1	
	07/09/22 2:00	33,06	1	1	1			1	1	1	
	07/09/22 3:00	31,98	1	1	1			1	1	1	
	07/09/22 4:00	31,34	1	1	1			1	1	1	
	07/09/22 5:00	31,45	1	1	1			1	1	1	
	07/09/22 6:00	32,94	1	1	1			1	1	1	
	07/09/22 7:00	35,17	1	1	1	1		1	1	1	
	07/09/22 8:00	40,78	1	1	1	1		1	1	1	10
	07/09/22 9:00	43,62	1	1	1	1		1	1	1	10
	07/09/22 10:00	44,78	1	1	1	1		1	1	1	10
	07/09/22 11:00	45,62	1	1	1	1		1	1	1	10
	07/09/22 12:00	46,59	1	1	1	1		1	1	1	10
	07/09/22 13:00	46,99	1	1	1	1		1	1	1	10
	07/09/22 14:00	47,15	1	1	1	1		1	1	1	10
	07/09/22 15:00	46,28	1	1	1	1		1	1	1	10
	07/09/22 16:00	45,53	1	1	1	1		1	1	1	10
	07/09/22 17:00	46,08	1	1	1	1		1	1	1	10
	07/09/22 18:00	46,99	1	1	1	1		1	1	1	10
	07/09/22 19:00	47,10	1	1	1	1		1	1	1	10
07/09/22 20:00	47,48	1	1	1	1		1	1	1	10	
07/09/22 21:00	45,46	1	1	1	1		1	1	1	10	
07/09/22 22:00	43,37	1	1	1	1		1	1	1	10	
07/09/22 23:00	38,10	1	1	1	1		1	1	1	2	
Παρατηρήσεις:											
• Από 01/09/2022 βρίσκεται στον ΑΣΠ Θήρας 10MW πρόσθετη μισθωμένη ισχύς.											
• 1 εκ των 16 H/Z βρίσκεται σε συντήρηση.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Πέμπτη 8/9/2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16+10)
Πέμπτη	08/09/22 0:00	36,99	1	1	1	1		1	1	1	
	08/09/22 1:00	34,85	1	1	1			1	1	1	
	08/09/22 2:00	32,73	1	1	1			1	1	1	
	08/09/22 3:00	31,77	1	1	1			1	1	1	
	08/09/22 4:00	31,22	1	1	1			1	1	1	
	08/09/22 5:00	31,35	1	1	1			1	1	1	
	08/09/22 6:00	32,35	1	1	1			1	1	1	
	08/09/22 7:00	34,87	1	1	1			1	1	1	
	08/09/22 8:00	40,32	1	1	1	1		1	1	1	10
	08/09/22 9:00	42,84	1	1	1	1		1	1	1	10
	08/09/22 10:00	44,20	1	1	1	1		1	1	1	10
	08/09/22 11:00	45,12	1	1	1	1		1	1	1	10
	08/09/22 12:00	46,67	1	1	1	1		1	1	1	10
	08/09/22 13:00	47,12	1	1	1	1		1	1	1	10
	08/09/22 14:00	46,98	1	1	1	1		1	1	1	10
	08/09/22 15:00	46,06	1	1	1	1		1	1	1	10
	08/09/22 16:00	45,45	1	1	1	1		1	1	1	10
	08/09/22 17:00	45,64	1	1	1	1		1	1	1	10
	08/09/22 18:00	46,71	1	1	1	1		1	1	1	10
	08/09/22 19:00	46,89	1	1	1	1		1	1	1	10
08/09/22 20:00	48,20	1	1	1	1		1	1	1	10	
08/09/22 21:00	46,65	1	1	1	1		1	1	1	10	
08/09/22 22:00	44,26	1	1	1	1		1	1	1	10	
08/09/22 23:00	37,17	1	1	1	1		1	1	1		
Παρατηρήσεις:											
• Από 01/09/2022 βρίσκεται στον ΑΣΠ Θήρας 10MW πρόσθετη μισθωμένη ισχύς.											
• 1 εκ των 16 H/Z βρίσκεται σε συντήρηση.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Παρασκευή 9/9/2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16+10)
Παρασκευή	09/09/22 0:00	35,39	1	1	1	1		1	1	1	
	09/09/22 1:00	33,90	1	1	1			1	1	1	
	09/09/22 2:00	32,39	1	1	1			1	1	1	
	09/09/22 3:00	31,71	1	1	1			1	1	1	
	09/09/22 4:00	30,96	1	1	1			1	1	1	
	09/09/22 5:00	30,86	1	1	1			1	1	1	
	09/09/22 6:00	32,31	1	1	1			1	1	1	
	09/09/22 7:00	34,34	1	1	1			1	1	1	
	09/09/22 8:00	40,79	1	1	1	1		1	1	1	10
	09/09/22 9:00	43,43	1	1	1	1		1	1	1	10
	09/09/22 10:00	44,65	1	1	1	1		1	1	1	10
	09/09/22 11:00	45,43	1	1	1	1		1	1	1	10
	09/09/22 12:00	46,59	1	1	1	1		1	1	1	10
	09/09/22 13:00	47,24	1	1	1	1		1	1	1	10
	09/09/22 14:00	47,54	1	1	1	1		1	1	1	10
	09/09/22 15:00	46,61	1	1	1	1		1	1	1	10
	09/09/22 16:00	46,01	1	1	1	1		1	1	1	10
	09/09/22 17:00	46,12	1	1	1	1		1	1	1	10
	09/09/22 18:00	47,34	1	1	1	1		1	1	1	10
	09/09/22 19:00	47,39	1	1	1	1		1	1	1	10
09/09/22 20:00	48,26	1	1	1	1		1	1	1	10	
09/09/22 21:00	47,01	1	1	1	1		1	1	1	10	
09/09/22 22:00	44,32	1	1	1	1		1	1	1	10	
09/09/22 23:00	38,22	1	1	1	1		1	1	1	3	
Παρατηρήσεις:											
• Από 01/09/2022 βρίσκεται στον ΑΣΠ Θήρας 10MW πρόσθετη μισθωμένη ισχύς.											
• 1 εκ των 16 H/Z βρίσκεται σε συντήρηση.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Σάββατο				10/9/2022
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16+10)
Σάββατο	10/09/22 0:00	38,04	1	1	1	1		1	1	1	3
	10/09/22 1:00	34,91	1	1	1	1		1	1	1	
	10/09/22 2:00	33,24	1	1	1			1	1	1	
	10/09/22 3:00	32,23	1	1	1			1	1	1	
	10/09/22 4:00	31,35	1	1	1			1	1	1	
	10/09/22 5:00	31,31	1	1	1			1	1	1	
	10/09/22 6:00	32,55	1	1	1			1	1	1	
	10/09/22 7:00	33,80	1	1	1			1	1	1	
	10/09/22 8:00	41,26	1	1	1			1	1	1	10
	10/09/22 9:00	44,15	1	1	1		1	1	1	1	10
	10/09/22 10:00	46,27	1	1	1		1	1	1	1	10
	10/09/22 11:00	46,39	1	1	1		1	1	1	1	10
	10/09/22 12:00	48,22	1	1	1	1	1	1	1	1	10
	10/09/22 13:00	49,15	1	1	1	1	1	1	1	1	10
	10/09/22 14:00	49,38	1	1	1	1	1	1	1	1	10
	10/09/22 15:00	48,92	1	1	1	1	1	1	1	1	10
	10/09/22 16:00	48,26	1	1	1	1	1	1	1	1	10
	10/09/22 17:00	48,63	1	1	1	1	1	1	1	1	10
	10/09/22 18:00	49,12	1	1	1	1	1	1	1	1	10
	10/09/22 19:00	49,35	1	1	1	1	1	1	1	1	10
10/09/22 20:00	50,20	1	1	1	1	1	1	1	1	10	
10/09/22 21:00	48,14	1	1	1	1	1	1	1	1	10	
10/09/22 22:00	47,11	1	1	1	1	1	1	1	1	10	
10/09/22 23:00	38,21	1	1	1	1	1	1	1	1		
Παρατηρήσεις:											
• Από 01/09/2022 βρίσκεται στον ΑΣΠ Θήρας 10MW πρόσθετη μισθωμένη ισχύς.											
• 1 εκ των 16 Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Κυριακή		11/9/2022		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16+10)
Κυριακή	11/09/22 0:00	38,08	1	1	1	1	1	1	1	1	
	11/09/22 1:00	37,34	1	1	1	1	1	1	1	1	
	11/09/22 2:00	35,29	1	1	1	1		1	1	1	
	11/09/22 3:00	34,02	1	1	1	1		1	1	1	
	11/09/22 4:00	33,18	1	1	1	1		1	1	1	
	11/09/22 5:00	32,69	1	1	1	1		1	1	1	
	11/09/22 6:00	33,25	1	1	1	1		1	1	1	
	11/09/22 7:00	34,88	1	1	1	1		1	1	1	
	11/09/22 8:00	41,08	1	1	1	1		1	1	1	10
	11/09/22 9:00	44,25	1	1	1	1		1	1	1	10
	11/09/22 10:00	46,44	1	1	1	1		1	1	1	10
	11/09/22 11:00	47,83	1	1	1	1		1	1	1	10
	11/09/22 12:00	49,41	1	1	1	1		1	1	1	11
	11/09/22 13:00	49,82	1	1	1	1	1	1	1	1	10
	11/09/22 14:00	49,97	1	1	1	1	1	1	1	1	10
	11/09/22 15:00	48,68	1	1	1	1	1	1	1	1	10
	11/09/22 16:00	48,30	1	1	1	1	1	1	1	1	10
	11/09/22 17:00	48,60	1	1	1	1	1	1	1	1	10
	11/09/22 18:00	49,40	1	1	1	1	1	1	1	1	10
	11/09/22 19:00	49,51	1	1	1	1	1	1	1	1	10
11/09/22 20:00	50,48	1	1	1	1	1	1	1	1	10	
11/09/22 21:00	49,54	1	1	1	1	1	1	1	1	10	
11/09/22 22:00	46,98	1	1	1	1	1	1	1	1	10	
11/09/22 23:00	38,24	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3

Παρατηρήσεις:

- Από 01/09/2022 βρίσκεται στον ΑΣΠ Θήρας 10MW πρόσθετη μισθωμένη ισχύς.
- 1 εκ των 16 H/Z βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Δευτέρα				12/9/2022
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16+10)
Δευτέρα	12/09/22 0:00	38,22	1	1	1	1	1	1	1	1	
	12/09/22 1:00	36,88	1	1	1	1	1	1	1	1	
	12/09/22 2:00	35,24	1	1	1	1		1	1	1	
	12/09/22 3:00	33,85	1	1	1	1		1	1	1	
	12/09/22 4:00	33,22	1	1	1	1		1	1	1	
	12/09/22 5:00	32,73	1	1	1	1		1	1	1	
	12/09/22 6:00	34,03	1	1	1	1		1	1	1	
	12/09/22 7:00	35,16	1	1	1	1		1	1	1	
	12/09/22 8:00	42,53	1	1	1	1		1	1	1	10
	12/09/22 9:00	45,36	1	1	1	1		1	1	1	10
	12/09/22 10:00	47,29	1	1	1	1		1	1	1	10
	12/09/22 11:00	48,31	1	1	1	1		1	1	1	10
	12/09/22 12:00	49,75	1	1	1	1	1	1	1	1	10
	12/09/22 13:00	50,42	1	1	1	1	1	1	1	1	10
	12/09/22 14:00	50,31	1	1	1	1	1	1	1	1	10
	12/09/22 15:00	49,92	1	1	1	1	1	1	1	1	10
	12/09/22 16:00	49,25	1	1	1	1	1	1	1	1	10
	12/09/22 17:00	49,17	1	1	1	1	1	1	1	1	10
	12/09/22 18:00	49,47	1	1	1	1	1	1	1	1	10
	12/09/22 19:00	49,55	1	1	1	1	1	1	1	1	10
12/09/22 20:00	50,45	1	1	1	1	1	1	1	1	10	
12/09/22 21:00	48,67	1	1	1	1	1	1	1	1	10	
12/09/22 22:00	45,70	1	1	1	1	1	1	1	1	10	
12/09/22 23:00	38,60	1	1	1	1	1	1	1	1	2	
Παρατηρήσεις:											
• Από 01/09/2022 βρίσκεται στον ΑΣΠ Θήρας 10MW πρόσθετη μισθωμένη ισχύς.											
• 1 εκ των 16 Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Δευτέρα				13/9/2022
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16+10)
Δευτέρα	13/09/22 0:00	37,68	1	1	1	1	1	1	1	1	
	13/09/22 1:00	35,89	1	1	1	1	1	1	1	1	
	13/09/22 2:00	34,20	1	1	1	1		1	1	1	
	13/09/22 3:00	33,08	1	1	1	1		1	1	1	
	13/09/22 4:00	32,32	1	1	1	1		1	1	1	
	13/09/22 5:00	32,11	1	1	1	1		1	1	1	
	13/09/22 6:00	33,93	1	1	1	1	1	1	1	1	
	13/09/22 7:00	34,29	1	1	1	1	1	1	1	1	
	13/09/22 8:00	41,73	1	1	1	1		1	1	1	10
	13/09/22 9:00	44,23	1	1	1	1		1	1	1	10
	13/09/22 10:00	45,73	1	1	1	1		1	1	1	10
	13/09/22 11:00	46,23	1	1	1	1		1	1	1	10
	13/09/22 12:00	46,78	1	1	1	1		1	1	1	10
	13/09/22 13:00	47,57	1	1	1	1		1	1	1	10
	13/09/22 14:00	47,47	1	1	1	1		1	1	1	10
	13/09/22 15:00	47,05	1	1	1	1		1	1	1	10
	13/09/22 16:00	46,20	1	1	1	1		1	1	1	10
	13/09/22 17:00	47,18	1	1	1	1		1	1	1	10
	13/09/22 18:00	47,45	1	1	1	1		1	1	1	10
	13/09/22 19:00	48,06	1	1	1	1		1	1	1	10
13/09/22 20:00	48,85	1	1	1	1		1	1	1	10	
13/09/22 21:00	47,47	1	1	1	1		1	1	1	10	
13/09/22 22:00	44,51	1	1	1	1		1	1	1	10	
13/09/22 23:00	38,15	1	1	1	1		1	1	1	3	
Παρατηρήσεις:											
• Από 01/09/2022 βρίσκεται στον ΑΣΠ Θήρας 10MW πρόσθετη μισθωμένη ισχύς.											
• 1 εκ των 16 H/Z βρίσκεται σε συντήρηση.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Τετάρτη 14/9/2022				
Αποδοδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16+10)
Τετάρτη	14/09/22 0:00	35,80	1	1	1	1		1	1	1	
	14/09/22 1:00	34,56	1	1	1	1		1	1	1	
	14/09/22 2:00	32,81	1	1	1	1		1	1	1	
	14/09/22 3:00	31,94	1	1	1	1		1	1	1	
	14/09/22 4:00	31,30	1	1	1	1		1	1	1	
	14/09/22 5:00	30,97	1	1	1	1		1	1	1	
	14/09/22 6:00	32,88	1	1	1	1		1	1	1	
	14/09/22 7:00	34,76	1	1	1			1	1	1	
	14/09/22 8:00	40,85	1	1	1			1	1	1	10
	14/09/22 9:00	43,21	1	1	1			1	1	1	10
	14/09/22 10:00	44,45	1	1	1			1	1	1	10
	14/09/22 11:00	44,73	1	1	1			1	1	1	10
	14/09/22 12:00	45,31	1	1	1			1	1	1	10
	14/09/22 13:00	46,08	1	1	1			1	1	1	10
	14/09/22 14:00	45,80	1	1	1			1	1	1	10
	14/09/22 15:00	45,00	1	1	1	1		1	1	1	10
	14/09/22 16:00	43,84	1	1	1	1		1	1	1	10
	14/09/22 17:00	45,01	1	1	1	1		1	1	1	10
	14/09/22 18:00	46,30	1	1	1	1		1	1	1	10
	14/09/22 19:00	47,09	1	1	1	1		1	1	1	10
14/09/22 20:00	48,09	1	1	1	1		1	1	1	10	
14/09/22 21:00	46,23	1	1	1	1		1	1	1	10	
14/09/22 22:00	43,48	1	1	1	1		1	1	1	10	
14/09/22 23:00	37,26	1	1	1	1		1	1	1	2	
Παρατηρήσεις:											
• Από 01/09/2022 βρίσκεται στον ΑΣΠ Θήρας 10MW πρόσθετη μισθωμένη ισχύς.											
• 1 εκ των 16 H/Z βρίσκεται σε συντήρηση.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Πέμπτη				15/9/2022
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16+10)
Πέμπτη	15/09/22 0:00	34,91	1	1	1	1		1	1	1	
	15/09/22 1:00	33,60	1	1	1	1		1	1	1	
	15/09/22 2:00	32,05	1	1	1	1		1	1	1	
	15/09/22 3:00	30,78	1	1	1	1		1	1	1	
	15/09/22 4:00	29,70	1	1	1	1		1	1	1	
	15/09/22 5:00	30,15	1	1	1	1		1	1	1	
	15/09/22 6:00	34,03	1	1	1			1	1	1	2
	15/09/22 7:00	35,13	1	1	1			1	1	1	
	15/09/22 8:00	42,17	1	1	1			1	1	1	10
	15/09/22 9:00	42,04	1	1	1			1	1	1	10
	15/09/22 10:00	43,60	1	1	1			1	1	1	10
	15/09/22 11:00	44,29	1	1	1			1	1	1	10
	15/09/22 12:00	44,62	1	1	1			1	1	1	10
	15/09/22 13:00	45,69	1	1	1			1	1	1	10
	15/09/22 14:00	45,70	1	1	1			1	1	1	10
	15/09/22 15:00	44,73	1	1	1			1	1	1	10
	15/09/22 16:00	44,16	1	1	1			1	1	1	10
	15/09/22 17:00	44,64	1	1	1			1	1	1	10
	15/09/22 18:00	45,96	1	1	1	1		1	1	1	10
	15/09/22 19:00	46,35	1	1	1	1		1	1	1	10
15/09/22 20:00	47,94	1	1	1	1		1	1	1	15	
15/09/22 21:00	48,41	1	1	1	1	1	1	1	1	17	
15/09/22 22:00	48,84	1	1	1	1	1	1	1	1	14	
15/09/22 23:00	36,50	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

Παρατηρήσεις:

- Από 01/09/2022 βρίσκεται στον ΑΣΠ Θήρας 10MW πρόσθετη μισθωμένη ισχύς.
- 1 εκ των 16 Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Παρασκευή		16/9/2022		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Παρασκευή	16/09/22 0:00	33,04	1	1	1	1		1	1	1	
	16/09/22 1:00	32,14	1	1	1	1		1	1	1	
	16/09/22 2:00	30,91	1	1	1	1		1	1	1	
	16/09/22 3:00	30,92	1	1	1	1		1	1	1	
	16/09/22 4:00	30,34	1	1	1	1		1	1	1	
	16/09/22 5:00	30,36	1	1	1	1		1	1	1	
	16/09/22 6:00	32,19	1	1	1	1		1	1	1	
	16/09/22 7:00	36,54	1	1	1	1		1	1	1	
	16/09/22 8:00	42,42	1	1	1	1	1	1	1	1	3
	16/09/22 9:00	42,43	1	1	1	1	1	1	1	1	3
	16/09/22 10:00	45,28	1	1	1	1	1	1	1	1	4
	16/09/22 11:00	46,93	1	1	1	1	1	1	1	1	5
	16/09/22 12:00	47,18	1	1	1	1	1	1	1	1	5
	16/09/22 13:00	49,83	1	1	1	1	1	1	1	1	7
	16/09/22 14:00	48,03	1	1	1	1	1	1	1	1	7
	16/09/22 15:00	47,38	1	1	1	1	1	1	1	1	7
	16/09/22 16:00	46,88	1	1	1	1	1	1	1	1	7
	16/09/22 17:00	46,98	1	1	1	1	1	1	1	1	7
	16/09/22 18:00	47,53	1	1	1	1	1	1	1	1	7
	16/09/22 19:00	48,08	1	1	1	1	1	1	1	1	7
16/09/22 20:00	49,25	1	1	1	1	1	1	1	1	7	
16/09/22 21:00	44,94	1	1	1	1	1	1	1	1	4	
16/09/22 22:00	41,18	1	1	1	1	1	1	1	1		
16/09/22 23:00	40,64	1	1	1	1	1	1	1	1		
Παρατηρήσεις:											
• 1 εκ των 16 H/Z βρίσκεται σε συντήρηση.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Σάββατο		17/9/2022		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Σάββατο	17/09/22 0:00	37,06	1	1	1	1		1	1	1	
	17/09/22 1:00	34,59	1	1	1			1	1	1	
	17/09/22 2:00	33,19	1	1	1			1	1	1	
	17/09/22 3:00	31,78	1	1	1			1	1	1	
	17/09/22 4:00	31,07	1	1	1			1	1	1	
	17/09/22 5:00	30,83	1	1	1			1	1	1	
	17/09/22 6:00	31,90	1	1	1			1	1	1	
	17/09/22 7:00	33,65	1	1	1			1	1	1	
	17/09/22 8:00	40,99	1	1	1	1	1	1	1	1	
	17/09/22 9:00	46,69	1	1	1	1	1	1	1	1	4
	17/09/22 10:00	46,10	1	1	1	1	1	1	1	1	4
	17/09/22 11:00	46,91	1	1	1	1	1	1	1	1	5
	17/09/22 12:00	48,88	1	1	1	1	1	1	1	1	6
	17/09/22 13:00	50,66	1	1	1	1	1	1	1	1	8
	17/09/22 14:00	49,12	1	1	1	1	1	1	1	1	8
	17/09/22 15:00	46,32	1	1	1	1	1	1	1	1	6
	17/09/22 16:00	47,68	1	1	1	1	1	1	1	1	6
	17/09/22 17:00	49,77	1	1	1	1	1	1	1	1	8
	17/09/22 18:00	48,72	1	1	1	1	1	1	1	1	8
	17/09/22 19:00	49,67	1	1	1	1	1	1	1	1	9
17/09/22 20:00	49,13	1	1	1	1	1	1	1	1	8	
17/09/22 21:00	46,45	1	1	1	1	1	1	1	1	5	
17/09/22 22:00	42,99	1	1	1	1	1	1	1	1	2	
17/09/22 23:00	40,35	1	1	1	1	1	1	1	1		
Παρατηρήσεις:											
• 1 εκ των 16 H/Z βρίσκεται σε συντήρηση.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Κυριακή 18/9/2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Κυριακή	18/09/22 0:00	37,85	1	1	1	1		1	1	1	
	18/09/22 1:00	35,37	1	1	1	1		1	1	1	
	18/09/22 2:00	33,92	1	1	1	1		1	1	1	
	18/09/22 3:00	32,90	1	1	1	1		1	1	1	
	18/09/22 4:00	32,56	1	1	1	1		1	1	1	
	18/09/22 5:00	32,44	1	1	1	1		1	1	1	
	18/09/22 6:00	33,48	1	1	1	1		1	1	1	
	18/09/22 7:00	36,45	1	1	1	1		1	1	1	
	18/09/22 8:00	40,78	1	1	1	1	1	1	1	1	
	18/09/22 9:00	44,76	1	1	1	1	1	1	1	1	3
	18/09/22 10:00	46,99	1	1	1	1	1	1	1	1	5
	18/09/22 11:00	48,15	1	1	1	1	1	1	1	1	6
	18/09/22 12:00	49,27	1	1	1	1	1	1	1	1	7
	18/09/22 13:00	50,21	1	1	1	1	1	1	1	1	8
	18/09/22 14:00	49,13	1	1	1	1	1	1	1	1	8
	18/09/22 15:00	48,85	1	1	1	1	1	1	1	1	8
	18/09/22 16:00	48,42	1	1	1	1	1	1	1	1	8
	18/09/22 17:00	48,80	1	1	1	1	1	1	1	1	8
	18/09/22 18:00	49,30	1	1	1	1	1	1	1	1	8
	18/09/22 19:00	48,72	1	1	1	1	1	1	1	1	8
	18/09/22 20:00	48,14	1	1	1	1	1	1	1	1	8
	18/09/22 21:00	44,66	1	1	1	1	1	1	1	1	5
	18/09/22 22:00	41,90	1	1	1	1	1	1	1	1	2
18/09/22 23:00	39,73	1	1	1	1	1	1	1	1		
Παρατηρήσεις:											
• 1 εκ των 16 H/Z βρίσκεται σε συντήρηση.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Δευτέρα 19/9/2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Δευτέρα	19/09/22 0:00	37,25	1	1	1	1	1	1	1	1	
	19/09/22 1:00	34,14	1	1	1		1	1	1	1	
	19/09/22 2:00	32,27	1	1	1		1	1	1	1	
	19/09/22 3:00	31,63	1	1	1		1	1	1	1	
	19/09/22 4:00	31,59	1	1	1		1	1	1	1	
	19/09/22 5:00	31,64	1	1	1		1	1	1	1	
	19/09/22 6:00	36,19	1	1	1		1	1	1	1	5
	19/09/22 7:00	36,71	1	1	1		1	1	1	1	3
	19/09/22 8:00	42,90	1	1	1		1	1	1	1	6
	19/09/22 9:00	44,38	1	1	1		1	1	1	1	7
	19/09/22 10:00	44,89	1	1	1	1	1	1	1	1	6
	19/09/22 11:00	45,77	1	1	1	1	1	1	1	1	6
	19/09/22 12:00	45,94	1	1	1	1	1	1	1	1	5
	19/09/22 13:00	47,23	1	1	1	1	1	1	1	1	6
	19/09/22 14:00	46,72	1	1	1	1	1	1	1	1	6
	19/09/22 15:00	46,03	1	1	1	1	1	1	1	1	6
	19/09/22 16:00	45,93	1	1	1	1	1	1	1	1	6
	19/09/22 17:00	46,05	1	1	1	1	1	1	1	1	5
	19/09/22 18:00	46,26	1	1	1	1	1	1	1	1	5
	19/09/22 19:00	47,41	1	1	1	1	1	1	1	1	6
19/09/22 20:00	47,91	1	1	1	1	1	1	1	1	6	
19/09/22 21:00	45,48	1	1	1	1	1	1	1	1	5	
19/09/22 22:00	40,55	1	1	1	1	1	1	1	1		
19/09/22 23:00	39,50	1	1	1	1	1	1	1	1		

Παρατηρήσεις:

- 1 εκ των 16 H/Z βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Δευτέρα				20/9/2022
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Δευτέρα	20/09/22 0:00	36,24	1	1	1	1	1	1	1	1	
	20/09/22 1:00	33,63	1	1	1		1	1	1	1	
	20/09/22 2:00	31,65	1	1	1			1	1	1	
	20/09/22 3:00	30,52	1	1	1			1	1	1	
	20/09/22 4:00	30,03	1	1	1			1	1	1	
	20/09/22 5:00	30,08	1	1	1			1	1	1	
	20/09/22 6:00	31,28	1	1	1			1	1	1	
	20/09/22 7:00	34,14	1	1	1			1	1	1	
	20/09/22 8:00	40,95	1	1	1	1	1	1	1	1	2
	20/09/22 9:00	41,71	1	1	1	1	1	1	1	1	2
	20/09/22 10:00	44,31	1	1	1	1	1	1	1	1	4
	20/09/22 11:00	44,89	1	1	1	1	1	1	1	1	4
	20/09/22 12:00	46,31	1	1	1	1	1	1	1	1	5
	20/09/22 13:00	46,49	1	1	1	1	1	1	1	1	5
	20/09/22 14:00	46,90	1	1	1	1	1	1	1	1	6
	20/09/22 15:00	45,16	1	1	1	1	1	1	1	1	5
	20/09/22 16:00	44,84	1	1	1	1	1	1	1	1	5
	20/09/22 17:00	45,01	1	1	1	1	1	1	1	1	5
	20/09/22 18:00	45,72	1	1	1	1	1	1	1	1	5
	20/09/22 19:00	47,14	1	1	1	1	1	1	1	1	6
20/09/22 20:00	46,67	1	1	1	1	1	1	1	1	6	
20/09/22 21:00	42,79	1	1	1	1	1	1	1	1	3	
20/09/22 22:00	39,71	1	1	1	1	1	1	1	1		
20/09/22 23:00	38,59	1	1	1	1	1	1	1	1		
Παρατηρήσεις:											
• 1 εκ των 16 H/Z βρίσκεται σε συντήρηση.											
			Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.								
			Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.								

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Τετάρτη		21/9/2022		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Τετάρτη	21/09/22 0:00	34,94	1	1	1	1	1	1	1	1	
	21/09/22 1:00	32,24	1	1	1			1	1	1	
	21/09/22 2:00	30,75	1	1	1			1	1	1	
	21/09/22 3:00	29,74	1	1	1			1	1	1	
	21/09/22 4:00	29,29	1	1	1			1	1	1	
	21/09/22 5:00	31,61	1	1	1				1	1	2
	21/09/22 6:00	33,64	1	1	1				1	1	4
	21/09/22 7:00	35,19	1	1	1	1			1	1	4
	21/09/22 8:00	39,99	1	1	1	1	1		1	1	5
	21/09/22 9:00	40,43	1	1	1	1	1		1	1	4
	21/09/22 10:00	42,89	1	1	1	1	1	1	1	1	4
	21/09/22 11:00	43,08	1	1	1	1	1	1	1	1	3
	21/09/22 12:00	45,05	1	1	1	1	1	1	1	1	4
	21/09/22 13:00	43,94	1	1	1	1	1	1	1	1	3
	21/09/22 14:00	43,46	1	1	1	1	1	1	1	1	3
	21/09/22 15:00	43,13	1	1	1	1	1	1	1	1	3
	21/09/22 16:00	43,09	1	1	1	1	1	1	1	1	3
	21/09/22 17:00	42,41	1	1	1	1	1	1	1	1	2
	21/09/22 18:00	43,58	1	1	1	1	1	1	1	1	2
	21/09/22 19:00	47,30	1	1	1	1	1	1	1	1	6
21/09/22 20:00	47,45	1	1	1	1	1	1	1	1	6	
21/09/22 21:00	42,22	1	1	1	1	1	1	1	1	2	
21/09/22 22:00	40,54	1	1	1	1	1	1	1	1		
21/09/22 23:00	38,31	1	1	1	1	1	1	1	1		
Παρατηρήσεις:											
• 1 εκ των 16 H/Z βρίσκεται σε συντήρηση.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Πέμπτη				22/9/2022
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Πέμπτη	22/09/22 0:00	34,57	1	1	1			1	1	1	
	22/09/22 1:00	32,26	1	1	1			1	1	1	
	22/09/22 2:00	31,24	1	1	1			1	1	1	
	22/09/22 3:00	30,21	1	1	1			1	1	1	
	22/09/22 4:00	29,58	1	1	1			1	1	1	
	22/09/22 5:00	29,77	1	1	1			1	1	1	
	22/09/22 6:00	31,82	1	1	1			1	1	1	
	22/09/22 7:00	36,28	1	1	1			1	1	1	1
	22/09/22 8:00	38,42	1	1	1		1	1	1	1	
	22/09/22 9:00	41,15	1	1	1	1	1	1	1	1	
	22/09/22 10:00	42,23	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	22/09/22 11:00	42,60	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	22/09/22 12:00	43,94	1	1	1	1	1	1	1	1	2
	22/09/22 13:00	43,65	1	1	1	1	1	1	1	1	2
	22/09/22 14:00	43,35	1	1	1	1	1	1	1	1	2
	22/09/22 15:00	41,39	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	22/09/22 16:00	41,84	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	22/09/22 17:00	43,31	1	1	1	1	1	1	1	1	2
	22/09/22 18:00	44,34	1	1	1	1	1	1	1	1	3
	22/09/22 19:00	45,76	1	1	1	1	1	1	1	1	4
22/09/22 20:00	45,71	1	1	1	1	1	1	1	1	4	
22/09/22 21:00	42,37	1	1	1	1	1	1	1	1	2	
22/09/22 22:00	39,43	1	1	1	1	1	1	1	1		
22/09/22 23:00	36,90	1	1	1	1		1	1	1		
Παρατηρήσεις:											
• 1 εκ των 16 H/Z βρίσκεται σε συντήρηση.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Παρασκευή				23/9/2022
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Παρασκευή	23/09/22 0:00	33,62	1	1	1			1	1	1	
	23/09/22 1:00	31,31	1	1	1			1	1	1	
	23/09/22 2:00	29,73	1	1	1			1	1	1	
	23/09/22 3:00	29,01	1	1	1			1	1	1	
	23/09/22 4:00	28,85	1	1	1			1	1	1	
	23/09/22 5:00	29,30	1	1	1			1	1	1	
	23/09/22 6:00	32,10	1	1	1			1	1	1	1
	23/09/22 7:00	36,45	1	1	1	1		1	1	1	4
	23/09/22 8:00	35,75	1	1	1	1	1	1	1	1	
	23/09/22 9:00	40,53	1	1	1	1	1	1	1	1	
	23/09/22 10:00	41,11	1	1	1	1	1	1	1	1	
	23/09/22 11:00	42,29	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	23/09/22 12:00	41,79	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	23/09/22 13:00	41,91	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	23/09/22 14:00	41,03	1	1	1	1	1	1	1	1	
	23/09/22 15:00	41,09	1	1	1	1	1	1	1	1	
	23/09/22 16:00	41,27	1	1	1	1	1	1	1	1	
	23/09/22 17:00	43,35	1	1	1	1	1	1	1	1	2
	23/09/22 18:00	44,17	1	1	1	1	1	1	1	1	3
	23/09/22 19:00	44,83	1	1	1	1	1	1	1	1	3
23/09/22 20:00	44,84	1	1	1	1	1	1	1	1	3	
23/09/22 21:00	40,42	1	1	1	1	1	1	1	1		
23/09/22 22:00	38,84	1	1	1	1	1	1	1	1		
23/09/22 23:00	36,09	1	1	1	1			1	1		

Παρατηρήσεις:

- 1 εκ των 16 H/Z βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Σάββατο				24/9/2022
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Σάββατο	24/09/22 0:00	32,95	1	1	1			1	1	1	
	24/09/22 1:00	30,52	1	1	1			1	1	1	
	24/09/22 2:00	29,37	1	1	1			1	1	1	
	24/09/22 3:00	28,83	1	1	1			1	1	1	
	24/09/22 4:00	28,57	1	1	1			1	1	1	
	24/09/22 5:00	28,69	1	1	1			1	1	1	
	24/09/22 6:00	30,86	1	1	1			1	1	1	
	24/09/22 7:00	33,90	1	1	1			1	1	1	
	24/09/22 8:00	38,49	1	1	1	1		1	1	1	
	24/09/22 9:00	40,43	1	1	1	1	1	1	1	1	
	24/09/22 10:00	41,21	1	1	1	1	1	1	1	1	
	24/09/22 11:00	42,55	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	24/09/22 12:00	42,12	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	24/09/22 13:00	41,86	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	24/09/22 14:00	40,58	1	1	1	1	1	1	1	1	
	24/09/22 15:00	39,80	1	1	1	1	1	1	1	1	
	24/09/22 16:00	40,66	1	1	1	1	1	1	1	1	
	24/09/22 17:00	41,17	1	1	1	1	1	1	1	1	
	24/09/22 18:00	43,30	1	1	1	1	1	1	1	1	2
	24/09/22 19:00	43,45	1	1	1	1	1	1	1	1	2
24/09/22 20:00	44,44	1	1	1	1	1	1	1	1	3	
24/09/22 21:00	41,81	1	1	1	1	1	1	1	1	2	
24/09/22 22:00	37,86	1	1	1	1	1	1	1	1		
24/09/22 23:00	36,12	1	1	1	1			1	1	1	

Παρατηρήσεις:

- 1 εκ των 16 H/Z βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Κυριακή 25/9/2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Κυριακή	25/09/22 0:00	32,95	1	1	1			1	1	1	
	25/09/22 1:00	30,79	1	1	1			1	1	1	
	25/09/22 2:00	29,67	1	1	1			1	1	1	
	25/09/22 3:00	28,88	1	1	1			1	1	1	
	25/09/22 4:00	28,04	1	1	1			1	1	1	
	25/09/22 5:00	28,31	1	1	1			1	1	1	
	25/09/22 6:00	29,46	1	1	1			1	1	1	
	25/09/22 7:00	32,91	1	1	1			1	1	1	
	25/09/22 8:00	36,74	1	1	1		1	1	1	1	
	25/09/22 9:00	38,89	1	1	1		1	1	1	1	
	25/09/22 10:00	39,85	1	1	1		1	1	1	1	
	25/09/22 11:00	40,26	1	1	1		1	1	1	1	
	25/09/22 12:00	40,92	1	1	1	1	1	1	1	1	
	25/09/22 13:00	41,23	1	1	1	1	1	1	1	1	
	25/09/22 14:00	40,45	1	1	1	1	1	1	1	1	
	25/09/22 15:00	39,41	1	1	1	1	1	1	1	1	
	25/09/22 16:00	38,97	1	1	1	1	1	1	1	1	
	25/09/22 17:00	39,07	1	1	1	1	1	1	1	1	
	25/09/22 18:00	40,10	1	1	1	1	1	1	1	1	
	25/09/22 19:00	42,78	1	1	1	1	1	1	1	1	2
25/09/22 20:00	42,95	1	1	1	1	1	1	1	1	2	
25/09/22 21:00	40,25	1	1	1	1	1	1	1	1		
25/09/22 22:00	38,51	1	1	1	1	1	1	1	1		
25/09/22 23:00	35,07	1	1	1	1			1	1		

Παρατηρήσεις:

- 1 εκ των 16 H/Z βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Δευτέρα				26/9/2022
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Δευτέρα	26/09/22 0:00	31,86	1	1	1			1	1	1	
	26/09/22 1:00	29,60	1	1	1			1	1	1	
	26/09/22 2:00	28,44	1	1	1			1	1	1	
	26/09/22 3:00	27,99	1	1	1			1	1	1	
	26/09/22 4:00	27,27	1	1	1			1	1	1	
	26/09/22 5:00	27,51	1		1			1	1	1	
	26/09/22 6:00	29,36	1		1			1	1	1	
	26/09/22 7:00	33,14	1		1	1	1	1	1	1	
	26/09/22 8:00	36,83	1		1	1	1	1	1	1	2
	26/09/22 9:00	39,08	1		1	1	1	1	1	1	3
	26/09/22 10:00	40,97	1		1	1	1	1	1	1	5
	26/09/22 11:00	39,86	1		1	1	1	1	1	1	5
	26/09/22 12:00	37,03	1	1	1	1	1	1	1	1	
	26/09/22 13:00	40,62	1	1	1	1	1	1	1	1	
	26/09/22 14:00	40,38	1	1	1	1	1	1	1	1	
	26/09/22 15:00	39,54	1	1	1	1	1	1	1	1	
	26/09/22 16:00	39,30	1	1	1	1	1	1	1	1	
	26/09/22 17:00	39,59	1	1	1	1	1	1	1	1	
	26/09/22 18:00	40,96	1	1	1	1	1	1	1	1	
	26/09/22 19:00	44,52	1	1	1	1	1	1	1	1	3
26/09/22 20:00	44,56	1	1	1	1	1	1	1	1	3	
26/09/22 21:00	40,39	1	1	1	1	1	1	1	1		
26/09/22 22:00	38,95	1	1	1	1	1	1	1	1		
26/09/22 23:00	35,75	1	1	1	1			1	1	1	
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Δευτέρα 27/9/2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Δευτέρα	27/09/22 0:00	32,34	1	1	1			1	1	1	
	27/09/22 1:00	30,20	1	1	1			1	1	1	
	27/09/22 2:00	28,90	1	1	1			1	1	1	
	27/09/22 3:00	28,10	1	1	1			1	1	1	
	27/09/22 4:00	27,50	1	1	1			1	1	1	
	27/09/22 5:00	27,57	1	1	1			1	1	1	
	27/09/22 6:00	29,56	1	1	1			1	1	1	
	27/09/22 7:00	33,87	1	1	1			1	1	1	
	27/09/22 8:00	37,86	1	1	1	1		1	1	1	
	27/09/22 9:00	40,06	1	1	1	1	1	1	1	1	
	27/09/22 10:00	41,03	1	1	1	1	1	1	1	1	
	27/09/22 11:00	41,22	1	1	1	1	1	1	1	1	
	27/09/22 12:00	41,32	1	1	1	1	1	1	1	1	
	27/09/22 13:00	42,56	1	1	1	1	1	1	1	1	
	27/09/22 14:00	42,33	1	1	1	1	1	1	1	1	
	27/09/22 15:00	42,04	1	1	1	1	1	1	1	1	
	27/09/22 16:00	41,50	1	1	1	1	1	1	1	1	
	27/09/22 17:00	41,78	1	1	1	1	1	1	1	1	
	27/09/22 18:00	44,03	1	1	1	1	1	1	1	1	2
	27/09/22 19:00	45,88	1	1	1	1	1	1	1	1	3
27/09/22 20:00	45,44	1	1	1	1	1	1	1	1	3	
27/09/22 21:00	42,98	1	1	1	1	1	1	1	1	2	
27/09/22 22:00	38,29	1	1	1	1	1	1	1	1		
27/09/22 23:00	35,92	1	1	1		1	1	1	1		
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Τετάρτη 28/9/2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Τετάρτη	28/09/22 0:00	32,42	1	1	1			1	1	1	
	28/09/22 1:00	29,81	1	1	1			1	1	1	
	28/09/22 2:00	29,36	1	1	1			1	1	1	
	28/09/22 3:00	28,94	1	1	1			1	1	1	
	28/09/22 4:00	28,14	1	1	1			1	1	1	
	28/09/22 5:00	28,88	1	1	1			1	1	1	
	28/09/22 6:00	30,40	1	1	1			1	1	1	
	28/09/22 7:00	35,68	1	1	1			1	1	1	4
	28/09/22 8:00	38,67	1	1	1	1		1	1	1	
	28/09/22 9:00	41,75	1	1	1	1	1	1	1	1	
	28/09/22 10:00	42,99	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	28/09/22 11:00	44,60	1	1	1	1	1	1	1	1	2
	28/09/22 12:00	44,97	1	1	1	1	1	1	1	1	3
	28/09/22 13:00	44,87	1	1	1	1	1	1	1	1	3
	28/09/22 14:00	44,65	1	1	1	1	1	1	1	1	3
	28/09/22 15:00	43,77	1	1	1	1	1	1	1	1	3
	28/09/22 16:00	43,30	1	1	1	1	1	1	1	1	3
	28/09/22 17:00	43,84	1	1	1	1	1	1	1	1	3
	28/09/22 18:00	45,70	1	1	1	1	1	1	1	1	4
	28/09/22 19:00	48,12	1	1	1	1	1	1	1	1	6
28/09/22 20:00	46,81	1	1	1	1	1	1	1	1	6	
28/09/22 21:00	42,06	1	1	1	1	1	1	1	1	2	
28/09/22 22:00	39,38	1	1	1	1	1	1	1	1		
28/09/22 23:00	37,01	1	1	1		1	1	1	1		
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Πέμπτη 29/9/2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Πέμπτη	29/09/22 0:00	34,22	1	1	1		1	1	1	1	
	29/09/22 1:00	31,81	1	1	1			1	1	1	
	29/09/22 2:00	30,12	1	1	1			1	1	1	
	29/09/22 3:00	29,40	1	1	1			1	1	1	
	29/09/22 4:00	28,83	1	1	1			1	1	1	
	29/09/22 5:00	28,45	1	1	1			1	1	1	
	29/09/22 6:00	30,55	1	1	1			1	1	1	
	29/09/22 7:00	34,42	1	1	1			1	1	1	
	29/09/22 8:00	38,93	1	1	1	1	1	1	1	1	
	29/09/22 9:00	41,62	1	1	1	1	1	1	1	1	
	29/09/22 10:00	41,76	1	1	1	1	1	1	1	1	
	29/09/22 11:00	43,72	1	1	1	1	1	1	1	1	2
	29/09/22 12:00	44,81	1	1	1	1	1	1	1	1	3
	29/09/22 13:00	43,95	1	1	1	1	1	1	1	1	3
	29/09/22 14:00	44,40	1	1	1	1	1	1	1	1	5
	29/09/22 15:00	41,06	1	1	1	1	1	1	1	1	5
	29/09/22 16:00	41,14	1	1	1	1	1	1	1	1	4
	29/09/22 17:00	43,37	1	1	1	1	1	1	1	1	3
	29/09/22 18:00	44,09	1	1	1	1	1	1	1	1	3
	29/09/22 19:00	45,17	1	1	1	1	1	1	1	1	3
	29/09/22 20:00	45,74	1	1	1	1	1	1	1	1	4
	29/09/22 21:00	44,31	1	1	1	1	1	1	1	1	4
29/09/22 22:00	40,04	1	1	1	1	1	1	1	1		
29/09/22 23:00	37,17	1	1	1	1	1	1	1	1		
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Παρασκευή				30/9/2022
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Παρασκευή	30/09/22 0:00	33,89	1	1	1			1	1	1	
	30/09/22 1:00	31,26	1	1	1			1	1	1	
	30/09/22 2:00	29,56	1	1	1			1	1	1	
	30/09/22 3:00	28,44	1	1	1			1	1	1	
	30/09/22 4:00	28,05	1	1	1			1	1	1	
	30/09/22 5:00	28,02	1	1	1			1	1	1	
	30/09/22 6:00	30,19	1	1	1			1	1	1	
	30/09/22 7:00	34,42	1	1	1	1	1	1	1	1	
	30/09/22 8:00	37,79	1	1	1	1	1	1	1	1	
	30/09/22 9:00	46,73	1	1	1	1	1	1	1	1	7
	30/09/22 10:00	44,64	1		1	1	1	1	1	1	8
	30/09/22 11:00	44,17	1		1	1	1	1	1	1	9
	30/09/22 12:00	40,31	1		1	1	1	1	1	1	4
	30/09/22 13:00	44,14	1	1	1	1	1	1	1	1	4
	30/09/22 14:00	45,62	1	1	1	1	1	1	1	1	4
	30/09/22 15:00	44,28	1	1	1	1	1	1	1	1	4
	30/09/22 16:00	43,73	1	1	1	1	1	1	1	1	3
	30/09/22 17:00	44,96	1	1	1	1	1	1	1	1	4
	30/09/22 18:00	44,62	1	1	1	1	1	1	1	1	4
	30/09/22 19:00	45,61	1	1	1	1	1	1	1	1	4
30/09/22 20:00	46,22	1	1	1	1	1	1	1	1	5	
30/09/22 21:00	43,15	1	1	1	1	1	1	1	1	3	
30/09/22 22:00	39,72	1	1	1	1	1	1	1	1		
30/09/22 23:00	37,43	1	1	1	1		1	1	1		
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Σάββατο				1/10/2022
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Σάββατο	01/10/22 0:00	33,70	1	1	1			1	1	1	
	01/10/22 1:00	31,66	1	1	1			1	1	1	
	01/10/22 2:00	30,30	1	1	1			1	1	1	
	01/10/22 3:00	29,38	1	1	1			1	1	1	
	01/10/22 4:00	28,28	1	1	1			1	1	1	
	01/10/22 5:00	28,97	1	1	1			1	1	1	
	01/10/22 6:00	30,39	1	1	1			1	1	1	
	01/10/22 7:00	33,98	1	1	1			1	1	1	
	01/10/22 8:00	38,32	1	1	1	1		1	1	1	
	01/10/22 9:00	41,63	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	01/10/22 10:00	43,41	1	1	1	1	1	1	1	1	3
	01/10/22 11:00	44,72	1	1	1	1	1	1	1	1	3
	01/10/22 12:00	46,12	1	1	1	1	1	1	1	1	4
	01/10/22 13:00	48,87	1	1	1	1	1	1	1	1	7
	01/10/22 14:00	47,58	1	1	1	1	1	1	1	1	7
	01/10/22 15:00	46,59	1	1	1	1	1	1	1	1	7
	01/10/22 16:00	46,39	1	1	1	1	1	1	1	1	14
	01/10/22 17:00	43,41	1	1	1	1	1	1			15
	01/10/22 18:00	43,15	1	1	1	1	1	1			15
	01/10/22 19:00	43,79	1	1	1	1	1	1			15
	01/10/22 20:00	43,92	1	1	1	1	1	1			15
	01/10/22 21:00	42,80	1	1	1	1	1	1			11
	01/10/22 22:00	40,60	1	1	1	1	1	1			9
01/10/22 23:00	35,39	1	1	1	1	1	1			4	
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Κυριακή 2/10/2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Κυριακή	02/10/22 0:00	33,96	1	1	1	1	1	1		1	2
	02/10/22 1:00	31,93	1	1	1	1	1	1		1	
	02/10/22 2:00	32,29	1	1	1	1	1	1		1	
	02/10/22 3:00	31,13	1	1	1	1	1	1		1	
	02/10/22 4:00	30,94	1	1	1	1	1	1		1	
	02/10/22 5:00	31,19	1	1	1	1	1	1		1	
	02/10/22 6:00	33,90	1	1	1	1	1	1		1	6
	02/10/22 7:00	34,16	1	1	1	1	1	1		1	5
	02/10/22 8:00	41,23	1	1	1	1	1	1		1	8
	02/10/22 9:00	43,31	1	1	1	1	1	1		1	10
	02/10/22 10:00	43,53	1	1	1	1	1	1		1	12
	02/10/22 11:00	45,16	1	1	1	1	1	1		1	12
	02/10/22 12:00	45,45	1	1	1	1	1	1		1	12
	02/10/22 13:00	46,11	1	1	1	1	1	1		1	13
	02/10/22 14:00	46,02	1	1	1	1	1	1		1	13
	02/10/22 15:00	43,45	1	1	1	1	1	1		1	12
	02/10/22 16:00	43,58	1	1	1	1	1	1		1	12
	02/10/22 17:00	43,79	1	1	1	1	1	1		1	12
	02/10/22 18:00	44,40	1	1	1	1	1	1		1	12
	02/10/22 19:00	45,69	1	1	1	1	1	1		1	14
02/10/22 20:00	45,33	1	1	1	1	1	1		1	14	
02/10/22 21:00	41,75	1	1	1	1	1	1		1	10	
02/10/22 22:00	37,66	1	1	1	1	1	1		1	7	
02/10/22 23:00	36,06	1	1	1	1	1	1		1	4	
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Δευτέρα			3/10/2022		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)	
Δευτέρα	03/10/22 0:00	33,16	1	1	1	1	1	1		1	1	
	03/10/22 1:00	32,10	1	1	1	1	1	1		1		
	03/10/22 2:00	30,58	1	1	1	1	1	1		1		
	03/10/22 3:00	29,87	1	1	1	1	1	1		1		
	03/10/22 4:00	28,88	1	1	1	1	1	1		1		
	03/10/22 5:00	29,14	1	1	1	1	1	1		1		
	03/10/22 6:00	30,73	1	1	1	1	1	1		1		
	03/10/22 7:00	36,24	1	1	1	1	1	1		1	4	
	03/10/22 8:00	40,28	1	1	1	1	1	1		1	7	
	03/10/22 9:00	41,24	1	1	1	1	1	1		1	8	
	03/10/22 10:00	42,08	1	1	1	1	1	1		1	9	
	03/10/22 11:00	42,34	1	1	1	1	1	1		1	9	
	03/10/22 12:00	43,05	1	1	1	1	1	1		1	10	
	03/10/22 13:00	44,18	1	1	1	1	1	1		1	11	
	03/10/22 14:00	43,32	1	1	1	1	1	1		1	11	
	03/10/22 15:00	43,02	1	1	1	1	1	1		1	11	
	03/10/22 16:00	41,99	1	1	1	1	1	1		1	10	
	03/10/22 17:00	42,51	1	1	1	1	1	1		1	10	
	03/10/22 18:00	43,93	1	1	1	1	1	1	1		1	11
	03/10/22 19:00	44,78	1	1	1	1	1	1	1		1	12
03/10/22 20:00	44,61	1	1	1	1	1	1	1		1	12	
03/10/22 21:00	41,69	1	1	1	1	1	1	1		1	10	
03/10/22 22:00	38,19	1	1	1	1	1	1	1		1	7	
03/10/22 23:00	34,60	1	1	1	1	1	1	1		1	4	
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.												
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.												

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Τρίτη 4/10/2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Τρίτη	04/10/22 0:00	31,45	1	1	1	1	1	1		1	1
	04/10/22 1:00	31,39	1	1	1	1	1	1		1	3
	04/10/22 2:00	29,75		1	1	1	1	1		1	3
	04/10/22 3:00	28,09		1	1	1	1	1		1	2
	04/10/22 4:00	28,38		1	1	1	1	1		1	2
	04/10/22 5:00	29,90		1	1	1	1	1		1	3
	04/10/22 6:00	30,43		1	1	1	1	1		1	4
	04/10/22 7:00	34,35	1	1	1	1	1	1		1	6
	04/10/22 8:00	37,85	1	1	1	1	1	1		1	6
	04/10/22 9:00	38,90	1	1	1	1	1	1		1	6
	04/10/22 10:00	39,60	1	1	1	1	1	1		1	7
	04/10/22 11:00	40,38	1	1	1	1	1	1		1	8
	04/10/22 12:00	40,48	1	1	1	1	1	1	1	1	
	04/10/22 13:00	41,70	1	1	1	1	1	1	1	1	
	04/10/22 14:00	41,47	1	1	1	1	1	1	1	1	
	04/10/22 15:00	40,38	1	1	1	1	1	1	1	1	
	04/10/22 16:00	40,02	1	1	1	1	1	1	1	1	
	04/10/22 17:00	40,32	1	1	1	1	1	1	1	1	
	04/10/22 18:00	44,56	1	1	1	1	1	1	1	1	3
	04/10/22 19:00	43,76	1	1	1	1	1	1	1	1	2
	04/10/22 20:00	41,87	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	04/10/22 21:00	39,94	1	1	1	1	1	1	1	1	
	04/10/22 22:00	38,44	1	1	1	1		1	1	1	
04/10/22 23:00	35,18	1	1	1	1		1	1	1		
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Τετάρτη				5/10/2022
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Τετάρτη	05/10/22 0:00	32,29	1	1	1			1	1	1	
	05/10/22 1:00	30,06	1	1	1			1	1	1	
	05/10/22 2:00	28,64	1	1	1			1	1	1	
	05/10/22 3:00	27,85	1	1	1			1	1	1	
	05/10/22 4:00	27,76	1	1	1			1	1	1	
	05/10/22 5:00	27,65	1	1	1			1	1	1	
	05/10/22 6:00	29,82	1	1	1			1	1	1	
	05/10/22 7:00	35,41	1	1	1			1	1	1	5
	05/10/22 8:00	35,63	1	1	1			1	1	1	4
	05/10/22 9:00	35,82	1	1	1		1	1	1	1	
	05/10/22 10:00	37,72	1	1	1		1	1	1	1	
	05/10/22 11:00	40,43	1	1	1	1	1	1	1	1	
	05/10/22 12:00	40,95	1	1	1	1	1	1	1	1	
	05/10/22 13:00	41,00	1	1	1	1	1	1	1	1	
	05/10/22 14:00	40,81	1	1	1	1	1	1	1	1	
	05/10/22 15:00	39,77	1	1	1	1	1	1	1	1	
	05/10/22 16:00	39,37	1	1	1	1	1	1	1	1	
	05/10/22 17:00	40,04	1	1	1	1	1	1	1	1	
	05/10/22 18:00	42,65	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	05/10/22 19:00	45,11	1	1	1	1	1	1	1	1	3
05/10/22 20:00	43,93	1	1	1	1	1	1	1	1	3	
05/10/22 21:00	40,06	1	1	1	1	1	1	1	1		
05/10/22 22:00	38,36	1	1	1	1		1	1	1		
05/10/22 23:00	34,49	1	1	1	1		1	1	1		
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Πέμπτη 6/10/2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Πέμπτη	06/10/22 0:00	31,84	1	1	1			1	1	1	
	06/10/22 1:00	29,98	1	1	1			1	1	1	
	06/10/22 2:00	28,83	1	1	1			1	1	1	
	06/10/22 3:00	28,11	1	1	1			1	1	1	
	06/10/22 4:00	27,90	1	1	1			1	1	1	
	06/10/22 5:00	28,06	1	1	1			1	1	1	
	06/10/22 6:00	29,40	1	1	1			1	1	1	
	06/10/22 7:00	33,39	1	1	1			1	1	1	
	06/10/22 8:00	36,77	1	1		1	1	1	1	1	
	06/10/22 9:00	39,12	1	1		1	1	1	1	1	
	06/10/22 10:00	39,69	1	1		1	1	1	1	1	
	06/10/22 11:00	40,32	1	1		1	1	1	1	1	
	06/10/22 12:00	40,64	1	1		1	1	1	1	1	
	06/10/22 13:00	40,78	1	1		1	1	1	1	1	
	06/10/22 14:00	40,47	1	1		1	1	1	1	1	
	06/10/22 15:00	39,72	1	1		1	1	1	1	1	
	06/10/22 16:00	39,14	1	1		1	1	1	1	1	
	06/10/22 17:00	39,76	1	1		1	1	1	1	1	
	06/10/22 18:00	41,18	1	1	1	1	1	1	1	1	
	06/10/22 19:00	44,07	1	1	1	1	1	1	1	1	1
06/10/22 20:00	42,61	1	1	1	1	1	1	1	1		
06/10/22 21:00	41,25	1	1	1	1	1	1	1	1		
06/10/22 22:00	37,88	1	1	1	1	1	1	1	1		
06/10/22 23:00	34,37	1		1	1	1	1	1	1		
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Παρασκευή 7/10/2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Παρασκευή	07/10/22 0:00	31,65	1		1	1	1	1	1	1	
	07/10/22 1:00	29,30	1		1	1	1	1	1	1	
	07/10/22 2:00	27,91	1		1	1	1	1	1	1	
	07/10/22 3:00	27,40	1		1	1	1	1	1	1	
	07/10/22 4:00	26,91	1		1	1	1	1	1	1	
	07/10/22 5:00	27,01	1		1	1	1	1	1	1	
	07/10/22 6:00	28,93	1		1	1	1	1	1	1	
	07/10/22 7:00	32,79	1		1	1	1	1	1	1	
	07/10/22 8:00	38,20	1		1	1	1	1	1	1	2
	07/10/22 9:00	38,76	1		1	1	1	1	1	1	2
	07/10/22 10:00	39,19	1	1	1	1	1	1	1	1	2
	07/10/22 11:00	39,05	1	1	1	1	1	1	1	1	
	07/10/22 12:00	38,90	1	1	1	1	1	1	1	1	
	07/10/22 13:00	40,49	1	1	1	1	1	1	1	1	
	07/10/22 14:00	39,43	1	1	1	1	1	1	1	1	
	07/10/22 15:00	39,37	1	1	1	1	1	1	1	1	
	07/10/22 16:00	39,26	1	1	1	1	1	1	1	1	
	07/10/22 17:00	39,54	1	1	1	1	1	1	1	1	
	07/10/22 18:00	42,57	1	1	1	1	1	1	1	1	2
	07/10/22 19:00	43,06	1	1	1	1	1	1	1	1	2
07/10/22 20:00	41,63	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
07/10/22 21:00	40,28	1	1	1	1	1	1	1	1		
07/10/22 22:00	37,77	1	1	1	1	1	1	1	1		
07/10/22 23:00	34,31	1	1	1	1		1	1	1		
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης. Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Σάββατο				8/10/2022	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)	
Σάββατο	08/10/22 0:00	31,39	1	1	1			1	1	1		
	08/10/22 1:00	29,24	1	1	1			1	1	1		
	08/10/22 2:00	27,98	1	1	1			1	1	1		
	08/10/22 3:00	27,28	1	1	1			1	1	1		
	08/10/22 4:00	26,75	1	1	1			1	1	1		
	08/10/22 5:00	27,18	1	1	1			1	1	1		
	08/10/22 6:00	28,84	1	1	1			1	1	1		
	08/10/22 7:00	32,42	1	1	1			1	1	1		
	08/10/22 8:00	36,17	1	1	1	1	1		1	1		
	08/10/22 9:00	39,64	1	1	1	1	1		1	1	2	
	08/10/22 10:00	40,84	1	1	1	1	1		1	1	3	
	08/10/22 11:00	40,59	1	1	1	1	1		1	1	3	
	08/10/22 12:00	40,55	1	1	1	1	1		1	1	3	
	08/10/22 13:00	40,81	1	1	1	1	1		1	1	3	
	08/10/22 14:00	41,14	1	1	1	1	1		1	1	4	
	08/10/22 15:00	39,97	1	1	1	1	1		1	1	4	
	08/10/22 16:00	39,28	1	1	1	1	1		1	1	4	
	08/10/22 17:00	39,43	1	1	1	1	1		1	1	4	
	08/10/22 18:00	41,21	1	1	1	1	1	1		1	1	5
	08/10/22 19:00	43,55	1	1	1	1	1	1		1	1	6
08/10/22 20:00	40,76	1	1	1	1	1	1		1	1	4	
08/10/22 21:00	37,54	1	1	1	1	1	1		1	1	1	
08/10/22 22:00	35,16	1	1	1	1	1	1		1	1		
08/10/22 23:00	33,40	1	1	1	1	1	1		1	1		
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.												
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.												

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Κυριακή 9/10/2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Κυριακή	09/10/22 0:00	30,81	1	1	1	1			1	1	
	09/10/22 1:00	28,86	1	1	1	1			1	1	
	09/10/22 2:00	27,53	1	1	1	1			1	1	
	09/10/22 3:00	26,29	1	1	1	1			1	1	
	09/10/22 4:00	26,44	1	1	1	1			1	1	
	09/10/22 5:00	26,61	1	1	1	1			1	1	
	09/10/22 6:00	28,22	1	1	1	1			1	1	
	09/10/22 7:00	31,23	1	1	1	1			1	1	
	09/10/22 8:00	35,46	1	1	1	1			1	1	4
	09/10/22 9:00	35,85	1	1	1	1			1	1	1
	09/10/22 10:00	36,19	1	1	1	1	1		1	1	1
	09/10/22 11:00	38,21	1	1	1	1	1		1	1	1
	09/10/22 12:00	39,24	1	1	1	1	1		1	1	1
	09/10/22 13:00	38,78	1	1	1	1	1	1	1	1	
	09/10/22 14:00	38,52	1	1	1	1	1	1	1	1	
	09/10/22 15:00	37,21	1	1	1	1	1	1	1	1	
	09/10/22 16:00	36,67	1	1	1	1	1	1	1	1	
	09/10/22 17:00	37,18	1	1	1	1	1	1	1	1	
	09/10/22 18:00	38,39	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	09/10/22 19:00	40,60	1	1	1	1	1	1	1	1	
09/10/22 20:00	40,73	1	1	1	1	1	1	1	1		
09/10/22 21:00	38,87	1	1	1	1	1	1	1	1		
09/10/22 22:00	35,71	1	1	1	1	1	1	1	1		
09/10/22 23:00	32,45	1	1	1		1	1	1	1		
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Δευτέρα			10/10/2022	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Δευτέρα	10/10/22 0:00	29,70	1	1	1			1	1	1	
	10/10/22 1:00	27,92	1	1	1			1	1	1	
	10/10/22 2:00	26,76	1	1	1			1	1	1	
	10/10/22 3:00	26,12	1	1	1			1	1	1	
	10/10/22 4:00	32,26	1					1	1	1	10
	10/10/22 5:00	32,61	1					1	1	1	10
	10/10/22 6:00	33,47	1					1	1	1	13
	10/10/22 7:00	33,85	1		1	1	1	1	1	1	
	10/10/22 8:00	34,93	1	1	1	1	1	1	1	1	
	10/10/22 9:00	36,93	1	1	1	1	1	1	1	1	
	10/10/22 10:00	39,55	1	1	1	1	1	1	1	1	2
	10/10/22 11:00	38,36	1	1	1		1	1	1	1	2
	10/10/22 12:00	38,32	1	1	1		1	1	1	1	2
	10/10/22 13:00	38,28	1	1	1		1	1	1	1	
	10/10/22 14:00	37,69	1	1	1	1	1	1	1	1	
	10/10/22 15:00	37,18	1	1	1	1	1	1	1	1	
	10/10/22 16:00	36,41	1	1	1	1	1	1	1	1	
	10/10/22 17:00	36,38	1	1	1	1	1	1	1	1	
	10/10/22 18:00	37,93	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	10/10/22 19:00	40,95	1	1	1	1	1	1	1	1	
10/10/22 20:00	40,16	1	1	1	1	1	1	1	1		
10/10/22 21:00	38,43	1	1	1	1	1	1	1	1		
10/10/22 22:00	35,58	1	1	1	1	1	1	1	1		
10/10/22 23:00	31,95	1	1	1	1	1	1	1	1		
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Τρίτη				11/10/2022
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Τρίτη	11/10/22 0:00	29,04	1	1	1	1		1	1	1	
	11/10/22 1:00	27,31	1	1	1			1	1	1	
	11/10/22 2:00	26,31	1	1				1	1	1	
	11/10/22 3:00	25,81	1	1				1	1	1	
	11/10/22 4:00	25,56	1	1				1	1	1	
	11/10/22 5:00	25,51	1	1				1	1	1	
	11/10/22 6:00	27,77	1	1				1	1	1	
	11/10/22 7:00	31,26	1	1				1	1	1	
	11/10/22 8:00	34,85	1	1	1			1	1	1	
	11/10/22 9:00	36,60	1	1	1	1		1	1	1	
	11/10/22 10:00	37,12	1	1	1	1		1	1	1	
	11/10/22 11:00	37,34	1	1	1	1		1	1	1	
	11/10/22 12:00	37,86	1	1	1		1	1	1	1	
	11/10/22 13:00	38,04	1	1	1		1	1	1	1	
	11/10/22 14:00	37,80	1	1	1		1	1	1	1	
	11/10/22 15:00	36,91	1	1	1		1	1	1	1	
	11/10/22 16:00	36,67	1	1	1		1	1	1	1	
	11/10/22 17:00	37,17	1	1	1		1	1	1	1	
	11/10/22 18:00	38,28	1	1	1		1	1	1	1	
	11/10/22 19:00	40,63	1	1	1	1	1	1	1	1	
11/10/22 20:00	40,05	1	1	1	1	1	1	1	1		
11/10/22 21:00	38,08	1	1	1	1	1	1	1	1		
11/10/22 22:00	34,95	1	1	1			1	1	1		
11/10/22 23:00	31,59	1	1	1			1	1	1		
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Τετάρτη				12/10/2022
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Τετάρτη	12/10/22 0:00	28,61	1	1				1	1	1	
	12/10/22 1:00	26,91	1	1				1	1	1	
	12/10/22 2:00	26,09	1	1				1	1	1	
	12/10/22 3:00	25,05	1	1				1	1	1	
	12/10/22 4:00	24,94	1	1				1	1	1	
	12/10/22 5:00	25,13	1	1				1	1	1	
	12/10/22 6:00	27,61	1	1				1	1	1	
	12/10/22 7:00	31,84	1	1		1		1	1	1	
	12/10/22 8:00	35,24	1	1	1	1	1	1	1	1	
	12/10/22 9:00	36,90	1	1		1	1	1	1	1	
	12/10/22 10:00	37,41	1	1		1	1	1	1	1	
	12/10/22 11:00	37,88	1	1		1	1	1	1	1	
	12/10/22 12:00	38,29	1	1		1	1	1	1	1	
	12/10/22 13:00	38,20	1	1		1	1	1	1	1	
	12/10/22 14:00	38,02	1	1		1	1	1	1	1	
	12/10/22 15:00	37,37	1	1		1	1	1	1	1	
	12/10/22 16:00	37,04	1	1		1	1	1	1	1	
	12/10/22 17:00	37,44	1	1		1	1	1	1	1	
	12/10/22 18:00	39,03	1	1	1	1	1	1	1	1	
	12/10/22 19:00	41,29	1	1	1	1	1	1	1	1	
12/10/22 20:00	40,73	1	1	1	1	1	1	1	1		
12/10/22 21:00	38,55	1	1	1	1	1	1	1	1		
12/10/22 22:00	35,60	1	1	1		1	1	1	1		
12/10/22 23:00	32,32	1	1	1			1	1	1		
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Πέμπτη				13/10/2022
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Πέμπτη	13/10/22 0:00	29,78	1	1				1	1	1	
	13/10/22 1:00	28,00	1	1				1	1	1	
	13/10/22 2:00	26,79	1	1				1	1	1	
	13/10/22 3:00	26,00	1	1				1	1	1	
	13/10/22 4:00	25,57	1	1				1	1	1	
	13/10/22 5:00	26,07	1	1				1	1	1	
	13/10/22 6:00	28,21	1	1				1	1	1	
	13/10/22 7:00	32,39	1	1				1	1	1	
	13/10/22 8:00	35,35	1	1	1			1	1	1	
	13/10/22 9:00	37,19	1	1	1		1	1	1	1	
	13/10/22 10:00	37,76	1	1	1		1	1	1	1	
	13/10/22 11:00	38,09	1	1	1		1	1	1	1	
	13/10/22 12:00	38,38	1	1	1		1	1	1	1	
	13/10/22 13:00	38,18	1	1	1		1	1	1	1	
	13/10/22 14:00	37,86	1	1	1	1	1	1	1	1	
	13/10/22 15:00	36,97	1	1	1	1	1	1	1	1	
	13/10/22 16:00	36,58	1	1	1	1	1	1	1	1	
	13/10/22 17:00	36,84	1	1	1	1	1	1	1	1	
	13/10/22 18:00	38,30	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	13/10/22 19:00	41,01	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13/10/22 20:00	40,31	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
13/10/22 21:00	38,28	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
13/10/22 22:00	35,17	1	1	1		1	1	1	1	1	
13/10/22 23:00	31,70	1	1	1			1	1	1	1	
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Παρασκευή			14/10/2022	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Παρασκευή	14/10/22 0:00	29,02	1	1				1	1	1	
	14/10/22 1:00	27,43	1	1				1	1	1	
	14/10/22 2:00	26,09	1	1				1	1	1	
	14/10/22 3:00	25,13	1	1				1	1	1	
	14/10/22 4:00	25,27	1	1				1	1	1	
	14/10/22 5:00	25,57	1	1				1	1	1	
	14/10/22 6:00	28,50	1	1				1	1	1	2
	14/10/22 7:00	29,11	1	1				1	1	1	
	14/10/22 8:00	33,87	1	1	1			1	1	1	
	14/10/22 9:00	36,21	1	1	1			1	1	1	
	14/10/22 10:00	36,49	1	1	1		1	1	1	1	
	14/10/22 11:00	36,93	1	1	1		1	1	1	1	
	14/10/22 12:00	37,20	1	1	1		1	1	1	1	
	14/10/22 13:00	37,95	1	1	1		1	1	1	1	
	14/10/22 14:00	38,24	1	1	1		1	1	1	1	
	14/10/22 15:00	37,33	1	1	1		1	1	1	1	
	14/10/22 16:00	36,82	1	1	1		1	1	1	1	
	14/10/22 17:00	36,44	1	1	1		1	1	1	1	
	14/10/22 18:00	37,67	1	1	1		1	1	1	1	
	14/10/22 19:00	39,00	1	1	1		1	1	1	1	
14/10/22 20:00	39,63	1	1	1	1	1	1	1	1		
14/10/22 21:00	37,47	1	1	1	1	1	1	1	1		
14/10/22 22:00	34,53	1	1			1	1	1	1		
14/10/22 23:00	31,19	1	1			1	1	1	1		
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Σάββατο			15/10/2022	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Σάββατο	15/10/22 0:00	28,67	1	1				1	1	1	
	15/10/22 1:00	26,88	1	1				1	1	1	
	15/10/22 2:00	25,47	1	1				1	1	1	
	15/10/22 3:00	24,56	1	1				1	1	1	
	15/10/22 4:00	24,79	1	1				1	1	1	
	15/10/22 5:00	25,04	1	1				1	1	1	
	15/10/22 6:00	27,11	1	1				1	1	1	
	15/10/22 7:00	30,37	1	1				1	1	1	
	15/10/22 8:00	33,65	1	1				1	1	1	
	15/10/22 9:00	36,27	1	1	1			1	1	1	
	15/10/22 10:00	37,98	1	1	1	1		1	1	1	
	15/10/22 11:00	39,22	1	1	1	1		1	1	1	
	15/10/22 12:00	40,02	1	1	1	1		1	1	1	
	15/10/22 13:00	40,49	1	1	1	1	1	1	1	1	
	15/10/22 14:00	40,00	1	1	1	1	1	1	1	1	
	15/10/22 15:00	38,88	1	1	1	1	1	1	1	1	
	15/10/22 16:00	38,20	1	1	1	1	1	1	1	1	
	15/10/22 17:00	37,66	1	1	1	1	1	1	1	1	
	15/10/22 18:00	38,75	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	15/10/22 19:00	40,89	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15/10/22 20:00	40,52	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
15/10/22 21:00	38,30	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
15/10/22 22:00	35,45	1	1			1	1	1	1	1	
15/10/22 23:00	32,36	1	1				1	1	1	1	
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Κυριακή 16/10/2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Κυριακή	16/10/22 0:00	29,25	1	1				1	1	1	
	16/10/22 1:00	27,64	1	1				1	1	1	
	16/10/22 2:00	26,41	1	1				1	1	1	
	16/10/22 3:00	25,47	1	1				1	1	1	
	16/10/22 4:00	25,33	1	1				1	1	1	
	16/10/22 5:00	25,43	1	1				1	1	1	
	16/10/22 6:00	27,09	1	1				1	1	1	
	16/10/22 7:00	30,12	1	1	1			1	1	1	
	16/10/22 8:00	33,47	1	1	1			1	1	1	
	16/10/22 9:00	39,07	1	1	1			1	1	1	3
	16/10/22 10:00	40,07	1	1	1	1		1	1	1	3
	16/10/22 11:00	39,73	1	1	1	1		1	1	1	4
	16/10/22 12:00	38,78	1	1	1	1	1	1	1	1	
	16/10/22 13:00	39,83	1	1	1	1	1	1	1	1	
	16/10/22 14:00	38,68	1	1	1	1	1	1	1	1	
	16/10/22 15:00	37,80	1	1	1	1	1	1	1	1	
	16/10/22 16:00	37,34	1	1	1	1	1	1	1	1	
	16/10/22 17:00	36,80	1	1	1	1	1	1	1	1	
	16/10/22 18:00	37,92	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	16/10/22 19:00	40,44	1	1	1	1	1	1	1	1	
16/10/22 20:00	40,49	1	1	1	1	1	1	1	1		
16/10/22 21:00	38,31	1	1	1	1	1	1	1	1		
16/10/22 22:00	35,26	1	1	1			1	1	1		
16/10/22 23:00	31,78	1	1				1	1	1		
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Δευτέρα		17/10/2022		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Δευτέρα	17/10/22 0:00	29,12	1	1				1	1	1	
	17/10/22 1:00	27,30	1	1				1	1	1	
	17/10/22 2:00	25,99	1	1				1	1	1	
	17/10/22 3:00	25,43	1	1				1	1	1	
	17/10/22 4:00	25,38	1	1				1	1	1	
	17/10/22 5:00	25,75	1	1				1	1	1	
	17/10/22 6:00	27,36	1	1				1	1	1	
	17/10/22 7:00	30,92	1	1				1	1	1	
	17/10/22 8:00	33,80	1	1	1			1	1	1	
	17/10/22 9:00	36,07	1	1	1	1		1	1	1	
	17/10/22 10:00	37,25	1	1	1	1		1	1	1	
	17/10/22 11:00	37,79	1	1	1	1		1	1	1	
	17/10/22 12:00	38,47	1	1	1	1		1	1	1	
	17/10/22 13:00	39,16	1	1	1	1		1	1	1	
	17/10/22 14:00	38,70	1	1	1	1		1	1	1	
	17/10/22 15:00	37,76	1	1	1	1		1	1	1	
	17/10/22 16:00	36,49	1	1	1	1		1	1	1	
	17/10/22 17:00	37,10	1	1	1	1		1	1	1	
	17/10/22 18:00	38,52	1	1	1	1		1	1	1	
	17/10/22 19:00	41,21	1	1	1	1	1	1	1	1	
17/10/22 20:00	40,54	1	1	1	1	1	1	1	1		
17/10/22 21:00	38,23	1	1	1	1	1	1	1	1		
17/10/22 22:00	35,19	1	1	1	1		1	1	1		
17/10/22 23:00	31,55	1	1				1	1	1		
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Τρίτη				18/10/2022
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Τρίτη	18/10/22 0:00	28,72	1	1				1	1	1	
	18/10/22 1:00	26,98	1	1				1	1	1	
	18/10/22 2:00	25,89	1	1				1	1	1	
	18/10/22 3:00	25,13	1	1				1	1	1	
	18/10/22 4:00	25,08	1	1				1	1	1	
	18/10/22 5:00	25,21	1	1				1	1	1	
	18/10/22 6:00	26,69	1	1				1	1	1	
	18/10/22 7:00	30,41	1	1				1	1	1	
	18/10/22 8:00	34,11	1	1	1			1	1	1	
	18/10/22 9:00	36,17	1	1	1	1		1	1	1	
	18/10/22 10:00	36,80	1	1	1	1		1	1	1	
	18/10/22 11:00	37,04	1	1	1	1		1	1	1	
	18/10/22 12:00	36,98	1	1	1	1		1	1	1	
	18/10/22 13:00	36,83	1	1	1	1		1	1	1	
	18/10/22 14:00	36,67	1	1	1	1		1	1	1	
	18/10/22 15:00	35,58	1	1	1	1		1	1	1	
	18/10/22 16:00	35,31	1	1	1	1		1	1	1	
	18/10/22 17:00	35,61	1	1	1	1		1	1	1	
	18/10/22 18:00	37,01	1	1	1	1		1	1	1	
	18/10/22 19:00	39,56	1	1	1	1	1	1	1	1	
18/10/22 20:00	39,00	1	1	1	1	1	1	1	1		
18/10/22 21:00	37,11	1	1		1	1	1	1	1		
18/10/22 22:00	34,08	1	1		1		1	1	1		
18/10/22 23:00	30,72	1	1				1	1	1		
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Τετάρτη 19/10/2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Τετάρτη	19/10/22 0:00	27,91	1	1				1	1	1	
	19/10/22 1:00	26,21	1	1				1	1	1	
	19/10/22 2:00	24,96	1	1				1	1	1	
	19/10/22 3:00	24,35	1	1				1	1	1	
	19/10/22 4:00	24,19	1	1				1	1	1	
	19/10/22 5:00	24,40	1	1				1	1	1	
	19/10/22 6:00	26,07	1	1				1	1	1	
	19/10/22 7:00	28,34	1	1				1	1	1	
	19/10/22 8:00	32,06	1	1	1			1	1	1	
	19/10/22 9:00	35,02	1	1	1			1	1	1	
	19/10/22 10:00	35,77	1	1	1	1		1	1	1	
	19/10/22 11:00	36,21	1	1	1	1		1	1	1	
	19/10/22 12:00	37,13	1	1	1	1		1	1	1	
	19/10/22 13:00	36,99	1	1	1	1		1	1	1	
	19/10/22 14:00	36,83	1	1	1	1		1	1	1	
	19/10/22 15:00	36,56	1	1	1	1		1	1	1	
	19/10/22 16:00	35,52	1	1	1	1		1	1	1	
	19/10/22 17:00	35,50	1	1	1	1		1	1	1	
	19/10/22 18:00	37,46	1	1	1	1		1	1	1	
	19/10/22 19:00	39,21	1	1	1	1		1	1	1	
19/10/22 20:00	38,46	1	1	1	1		1	1	1		
19/10/22 21:00	36,69	1	1	1	1		1	1	1		
19/10/22 22:00	33,69	1	1		1		1	1	1		
19/10/22 23:00	30,25	1	1				1	1	1		
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης. Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Πέμπτη 20/10/2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Πέμπτη	20/10/22 0:00	27,78	1	1				1	1	1	
	20/10/22 1:00	25,96	1	1				1	1	1	
	20/10/22 2:00	24,62	1	1				1	1	1	
	20/10/22 3:00	24,35	1	1				1	1	1	
	20/10/22 4:00	23,76	1	1				1	1	1	
	20/10/22 5:00	24,62	1	1				1	1	1	
	20/10/22 6:00	28,49	1	1				1	1	1	3
	20/10/22 7:00	28,65	1	1				1	1	1	
	20/10/22 8:00	32,04	1	1		1		1	1	1	
	20/10/22 9:00	35,03	1	1		1		1	1	1	
	20/10/22 10:00	39,88	1	1		1		1	1	1	6
	20/10/22 11:00	36,44	1	1		1	1	1		1	6
	20/10/22 12:00	35,57	1	1		1	1	1		1	4
	20/10/22 13:00	35,53	1	1		1	1	1		1	4
	20/10/22 14:00	35,38	1	1	1	1	1	1		1	3
	20/10/22 15:00	34,26	1	1	1	1	1	1		1	3
	20/10/22 16:00	33,54	1	1	1	1	1	1		1	2
	20/10/22 17:00	34,52	1	1	1	1	1	1		1	2
	20/10/22 18:00	37,96	1	1	1	1	1	1		1	5
	20/10/22 19:00	39,19	1	1	1	1	1	1		1	6
20/10/22 20:00	37,18	1	1	1	1	1	1		1	5	
20/10/22 21:00	34,83	1	1	1	1	1	1		1	3	
20/10/22 22:00	30,61	1	1	1	1	1	1		1		
20/10/22 23:00	29,76	1	1	1	1	1	1		1		
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Παρασκευή				21/10/2022	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)	
Παρασκευή	21/10/22 0:00	27,54	1	1		1	1	1		1		
	21/10/22 1:00	25,87	1	1		1		1		1		
	21/10/22 2:00	24,71	1	1		1		1		1		
	21/10/22 3:00	24,40	1	1		1		1		1		
	21/10/22 4:00	24,14	1	1		1		1		1		
	21/10/22 5:00	24,54	1	1		1		1		1		
	21/10/22 6:00	26,21	1	1		1		1		1		
	21/10/22 7:00	31,53	1	1		1	1	1		1	2	
	21/10/22 8:00	35,42	1	1		1	1	1		1	5	
	21/10/22 9:00	40,87	1	1		1	1	1		1	12	
	21/10/22 10:00	38,62	1	1	1	1	1			1	10	
	21/10/22 11:00	37,48	1	1	1	1	1			1	9	
	21/10/22 12:00	36,37	1	1	1	1	1			1	10	
	21/10/22 13:00	32,81	1	1	1	1	1			1	4	
	21/10/22 14:00	34,22	1	1	1	1	1	1		1	3	
	21/10/22 15:00	34,56	1	1	1	1	1	1		1	3	
	21/10/22 16:00	34,71	1	1	1	1	1	1		1	3	
	21/10/22 17:00	37,05	1	1	1	1	1	1		1	5	
	21/10/22 18:00	37,74	1	1	1	1	1	1	1		1	5
	21/10/22 19:00	39,38	1	1	1	1	1	1	1		1	7
21/10/22 20:00	37,90	1	1	1	1	1	1	1		1	6	
21/10/22 21:00	35,51	1	1	1	1	1	1	1		1	4	
21/10/22 22:00	31,78	1	1	1	1	1	1	1		1	1	
21/10/22 23:00	30,19	1	1	1	1	1	1	1		1		
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.												
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.												

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Σάββατο		22/10/2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)	
Σάββατο	22/10/22 0:00	27,73	1	1	1	1		1		1		
	22/10/22 1:00	26,07	1	1	1	1		1		1		
	22/10/22 2:00	25,15	1	1	1			1		1		
	22/10/22 3:00	24,67	1	1	1			1		1		
	22/10/22 4:00	24,38	1	1	1			1		1		
	22/10/22 5:00	24,61	1	1	1			1		1		
	22/10/22 6:00	25,93	1	1	1			1		1		
	22/10/22 7:00	30,72	1	1	1			1		1	3	
	22/10/22 8:00	31,03	1	1	1		1	1		1	3	
	22/10/22 9:00	34,65	1	1	1	1	1	1		1	3	
	22/10/22 10:00	35,14	1	1	1	1	1	1		1	3	
	22/10/22 11:00	35,35	1	1	1	1	1	1		1	3	
	22/10/22 12:00	35,61	1	1	1	1	1	1		1	3	
	22/10/22 13:00	35,30	1	1	1	1	1	1		1	3	
	22/10/22 14:00	34,92	1	1	1	1	1	1		1	3	
	22/10/22 15:00	33,32	1	1	1	1	1	1		1	2	
	22/10/22 16:00	33,43	1	1	1	1	1	1		1	2	
	22/10/22 17:00	33,93	1	1	1	1	1	1		1	2	
	22/10/22 18:00	36,62	1	1	1	1	1	1	1		1	4
	22/10/22 19:00	37,96	1	1	1	1	1	1	1		1	5
22/10/22 20:00	35,87	1	1	1	1	1	1	1		1	4	
22/10/22 21:00	33,71	1	1	1	1	1	1	1		1	2	
22/10/22 22:00	30,65	1	1	1	1	1	1	1		1		
22/10/22 23:00	29,43	1	1	1	1	1	1	1		1		
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.												
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.												

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Κυριακή 23/10/2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Κυριακή	23/10/22 0:00	27,19	1	1	1	1		1		1	
	23/10/22 1:00	25,78	1	1		1		1		1	
	23/10/22 2:00	24,72	1	1		1		1		1	
	23/10/22 3:00	24,07	1	1		1		1		1	
	23/10/22 4:00	23,79	1	1		1		1		1	
	23/10/22 5:00	23,77	1	1		1		1		1	
	23/10/22 6:00	25,16	1	1		1		1		1	
	23/10/22 7:00	27,73	1	1		1		1		1	
	23/10/22 8:00	30,60	1	1	1	1		1		1	
	23/10/22 9:00	32,42	1	1	1	1	1	1		1	
	23/10/22 10:00	32,51	1	1	1	1	1	1		1	
	23/10/22 11:00	32,79	1	1	1	1	1	1		1	2
	23/10/22 12:00	32,87	1	1	1	1	1	1		1	1
	23/10/22 13:00	33,49	1	1	1	1	1	1		1	1
	23/10/22 14:00	32,77	1	1	1	1	1	1		1	1
	23/10/22 15:00	31,41	1	1	1	1	1	1		1	
	23/10/22 16:00	31,83	1	1	1	1	1	1		1	
	23/10/22 17:00	32,07	1	1	1	1	1	1		1	
	23/10/22 18:00	35,71	1	1	1	1	1	1	1	1	3
	23/10/22 19:00	36,35	1	1	1	1	1	1	1		1
23/10/22 20:00	32,51	1	1	1	1	1	1	1		1	
23/10/22 21:00	31,78	1	1	1	1	1	1	1		1	
23/10/22 22:00	30,80	1	1	1	1	1	1	1		1	
23/10/22 23:00	28,05	1	1	1	1		1		1		
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Δευτέρα			24/10/2022		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)	
Δευτέρα	24/10/22 0:00	25,37	1	1	1			1		1		
	24/10/22 1:00	23,85	1	1	1			1		1		
	24/10/22 2:00	23,03	1	1	1			1		1		
	24/10/22 3:00	22,46	1	1	1			1		1		
	24/10/22 4:00	22,44	1	1	1			1		1		
	24/10/22 5:00	22,76	1	1	1			1		1		
	24/10/22 6:00	24,51	1	1	1			1		1		
	24/10/22 7:00	27,40	1	1	1			1		1		
	24/10/22 8:00	30,51	1	1	1	1		1		1		
	24/10/22 9:00	32,48	1	1	1	1	1	1		1		
	24/10/22 10:00	32,72	1	1	1	1	1	1		1		
	24/10/22 11:00	32,89	1	1	1	1	1	1		1		
	24/10/22 12:00	33,37	1	1	1	1	1	1		1		
	24/10/22 13:00	33,01	1	1	1	1	1	1		1		
	24/10/22 14:00	32,57	1	1	1	1	1	1		1		
	24/10/22 15:00	32,02	1	1	1	1	1	1		1		
	24/10/22 16:00	31,57	1	1	1	1	1	1		1		
	24/10/22 17:00	31,98	1	1	1	1	1	1		1		
	24/10/22 18:00	35,79	1	1	1	1	1	1	1		1	3
	24/10/22 19:00	36,15	1	1	1	1	1	1	1		1	3
24/10/22 20:00	35,60	1	1	1	1	1	1	1		1	3	
24/10/22 21:00	31,10	1	1	1	1	1	1	1		1		
24/10/22 22:00	30,20	1	1	1	1	1	1	1		1		
24/10/22 23:00	27,03	1	1	1	1			1		1		
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.												
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.												

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Τρίτη 25/10/2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)	
Τρίτη	25/10/22 0:00	24,59	1	1	1			1		1		
	25/10/22 1:00	23,83	1	1	1			1		1		
	25/10/22 2:00	22,82	1	1	1			1		1		
	25/10/22 3:00	22,18	1	1	1			1		1		
	25/10/22 4:00	22,16	1	1	1			1		1		
	25/10/22 5:00	22,38	1	1	1			1		1		
	25/10/22 6:00	23,80	1	1	1			1		1		
	25/10/22 7:00	25,76	1	1	1		1	1		1		
	25/10/22 8:00	29,85	1	1	1		1	1		1		
	25/10/22 9:00	31,78	1	1	1	1	1	1		1		
	25/10/22 10:00	32,46	1	1	1	1	1	1		1		
	25/10/22 11:00	32,81	1	1	1	1	1	1		1		
	25/10/22 12:00	32,43	1	1	1	1	1	1		1		
	25/10/22 13:00	32,51	1	1	1	1	1	1		1		
	25/10/22 14:00	32,00	1	1	1	1	1	1		1		
	25/10/22 15:00	31,02	1	1	1	1	1	1		1		
	25/10/22 16:00	30,64	1	1	1	1	1	1		1		
	25/10/22 17:00	31,22	1	1	1	1	1	1		1		
	25/10/22 18:00	33,97	1	1	1	1	1	1	1		1	2
	25/10/22 19:00	34,63	1	1	1	1	1	1	1		1	2
25/10/22 20:00	32,79	1	1	1	1	1	1	1		1	1	
25/10/22 21:00	31,70	1	1	1	1	1	1		1			
25/10/22 22:00	29,65	1	1	1	1		1		1			
25/10/22 23:00	26,76	1	1	1	1		1		1			
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.												
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.												

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Τετάρτη				26/10/2022	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)	
Τετάρτη	26/10/22 0:00	24,55	1	1	1			1		1		
	26/10/22 1:00	23,17	1	1	1			1		1		
	26/10/22 2:00	22,19	1	1	1			1		1		
	26/10/22 3:00	21,50	1	1	1			1		1		
	26/10/22 4:00	21,52	1	1	1			1		1		
	26/10/22 5:00	21,58	1	1	1			1		1		
	26/10/22 6:00	23,53	1	1	1			1		1		
	26/10/22 7:00	26,32	1	1	1			1		1		
	26/10/22 8:00	29,44	1	1	1	1		1		1		
	26/10/22 9:00	30,76	1	1	1	1	1	1		1		
	26/10/22 10:00	31,38	1	1	1	1	1	1		1		
	26/10/22 11:00	31,50	1	1	1	1	1	1		1		
	26/10/22 12:00	31,60	1	1	1	1	1	1		1		
	26/10/22 13:00	31,71	1	1	1	1	1	1		1		
	26/10/22 14:00	31,31	1	1	1	1	1	1		1		
	26/10/22 15:00	30,72	1	1	1	1	1	1		1		
	26/10/22 16:00	30,52	1	1	1	1	1	1		1		
	26/10/22 17:00	30,60	1	1	1	1	1	1		1		
	26/10/22 18:00	32,25	1	1	1	1	1	1	1		1	
	26/10/22 19:00	33,79	1	1	1	1	1	1	1		1	1
26/10/22 20:00	32,26	1	1	1	1	1	1	1		1		
26/10/22 21:00	31,67	1	1	1	1	1	1	1		1		
26/10/22 22:00	28,79	1	1	1	1	1	1	1		1		
26/10/22 23:00	26,29	1	1	1	1		1		1			
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.												
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.												

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Πέμπτη 27/10/2022						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)	
Πέμπτη	27/10/22 0:00	24,12	1	1	1			1		1		
	27/10/22 1:00	22,73	1	1	1			1		1		
	27/10/22 2:00	21,49	1	1	1			1		1		
	27/10/22 3:00	20,98	1	1	1			1		1		
	27/10/22 4:00	21,24	1	1	1			1		1		
	27/10/22 5:00	21,32	1	1	1			1		1		
	27/10/22 6:00	23,28	1	1	1			1		1		
	27/10/22 7:00	26,16	1	1	1	1	1			1		
	27/10/22 8:00	28,46	1	1	1	1	1	1		1		
	27/10/22 9:00	29,46	1	1	1	1	1			1	1	
	27/10/22 10:00	30,89	1	1	1	1	1	1		1		
	27/10/22 11:00	31,70	1	1	1	1	1	1	1		1	
	27/10/22 12:00	32,05	1	1	1	1	1	1	1		1	
	27/10/22 13:00	32,11	1	1	1	1	1	1	1		1	
	27/10/22 14:00	31,51	1	1	1	1	1	1	1		1	
	27/10/22 15:00	30,79	1	1	1	1	1	1	1		1	
	27/10/22 16:00	30,47	1	1	1	1	1	1	1		1	
	27/10/22 17:00	30,76	1	1	1	1	1	1	1		1	
	27/10/22 18:00	33,16	1	1	1	1	1	1	1		1	1
	27/10/22 19:00	33,96	1	1	1	1	1	1	1		1	1
27/10/22 20:00	33,70	1	1	1	1	1	1	1		1	1	
27/10/22 21:00	31,86	1	1	1	1	1	1	1		1		
27/10/22 22:00	29,22	1	1	1	1			1		1		
27/10/22 23:00	26,77	1	1	1	1			1		1		
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.												
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.												

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Παρασκευή		28/10/2022		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Παρασκευή	28/10/22 0:00	24,71	1	1	1			1		1	
	28/10/22 1:00	23,15	1	1	1			1		1	
	28/10/22 2:00	22,49	1	1	1			1		1	
	28/10/22 3:00	21,62	1	1	1			1		1	
	28/10/22 4:00	21,30	1	1	1			1		1	
	28/10/22 5:00	21,68	1	1	1			1		1	
	28/10/22 6:00	22,49	1	1	1			1		1	
	28/10/22 7:00	25,41	1	1	1			1		1	
	28/10/22 8:00	28,08	1	1	1	1		1		1	
	28/10/22 9:00	29,45	1	1	1	1		1		1	
	28/10/22 10:00	29,71	1	1	1	1		1		1	
	28/10/22 11:00	29,80	1	1	1	1		1		1	
	28/10/22 12:00	29,87	1	1	1	1		1		1	
	28/10/22 13:00	30,10	1	1	1	1		1		1	
	28/10/22 14:00	29,89	1	1	1	1		1		1	
	28/10/22 15:00	29,25	1	1	1	1		1		1	
	28/10/22 16:00	28,76	1	1	1	1		1		1	
	28/10/22 17:00	29,07	1	1	1	1		1		1	
	28/10/22 18:00	32,42	1	1	1	1		1		1	3
	28/10/22 19:00	32,53	1	1			1	1	1		1
28/10/22 20:00	30,10	1	1			1	1	1		1	1
28/10/22 21:00	29,19	1	1			1	1	1		1	
28/10/22 22:00	27,79	1	1			1	1	1		1	
28/10/22 23:00	25,39	1	1			1		1		1	
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Σάββατο				29/10/2022	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)	
Σάββατο	29/10/22 0:00	23,42	1	1		1		1		1		
	29/10/22 1:00	21,84	1	1		1		1		1		
	29/10/22 2:00	21,05	1	1				1		1		
	29/10/22 3:00	21,03	1	1				1		1		
	29/10/22 4:00	20,58	1	1				1		1		
	29/10/22 5:00	21,03	1	1				1		1		
	29/10/22 6:00	22,44	1	1				1		1		
	29/10/22 7:00	24,76	1	1			1	1		1		
	29/10/22 8:00	27,88	1	1	1	1	1	1		1		
	29/10/22 9:00	29,51	1	1		1	1	1		1		
	29/10/22 10:00	30,32	1	1		1	1	1		1		
	29/10/22 11:00	30,80	1	1		1	1	1		1		
	29/10/22 12:00	30,86	1	1		1	1	1		1		
	29/10/22 13:00	30,38	1	1	1	1	1	1		1		
	29/10/22 14:00	29,96	1	1		1	1	1		1		
	29/10/22 15:00	29,32	1	1		1	1	1		1		
	29/10/22 16:00	28,97	1	1		1	1	1		1		
	29/10/22 17:00	29,16	1	1		1	1	1		1		
	29/10/22 18:00	30,59	1	1	1	1	1	1	1	1		
	29/10/22 19:00	32,17	1	1	1	1	1	1	1	1		
29/10/22 20:00	31,00	1	1	1	1	1	1	1	1			
29/10/22 21:00	29,21	1	1	1	1		1		1			
29/10/22 22:00	26,81	1	1	1	1		1		1			
29/10/22 23:00	24,69	1	1	1			1		1			
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.												
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.												

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Κυριακή				30/10/2022
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Κυριακή	30/10/22 0:00	22,94	1	1				1		1	
	30/10/22 1:00	21,56	1	1				1		1	
	30/10/22 2:00	20,53	1	1				1		1	
	30/10/22 3:00	20,12	1	1				1		1	
	30/10/22 4:00	19,84	1	1				1		1	
	30/10/22 5:00	20,23	1	1				1		1	
	30/10/22 6:00	21,22	1	1				1		1	
	30/10/22 7:00	23,71	1	1				1		1	
	30/10/22 8:00	25,99	1	1			1	1		1	
	30/10/22 9:00	27,06	1	1			1	1		1	
	30/10/22 10:00	27,66	1	1			1	1		1	
	30/10/22 11:00	27,69	1	1		1	1	1		1	
	30/10/22 12:00	27,81	1	1		1	1	1		1	
	30/10/22 13:00	27,97	1	1		1	1	1		1	
	30/10/22 14:00	27,23	1	1		1	1	1		1	
	30/10/22 15:00	26,54	1	1		1	1	1		1	
	30/10/22 16:00	26,30	1	1		1	1	1		1	
	30/10/22 17:00	27,65	1	1		1	1	1		1	
	30/10/22 18:00	29,44	1	1		1	1	1		1	
	30/10/22 19:00	29,06	1	1		1	1	1		1	
30/10/22 20:00	27,87	1	1		1	1	1		1		
30/10/22 21:00	26,27	1	1		1	1	1		1		
30/10/22 22:00	24,10	1	1		1		1		1		
30/10/22 23:00	22,00	1	1		1		1		1		
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Δευτέρα			31/10/2022	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Δευτέρα	31/10/22 0:00	20,42	1	1				1		1	
	31/10/22 1:00	19,27	1	1				1		1	
	31/10/22 2:00	18,65	1	1				1		1	
	31/10/22 3:00	18,22	1	1				1		1	
	31/10/22 4:00	18,43	1	1				1		1	
	31/10/22 5:00	18,87	1	1				1		1	
	31/10/22 6:00	20,07	1	1				1		1	
	31/10/22 7:00	22,68	1	1		1		1		1	
	31/10/22 8:00	23,72	1	1		1		1		1	
	31/10/22 9:00	25,65	1	1	1	1		1		1	
	31/10/22 10:00	26,27	1	1	1	1		1		1	
	31/10/22 11:00	26,59	1	1	1	1		1		1	
	31/10/22 12:00	26,42	1	1	1	1		1		1	
	31/10/22 13:00	26,35	1	1	1	1		1		1	
	31/10/22 14:00	25,75	1	1	1	1		1		1	
	31/10/22 15:00	25,43	1	1	1	1		1		1	
	31/10/22 16:00	25,40	1	1	1	1		1		1	
	31/10/22 17:00	26,61	1	1	1	1		1		1	
	31/10/22 18:00	27,74	1	1	1	1		1		1	
	31/10/22 19:00	27,39	1	1	1	1		1		1	
31/10/22 20:00	26,18	1	1	1	1		1		1		
31/10/22 21:00	24,49	1	1	1			1		1		
31/10/22 22:00	22,15	1	1				1		1		
31/10/22 23:00	20,38	1	1				1		1		
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Δευτέρα		1/11/2022		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Δευτέρα	01/11/22 0:00	18,53	1	1				1		1	
	01/11/22 1:00	17,32	1	1				1		1	
	01/11/22 2:00	16,89	1	1				1		1	
	01/11/22 3:00	16,87	1	1				1		1	
	01/11/22 4:00	16,77	1	1				1		1	
	01/11/22 5:00	17,36	1	1				1		1	
	01/11/22 6:00	18,52	1	1				1		1	
	01/11/22 7:00	21,02	1	1				1		1	
	01/11/22 8:00	23,14	1	1				1		1	
	01/11/22 9:00	23,95	1	1	1			1		1	
	01/11/22 10:00	24,47	1	1	1			1		1	
	01/11/22 11:00	24,51	1	1	1			1		1	
	01/11/22 12:00	24,65	1	1	1			1		1	
	01/11/22 13:00	24,44	1	1	1	1		1		1	
	01/11/22 14:00	24,19	1	1	1	1		1		1	
	01/11/22 15:00	23,35	1	1	1	1		1		1	
	01/11/22 16:00	23,18	1	1	1	1		1		1	
	01/11/22 17:00	24,54	1	1	1	1		1		1	
	01/11/22 18:00	25,55	1	1	1	1		1		1	
	01/11/22 19:00	25,45	1	1	1	1		1		1	
01/11/22 20:00	24,38	1	1	1	1		1		1		
01/11/22 21:00	22,66	1	1	1	1		1		1		
01/11/22 22:00	20,68	1	1	1	1		1		1		
01/11/22 23:00	19,13	1	1				1		1		
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Τετάρτη 2/11/2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Τετάρτη	02/11/22 0:00	17,63	1	1				1		1	
	02/11/22 1:00	16,63	1	1				1		1	
	02/11/22 2:00	15,94		1				1		1	
	02/11/22 3:00	15,41		1				1		1	
	02/11/22 4:00	15,59		1				1		1	
	02/11/22 5:00	15,82		1				1		1	
	02/11/22 6:00	16,74		1				1		1	
	02/11/22 7:00	19,26		1	1			1		1	
	02/11/22 8:00	21,69		1	1	1		1		1	
	02/11/22 9:00	22,56		1	1	1		1		1	
	02/11/22 10:00	22,90		1	1	1		1		1	
	02/11/22 11:00	23,15	1	1	1			1		1	
	02/11/22 12:00	22,77	1	1	1			1	1		
	02/11/22 13:00	22,74	1	1	1			1	1		
	02/11/22 14:00	22,67	1	1	1			1	1		
	02/11/22 15:00	22,29	1	1	1			1	1		
	02/11/22 16:00	22,20	1	1	1			1	1		
	02/11/22 17:00	22,89	1	1	1			1	1		
	02/11/22 18:00	23,20	1		1	1		1	1		
	02/11/22 19:00	23,91	1		1	1		1	1		
02/11/22 20:00	22,86	1		1	1		1	1			
02/11/22 21:00	21,44	1		1	1		1	1			
02/11/22 22:00	19,42	1		1			1	1			
02/11/22 23:00	18,02	1		1			1	1			
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Πέμπτη 3/11/2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Πέμπτη	03/11/22 0:00	16,63	1		1			1	1		
	03/11/22 1:00	15,58	1					1	1		
	03/11/22 2:00	15,10	1					1	1		
	03/11/22 3:00	14,97	1					1	1		
	03/11/22 4:00	14,87	1					1	1		
	03/11/22 5:00	15,13	1					1	1		
	03/11/22 6:00	16,10	1					1	1		
	03/11/22 7:00	17,95	1					1	1		
	03/11/22 8:00	20,01	1			1		1	1		
	03/11/22 9:00	20,80	1			1	1	1	1		
	03/11/22 10:00	21,62	1			1	1	1	1		
	03/11/22 11:00	21,71	1			1	1	1	1		
	03/11/22 12:00	21,65	1	1				1	1		
	03/11/22 13:00	21,62	1	1				1	1		
	03/11/22 14:00	21,52	1	1				1	1		
	03/11/22 15:00	21,06	1	1				1	1		
	03/11/22 16:00	20,58	1	1				1	1		
	03/11/22 17:00	21,61	1	1				1	1		
	03/11/22 18:00	22,36	1	1	1			1	1	1	
	03/11/22 19:00	22,79	1	1	1			1	1	1	
03/11/22 20:00	21,65	1	1				1	1			
03/11/22 21:00	20,32	1	1				1	1			
03/11/22 22:00	18,77	1	1				1	1			
03/11/22 23:00	17,16	1	1				1	1			
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Παρασκευή 4/11/2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Παρασκευή	04/11/22 0:00	15,86	1	1				1	1		
	04/11/22 1:00	15,06	1	1				1			
	04/11/22 2:00	14,67	1	1				1			
	04/11/22 3:00	14,37	1	1				1			
	04/11/22 4:00	14,30	1	1				1			
	04/11/22 5:00	14,50	1	1				1			
	04/11/22 6:00	15,36	1	1				1			
	04/11/22 7:00	17,49	1	1		1		1			
	04/11/22 8:00	19,13	1	1		1	1	1			
	04/11/22 9:00	20,21	1	1		1	1	1			
	04/11/22 10:00	20,71	1	1		1	1	1			
	04/11/22 11:00	21,04	1	1		1	1	1			
	04/11/22 12:00	20,84	1	1		1	1	1			
	04/11/22 13:00	20,72	1	1		1	1	1			
	04/11/22 14:00	20,55	1	1		1	1	1			
	04/11/22 15:00	20,17	1	1		1	1	1			
	04/11/22 16:00	19,99	1	1		1	1	1			
	04/11/22 17:00	21,03	1	1		1	1	1			
	04/11/22 18:00	22,21	1	1		1	1	1	1		
	04/11/22 19:00	21,69	1	1		1	1	1			
04/11/22 20:00	21,07	1	1		1	1	1				
04/11/22 21:00	19,58	1	1		1	1	1				
04/11/22 22:00	17,97	1	1		1		1				
04/11/22 23:00	16,64	1	1		1		1				
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Σάββατο		5/11/2022		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Σάββατο	05/11/22 0:00	15,47	1	1				1			
	05/11/22 1:00	14,59	1	1				1			
	05/11/22 2:00	14,12	1	1				1			
	05/11/22 3:00	13,76	1	1				1			
	05/11/22 4:00	13,87	1	1				1			
	05/11/22 5:00	13,95	1	1				1			
	05/11/22 6:00	14,02	1	1				1			
	05/11/22 7:00	16,24	1	1			1	1			
	05/11/22 8:00	17,32	1	1			1	1			
	05/11/22 9:00	18,93	1	1		1	1	1			
	05/11/22 10:00	19,97	1	1		1	1	1			
	05/11/22 11:00	19,86	1	1		1	1	1			
	05/11/22 12:00	20,27	1	1		1	1	1			
	05/11/22 13:00	20,42	1	1		1	1	1			
	05/11/22 14:00	20,12	1	1		1	1	1			
	05/11/22 15:00	19,72	1	1		1	1	1			
	05/11/22 16:00	19,55	1	1		1	1	1			
	05/11/22 17:00	20,46	1	1		1	1	1			
	05/11/22 18:00	21,31	1	1		1	1	1			
	05/11/22 19:00	21,00	1	1		1	1	1			
05/11/22 20:00	20,07		1		1		1	1			
05/11/22 21:00	18,89		1		1		1	1			
05/11/22 22:00	17,49		1		1		1	1			
05/11/22 23:00	16,27		1				1	1			
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Κυριακή 6/11/2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Κυριακή	06/11/22 0:00	15,28		1				1	1		
	06/11/22 1:00	14,58		1				1	1		
	06/11/22 2:00	14,02		1				1	1		
	06/11/22 3:00	13,91		1				1	1		
	06/11/22 4:00	13,71		1				1	1		
	06/11/22 5:00	13,72		1				1	1		
	06/11/22 6:00	14,50		1				1	1		
	06/11/22 7:00	15,64		1				1	1		
	06/11/22 8:00	17,29		1				1	1		
	06/11/22 9:00	18,59		1	1			1	1		
	06/11/22 10:00	18,07		1	1			1	1		
	06/11/22 11:00	20,45		1	1	1	1	1	1		
	06/11/22 12:00	20,78		1	1	1	1	1	1		
	06/11/22 13:00	20,86		1	1	1	1	1	1		
	06/11/22 14:00	20,35		1	1	1	1	1	1		
	06/11/22 15:00	19,17		1	1	1	1	1	1		
	06/11/22 16:00	18,64		1	1	1	1	1	1		
	06/11/22 17:00	19,30		1	1	1	1	1			
	06/11/22 18:00	20,57		1	1	1	1	1	1		
	06/11/22 19:00	20,36		1	1	1	1	1	1		
06/11/22 20:00	19,56		1	1	1	1	1				
06/11/22 21:00	18,44		1	1	1	1	1				
06/11/22 22:00	17,29		1	1	1	1	1				
06/11/22 23:00	15,95		1	1	1		1				
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Δευτέρα 7/11/2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Δευτέρα	07/11/22 0:00	14,45		1	1	1		1			
	07/11/22 1:00	13,79		1	1	1		1			
	07/11/22 2:00	13,37		1	1	1		1			
	07/11/22 3:00	12,92		1	1	1		1			
	07/11/22 4:00	12,89		1	1	1		1			
	07/11/22 5:00	13,45		1	1	1		1			
	07/11/22 6:00	14,37		1	1	1		1			
	07/11/22 7:00	16,18		1	1	1		1			
	07/11/22 8:00	17,56		1	1	1	1	1			
	07/11/22 9:00	18,58		1	1	1	1	1			
	07/11/22 10:00	19,21		1	1	1	1	1			
	07/11/22 11:00	19,16		1	1	1	1	1			
	07/11/22 12:00	19,24		1	1	1	1	1			
	07/11/22 13:00	19,03		1	1	1	1	1			
	07/11/22 14:00	18,87		1	1	1	1	1			
	07/11/22 15:00	18,70		1	1	1	1	1			
	07/11/22 16:00	18,54		1	1	1	1	1			
	07/11/22 17:00	19,53		1	1	1	1	1			
	07/11/22 18:00	20,47		1	1	1	1	1	1		
	07/11/22 19:00	20,20		1	1	1	1	1	1		
07/11/22 20:00	19,60		1	1	1	1	1	1			
07/11/22 21:00	18,37		1	1	1	1	1	1			
07/11/22 22:00	16,94		1	1	1	1	1	1			
07/11/22 23:00	15,40		1	1	1	1	1	1			
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Δευτέρα		8/11/2022		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Δευτέρα	08/11/22 0:00	14,16		1	1	1		1			
	08/11/22 1:00	13,49		1	1	1		1			
	08/11/22 2:00	12,79		1	1	1		1			
	08/11/22 3:00	12,78		1	1			1			
	08/11/22 4:00	12,92		1	1			1			
	08/11/22 5:00	13,14		1	1			1			
	08/11/22 6:00	14,13		1	1			1	1		
	08/11/22 7:00	15,87		1	1			1	1		
	08/11/22 8:00	16,72		1	1			1	1		
	08/11/22 9:00	17,97		1	1			1	1		
	08/11/22 10:00	18,19		1	1			1	1		
	08/11/22 11:00	17,03		1	1			1	1		
	08/11/22 12:00	18,53		1	1			1	1		
	08/11/22 13:00	19,08		1	1			1	1		
	08/11/22 14:00	18,55		1	1			1	1		
	08/11/22 15:00	18,24		1	1			1	1		
	08/11/22 16:00	18,34		1	1			1	1		
	08/11/22 17:00	19,06		1	1			1	1		
	08/11/22 18:00	20,21		1	1			1	1		
	08/11/22 19:00	20,02		1	1			1	1		
08/11/22 20:00	19,48		1	1			1	1			
08/11/22 21:00	18,39		1	1			1	1			
08/11/22 22:00	16,81		1	1			1	1			
08/11/22 23:00	15,71		1	1			1	1			
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Τετάρτη 9/11/2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Τετάρτη	09/11/22 0:00	14,35		1	1			1	1		
	09/11/22 1:00	13,54		1	1			1	1		
	09/11/22 2:00	13,19		1	1			1			
	09/11/22 3:00	13,03		1	1			1			
	09/11/22 4:00	12,91		1	1			1			
	09/11/22 5:00	13,10		1	1			1			
	09/11/22 6:00	13,54		1	1	1		1			
	09/11/22 7:00	13,95		1	1	1		1			
	09/11/22 8:00	16,54		1	1	1	1	1			
	09/11/22 9:00	17,28		1	1	1	1	1			
	09/11/22 10:00	17,55		1	1	1	1	1			
	09/11/22 11:00	17,68		1	1	1	1	1			
	09/11/22 12:00	17,75		1	1	1	1	1			
	09/11/22 13:00	18,08		1	1	1	1	1			
	09/11/22 14:00	18,06		1	1	1	1	1			
	09/11/22 15:00	17,62		1	1	1	1	1			
	09/11/22 16:00	17,92		1	1	1	1	1			
	09/11/22 17:00	19,95		1	1	1	1	1			1
	09/11/22 18:00	20,35		1	1	1	1	1	1		1
	09/11/22 19:00	19,21		1	1	1	1	1	1		
09/11/22 20:00	19,10		1	1	1	1	1	1			
09/11/22 21:00	17,88		1	1	1	1	1	1			
09/11/22 22:00	16,52		1	1	1	1	1	1			
09/11/22 23:00	15,13		1	1	1		1				
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Πέμπτη 10/11/2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Πέμπτη	10/11/22 0:00	13,63		1	1	1		1			
	10/11/22 1:00	13,00		1	1	1		1			
	10/11/22 2:00	12,65		1	1			1			
	10/11/22 3:00	12,25		1	1			1			
	10/11/22 4:00	12,43		1	1			1			
	10/11/22 5:00	12,65		1	1			1			
	10/11/22 6:00	13,35		1	1			1			
	10/11/22 7:00	15,07		1	1	1		1			
	10/11/22 8:00	16,47	1	1	1	1		1			
	10/11/22 9:00	17,20	1	1	1	1		1			
	10/11/22 10:00	17,75	1	1	1	1		1			1
	10/11/22 11:00	17,69		1	1	1	1	1			
	10/11/22 12:00	17,79		1	1	1	1	1			
	10/11/22 13:00	18,01		1	1	1	1	1			
	10/11/22 14:00	17,64		1	1	1	1	1			
	10/11/22 15:00	17,17		1	1	1	1	1			
	10/11/22 16:00	17,34		1	1	1	1	1			
	10/11/22 17:00	19,36		1	1	1	1	1			1
	10/11/22 18:00	19,72		1	1	1	1	1	1		1
	10/11/22 19:00	18,79		1	1	1	1	1	1		
10/11/22 20:00	18,88		1	1	1	1	1	1			
10/11/22 21:00	17,61		1	1	1	1	1	1			
10/11/22 22:00	15,99		1	1	1	1	1	1			
10/11/22 23:00	14,87		1	1			1	1			
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Παρασκευή		11/11/2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Παρασκευή	11/11/22 0:00	13,67		1	1		1	1			
	11/11/22 1:00	12,74		1	1			1			
	11/11/22 2:00	12,51		1	1			1			
	11/11/22 3:00	12,13		1	1			1			
	11/11/22 4:00	12,05		1	1			1			
	11/11/22 5:00	12,38		1	1			1			
	11/11/22 6:00	13,28		1	1			1			
	11/11/22 7:00	14,81		1	1	1		1			
	11/11/22 8:00	15,21		1	1	1		1			
	11/11/22 9:00	15,22		1	1	1		1			
	11/11/22 10:00	17,04		1	1	1	1	1			
	11/11/22 11:00	17,15		1	1	1	1	1			
	11/11/22 12:00	17,26		1	1	1	1	1			
	11/11/22 13:00	17,04		1	1	1	1	1			
	11/11/22 14:00	16,89		1	1	1	1	1			
	11/11/22 15:00	16,95		1	1	1	1	1			
	11/11/22 16:00	17,39		1	1	1	1	1			
	11/11/22 17:00	19,53		1	1	1	1	1			1
	11/11/22 18:00	19,52		1	1	1	1	1	1		1
	11/11/22 19:00	19,13		1	1	1	1	1	1		1
11/11/22 20:00	18,36		1	1	1	1	1	1			
11/11/22 21:00	18,71		1	1	1	1	1	1		2	
11/11/22 22:00	15,52		1	1	1	1				1	
11/11/22 23:00	14,35		1	1	1	1					
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Σάββατο 12/11/2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Σάββατο	12/11/22 0:00	13,54		1	1	1	1				
	12/11/22 1:00	12,76		1	1	1	1				
	12/11/22 2:00	12,28		1	1	1	1				
	12/11/22 3:00	11,97		1	1	1	1				
	12/11/22 4:00	12,02		1	1	1	1				
	12/11/22 5:00	12,27		1	1	1	1				
	12/11/22 6:00	14,63		1	1	1	1				4
	12/11/22 7:00	15,83		1	1	1	1				
	12/11/22 8:00	15,70		1	1	1	1				1
	12/11/22 9:00	16,88		1	1	1	1				2
	12/11/22 10:00	17,01		1	1	1	1				2
	12/11/22 11:00	17,16		1	1	1	1				3
	12/11/22 12:00	17,57		1	1	1	1				3
	12/11/22 13:00	17,02		1	1	1	1				2
	12/11/22 14:00	16,87		1	1	1	1				2
	12/11/22 15:00	16,96		1	1	1	1				2
	12/11/22 16:00	16,83		1	1	1	1				2
	12/11/22 17:00	16,11		1	1	1	1			1	
	12/11/22 18:00	18,19		1	1	1	1	1		1	
	12/11/22 19:00	18,05		1	1	1	1	1		1	
12/11/22 20:00	17,40		1	1	1	1	1		1		
12/11/22 21:00	16,37		1	1	1	1	1		1		
12/11/22 22:00	15,29			1	1	1	1		1		
12/11/22 23:00	14,25			1	1	1	1		1		
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Κυριακή				13/11/2022
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Κυριακή	13/11/22 0:00	13,13			1	1	1			1	
	13/11/22 1:00	12,30			1	1	1			1	
	13/11/22 2:00	12,03			1	1	1			1	
	13/11/22 3:00	11,70			1	1	1			1	
	13/11/22 4:00	11,38			1	1	1			1	
	13/11/22 5:00	11,58			1	1	1			1	
	13/11/22 6:00	11,92			1	1	1			1	
	13/11/22 7:00	12,63			1	1	1			1	
	13/11/22 8:00	14,85							1	1	4
	13/11/22 9:00	15,32							1	1	
	13/11/22 10:00	16,56							1	1	5
	13/11/22 11:00	16,74							1	1	5
	13/11/22 12:00	16,72							1	1	4
	13/11/22 13:00	16,60			1	1		1		1	
	13/11/22 14:00	15,79			1	1		1		1	
	13/11/22 15:00	15,72			1	1		1		1	
	13/11/22 16:00	16,01			1	1		1		1	
	13/11/22 17:00	16,88			1	1		1		1	
	13/11/22 18:00	17,86			1	1		1		1	
	13/11/22 19:00	17,72			1	1		1		1	
13/11/22 20:00	17,27			1	1		1		1		
13/11/22 21:00	16,54			1	1		1		1		
13/11/22 22:00	15,26			1	1		1		1		
13/11/22 23:00	13,89			1			1		1		
Παρατηρήσεις:											
1) Η ένταξη των μονάδων κατά τις ώρες 07:00-12:00 οφείλεται σε απαίτηση του θερμικού παραγωγού για δοκιμές και τεχνικές εργασίες στον ΑΣΠ.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Δευτέρα			14/11/2022	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Δευτέρα	14/11/22 0:00	12,86			1			1		1	
	14/11/22 1:00	11,99			1			1		1	
	14/11/22 2:00	11,60			1			1		1	
	14/11/22 3:00	11,52			1			1		1	
	14/11/22 4:00	11,46			1			1		1	
	14/11/22 5:00	11,72			1			1		1	
	14/11/22 6:00	12,67			1			1		1	
	14/11/22 7:00	14,02			1			1		1	
	14/11/22 8:00	15,20			1	1		1		1	
	14/11/22 9:00	15,95			1	1		1		1	
	14/11/22 10:00	16,17			1	1		1		1	
	14/11/22 11:00	16,33			1	1		1		1	
	14/11/22 12:00	16,67			1	1		1		1	
	14/11/22 13:00	16,92			1	1		1		1	
	14/11/22 14:00	16,63			1	1		1		1	
	14/11/22 15:00	16,56			1	1		1		1	
	14/11/22 16:00	16,78			1	1		1		1	
	14/11/22 17:00	18,16			1			1	1	1	
	14/11/22 18:00	19,26			1			1	1	1	
	14/11/22 19:00	18,73			1			1	1	1	
14/11/22 20:00	18,23			1			1	1	1		
14/11/22 21:00	17,30			1			1	1	1		
14/11/22 22:00	15,79			1			1	1			
14/11/22 23:00	14,26			1			1	1			
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Δευτέρα			15/11/2022	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Δευτέρα	15/11/22 0:00	12,84			1			1	1	1	
	15/11/22 1:00	12,04			1			1	1	1	
	15/11/22 2:00	11,43			1			1	1	1	
	15/11/22 3:00	11,31			1			1	1	1	
	15/11/22 4:00	11,21			1			1	1	1	
	15/11/22 5:00	11,63							1	1	2
	15/11/22 6:00	13,43							1	1	3
	15/11/22 7:00	15,03							1	1	5
	15/11/22 8:00	15,34							1	1	5
	15/11/22 9:00	16,95							1	1	6
	15/11/22 10:00	17,63							1	1	6
	15/11/22 11:00	17,86							1	1	7
	15/11/22 12:00	17,43							1	1	7
	15/11/22 13:00	17,22							1	1	7
	15/11/22 14:00	16,98							1	1	7
	15/11/22 15:00	16,96							1	1	7
	15/11/22 16:00	17,47							1	1	7
	15/11/22 17:00	18,24							1	1	7
	15/11/22 18:00	20,27							1	1	8
	15/11/22 19:00	18,32							1	1	7
15/11/22 20:00	17,41							1	1	7	
15/11/22 21:00	17,46							1	1	7	
15/11/22 22:00	15,80							1	1	5	
15/11/22 23:00	11,69							1	1		
Παρατηρήσεις:											
1) Η ένταξη των μονάδων οφείλεται σε δοκιμές και τεχνικές εργασίες στον ΑΣΠ.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Τετάρτη 16/11/2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Τετάρτη	16/11/22 0:00	11,28							1	1	
	16/11/22 1:00	10,43							1	1	
	16/11/22 2:00	10,12							1	1	
	16/11/22 3:00	10,01							1	1	
	16/11/22 4:00	10,56							1	1	
	16/11/22 5:00	10,45							1	1	
	16/11/22 6:00	10,68							1	1	
	16/11/22 7:00	11,90							1	1	
	16/11/22 8:00	12,86							1	1	
	16/11/22 9:00	13,29							1	1	
	16/11/22 10:00	13,92							1	1	
	16/11/22 11:00	13,02							1	1	
	16/11/22 12:00	13,30							1	1	
	16/11/22 13:00	13,66							1	1	
	16/11/22 14:00	16,22			1	1		1		1	
	16/11/22 15:00	16,13			1	1		1		1	
	16/11/22 16:00	16,32			1	1		1		1	
	16/11/22 17:00	17,44			1	1		1		1	
	16/11/22 18:00	17,94			1	1		1		1	
	16/11/22 19:00	17,55			1	1		1		1	
16/11/22 20:00	17,37			1	1		1		1		
16/11/22 21:00	16,81			1	1		1		1		
16/11/22 22:00	15,50			1	1		1		1		
16/11/22 23:00	12,73			1			1		1		
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης. Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Πέμπτη 17/11/2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Πέμπτη	17/11/22 0:00	12,50			1			1		1	
	17/11/22 1:00	11,93			1			1		1	
	17/11/22 2:00	11,45			1			1		1	
	17/11/22 3:00	11,26			1			1		1	
	17/11/22 4:00	11,23			1			1		1	
	17/11/22 5:00	11,22			1			1		1	
	17/11/22 6:00	11,99			1			1		1	
	17/11/22 7:00	13,60			1			1		1	
	17/11/22 8:00	14,74			1	1		1		1	
	17/11/22 9:00	15,22			1	1		1		1	
	17/11/22 10:00	15,43			1	1		1		1	
	17/11/22 11:00	15,71			1	1		1		1	
	17/11/22 12:00	15,89			1	1		1		1	
	17/11/22 13:00	15,82			1	1		1		1	
	17/11/22 14:00	15,80			1	1		1		1	
	17/11/22 15:00	15,51			1	1		1		1	
	17/11/22 16:00	15,78			1	1		1		1	
	17/11/22 17:00	16,67			1	1		1		1	
	17/11/22 18:00	17,45			1	1		1		1	
	17/11/22 19:00	17,42			1	1		1		1	
17/11/22 20:00	16,88			1	1		1		1		
17/11/22 21:00	15,89			1	1		1		1		
17/11/22 22:00	14,67			1	1		1		1		
17/11/22 23:00	12,79			1			1		1		
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Παρασκευή		18/11/2022		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Παρασκευή	18/11/22 0:00	11,78			1			1		1	
	18/11/22 1:00	10,81			1			1		1	
	18/11/22 2:00	10,56			1			1		1	
	18/11/22 3:00	10,38			1			1		1	
	18/11/22 4:00	10,31			1			1		1	
	18/11/22 5:00	10,63			1			1		1	
	18/11/22 6:00	11,38			1			1		1	
	18/11/22 7:00	12,62			1			1		1	
	18/11/22 8:00	14,22			1	1		1		1	
	18/11/22 9:00	15,24			1	1		1		1	
	18/11/22 10:00	15,94			1	1		1		1	
	18/11/22 11:00	16,44			1	1		1		1	
	18/11/22 12:00	16,39			1	1		1		1	
	18/11/22 13:00	16,30			1	1		1		1	
	18/11/22 14:00	15,55			1	1		1		1	
	18/11/22 15:00	15,33			1	1		1		1	
	18/11/22 16:00	15,58			1	1		1		1	
	18/11/22 17:00	16,56			1	1		1		1	
	18/11/22 18:00	17,27			1	1		1		1	
	18/11/22 19:00	16,88			1	1		1		1	
18/11/22 20:00	16,52			1	1		1		1		
18/11/22 21:00	15,51			1	1		1		1		
18/11/22 22:00	14,20			1	1		1		1		
18/11/22 23:00	12,78			1			1		1		
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Σάββατο			19/11/2022	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Σάββατο	19/11/22 0:00	11,77			1			1		1	
	19/11/22 1:00	10,93			1			1		1	
	19/11/22 2:00	10,76			1			1		1	
	19/11/22 3:00	10,67			1			1		1	
	19/11/22 4:00	10,55			1			1		1	
	19/11/22 5:00	10,52			1			1		1	
	19/11/22 6:00	11,30			1			1		1	
	19/11/22 7:00	12,22			1			1		1	
	19/11/22 8:00	13,72			1			1		1	
	19/11/22 9:00	14,47			1	1		1		1	
	19/11/22 10:00	14,93			1	1		1		1	
	19/11/22 11:00	15,44			1	1		1		1	
	19/11/22 12:00	15,62			1	1		1		1	
	19/11/22 13:00	15,67			1	1		1		1	
	19/11/22 14:00	15,07			1	1		1		1	
	19/11/22 15:00	15,05			1	1		1		1	
	19/11/22 16:00	15,02			1	1		1		1	
	19/11/22 17:00	15,80			1	1		1		1	
	19/11/22 18:00	16,32			1	1		1		1	
	19/11/22 19:00	15,94			1	1		1		1	
19/11/22 20:00	15,26			1	1		1		1		
19/11/22 21:00	14,57			1	1		1		1		
19/11/22 22:00	13,63			1	1		1		1		
19/11/22 23:00	12,77			1	1		1		1		
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Κυριακή 20/11/2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Κυριακή	20/11/22 0:00	11,87			1	1		1		1	
	20/11/22 1:00	11,21				1		1		1	
	20/11/22 2:00	10,71				1		1		1	
	20/11/22 3:00	10,54				1		1		1	
	20/11/22 4:00	10,56				1		1		1	
	20/11/22 5:00	10,59				1		1		1	
	20/11/22 6:00	10,72				1		1		1	
	20/11/22 7:00	11,40				1		1		1	
	20/11/22 8:00	12,40				1		1		1	
	20/11/22 9:00	13,27				1		1		1	
	20/11/22 10:00	13,85				1		1		1	
	20/11/22 11:00	14,64				1		1		1	
	20/11/22 12:00	15,15			1	1		1		1	
	20/11/22 13:00	15,10			1	1		1		1	
	20/11/22 14:00	14,82			1	1		1		1	
	20/11/22 15:00	14,46			1	1		1		1	
	20/11/22 16:00	14,44			1	1		1		1	
	20/11/22 17:00	15,46			1	1		1		1	
	20/11/22 18:00	15,72			1	1		1		1	
	20/11/22 19:00	15,54			1	1		1		1	
20/11/22 20:00	15,03			1	1		1		1		
20/11/22 21:00	14,47			1	1		1		1		
20/11/22 22:00	13,57			1	1		1		1		
20/11/22 23:00	12,50				1		1		1		
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης. Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Δευτέρα			21/11/2022	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Δευτέρα	21/11/22 0:00	11,50				1		1		1	
	21/11/22 1:00	10,79				1		1		1	
	21/11/22 2:00	10,30				1		1		1	
	21/11/22 3:00	10,17				1		1		1	
	21/11/22 4:00	10,23				1		1		1	
	21/11/22 5:00	10,57				1		1		1	
	21/11/22 6:00	11,38				1		1		1	
	21/11/22 7:00	12,18				1		1		1	
	21/11/22 8:00	12,24				1		1		1	
	21/11/22 9:00	12,83				1		1		1	
	21/11/22 10:00	13,23				1		1		1	
	21/11/22 11:00	16,06				1		1		1	3
	21/11/22 12:00	16,47			1	1	1	1			3
	21/11/22 13:00	16,14			1	1	1	1			3
	21/11/22 14:00	16,09			1	1	1	1			3
	21/11/22 15:00	15,67			1	1	1	1			3
	21/11/22 16:00	15,84			1	1	1	1			3
	21/11/22 17:00	17,25			1	1	1	1			4
	21/11/22 18:00	17,37			1	1	1	1	1		4
	21/11/22 19:00	17,07			1	1	1	1	1		4
21/11/22 20:00	15,72			1	1	1	1	1		3	
21/11/22 21:00	15,45			1	1	1	1	1		3	
21/11/22 22:00	12,98			1	1	1	1	1			
21/11/22 23:00	12,83			1	1	1	1	1			
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης. Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Δευτέρα		22/11/2022		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Δευτέρα	22/11/22 0:00	11,80			1	1	1	1			
	22/11/22 1:00	11,06			1	1	1	1			
	22/11/22 2:00	10,31			1		1	1			
	22/11/22 3:00	10,75			1		1	1			
	22/11/22 4:00	10,67			1		1	1			
	22/11/22 5:00	10,69			1		1	1			
	22/11/22 6:00	11,45			1		1	1			1
	22/11/22 7:00	13,68			1		1	1			4
	22/11/22 8:00	13,79			1		1	1			4
	22/11/22 9:00	15,27			1		1	1			5
	22/11/22 10:00	14,88			1		1	1			5
	22/11/22 11:00	14,26			1	1	1	1			2
	22/11/22 12:00	15,21			1	1	1	1			2
	22/11/22 13:00	15,17			1	1	1	1			2
	22/11/22 14:00	15,03			1	1	1	1			2
	22/11/22 15:00	14,62			1	1	1	1			2
	22/11/22 16:00	14,94			1	1	1	1			2
	22/11/22 17:00	15,64			1	1	1	1			2
	22/11/22 18:00	16,53			1	1	1	1	1		3
	22/11/22 19:00	16,83			1	1	1	1	1		4
22/11/22 20:00	16,62			1	1	1	1	1		4	
22/11/22 21:00	15,62			1	1	1	1	1		3	
22/11/22 22:00	15,11			1	1	1	1	1		2	
22/11/22 23:00	12,81			1	1	1	1				
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Τετάρτη 23/11/2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Τετάρτη	23/11/22 0:00	11,70			1	1	1	1			
	23/11/22 1:00	11,11			1	1	1	1			
	23/11/22 2:00	10,70			1	1		1			
	23/11/22 3:00	10,42			1	1		1			
	23/11/22 4:00	10,49			1	1		1			
	23/11/22 5:00	10,94			1	1		1			
	23/11/22 6:00	11,15			1	1	1	1			
	23/11/22 7:00	12,85			1	1	1	1			
	23/11/22 8:00	13,89			1	1	1	1			
	23/11/22 9:00	15,05			1	1	1	1			1
	23/11/22 10:00	17,33			1	1	1	1			4
	23/11/22 11:00	17,39			1	1	1	1			4
	23/11/22 12:00	17,44			1	1	1	1			4
	23/11/22 13:00	17,63			1	1	1	1			4
	23/11/22 14:00	17,50			1	1	1	1			4
	23/11/22 15:00	16,92			1	1	1	1			4
	23/11/22 16:00	17,83			1	1	1	1			5
	23/11/22 17:00	18,67			1	1	1	1			5
	23/11/22 18:00	18,14			1	1	1	1	1		5
	23/11/22 19:00	18,00			1	1	1	1	1		5
23/11/22 20:00	15,94			1	1	1	1	1		3	
23/11/22 21:00	15,43			1	1	1	1	1		3	
23/11/22 22:00	13,31			1	1	1	1	1		1	
23/11/22 23:00	13,03			1	1	1	1	1			
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης. Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Πέμπτη 24/11/2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Πέμπτη	24/11/22 0:00	12,23			1	1	1	1			
	24/11/22 1:00	11,31			1	1	1	1			
	24/11/22 2:00	10,98			1	1		1			
	24/11/22 3:00	10,74			1	1		1			
	24/11/22 4:00	10,81			1	1		1			
	24/11/22 5:00	11,14			1	1		1			
	24/11/22 6:00	11,92			1	1	1	1			
	24/11/22 7:00	13,07			1	1	1	1			
	24/11/22 8:00	14,21			1	1	1	1			1
	24/11/22 9:00	14,43			1	1	1	1			1
	24/11/22 10:00	15,42			1	1	1	1			2
	24/11/22 11:00	15,57			1	1	1	1			2
	24/11/22 12:00	15,89			1	1	1	1			3
	24/11/22 13:00	15,94			1	1	1	1			3
	24/11/22 14:00	15,76			1	1	1	1			3
	24/11/22 15:00	15,55			1	1	1	1			3
	24/11/22 16:00	15,95			1	1	1	1			3
	24/11/22 17:00	16,83			1	1	1	1			3
	24/11/22 18:00	17,50			1			1	1		7
	24/11/22 19:00	17,49			1			1	1		7
24/11/22 20:00	16,15			1			1	1		6	
24/11/22 21:00	14,32			1			1	1	1	2	
24/11/22 22:00	14,05			1			1	1	1		
24/11/22 23:00	13,22			1			1	1	1		
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Παρασκευή 25/11/2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Παρασκευή	25/11/22 0:00	12,10			1		1	1	1		
	25/11/22 1:00	11,35			1			1	1		
	25/11/22 2:00	10,77			1			1	1		
	25/11/22 3:00	10,56			1			1	1		
	25/11/22 4:00	10,60			1			1	1		
	25/11/22 5:00	10,81			1			1	1		
	25/11/22 6:00	11,85			1			1	1		
	25/11/22 7:00	13,42			1		1	1	1		
	25/11/22 8:00	14,26			1		1	1	1		
	25/11/22 9:00	14,52			1		1	1	1		
	25/11/22 10:00	15,22			1		1	1	1		
	25/11/22 11:00	15,65		1	1		1	1			
	25/11/22 12:00	15,49		1	1		1	1			
	25/11/22 13:00	15,40		1	1		1	1			
	25/11/22 14:00	15,41		1	1		1	1			
	25/11/22 15:00	15,49		1	1		1	1			
	25/11/22 16:00	17,00		1	1		1	1			1
	25/11/22 17:00	17,86		1	1		1	1			1
	25/11/22 18:00	19,01		1	1		1	1	1		2
	25/11/22 19:00	17,14		1	1		1	1			1
25/11/22 20:00	17,19		1	1		1	1			1	
25/11/22 21:00	16,22		1	1		1	1				
25/11/22 22:00	14,90		1	1		1	1				
25/11/22 23:00	13,75		1	1		1	1				
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Σάββατο 26/11/2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Σάββατο	26/11/22 0:00	12,68		1	1			1			
	26/11/22 1:00	11,90		1	1			1			
	26/11/22 2:00	11,43		1	1			1			
	26/11/22 3:00	11,25		1	1			1			
	26/11/22 4:00	11,21		1	1			1			
	26/11/22 5:00	11,49		1	1			1			
	26/11/22 6:00	11,98		1	1			1			
	26/11/22 7:00	12,59		1	1			1			
	26/11/22 8:00	13,91		1	1	1		1			
	26/11/22 9:00	14,76		1	1	1		1			
	26/11/22 10:00	15,12		1	1	1		1			
	26/11/22 11:00	15,31		1	1	1		1			
	26/11/22 12:00	15,77		1	1	1		1			
	26/11/22 13:00	16,40		1	1	1		1			
	26/11/22 14:00	16,65		1	1	1		1			
	26/11/22 15:00	16,81		1	1	1		1			
	26/11/22 16:00	18,00		1	1	1		1			1
	26/11/22 17:00	18,85		1	1	1		1			2
	26/11/22 18:00	18,19		1	1	1		1			2
	26/11/22 19:00	17,21		1	1	1		1			1
26/11/22 20:00	16,33		1	1	1		1				
26/11/22 21:00	16,13		1	1	1		1				
26/11/22 22:00	15,05		1	1	1		1				
26/11/22 23:00	13,87		1	1	1		1				
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Κυριακή 27/11/2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Κυριακή	27/11/22 0:00	12,61		1	1			1			
	27/11/22 1:00	11,61		1	1			1			
	27/11/22 2:00	11,20		1	1			1			
	27/11/22 3:00	11,00		1	1			1			
	27/11/22 4:00	10,85		1	1			1			
	27/11/22 5:00	11,11		1	1			1			
	27/11/22 6:00	11,46		1	1			1			
	27/11/22 7:00	11,98		1	1			1			
	27/11/22 8:00	12,20		1	1			1			
	27/11/22 9:00	14,24		1	1	1		1			
	27/11/22 10:00	15,51		1	1	1		1			
	27/11/22 11:00	16,33		1	1	1		1			
	27/11/22 12:00	16,57		1	1	1		1			
	27/11/22 13:00	16,84		1	1	1		1			
	27/11/22 14:00	16,61		1	1	1		1			
	27/11/22 15:00	16,64		1	1	1		1			
	27/11/22 16:00	16,79		1	1	1		1			
	27/11/22 17:00	18,00		1	1	1	1	1			
	27/11/22 18:00	18,29		1	1	1	1	1	1		
	27/11/22 19:00	18,08		1	1	1	1	1	1		
27/11/22 20:00	17,45		1	1	1	1	1	1			
27/11/22 21:00	16,27		1	1	1	1	1	1			
27/11/22 22:00	15,21		1	1	1		1				
27/11/22 23:00	13,93		1	1	1		1				
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Δευτέρα			28/11/2022	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Δευτέρα	28/11/22 0:00	12,52		1	1			1			
	28/11/22 1:00	11,61		1	1			1			
	28/11/22 2:00	11,13		1	1			1			
	28/11/22 3:00	10,90		1	1			1			
	28/11/22 4:00	10,94		1	1			1			
	28/11/22 5:00	11,26		1	1			1			
	28/11/22 6:00	12,22		1	1			1			
	28/11/22 7:00	13,44		1	1			1			
	28/11/22 8:00	14,30		1	1	1		1			
	28/11/22 9:00	15,24		1	1	1		1			
	28/11/22 10:00	15,86		1	1	1		1			
	28/11/22 11:00	16,07		1	1	1		1			
	28/11/22 12:00	16,62		1	1	1		1			
	28/11/22 13:00	16,74		1	1	1		1			
	28/11/22 14:00	16,80		1	1	1		1			
	28/11/22 15:00	17,89		1	1	1		1			1
	28/11/22 16:00	19,12		1	1	1		1			2
	28/11/22 17:00	19,16		1	1	1		1			2
	28/11/22 18:00	19,07		1	1	1		1			2
	28/11/22 19:00	18,97		1	1	1		1			2
28/11/22 20:00	18,61		1	1	1		1			2	
28/11/22 21:00	16,50		1	1	1		1				
28/11/22 22:00	15,75		1	1	1		1				
28/11/22 23:00	14,31		1	1	1		1				
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Δευτέρα				29/11/2022
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Δευτέρα	29/11/22 0:00	12,70		1	1			1			
	29/11/22 1:00	11,99		1	1			1			
	29/11/22 2:00	11,41		1	1			1			
	29/11/22 3:00	11,00		1	1			1			
	29/11/22 4:00	11,06		1	1			1			
	29/11/22 5:00	11,40		1	1			1			
	29/11/22 6:00	12,48		1	1			1			
	29/11/22 7:00	13,36		1	1			1			
	29/11/22 8:00	14,12		1	1	1		1			
	29/11/22 9:00	14,96		1	1	1		1			
	29/11/22 10:00	15,35		1	1	1		1			
	29/11/22 11:00	15,81		1	1	1		1			
	29/11/22 12:00	15,72		1	1	1		1			
	29/11/22 13:00	15,35		1	1	1		1			
	29/11/22 14:00	15,43		1	1	1		1			
	29/11/22 15:00	15,50		1	1	1		1			
	29/11/22 16:00	15,91		1	1	1		1			
	29/11/22 17:00	18,97		1	1	1		1			2
	29/11/22 18:00	18,76		1	1	1		1			2
	29/11/22 19:00	18,19		1	1	1		1			2
29/11/22 20:00	16,36		1	1	1		1				
29/11/22 21:00	16,38		1	1	1		1				
29/11/22 22:00	15,30		1	1	1		1				
29/11/22 23:00	13,94		1	1	1		1				
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Τετάρτη			30/11/2022	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Τετάρτη	30/11/22 0:00	12,61		1	1			1			
	30/11/22 1:00	11,80		1	1			1			
	30/11/22 2:00	11,19			1				1		
	30/11/22 3:00	10,80			1	1	1		1		
	30/11/22 4:00	10,77			1	1	1		1		
	30/11/22 5:00	11,04			1	1	1		1		
	30/11/22 6:00	11,95			1	1	1		1		
	30/11/22 7:00	13,28			1	1	1		1		
	30/11/22 8:00	14,51			1	1	1		1		
	30/11/22 9:00	15,49			1	1	1		1		
	30/11/22 10:00	15,86			1	1	1		1		
	30/11/22 11:00	15,89			1	1	1		1		
	30/11/22 12:00	15,99				1	1	1	1		
	30/11/22 13:00	16,39				1	1	1	1	1	
	30/11/22 14:00	17,05				1	1	1	1	1	
	30/11/22 15:00	17,56				1	1	1	1	1	
	30/11/22 16:00	17,79			1	1	1	1	1	1	
	30/11/22 17:00	18,51			1	1	1	1	1	1	
	30/11/22 18:00	18,56			1	1	1	1	1	1	
	30/11/22 19:00	18,58			1	1	1	1	1	1	
30/11/22 20:00	17,82			1	1	1	1	1	1		
30/11/22 21:00	16,87			1	1	1	1	1	1		
30/11/22 22:00	15,32			1	1		1	1			
30/11/22 23:00	14,08			1	1		1	1			
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης. Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Πέμπτη 1/12/2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Πέμπτη	01/12/22 0:00	12,51			1			1	1		
	01/12/22 1:00	11,63			1			1	1		
	01/12/22 2:00	11,18			1			1	1		
	01/12/22 3:00	10,86			1			1	1		
	01/12/22 4:00	10,77			1			1	1		
	01/12/22 5:00	11,24			1			1	1		
	01/12/22 6:00	11,93			1			1	1		
	01/12/22 7:00	12,98			1			1	1		
	01/12/22 8:00	12,27			1			1	1		
	01/12/22 9:00	12,70			1			1	1		
	01/12/22 10:00	14,79			1	1		1	1		
	01/12/22 11:00	15,09			1	1		1	1		
	01/12/22 12:00	14,93			1	1		1	1		
	01/12/22 13:00	14,91			1	1		1	1		
	01/12/22 14:00	14,76			1	1		1	1		
	01/12/22 15:00	14,45			1	1		1	1		
	01/12/22 16:00	14,85			1	1		1	1		
	01/12/22 17:00	16,11			1	1		1	1		
	01/12/22 18:00	16,86			1	1		1	1		
	01/12/22 19:00	17,17			1	1		1	1		
01/12/22 20:00	16,72			1	1		1	1			
01/12/22 21:00	15,73			1	1		1	1			
01/12/22 22:00	14,69			1			1	1			
01/12/22 23:00	13,63			1			1	1			
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Παρασκευή 2/12/2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Παρασκευή	02/12/22 0:00	11,71			1			1	1		
	02/12/22 1:00	10,88			1			1	1		
	02/12/22 2:00	10,47			1			1	1		
	02/12/22 3:00	10,27			1			1	1		
	02/12/22 4:00	10,35			1			1	1		
	02/12/22 5:00	10,66			1			1	1		
	02/12/22 6:00	11,43			1			1	1		
	02/12/22 7:00	12,47			1			1	1		
	02/12/22 8:00	13,20			1			1	1		
	02/12/22 9:00	12,48			1			1	1		
	02/12/22 10:00	13,00			1			1	1		
	02/12/22 11:00	14,25			1	1		1	1		
	02/12/22 12:00	14,34			1	1		1	1		
	02/12/22 13:00	14,57			1	1		1	1		
	02/12/22 14:00	14,38			1	1		1	1		
	02/12/22 15:00	14,00			1	1		1	1		
	02/12/22 16:00	14,86			1	1		1	1		
	02/12/22 17:00	16,10			1	1		1	1		
	02/12/22 18:00	16,55			1	1		1	1		
	02/12/22 19:00	16,45			1	1		1	1		
02/12/22 20:00	16,15			1	1		1	1			
02/12/22 21:00	15,32			1	1		1	1			
02/12/22 22:00	14,22			1			1	1			
02/12/22 23:00	13,20			1			1	1			
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Σάββατο 3/12/2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Σάββατο	03/12/22 0:00	11,55			1			1	1		
	03/12/22 1:00	10,80			1			1	1		
	03/12/22 2:00	10,45			1			1	1		
	03/12/22 3:00	10,42			1			1	1		
	03/12/22 4:00	10,29			1			1	1		
	03/12/22 5:00	10,31			1			1	1		
	03/12/22 6:00	11,21			1			1	1		
	03/12/22 7:00	11,93			1			1	1		
	03/12/22 8:00	12,98			1			1	1		
	03/12/22 9:00	14,03			1			1	1		
	03/12/22 10:00	14,67			1			1	1		
	03/12/22 11:00	15,44			1			1	1		1
	03/12/22 12:00	14,96			1			1	1		1
	03/12/22 13:00	13,60			1			1	1		
	03/12/22 14:00	14,55			1			1	1		
	03/12/22 15:00	13,24			1			1	1		
	03/12/22 16:00	15,14			1	1		1	1		
	03/12/22 17:00	16,34			1	1		1	1		
	03/12/22 18:00	16,49			1	1		1	1		
	03/12/22 19:00	16,35			1	1		1	1		
03/12/22 20:00	16,04			1	1		1	1			
03/12/22 21:00	15,34			1	1		1	1			
03/12/22 22:00	14,25			1	1		1	1			
03/12/22 23:00	13,52			1	1		1	1			
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Κυριακή 4/12/2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Κυριακή	04/12/22 0:00	12,36			1	1		1	1		
	04/12/22 1:00	11,18			1	1		1	1		
	04/12/22 2:00	10,59			1	1		1	1		
	04/12/22 3:00	10,55			1	1		1			
	04/12/22 4:00	10,73			1	1		1			
	04/12/22 5:00	10,64			1	1		1			
	04/12/22 6:00	10,36			1	1		1			
	04/12/22 7:00	11,30			1	1	1	1			
	04/12/22 8:00	12,56				1	1	1			2
	04/12/22 9:00	13,22				1	1	1			3
	04/12/22 10:00	13,51			1	1	1	1			1
	04/12/22 11:00	13,80			1	1	1	1			1
	04/12/22 12:00	14,10			1	1	1	1			1
	04/12/22 13:00	13,25			1	1	1	1			
	04/12/22 14:00	13,71			1	1	1	1			
	04/12/22 15:00	13,78			1	1	1	1			
	04/12/22 16:00	14,00			1	1	1	1			
	04/12/22 17:00	16,06			1	1	1	1			2
	04/12/22 18:00	15,80			1	1	1	1	1		2
	04/12/22 19:00	14,79			1	1	1	1	1		1
04/12/22 20:00	14,50			1	1	1	1	1		1	
04/12/22 21:00	14,10			1	1	1	1	1		1	
04/12/22 22:00	13,31			1	1	1	1	1			
04/12/22 23:00	13,09			1	1	1	1	1			
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Δευτέρα		5/12/2022		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Δευτέρα	05/12/22 0:00	12,01			1	1	1	1			
	05/12/22 1:00	11,07			1	1	1	1			
	05/12/22 2:00	10,45			1	1	1	1			
	05/12/22 3:00	10,35			1	1	1	1			
	05/12/22 4:00	10,39			1	1	1	1			
	05/12/22 5:00	10,60			1	1	1	1			
	05/12/22 6:00	11,32			1	1	1	1			
	05/12/22 7:00	12,59			1	1	1	1			
	05/12/22 8:00	13,42			1	1	1	1			
	05/12/22 9:00	14,19			1	1	1	1			1
	05/12/22 10:00	14,29			1	1	1	1			1
	05/12/22 11:00	15,02			1	1	1	1			2
	05/12/22 12:00	15,18			1	1	1	1			2
	05/12/22 13:00	14,81			1	1	1	1			2
	05/12/22 14:00	14,84			1	1	1	1			2
	05/12/22 15:00	15,39			1	1	1	1			2
	05/12/22 16:00	16,45			1	1	1	1			3
	05/12/22 17:00	17,53			1	1	1	1			4
	05/12/22 18:00	17,52			1	1	1	1	1		4
	05/12/22 19:00	17,32			1	1	1	1	1		4
05/12/22 20:00	16,13			1	1	1	1	1		3	
05/12/22 21:00	14,59			1	1	1	1	1		2	
05/12/22 22:00	13,30			1	1	1	1	1			
05/12/22 23:00	13,15			1	1	1	1	1			
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Δευτέρα		6/12/2022		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Δευτέρα	06/12/22 0:00	12,15			1	1	1	1			
	06/12/22 1:00	11,26			1	1	1	1			
	06/12/22 2:00	10,75			1	1	1	1			
	06/12/22 3:00	10,61			1	1	1	1			
	06/12/22 4:00	10,49			1	1	1	1			
	06/12/22 5:00	10,49			1	1	1	1			
	06/12/22 6:00	11,36			1	1	1	1			
	06/12/22 7:00	12,77			1	1	1	1			
	06/12/22 8:00	12,80			1	1	1	1			
	06/12/22 9:00	13,74			1	1	1		1		
	06/12/22 10:00	13,82			1	1	1		1		
	06/12/22 11:00	14,16			1	1	1		1		
	06/12/22 12:00	14,23			1	1	1		1		
	06/12/22 13:00	14,38			1	1	1		1		
	06/12/22 14:00	14,18			1	1	1		1		
	06/12/22 15:00	14,59			1	1	1		1		
	06/12/22 16:00	15,06			1	1	1		1		
	06/12/22 17:00	17,59			1	1	1		1		1
	06/12/22 18:00	17,67			1	1	1	1	1		1
	06/12/22 19:00	17,69			1	1	1	1	1		1
06/12/22 20:00	16,46			1	1	1		1			
06/12/22 21:00	15,97			1	1	1		1			
06/12/22 22:00	14,52			1	1	1		1			
06/12/22 23:00	13,54			1	1	1		1			
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης. Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Τετάρτη 7/12/2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Τετάρτη	07/12/22 0:00	12,10			1	1	1		1		
	07/12/22 1:00	11,26			1	1	1		1		
	07/12/22 2:00	10,82			1	1	1		1		
	07/12/22 3:00	10,63			1	1	1		1		
	07/12/22 4:00	10,61			1	1	1		1		
	07/12/22 5:00	10,73			1	1	1		1		
	07/12/22 6:00	11,76			1	1	1		1		
	07/12/22 7:00	12,95			1	1	1		1		
	07/12/22 8:00	13,23			1	1	1		1		
	07/12/22 9:00	13,48			1	1	1		1		
	07/12/22 10:00	13,62			1	1	1		1		
	07/12/22 11:00	13,60			1	1	1		1		
	07/12/22 12:00	14,33			1	1	1		1		
	07/12/22 13:00	14,44			1	1	1		1		
	07/12/22 14:00	14,62			1	1	1		1		
	07/12/22 15:00	14,92			1	1	1		1		
	07/12/22 16:00	15,66			1	1	1		1		
	07/12/22 17:00	17,59			1	1	1		1		1
	07/12/22 18:00	17,87			1	1	1	1	1		1
	07/12/22 19:00	17,68			1	1	1	1	1		1
07/12/22 20:00	16,45			1	1	1	1	1			
07/12/22 21:00	16,27			1	1	1	1	1			
07/12/22 22:00	14,60			1	1	1	1	1			
07/12/22 23:00	13,18			1	1	1	1	1			
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης. Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Πέμπτη 8/12/2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)	
Πέμπτη	08/12/22 0:00	11,65			1	1	1		1			
	08/12/22 1:00	11,00			1	1	1		1			
	08/12/22 2:00	10,56			1	1	1		1			
	08/12/22 3:00	10,29			1	1	1		1			
	08/12/22 4:00	10,24			1	1	1		1			
	08/12/22 5:00	10,49			1	1	1		1			
	08/12/22 6:00	11,46			1	1	1		1			
	08/12/22 7:00	12,57			1	1	1		1			
	08/12/22 8:00	13,30			1	1	1		1			
	08/12/22 9:00	13,85			1	1	1		1			
	08/12/22 10:00	14,35			1	1	1		1			
	08/12/22 11:00	14,37			1	1	1		1			
	08/12/22 12:00	14,54			1	1	1		1			
	08/12/22 13:00	14,51			1	1	1		1			
	08/12/22 14:00	14,57			1	1	1		1			
	08/12/22 15:00	14,96			1	1	1		1			
	08/12/22 16:00	15,46			1	1	1		1			
	08/12/22 17:00	15,40			1	1	1		1			
	08/12/22 18:00	15,53			1	1	1	1		1		
	08/12/22 19:00	17,47			1	1	1	1		1		2
08/12/22 20:00	17,43			1	1	1	1		1		2	
08/12/22 21:00	17,27			1	1	1	1		1		2	
08/12/22 22:00	15,42			1	1	1	1		1		1	
08/12/22 23:00	13,27			1	1	1	1		1			
Παρατηρήσεις:												
1) Λόγω εργασιών συντήρησης στην μονάδα G1, εντάχθηκε ο αεριοστρόβιλος Νο30.												
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.										
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.										

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Παρασκευή 9/12/2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Παρασκευή	09/12/22 0:00	11,74			1	1	1		1		
	09/12/22 1:00	10,80			1	1	1		1		
	09/12/22 2:00	10,26			1	1	1		1		
	09/12/22 3:00	10,09			1	1	1		1		
	09/12/22 4:00	10,17			1	1	1		1		
	09/12/22 5:00	10,37			1	1	1		1		
	09/12/22 6:00	11,53			1	1	1		1		
	09/12/22 7:00	12,69			1	1	1		1		
	09/12/22 8:00	13,32				1	1	1	1		
	09/12/22 9:00	14,32				1	1	1	1		
	09/12/22 10:00	14,45				1	1	1	1		
	09/12/22 11:00	14,74				1	1	1	1		
	09/12/22 12:00	14,74				1	1	1	1		
	09/12/22 13:00	15,22				1	1	1	1		
	09/12/22 14:00	15,82				1	1	1	1		
	09/12/22 15:00	15,85				1	1	1	1		
	09/12/22 16:00	15,97				1	1	1	1		
	09/12/22 17:00	18,07				1	1	1	1		1
	09/12/22 18:00	17,74				1	1	1	1		1
	09/12/22 19:00	16,36				1	1	1	1		
09/12/22 20:00	16,49				1	1	1	1			
09/12/22 21:00	15,37				1	1	1	1			
09/12/22 22:00	14,25				1	1	1	1			
09/12/22 23:00	13,34				1	1	1	1			

Παρατηρήσεις:

1) Λόγω εργασιών συντήρησης στην μονάδα G1, εντάχθηκε ο αεριοστρόβιλος Νο30.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Σάββατο			10/12/2022	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Σάββατο	10/12/22 0:00	12,00				1	1	1	1		
	10/12/22 1:00	10,89				1	1	1	1		
	10/12/22 2:00	10,30				1	1	1	1		
	10/12/22 3:00	10,09				1	1	1	1		
	10/12/22 4:00	10,08				1	1	1	1		
	10/12/22 5:00	10,07				1	1	1	1		
	10/12/22 6:00	10,62				1	1	1	1		
	10/12/22 7:00	10,87				1	1	1	1		
	10/12/22 8:00	11,31				1	1	1	1		
	10/12/22 9:00	12,48				1	1	1	1		
	10/12/22 10:00	13,87				1	1	1	1		
	10/12/22 11:00	15,14				1	1	1	1		
	10/12/22 12:00	15,33				1	1	1	1		
	10/12/22 13:00	15,29				1	1	1	1		
	10/12/22 14:00	15,41				1	1	1	1		
	10/12/22 15:00	15,13				1	1	1	1		
	10/12/22 16:00	15,30				1	1	1	1		
	10/12/22 17:00	16,32				1	1	1	1		
	10/12/22 18:00	16,40				1	1	1	1		
	10/12/22 19:00	16,54				1	1	1	1		
10/12/22 20:00	15,79				1	1	1	1			
10/12/22 21:00	15,03				1	1	1	1			
10/12/22 22:00	13,75				1	1	1	1			
10/12/22 23:00	12,73				1	1	1	1			
Παρατηρήσεις:											
1) Λόγω εργασιών συντήρησης στην μονάδα G1, εντάχθηκε ο αεριοστρόβιλος Νο30.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Κυριακή					11/12/2022	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)	
Κυριακή	11/12/22 0:00	11,60				1	1	1	1			
	11/12/22 1:00	10,90				1	1	1	1			
	11/12/22 2:00	9,60				1	1	1	1			
	11/12/22 3:00	9,46				1	1	1	1			
	11/12/22 4:00	10,00			1	1	1	1				
	11/12/22 5:00	10,06			1	1	1	1				
	11/12/22 6:00	10,53			1	1	1	1				
	11/12/22 7:00	10,90			1	1	1	1	1			
	11/12/22 8:00	11,83			1	1	1	1	1			
	11/12/22 9:00	13,34			1	1	1	1				
	11/12/22 10:00	14,33			1	1	1	1			1	
	11/12/22 11:00	15,58			1	1	1	1			2	
	11/12/22 12:00	16,52			1	1	1	1	1		3	
	11/12/22 13:00	15,56			1	1	1	1	1	1		
	11/12/22 14:00	15,36			1	1	1	1	1	1		
	11/12/22 15:00	15,01			1	1	1	1	1	1		
	11/12/22 16:00	14,65			1	1	1	1	1	1		
	11/12/22 17:00	15,53			1	1	1	1	1	1		
	11/12/22 18:00	16,03			1	1	1	1	1	1	1	
	11/12/22 19:00	15,92			1	1	1	1	1	1	1	
11/12/22 20:00	15,65			1	1	1	1	1	1	1		
11/12/22 21:00	14,85			1	1	1	1	1	1	1		
11/12/22 22:00	13,44			1	1	1	1	1	1	1		
11/12/22 23:00	12,68			1		1	1		1			
Παρατηρήσεις:												
1) Λόγω εργασιών συντήρησης στην μονάδα G1, εντάχθηκαν οι αεριοστρόβιλοι Νο29 και Νο30.												
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.										
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.										

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Δευτέρα 12/12/2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Δευτέρα	12/12/22 0:00	11,48			1		1	1		1	
	12/12/22 1:00	10,44			1		1	1		1	
	12/12/22 2:00	9,91			1		1	1		1	
	12/12/22 3:00	9,90			1		1	1		1	
	12/12/22 4:00	9,86			1		1	1		1	
	12/12/22 5:00	9,98			1		1	1		1	
	12/12/22 6:00	10,95			1		1	1		1	
	12/12/22 7:00	12,60			1		1	1		1	3
	12/12/22 8:00	12,78							1	1	3
	12/12/22 9:00	13,14							1	1	3
	12/12/22 10:00	13,36							1	1	3
	12/12/22 11:00	13,49							1	1	3
	12/12/22 12:00	13,70							1	1	3
	12/12/22 13:00	13,63							1	1	3
	12/12/22 14:00	13,72							1	1	3
	12/12/22 15:00	13,96							1	1	
	12/12/22 16:00	15,55			1	1	1	1		1	
	12/12/22 17:00	16,64			1	1	1	1		1	
	12/12/22 18:00	16,55			1	1	1	1		1	
	12/12/22 19:00	16,54			1	1	1	1		1	
12/12/22 20:00	16,29			1	1	1	1		1		
12/12/22 21:00	15,25			1	1	1	1		1		
12/12/22 22:00	13,84			1	1	1	1		1		
12/12/22 23:00	12,77			1	1		1		1		

Παρατηρήσεις:

1) Η ένταξη των μονάδων οφείλεται σε εργασίες συντήρησης στον ΑΣΠ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Τρίτη				13/12/2022
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Τρίτη	13/12/22 0:00	11,10			1	1		1		1	
	13/12/22 1:00	10,32			1	1		1		1	
	13/12/22 2:00	10,07			1	1		1		1	
	13/12/22 3:00	9,81			1	1		1		1	
	13/12/22 4:00	9,84			1	1		1		1	
	13/12/22 5:00	10,36			1	1		1		1	
	13/12/22 6:00	11,13			1	1		1		1	
	13/12/22 7:00	12,31			1	1		1		1	
	13/12/22 8:00	13,11			1	1		1		1	
	13/12/22 9:00	14,11			1	1		1		1	
	13/12/22 10:00	14,39			1	1		1		1	
	13/12/22 11:00	14,74			1	1		1		1	
	13/12/22 12:00	15,00			1	1		1		1	
	13/12/22 13:00	15,04			1	1		1		1	
	13/12/22 14:00	15,07			1	1		1		1	
	13/12/22 15:00	15,52			1	1		1		1	
	13/12/22 16:00	15,98			1	1		1		1	
	13/12/22 17:00	16,94			1	1		1		1	
	13/12/22 18:00	17,39			1	1		1		1	
	13/12/22 19:00	16,93			1	1		1		1	
13/12/22 20:00	16,36			1	1		1		1		
13/12/22 21:00	15,46			1	1		1		1		
13/12/22 22:00	13,90			1	1		1		1		
13/12/22 23:00	12,60			1	1		1		1		
Παρατηρήσεις:											
1) Η ένταξη των μονάδων οφείλεται σε εργασίες συντήρησης στον ΑΣΠ.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Τετάρτη 14/12/2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Τετάρτη	14/12/22 0:00	11,45			1	1		1		1	
	14/12/22 1:00	10,43			1	1		1		1	
	14/12/22 2:00	10,01			1	1		1		1	
	14/12/22 3:00	9,92			1	1		1		1	
	14/12/22 4:00	9,96			1	1		1		1	
	14/12/22 5:00	10,14			1	1		1		1	
	14/12/22 6:00	11,02			1	1		1		1	
	14/12/22 7:00	12,08			1	1		1		1	
	14/12/22 8:00	12,92			1	1		1		1	
	14/12/22 9:00	14,13		1	1			1		1	
	14/12/22 10:00	14,36		1	1			1		1	
	14/12/22 11:00	14,35		1	1			1		1	
	14/12/22 12:00	14,23		1	1			1		1	
	14/12/22 13:00	14,21		1	1			1		1	
	14/12/22 14:00	14,26		1				1		1	
	14/12/22 15:00	14,30		1				1		1	
	14/12/22 16:00	14,39		1				1		1	
	14/12/22 17:00	16,07		1				1		1	
	14/12/22 18:00	16,55		1	1			1		1	
	14/12/22 19:00	16,48		1	1			1		1	
14/12/22 20:00	16,42		1	1			1		1		
14/12/22 21:00	15,50		1				1		1		
14/12/22 22:00	13,90		1				1		1		
14/12/22 23:00	12,83		1				1		1		

Παρατηρήσεις:

1) Η ένταξη των μονάδων οφείλεται σε εργασίες συντήρησης στον ΑΣΠ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Πέμπτη		15/12/2022		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Πέμπτη	15/12/22 0:00	11,67		1				1		1	
	15/12/22 1:00	10,71		1				1		1	
	15/12/22 2:00	10,21		1				1		1	
	15/12/22 3:00	10,05		1				1		1	
	15/12/22 4:00	10,01		1				1		1	
	15/12/22 5:00	10,18		1				1		1	
	15/12/22 6:00	11,27		1				1		1	
	15/12/22 7:00	12,27		1				1		1	
	15/12/22 8:00	12,89		1				1		1	
	15/12/22 9:00	13,53		1				1		1	
	15/12/22 10:00	13,55		1				1		1	
	15/12/22 11:00	13,76		1				1		1	
	15/12/22 12:00	13,84		1				1		1	
	15/12/22 13:00	14,00		1				1		1	
	15/12/22 14:00	13,93		1				1		1	
	15/12/22 15:00	13,80		1				1		1	
	15/12/22 16:00	13,91		1				1		1	
	15/12/22 17:00	15,08		1				1		1	
	15/12/22 18:00	15,90		1				1		1	
	15/12/22 19:00	15,53		1				1		1	
15/12/22 20:00	15,37		1				1		1		
15/12/22 21:00	14,61		1				1		1		
15/12/22 22:00	13,51		1				1		1		
15/12/22 23:00	12,43		1				1		1		
Παρατηρήσεις:											
1) Η ένταξη των μονάδων οφείλεται σε δοκιμές και τεχνικές εργασίες στον ΑΣΠ.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Παρασκευή 16/12/2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Παρασκευή	16/12/22 0:00	11,34		1				1		1	
	16/12/22 1:00	10,35		1				1		1	
	16/12/22 2:00	10,03		1				1		1	
	16/12/22 3:00	9,92		1				1		1	
	16/12/22 4:00	9,82		1				1		1	
	16/12/22 5:00	10,12		1				1		1	
	16/12/22 6:00	12,48		1				1		1	4
	16/12/22 7:00	14,30							1	1	5
	16/12/22 8:00	13,45							1	1	5
	16/12/22 9:00	13,48							1	1	5
	16/12/22 10:00	13,50							1	1	5
	16/12/22 11:00	13,60							1	1	5
	16/12/22 12:00										
	16/12/22 13:00										
	16/12/22 14:00										
	16/12/22 15:00										
	16/12/22 16:00	15,67		1	1	1		1			
	16/12/22 17:00	16,23		1	1	1		1			
	16/12/22 18:00	16,14		1	1	1		1			
	16/12/22 19:00	15,94		1	1	1		1			
	16/12/22 20:00	15,55		1	1	1		1			
	16/12/22 21:00	14,43		1	1	1		1			
	16/12/22 22:00	13,59		1	1	1		1			
16/12/22 23:00	12,58		1	1			1				

Παρατηρήσεις:

1) Η ένταξη των μονάδων οφείλεται σε δοκιμές και τεχνικές εργασίες στον ΑΣΠ.
2) Κατά τις ώρες 12:30-15:05 σημειώθηκε γενική διακοπή, κατόπιν τεχνικού προβλημάτος στον ΑΣΠ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Σάββατο		17/12/2022		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Σάββατο	17/12/22 0:00	11,32		1	1			1			
	17/12/22 1:00	10,62		1	1			1			
	17/12/22 2:00	10,15		1	1			1			
	17/12/22 3:00	9,93		1	1			1			
	17/12/22 4:00	9,77		1	1			1			
	17/12/22 5:00	10,04		1	1			1			
	17/12/22 6:00	10,68		1	1			1			
	17/12/22 7:00	11,16		1	1			1			
	17/12/22 8:00	12,15		1	1			1			
	17/12/22 9:00	13,09		1	1			1			
	17/12/22 10:00	13,21		1	1			1			
	17/12/22 11:00	13,58		1	1			1			
	17/12/22 12:00	13,86		1	1			1			
	17/12/22 13:00	13,77		1	1			1			
	17/12/22 14:00	13,34		1	1			1			
	17/12/22 15:00	13,26		1	1	1	1				
	17/12/22 16:00	13,59		1	1	1	1				
	17/12/22 17:00	14,76		1	1	1	1				
	17/12/22 18:00	14,82		1	1	1	1	1			
	17/12/22 19:00	14,63		1	1	1	1	1			
17/12/22 20:00	14,65		1	1	1	1	1				
17/12/22 21:00	14,00		1	1	1	1	1				
17/12/22 22:00	12,82		1	1	1	1	1				
17/12/22 23:00	12,16		1	1	1	1	1				
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Κυριακή 18/12/2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Κυριακή	18/12/22 0:00	11,20		1	1	1					
	18/12/22 1:00	10,36		1	1	1					
	18/12/22 2:00	10,24		1	1	1					
	18/12/22 3:00	10,12		1	1	1					
	18/12/22 4:00	9,87		1	1	1					
	18/12/22 5:00	9,75		1	1	1					
	18/12/22 6:00	10,04		1	1	1					
	18/12/22 7:00	10,37		1	1	1					
	18/12/22 8:00	11,05		1	1	1					
	18/12/22 9:00	12,07		1	1	1					
	18/12/22 10:00	12,67		1	1	1	1				
	18/12/22 11:00	12,85		1	1	1	1				
	18/12/22 12:00	13,10		1	1	1	1				
	18/12/22 13:00	12,87		1	1	1	1				
	18/12/22 14:00	12,77		1	1	1	1				
	18/12/22 15:00	12,59		1	1	1	1				
	18/12/22 16:00	12,85		1	1	1	1				
	18/12/22 17:00	13,74		1	1	1	1				
	18/12/22 18:00	14,87		1	1	1	1	1			1
	18/12/22 19:00	13,80		1	1	1	1	1			
18/12/22 20:00	13,78		1	1	1	1	1				
18/12/22 21:00	13,50		1	1	1	1	1				
18/12/22 22:00	12,64		1	1	1	1	1				
18/12/22 23:00	11,88		1	1	1	1	1				
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Δευτέρα		19/12/2022		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Δευτέρα	19/12/22 0:00	10,72		1	1	1					
	19/12/22 1:00	10,07		1	1	1					
	19/12/22 2:00	9,76		1	1	1					
	19/12/22 3:00	9,46		1	1	1					
	19/12/22 4:00	9,47		1	1	1					
	19/12/22 5:00	9,82		1	1	1					
	19/12/22 6:00	10,53		1	1	1					
	19/12/22 7:00	11,12		1	1	1					
	19/12/22 8:00	12,25			1	1	1	1	1		
	19/12/22 9:00	13,19			1	1	1	1	1		
	19/12/22 10:00	13,76			1	1	1	1	1		
	19/12/22 11:00	14,12	1		1	1		1			
	19/12/22 12:00	14,57	1		1	1		1			
	19/12/22 13:00	14,55	1		1	1	1		1		
	19/12/22 14:00	14,49	1		1	1		1			
	19/12/22 15:00	14,52	1		1	1		1			
	19/12/22 16:00	14,62	1		1	1		1			
	19/12/22 17:00	15,98	1		1	1		1			
	19/12/22 18:00	16,57	1		1	1	1		1		
	19/12/22 19:00	16,31	1		1	1		1			
19/12/22 20:00	15,99	1		1	1		1				
19/12/22 21:00	14,93	1		1	1		1				
19/12/22 22:00	13,85	1		1	1		1				
19/12/22 23:00	12,97	1		1			1				
Παρατηρήσεις:											
1) 1 εκ των 16 H/Z βρίσκεται σε συντήρηση.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Τρίτη 20/12/2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Τρίτη	20/12/22 0:00	11,90	1		1			1			
	20/12/22 1:00	11,14	1		1			1			
	20/12/22 2:00	10,48	1		1			1			
	20/12/22 3:00	10,47	1		1			1			
	20/12/22 4:00	10,60	1		1			1			
	20/12/22 5:00	10,62	1		1			1			
	20/12/22 6:00	11,42	1		1			1			
	20/12/22 7:00	12,43	1		1			1			
	20/12/22 8:00	13,67	1		1	1		1			
	20/12/22 9:00	14,52	1		1	1		1			
	20/12/22 10:00	14,80	1		1	1		1			
	20/12/22 11:00	15,27	1		1	1		1			
	20/12/22 12:00	15,22	1		1	1		1			
	20/12/22 13:00	15,20	1		1	1		1			
	20/12/22 14:00	15,37	1		1	1		1			
	20/12/22 15:00	15,48	1		1	1		1			
	20/12/22 16:00	16,18	1		1	1		1			
	20/12/22 17:00	17,55	1		1	1	1	1			
	20/12/22 18:00	17,76	1		1	1	1	1	1		
20/12/22 19:00	17,58	1		1	1	1	1	1			
20/12/22 20:00	17,20	1		1	1	1	1	1			
20/12/22 21:00	16,04	1		1	1		1				
20/12/22 22:00	14,83	1		1	1		1				
20/12/22 23:00	13,73	1		1	1		1				
Παρατηρήσεις:											
1) 1 εκ των 16 H/Z βρίσκεται σε συντήρηση.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Τετάρτη 21/12/2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Τετάρτη	21/12/22 0:00	12,23	1		1			1			
	21/12/22 1:00	11,38	1		1			1			
	21/12/22 2:00	10,86	1		1			1			
	21/12/22 3:00	10,75	1		1			1			
	21/12/22 4:00	10,60	1		1			1			
	21/12/22 5:00	10,76	1		1			1			
	21/12/22 6:00	11,61	1		1			1			
	21/12/22 7:00	12,54	1		1			1			
	21/12/22 8:00	13,93	1		1			1			1
	21/12/22 9:00	15,08	1		1			1			2
	21/12/22 10:00	15,08	1		1			1			2
	21/12/22 11:00	14,91	1		1			1			2
	21/12/22 12:00	14,75	1		1			1			2
	21/12/22 13:00	14,40	1		1			1			1
	21/12/22 14:00	14,75	1		1			1			1
	21/12/22 15:00	14,82	1		1			1			2
	21/12/22 16:00	15,12	1		1	1		1			
	21/12/22 17:00	17,48	1		1	1		1			1
	21/12/22 18:00	17,63	1		1	1	1		1		1
	21/12/22 19:00	17,29	1		1	1	1		1		1
21/12/22 20:00	16,17	1		1	1	1		1			
21/12/22 21:00	15,69	1		1	1	1		1			
21/12/22 22:00	14,57	1		1	1	1		1			
21/12/22 23:00	13,46	1		1	1	1		1			
Παρατηρήσεις:											
1) 1 εκ των 16 H/Z βρίσκεται σε συντήρηση.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Πέμπτη 22/12/2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Πέμπτη	22/12/22 0:00	12,22	1		1			1			
	22/12/22 1:00	11,07	1		1			1			
	22/12/22 2:00	10,64	1		1			1			
	22/12/22 3:00	10,39	1		1			1			
	22/12/22 4:00	10,20	1		1			1			
	22/12/22 5:00	10,76	1		1			1			
	22/12/22 6:00	11,73	1		1			1			
	22/12/22 7:00	12,40	1		1			1			
	22/12/22 8:00	13,50	1		1			1			
	22/12/22 9:00	14,25	1		1	1		1			
	22/12/22 10:00	14,88	1		1	1		1			
	22/12/22 11:00	15,14	1		1	1		1			
	22/12/22 12:00	15,39	1		1	1		1			
	22/12/22 13:00	14,82	1		1	1		1			
	22/12/22 14:00	14,42	1		1	1		1			
	22/12/22 15:00	14,38	1		1	1		1			
	22/12/22 16:00	15,01	1		1	1		1			
	22/12/22 17:00	17,45	1		1	1		1			1
	22/12/22 18:00	16,88	1		1	1	1		1		1
	22/12/22 19:00	16,57	1		1	1	1		1		1
22/12/22 20:00	16,11	1		1	1	1		1			
22/12/22 21:00	15,54	1		1	1	1		1			
22/12/22 22:00	14,44	1		1	1	1		1			
22/12/22 23:00	13,17	1		1	1	1		1			
Παρατηρήσεις:											
1) 1 εκ των 16 H/Z βρίσκεται σε συντήρηση.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Παρασκευή 23/12/2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Παρασκευή	23/12/22 0:00	11,88	1		1			1			
	23/12/22 1:00	10,91	1		1			1			
	23/12/22 2:00	10,54	1		1			1			
	23/12/22 3:00	10,37	1		1			1			
	23/12/22 4:00	10,30	1		1			1			
	23/12/22 5:00	10,50	1		1			1			
	23/12/22 6:00	11,12	1		1			1			
	23/12/22 7:00	11,89	1		1			1			
	23/12/22 8:00	12,82	1		1			1			
	23/12/22 9:00	13,24	1		1			1			
	23/12/22 10:00	13,10	1		1	1		1			
	23/12/22 11:00	13,17	1		1	1		1			
	23/12/22 12:00	13,51	1		1	1		1			
	23/12/22 13:00	13,63	1		1	1		1			
	23/12/22 14:00	13,67	1		1	1		1			
	23/12/22 15:00	13,97	1		1	1		1			
	23/12/22 16:00	14,42	1		1	1		1			
	23/12/22 17:00	15,66	1		1	1		1			
	23/12/22 18:00	16,06	1		1	1		1			
	23/12/22 19:00	15,84	1		1	1		1			
23/12/22 20:00	15,61	1		1	1		1				
23/12/22 21:00	14,83	1		1	1		1				
23/12/22 22:00	13,73	1		1	1		1				
23/12/22 23:00	12,76	1			1		1				
Παρατηρήσεις:											
1) 1 εκ των 16 H/Z βρίσκεται σε συντήρηση.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Σάββατο			24/12/2022	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Σάββατο	24/12/22 0:00	11,95	1			1		1			
	24/12/22 1:00	10,77	1			1		1			
	24/12/22 2:00	10,46	1			1		1			
	24/12/22 3:00	10,25	1			1		1			
	24/12/22 4:00	10,10	1			1		1			
	24/12/22 5:00	10,28	1			1		1			
	24/12/22 6:00	11,03	1			1		1			
	24/12/22 7:00	11,25	1			1		1			
	24/12/22 8:00	12,19	1			1		1			
	24/12/22 9:00	12,65	1			1		1			
	24/12/22 10:00	12,77	1			1		1			
	24/12/22 11:00	12,69	1			1		1			
	24/12/22 12:00	12,78	1			1		1			
	24/12/22 13:00	12,81	1			1		1			
	24/12/22 14:00	12,94	1			1		1			
	24/12/22 15:00	13,20	1			1		1			
	24/12/22 16:00	14,45	1			1		1			1
	24/12/22 17:00	15,71	1			1		1			2
	24/12/22 18:00	15,96	1			1		1			2
	24/12/22 19:00	15,85	1			1		1			2
24/12/22 20:00	15,51	1			1		1			2	
24/12/22 21:00	13,36	1			1		1				
24/12/22 22:00	13,30	1			1		1				
24/12/22 23:00	12,66	1			1		1				
Παρατηρήσεις:											
1) 1 εκ των 16 H/Z βρίσκεται σε συντήρηση.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Κυριακή 25/12/2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Κυριακή	25/12/22 0:00	11,46	1			1		1			
	25/12/22 1:00	10,70	1			1		1			
	25/12/22 2:00	10,31	1			1		1			
	25/12/22 3:00	9,91	1			1		1			
	25/12/22 4:00	9,86	1			1		1			
	25/12/22 5:00	10,01	1			1		1			
	25/12/22 6:00	10,61	1			1		1			
	25/12/22 7:00	10,76	1			1		1			
	25/12/22 8:00	11,34	1			1		1			
	25/12/22 9:00	12,23	1			1		1			
	25/12/22 10:00	12,96	1			1		1			
	25/12/22 11:00	13,16	1			1		1			
	25/12/22 12:00	12,92	1			1		1			
	25/12/22 13:00	12,29	1			1		1			
	25/12/22 14:00	11,64	1			1		1			
	25/12/22 15:00	11,55	1			1		1			
	25/12/22 16:00	11,73	1			1		1			
	25/12/22 17:00	12,77	1			1		1			
	25/12/22 18:00	13,67	1			1		1			
	25/12/22 19:00	13,82	1			1		1			
25/12/22 20:00	13,56	1			1		1				
25/12/22 21:00	13,20	1			1		1				
25/12/22 22:00	12,49	1			1		1				
25/12/22 23:00	12,14	1			1		1				
Παρατηρήσεις:											
1) 1 εκ των 16 H/Z βρίσκεται σε συντήρηση.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Δευτέρα			26/12/2022	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Δευτέρα	26/12/22 0:00	11,19	1			1		1			
	26/12/22 1:00	10,60	1			1		1			
	26/12/22 2:00	9,99	1			1		1			
	26/12/22 3:00	9,92	1			1		1			
	26/12/22 4:00	9,80	1			1		1			
	26/12/22 5:00	9,70	1			1		1			
	26/12/22 6:00	10,21	1			1		1			
	26/12/22 7:00	10,57	1			1		1			
	26/12/22 8:00	11,04	1			1		1			
	26/12/22 9:00	11,38	1			1		1			
	26/12/22 10:00	11,45	1			1		1			
	26/12/22 11:00	11,80	1			1		1			
	26/12/22 12:00	11,72	1			1		1			
	26/12/22 13:00	11,68	1			1		1			
	26/12/22 14:00	11,47	1			1		1			
	26/12/22 15:00	11,62	1			1		1			
	26/12/22 16:00	12,11	1			1		1			
	26/12/22 17:00	13,31	1			1		1			
	26/12/22 18:00	14,64	1			1		1			1
	26/12/22 19:00	14,47	1			1		1			1
26/12/22 20:00	13,26	1			1		1				
26/12/22 21:00	13,09	1			1		1				
26/12/22 22:00	12,71	1			1		1				
26/12/22 23:00	12,18	1			1		1				
Παρατηρήσεις:											
1) 1 εκ των 16 H/Z βρίσκεται σε συντήρηση.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Τρίτη 27/12/2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Τρίτη	27/12/22 0:00	11,12	1			1		1			
	27/12/22 1:00	10,29	1			1		1			
	27/12/22 2:00	10,11	1			1		1			
	27/12/22 3:00	9,85	1			1		1			
	27/12/22 4:00	9,83	1			1		1			
	27/12/22 5:00	10,02	1			1		1			
	27/12/22 6:00	10,67	1			1		1			
	27/12/22 7:00	11,18	1			1		1			
	27/12/22 8:00	12,19	1			1		1			
	27/12/22 9:00	12,92	1			1		1			
	27/12/22 10:00	12,85	1			1		1			
	27/12/22 11:00	12,59	1			1		1			
	27/12/22 12:00	12,32	1			1		1			
	27/12/22 13:00	13,07	1			1		1			
	27/12/22 14:00	12,85	1			1		1			
	27/12/22 15:00	12,82	1			1		1			
	27/12/22 16:00	12,81	1			1		1			
	27/12/22 17:00	14,51	1			1		1			1
	27/12/22 18:00	14,81	1			1		1			1
	27/12/22 19:00	14,75	1			1		1			1
27/12/22 20:00	14,51	1			1		1			1	
27/12/22 21:00	13,23	1			1		1				
27/12/22 22:00	12,92	1			1		1				
27/12/22 23:00	12,39	1			1		1				
Παρατηρήσεις:											
1) 1 εκ των 16 H/Z βρίσκεται σε συντήρηση.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Τετάρτη 28/12/2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Τετάρτη	28/12/22 0:00	11,36	1			1		1			
	28/12/22 1:00	10,75	1			1		1			
	28/12/22 2:00	10,14	1			1		1			
	28/12/22 3:00	9,81	1			1		1			
	28/12/22 4:00	9,74	1			1		1			
	28/12/22 5:00	9,92	1			1		1			
	28/12/22 6:00	10,56	1			1		1			
	28/12/22 7:00	11,06	1			1		1			
	28/12/22 8:00	12,08	1			1		1			
	28/12/22 9:00	12,38	1			1		1			
	28/12/22 10:00	12,61	1			1		1			
	28/12/22 11:00	12,80	1			1		1			
	28/12/22 12:00	12,85	1			1		1			
	28/12/22 13:00	13,03	1			1		1			
	28/12/22 14:00	13,00	1			1		1			
	28/12/22 15:00	12,91	1			1		1			
	28/12/22 16:00	13,27	1			1		1			
	28/12/22 17:00	15,29	1			1		1			2
	28/12/22 18:00	15,10	1			1		1			2
	28/12/22 19:00	14,64	1			1		1			1
28/12/22 20:00	14,58	1			1		1			1	
28/12/22 21:00	13,18	1			1		1				
28/12/22 22:00	13,04	1			1		1				
28/12/22 23:00	11,84	1			1		1				
Παρατηρήσεις:											
1) 1 εκ των 16 H/Z βρίσκεται σε συντήρηση.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Πέμπτη 29/12/2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Πέμπτη	29/12/22 0:00	11,24	1			1		1			
	29/12/22 1:00	10,36	1			1		1			
	29/12/22 2:00	9,96	1			1		1			
	29/12/22 3:00	9,66	1			1		1			
	29/12/22 4:00	9,83	1			1		1			
	29/12/22 5:00	9,98	1			1		1			
	29/12/22 6:00	10,67	1			1		1			
	29/12/22 7:00	11,15	1			1		1			
	29/12/22 8:00	11,77	1		1			1			
	29/12/22 9:00	12,35	1		1			1			
	29/12/22 10:00	12,54	1		1			1			
	29/12/22 11:00	12,65	1					1	1		
	29/12/22 12:00	12,51	1					1	1		
	29/12/22 13:00	12,26	1					1	1		
	29/12/22 14:00	12,42	1					1	1		
	29/12/22 15:00	12,57	1					1	1		
	29/12/22 16:00	12,81	1					1	1		
	29/12/22 17:00	13,94	1					1	1		
	29/12/22 18:00	14,56	1					1	1		
	29/12/22 19:00	14,44	1					1	1		
29/12/22 20:00	14,36	1					1	1			
29/12/22 21:00	13,62	1					1	1			
29/12/22 22:00	12,79	1					1	1			
29/12/22 23:00	12,09	1		1			1				
Παρατηρήσεις:											
1) 1 εκ των 16 H/Z βρίσκεται σε συντήρηση.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Παρασκευή		30/12/2022		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Παρασκευή	30/12/22 0:00	11,31	1		1			1			
	30/12/22 1:00	10,69	1		1			1			
	30/12/22 2:00	10,15	1		1			1			
	30/12/22 3:00	9,79	1		1			1			
	30/12/22 4:00	9,65	1		1			1			
	30/12/22 5:00	9,85	1		1			1			
	30/12/22 6:00	10,47	1		1			1			
	30/12/22 7:00	10,91	1		1			1			
	30/12/22 8:00	11,72	1		1			1			
	30/12/22 9:00	12,44	1			1		1			
	30/12/22 10:00	12,53	1			1		1			
	30/12/22 11:00	12,55	1			1		1			
	30/12/22 12:00	12,52	1			1		1			
	30/12/22 13:00	12,30	1			1		1			
	30/12/22 14:00	12,28	1			1		1			
	30/12/22 15:00	12,21	1			1		1			
	30/12/22 16:00	12,69	1			1		1			
	30/12/22 17:00	13,24	1			1		1			
	30/12/22 18:00	13,05	1			1		1			
	30/12/22 19:00	13,09	1			1		1			
30/12/22 20:00	13,28	1			1		1				
30/12/22 21:00	13,47	1			1		1				
30/12/22 22:00	13,27	1			1		1				
30/12/22 23:00	12,28	1			1		1				
Παρατηρήσεις:											
1) 1 εκ των 16 H/Z βρίσκεται σε συντήρηση.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Σάββατο				31/12/2022	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)	
Σάββατο	31/12/22 0:00	11,24	1			1		1				
	31/12/22 1:00	10,57	1			1		1				
	31/12/22 2:00	10,29	1			1		1				
	31/12/22 3:00	9,90	1			1		1				
	31/12/22 4:00	9,83	1			1		1				
	31/12/22 5:00	10,12	1			1		1				
	31/12/22 6:00	10,86	1			1		1				
	31/12/22 7:00	11,07	1			1		1				
	31/12/22 8:00	11,84	1			1		1				
	31/12/22 9:00	11,48	1			1		1				
	31/12/22 10:00	9,99	1			1		1				
	31/12/22 11:00	12,67	1			1		1				
	31/12/22 12:00	13,01	1			1		1				
	31/12/22 13:00	13,16	1			1		1				
	31/12/22 14:00	13,08	1			1		1				
	31/12/22 15:00	13,38	1			1		1				
	31/12/22 16:00	13,60	1			1		1				
	31/12/22 17:00	13,65	1			1		1				
	31/12/22 18:00	13,67	1			1		1				
	31/12/22 19:00	13,47	1			1		1				
31/12/22 20:00	13,15	1			1		1					
31/12/22 21:00	12,96	1			1		1					
31/12/22 22:00	12,91	1			1		1					
31/12/22 23:00	12,64	1			1		1					
Παρατηρήσεις:												
1) 1 εκ των 16 H/Z βρίσκεται σε συντήρηση.												
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.										
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.										