


Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 01/01/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **760,57 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **709,55 MWh** (93,29% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **51,02 MWh**, με διείσδυση 6,71%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **219,41 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

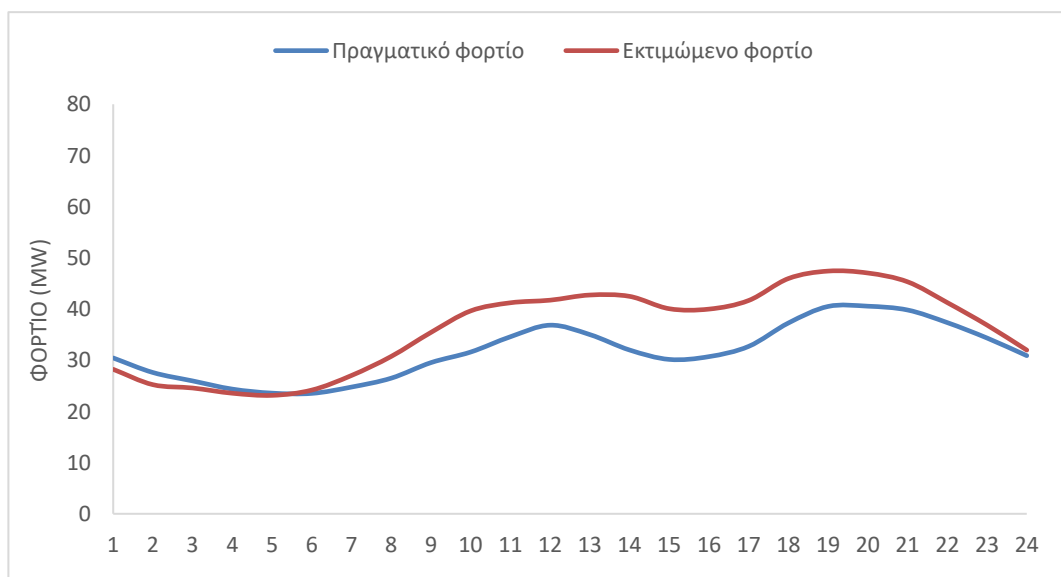

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- Η μονάδα G11 και 4 φορητά Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 72,2 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 02/01/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **723,85 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **651,3 MWh** (89,98% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **72,55 MWh**, με διείσδυση 10,02%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **225,07 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

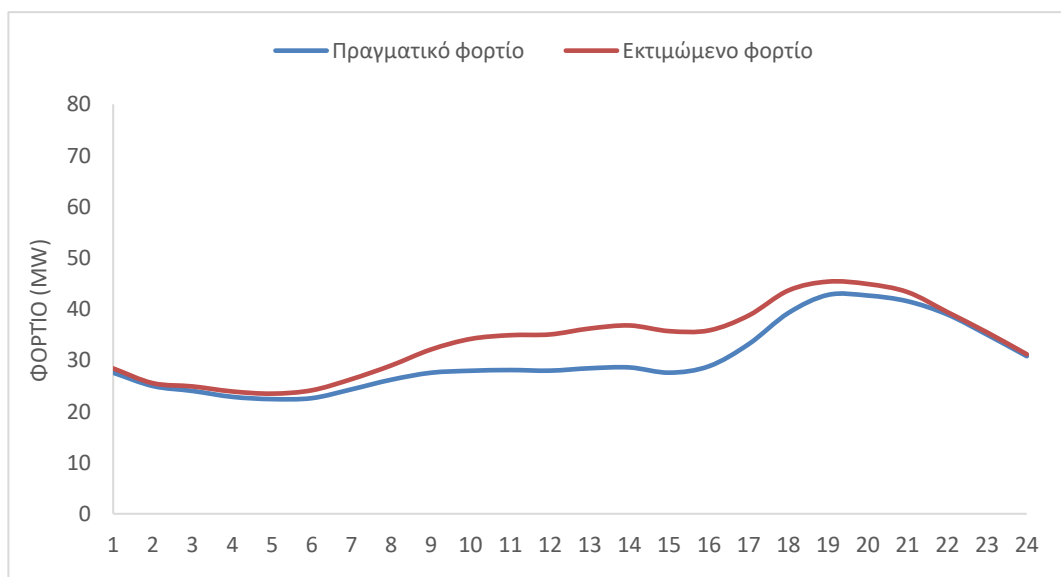

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- Η μονάδα G11 και 4 φορητά Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 72,2 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 03/01/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **795,27 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **684,42 MWh** (86,06% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **110,85 MWh**, με διείσδυση 13,94%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **217,37 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

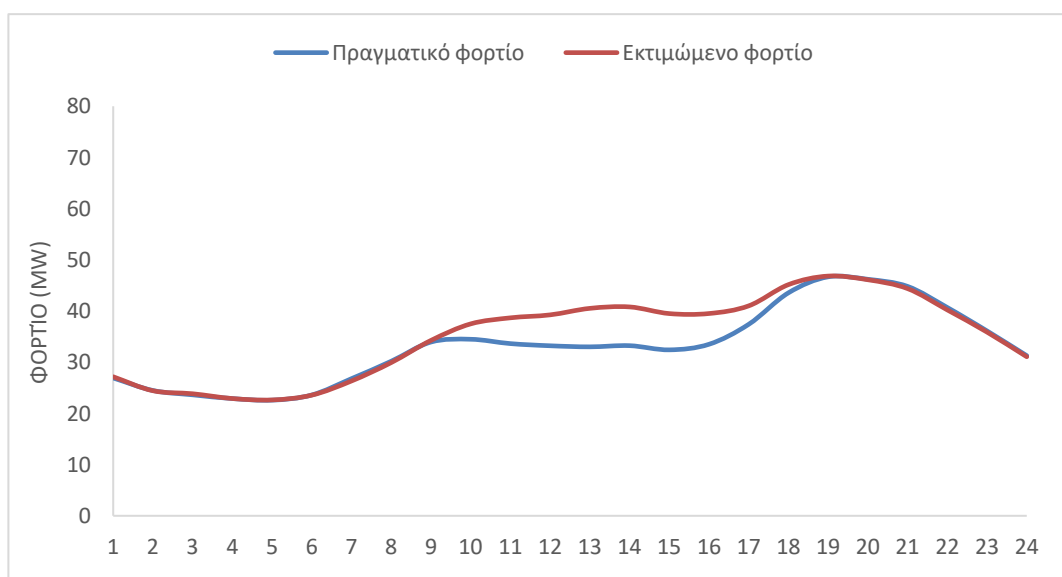

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- Η μονάδα G11 και 4 φορητά Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 72,2 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 04/01/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **805,79 MWh** . Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **666,43 MWh** (82,71% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **139,36 MWh** , με διείσδυση 17,29%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **149,79 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

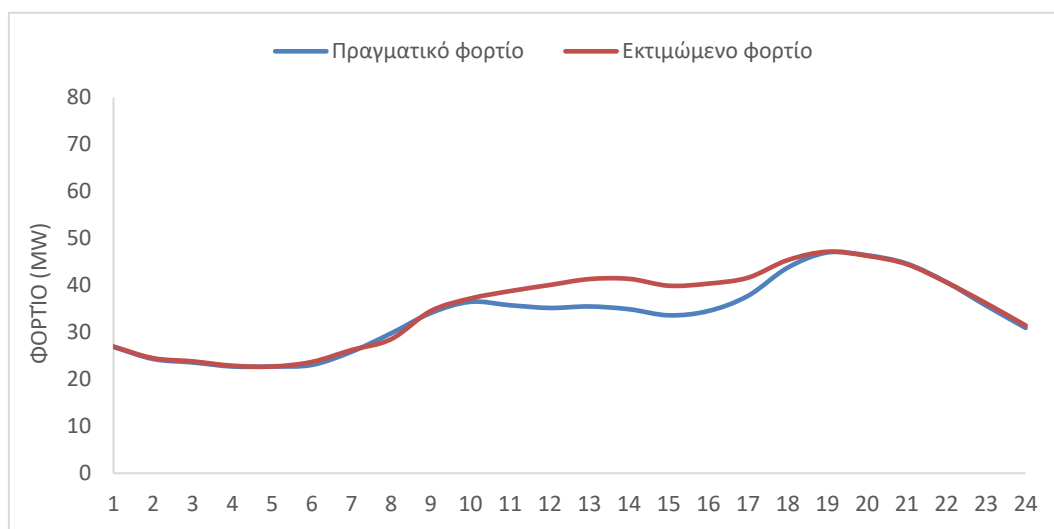

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- Η μονάδα G11 και 4 φορητά Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 72,2 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 05/01/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **797,09 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **585 MWh** (73,39% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **212,09 MWh**, με διείσδυση 26,61%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **224,65 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

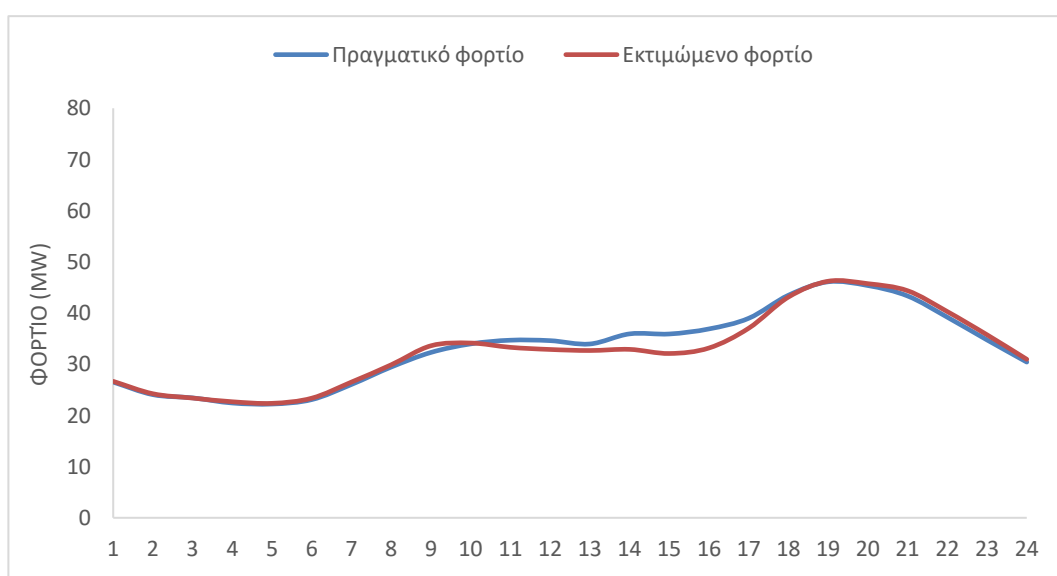

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- Η μονάδα G11 και 4 φορητά Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 72,2 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 06/01/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **709,89 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **525,81 MWh** (74,07% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **184,08 MWh**, με διείσδυση 25,93%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **206,02 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

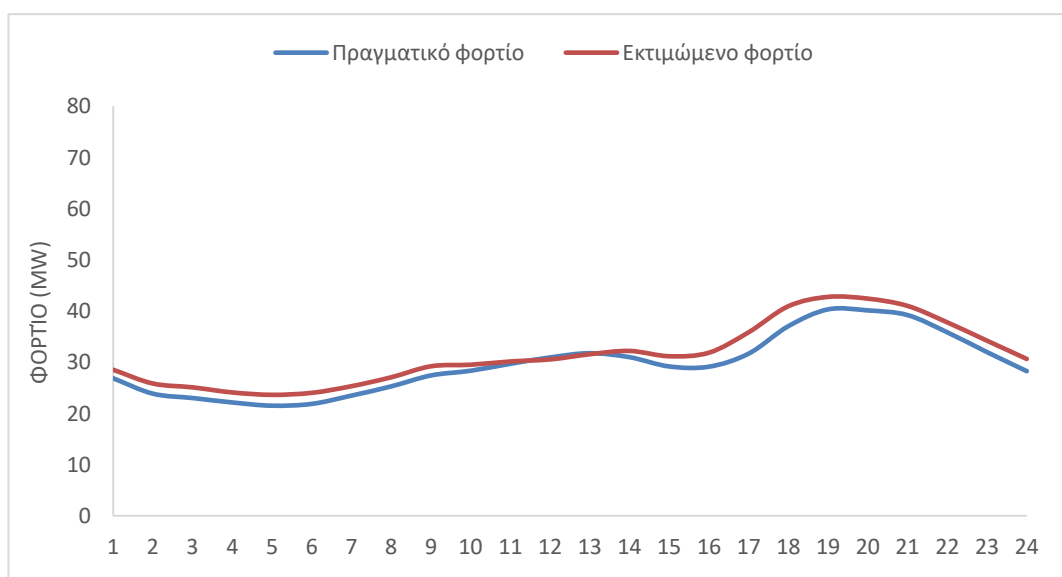

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου

Παρατηρήσεις:

- Η μονάδα G11 και 4 φορητά Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 72,2 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 07/01/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **796,3 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **712,86 MWh** (89,52% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **83,44 MWh**, με διείσδυση 10,48%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **221,95 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:



Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- Η μονάδα G11 και 4 φορητά Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 72,2 MW.
- Στις 12:25 πραγματοποιήθηκε γενική διακοπή διάρκειας 35' λόγω βλάβης σε μονάδα του ΑΣΠ.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 08/01/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **816,08 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **705,18 MWh** (86,41% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **110,9 MWh**, με διείσδυση 13,59%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **225,93 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

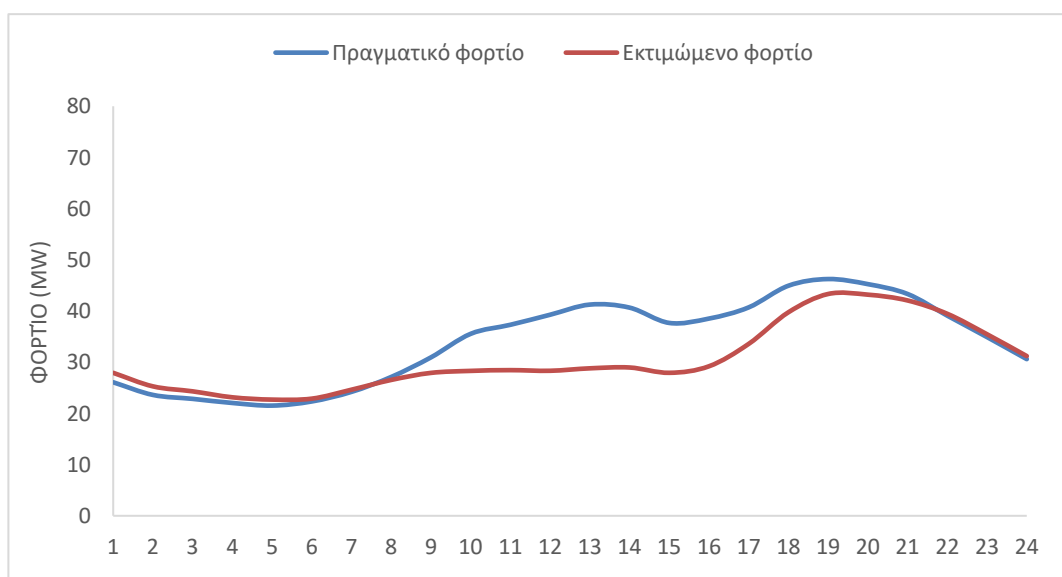

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- Η μονάδα G11 και 4 φορητά Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 72,2 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 09/01/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **782,22 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **673,79 MWh** (86,14% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **108,43 MWh**, με διείσδυση 13,86%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **226,91 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

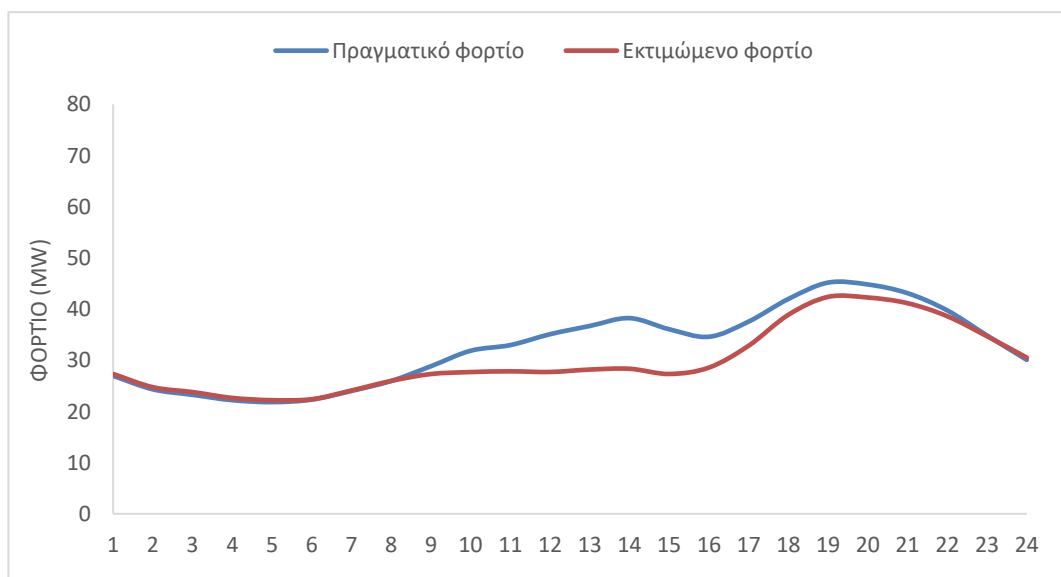

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- Η μονάδα G11 και 4 φορητά Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 72,2 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 10/01/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **860,23 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **752,35 MWh** (87,46% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **107,88 MWh**, με διείσδυση 12,54%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **254,08 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

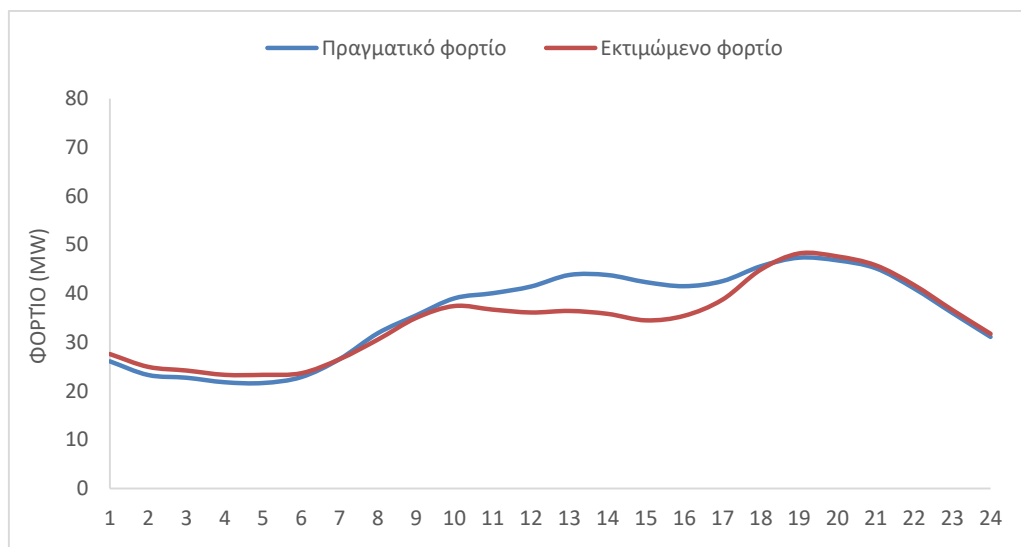

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- Η μονάδα G11 και 4 φορητά Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 72,2 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 11/01/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **918,48 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **754,44 MWh** (82,14% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **164,04 MWh**, με διείσδυση 17,86%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **266,23 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

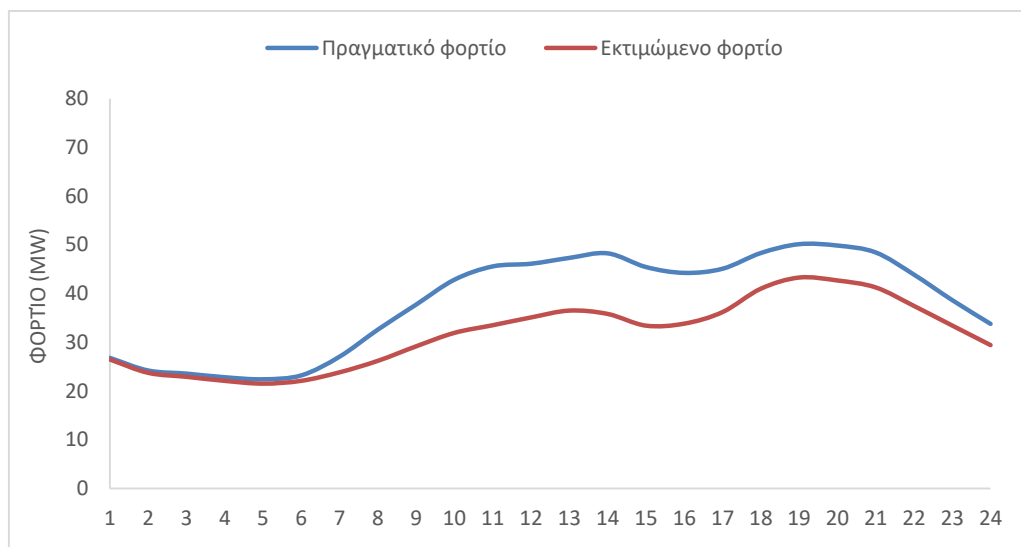

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- Η μονάδα G11 και 4 φορητά Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 72,2 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 12/01/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **975,01 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **730,24 MWh** (74,9% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **244,77 MWh**, με διείσδυση 25,1%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **283,43 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

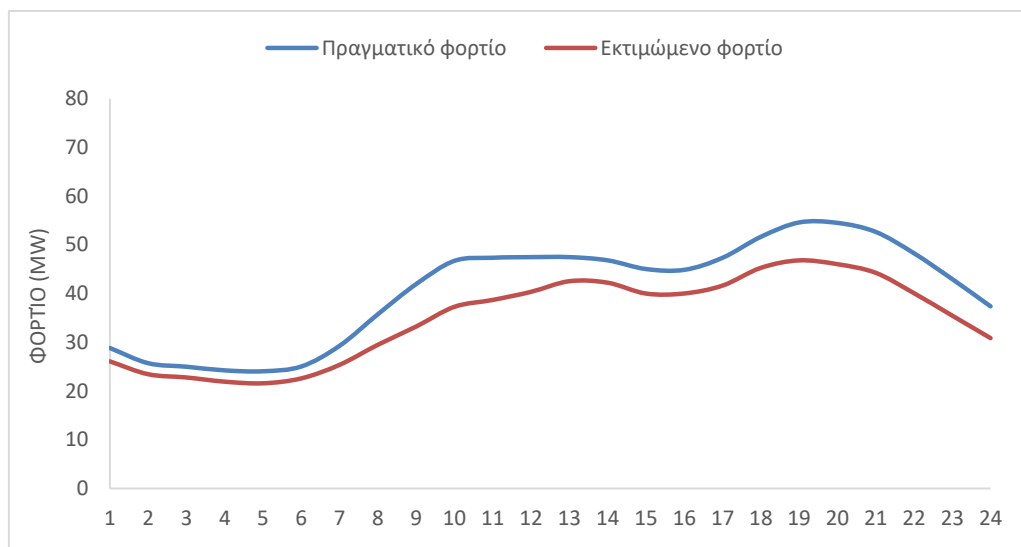

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- Η μονάδα G11 και 4 φορητά Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 72,2 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 13/01/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **1070,41 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **892,38 MWh** (83,37% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **178,03 MWh**, με διείσδυση 16,63%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **218,34 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

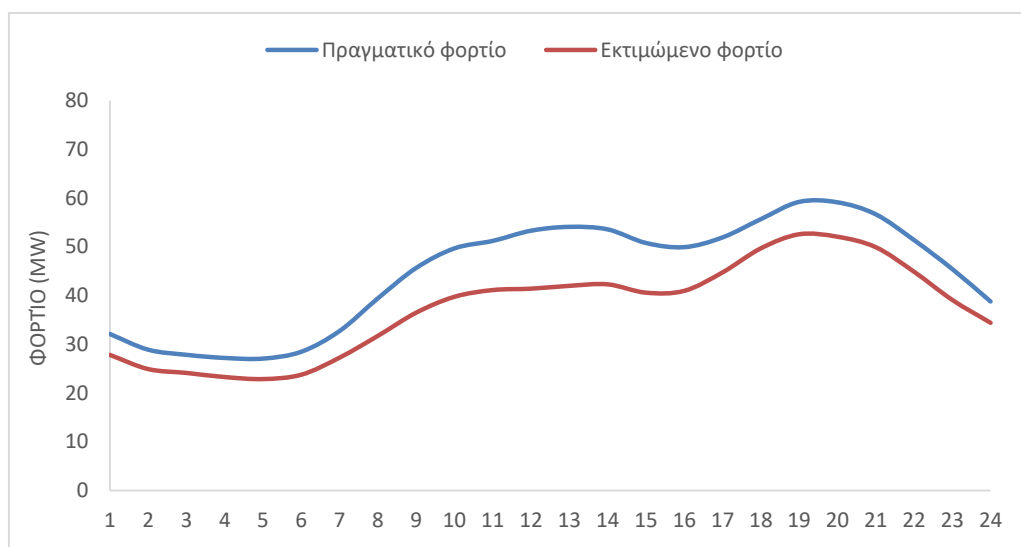

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- Η μονάδα G11 και 4 φορητά Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 72,2 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 16/01/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **907,45 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **797,6 MWh** (87,89% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **109,85 MWh**, με διείσδυση 12,11%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **269,46 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

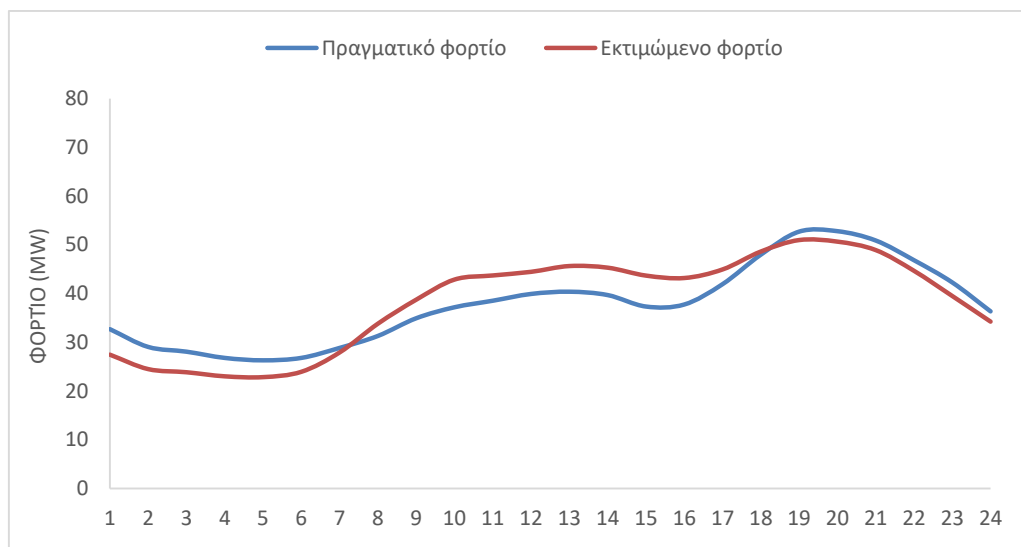

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- Η μονάδα G11 και 4 φορητά Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 72,2 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 15/01/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **958,01 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **795,32 MWh** (83,02% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **162,69 MWh**, με διείσδυση 16,98%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **279,4 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

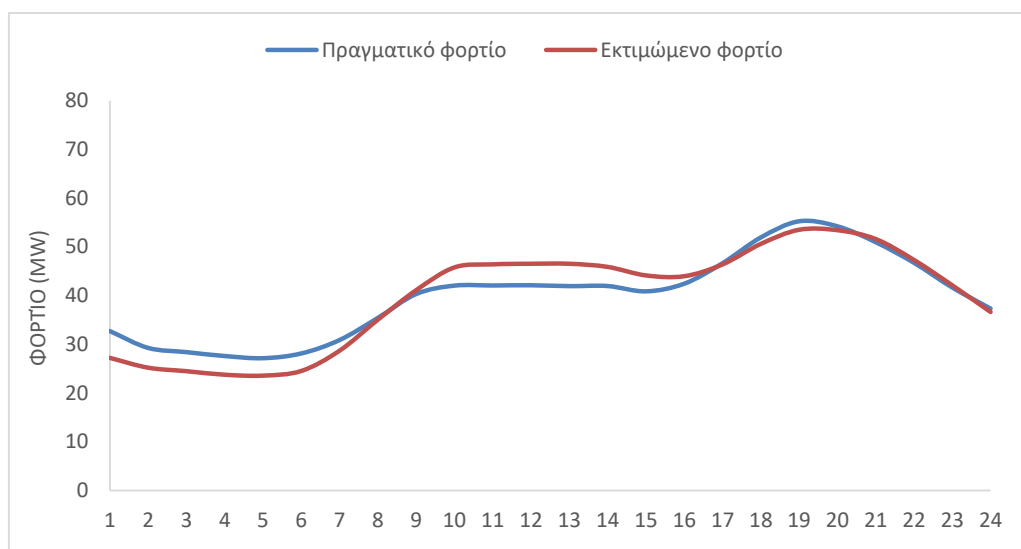

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- Η μονάδα G11 και 4 φορητά Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 72,2 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 16/01/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **907,45 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **797,6 MWh** (87,89% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **109,85 MWh**, με διείσδυση 12,11%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **269,46 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

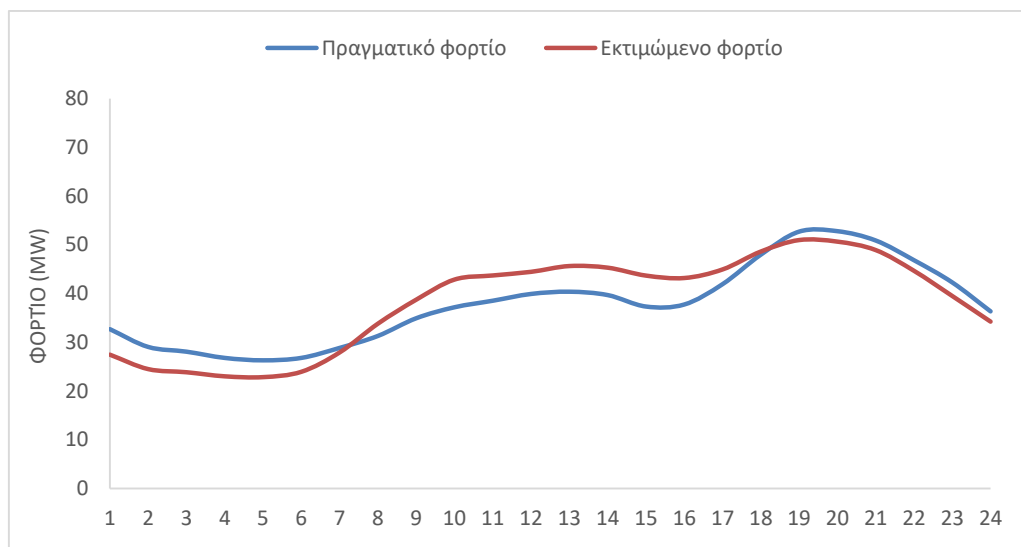

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- Η μονάδα G11 και 4 φορητά Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 72,2 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 17/01/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **978,71 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **886,53 MWh** (90,58% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **92,18 MWh**, με διείσδυση 9,42%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **253,74 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

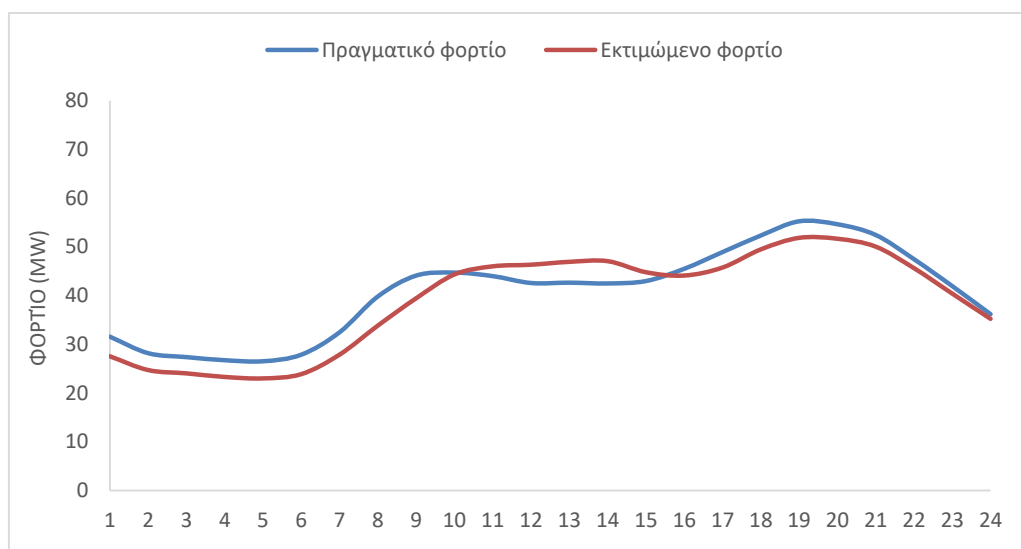

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- Η μονάδα G11 και 4 φορητά Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 72,2 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 18/01/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **983,52 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **810,43 MWh** (82,4% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **173,09 MWh**, με διείσδυση 17,6%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **240,86 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

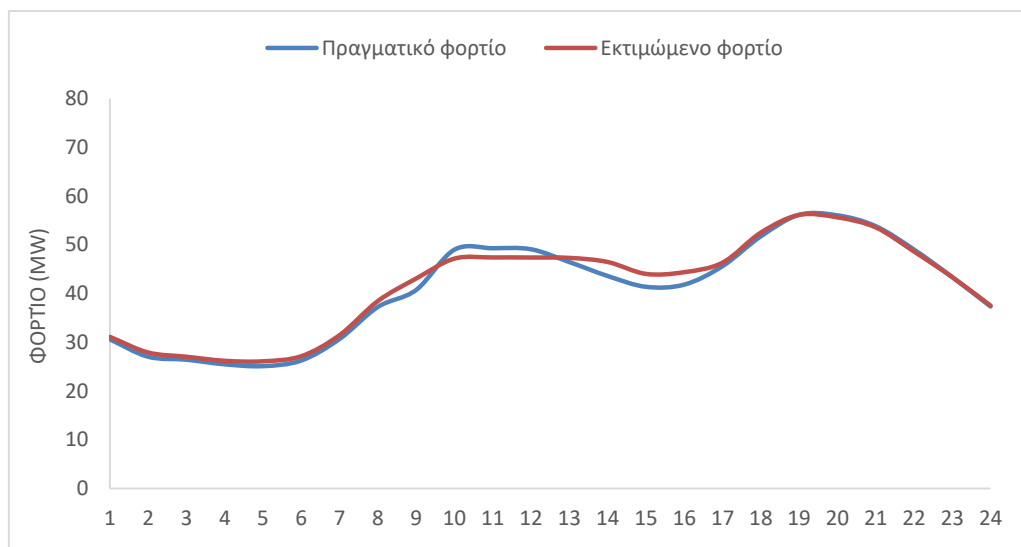

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- Η μονάδα G11 και 4 φορητά Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 72,2 MW.
- Το ΑΠ Καστρί ήταν σε απώλεια επικοινωνίας από τις 08:50.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 19/01/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **1017,48 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **883 MWh** (86,78% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **134,48 MWh**, με διείσδυση 13,22%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **275,75 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

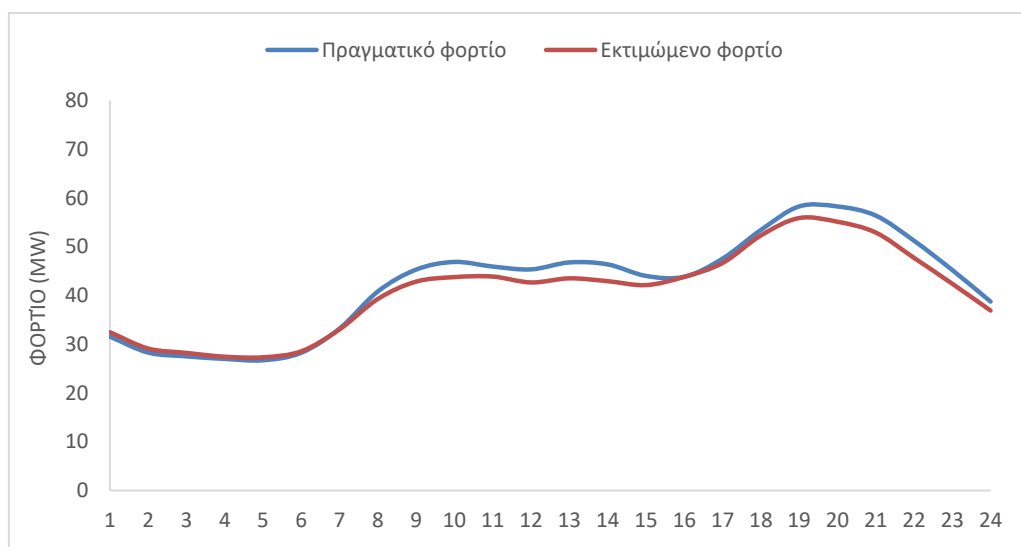

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- Η μονάδα G11 και 4 φορητά Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 72,2 MW.
- Το ΑΠ Καστρί ήταν σε απώλεια επικοινωνίας έως τις 11:30.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 20/01/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **1060,81 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **833,28 MWh** (78,55% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **227,53 MWh**, με διείσδυση 21,45%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **277,51 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

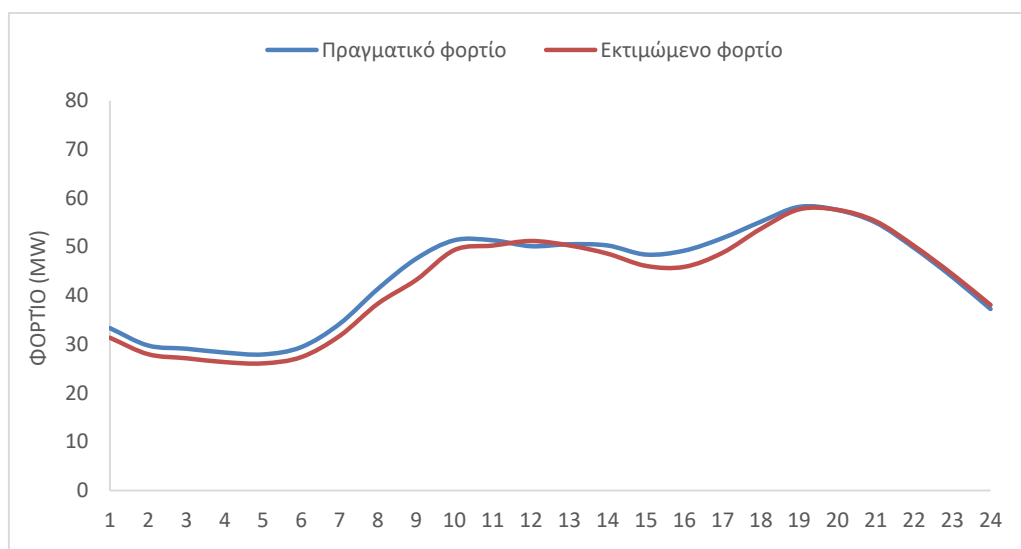

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- Η μονάδα G11 και 4 φορητά Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 72,2 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 21/01/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **987,36 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **828,07 MWh** (83,87% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **159,29 MWh**, με διείσδυση 16,13%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **208,94 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

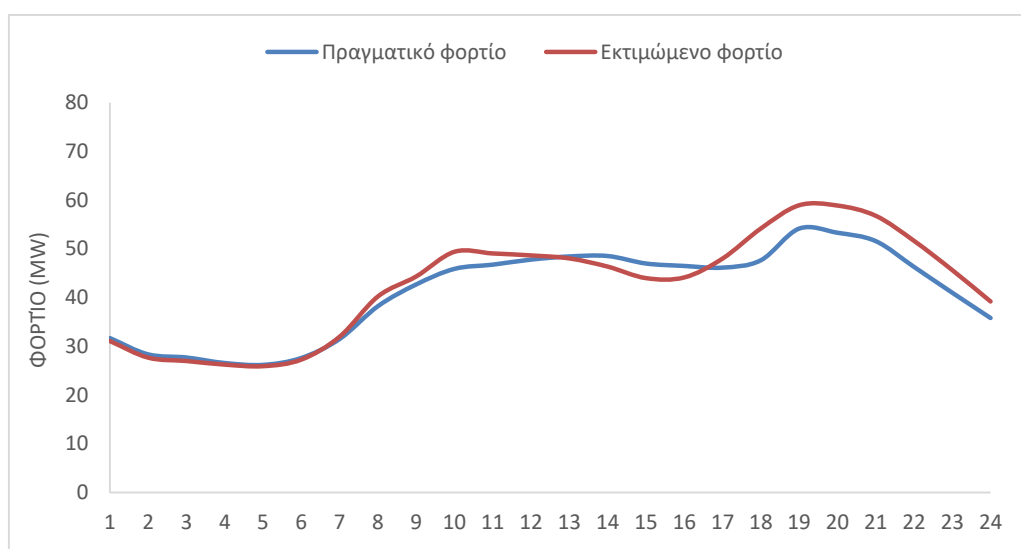

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- 4 φορητά Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 81,7 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 22/01/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **1021,33 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **808,34 MWh** (79,15% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **212,99 MWh**, με διείσδυση 20,85%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **256,26 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

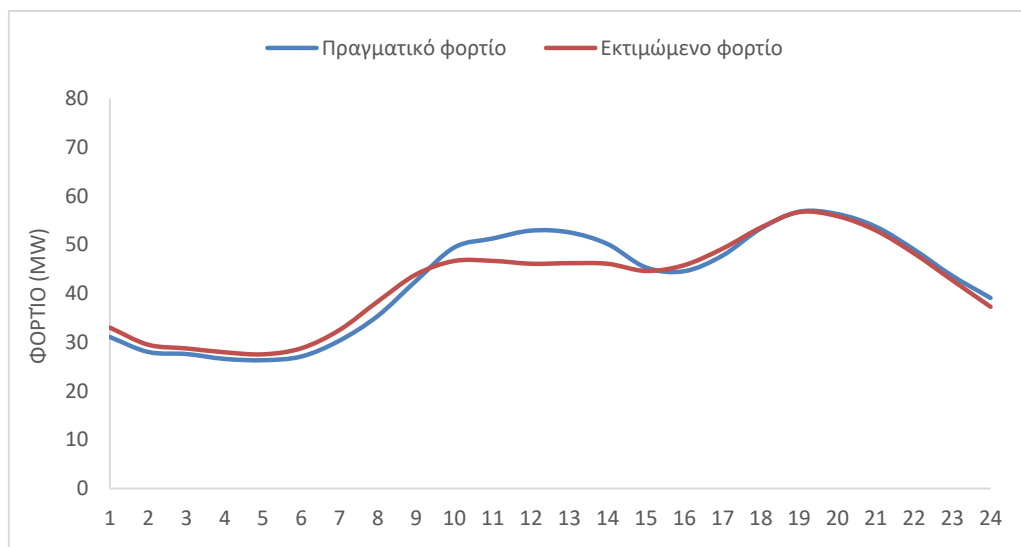

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- 4 φορητά Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 81,7 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 23/01/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **998,11 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **827,33 MWh** (82,89% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **170,78 MWh**, με διείσδυση 17,11%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **236,61 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

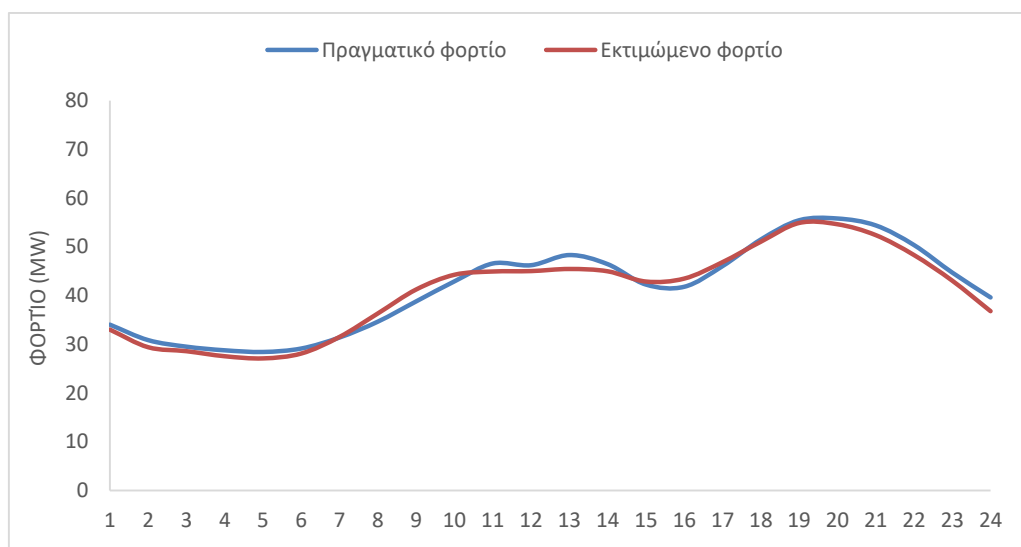

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- 4 φορητά Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 81,7 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 24/01/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **1132,06 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **925,87 MWh** (81,79% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **206,19 MWh**, με διείσδυση 18,21%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **234,57 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

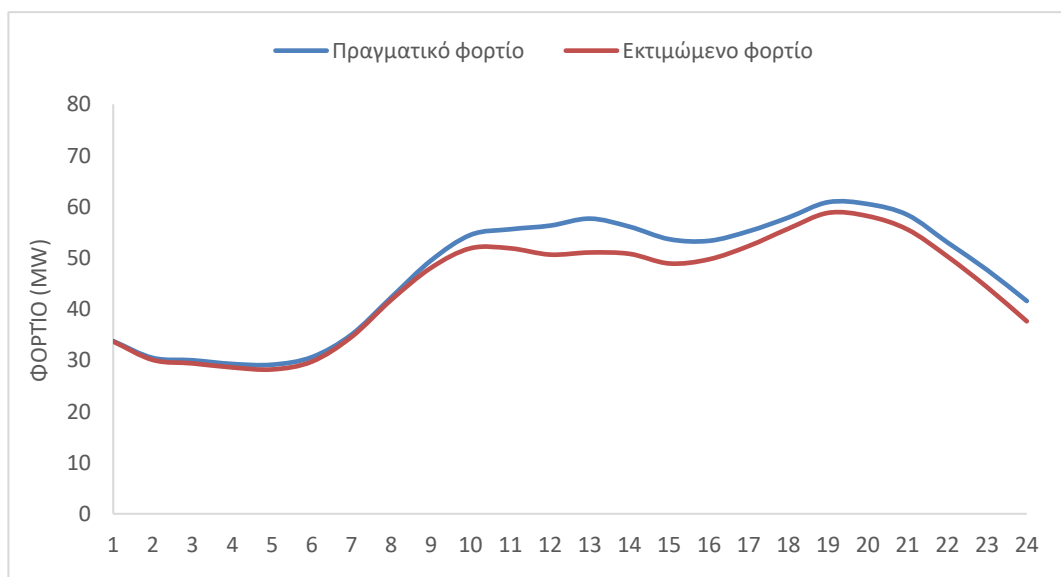

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- 4 φορητά Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 81,7 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 25/01/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **1140,19 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **848,42 MWh** (74,41% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **291,77 MWh**, με διείσδυση 25,59%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **302,48 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

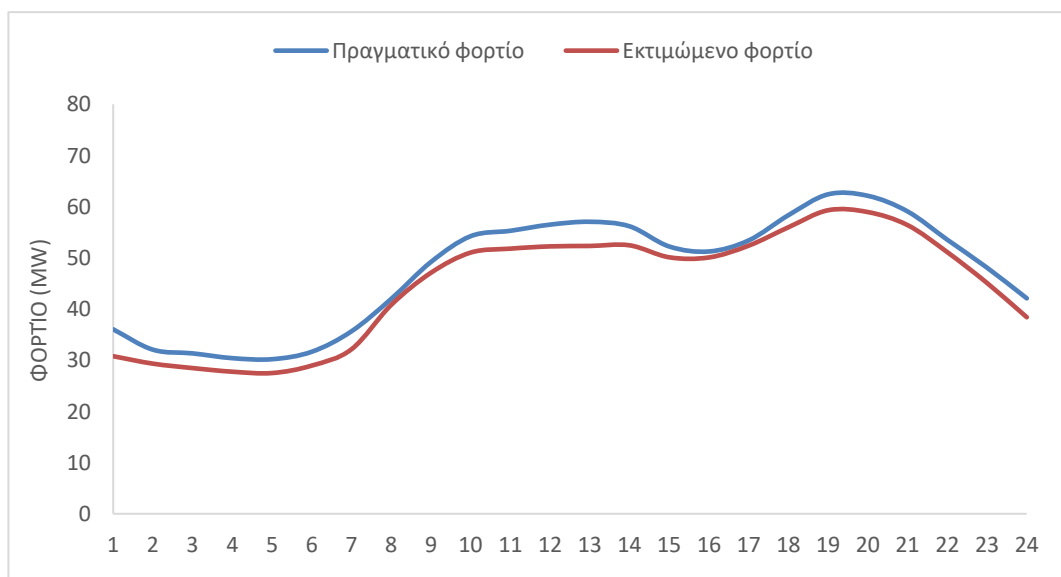

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- 4 φορητά Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 81,7 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 26/01/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **1102,04 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **869,54 MWh** (78,9% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **232,5 MWh**, με διείσδυση 21,1%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **298,99 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

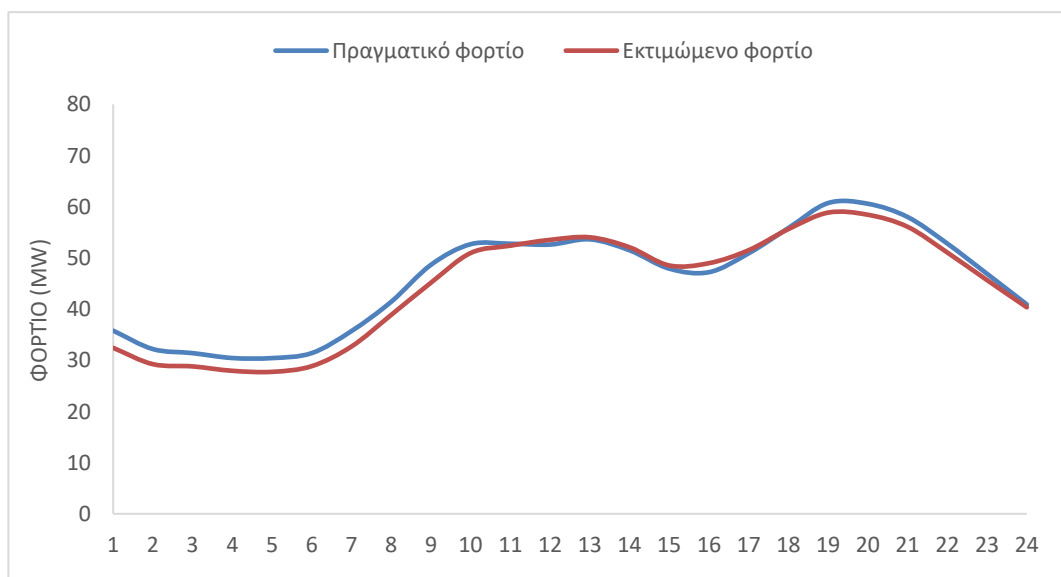

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- 4 φορητά Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 81,7 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 27/01/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **1063,86 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **1016,79 MWh** (95,58% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **47,07 MWh**, με διείσδυση 4,42%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **279,54 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

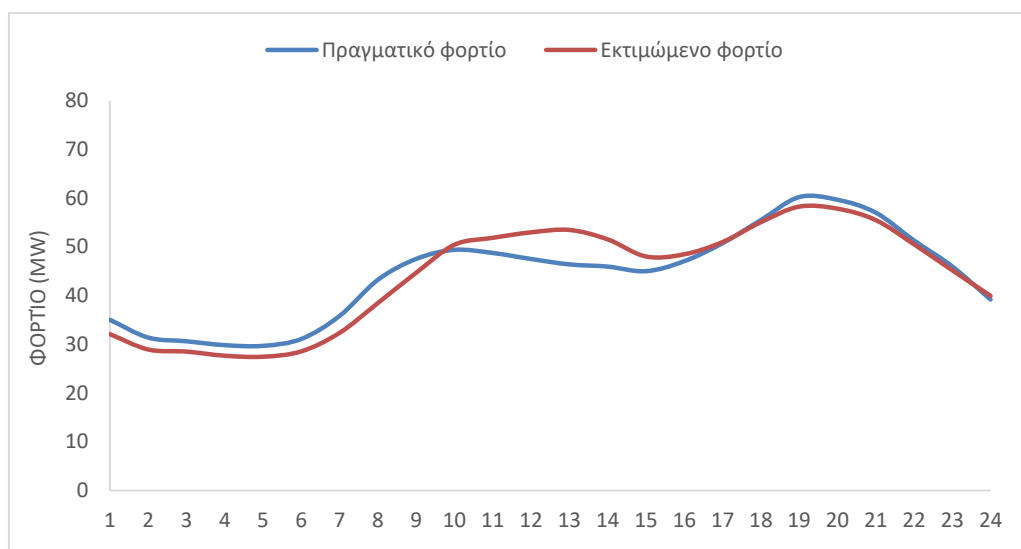

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- 4 φορητά Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 81,7 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 28/01/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **1002,03 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **979,29 MWh** (97,73% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **22,74 MWh**, με διείσδυση 2,27%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **254,22 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

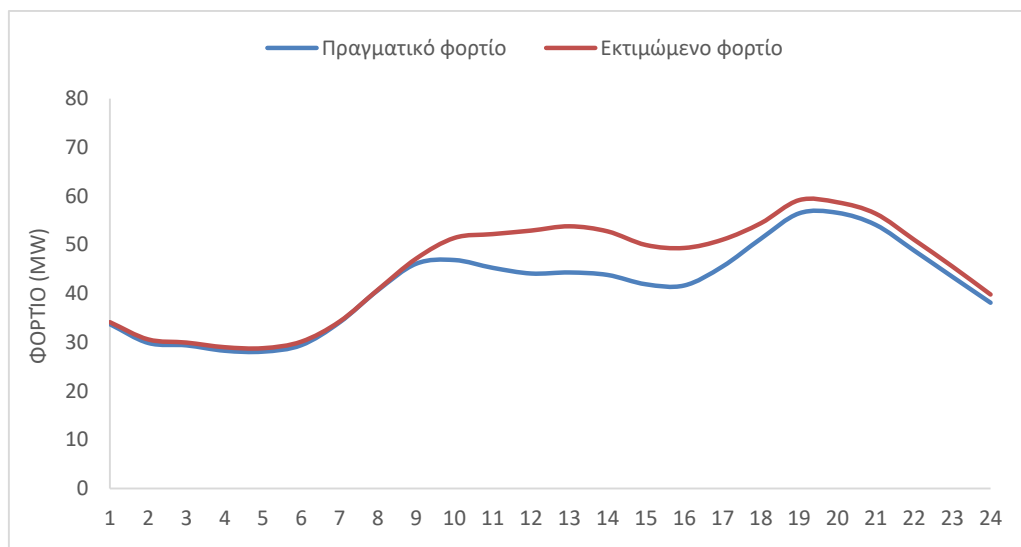

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- 4 φορητά Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 81,7 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 29/01/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **1009,63 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **928,05 MWh** (91,92% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **81,58 MWh**, με διείσδυση 8,08%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **264,69 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

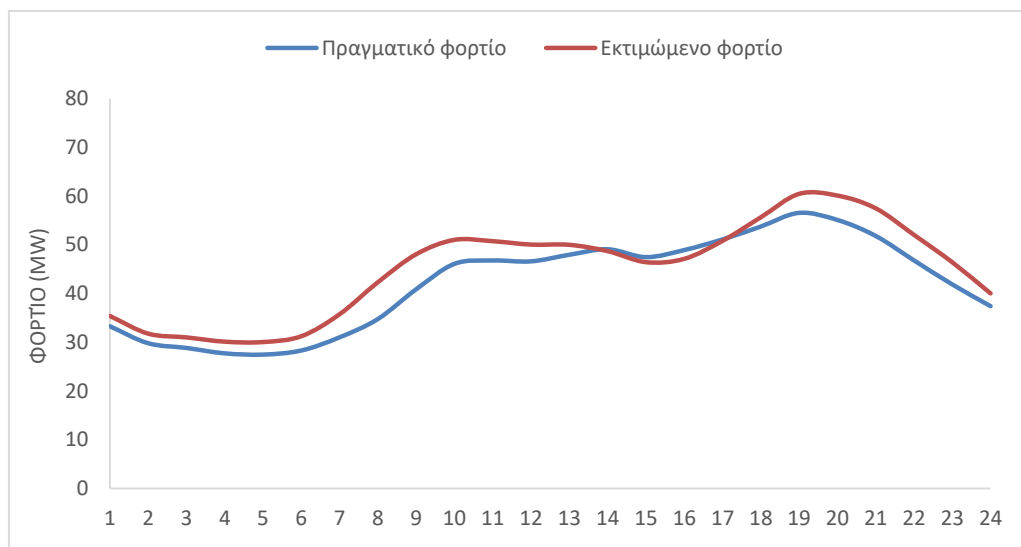

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- 4 φορητά Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 81,7 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 30/01/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **928,8 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **871,05 MWh** (93,78% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **57,75 MWh**, με διείσδυση 6,22%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **258,85 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

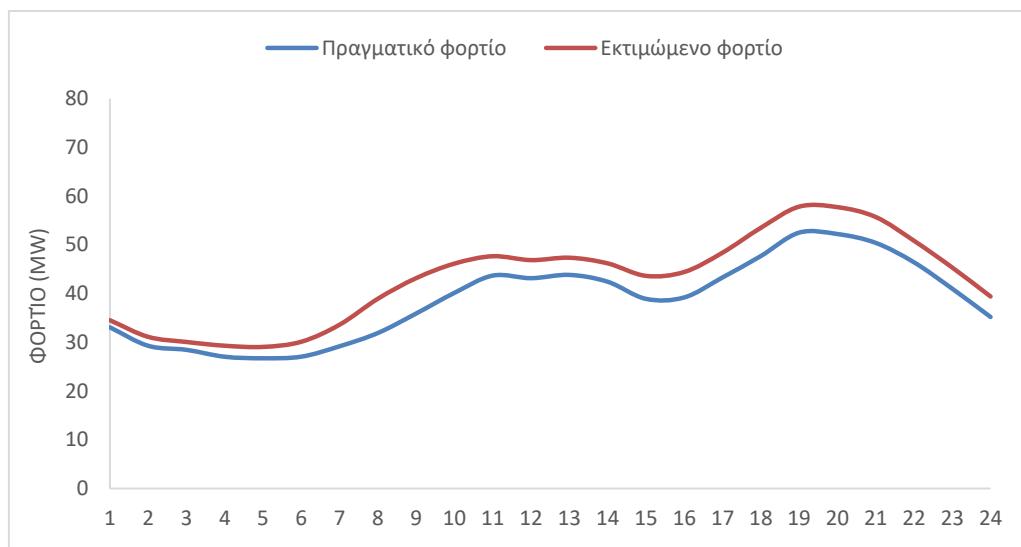

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- 4 φορητά Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 81,7 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 31/01/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **924,14 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **869,42 MWh** (94,08% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **54,72 MWh**, με διείσδυση 5,92%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **241,96 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

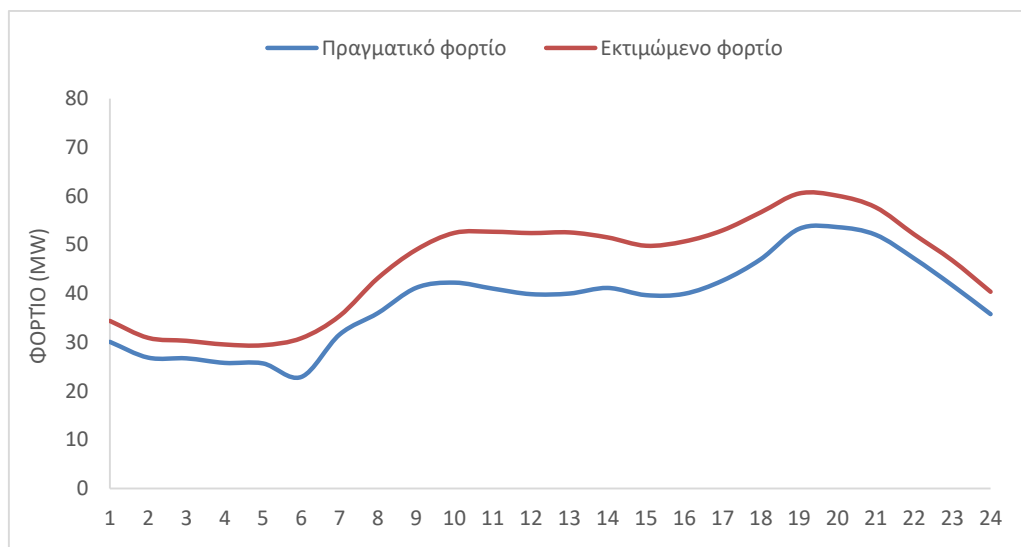

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- 4 φορητά Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 81,7 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 02/02/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **991,78 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **879,73 MWh** (88,7% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **112,05 MWh**, με διείσδυση 11,3%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **173,05 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

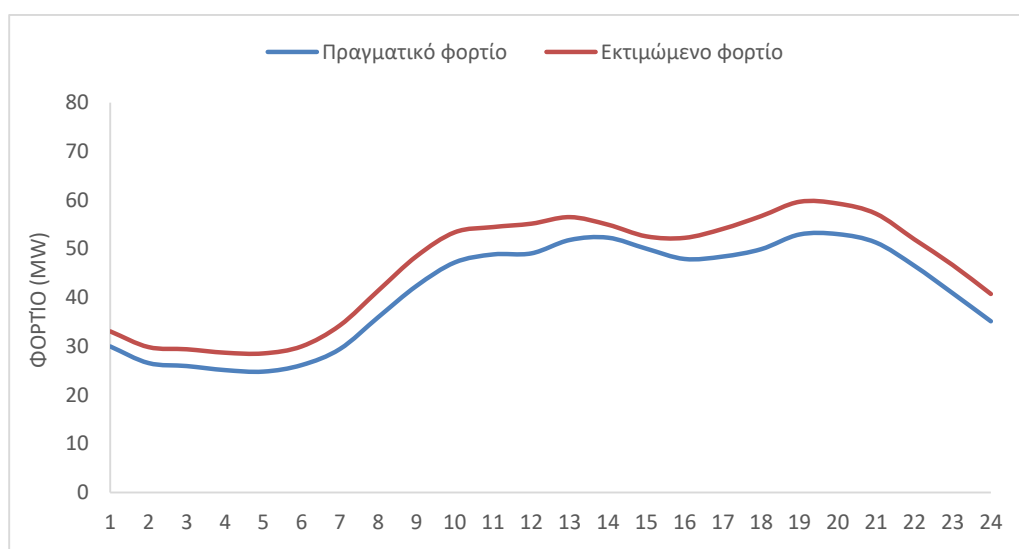

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- 4 φορητά Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 81,7 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 03/02/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **1049,34 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **838,61 MWh** (79,92% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **210,73 MWh**, με διείσδυση 20,08%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **270,99 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

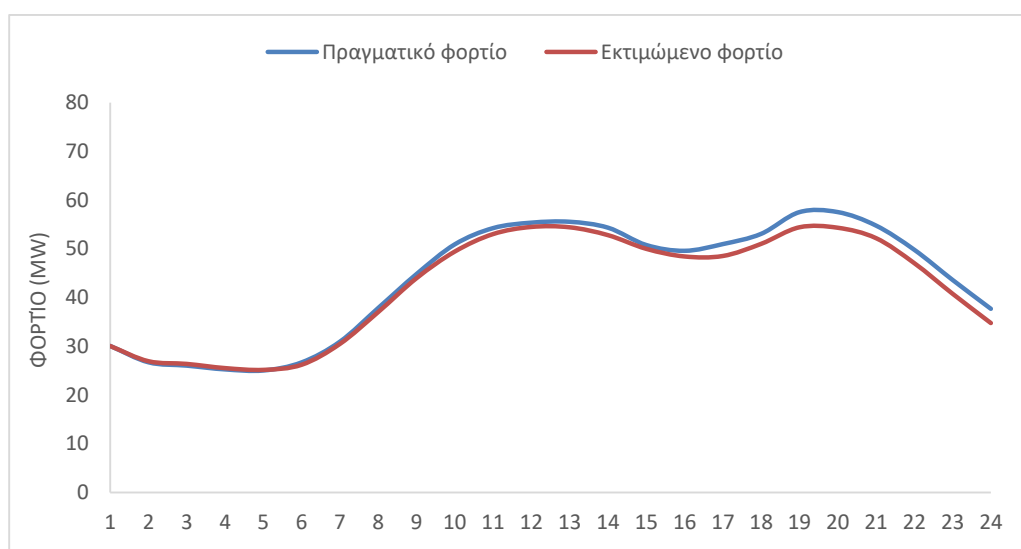

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- 4 φορητά Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 81,7 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 04/02/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **963,15 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **807,05 MWh** (83,79% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **156,1 MWh**, με διείσδυση 16,21%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **284,03 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

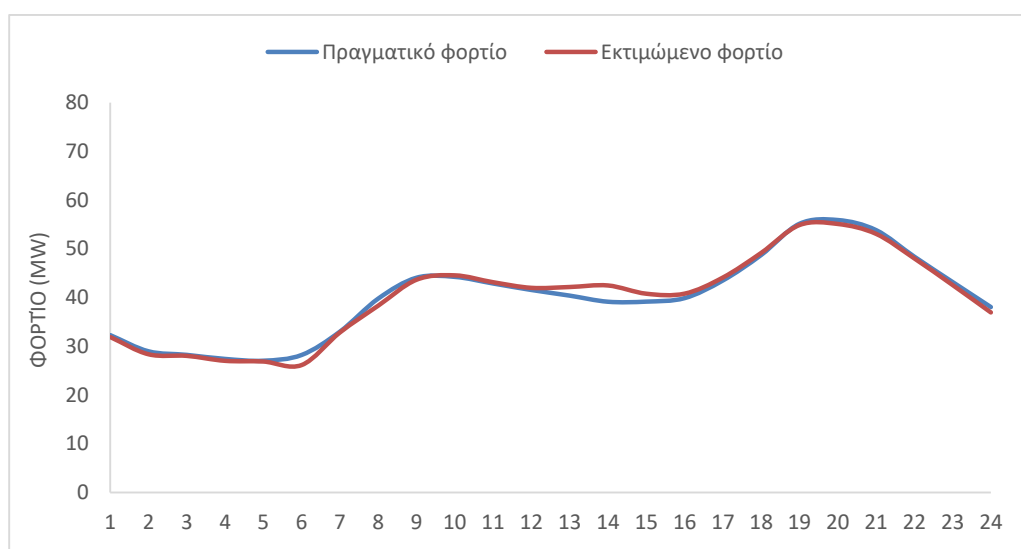

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- 4 φορητά Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 81,7 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 05/02/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **946,79 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **944,91 MWh** (99,8% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **1,88 MWh**, με διείσδυση 0,2%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **240,58 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

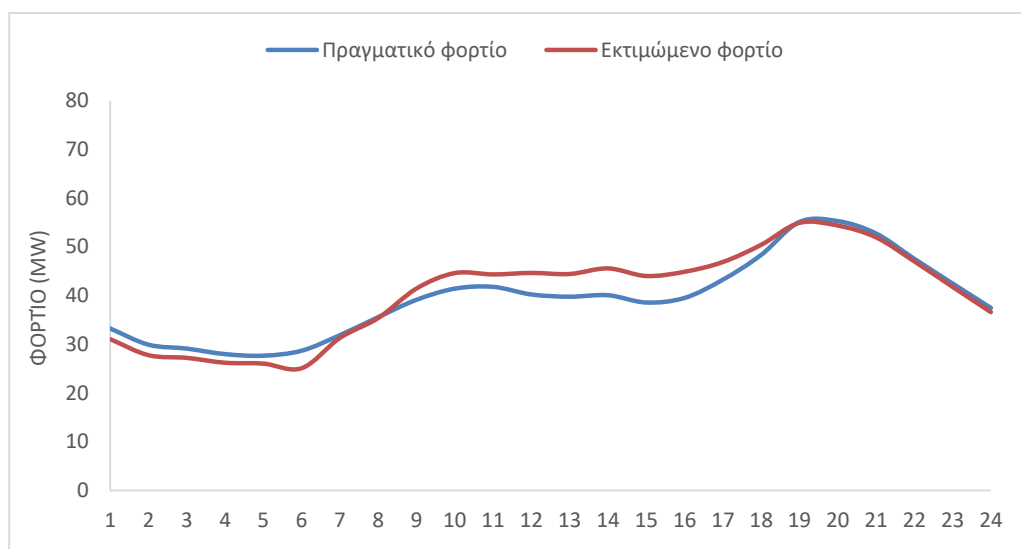

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- 4 φορητά Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 81,7 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 06/02/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **847,05 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **823,65 MWh** (97,24% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **23,4 MWh**, με διείσδυση 2,76%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **228 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

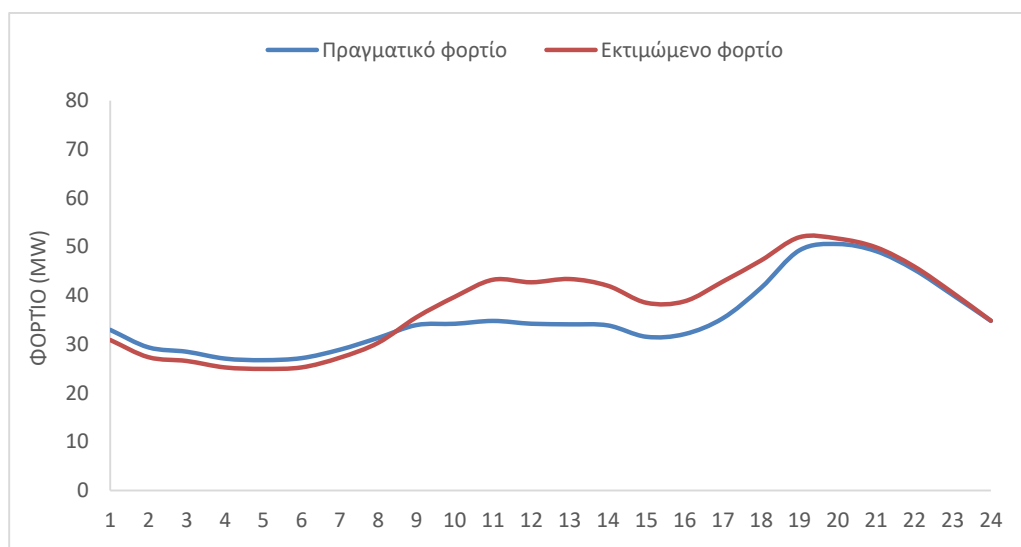

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- 4 φορητά Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης και η G10 λόγω συντήρησης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 71,7 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 01/02/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **1025,91 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **775,99 MWh** (75,64% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **249,92 MWh**, με διείσδυση 24,36%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **261,59 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

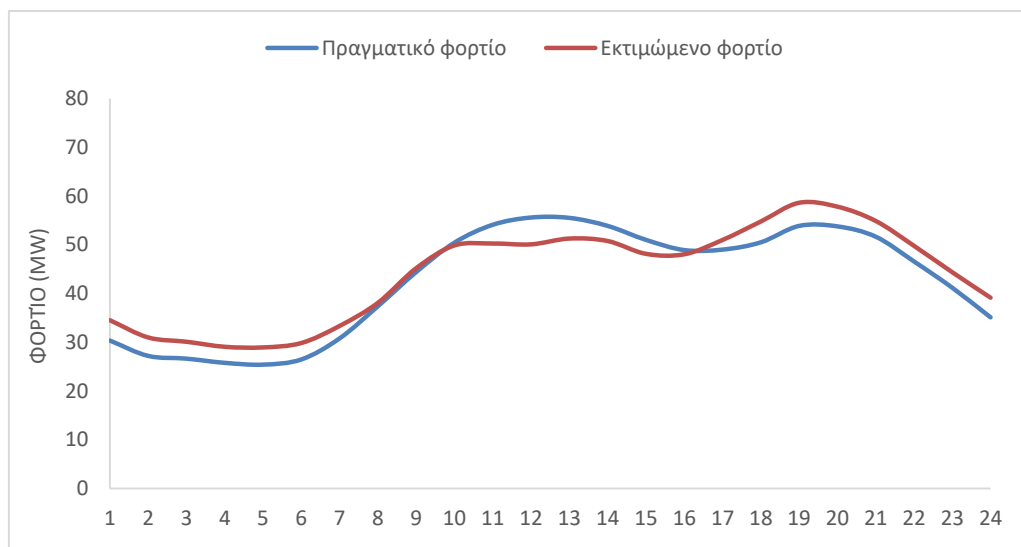

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- 4 φορητά Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 81,7 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 07/02/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **977,23 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **742,02 MWh** (75,93% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **235,21 MWh**, με διείσδυση 24,07%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **252,75 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

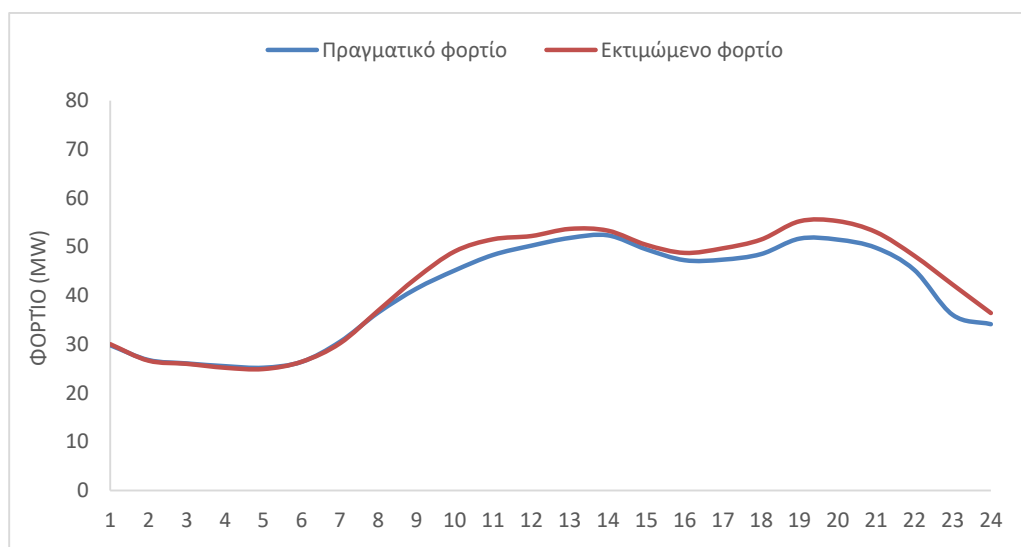

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- 4 φορητά Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης και η G10 λόγω συντήρησης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 71,7 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 08/02/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **1017,55 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **874,88 MWh** (85,98% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **142,67 MWh**, με διείσδυση 14,02%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **239,91 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

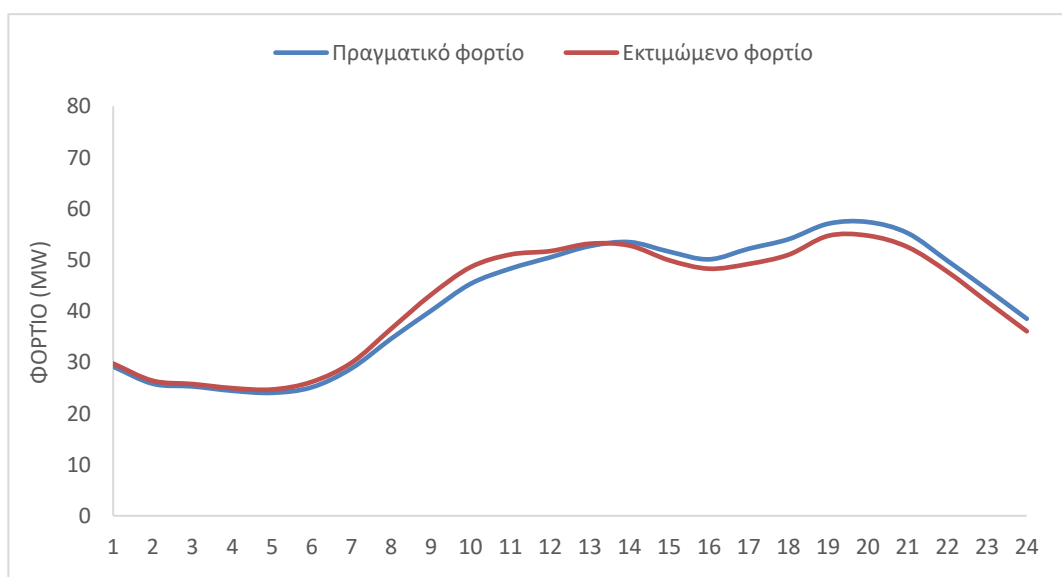

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- 4 φορητά Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης και η G10 λόγω συντήρησης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 71,7 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 09/02/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **981,27 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **843,55 MWh** (85,97% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **137,72 MWh**, με διείσδυση 14,03%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **195,58 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

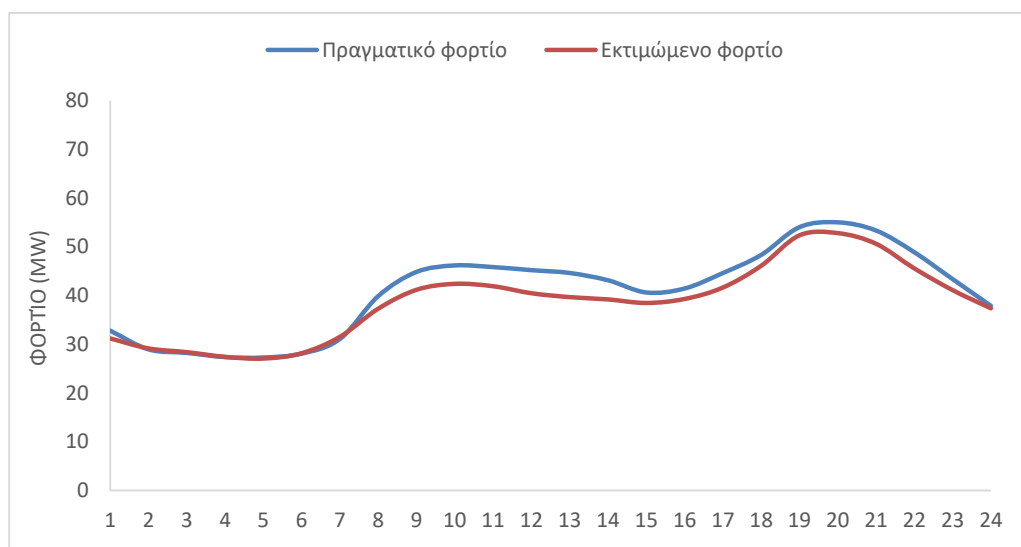

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- 4 φορητά Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 81,7 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 10/02/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **919,1 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **719,58 MWh** (78,29% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **199,52 MWh**, με διείσδυση 21,71%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **280,97 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

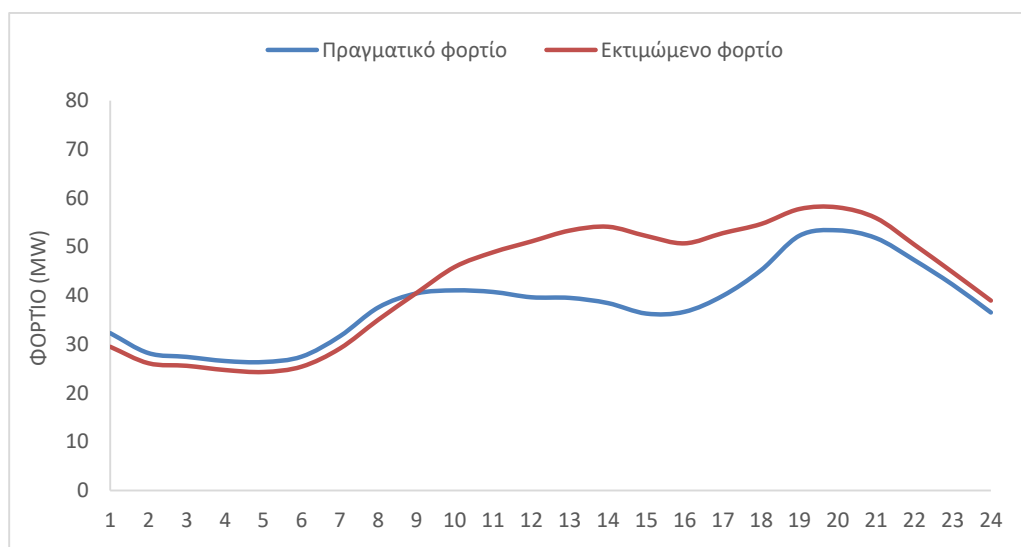

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- 4 φορητά Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 81,7 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 14/02/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **891,83 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **785,69 MWh** (88,1% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **106,14 MWh**, με διείσδυση 11,9%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **262,8 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

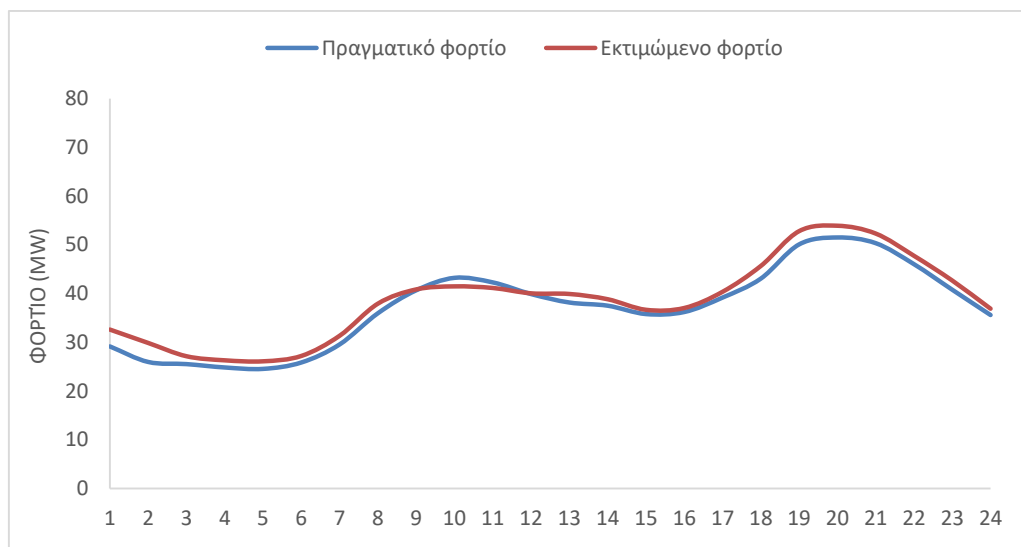

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- 3 φορητά Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης και η G10 λόγω συντήρησης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 72,8 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 15/02/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **880,8 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **843,21 MWh** (95,73% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **37,59 MWh**, με διείσδυση 4,27%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **254,86 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

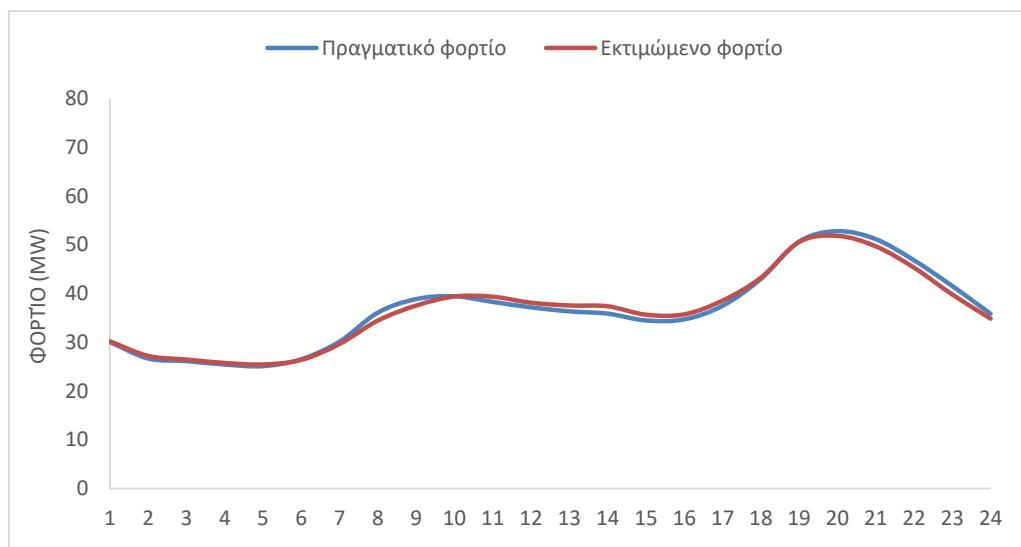

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- 3 φορητά Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης και η G10 λόγω συντήρησης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 72,8 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 16/02/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **876,23 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **810,35 MWh** (92,48% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **65,88 MWh**, με διείσδυση 7,52%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **237,19 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

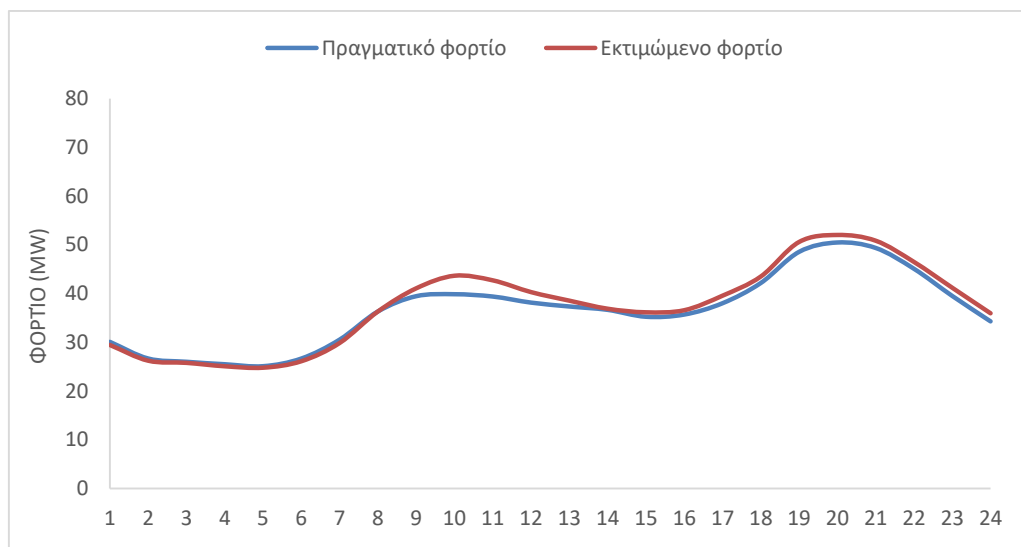

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- 3 φορητά Η/Ζ και η G8 δεν είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 72,8 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 17/02/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **804,91 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **727 MWh** (90,32% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **77,91 MWh**, με διείσδυση 9,68%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **82,02 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

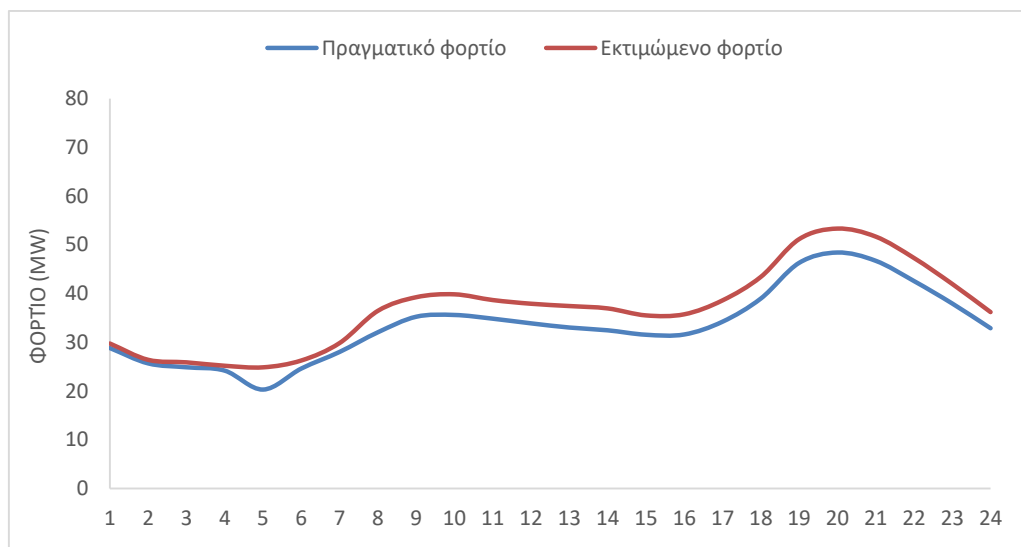

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- 3 φορητά Η/Ζ και η G8 δεν είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 72,8 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 18/02/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **836,48 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **743,39 MWh** (88,87% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **93,09 MWh**, με διείσδυση 11,13%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **246,77 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

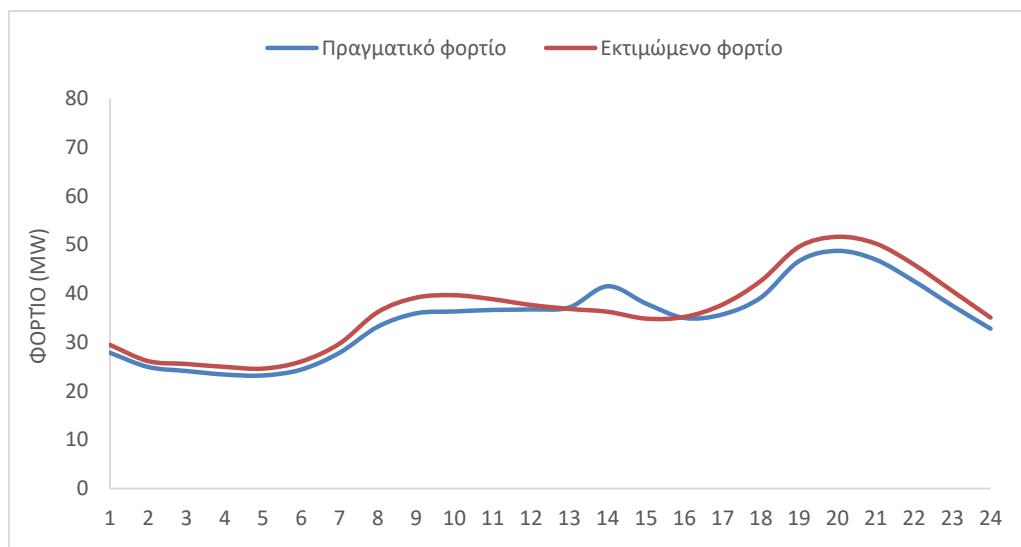

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- 3 φορητά Η/Ζ και η G8 δεν είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 72,8 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 19/02/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **793,21 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **749,62 MWh** (94,5% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **43,59 MWh**, με διείσδυση 5,5%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **225,08 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

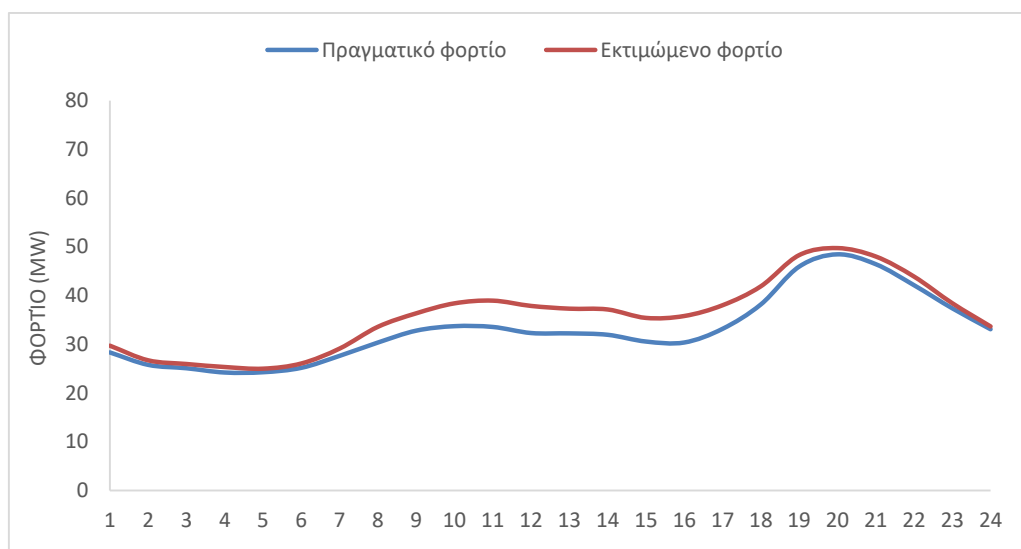

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- 3 φορητά Η/Ζ και η G8 δεν είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 72,8 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 20/02/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **804,84 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **616,67 MWh** (76,62% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **188,17 MWh**, με διείσδυση 23,38%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **214,44 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

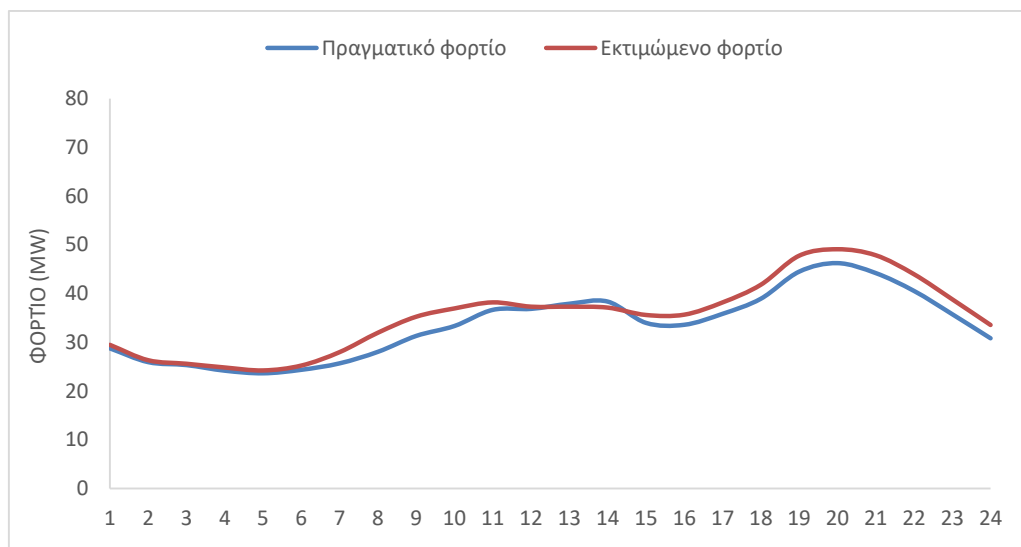

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- 3 φορητά Η/Ζ και η G8 δεν είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 72,8 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 21/02/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **748,96 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **600,88 MWh** (80,23% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **148,08 MWh**, με διείσδυση 19,77%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **216,76 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

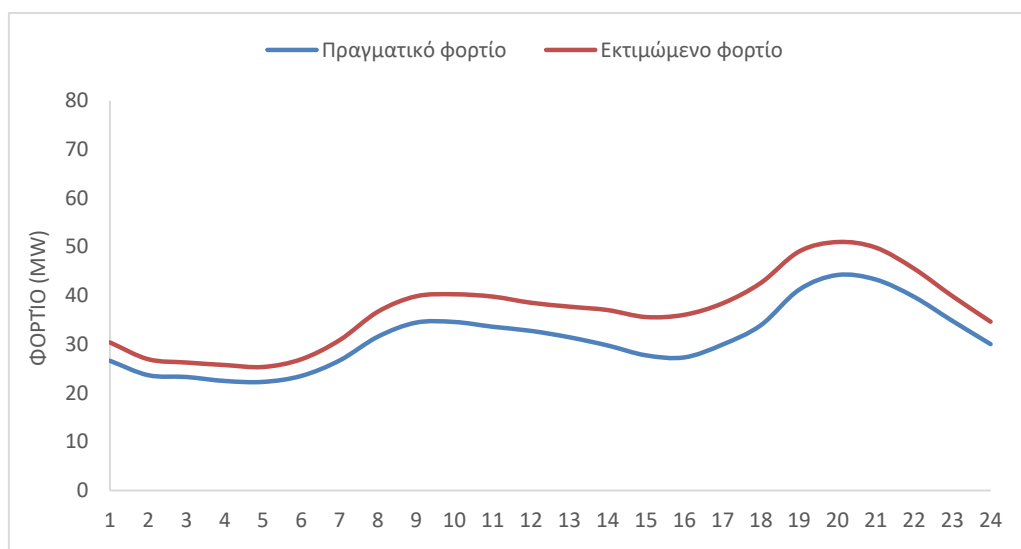

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- 3 φορητά Η/Ζ και η G8 δεν είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 72,8 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 22/02/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **784,04 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **597,01 MWh** (76,15% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **187,03 MWh**, με διείσδυση 23,85%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **223,2 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

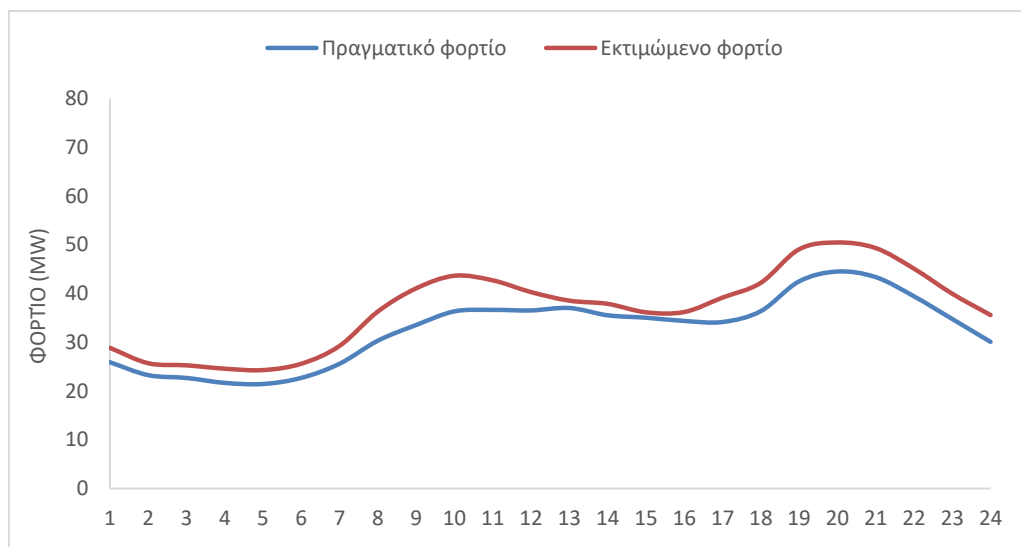

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- 3 φορητά Η/Ζ και η G8 δεν είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 72,8 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 23/02/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **779,16 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **685,69 MWh** (88% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **93,47 MWh**, με διείσδυση 12%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **233,4 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

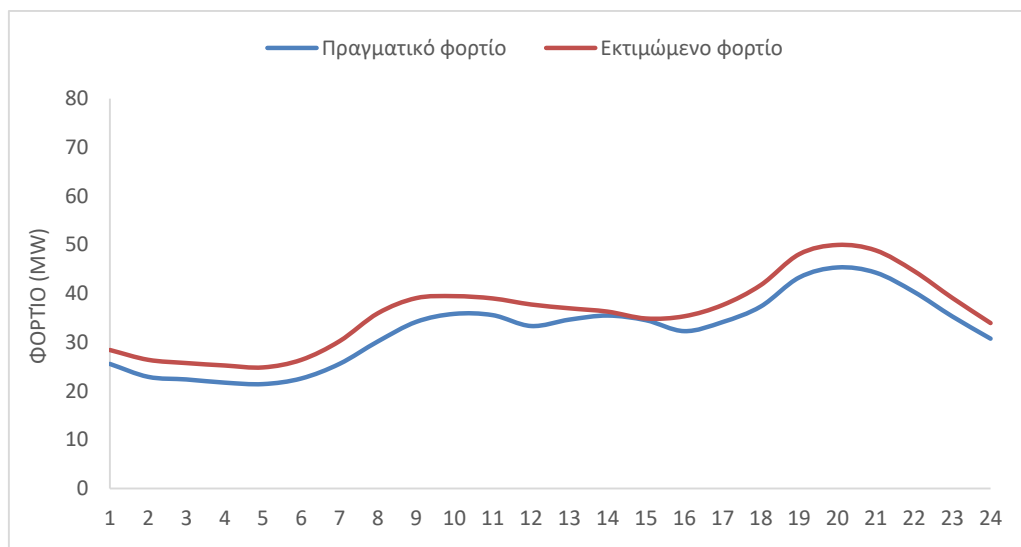

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- 3 φορητά Η/Ζ και η G8 δεν είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 72,8 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 24/02/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **874,34 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **671,59 MWh** (76,81% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **202,75 MWh**, με διείσδυση 23,19%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **260,28 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

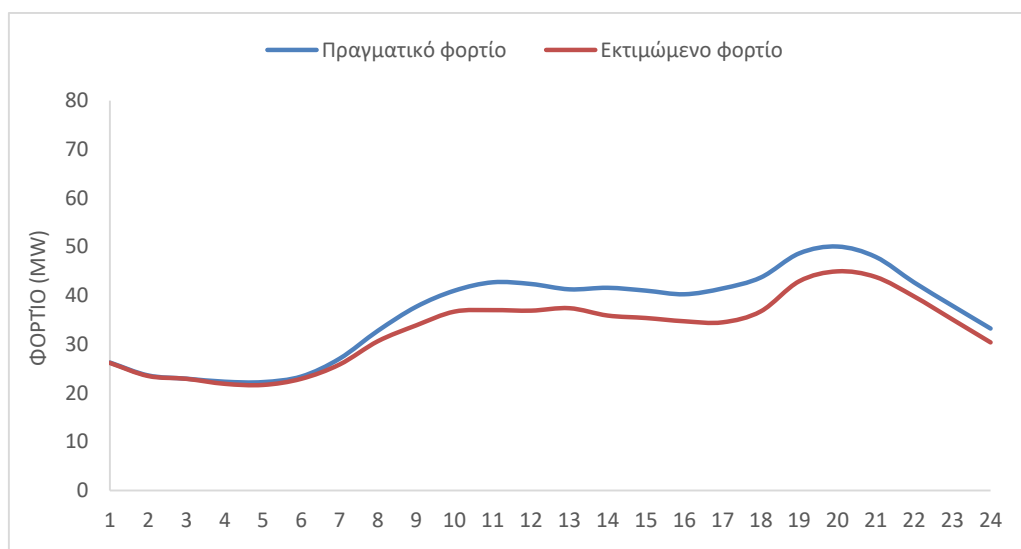

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- 3 φορητά Η/Ζ και η G8 δεν είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 72,8 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 25/02/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **848,28 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **696,01 MWh** (82,05% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **152,27 MWh**, με διείσδυση 17,95%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **248,09 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

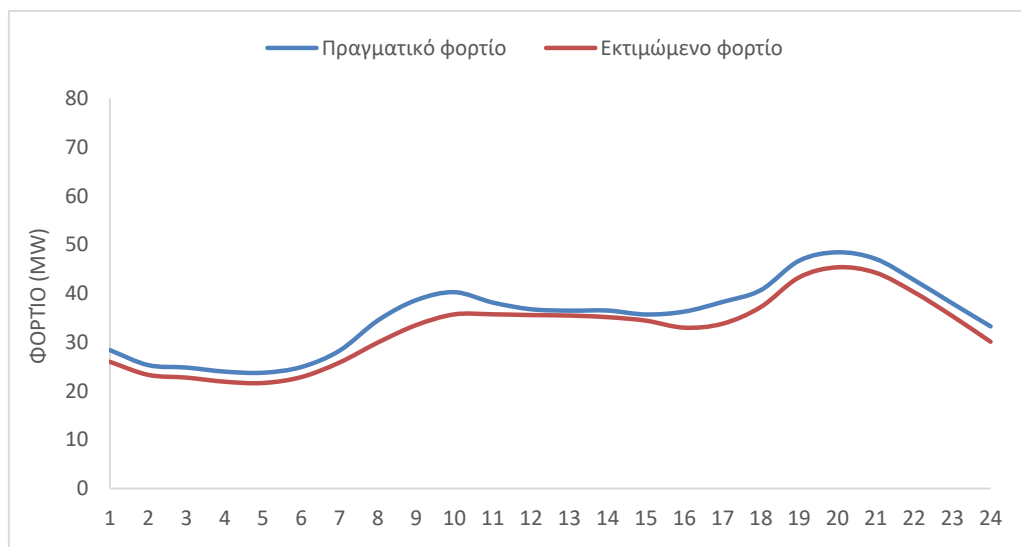

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- 3 φορητά Η/Ζ και η G8 δεν είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 72,8 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 26/02/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **800,43 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **764,72 MWh** (95,54% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **35,71 MWh**, με διείσδυση 4,46%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **246,98 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

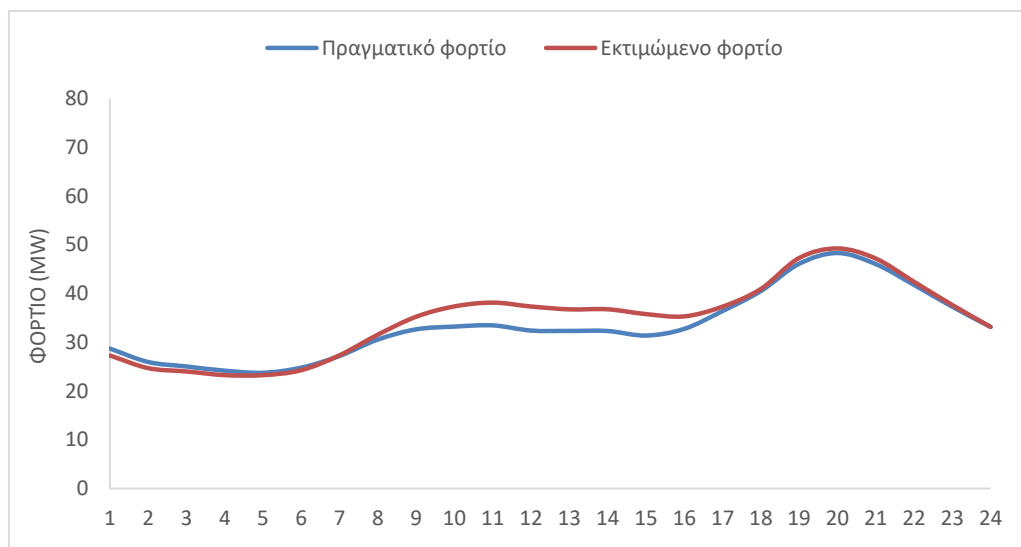

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- 3 φορητά Η/Ζ και η G8 δεν είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 72,8 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 27/02/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **818,88 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **696,6 MWh** (85,07% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **122,28 MWh**, με διείσδυση 14,93%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **211,89 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

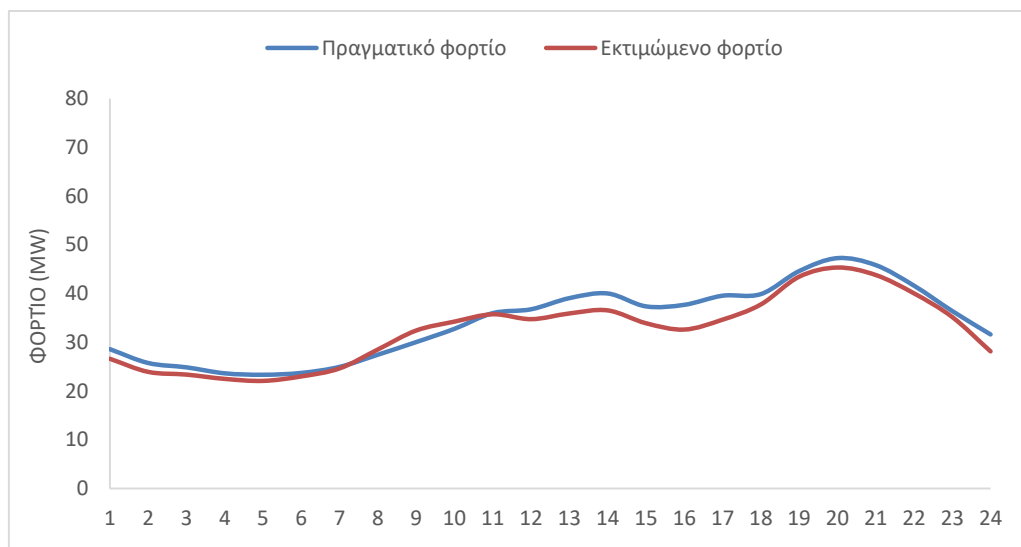

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- 3 φορητά Η/Ζ και η G8 δεν είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 72,8 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 28/02/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **857,14 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **680,11 MWh** (79,35% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **177,03 MWh**, με διείσδυση 20,65%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **277,51 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

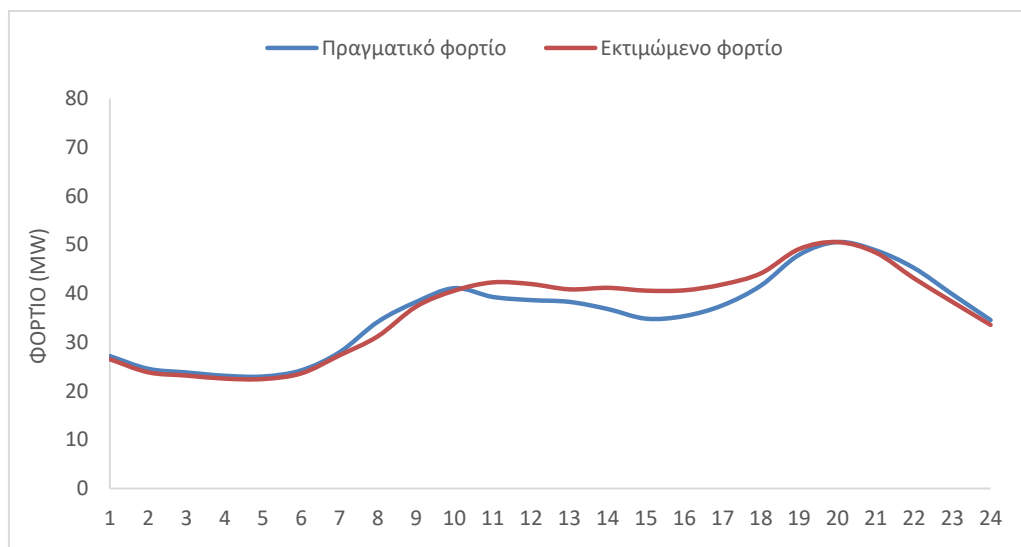

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- 3 φορητά Η/Ζ και η G8 δεν είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 72,8 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 11/02/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **889,3 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **855,39 MWh** (96,19% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **33,91 MWh**, με διείσδυση 3,81%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **233,04 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

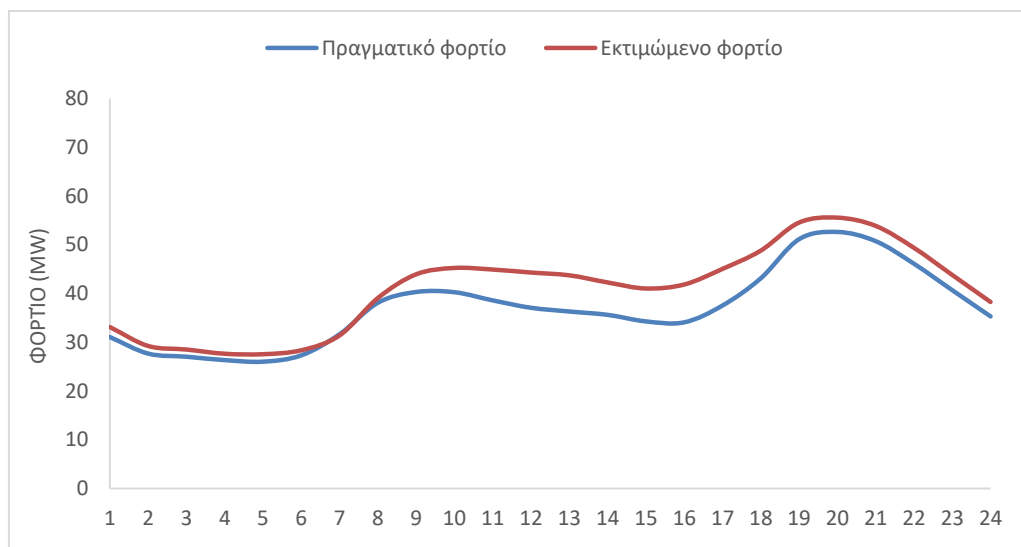

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- 4 φορητά Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 81,7 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 12/02/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **880,5 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **813,21 MWh** (92,36% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **67,29 MWh**, με διείσδυση 7,64%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **241,53 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

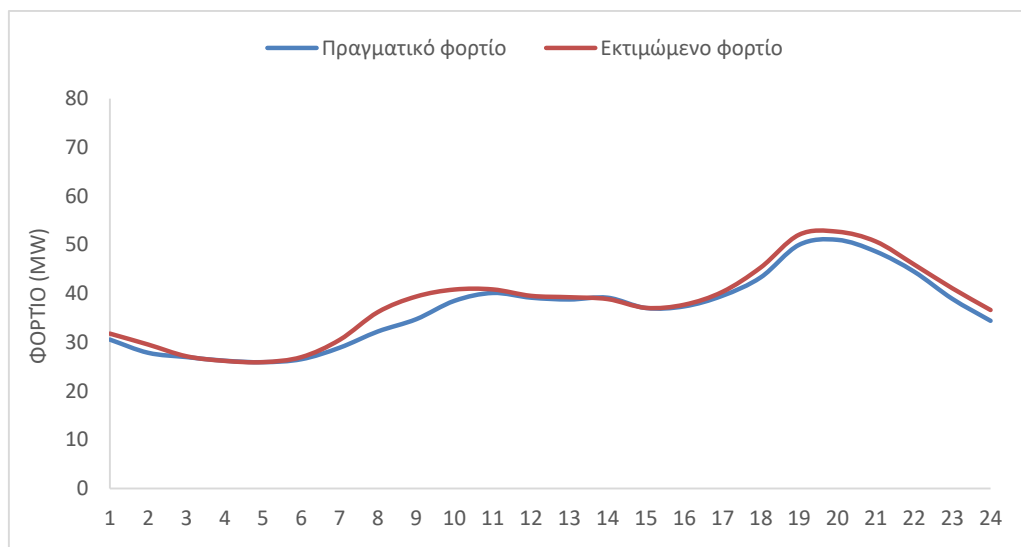

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- 4 φορητά Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 81,7 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 13/02/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **858,78 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **693,56 MWh** (80,76% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **165,22 MWh**, με διείσδυση 19,24%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **259,6 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

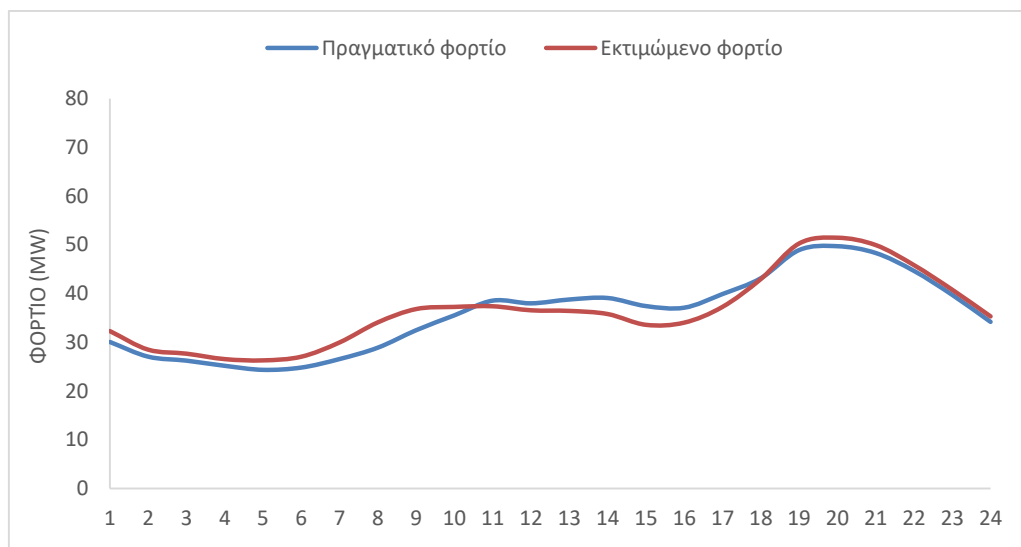

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- 4 φορητά Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 81,7 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 02/03/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **908,21 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **668,04 MWh** (73,56% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **240,17 MWh**, με διείσδυση 26,44%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **285,27 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

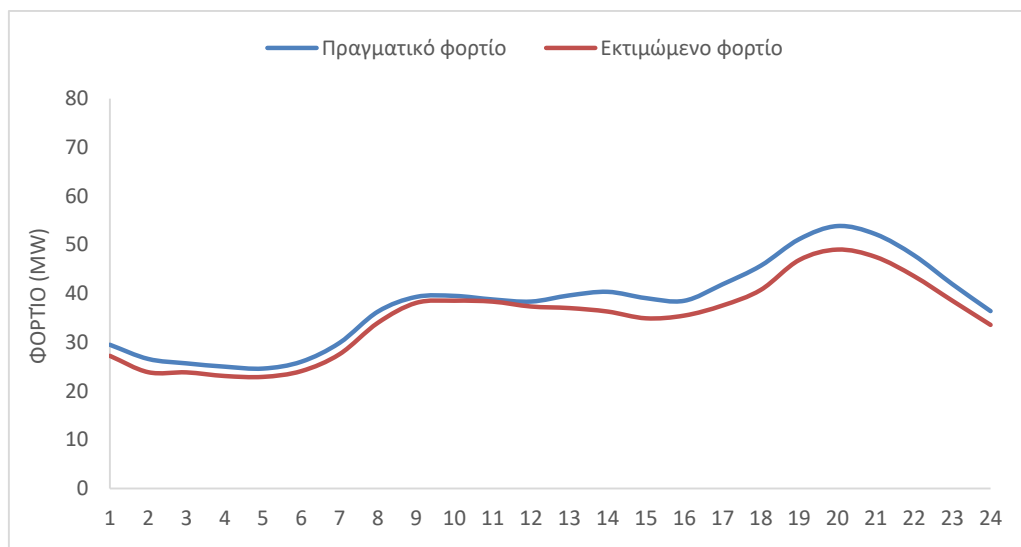

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- 3 φορητά Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης και η G9 λόγω συντήρησης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 72,8 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 03/03/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **904,51 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **800,99 MWh** (88,56% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **103,52 MWh**, με διείσδυση 11,44%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **288,95 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

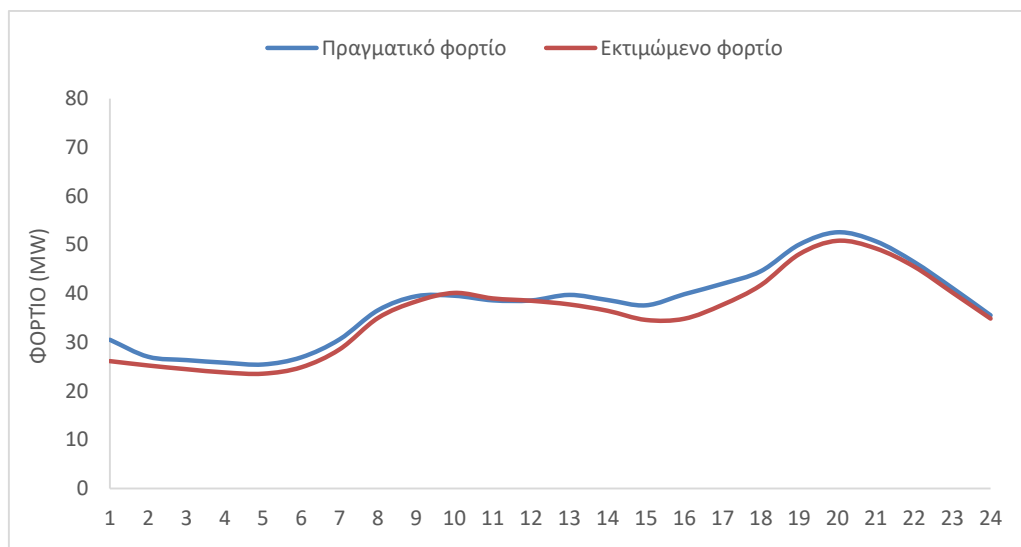

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- 3 φορητά Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης και η G9 λόγω συντήρησης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 72,8 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 04/03/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **972,6 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **928,15 MWh** (95,43% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **44,45 MWh**, με διείσδυση 4,57%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **265,07 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

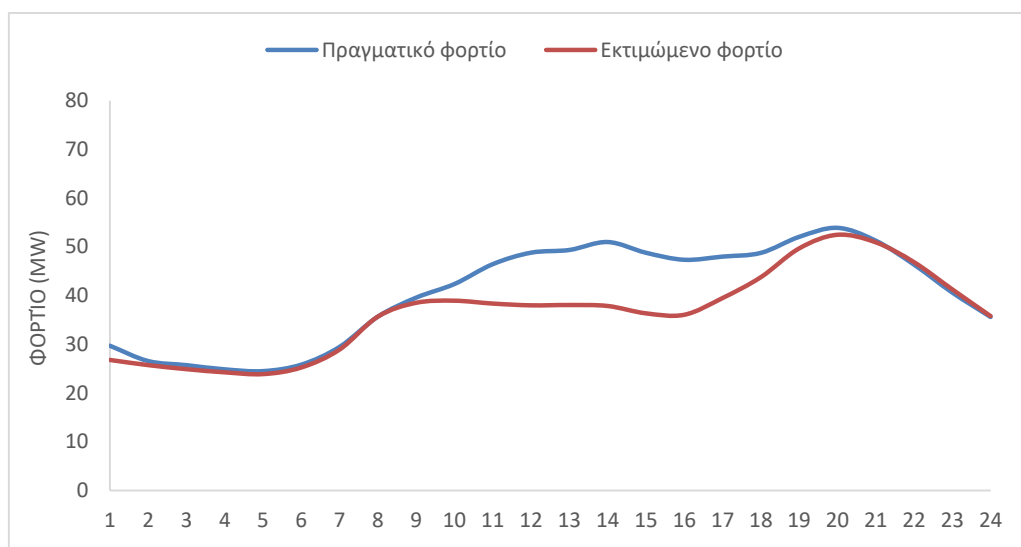

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- 3 φορητά Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης και η G9 λόγω συντήρησης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 72,8 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 05/03/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **973,7 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **887,58 MWh** (91,16% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **86,12 MWh**, με διείσδυση 8,84%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **264,49 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

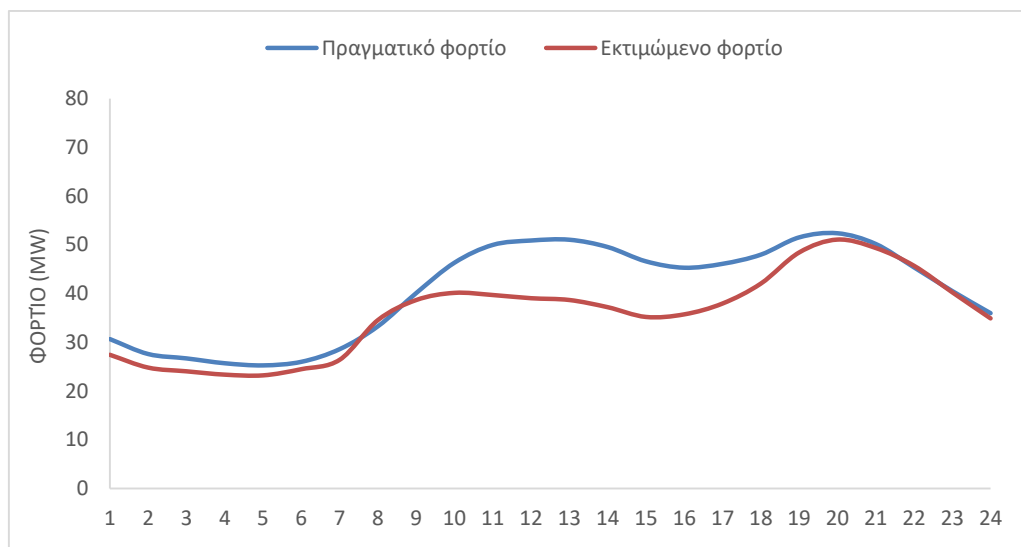

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- 3 φορητά Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης και η G9 λόγω συντήρησης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 72,8 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 06/03/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **836,17 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **742,49 MWh** (88,8% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **93,68 MWh**, με διείσδυση 11,2%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **234,21 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

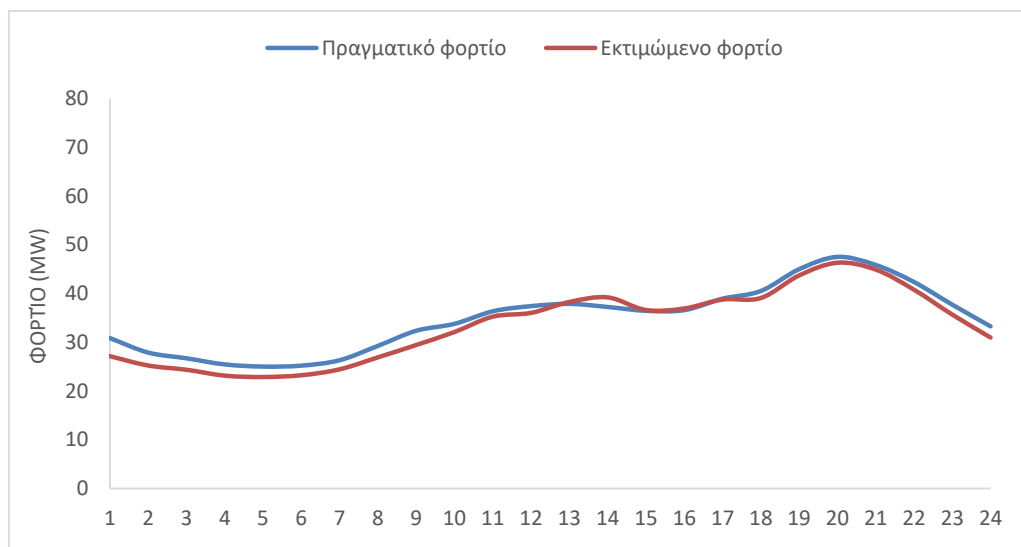

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- 3 φορητά Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης και η G9 λόγω συντήρησης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 72,8 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 07/03/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **820,21 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **704,96 MWh** (85,95% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **115,25 MWh**, με διείσδυση 14,05%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **242,47 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

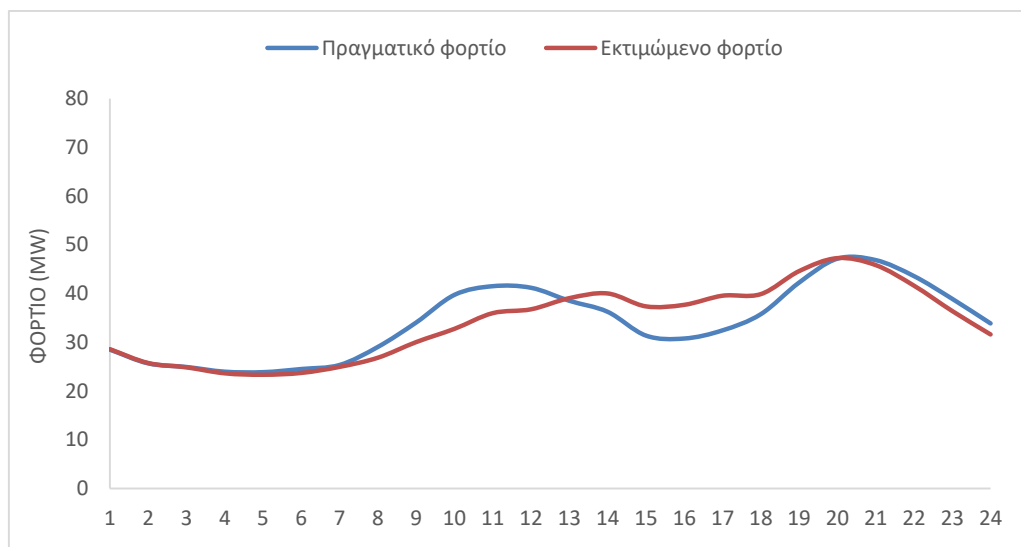

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- 3 φορητά Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης και η G9 λόγω συντήρησης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 72,8 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 08/03/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **961,49 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **855,86 MWh** (89,01% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **105,63 MWh**, με διείσδυση 10,99%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **280,53 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

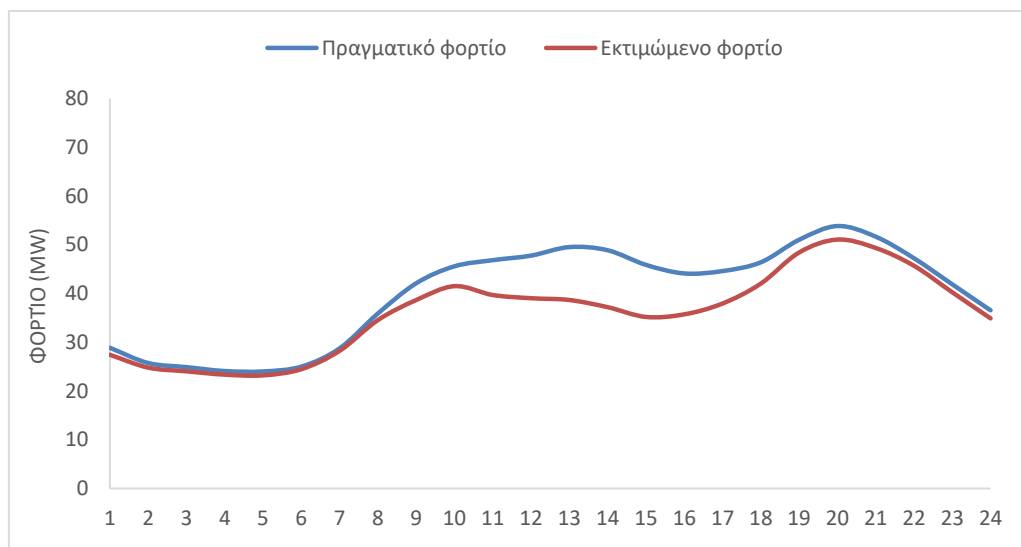

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- 3 φορητά Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης και η G9 λόγω συντήρησης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 72,8 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 09/03/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **937,81 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **707,4 MWh** (75,43% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **230,41 MWh**, με διείσδυση 24,57%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **296,9 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

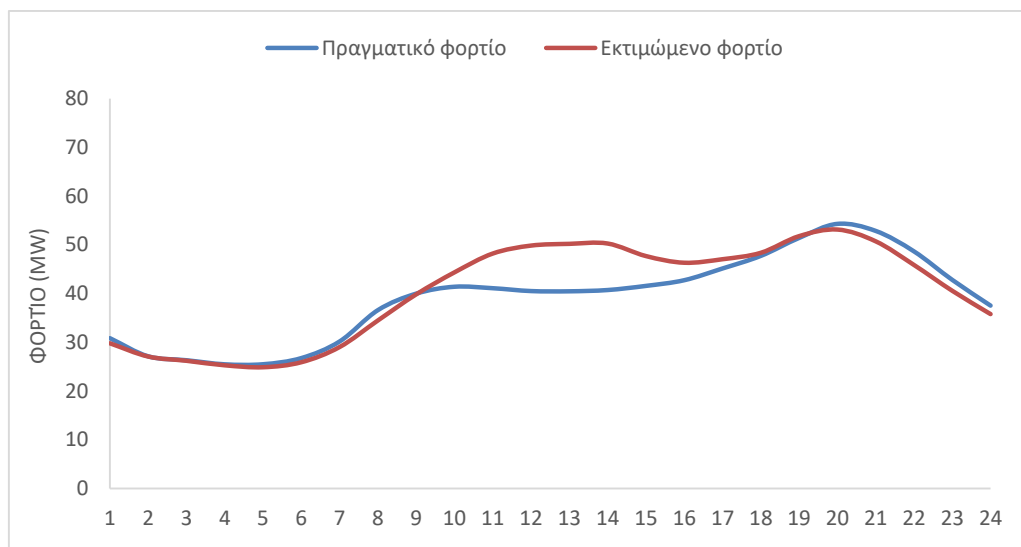

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- 3 φορητά Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης και η G9 λόγω συντήρησης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 72,8 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 10/03/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **1023,62 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **733,78 MWh** (71,68% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **289,84 MWh**, με διείσδυση 28,32%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **303,08 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

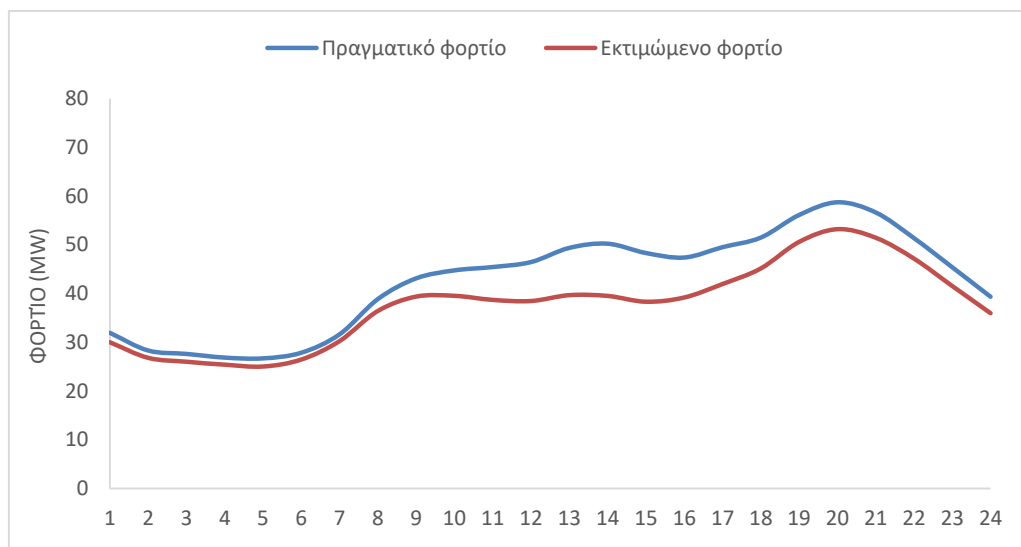

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- 3 φορητά Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης και η G9 λόγω συντήρησης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 72,8 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 01/03/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **858,8 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **692,89 MWh** (80,68% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **165,91 MWh**, με διείσδυση 19,32%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **278,83 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

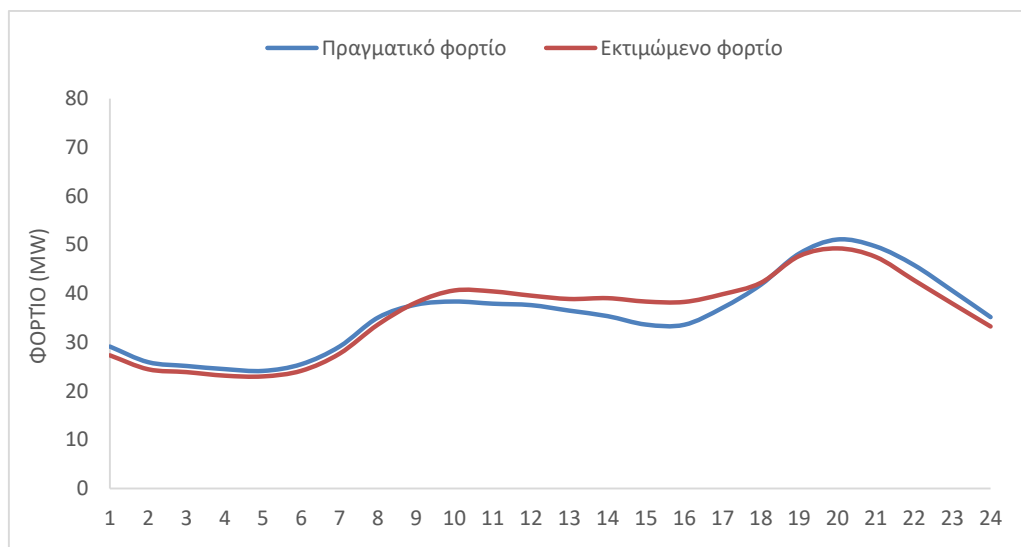

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- 3 φορητά Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης και η G9 λόγω συντήρησης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 72,8 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 14/03/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **986,33 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **779,8 MWh** (79,06% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **206,53 MWh**, με διείσδυση 20,94%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **301,32 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

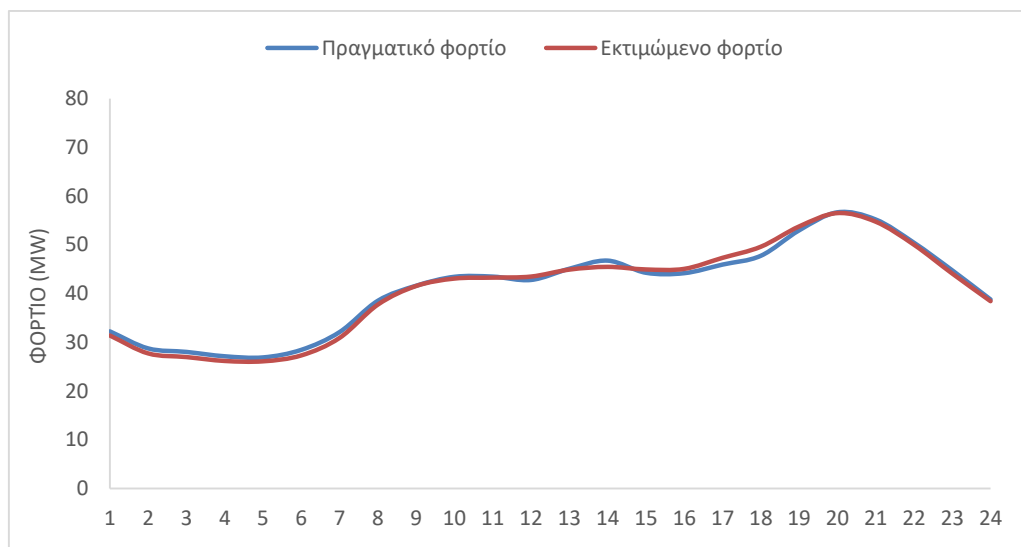

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- 3 φορητά Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης και η G9 λόγω συντήρησης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 72,8 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 15/03/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **935,95 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **786,77 MWh** (84,06% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **149,18 MWh**, με διείσδυση 15,94%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **284,38 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

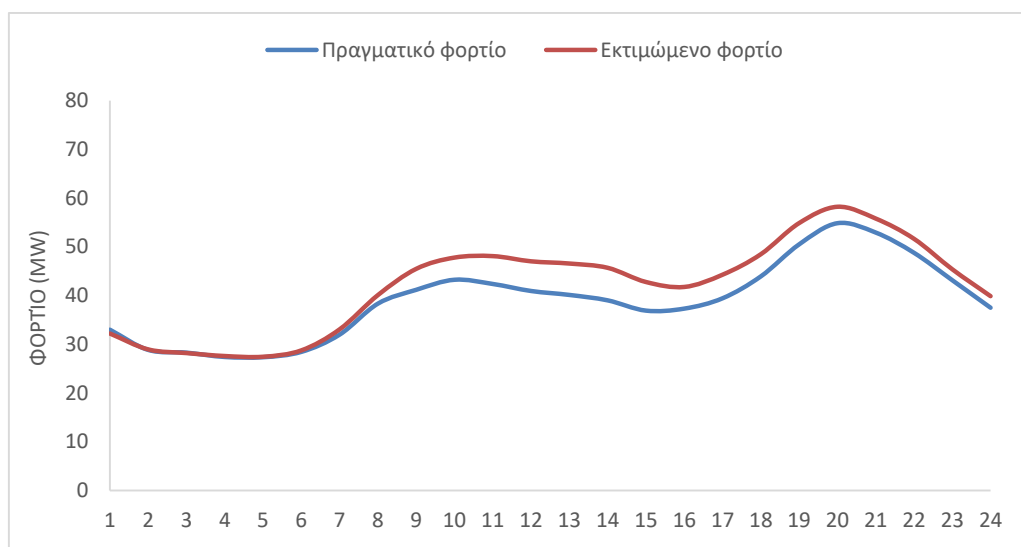

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- 3 φορητά Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης και η G9 λόγω συντήρησης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 72,8 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 16/03/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **976,13 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **927,68 MWh** (95,04% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **48,45 MWh**, με διείσδυση 4,96%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **254,68 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

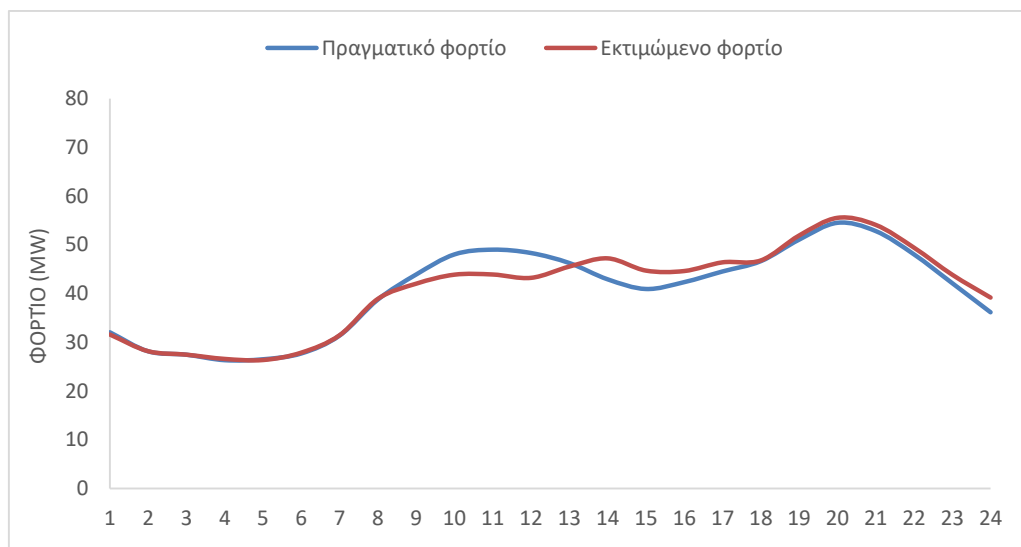

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- 3 φορητά Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης και η G9 λόγω συντήρησης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 72,8 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 20/03/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **985,83 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **747,92 MWh** (75,87% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **237,91 MWh**, με διείσδυση 24,13%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **249 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

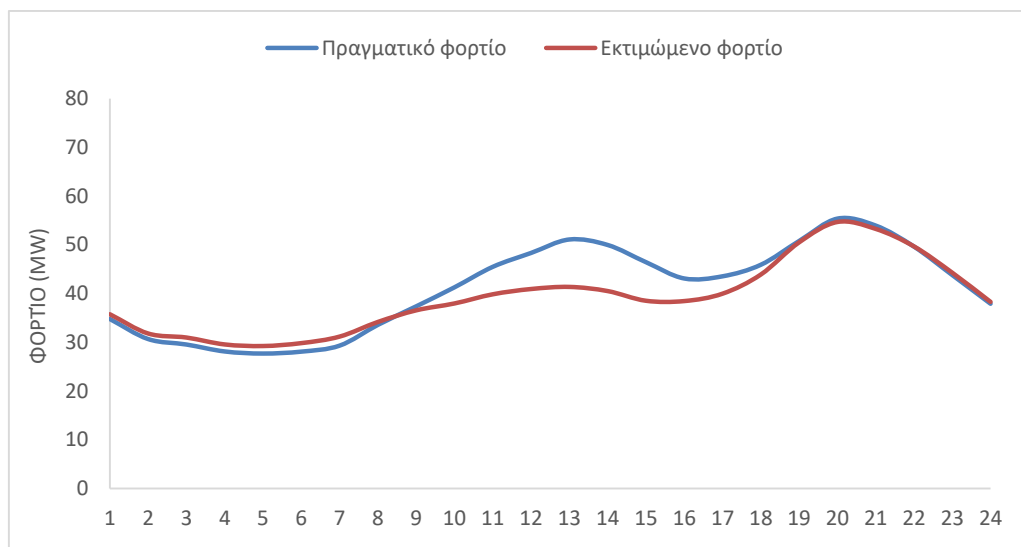

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- 2 φορητά Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης και η G9 λόγω συντήρησης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 74,1 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 21/03/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **997,16 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **743,36 MWh** (74,55% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **253,8 MWh**, με διείσδυση 25,45%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **273,92 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

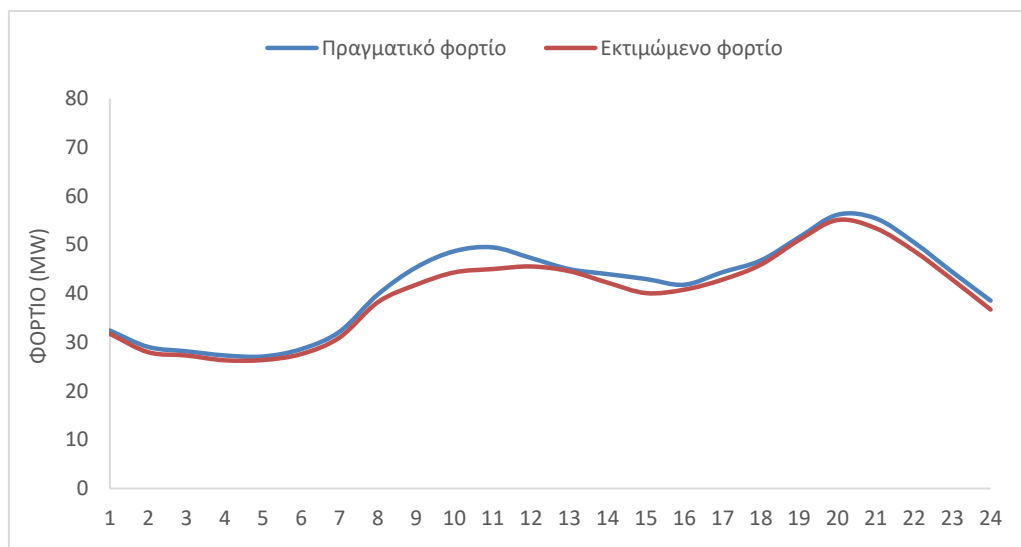

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- 2 φορητά Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης και η G9 λόγω συντήρησης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 74,1 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 22/03/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **999,27 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **762,23 MWh** (76,28% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **237,04 MWh**, με διείσδυση 23,72%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **273,01 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

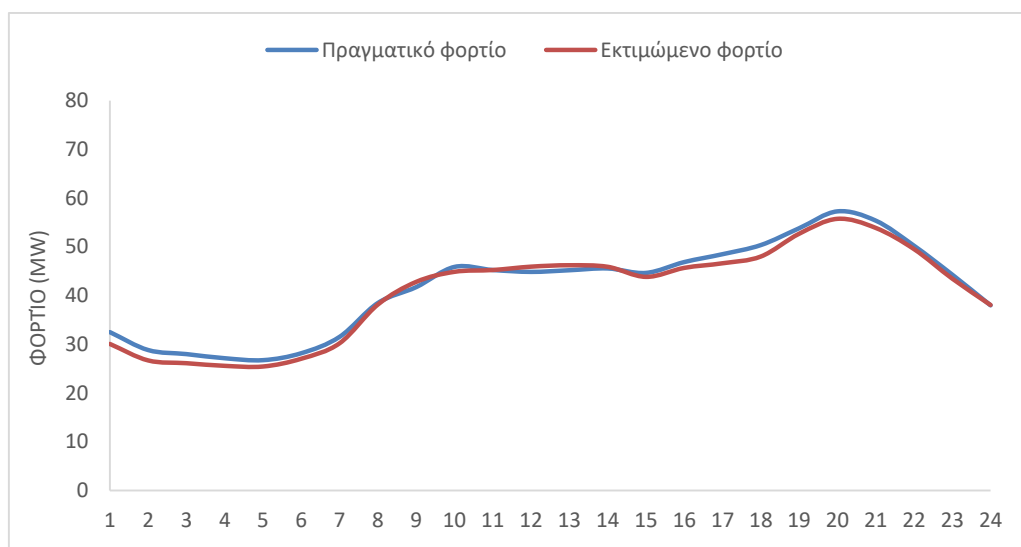

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- 2 φορητά Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης και η G9 λόγω συντήρησης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 74,1 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 23/03/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **996,22 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **743,86 MWh** (74,67% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **252,36 MWh**, με διείσδυση 25,33%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **264,1 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

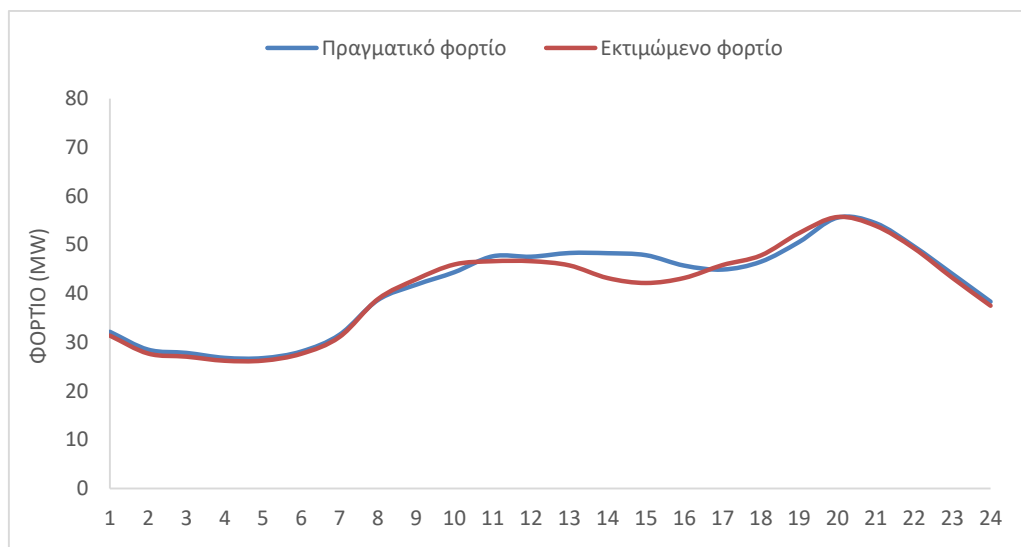

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- 3 φορητά Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης και η G9 λόγω συντήρησης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 72,8 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 24/03/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **878,59 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **745,01 MWh** (84,8% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **133,58 MWh**, με διείσδυση 15,2%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **259,18 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

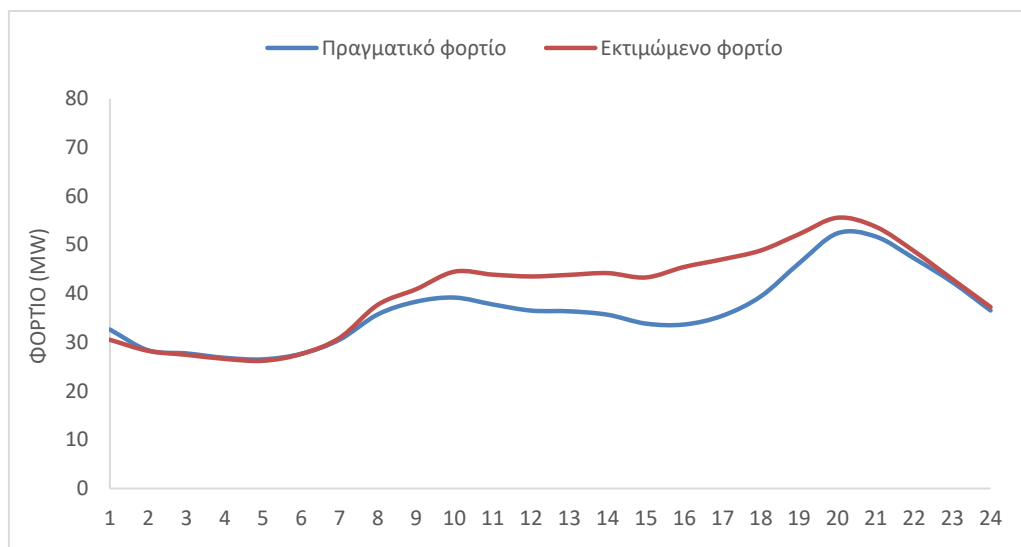

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- 3 φορητά Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης και η G9 λόγω συντήρησης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 72,8 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 25/03/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **731,06 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **700,91 MWh** (95,88% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **30,15 MWh**, με διείσδυση 4,12%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **184,25 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

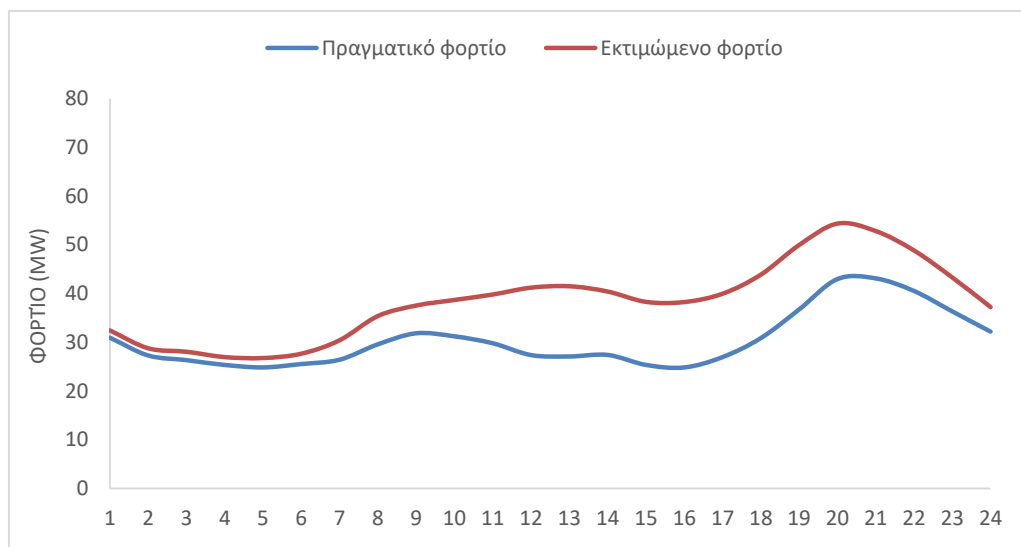

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- 3 φορητά Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης και η G9 λόγω συντήρησης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 72,8 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 26/03/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **747,35 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **660,22 MWh** (88,34% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **87,13 MWh**, με διείσδυση 11,66%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **216,27 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

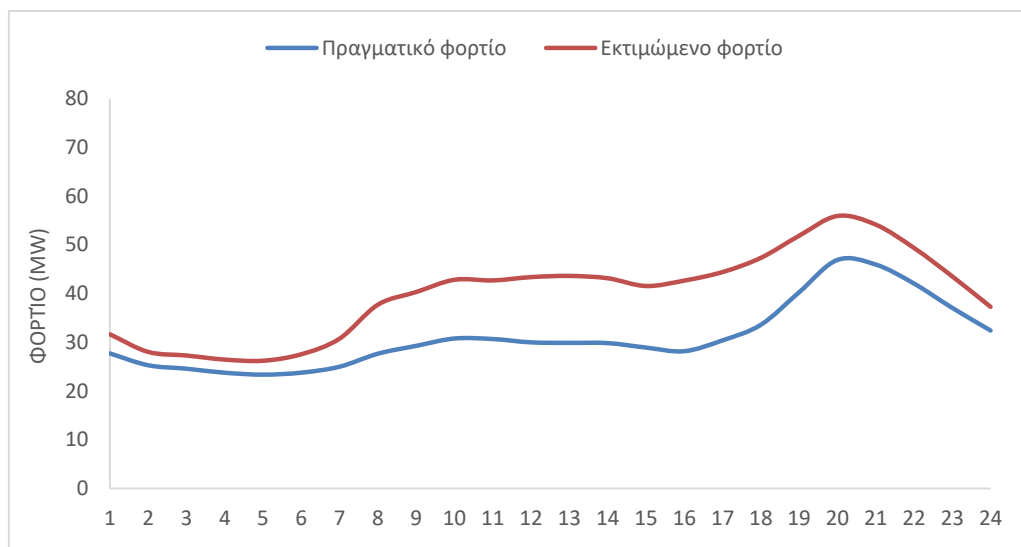

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- 3 φορητά Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης και η G9 λόγω συντήρησης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 72,8 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 27/03/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **686,19 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **673,58 MWh** (98,16% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **12,61 MWh**, με διείσδυση 1,84%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **186,57 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

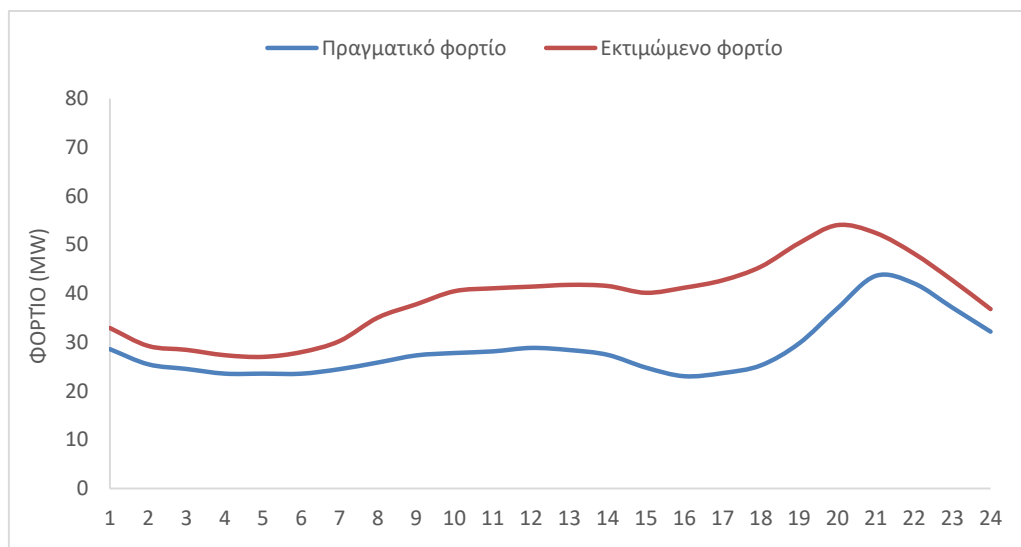

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- 3 φορητά Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης και η G9 λόγω συντήρησης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 72,8 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 28/03/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **752,62 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **688,6 MWh** (91,49% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **64,02 MWh**, με διείσδυση 8,51%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **202,96 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

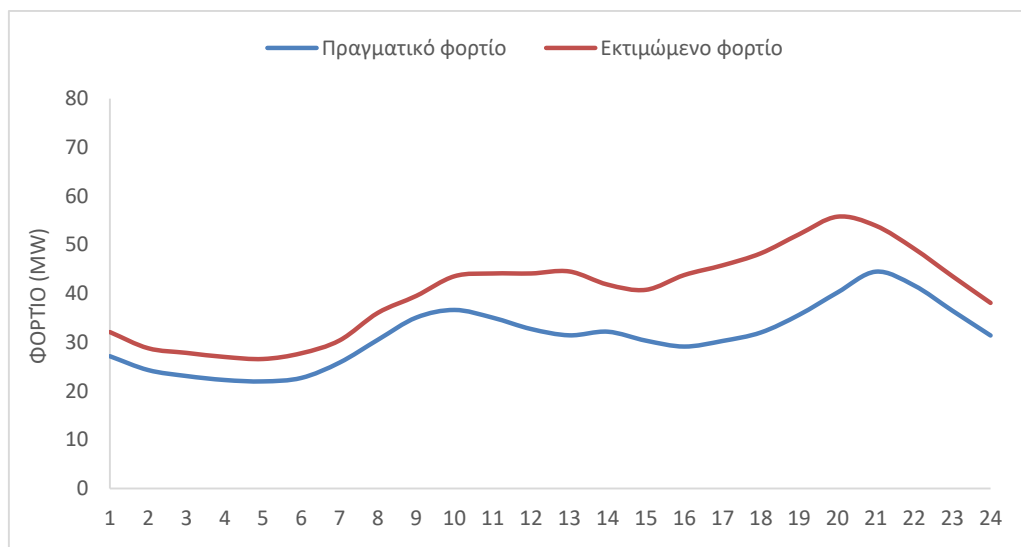

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- 3 φορητά Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης και η G9 λόγω συντήρησης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 72,8 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 29/03/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **715,41 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **556,97 MWh** (77,85% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **158,44 MWh**, με διείσδυση 22,15%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **203,72 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

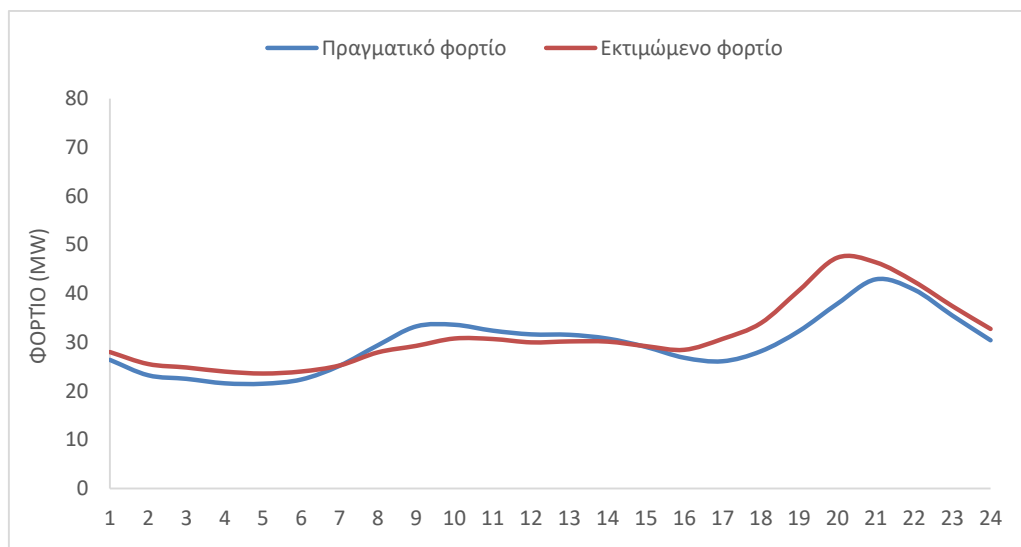

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- 3 φορητά Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης και η G9 λόγω συντήρησης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 72,8 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 30/03/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **682,15 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **509,68 MWh** (74,72% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **172,47 MWh**, με διείσδυση 25,28%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **187,52 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

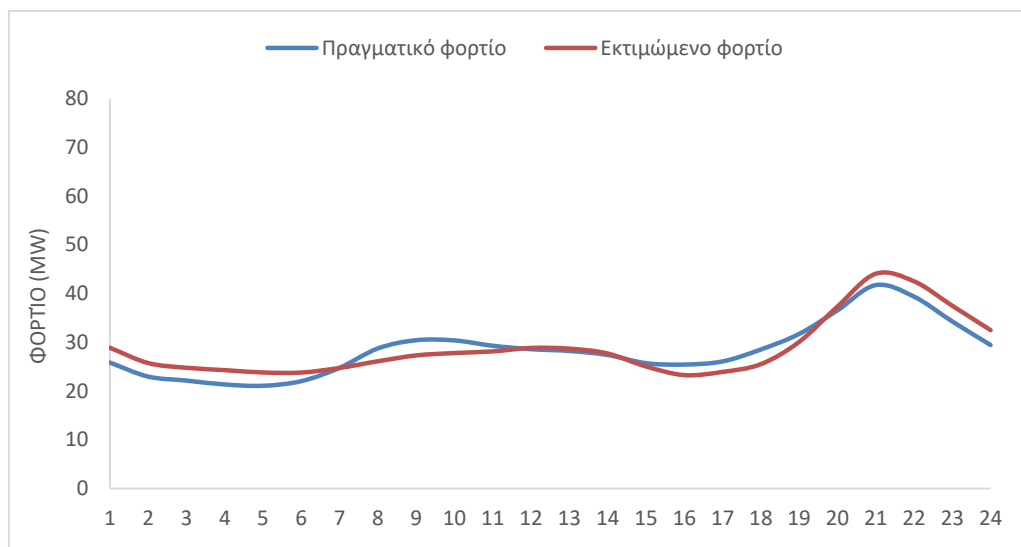

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- 3 φορητά Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης και η G9 λόγω συντήρησης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 72,8 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 31/03/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **740,11 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **565,83 MWh** (76,45% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **174,28 MWh**, με διείσδυση 23,55%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **180,87 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

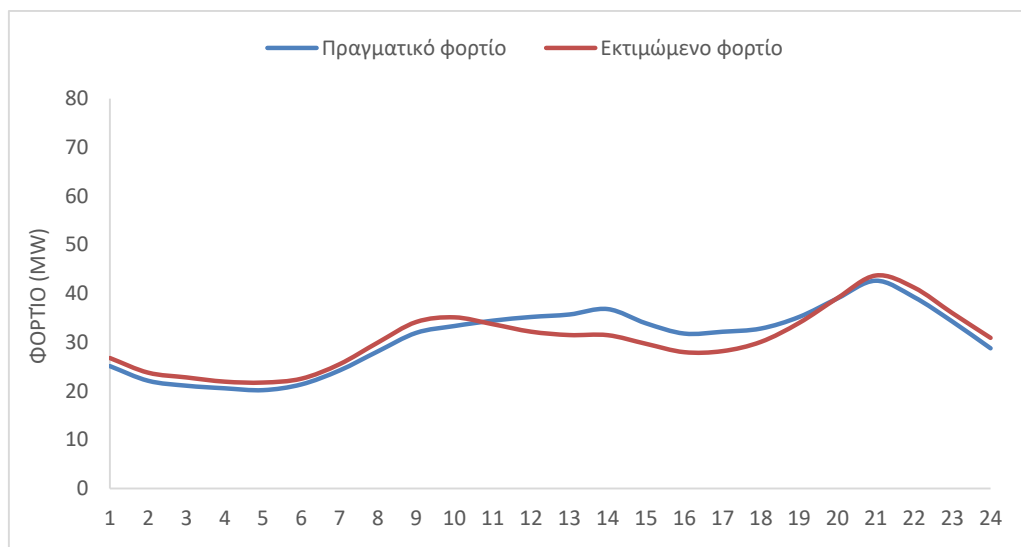

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- 3 φορητά Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης και η G9 λόγω συντήρησης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 72,8 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 11/03/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **1007,64 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **752,24 MWh** (74,65% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **255,4 MWh**, με διείσδυση 25,35%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **288,67 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

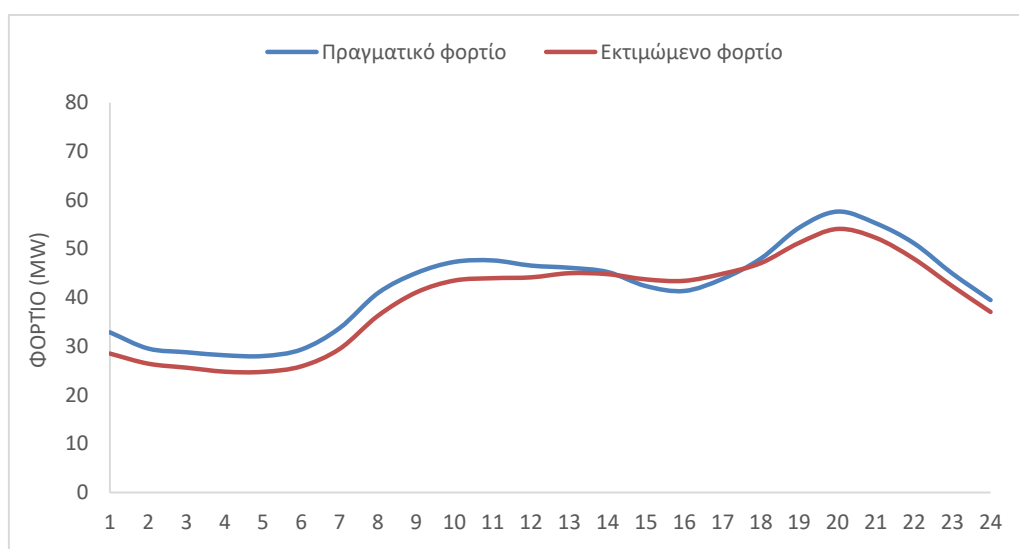

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- 3 φορητά Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης και η G9 λόγω συντήρησης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 72,8 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 12/03/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **1025,27 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **792,49 MWh** (77,3% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **232,78 MWh**, με διείσδυση 22,7%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **301,05 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

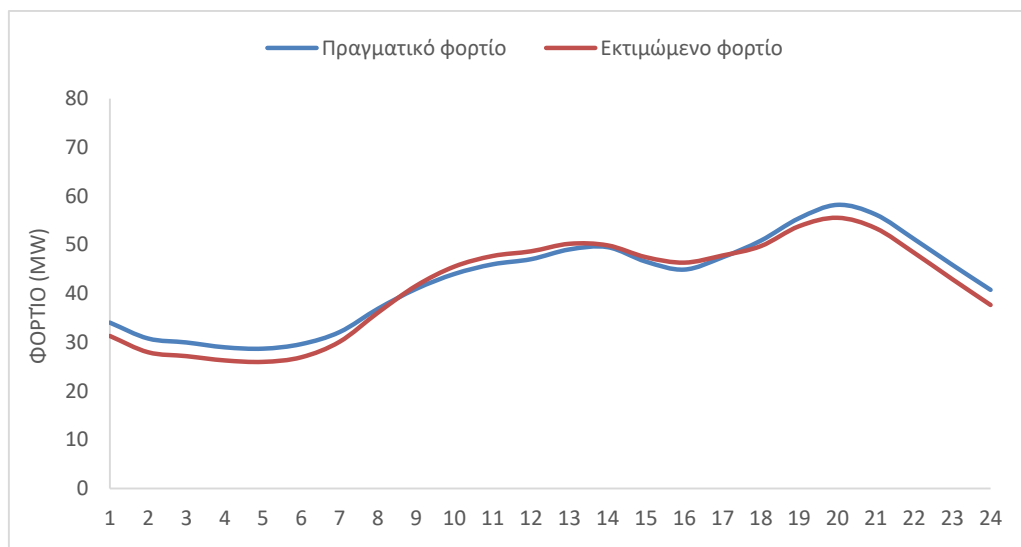

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- 3 φορητά Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης και η G9 λόγω συντήρησης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 72,8 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 13/03/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **932,05 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **820 MWh** (87,98% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **112,05 MWh**, με διείσδυση 12,02%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **276,76 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

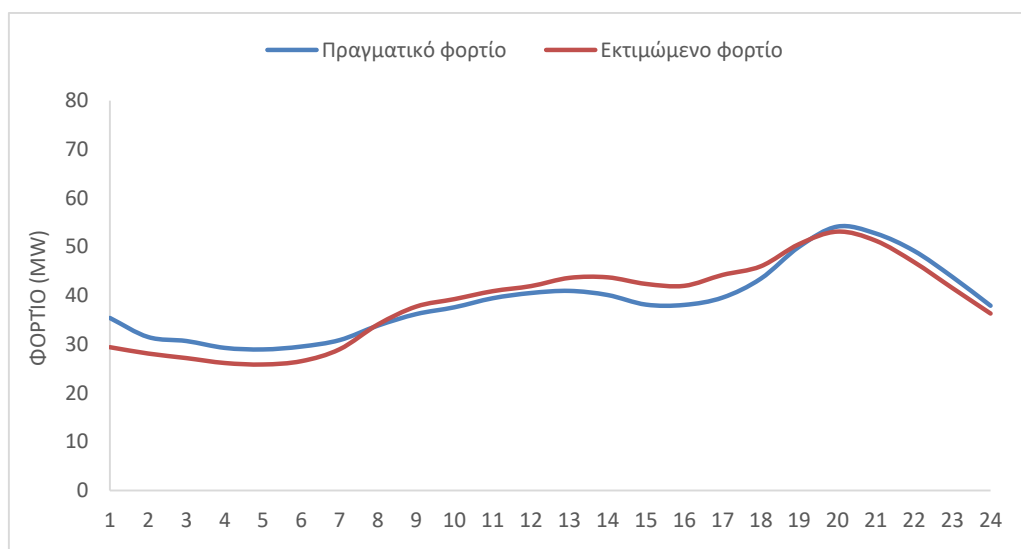

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- 3 φορητά Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης και η G9 λόγω συντήρησης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 72,8 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 17/03/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **920,23 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **763,87 MWh** (83,01% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **156,36 MWh**, με διείσδυση 16,99%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **269,68 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

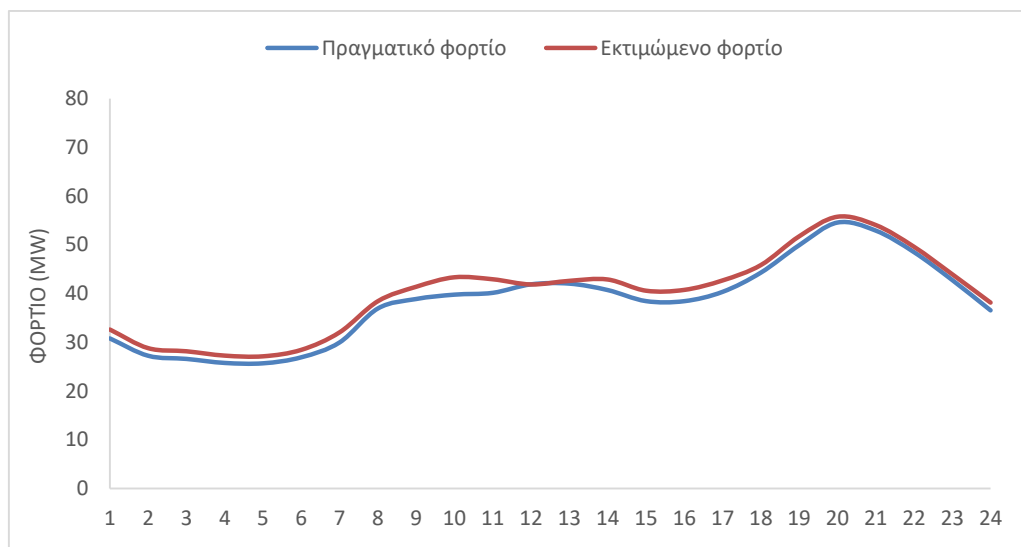

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- 2 φορητά Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης και η G9 λόγω συντήρησης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 74,1 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 18/03/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **993,37 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **740,14 MWh** (74,51% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **253,23 MWh**, με διείσδυση 25,49%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **272,2 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

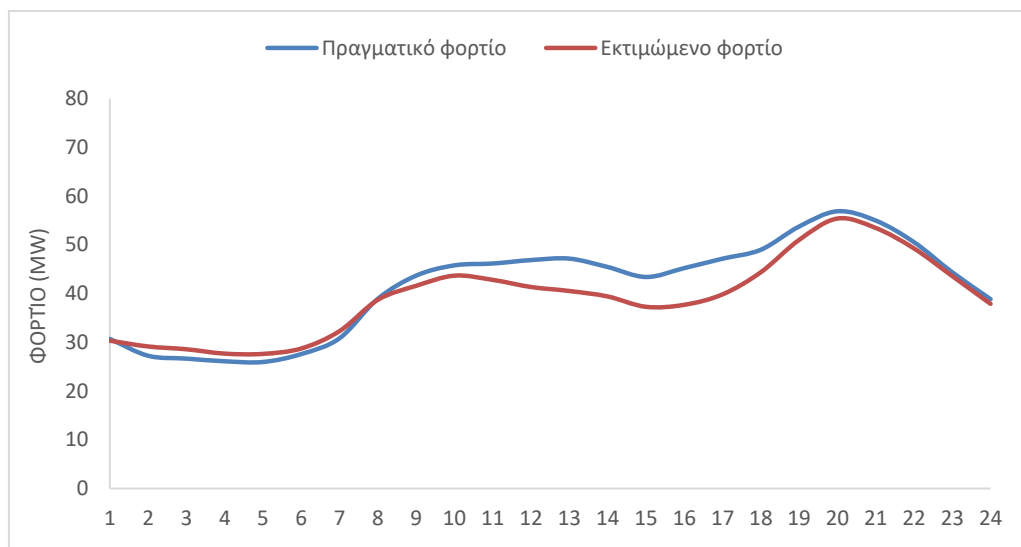

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- 2 φορητά Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης και η G9 λόγω συντήρησης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 74,1 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 19/03/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **968,06 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **755,83 MWh** (78,08% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **212,23 MWh**, με διείσδυση 21,92%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **236,19 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

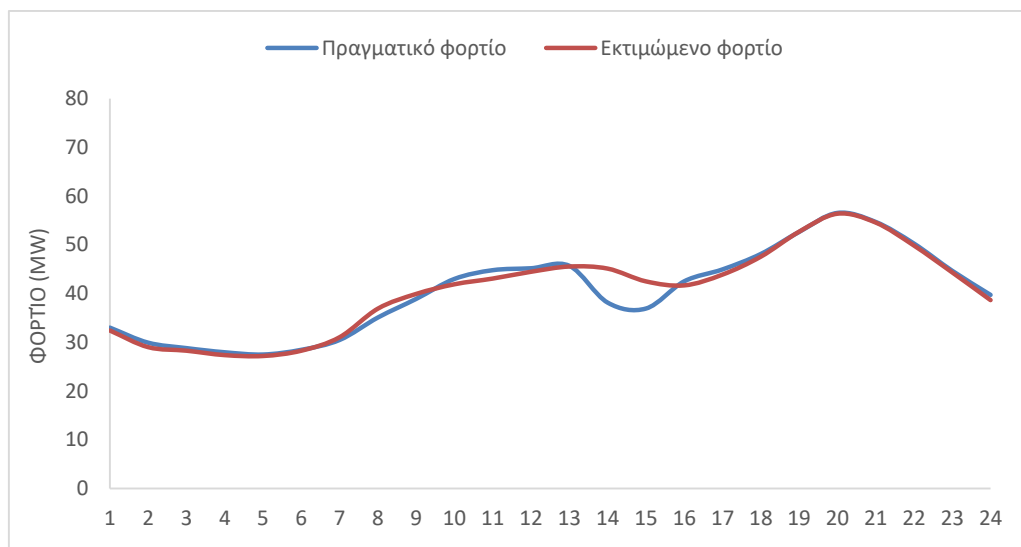

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- 2 φορητά Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης και η G9 λόγω συντήρησης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 74,1 MW.
- Γενική διακοπή στις 13:50.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 01/04/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **652,45 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **562,57 MWh** (86,22% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **89,88 MWh**, με διείσδυση 13,78%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **139,75 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

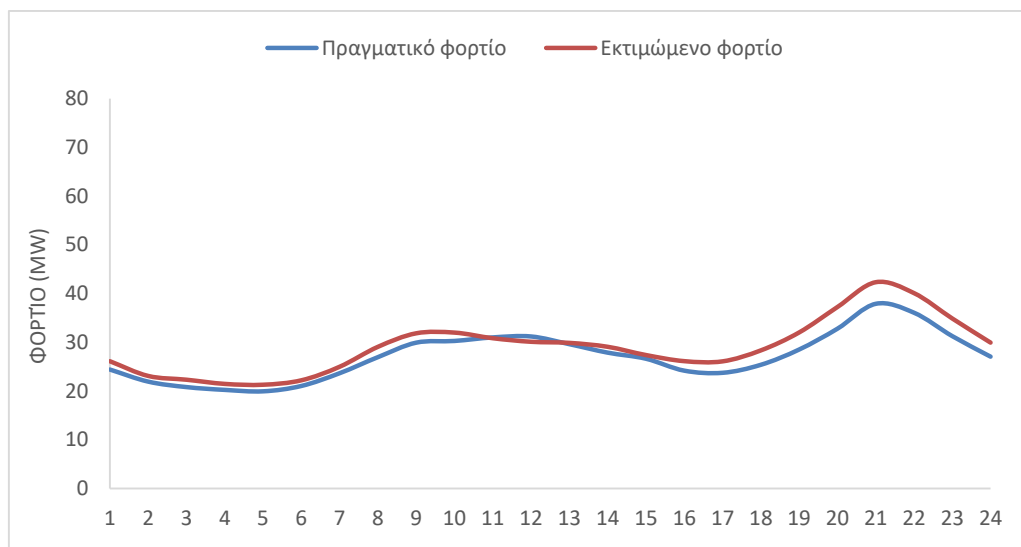

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- 3 φορητά Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης και η G9 λόγω συντήρησης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 72,8 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 02/04/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **624,58 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **463,18 MWh** (74,16% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **161,4 MWh**, με διείσδυση 25,84%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **183,86 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

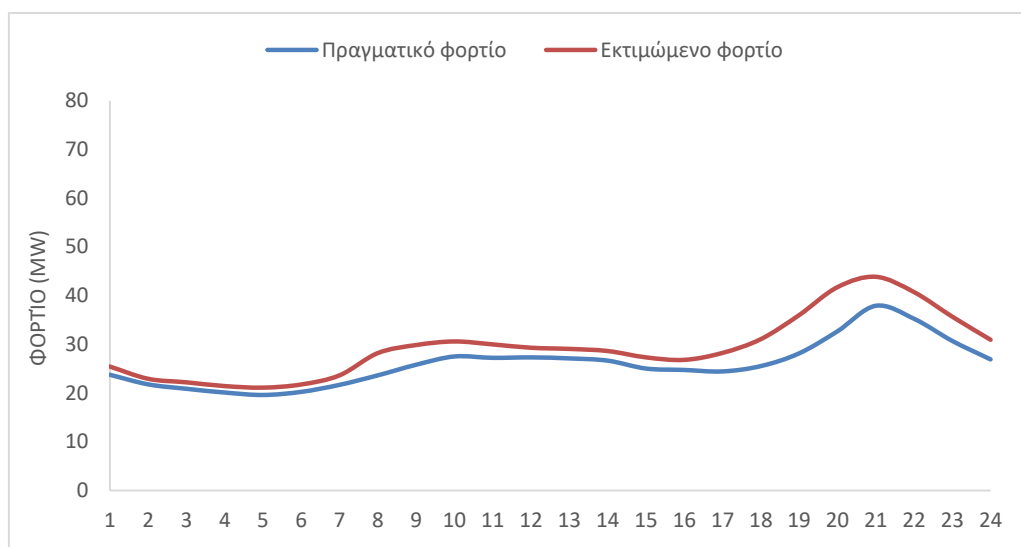

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- 3 φορητά Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης και η G9 λόγω συντήρησης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 72,8 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 03/04/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **568,56 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **445,15 MWh** (78,29% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **123,41 MWh**, με διείσδυση 21,71%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **148,1 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

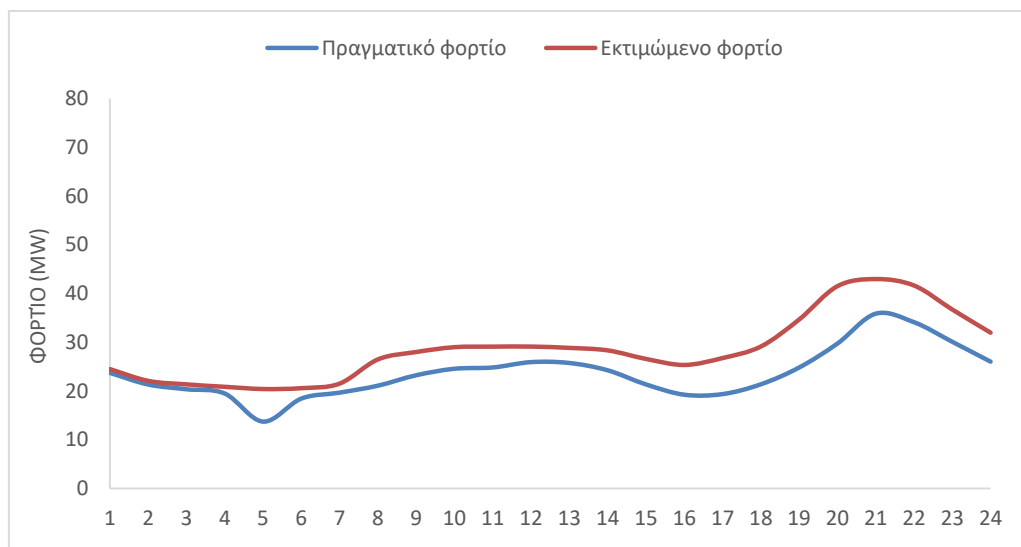

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- 3 φορητά Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης και η G9 λόγω συντήρησης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 72,8 MW.
- Γενική διακοπή στις 04:20, λόγω βραχυκυκλώματος στη γραμμή P-220.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 04/04/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **617,59 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **600,68 MWh** (97,26% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **16,91 MWh**, με διείσδυση 2,74%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **155,7 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

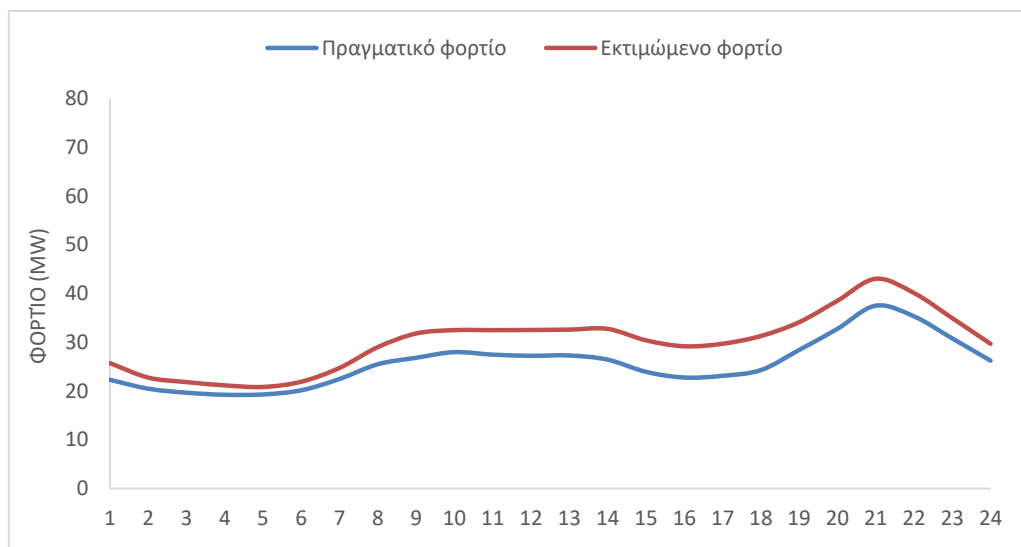

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- 3 φορητά Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης και η G9 λόγω συντήρησης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 72,8 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 05/04/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **624,92 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **566,27 MWh** (90,61% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **58,65 MWh**, με διείσδυση 9,39%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **185,32 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

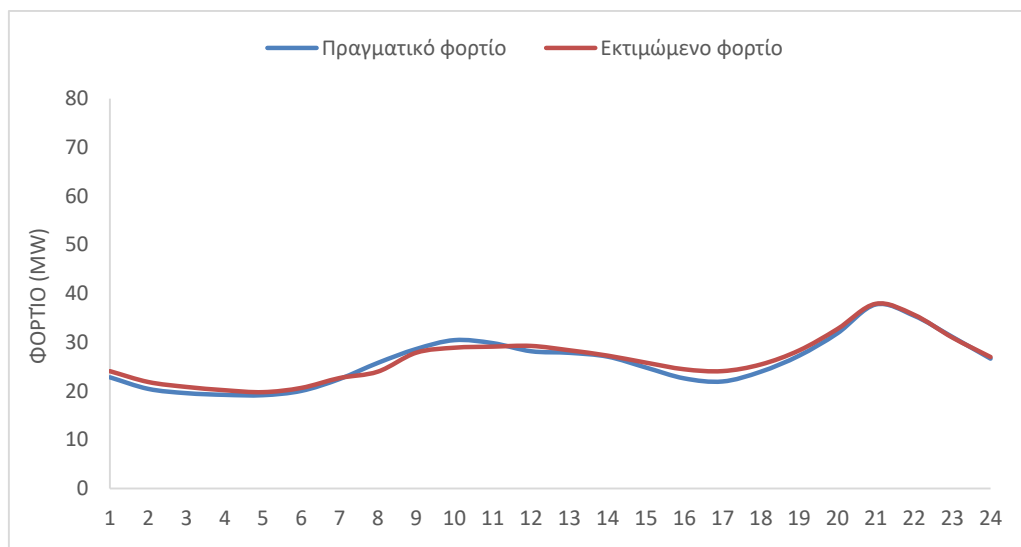

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- 3 φορητά Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης και η G9 λόγω συντήρησης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 72,8 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 06/04/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **597,66 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **551,99 MWh** (92,36% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **45,67 MWh**, με διείσδυση 7,64%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **167,68 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

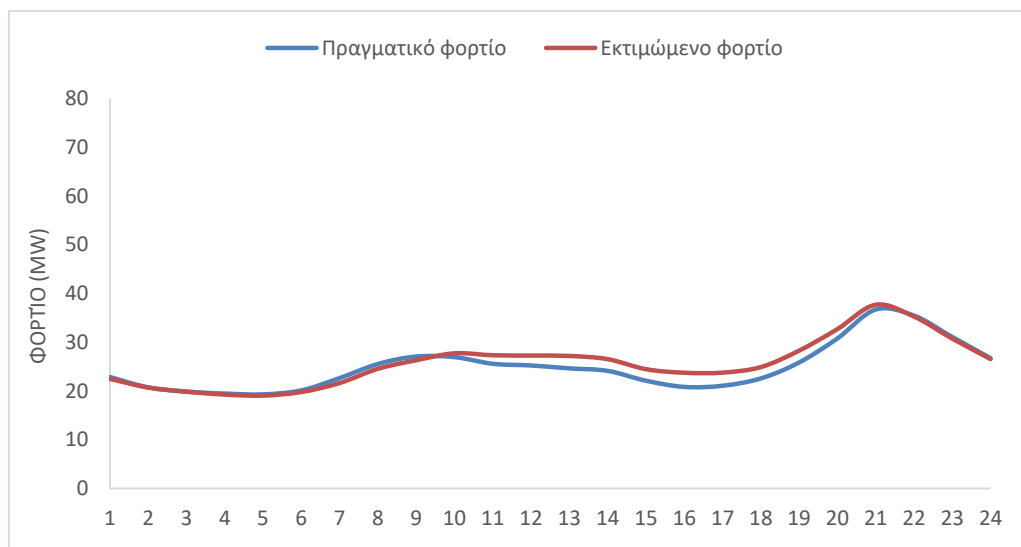

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- 3 φορητά Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης και η G9 λόγω συντήρησης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 72,8 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 07/04/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **664,56 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **542,94 MWh** (81,7% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **121,62 MWh**, με διείσδυση 18,3%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **188,92 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

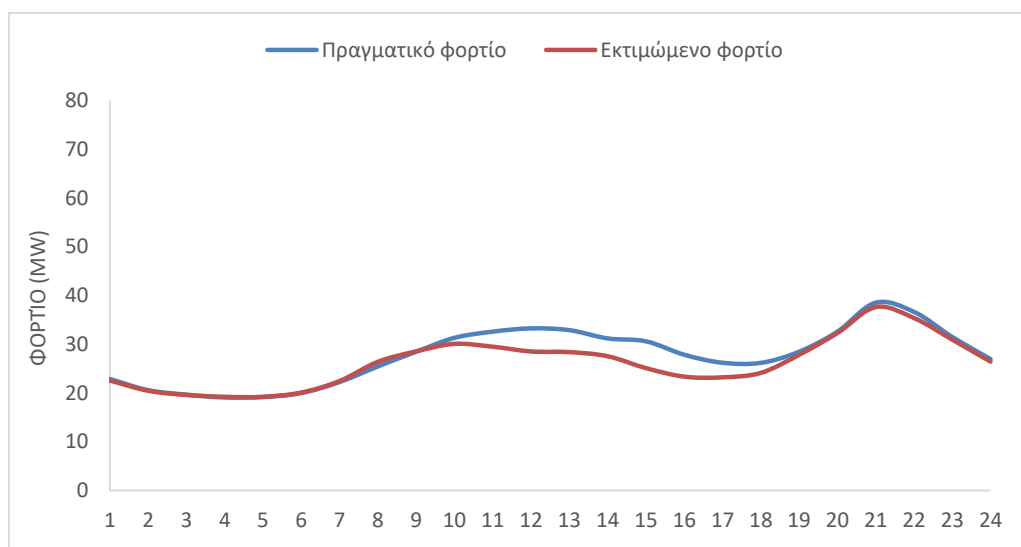

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- 3 φορητά Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης και η G9 λόγω συντήρησης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 72,8 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 08/04/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **585,27 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **512,98 MWh** (87,65% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **72,29 MWh**, με διείσδυση 12,35%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **168,78 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

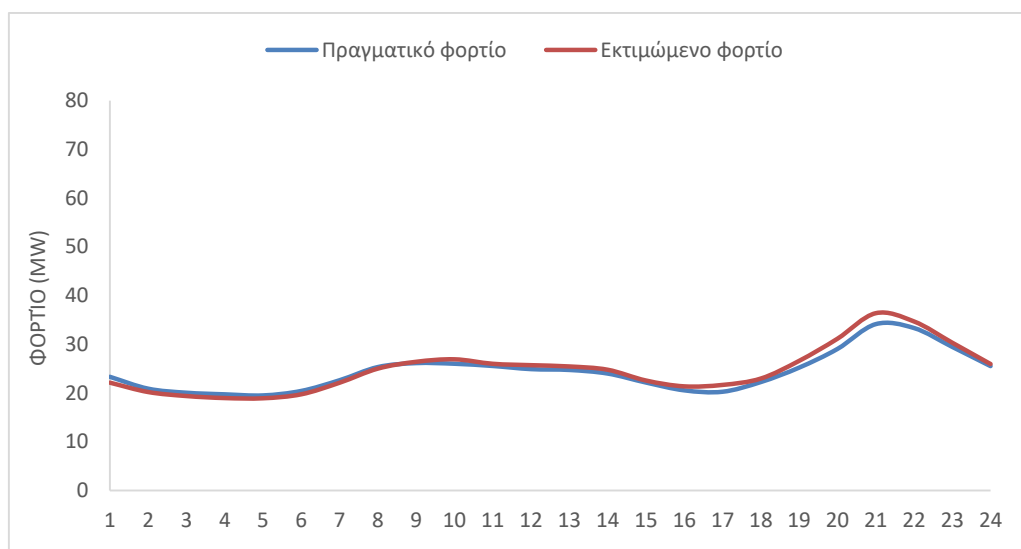

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- 3 φορητά Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης και η G9 λόγω συντήρησης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 72,8 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 09/04/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **577,69 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **409,17 MWh** (70,83% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **168,52 MWh**, με διείσδυση 29,17%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **180,29 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

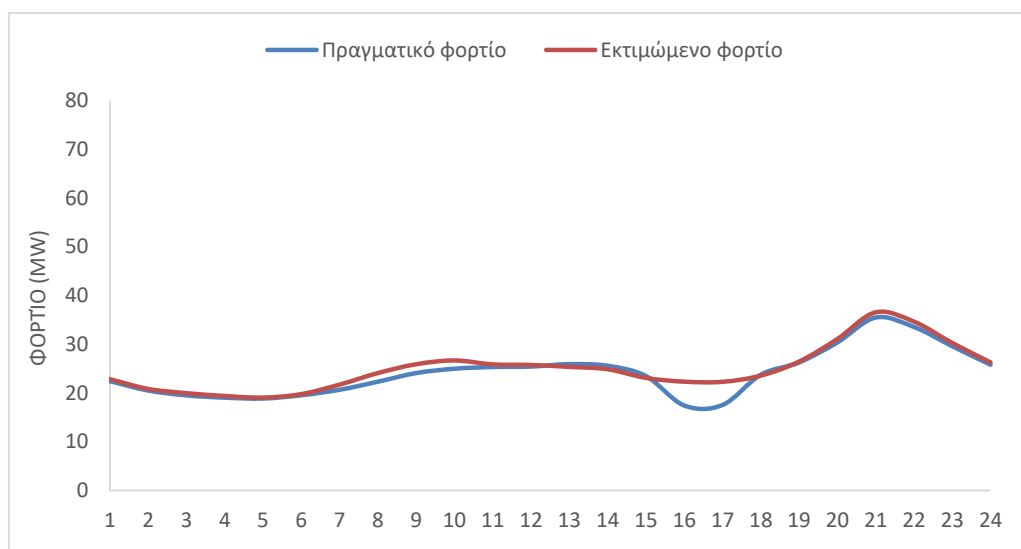

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- 3 φορητά Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης και η G9 λόγω συντήρησης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 72,8 MW.
- Γενική διακοπή στις 15:48, λόγω βραχυκυκλώματος της γραμμής P-240.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 10/04/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **551,41 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **423,73 MWh** (76,84% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **127,68 MWh**, με διείσδυση 23,16%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **135,57 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

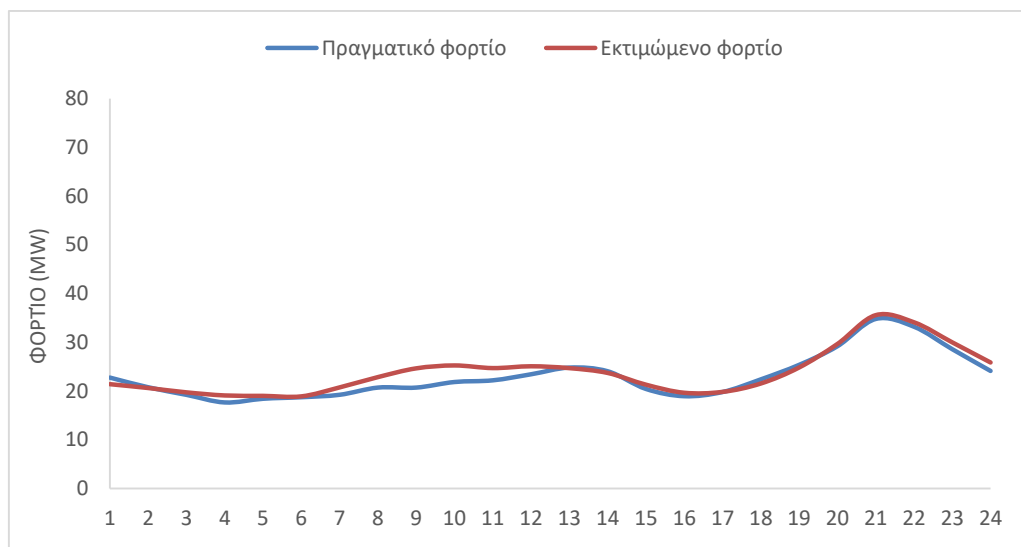

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- 3 φορητά Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης και η G9 λόγω συντήρησης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 72,8 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 12/04/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **643,75 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **622,02 MWh** (96,62% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **21,73 MWh**, με διείσδυση 3,38%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **170,82 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

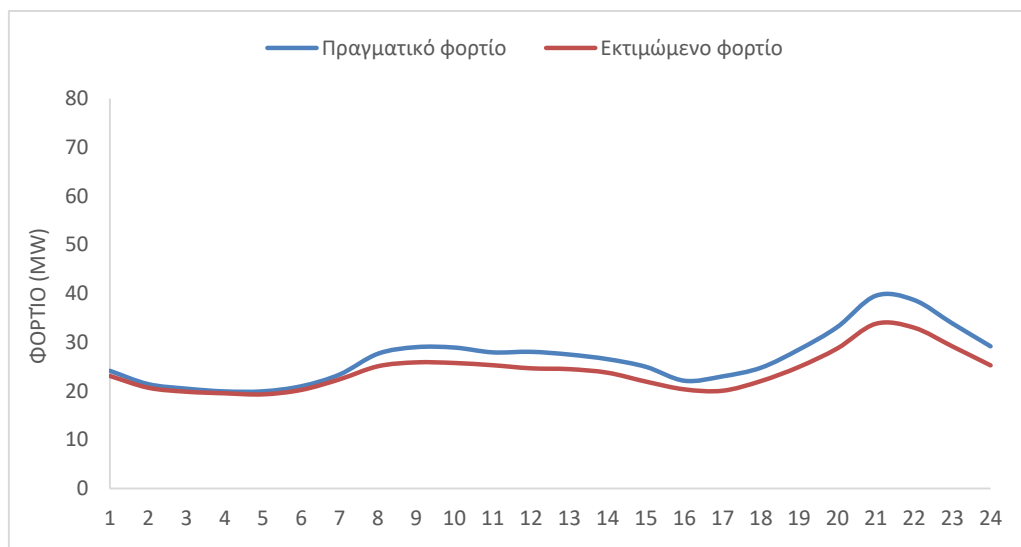

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- 3 φορητά Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης και η G9 λόγω συντήρησης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 72,8 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 13/04/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **630,43 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **618,58 MWh** (98,12% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **11,85 MWh**, με διείσδυση 1,88%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **153,96 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

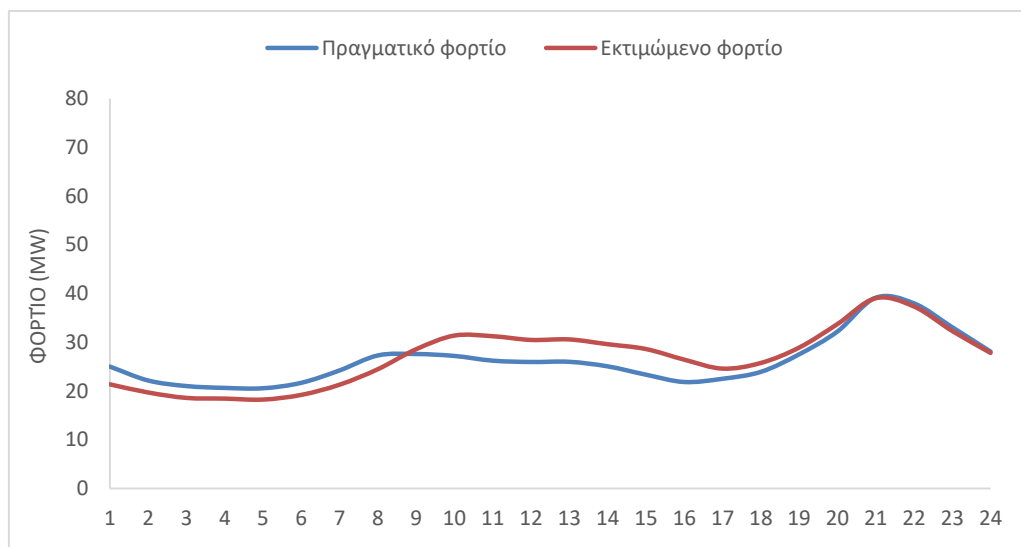

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- 3 φορητά Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης και η G9 λόγω συντήρησης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 72,8 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 14/04/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **620,53 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **593,88 MWh** (95,71% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **26,65 MWh**, με διείσδυση 4,29%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **161,3 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

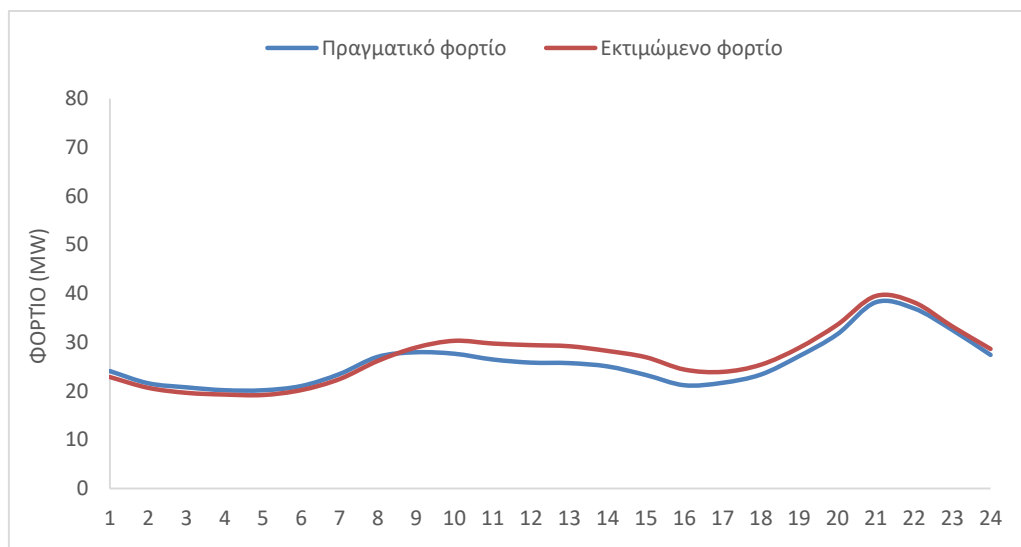

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- 3 φορητά Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης και η G9 λόγω συντήρησης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 72,8 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 15/04/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **597,86 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **553,69 MWh** (92,61% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **44,17 MWh**, με διείσδυση 7,39%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **153,3 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

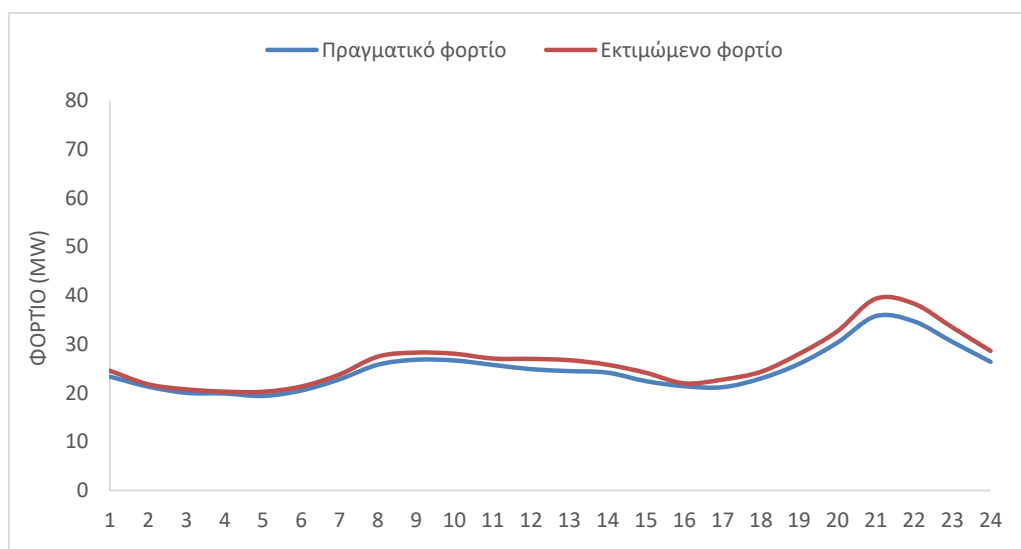

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- 3 φορητά Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης και η G9 λόγω συντήρησης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 72,8 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 16/04/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **611,95 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **605,68 MWh** (98,98% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **6,27 MWh**, με διείσδυση 1,02%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **146,55 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

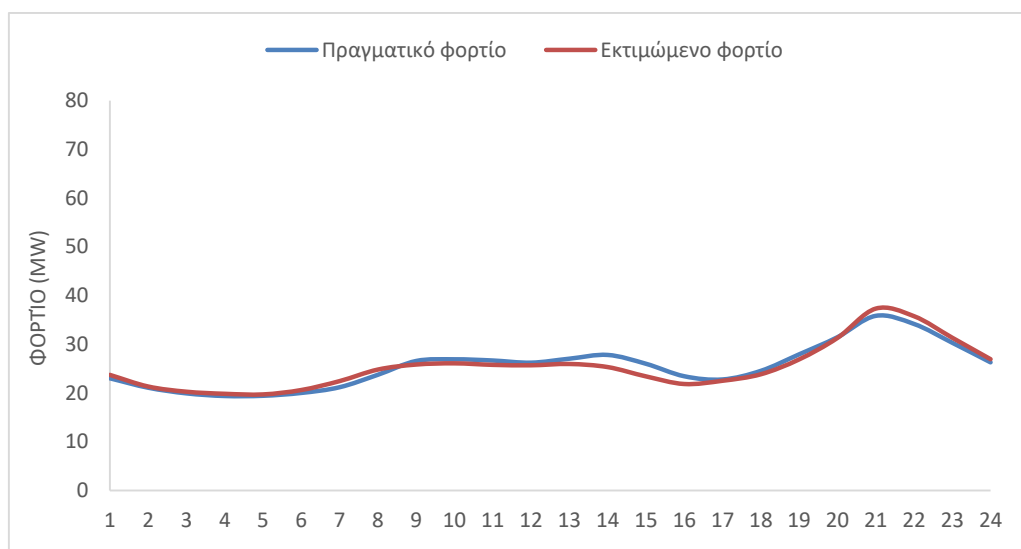

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- 3 φορητά Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης και η G9 λόγω συντήρησης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 72,8 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 17/04/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **659,97 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **618,54 MWh** (93,72% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **41,43 MWh**, με διείσδυση 6,28%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **172,56 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

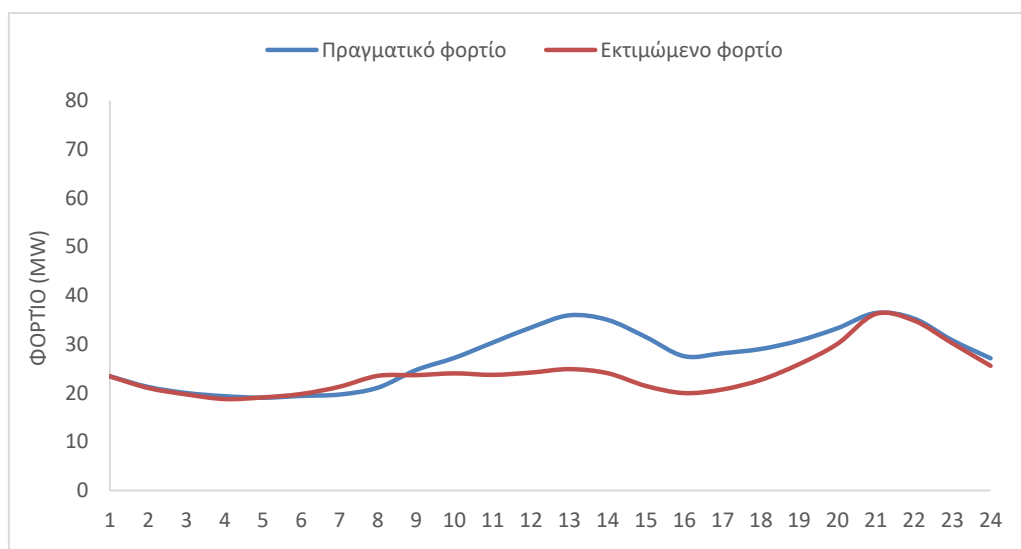

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- 3 φορητά Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης και η G9 λόγω συντήρησης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 72,8 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 18/04/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **750,99 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **621,63 MWh** (82,77% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **129,36 MWh**, με διείσδυση 17,23%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **244,91 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

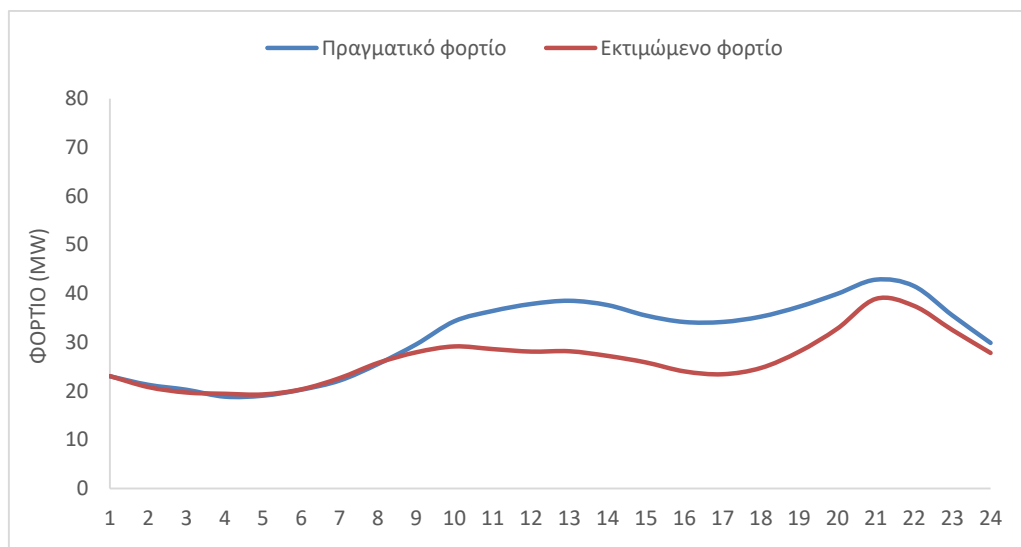

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- 3 φορητά Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης και η G9 λόγω συντήρησης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 72,8 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 20/04/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **657,57 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **557,92 MWh** (84,85% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **99,65 MWh**, με διείσδυση 15,15%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **177,93 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

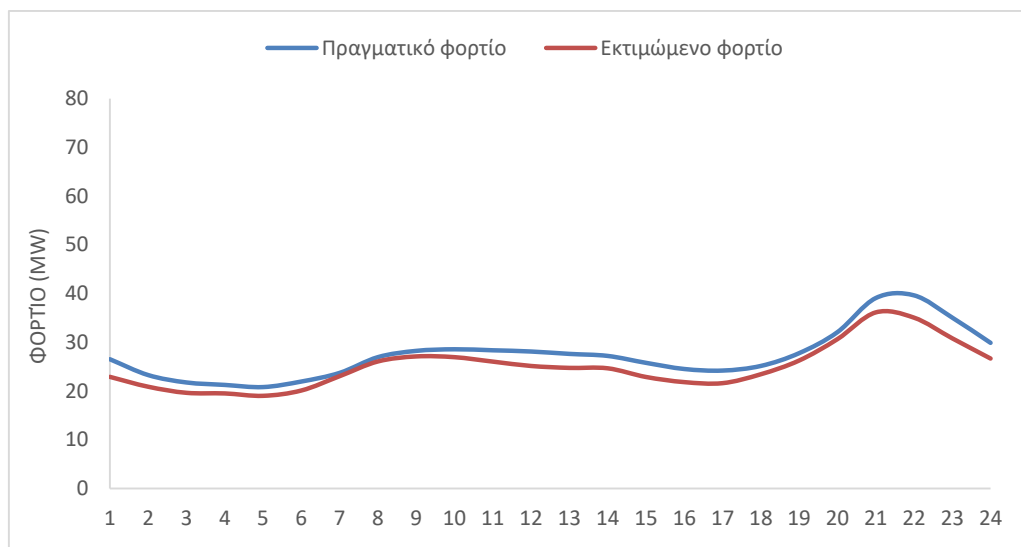

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- 3 φορητά Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 82,8 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 21/04/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **642,13 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **568,09 MWh** (88,47% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **74,04 MWh**, με διείσδυση 11,53%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **91,31 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

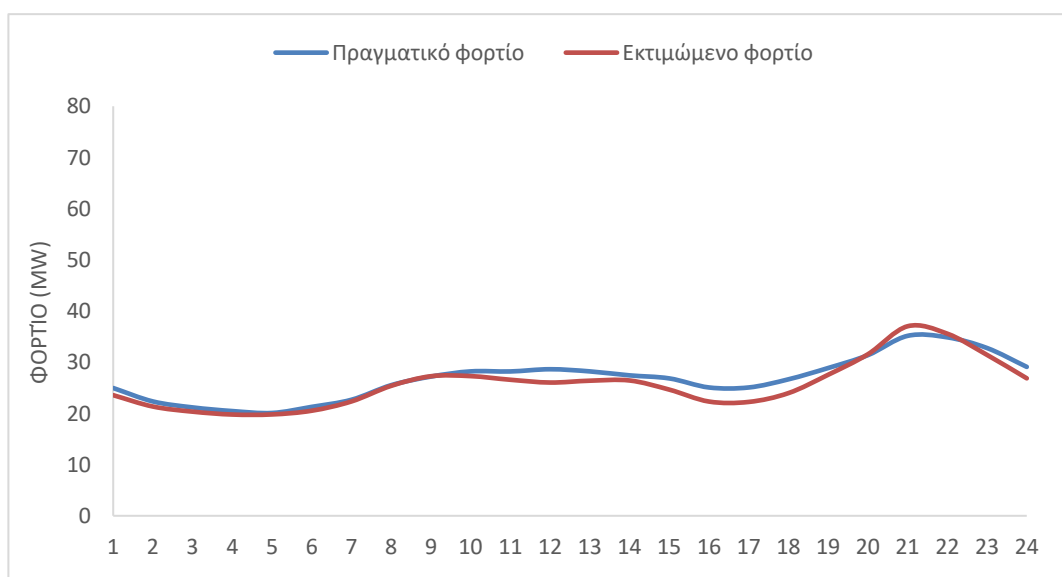

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- 3 φορητά Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 82,8 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 22/04/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **569,33 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **508,56 MWh** (89,33% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **60,77 MWh**, με διείσδυση 10,67%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **80,69 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

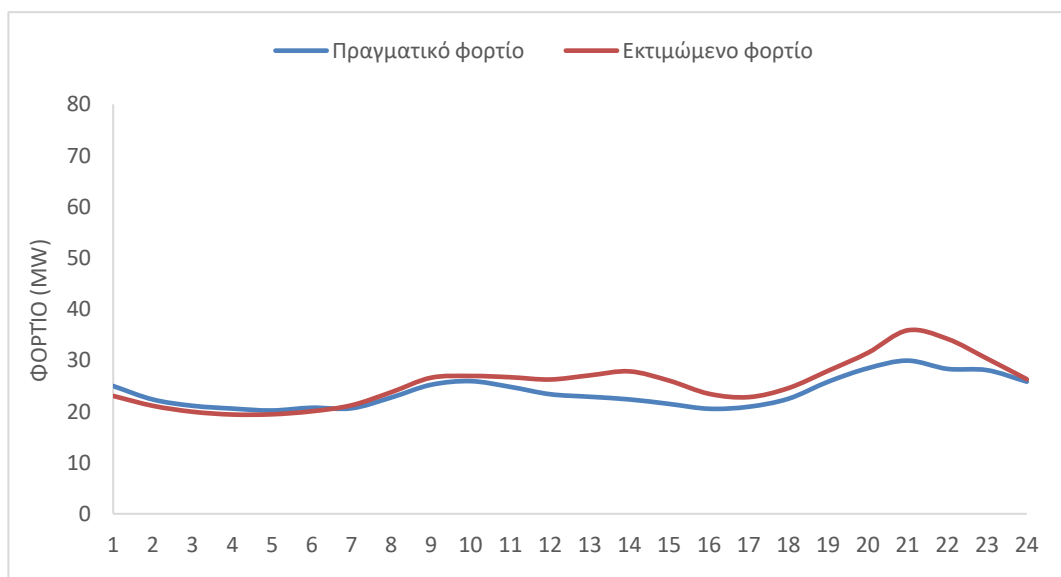

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- 3 φορητά Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 82,8 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 23/04/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **637,04 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **539,22 MWh** (84,64% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **97,82 MWh**, με διείσδυση 15,36%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **158,59 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

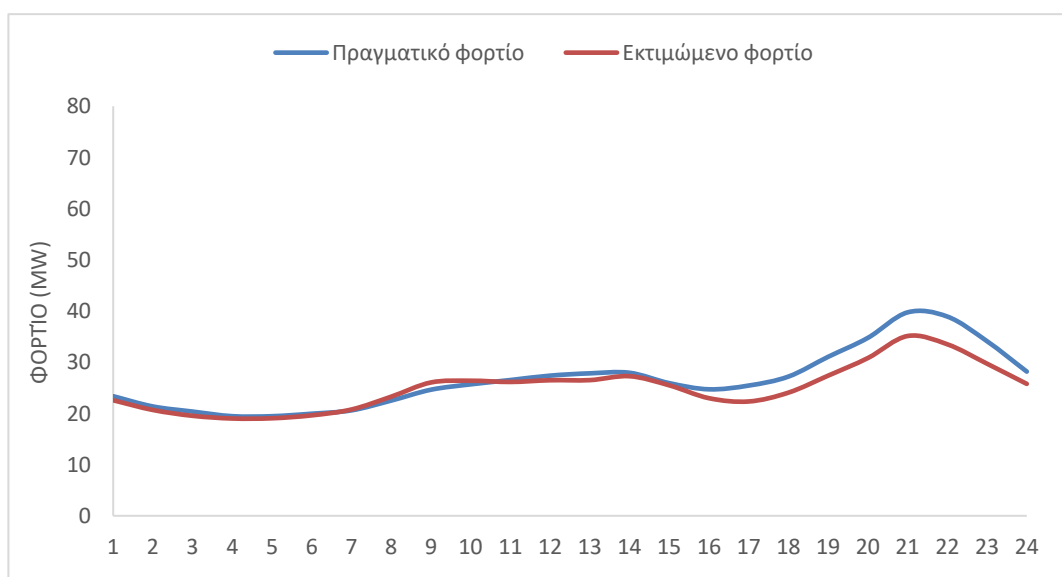

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- 3 φορητά Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 82,8 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 24/04/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **528,36 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **516,54 MWh** (97,76% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **11,82 MWh**, με διείσδυση 2,24%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **13,23 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

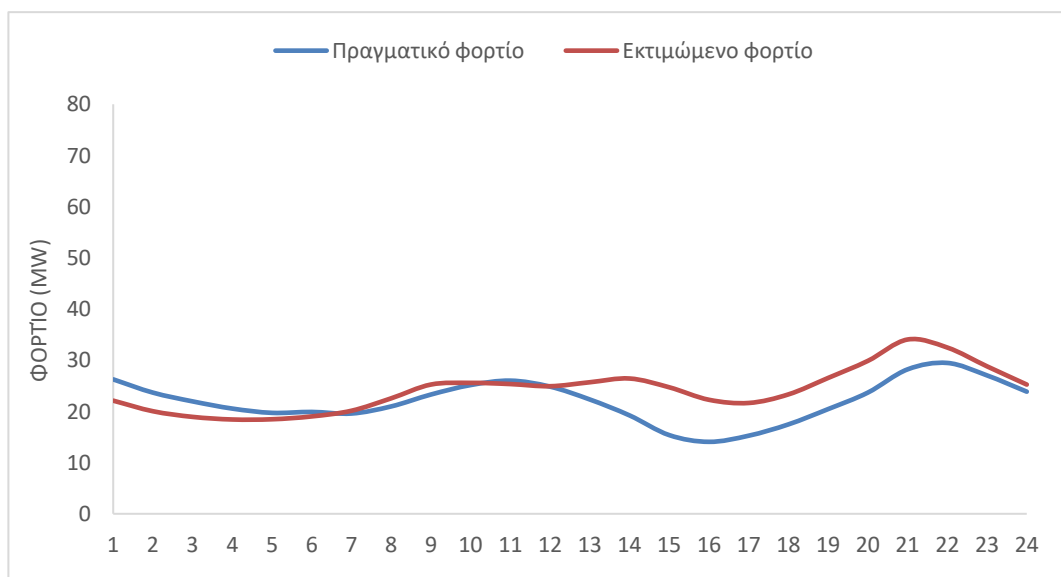

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- 3 φορητά Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 82,8 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 25/04/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **518,45 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **507,35 MWh** (97,86% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **11,1 MWh**, με διείσδυση 2,14%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **12,62 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

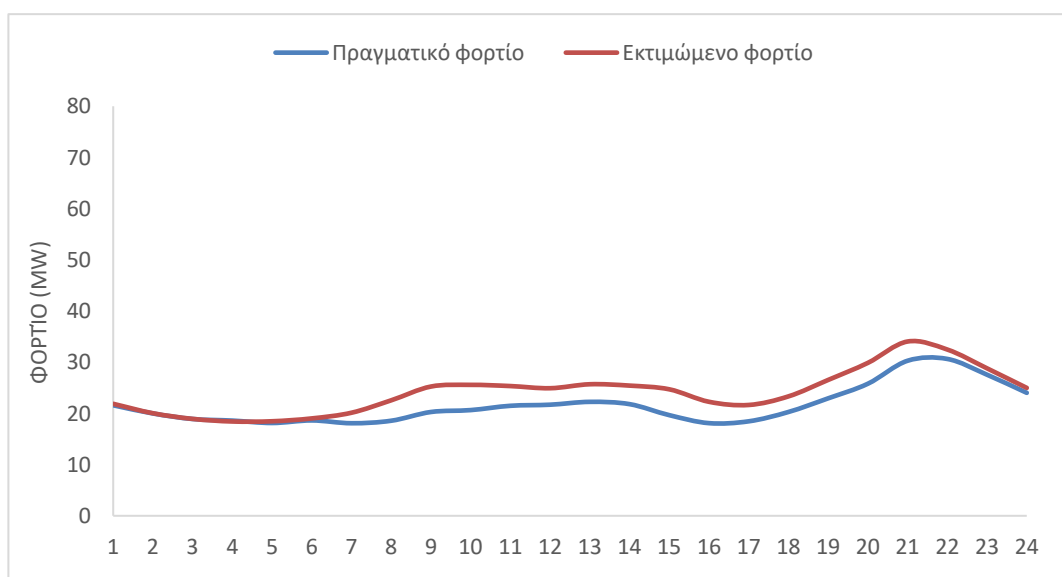

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- 3 φορητά Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 82,8 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 26/04/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **564,94 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **546,3 MWh** (96,7% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **18,64 MWh**, με διείσδυση 3,3%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **22,04 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

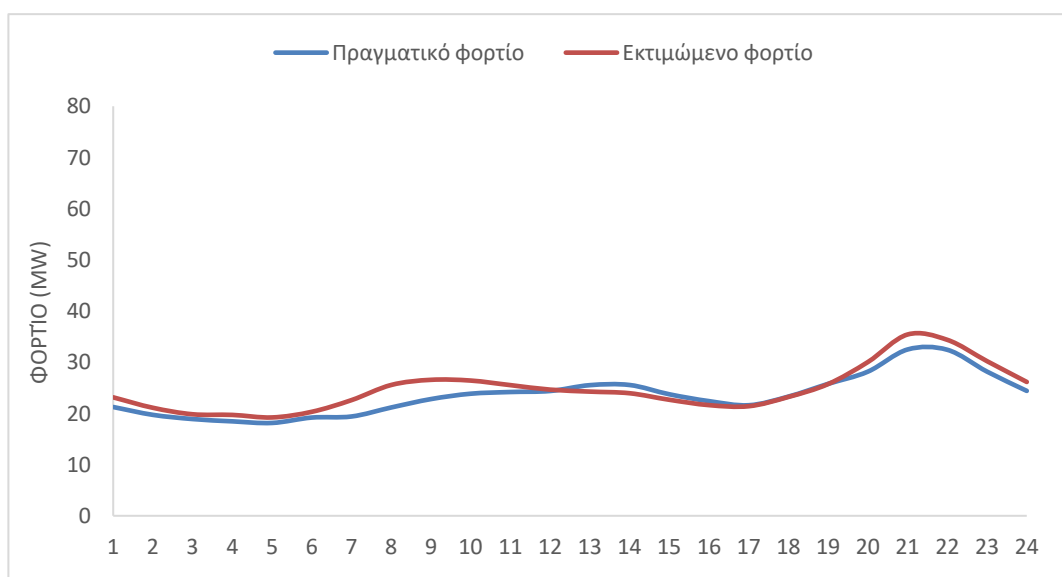

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- 3 φορητά Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 82,8 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 27/04/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **572,35 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **554,89 MWh** (96,95% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **17,46 MWh**, με διείσδυση 3,05%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **19,32 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

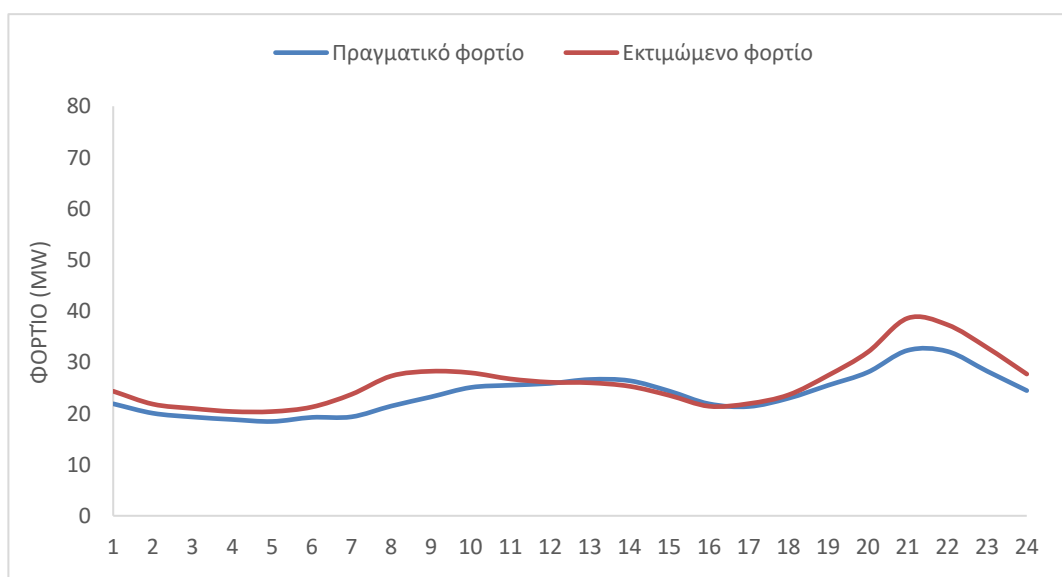

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- 3 φορητά Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 82,8 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 28/04/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **566,7 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **518,83 MWh** (91,55% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **47,87 MWh**, με διείσδυση 8,45%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **51,07 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

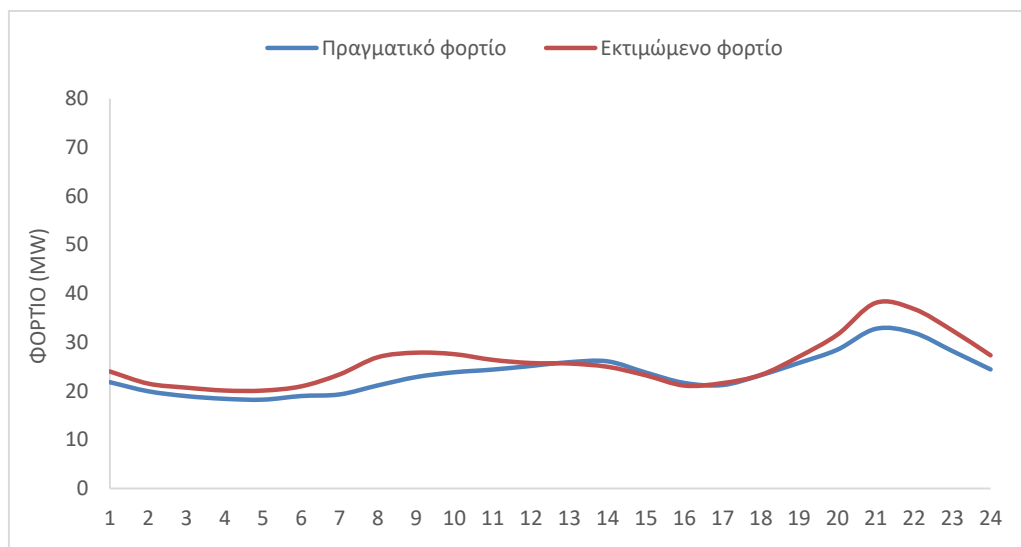

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- 3 φορητά Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 82,8 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 29/04/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **571,6 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **427,01 MWh** (74,7% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **144,59 MWh**, με διείσδυση 25,3%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **194,28 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

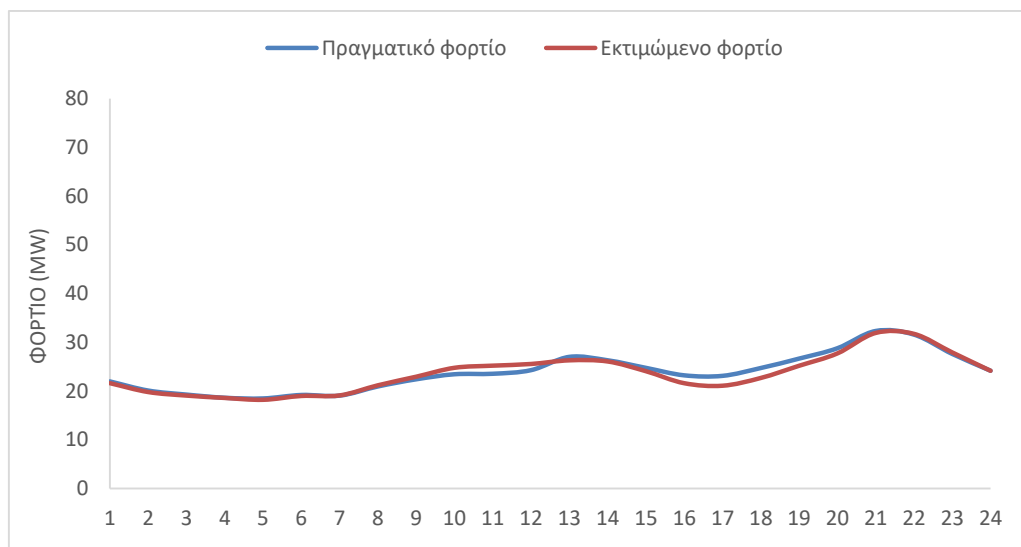

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- 2 φορητά Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 84,1 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 30/04/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **598,09 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **422,66 MWh** (70,67% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **175,43 MWh**, με διείσδυση 29,33%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **192,11 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

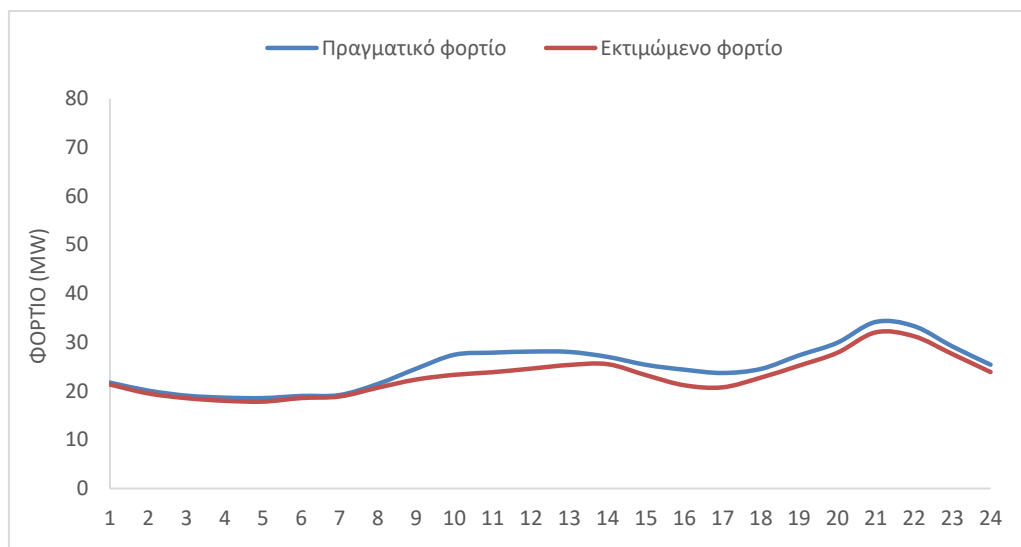

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- 2 φορητά Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 84,1 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 11/04/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **654,45 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **491,6 MWh** (75,12% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **162,85 MWh**, με διείσδυση 24,88%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **216,93 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

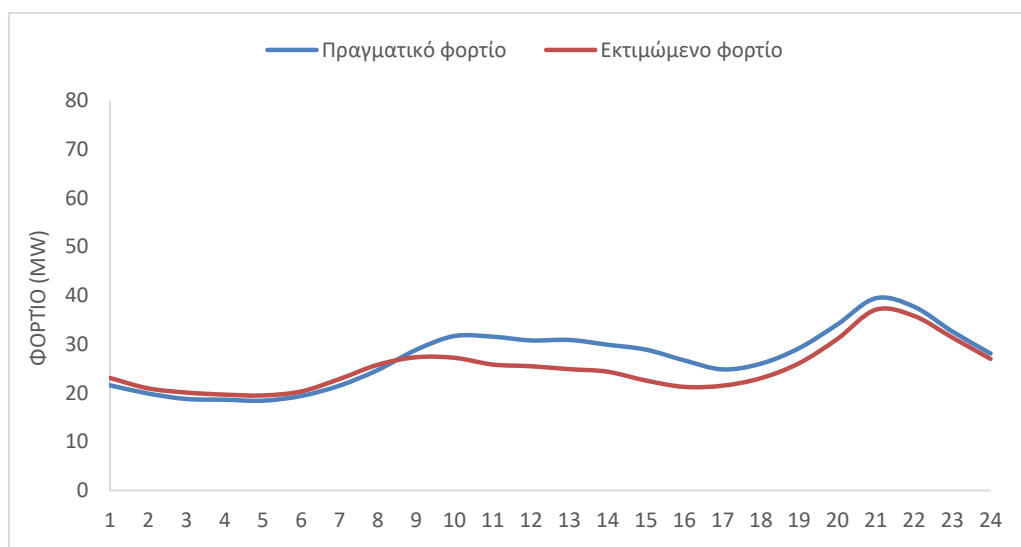

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- 3 φορητά Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης και η G9 λόγω συντήρησης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 72,8 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 19/04/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **712,91 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **664,91 MWh** (93,27% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **48 MWh**, με διείσδυση 6,73%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **204,13 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

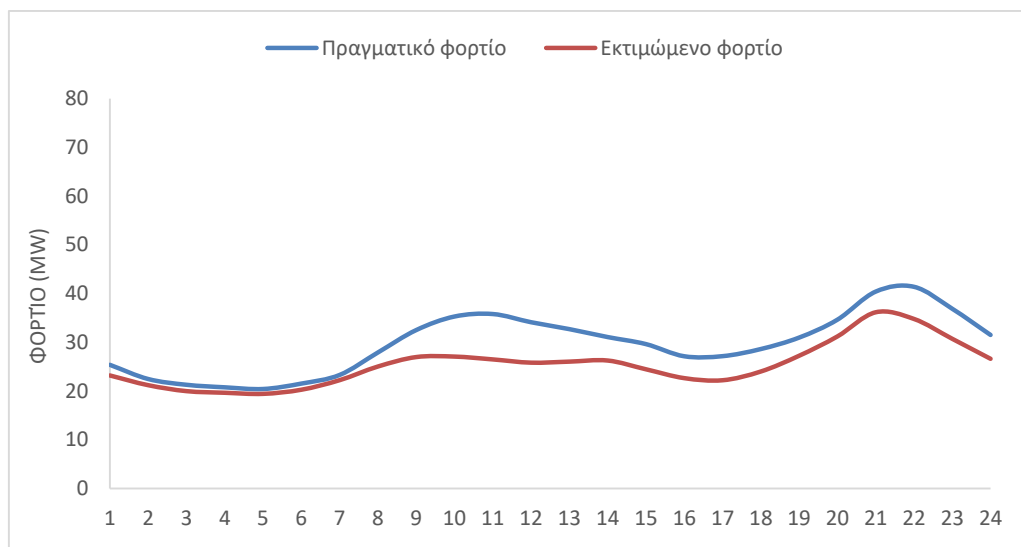

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- 3 φορητά Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 82,8 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 04/05/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **587,44 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **450,22 MWh** (76,64% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **137,22 MWh**, με διείσδυση 23,36%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **194,87 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

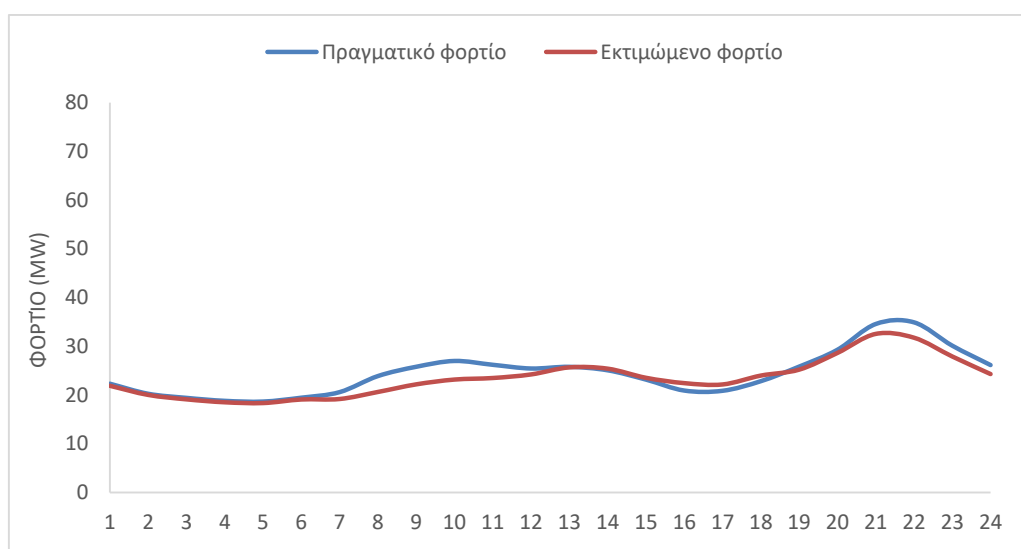

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- 2 φορητά Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης και η G10 λόγω συντήρησης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 74,1 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 06/05/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **582,82 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **477,79 MWh** (81,98% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **105,03 MWh**, με διείσδυση 18,02%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **190,71 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

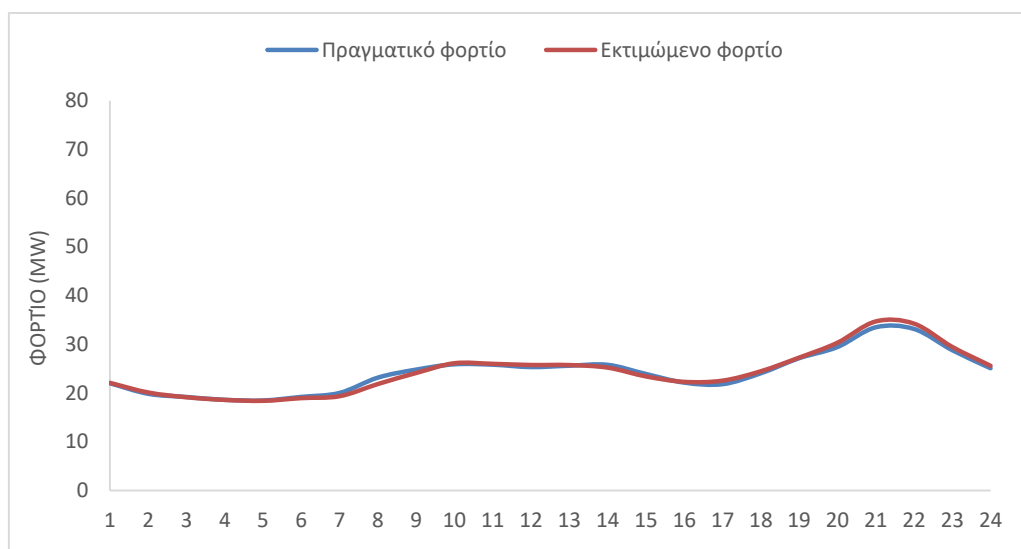

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- 2 φορητά Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης και η G10 λόγω συντήρησης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 74,1 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 07/05/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **572,61 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **474,76 MWh** (82,91% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **97,85 MWh**, με διείσδυση 17,09%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **195,12 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

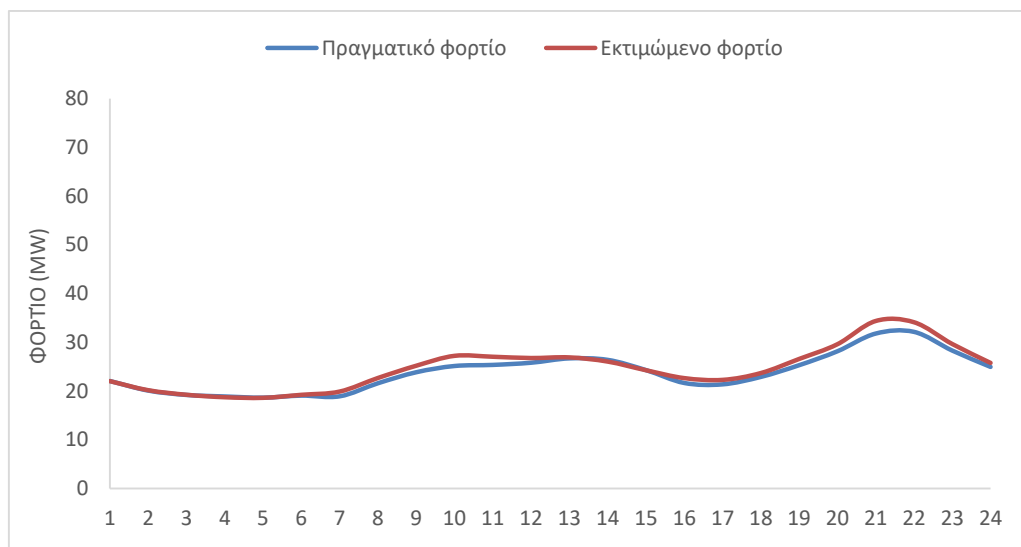

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- 2 φορητά Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης και η G10 λόγω συντήρησης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 74,1 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 08/05/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **541,73 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **496,46 MWh** (91,64% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **45,27 MWh**, με διείσδυση 8,36%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **159,01 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

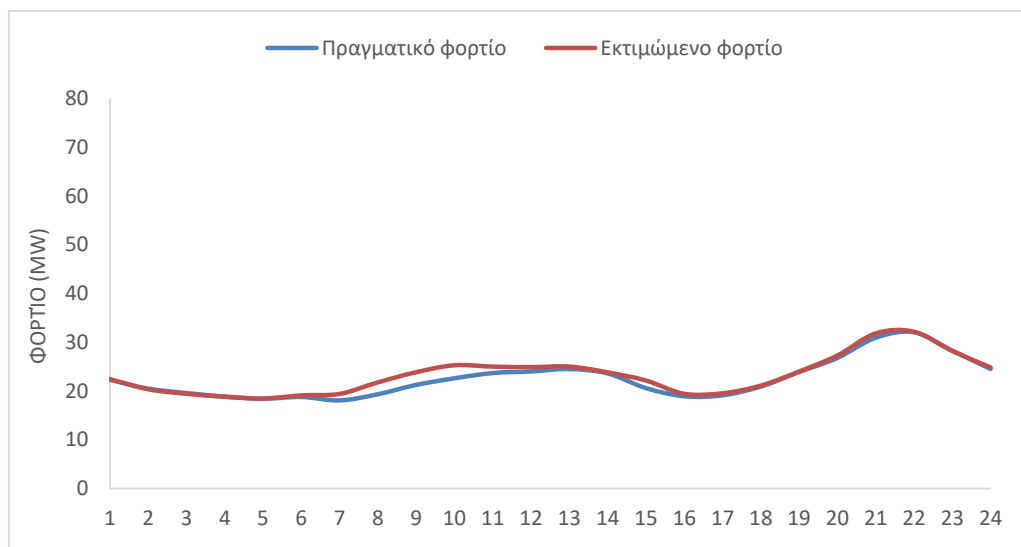

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- 2 φορητά Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης και η G10 λόγω συντήρησης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 74,1 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 10/05/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **568,26 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **506,45 MWh** (89,12% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **61,81 MWh**, με διείσδυση 10,88%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **183,37 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

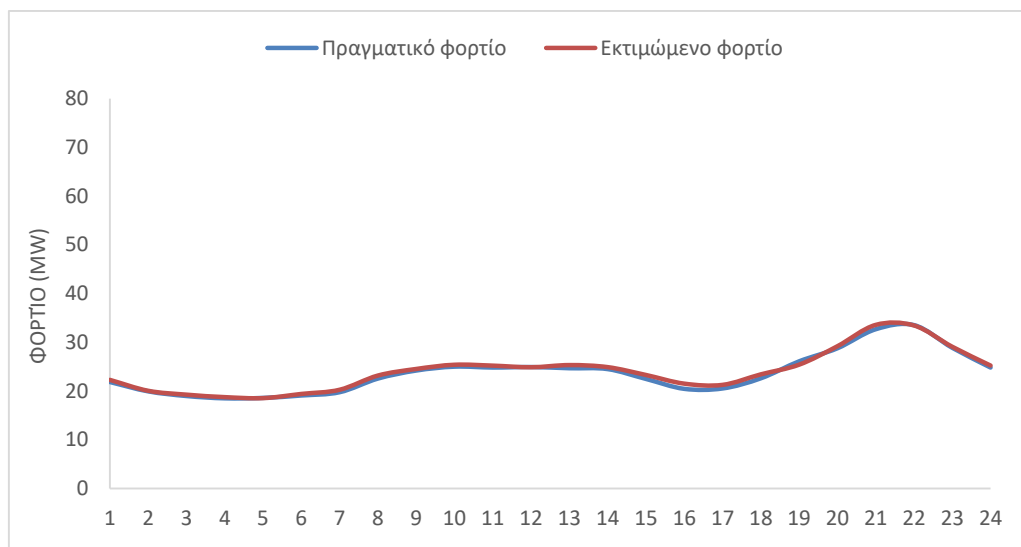

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- 2 φορητά Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης και η G10 λόγω συντήρησης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 74,1 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 11/05/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **568,13 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **514,93 MWh** (90,64% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **53,2 MWh**, με διείσδυση 9,36%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **166,52 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

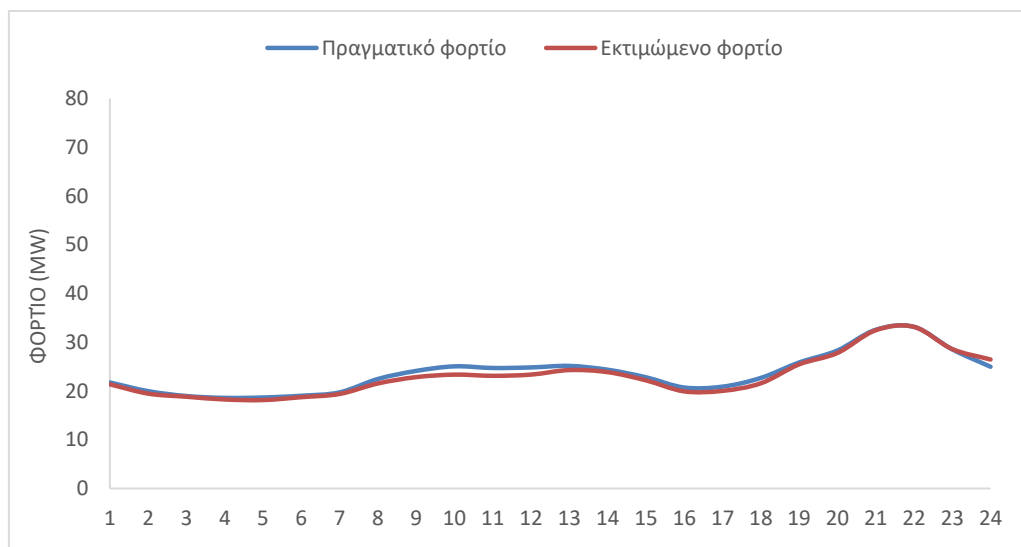

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- 2 φορητά Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης και η G10 λόγω συντήρησης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 74,1 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 18/05/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **606,31 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **553,41 MWh** (91,28% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **52,9 MWh**, με διείσδυση 8,72%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **136,14 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

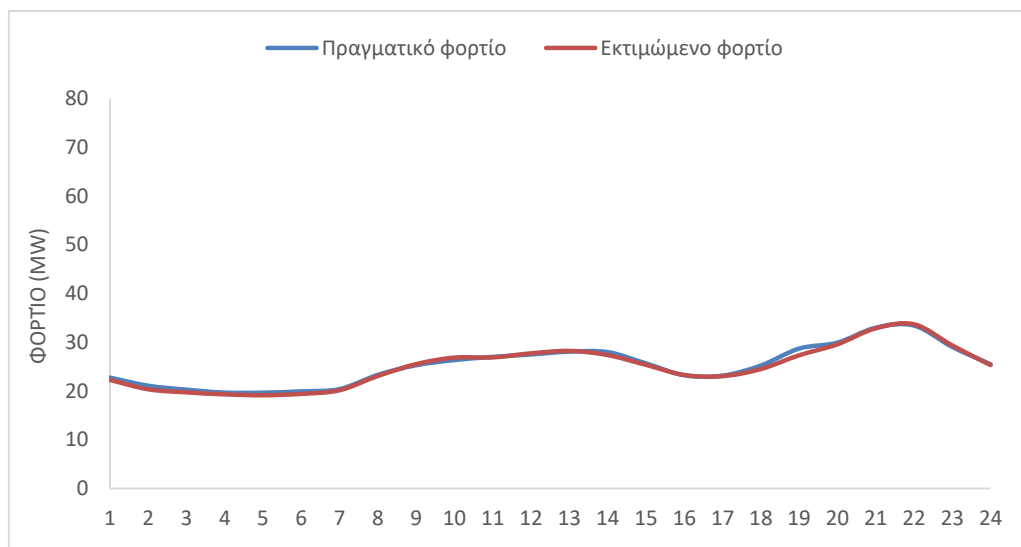

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- 2 φορητά Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης και η G10 λόγω συντήρησης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 74,1 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 19/05/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **577,47 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **398,45 MWh** (69% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **179,02 MWh**, με διείσδυση 31%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **184,33 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

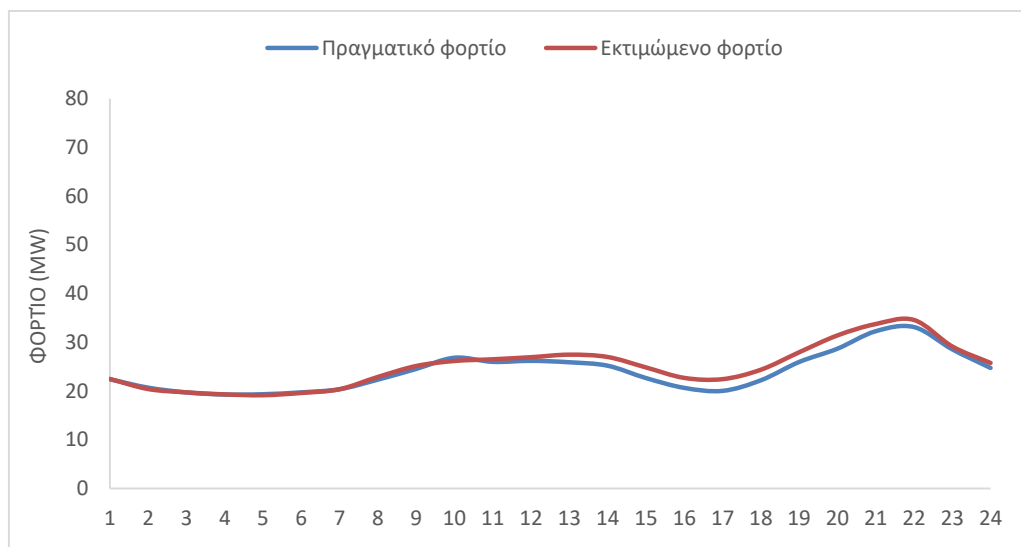

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- 2 φορητά Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης και η G10 λόγω συντήρησης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 74,1 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 20/05/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **569,56 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **414,1 MWh** (72,71% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **155,46 MWh**, με διείσδυση 27,29%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **188 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

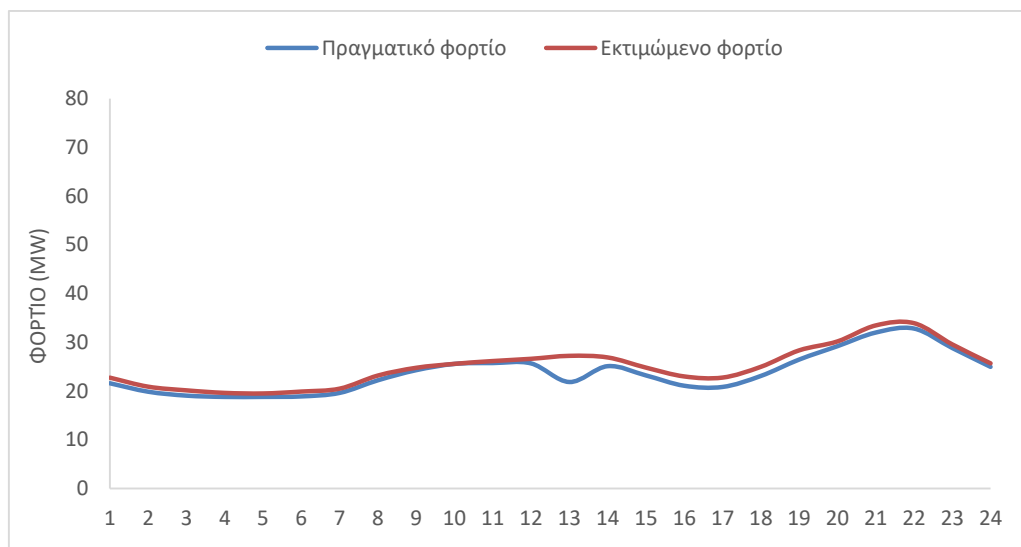

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- 2 φορητά Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης και η G10 λόγω συντήρησης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 74,1 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 21/05/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **584,51 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **544,35 MWh** (93,13% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **40,16 MWh**, με διείσδυση 6,87%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **178,06 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

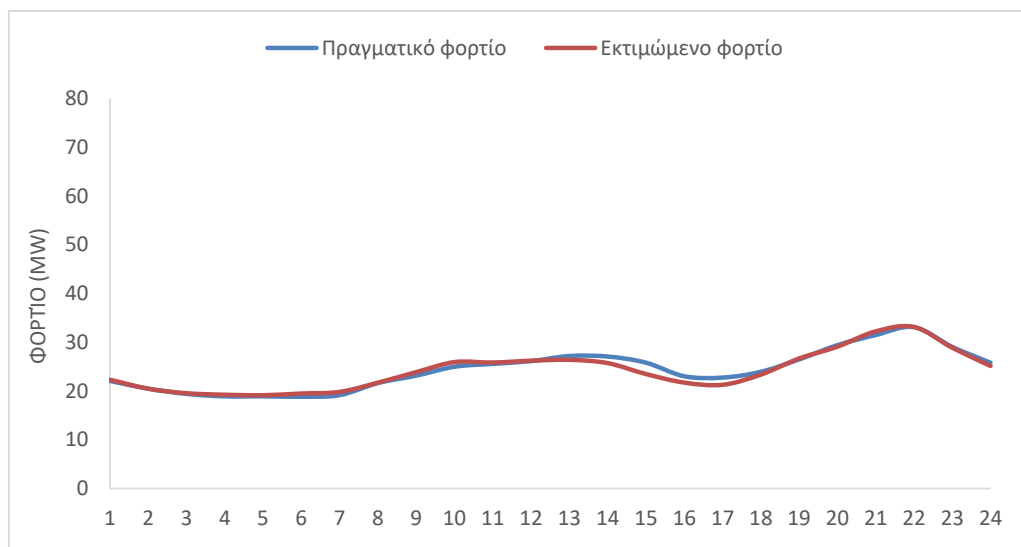

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- 2 φορητά Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης και η G10 λόγω συντήρησης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 74,1 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 22/05/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **567,18 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **551,21 MWh** (97,18% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **15,97 MWh**, με διείσδυση 2,82%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **163,09 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

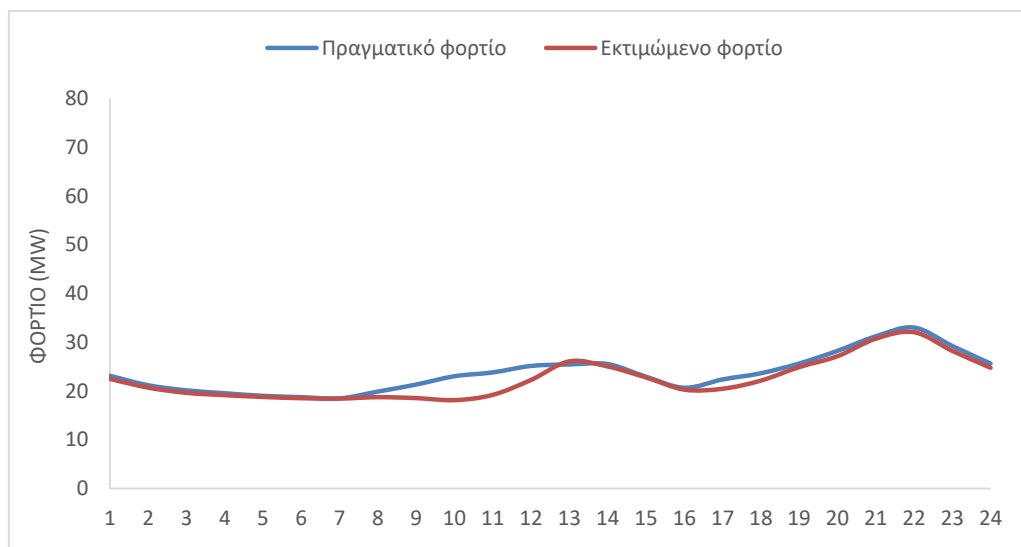

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- 2 φορητά Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης και η G10 λόγω συντήρησης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 74,1 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 23/05/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **608,21 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **606,5 MWh** (99,72% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **1,71 MWh**, με διείσδυση 0,28%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **186,92 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

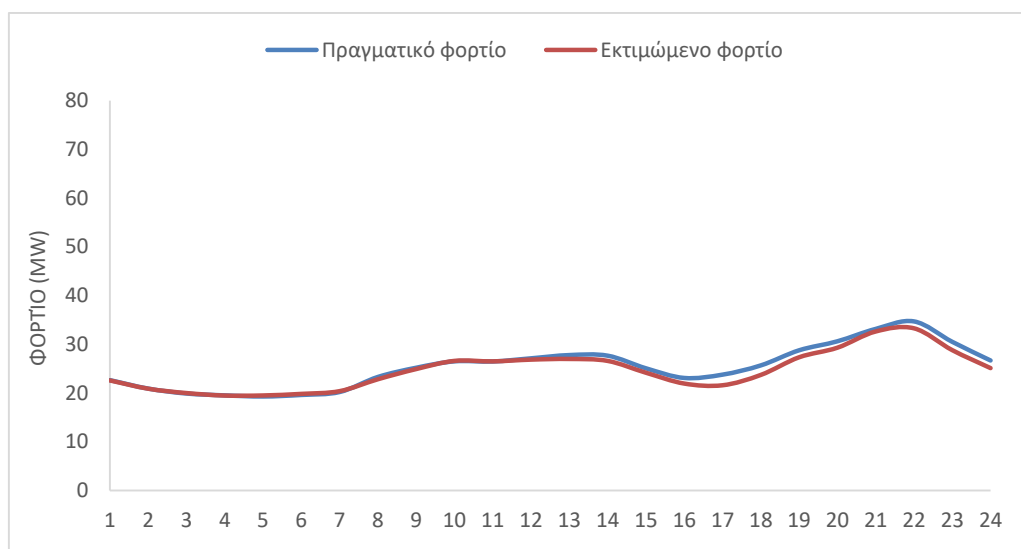

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- 2 φορητά Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης. Η G10 δεν είναι διαθέσιμη λόγω συντήρησης και η G6 λόγω βλάβης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 66,6 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 24/05/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **625,27 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **623,54 MWh** (99,72% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **1,73 MWh**, με διείσδυση 0,28%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **188,84 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

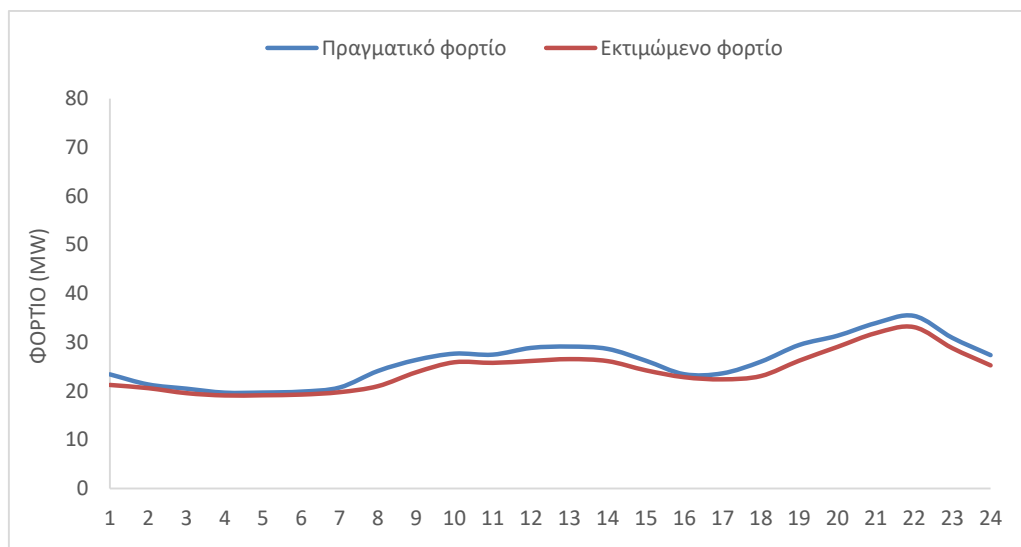

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- 2 φορητά Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης. Η G10 δεν είναι διαθέσιμη λόγω συντήρησης και η G6 λόγω βλάβης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 66,6 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 25/05/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **637,34 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **627,97 MWh** (98,53% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **9,37 MWh**, με διείσδυση 1,47%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **175,59 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

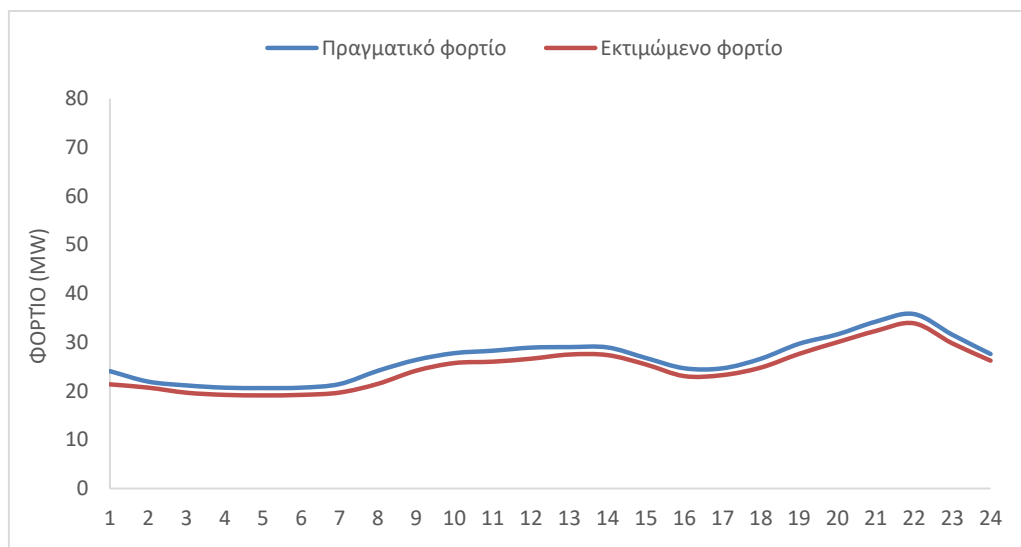

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- 2 φορητά Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης. Η G10 δεν είναι διαθέσιμη λόγω συντήρησης και η G6 λόγω βλάβης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 66,6 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 26/05/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **649,8 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **633,62 MWh** (97,51% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **16,18 MWh**, με διείσδυση 2,49%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **187,38 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

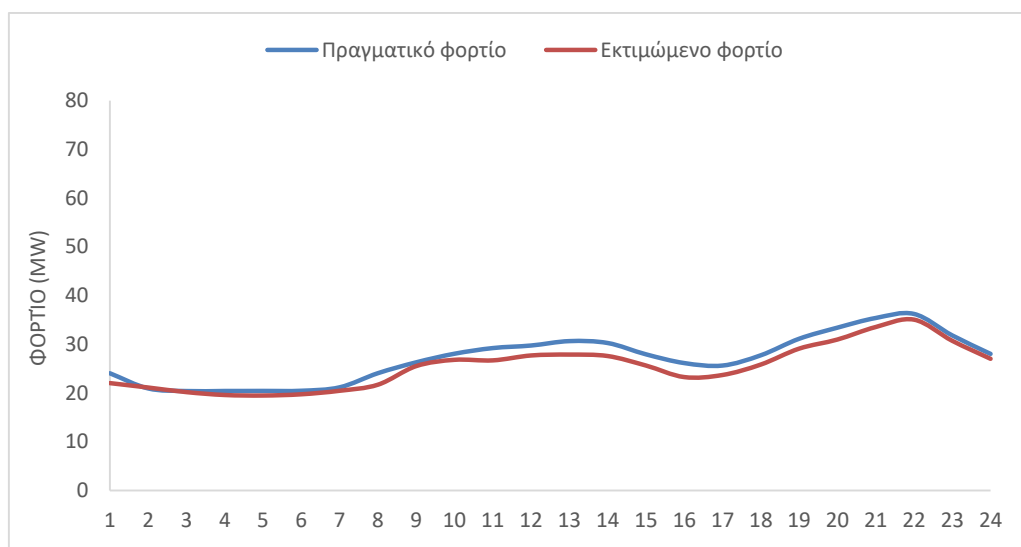

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- 2 φορητά Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης. Η G10 δεν είναι διαθέσιμη λόγω συντήρησης και η G6 λόγω βλάβης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 66,6 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 27/05/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **692,58 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **667,71 MWh** (96,41% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **24,87 MWh**, με διείσδυση 3,59%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **234,84 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

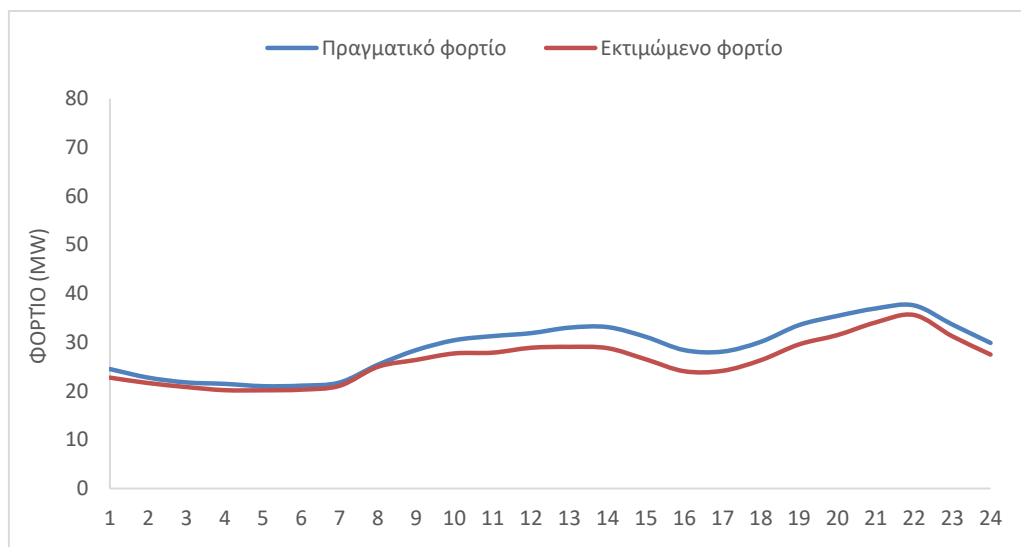

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- 2 φορητά Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης. Η G10 δεν είναι διαθέσιμη λόγω συντήρησης και η G6 λόγω βλάβης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 66,3 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 28/05/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **706,02 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **700,41 MWh** (99,21% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **5,61 MWh**, με διείσδυση 0,79%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **205,25 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

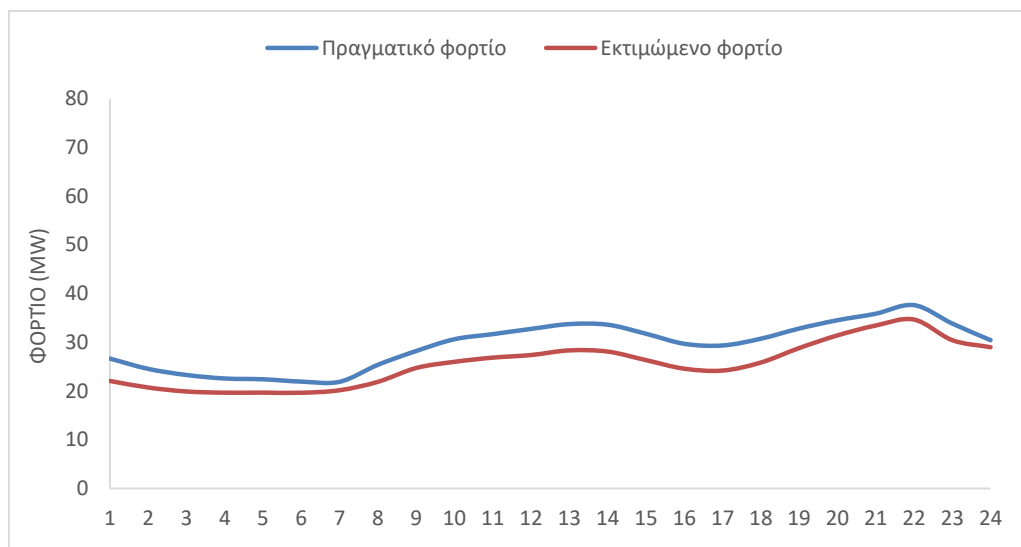

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- 2 φορητά Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης. Η G10 δεν είναι διαθέσιμη λόγω συντήρησης και η G6 λόγω βλάβης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 66,3 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 29/05/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **658,04 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **520,66 MWh** (79,12% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **137,38 MWh**, με διείσδυση 20,88%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **188,22 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

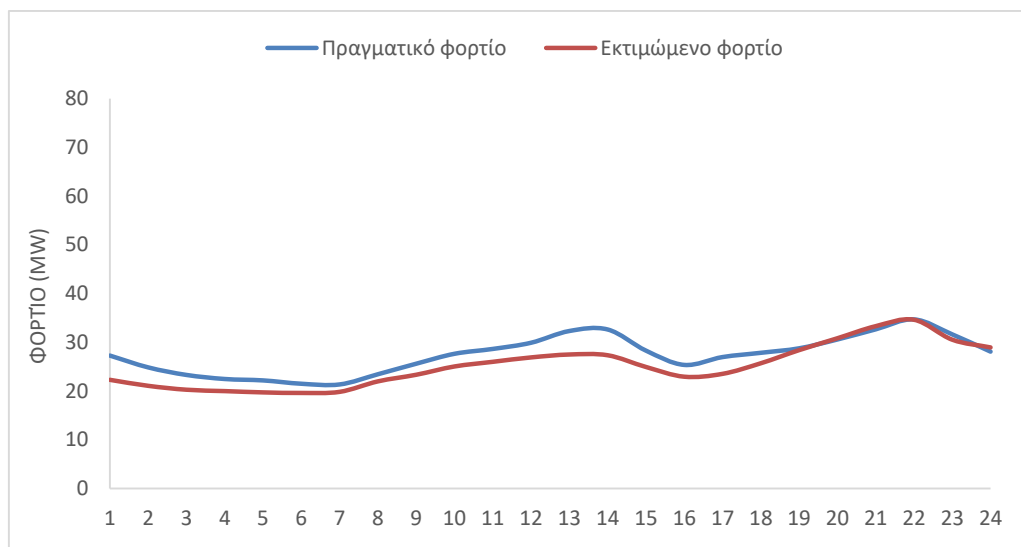

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- 2 φορητά Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης. Η G10 δεν είναι διαθέσιμη λόγω συντήρησης και η G6 λόγω βλάβης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 66,3 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 30/05/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **677,84 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **619,43 MWh** (91,38% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **58,41 MWh**, με διείσδυση 8,62%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **205,1 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

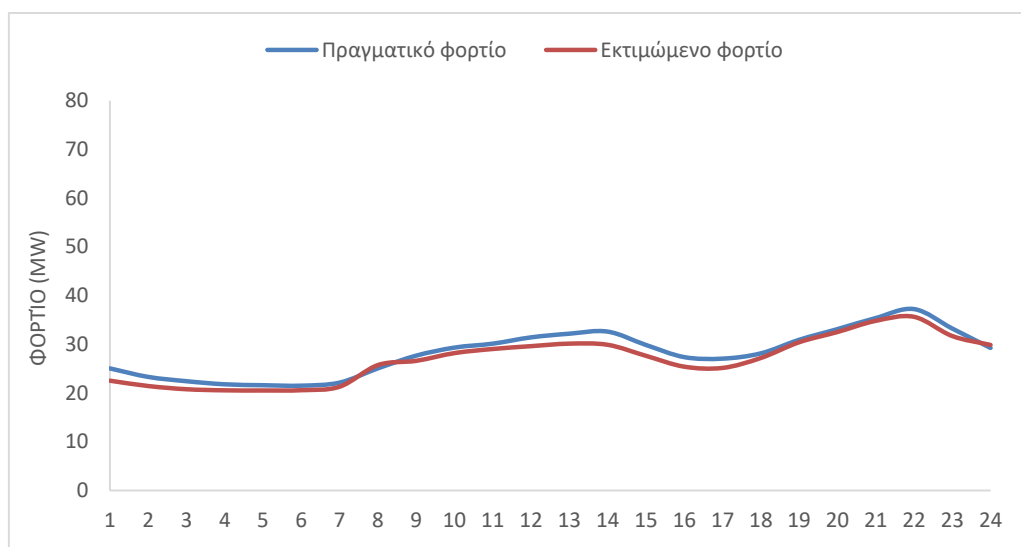

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- 2 φορητά Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης. Η G10 δεν είναι διαθέσιμη λόγω συντήρησης και η G6 λόγω βλάβης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 66,3 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 31/05/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **687,38 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **643,28 MWh** (93,58% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **44,1 MWh**, με διείσδυση 6,42%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **221,79 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

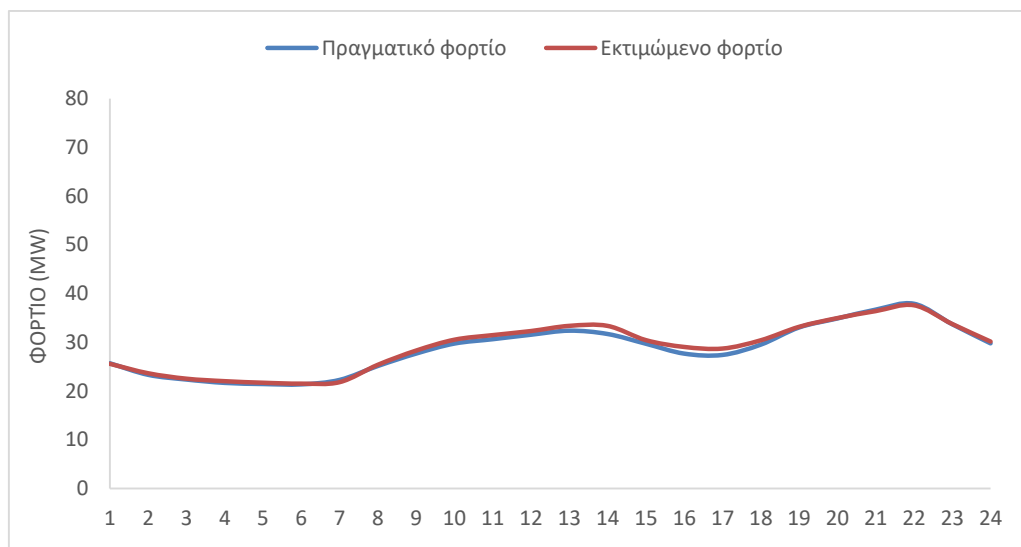

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- 2 φορητά Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης. Η G10 δεν είναι διαθέσιμη λόγω συντήρησης και η G6 λόγω βλάβης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 66,3 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 01/05/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **537,12 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **420,99 MWh** (78,38% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **116,13 MWh**, με διείσδυση 21,62%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **185,69 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

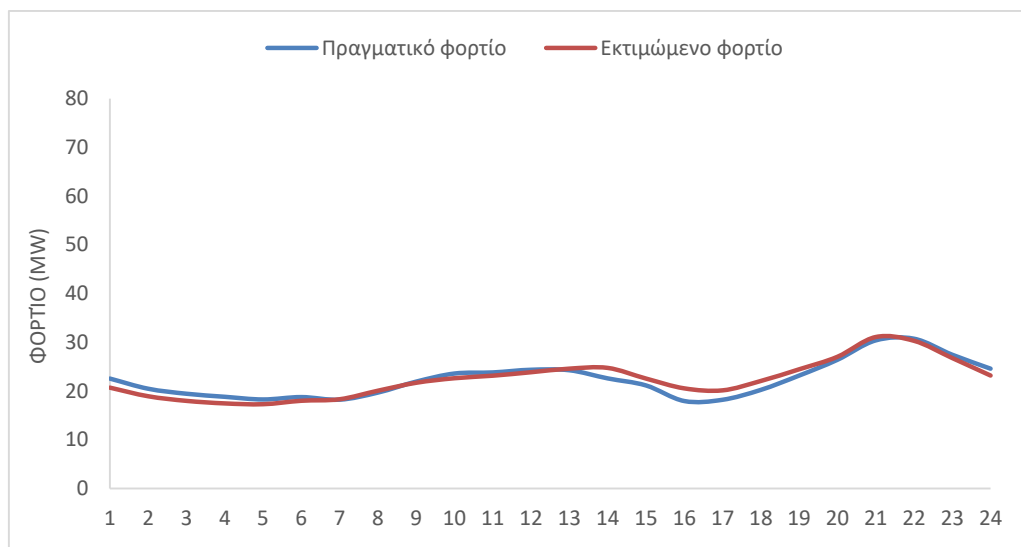

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- 2 φορητά Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 84,1 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 02/05/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **584,03 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **540,9 MWh** (92,62% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **43,13 MWh**, με διείσδυση 7,38%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **157,01 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

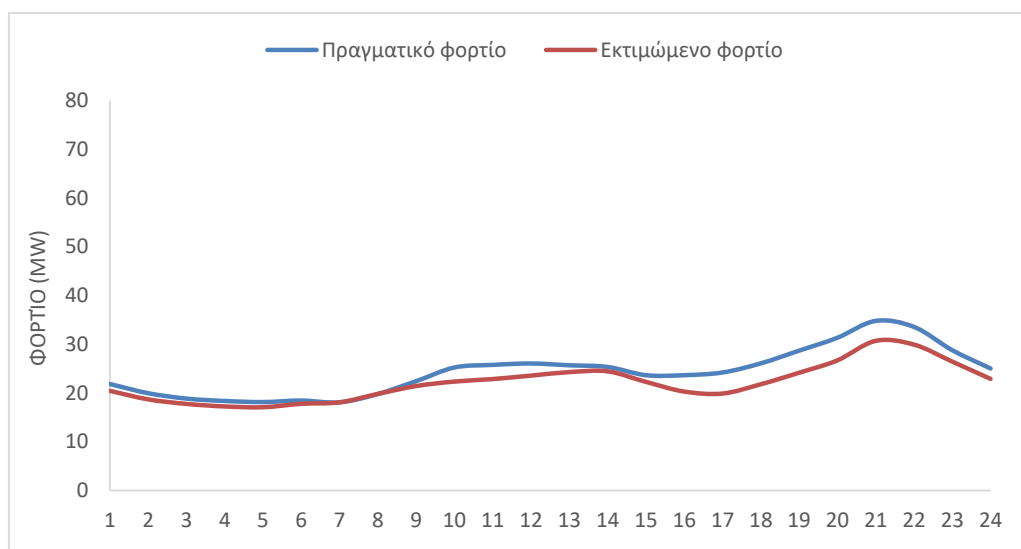

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- 2 φορητά Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 84,1 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 03/05/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **629,17 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **524,64 MWh** (83,39% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **104,53 MWh**, με διείσδυση 16,61%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **184,07 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

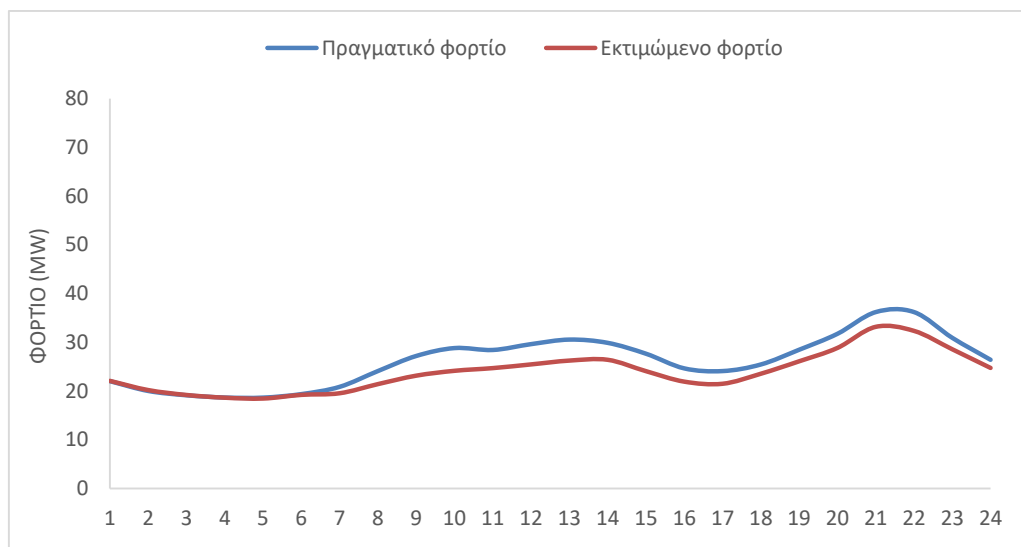

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- 2 φορητά Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης και η G10 λόγω συντήρησης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 74,1 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 05/05/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **574,35 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **530,8 MWh** (92,42% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **43,55 MWh**, με διείσδυση 7,58%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **155,46 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

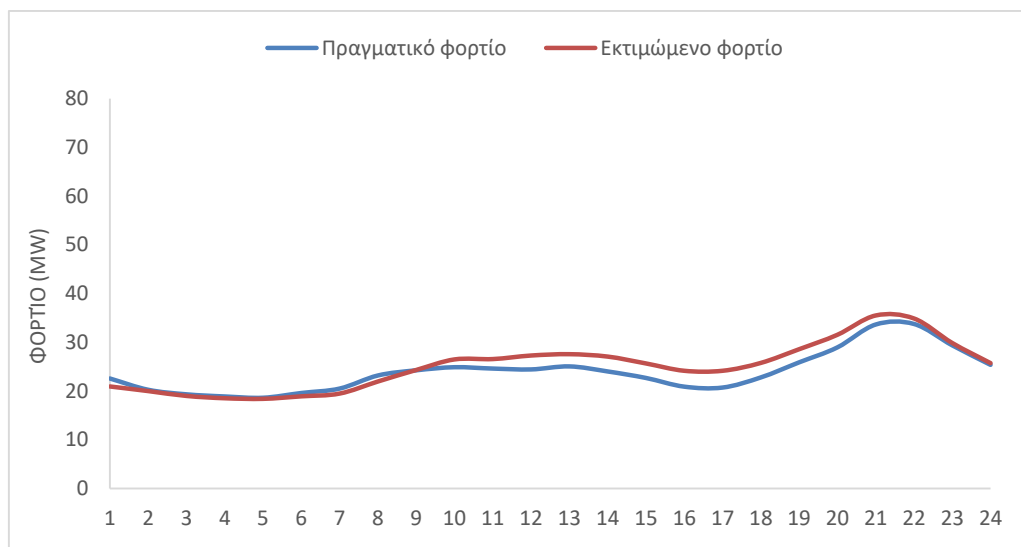

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- 2 φορητά Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης και η G10 λόγω συντήρησης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 74,1 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 09/05/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **557,64 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **478,9 MWh** (85,88% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **78,74 MWh**, με διείσδυση 14,12%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **175,81 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

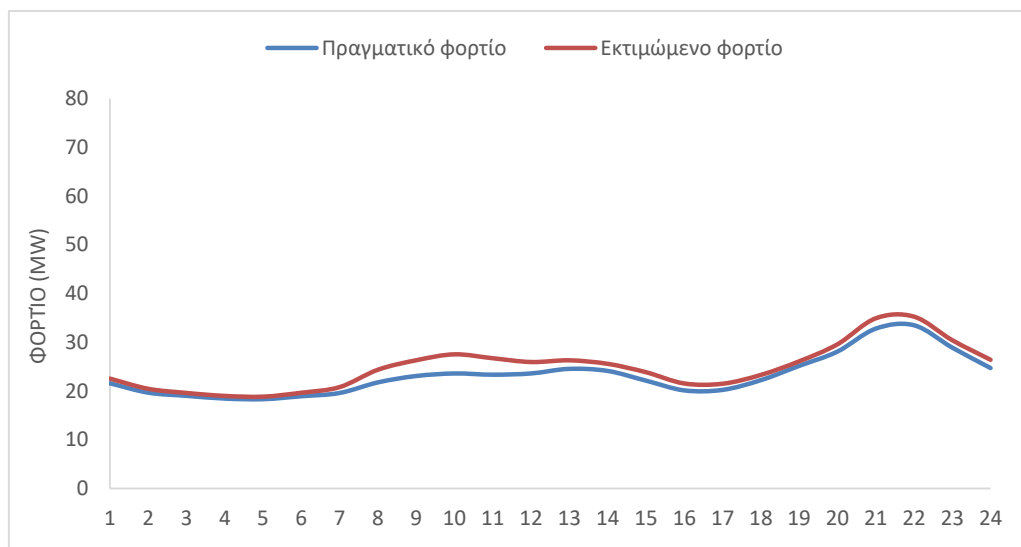

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- 2 φορητά Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης και η G10 λόγω συντήρησης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 74,1 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 12/05/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **572,1 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **522,21 MWh** (91,28% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **49,89 MWh**, με διείσδυση 8,72%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **173,08 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

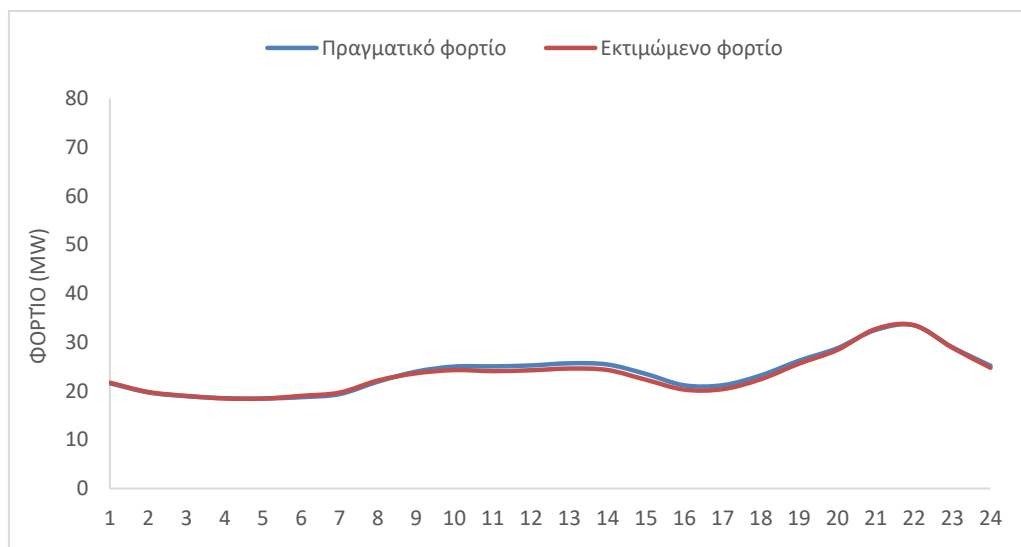

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- 2 φορητά Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης και η G10 λόγω συντήρησης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 74,1 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 13/05/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **605,89 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **603,2 MWh** (99,56% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **2,69 MWh**, με διείσδυση 0,44%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **153,78 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

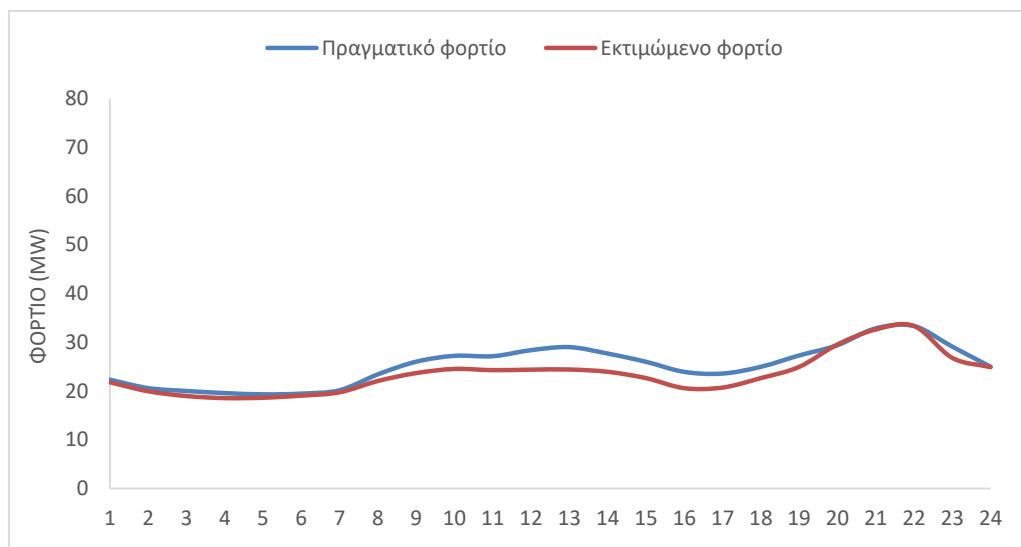

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- 2 φορητά Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης και η G10 λόγω συντήρησης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 74,1 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 14/05/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **587,89 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **574,13 MWh** (97,66% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **13,76 MWh**, με διείσδυση 2,34%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **145,99 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

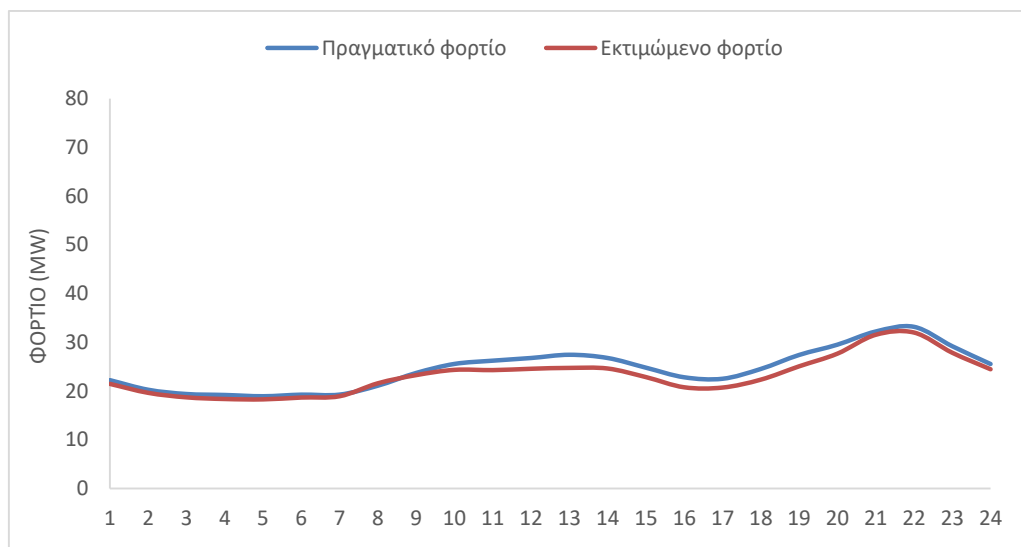

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- 2 φορητά Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης και η G10 λόγω συντήρησης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 74,1 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 15/05/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **532,25 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **523,81 MWh** (98,41% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **8,44 MWh**, με διείσδυση 1,59%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **97,78 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

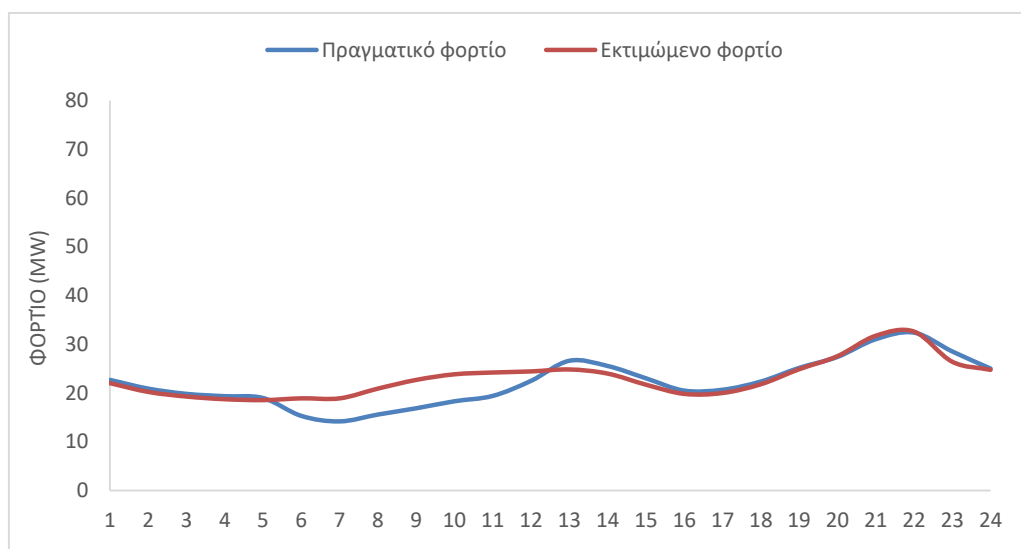

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- 2 φορητά Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης και η G10 λόγω συντήρησης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 74,1 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 16/05/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **595,25 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **586,51 MWh** (98,53% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **8,74 MWh**, με διείσδυση 1,47%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **138,05 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

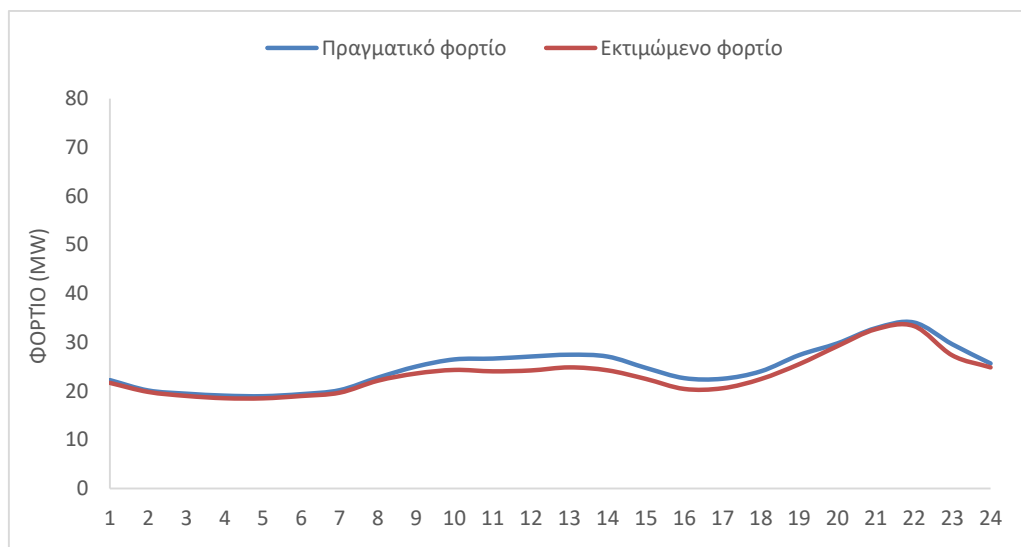

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- 2 φορητά Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης και η G10 λόγω συντήρησης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 74,1 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 17/05/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **601,98 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **596,43 MWh** (99,08% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **5,55 MWh**, με διείσδυση 0,92%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **166,72 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

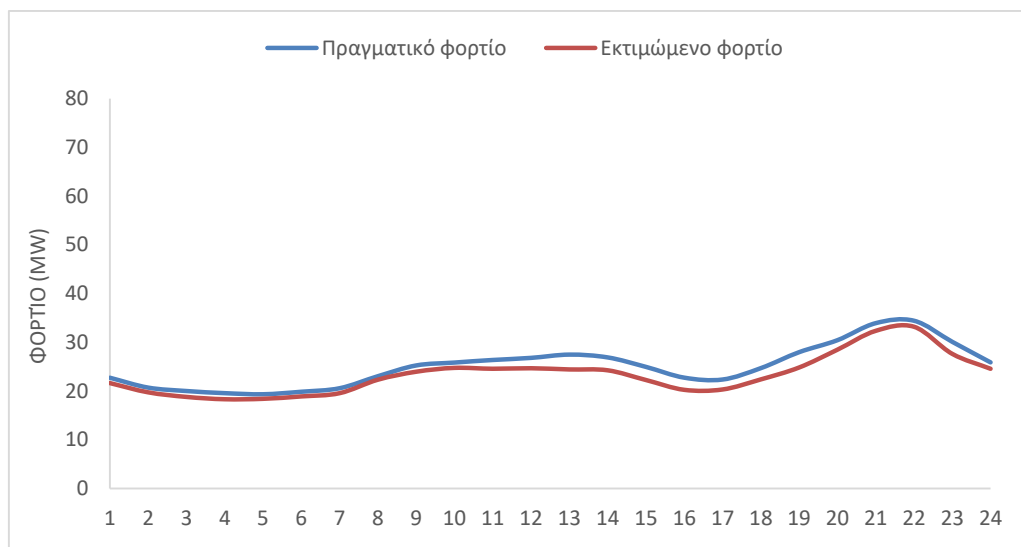

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- 2 φορητά Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης και η G10 λόγω συντήρησης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 74,1 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 01/06/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **693,49 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **563,9 MWh** (81,31% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **129,59 MWh**, με διείσδυση 18,69%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **234,06 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

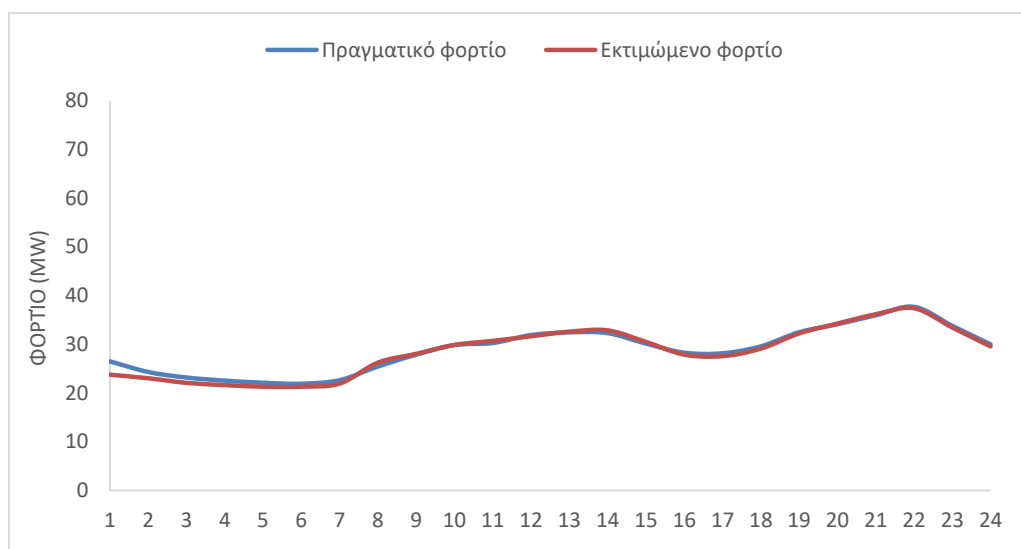

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- 2 φορητά Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης. Η G10 δεν είναι διαθέσιμη λόγω συντήρησης και η G6 λόγω βλάβης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 66,3 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 02/06/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **685,54 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **526,1 MWh** (76,74% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **159,44 MWh**, με διείσδυση 23,26%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **214,8 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

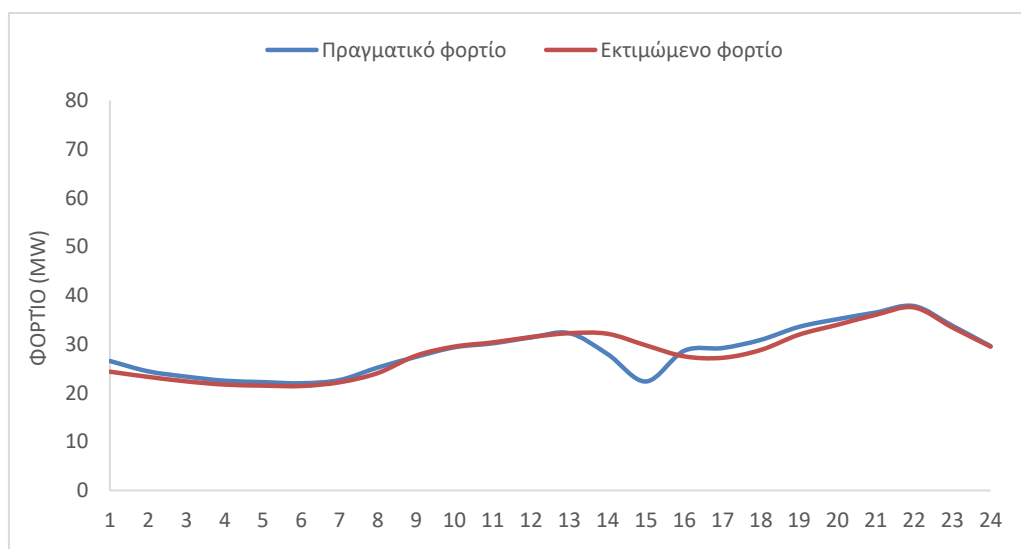

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- 2 φορητά Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης. Η G10 δεν είναι διαθέσιμη λόγω συντήρησης και η G6 λόγω βλάβης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 66,3 MW.
- Γενική διακοπή στις 13:50.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 03/06/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **710,07 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **499,55 MWh** (70,35% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **210,52 MWh**, με διείσδυση 29,65%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **243,83 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

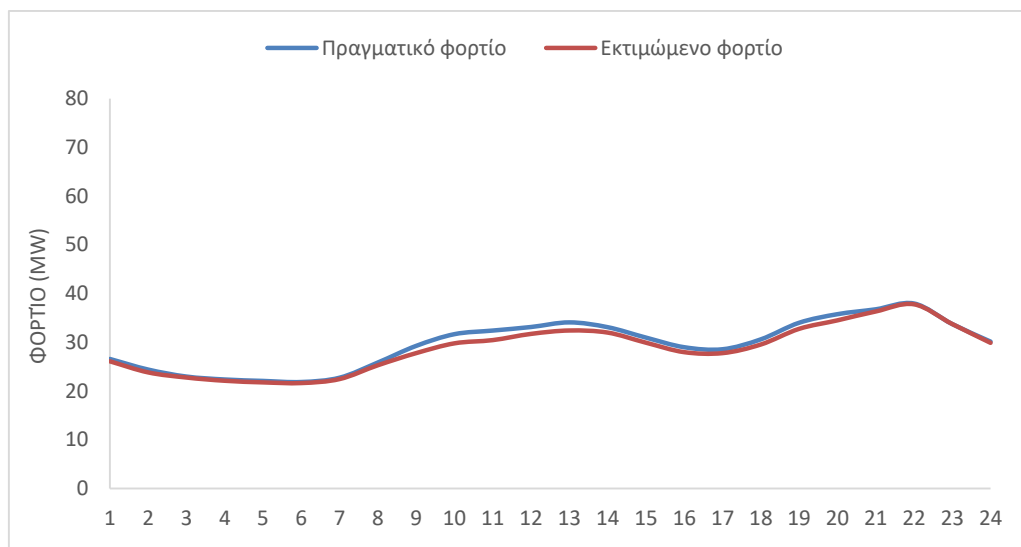

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- 2 φορητά Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης. Η G10 δεν είναι διαθέσιμη λόγω συντήρησης και η G6 λόγω βλάβης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 66,3 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 04/06/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **718,29 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **518,57 MWh** (72,2% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **199,72 MWh**, με διείσδυση 27,8%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **242,56 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

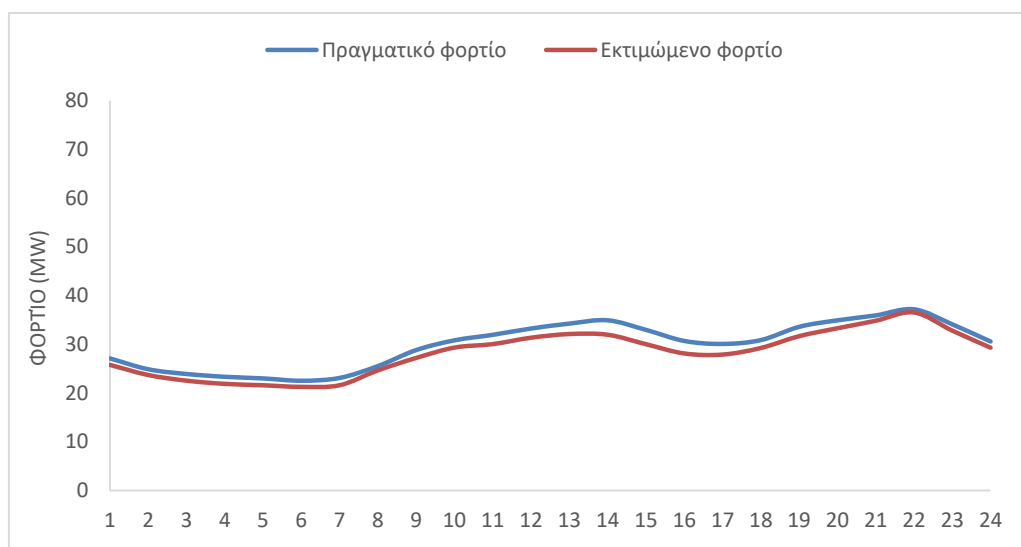

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- 2 φορητά Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης. Η G10 δεν είναι διαθέσιμη λόγω συντήρησης και η G6 λόγω βλάβης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 66,3 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 05/06/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **669,51 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **554,59 MWh** (82,84% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **114,92 MWh**, με διείσδυση 17,16%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **228,93 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

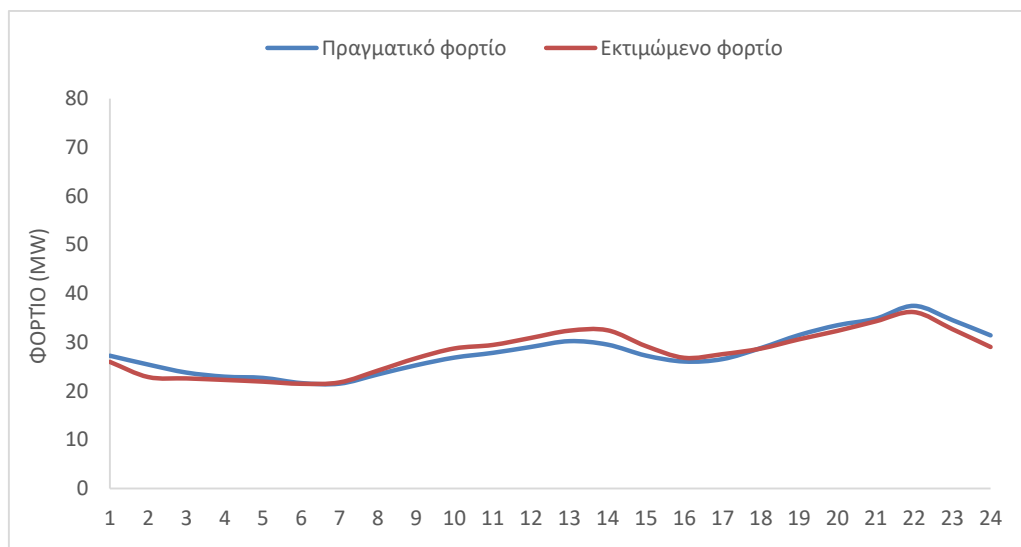

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- 2 φορητά Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης. Η G10 δεν είναι διαθέσιμη λόγω συντήρησης και η G6 λόγω βλάβης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 66,3 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 06/06/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **743,29 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **659,89 MWh** (88,78% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **83,4 MWh**, με διείσδυση 11,22%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **245,7 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

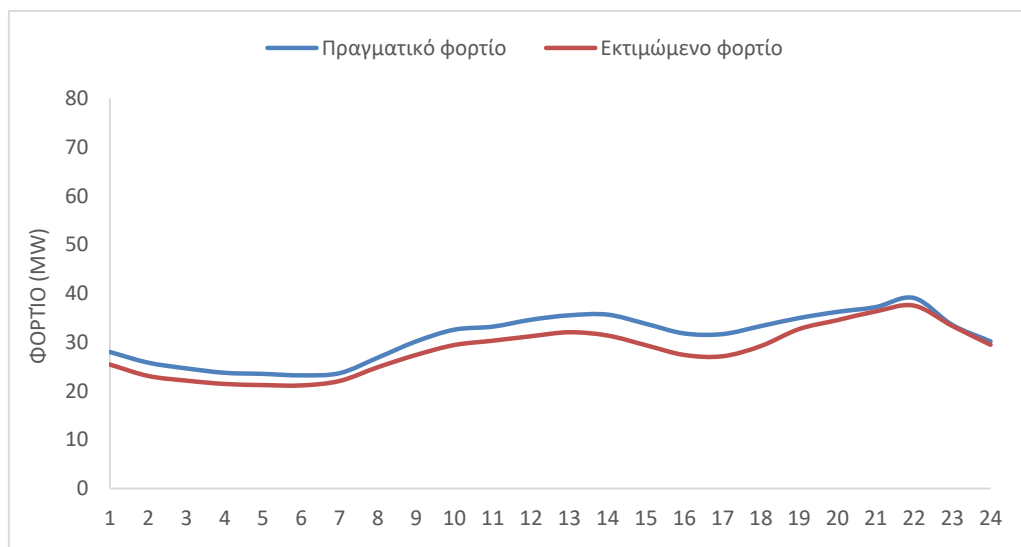

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- 2 φορητά Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης. Η G10 δεν είναι διαθέσιμη λόγω συντήρησης και η G6 λόγω βλάβης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 66,3 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 07/06/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **685,95 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **508,16 MWh** (74,08% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **177,79 MWh**, με διείσδυση 25,92%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **243,25 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

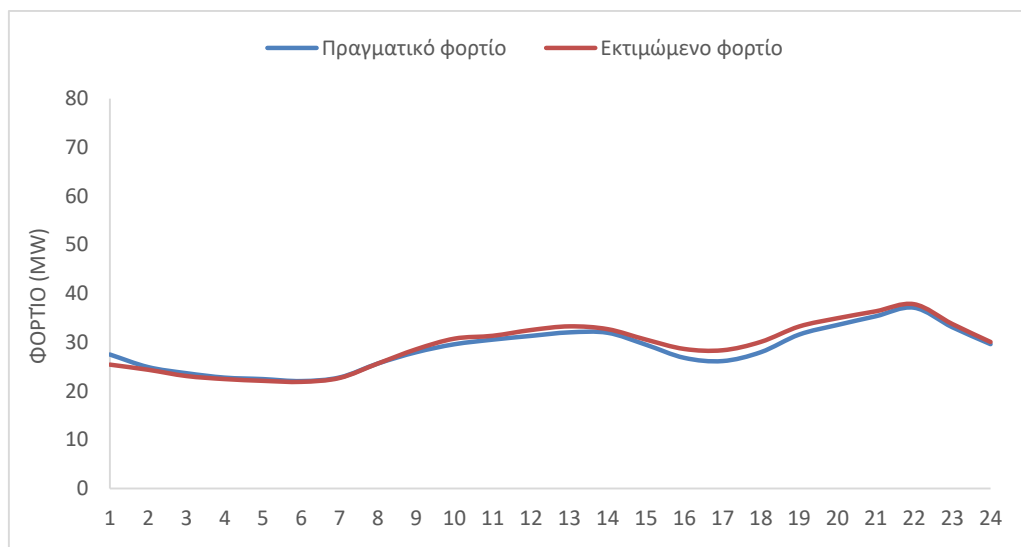

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- 2 φορητά Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης. Η G10 δεν είναι διαθέσιμη λόγω συντήρησης και η G6 λόγω βλάβης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 66,3 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 08/06/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **676,52 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **614,17 MWh** (90,78% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **62,35 MWh**, με διείσδυση 9,22%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **223,99 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

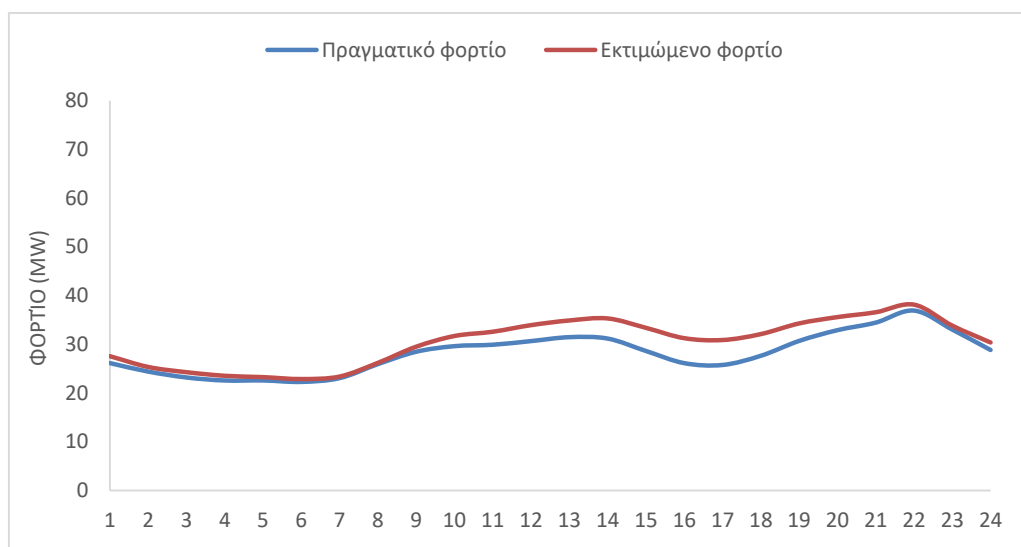

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- 2 φορητά Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης. Η G10 δεν είναι διαθέσιμη λόγω συντήρησης και η G6 λόγω βλάβης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 66,3 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 09/06/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **679,54 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **585,39 MWh** (86,15% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **94,15 MWh**, με διείσδυση 13,85%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **189,02 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

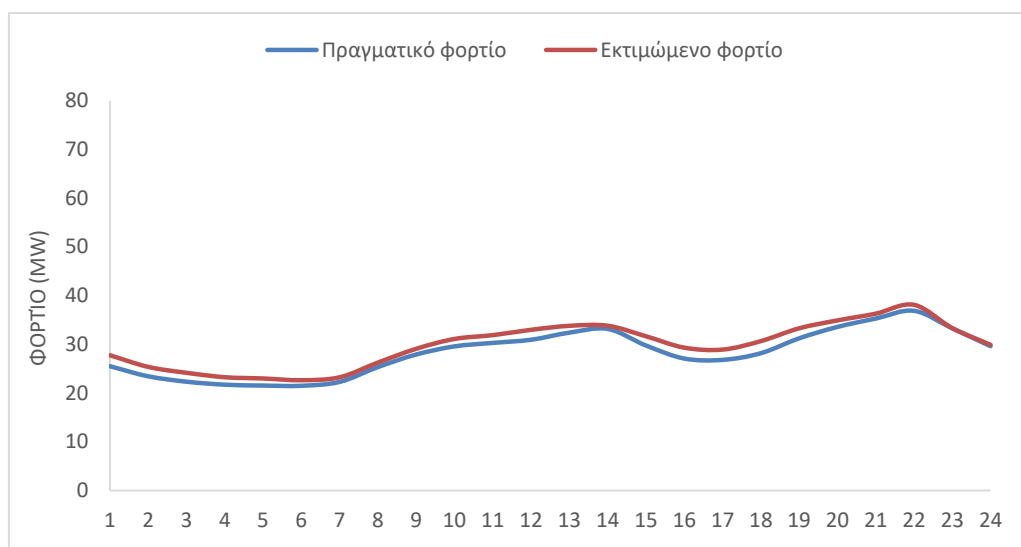

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- 2 φορητά Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης. Η G10 δεν είναι διαθέσιμη λόγω συντήρησης και η G6 λόγω βλάβης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 66,3 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 10/06/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **689,85 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **525,91 MWh** (76,24% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **163,94 MWh**, με διείσδυση 23,76%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **182,47 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

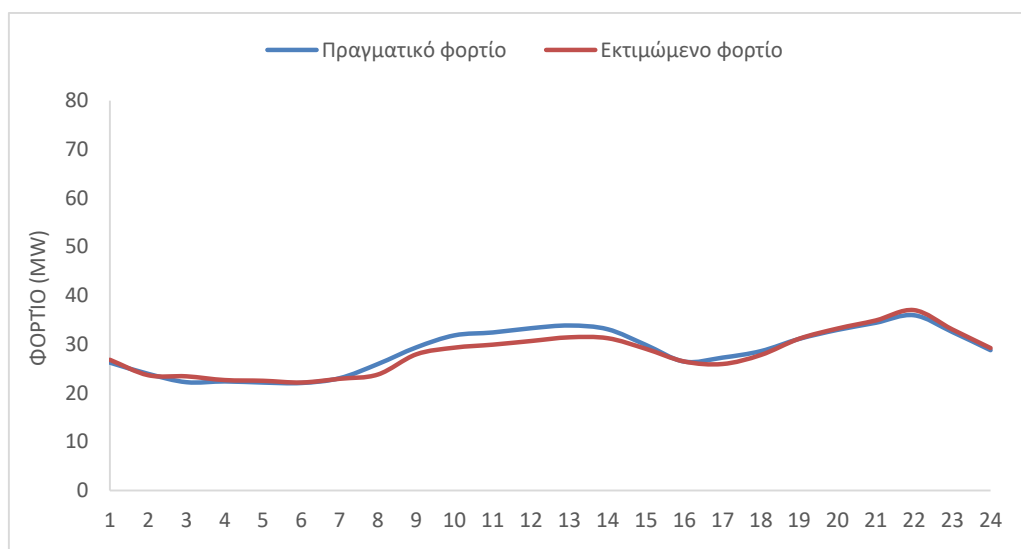

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- 2 φορητά Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης. Η G10 δεν είναι διαθέσιμη λόγω συντήρησης και η G6 λόγω βλάβης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 66,3 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 11/06/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **682,62 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **623,88 MWh** (91,39% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **58,74 MWh**, με διείσδυση 8,61%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **203,98 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

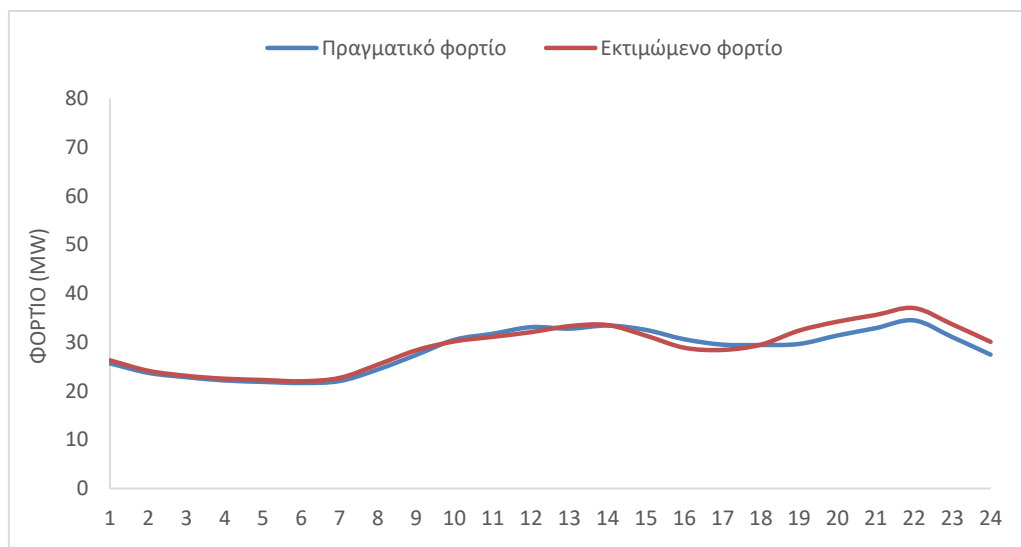

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- 2 φορητά Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης. Η G10 δεν είναι διαθέσιμη λόγω συντήρησης και η G6 λόγω βλάβης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 66,3 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 12/06/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **623,73 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **439,79 MWh** (70,51% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **183,94 MWh**, με διείσδυση 29,49%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **213,99 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

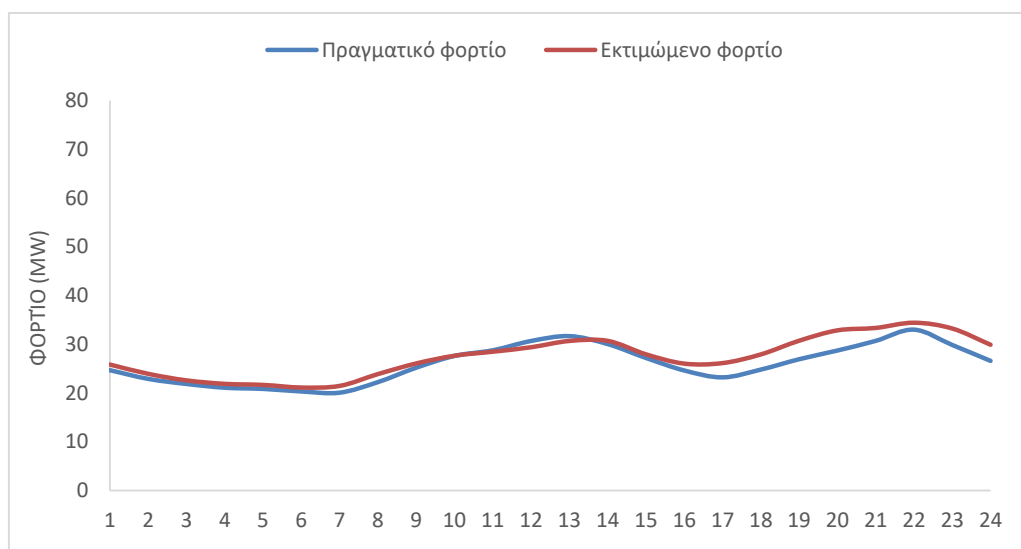

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- 2 φορητά Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης. Η G10 δεν είναι διαθέσιμη λόγω συντήρησης και η G6 λόγω βλάβης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 66,3 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 13/06/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **622,44 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **449,22 MWh** (72,17% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **173,22 MWh**, με διείσδυση 27,83%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **213,06 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

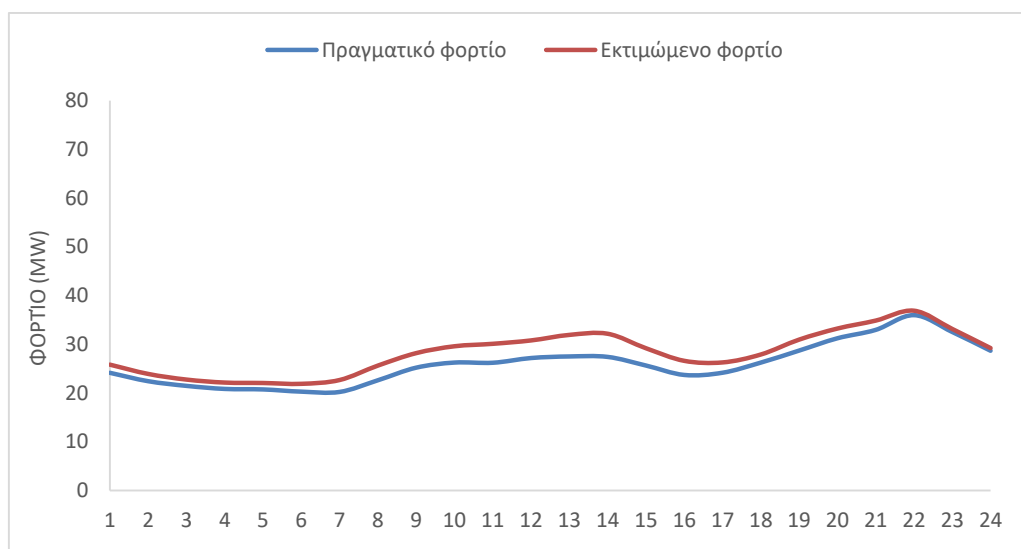

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- 2 φορητά Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης. Η G10 δεν είναι διαθέσιμη λόγω συντήρησης και η G6 λόγω βλάβης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 66,3 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 14/06/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **696,47 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **573,54 MWh** (82,35% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **122,93 MWh**, με διείσδυση 17,65%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **235,35 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

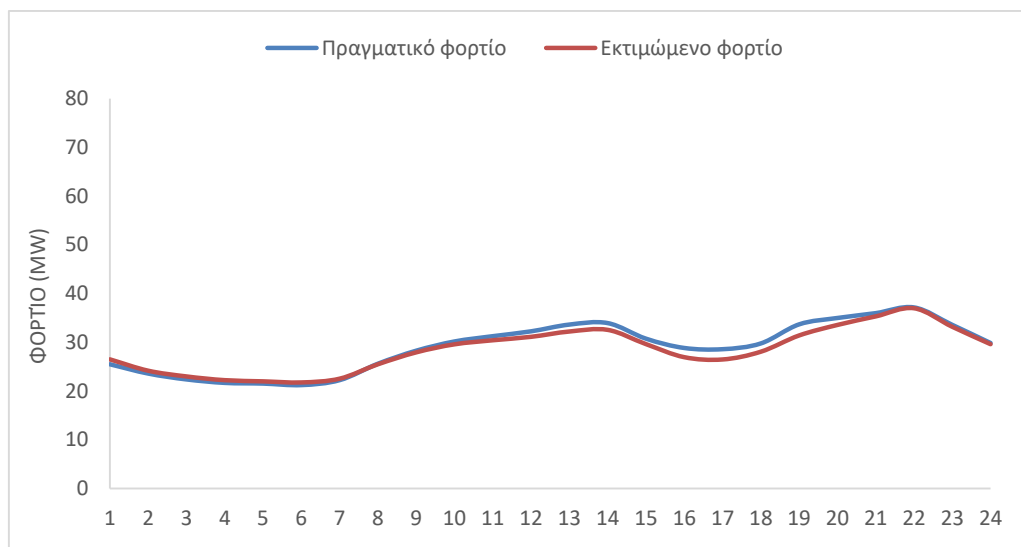

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- 2 φορητά Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης. Η G10 δεν είναι διαθέσιμη λόγω συντήρησης και η G6 λόγω βλάβης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 66,3 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 15/06/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **703,84 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **595,54 MWh** (84,61% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **108,3 MWh**, με διείσδυση 15,39%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **241,74 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

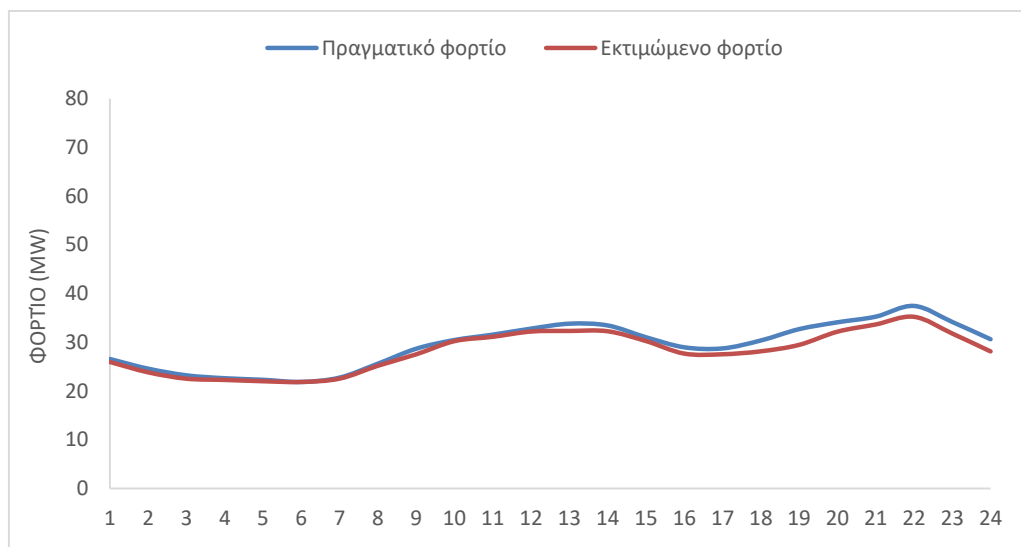

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- 3 φορητά Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης. Η G10 δεν είναι διαθέσιμη λόγω συντήρησης και η G6 λόγω βλάβης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 65 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 16/06/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **701,97 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **575,78 MWh** (82,02% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **126,19 MWh**, με διείσδυση 17,98%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **226,45 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

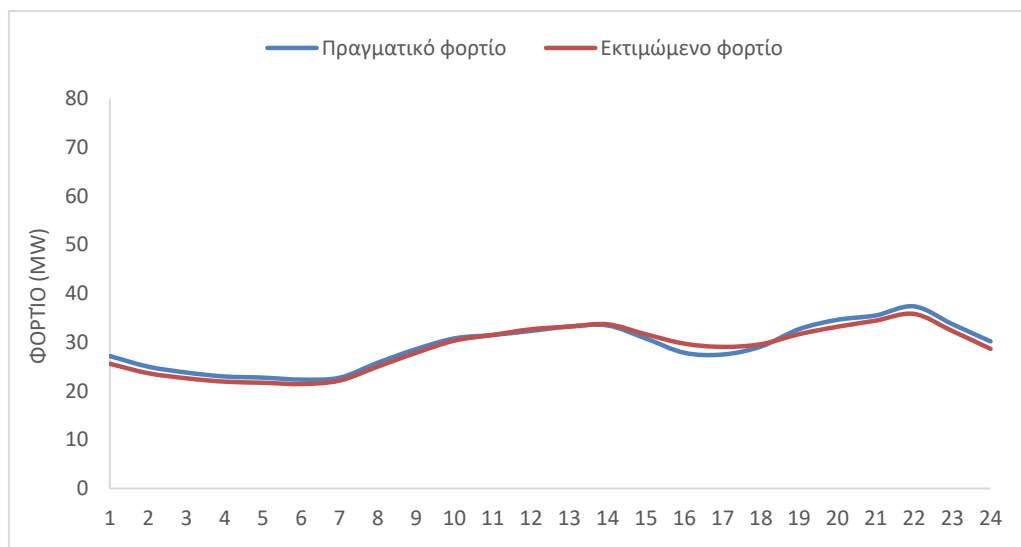

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- 3 φορητά Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης και η G10 λόγω συντήρησης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 72,5 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 17/06/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **683,7 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **543,64 MWh** (79,51% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **140,06 MWh**, με διείσδυση 20,49%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **217,56 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

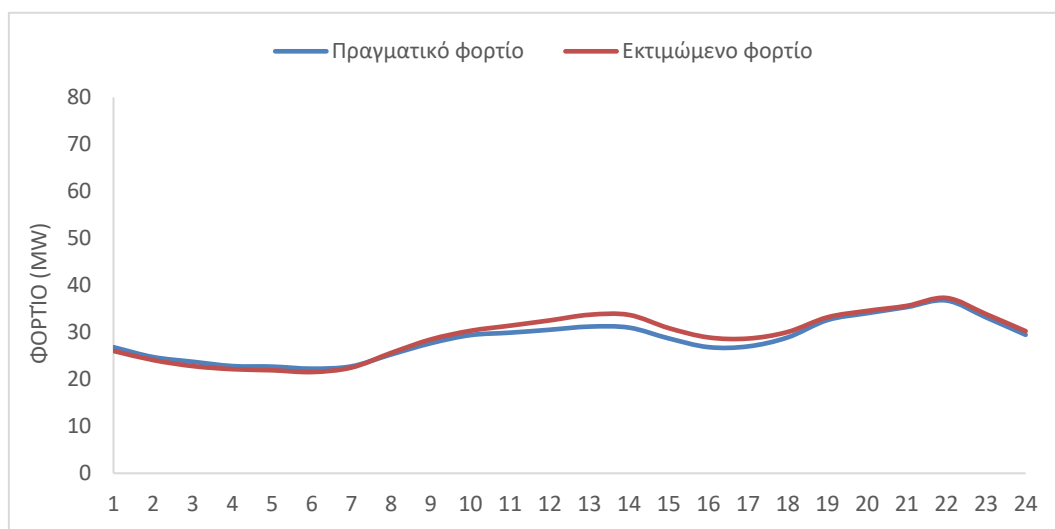

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- 3 φορητά Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης και η G10 λόγω συντήρησης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 72,5 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 18/06/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **672,59 MWh** . Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **496,42 MWh** (73,81% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **176,17 MWh** , με διείσδυση 26,19%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **213,62 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

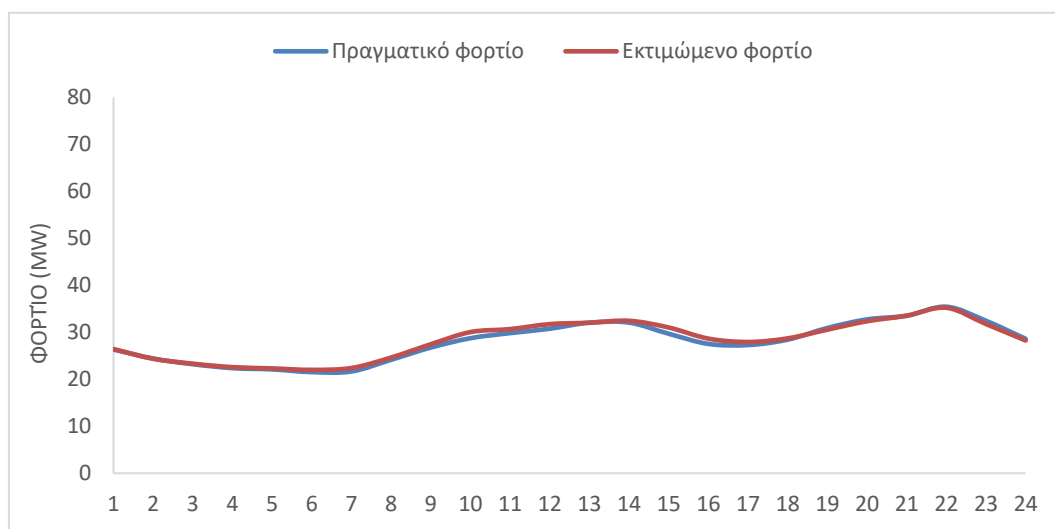

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- 3 φορητά Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης και η G10 λόγω συντήρησης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 72,5 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 19/06/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **622,7 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **439,7 MWh** (70,61% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **183 MWh**, με διείσδυση 29,39%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **218,06 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

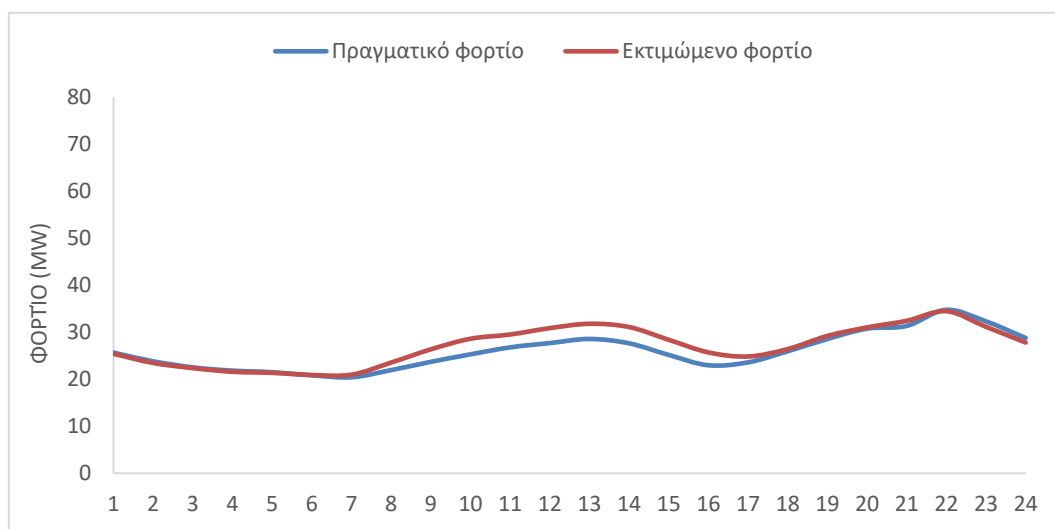

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- 3 φορητά Η/Ζ δεν είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης και η G10 λόγω συντήρησης, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 72,5 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 20/06/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **677,77 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **581,94 MWh** (85,86% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **95,83 MWh**, με διείσδυση 14,14%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **207,53 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

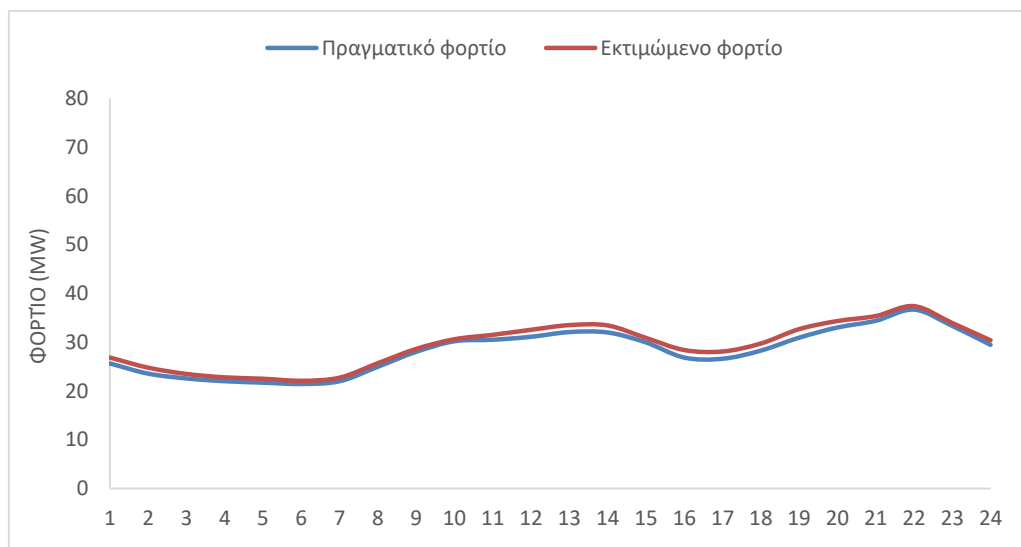

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- 3 φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη και η G10 σε συντήρηση, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 72,5 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 21/06/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **705,88 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **694,35 MWh** (98,37% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **11,53 MWh**, με διείσδυση 1,63%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **165,99 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

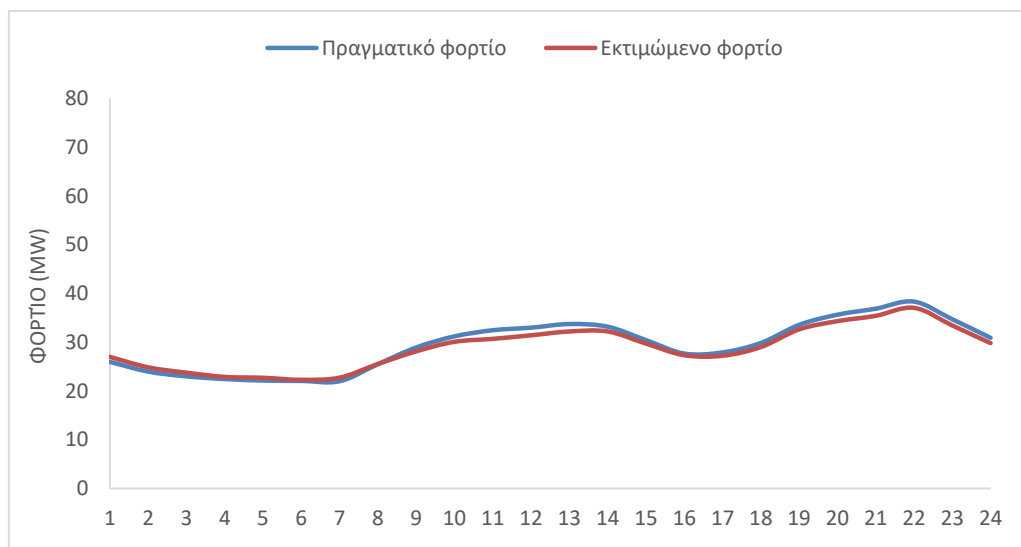

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- 3 φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 82,5 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 22/06/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **750,44 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **746,04 MWh** (99,41% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **4,4 MWh**, με διείσδυση 0,59%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **214,54 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

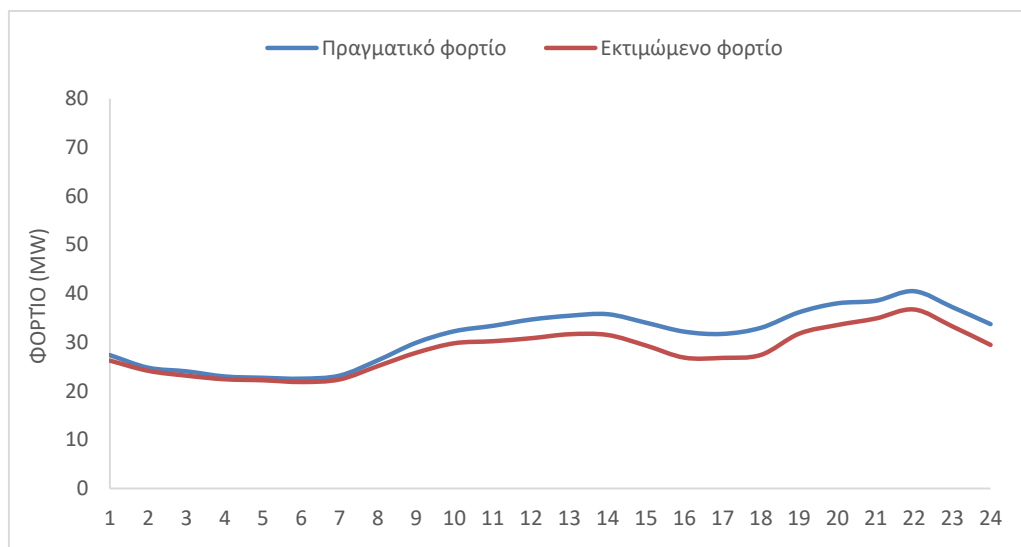

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- 3 φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 82,5 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 23/06/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **813,46 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **807,84 MWh** (99,31% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **5,62 MWh**, με διείσδυση 0,69%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **214,48 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

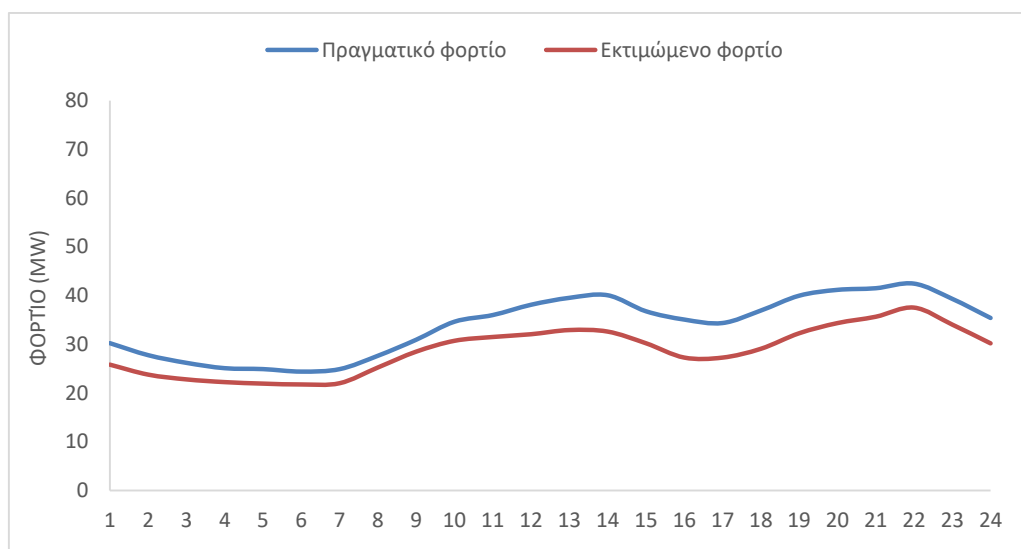

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- 3 φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 82,5 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 24/06/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **761,95 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **691,36 MWh** (90,74% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **70,59 MWh**, με διείσδυση 9,26%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **233,28 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

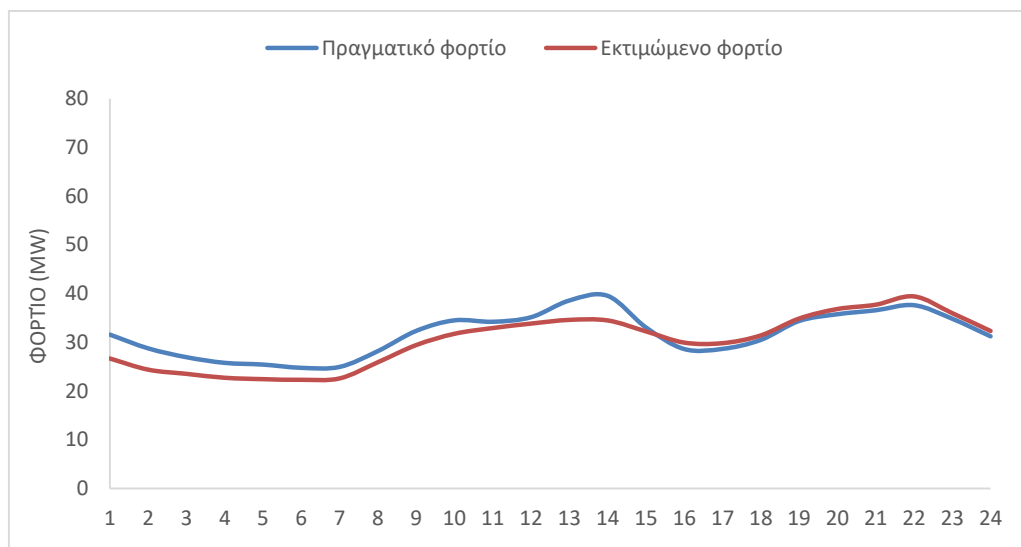

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- 3 φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 82,5 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 25/06/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **732,6 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **724,81 MWh** (98,94% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **7,79 MWh**, με διείσδυση 1,06%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **193,13 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

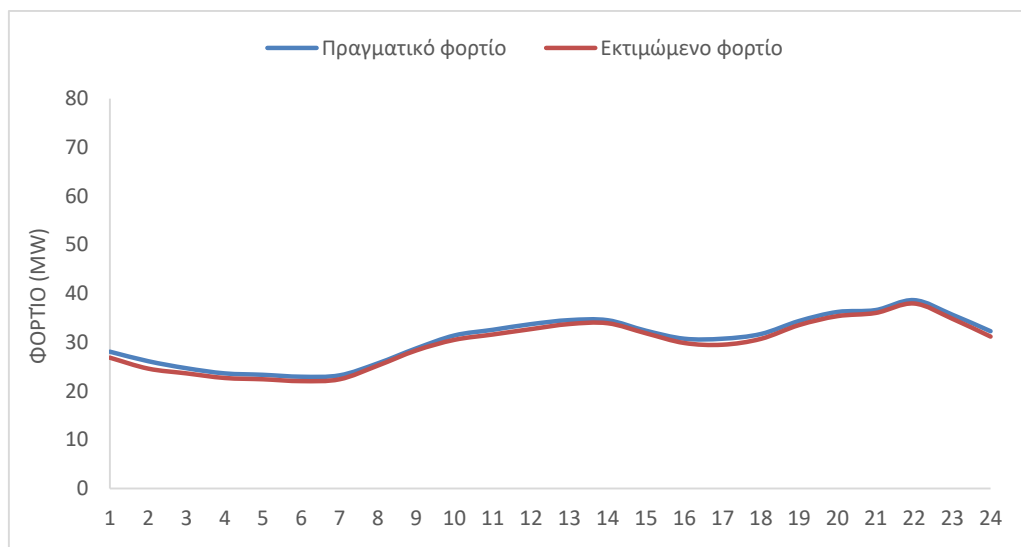

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- 3 φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 82,5 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 26/06/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **672,41 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **610,62 MWh** (90,81% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **61,79 MWh**, με διείσδυση 9,19%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **204,53 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

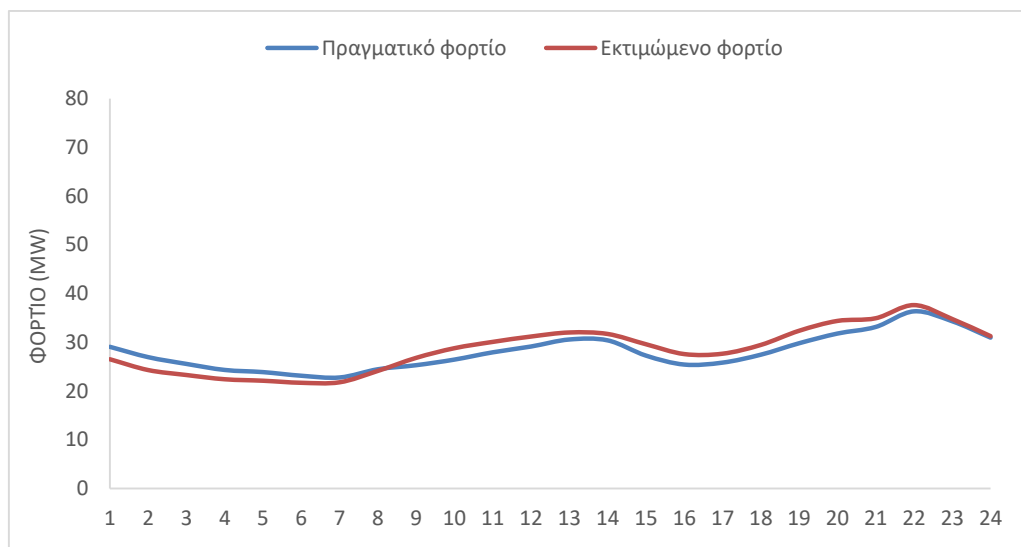

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- 3 φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 82,5 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 27/06/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **736,82 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **626,98 MWh** (85,09% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **109,84 MWh**, με διείσδυση 14,91%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **233,76 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

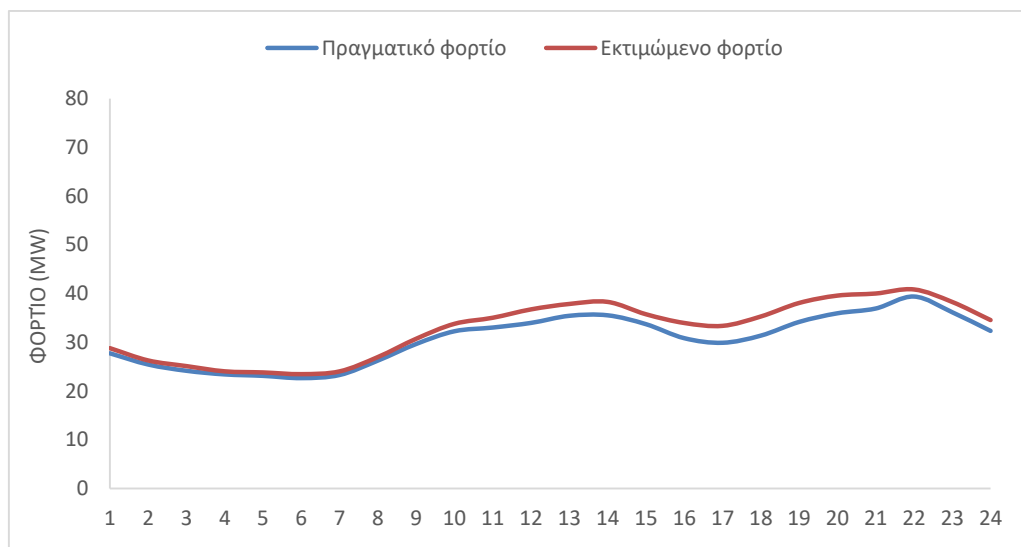

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- 3 φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 82,5 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 28/06/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **756,4 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **568,16 MWh** (75,11% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **188,24 MWh**, με διείσδυση 24,89%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **258,4 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

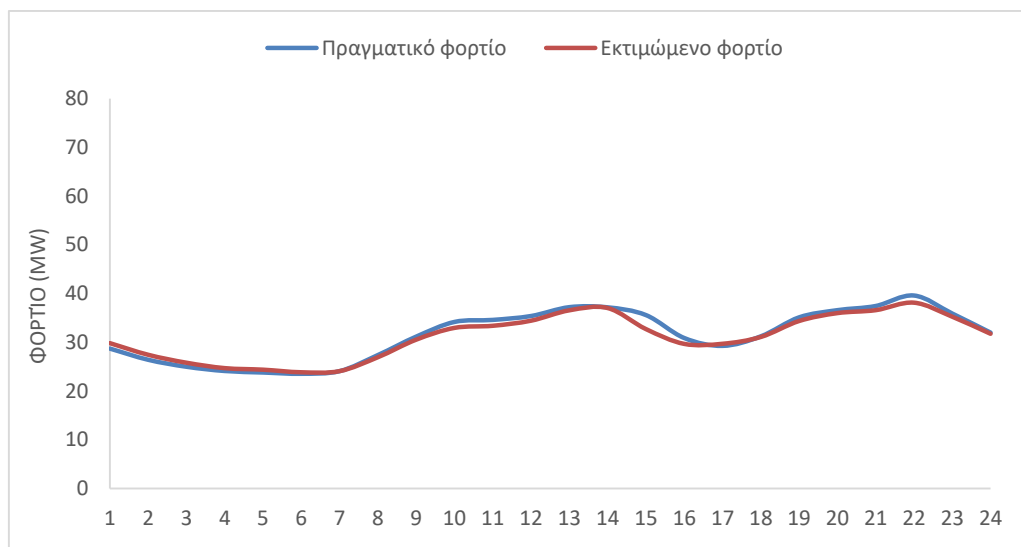

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- 3 φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 82,5 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 29/06/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **752,19 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **593,84 MWh** (78,95% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **158,35 MWh**, με διείσδυση 21,05%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **257,4 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

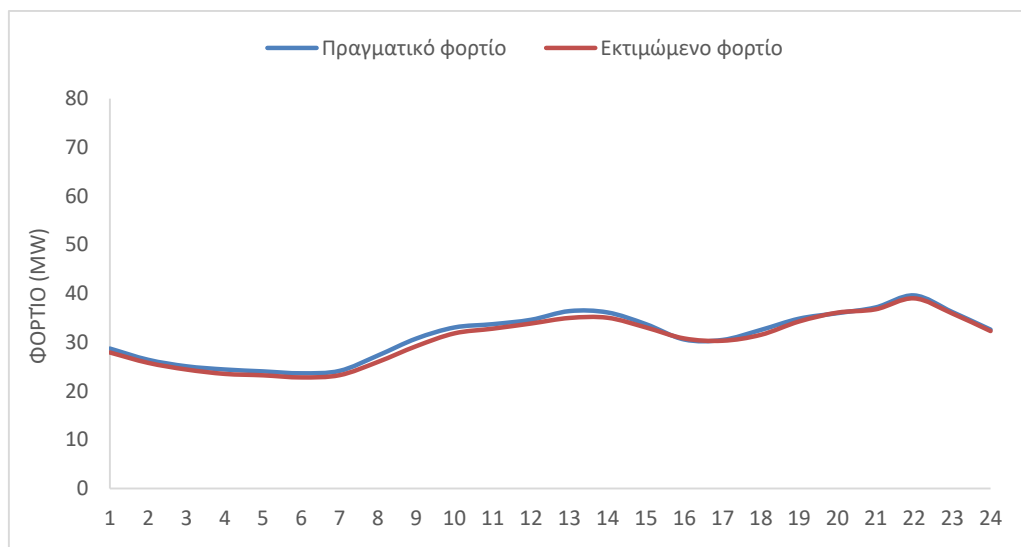

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- 3 φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 82,5 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 30/06/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **764,55 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **696,81 MWh** (91,14% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **67,74 MWh**, με διείσδυση 8,86%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **96,48 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

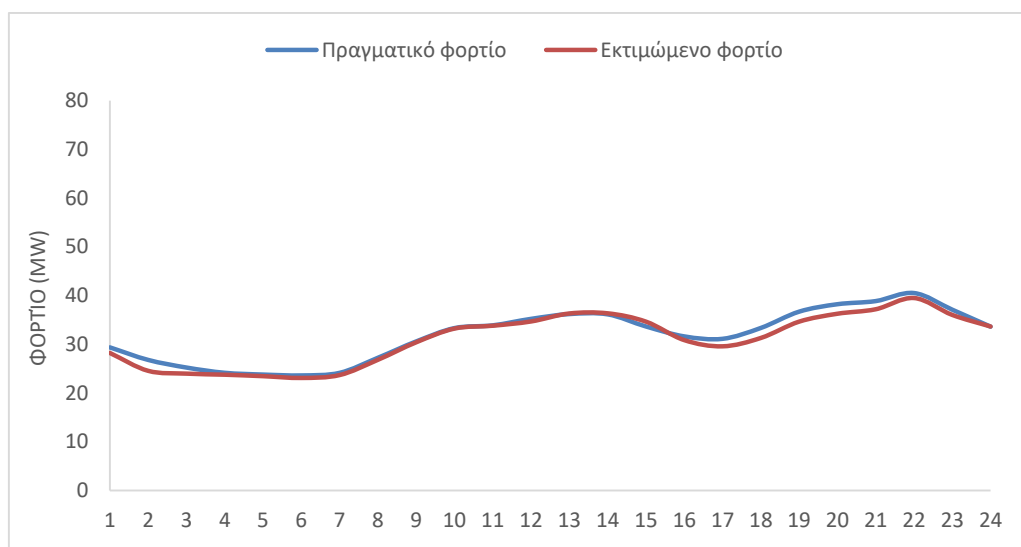

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- 3 φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 82,5 MW.
- Λόγω εργασιών στο δίκτυο ήταν εκτός λειτουργίας τα ΑΠ Καστρί, Τέρπανδρος και Άντισσας από τις 07:00.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 12/07/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **739,56 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **632,13 MWh** (85,47% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **107,43 MWh**, με διείσδυση 14,53%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **237,6 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

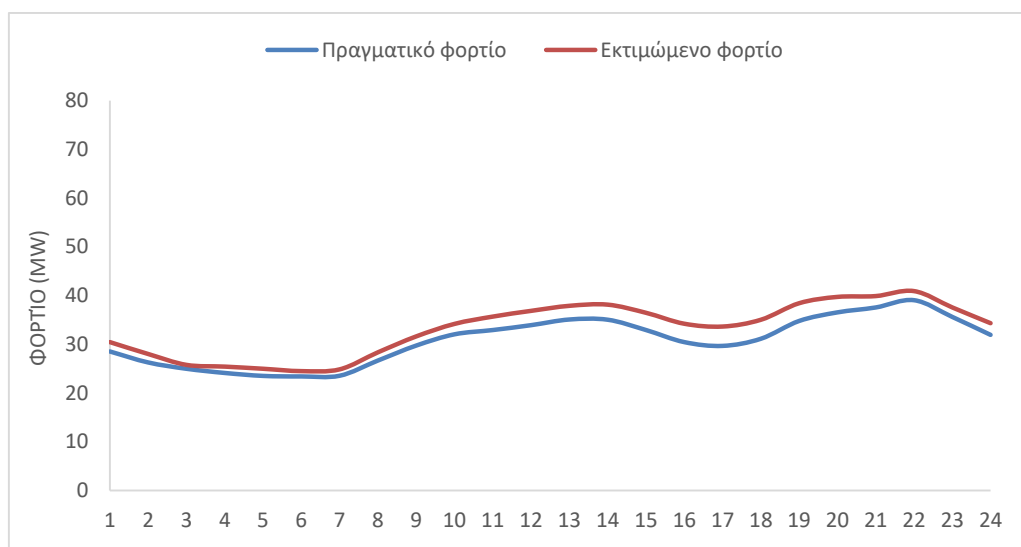

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 10MW μισθωμένης ισχύος.
- 3 φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 92,5 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 13/07/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **731,44 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **543,39 MWh** (74,29% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **188,05 MWh**, με διείσδυση 25,71%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **247,77 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

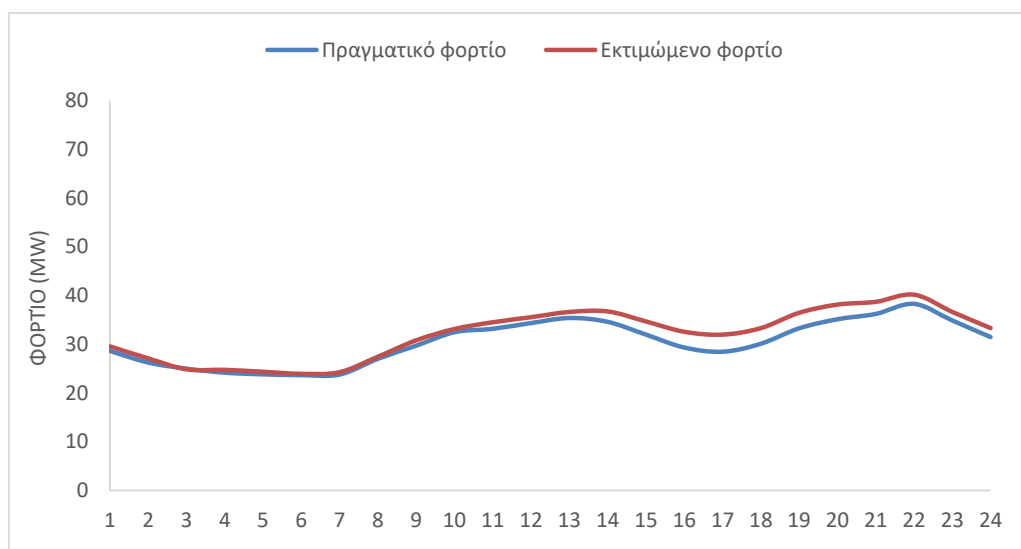

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 10MW μισθωμένης ισχύος.
- 3 φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 92,5 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 18/07/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **778,68 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **568,63 MWh** (73,02% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **210,05 MWh**, με διείσδυση 26,98%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **269,64 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

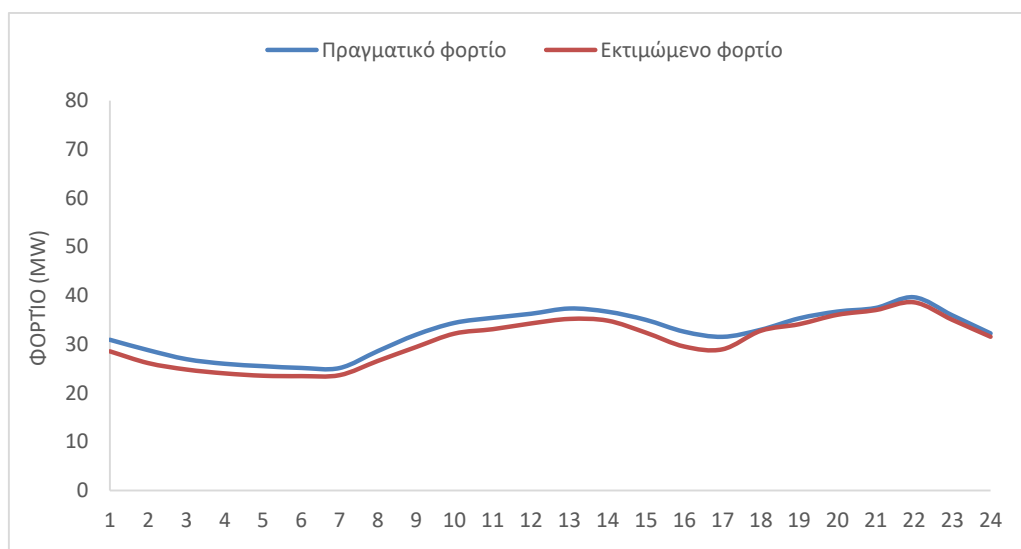

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 10MW μισθωμένης ισχύος.
- 3 φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 92,5 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 19/07/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **735,13 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **486,87 MWh** (66,23% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **248,26 MWh**, με διείσδυση 33,77%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **267,82 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

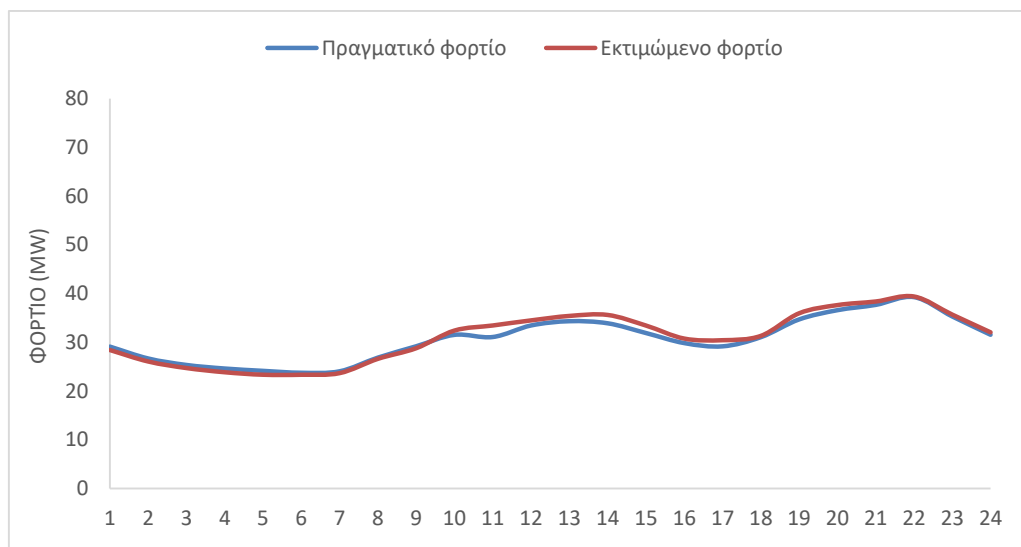

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 10MW μισθωμένης ισχύος.
- 3 φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 92,5 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 25/07/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **948,49 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **809,95 MWh** (85,39% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **138,54 MWh**, με διείσδυση 14,61%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **268,64 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

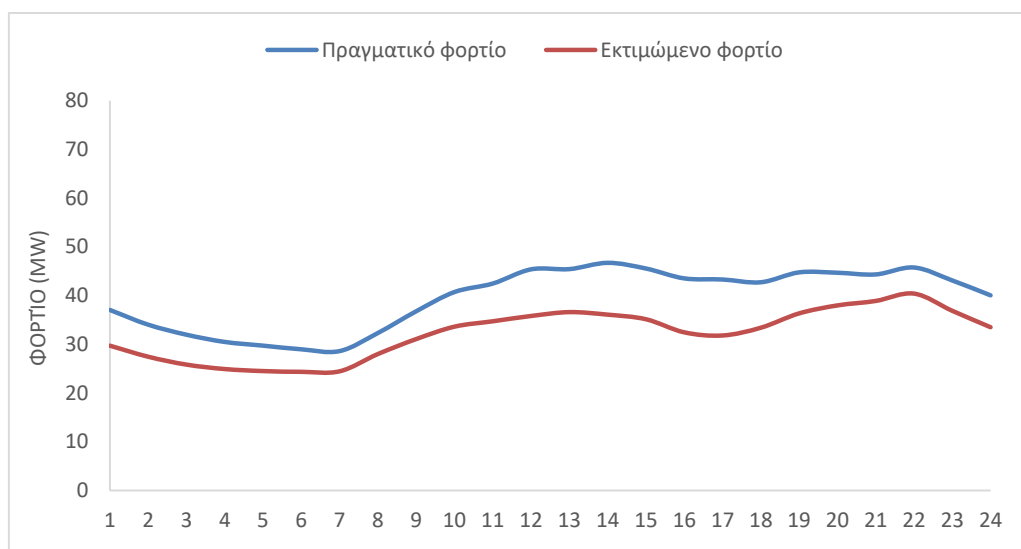

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 10MW μισθωμένης ισχύος.
- 1 φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 94,9 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 26/07/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **920,46 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **832,24 MWh** (90,42% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **88,22 MWh**, με διείσδυση 9,58%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **272,14 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

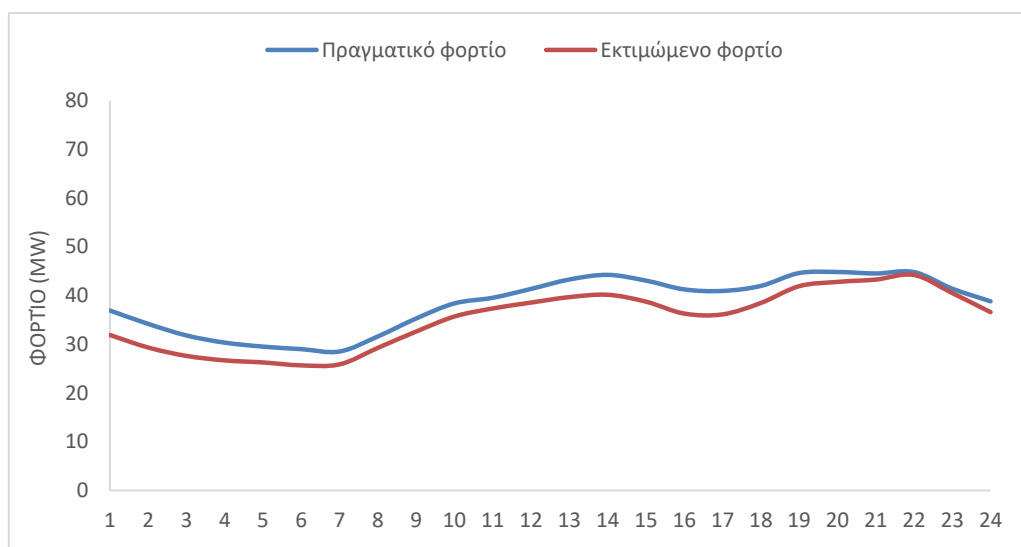

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 10MW μισθωμένης ισχύος.
- 1 φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 94,9 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 27/07/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **924,23 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **843,75 MWh** (91,29% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **80,48 MWh**, με διείσδυση 8,71%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **271,3 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

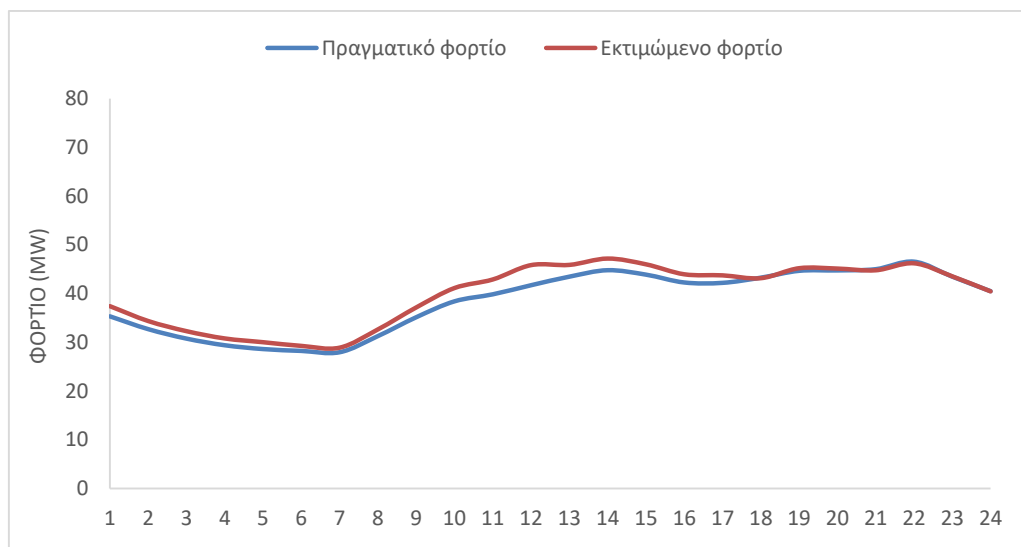

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 10MW μισθωμένης ισχύος.
- 1 φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 94,9 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 01/07/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **776,67 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **720,57 MWh** (92,78% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **56,1 MWh**, με διείσδυση 7,22%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **137,75 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

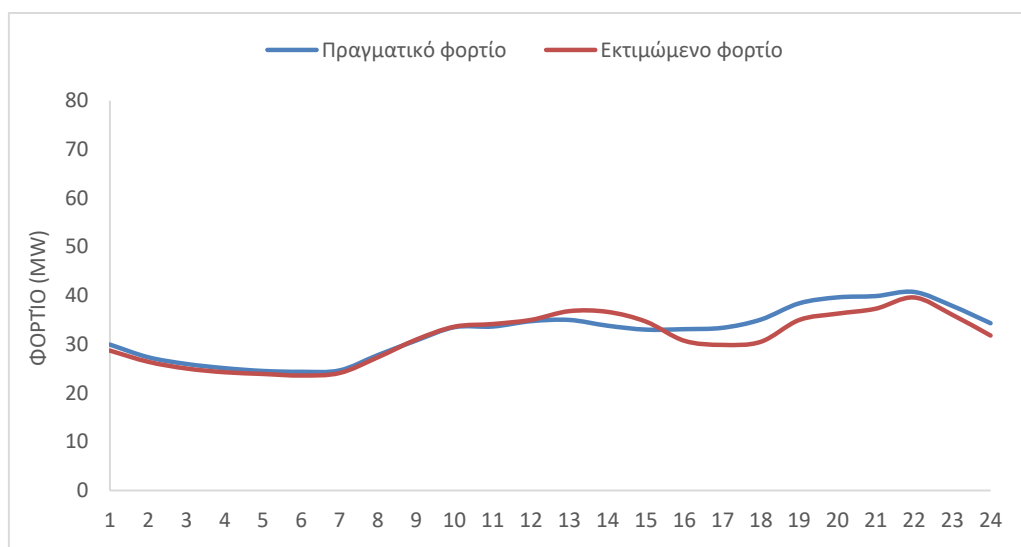

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 10MW μισθωμένης ισχύος.
- 3 φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 92,5 MW.
- Λόγω εργασιών στο δίκτυο ήταν εκτός λειτουργίας τα ΑΠ Καστρί, Τέρπανδρος και Άντισσας έως τις 15:00.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 02/07/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **786,26 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **597,03 MWh** (75,93% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **189,23 MWh**, με διείσδυση 24,07%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **265,31 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

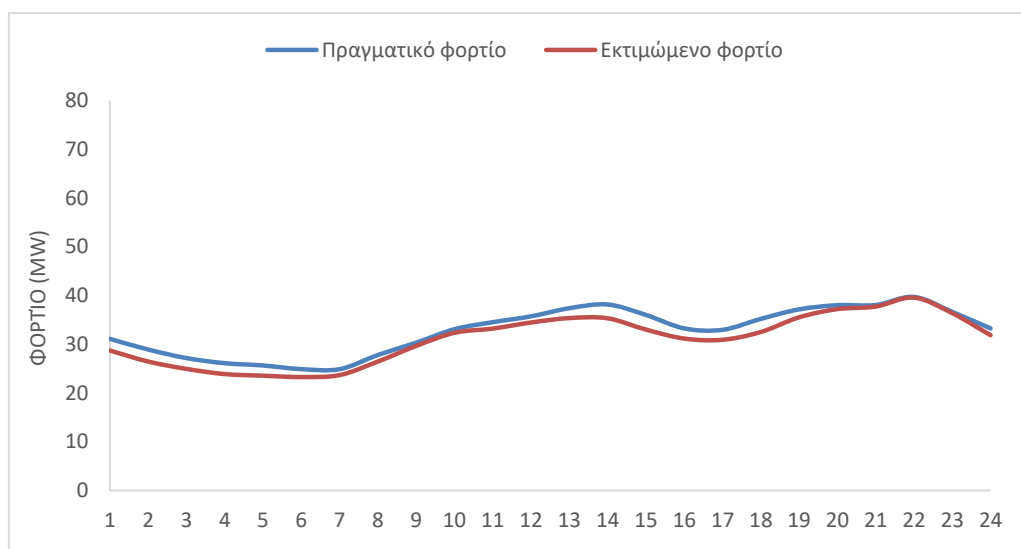

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 10MW μισθωμένης ισχύος.
- 3 φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 92,5 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 03/07/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **696,5 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **525,86 MWh** (75,5% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **170,64 MWh**, με διείσδυση 24,5%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **211,86 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

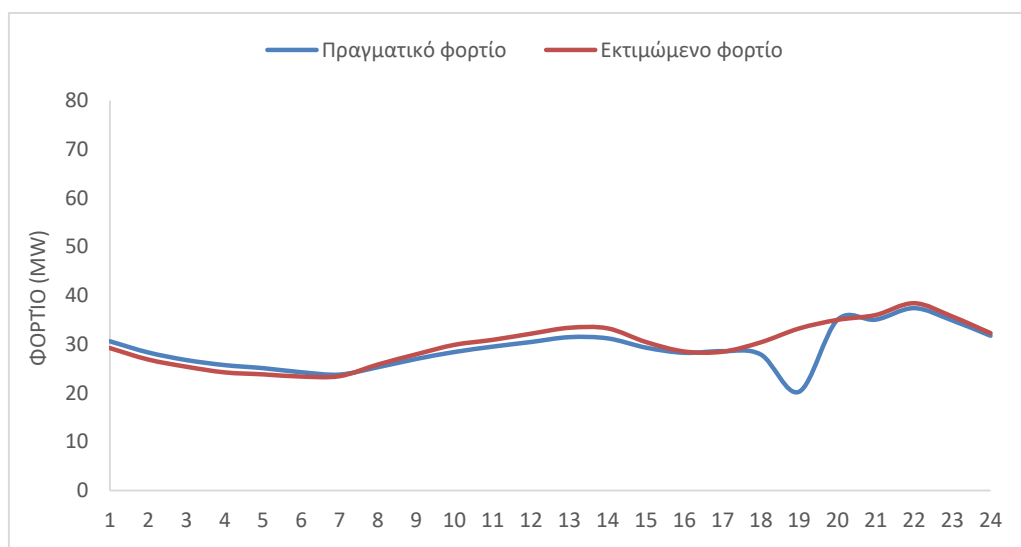

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 10MW μισθωμένης ισχύος.
- 3 φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 92,5 MW.
- Γενική διακοπή στις 18:00, λόγω βλάβης στο δίκτυο.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 04/07/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **748,93 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **612,25 MWh** (81,75% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **136,68 MWh**, με διείσδυση 18,25%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **238,43 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

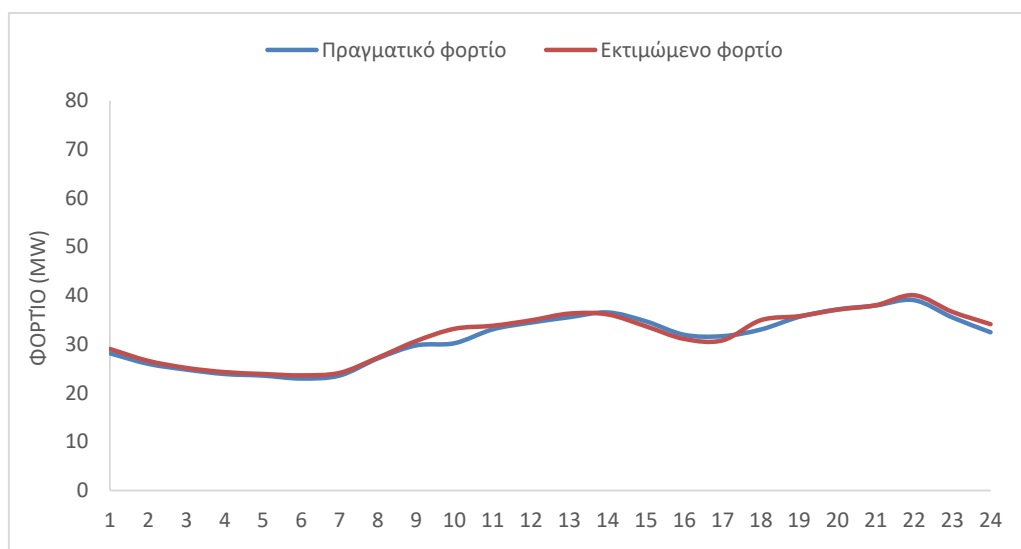

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 10MW μισθωμένης ισχύος.
- 3 φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 92,5 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 05/07/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **760,36 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **593,95 MWh** (78,11% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **166,41 MWh**, με διείσδυση 21,89%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **257,5 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

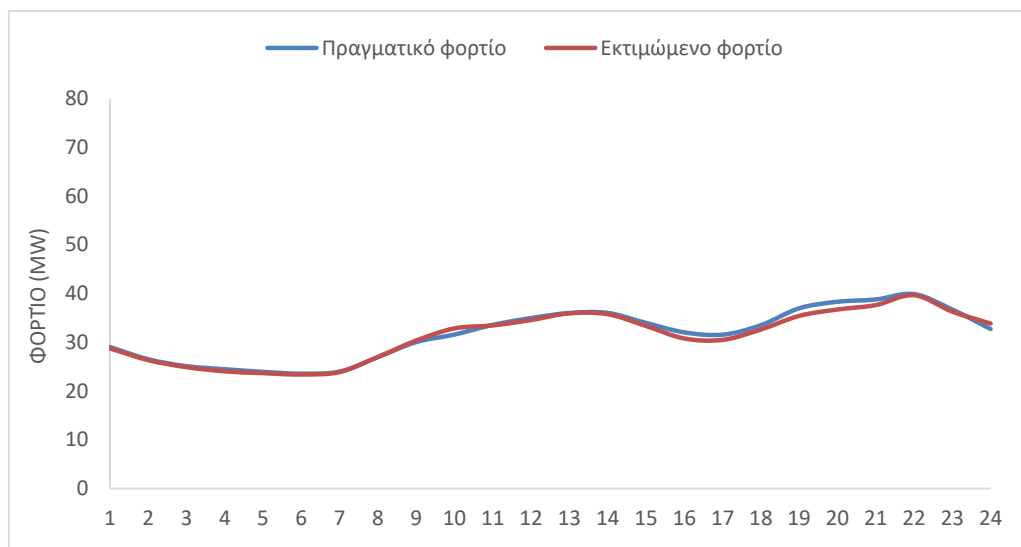

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 10MW μισθωμένης ισχύος.
- 3 φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 92,5 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 06/07/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **761,95 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **565,86 MWh** (74,26% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **196,09 MWh**, με διείσδυση 25,74%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **262,92 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

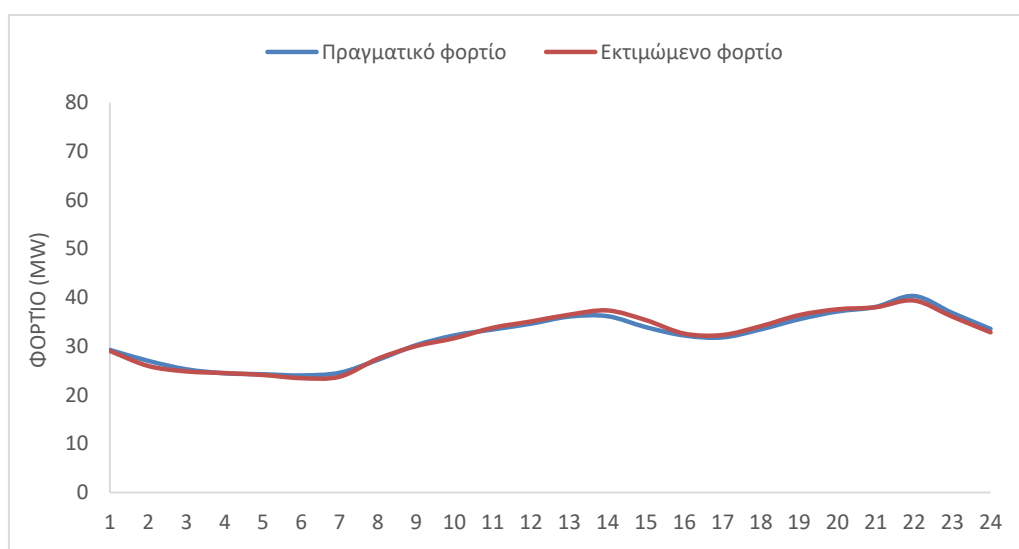

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 10MW μισθωμένης ισχύος.
- 3 φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 92,5 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 07/07/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **790,97 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **662,67 MWh** (83,78% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **128,3 MWh**, με διείσδυση 16,22%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **255,09 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

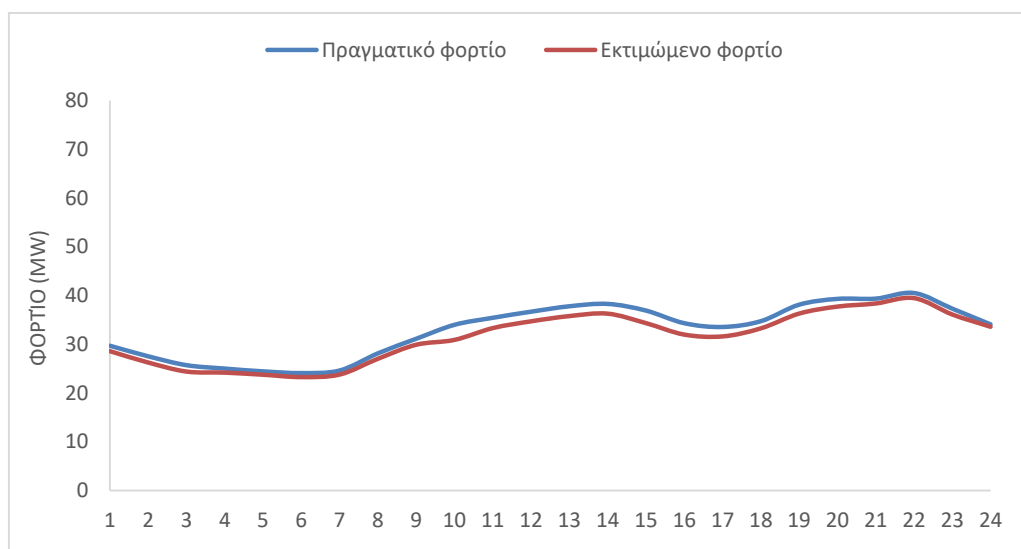

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 10MW μισθωμένης ισχύος.
- 3 φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 92,5 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 08/07/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **803,97 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **739,56 MWh** (91,99% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **64,41 MWh**, με διείσδυση 8,01%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **237,92 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

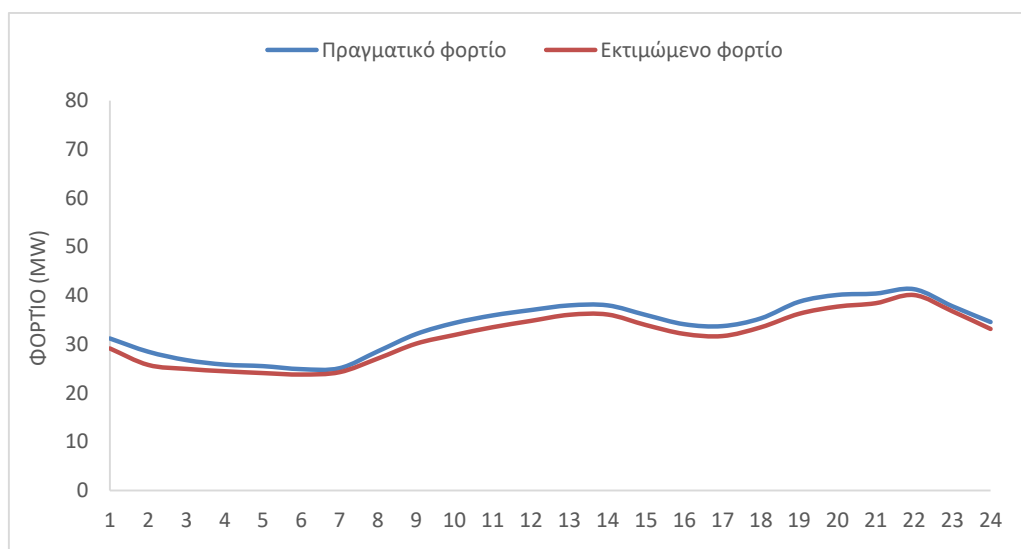

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 10MW μισθωμένης ισχύος.
- 3 φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 92,5 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 09/07/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **771,96 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **690,52 MWh** (89,45% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **81,44 MWh**, με διείσδυση 10,55%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **219,87 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

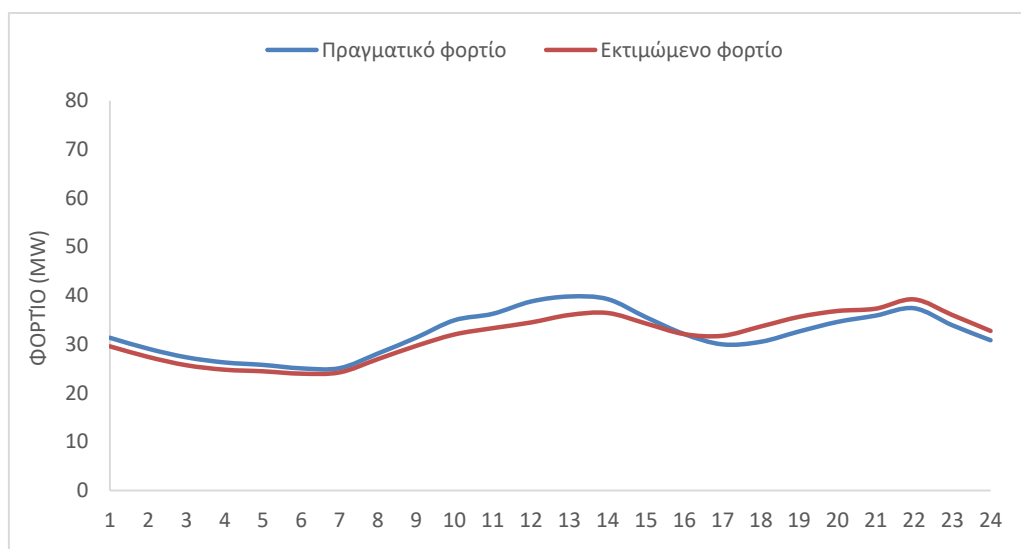

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 10MW μισθωμένης ισχύος.
- 3 φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 92,5 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 10/07/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **675,95 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **505,81 MWh** (74,83% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **170,14 MWh**, με διείσδυση 25,17%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **225,07 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

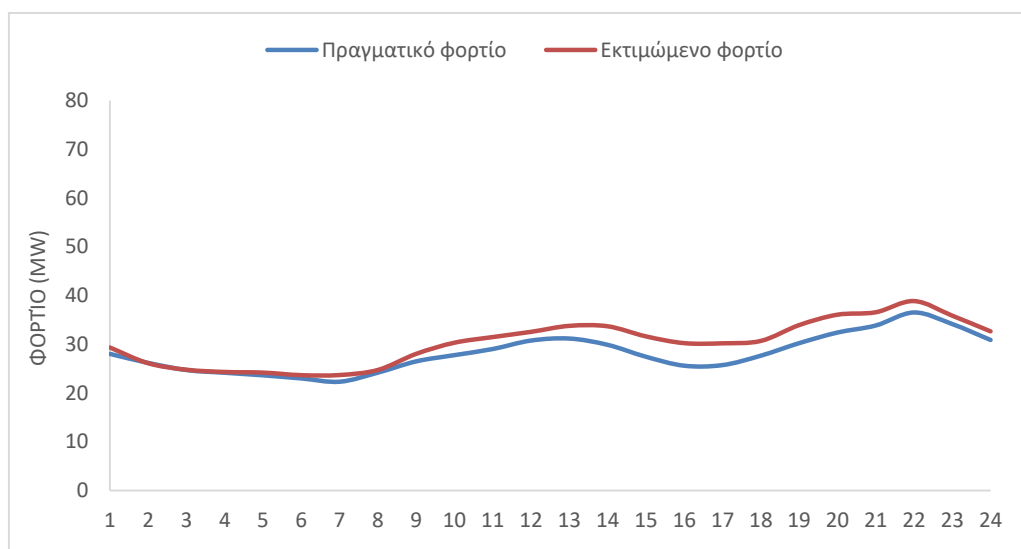

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 10MW μισθωμένης ισχύος.
- 3 φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 92,5 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 11/07/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **737,12 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **657,47 MWh** (89,19% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **79,65 MWh**, με διείσδυση 10,81%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **220,58 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

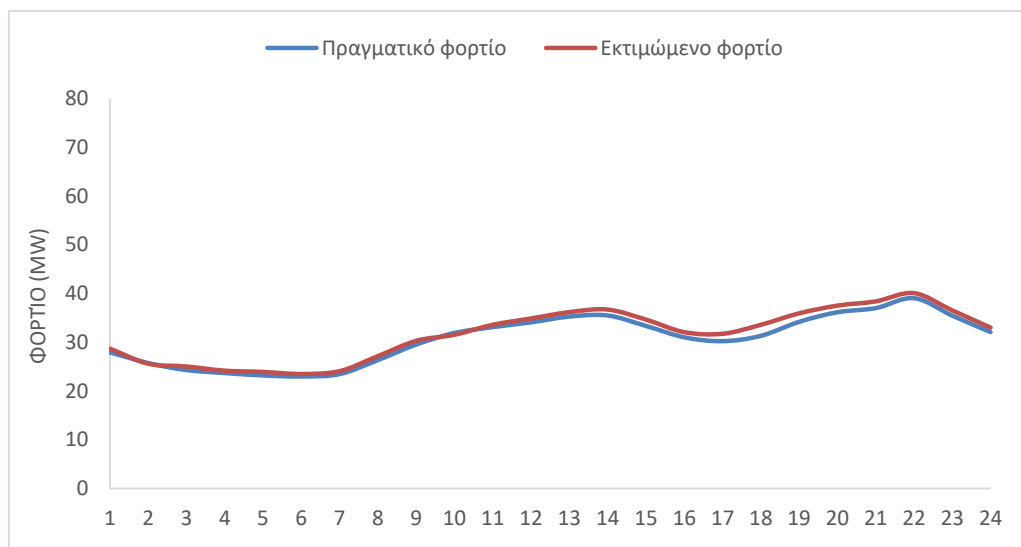

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 10MW μισθωμένης ισχύος.
- 3 φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 92,5 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 14/07/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **736,59 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **514,15 MWh** (69,8% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **222,44 MWh**, με διείσδυση 30,2%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **252,38 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

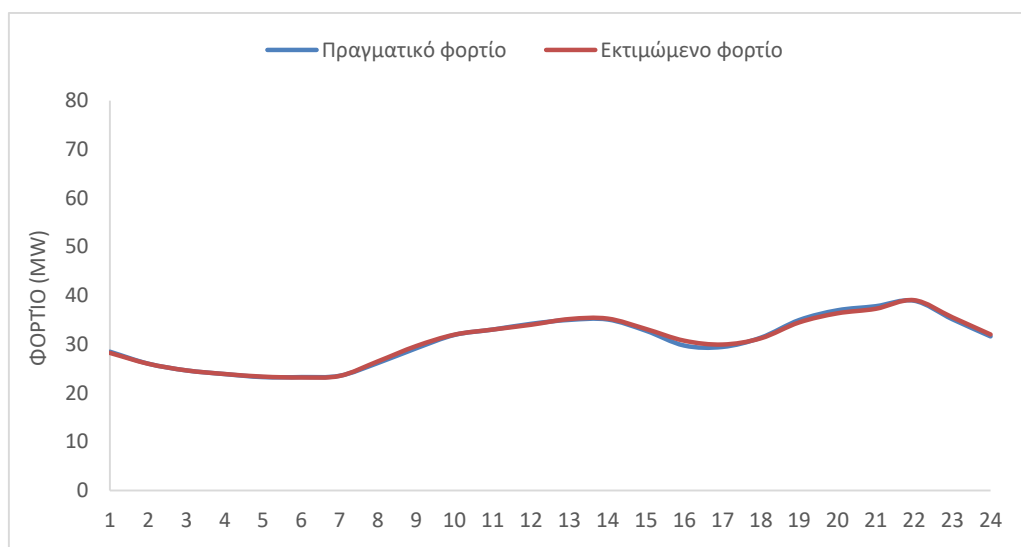

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 10MW μισθωμένης ισχύος.
- 3 φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 92,5 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 15/07/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **757,67 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **569,48 MWh** (75,16% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **188,19 MWh**, με διείσδυση 24,84%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **260,82 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

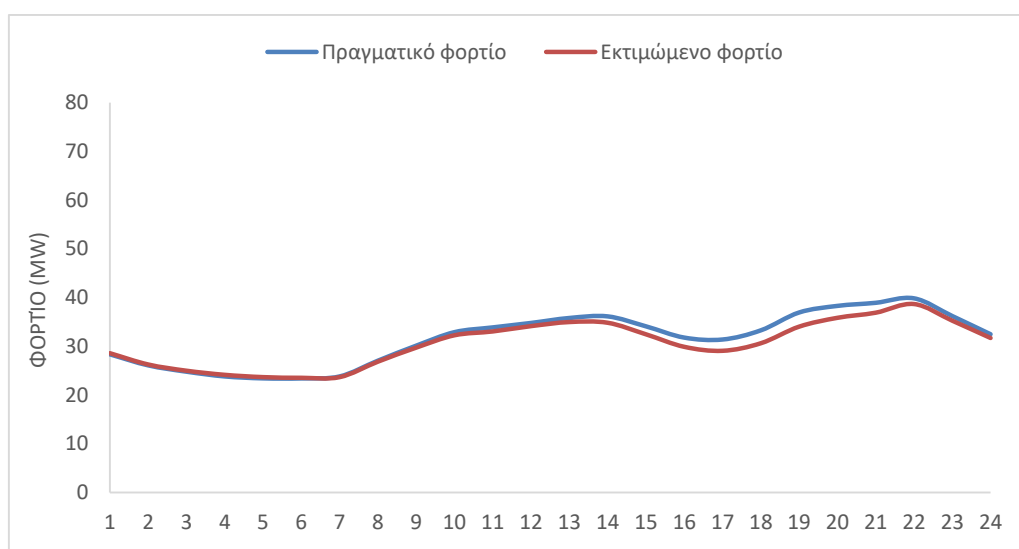

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 10MW μισθωμένης ισχύος.
- 3 φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 92,5 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 16/07/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **771,43 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **613,64 MWh** (79,55% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **157,79 MWh**, με διείσδυση 20,45%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **255,24 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

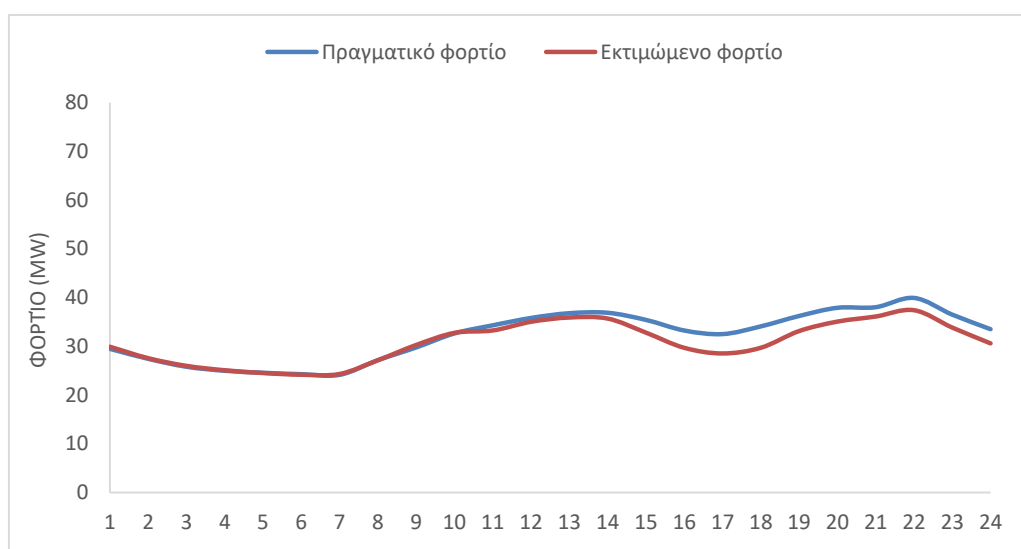

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 10MW μισθωμένης ισχύος.
- 3 φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 92,5 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 17/07/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **752,76 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **543,01 MWh** (72,14% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **209,75 MWh**, με διείσδυση 27,86%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **257,27 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

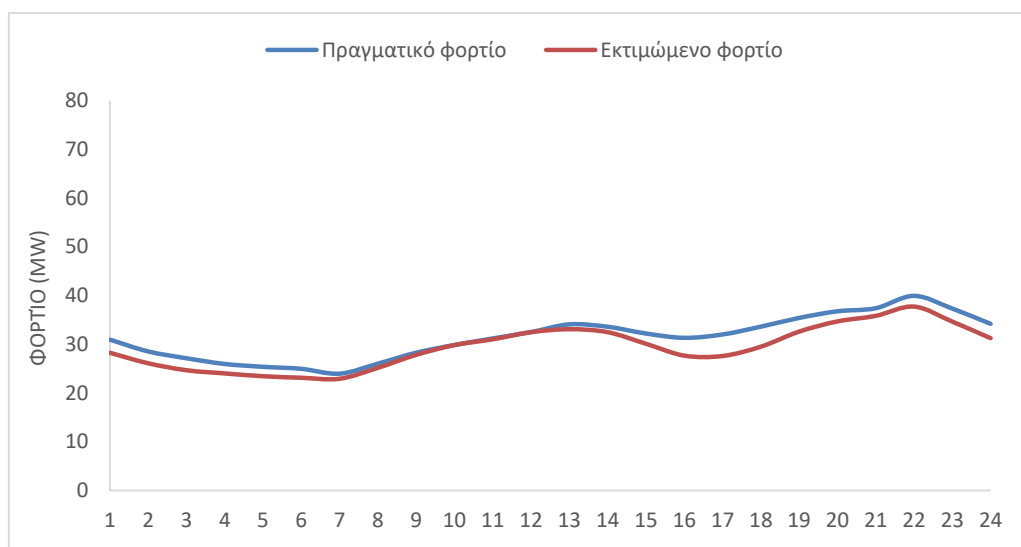

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 10MW μισθωμένης ισχύος.
- 3 φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 92,5 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 20/07/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **731,61 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **531,06 MWh** (72,59% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **200,55 MWh**, με διείσδυση 27,41%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **263,64 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

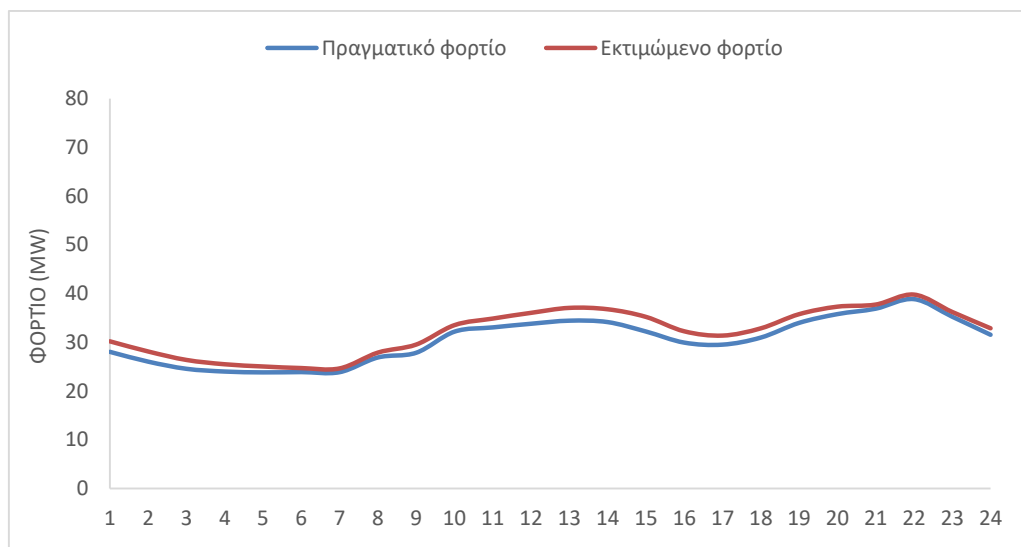

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 10MW μισθωμένης ισχύος.
- 3 φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 92,5 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 21/07/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **769,32 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **648,44 MWh** (84,29% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **120,88 MWh**, με διείσδυση 15,71%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **261,53 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

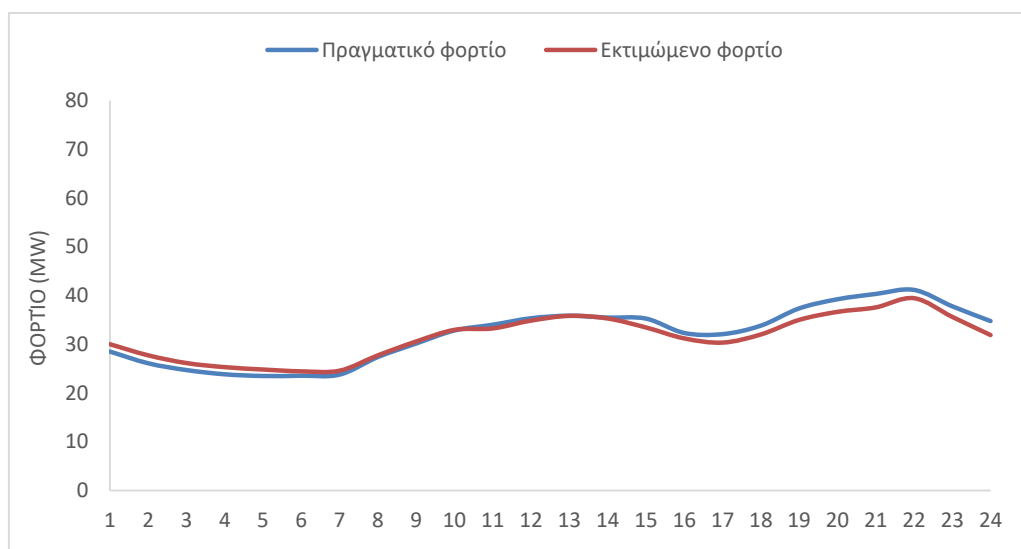

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 10MW μισθωμένης ισχύος.
- 3 φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 92,5 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 22/07/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **830,38 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **778,8 MWh** (93,79% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **51,58 MWh**, με διείσδυση 6,21%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **259,52 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

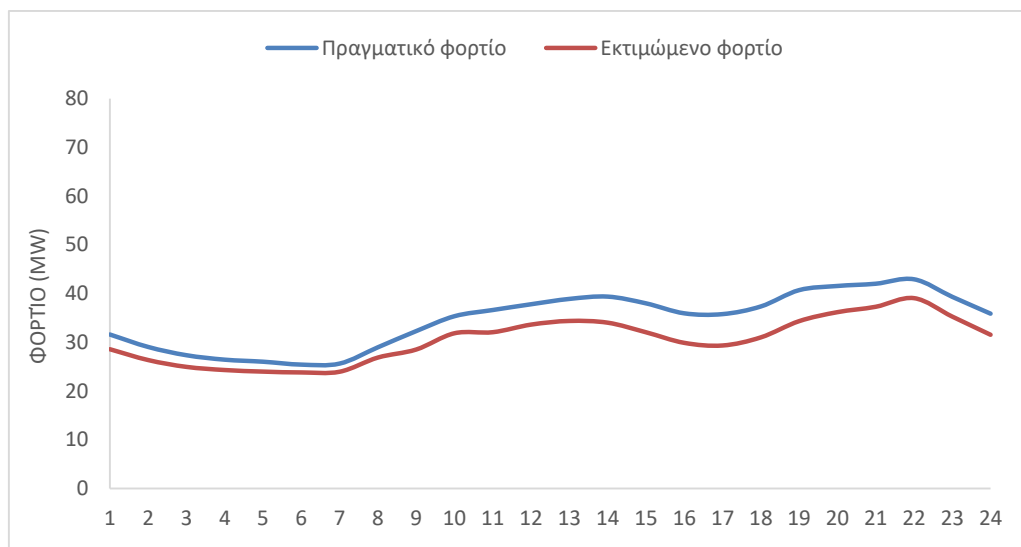

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 10MW μισθωμένης ισχύος.
- 1 φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 94,9 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 23/07/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **831,19 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **736,46 MWh** (88,6% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **94,73 MWh**, με διείσδυση 11,4%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **206,06 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

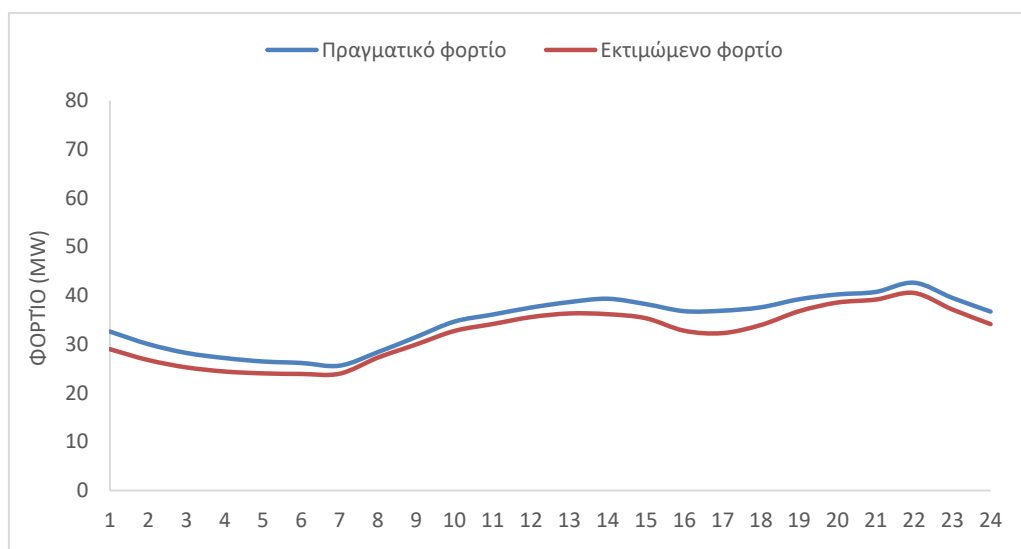

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 10MW μισθωμένης ισχύος.
- 1 φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 94,9 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 24/07/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **841,47 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **779,47 MWh** (92,63% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **62 MWh**, με διείσδυση 7,37%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **257,23 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

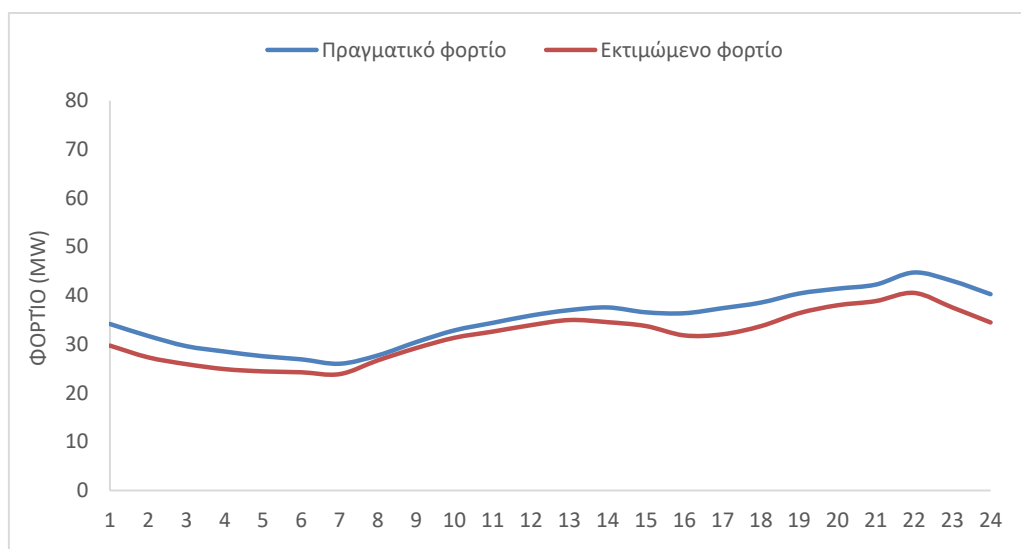

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 10MW μισθωμένης ισχύος.
- 1 φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 94,9 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 28/07/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **948,83 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **875,85 MWh** (92,31% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **72,98 MWh**, με διείσδυση 7,69%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταθερές εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **288,57 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

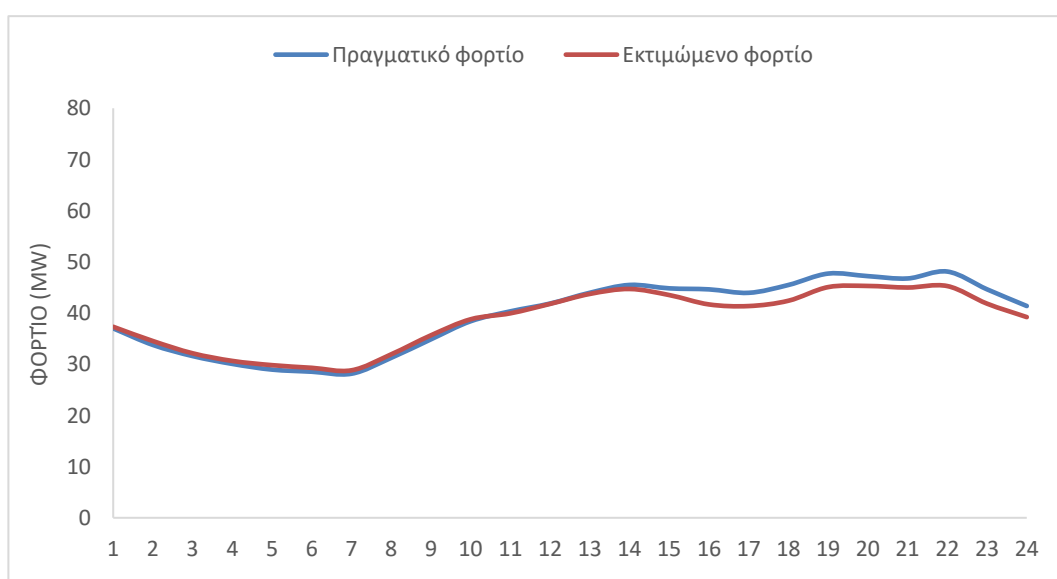

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 10MW μισθωμένης ισχύος.
- 1 φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 94,9 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 29/07/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **951,9 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **813,74 MWh** (85,49% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **138,16 MWh**, με διείσδυση 14,51%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **287,12 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

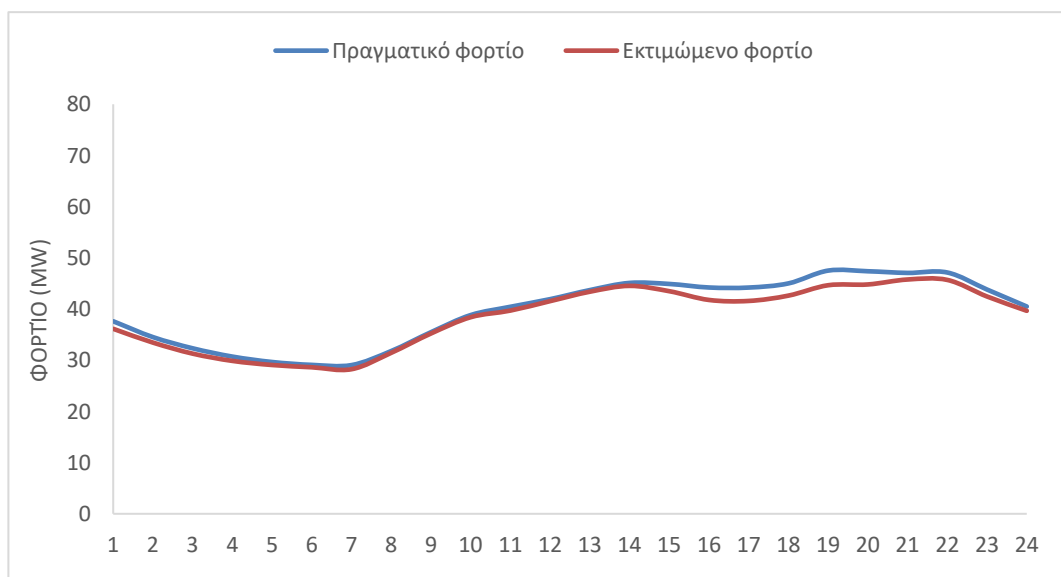

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 10MW μισθωμένης ισχύος.
- 1 φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 94,9 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 30/07/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **921,84 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **820,64 MWh** (89,02% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **101,2 MWh**, με διείσδυση 10,98%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **289,54 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

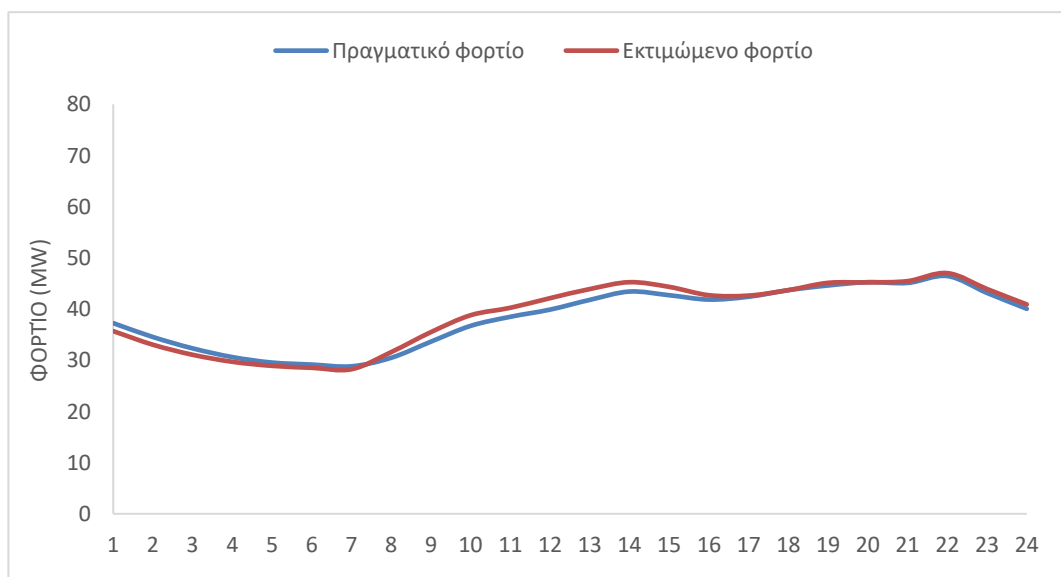

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 10MW μισθωμένης ισχύος.
- 1 φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 94,9 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 31/07/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **875,23 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **739,31 MWh** (84,47% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **135,92 MWh**, με διείσδυση 15,53%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **297,75 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

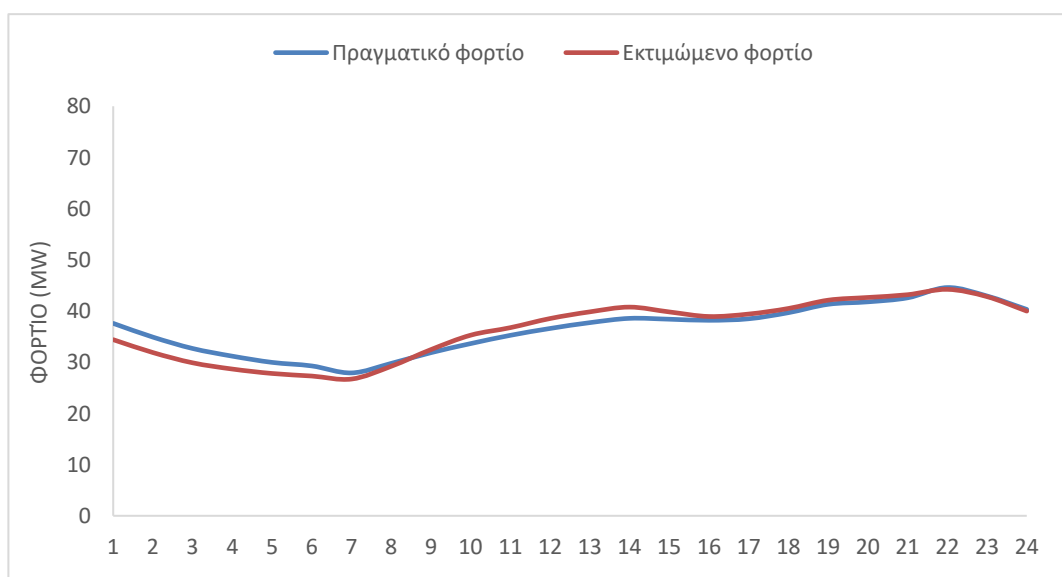

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 10MW μισθωμένης ισχύος.
- 1 φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 94,9 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 11/08/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **917,2 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **721,08 MWh** (78,62% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **196,12 MWh**, με διείσδυση 21,38%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **313,97 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

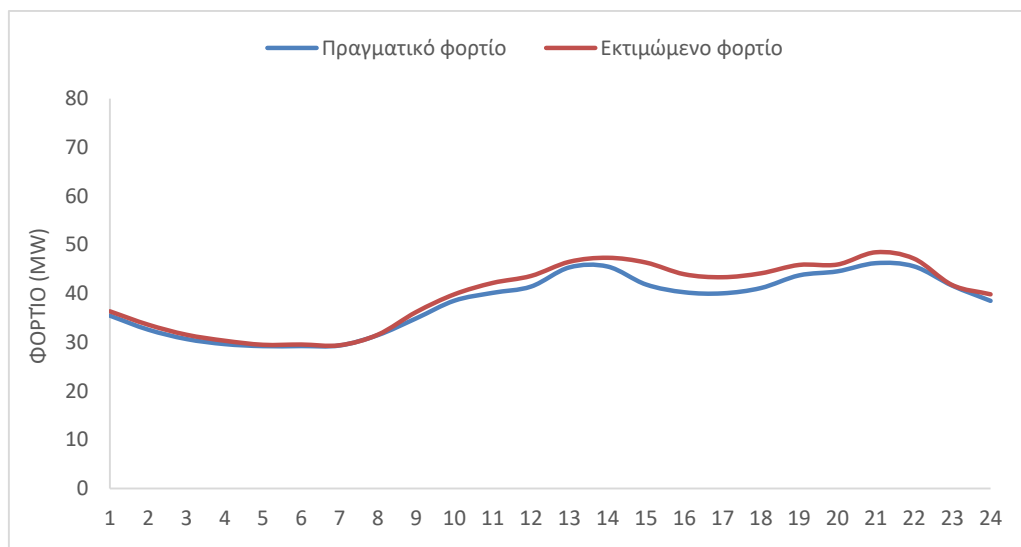

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 10MW μισθωμένης ισχύος.
- 1 φορητό Η/Ζ και η G3 βρίσκονται σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 91,4 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 01/08/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **939,18 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **839,59 MWh** (89,4% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **99,59 MWh**, με διείσδυση 10,6%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **303,33 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

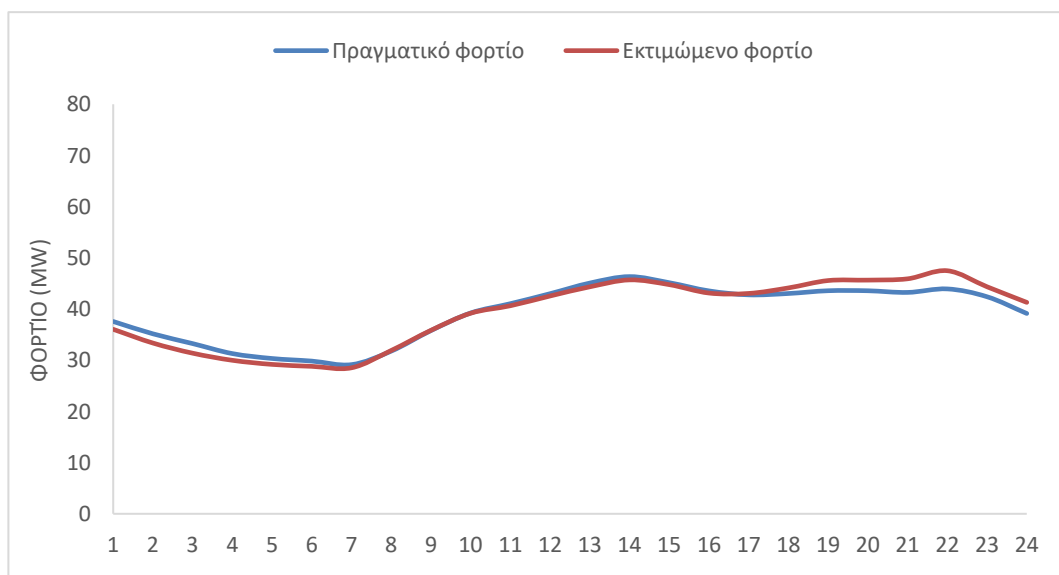

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 10MW μισθωμένης ισχύος.
- 1 φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 94,9 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 02/08/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **911,28 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **729,38 MWh** (80,04% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **181,9 MWh**, με διείσδυση 19,96%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **302,16 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

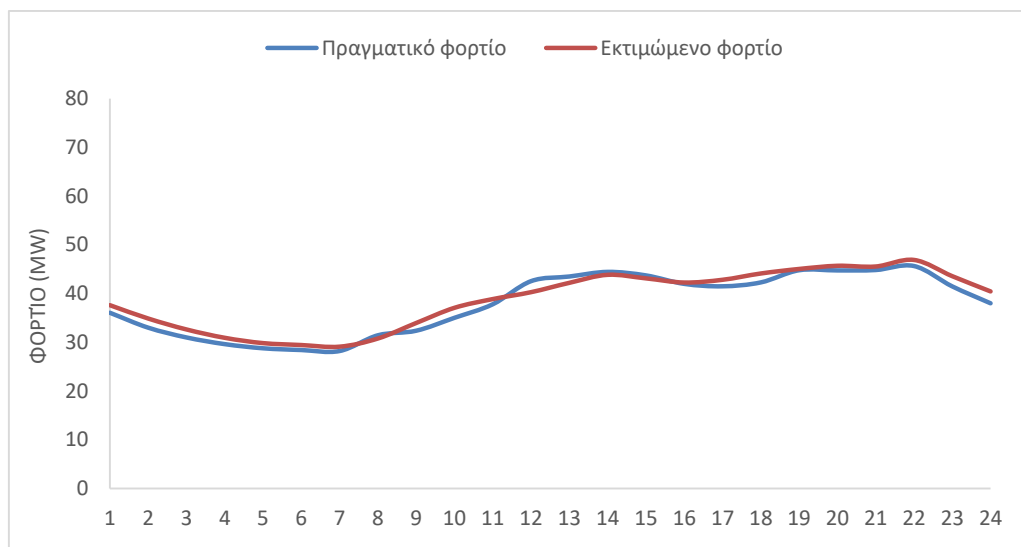

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 10MW μισθωμένης ισχύος.
- 1 φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 94,9 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 03/08/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **898,44 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **651,05 MWh** (72,46% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **247,39 MWh**, με διείσδυση 27,54%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **312,16 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

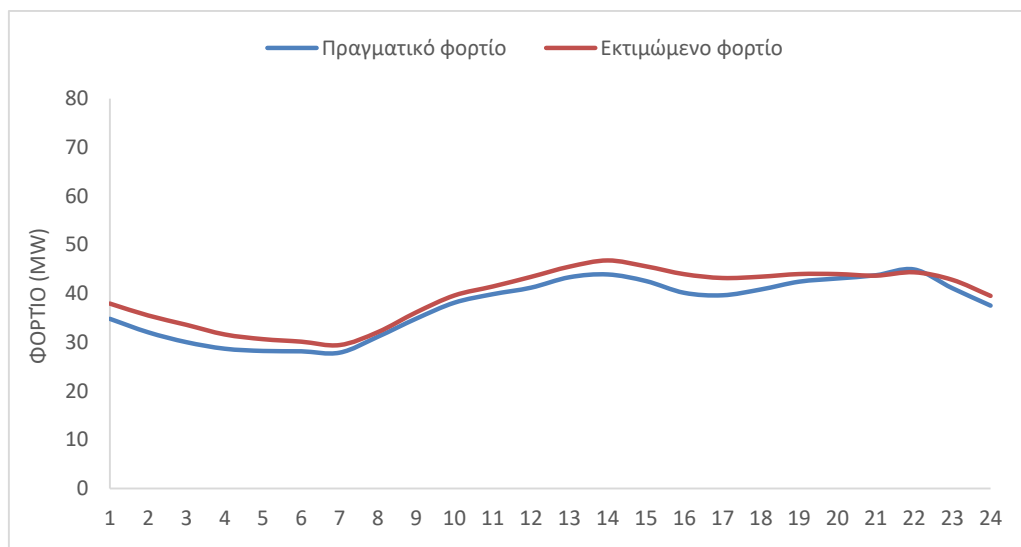

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 10MW μισθωμένης ισχύος.
- 1 φορητό Η/Ζ και η G3 βρίσκονται σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 91,4 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 04/08/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **905,71 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **674,82 MWh** (74,51% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **230,89 MWh**, με διείσδυση 25,49%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **314,41 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

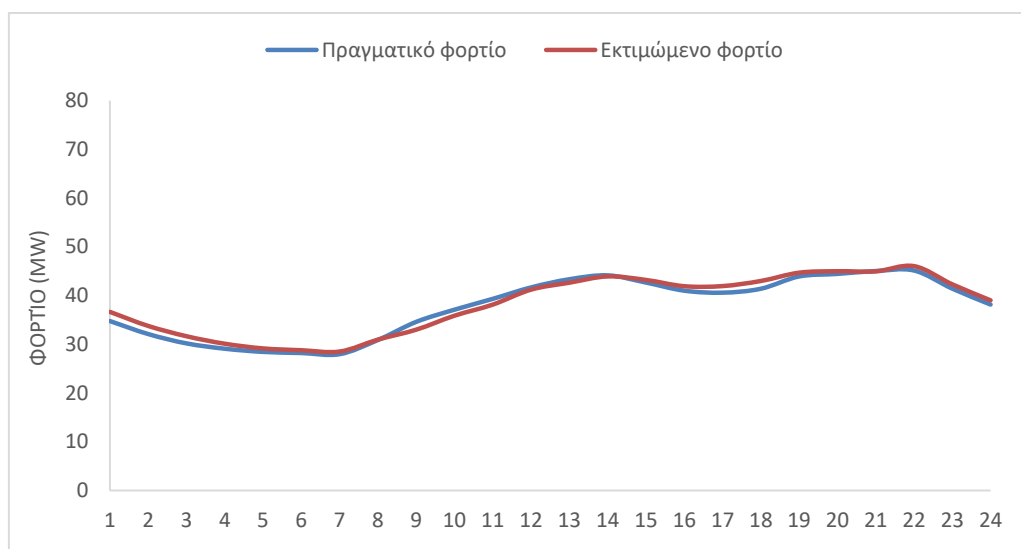

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 10MW μισθωμένης ισχύος.
- 1 φορητό Η/Ζ και η G3 βρίσκονται σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 91,4 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 05/08/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **902,08 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **683,96 MWh** (75,82% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **218,12 MWh**, με διείσδυση 24,18%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **314,85 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

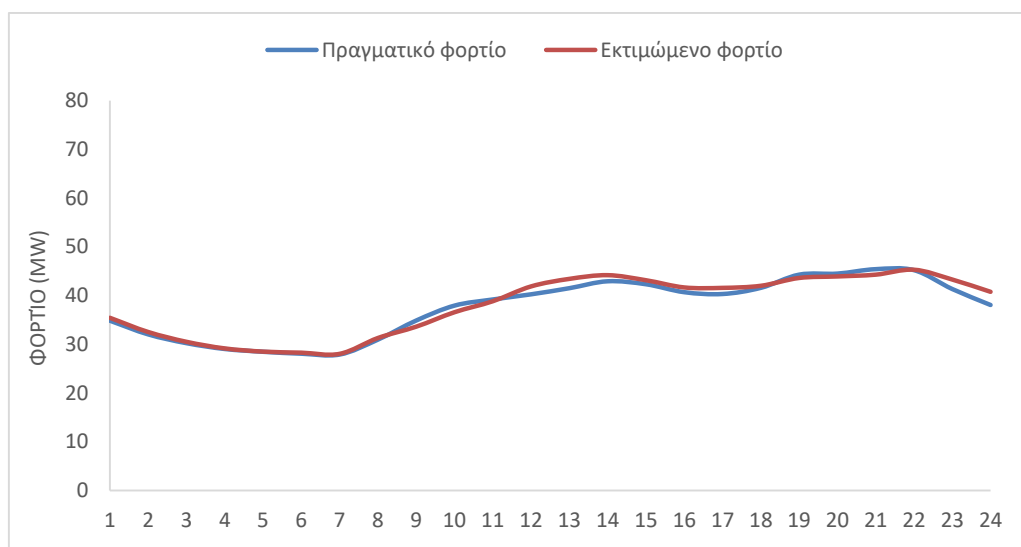

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 10MW μισθωμένης ισχύος.
- 1 φορητό Η/Ζ και η G3 βρίσκονται σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 91,4 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 06/08/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **885,3 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **681,13 MWh** (76,94% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **204,17 MWh**, με διείσδυση 23,06%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **306,33 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

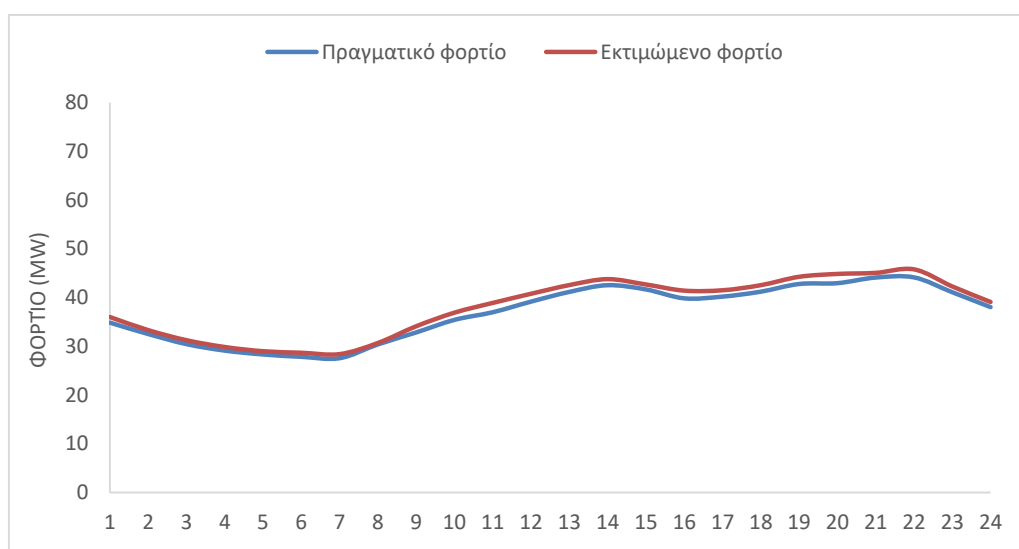

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 10MW μισθωμένης ισχύος.
- 1 φορητό Η/Ζ και η G3 βρίσκονται σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 91,4 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 07/08/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **843,11 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **598,62 MWh** (71% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **244,49 MWh**, με διείσδυση 29%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **314,7 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

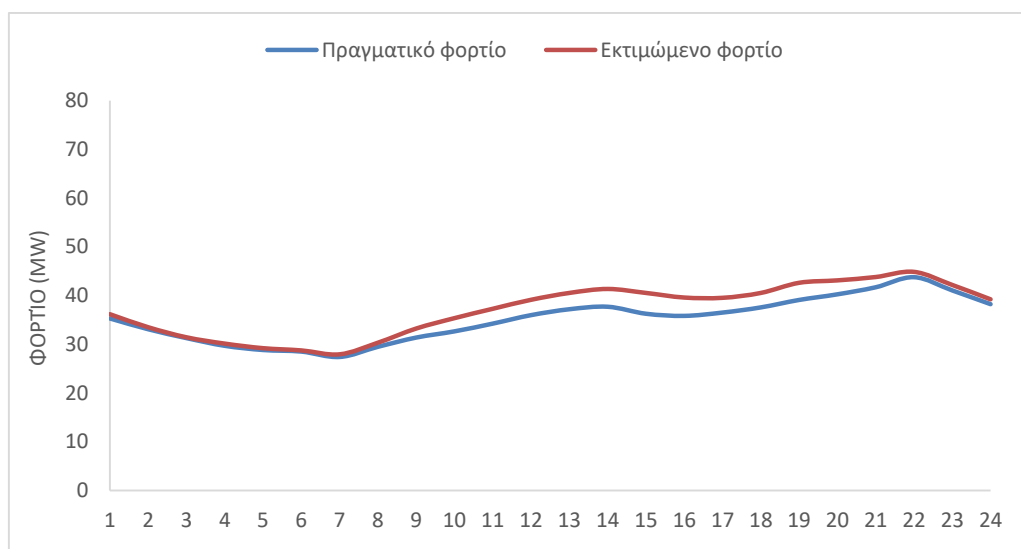

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 10MW μισθωμένης ισχύος.
- 1 φορητό Η/Ζ και η G3 βρίσκονται σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 91,4 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 08/08/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **946,91 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **786,56 MWh** (83,07% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **160,35 MWh**, με διείσδυση 16,93%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **311,79 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

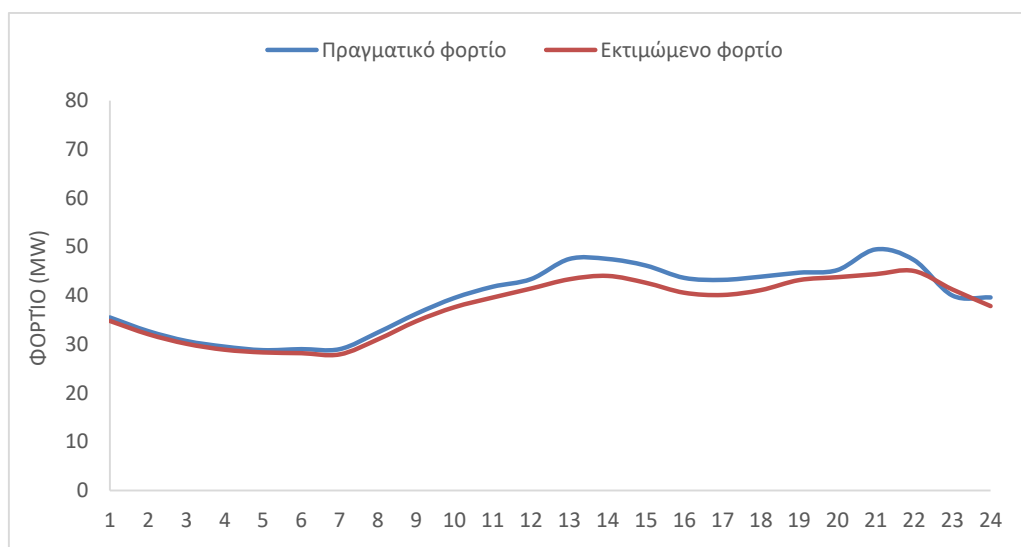

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 10MW μισθωμένης ισχύος.
- 1 φορητό Η/Ζ και η G3 βρίσκονται σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 91,4 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 09/08/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **964,17 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **805,4 MWh** (83,53% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **158,77 MWh**, με διείσδυση 16,47%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **311,22 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

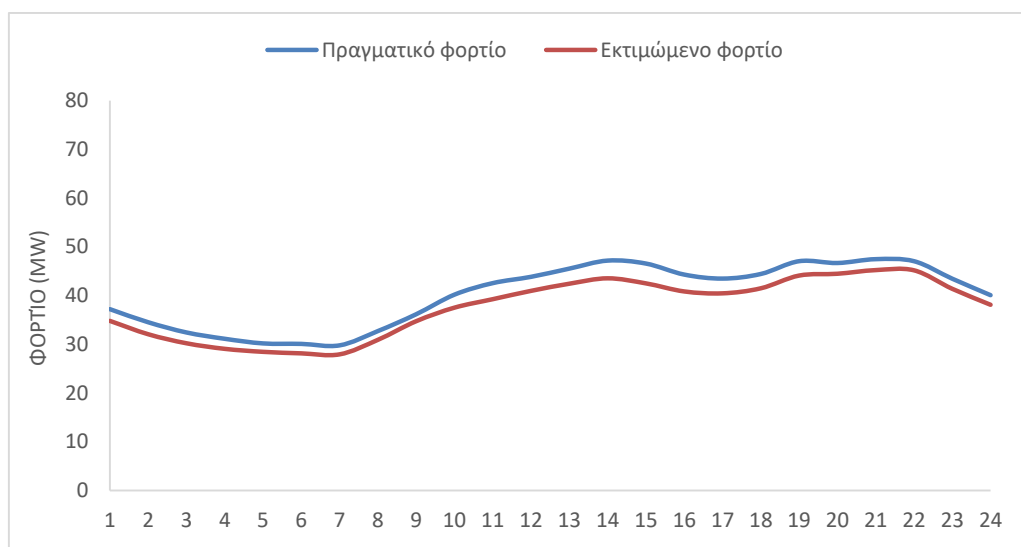

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 10MW μισθωμένης ισχύος.
- 1 φορητό Η/Ζ και η G3 βρίσκονται σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 91,4 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 10/08/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **943,99 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **683,52 MWh** (72,41% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **260,47 MWh**, με διείσδυση 27,59%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **320,27 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

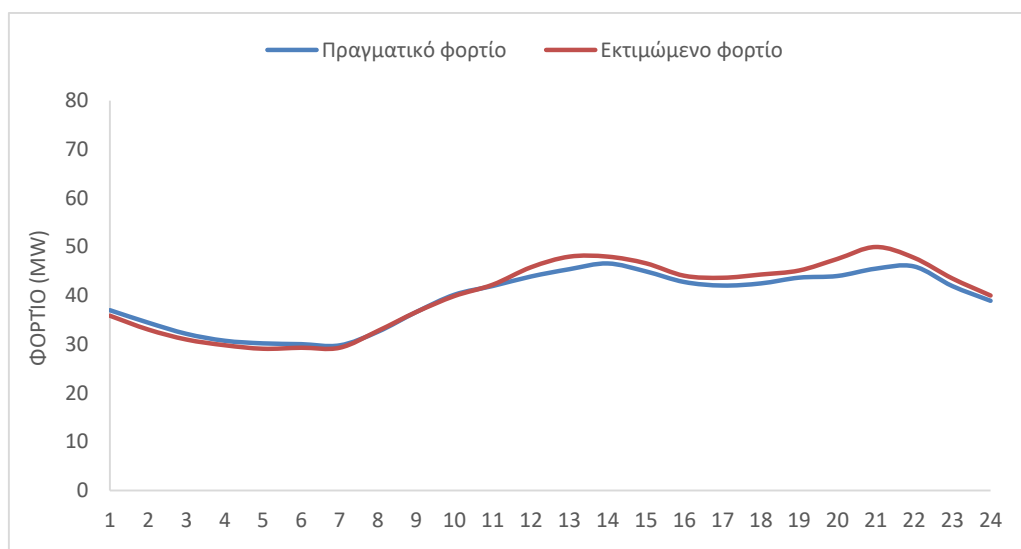

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 10MW μισθωμένης ισχύος.
- 1 φορητό Η/Ζ και η G3 βρίσκονται σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 91,4 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 12/08/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **900,41 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **789,17 MWh** (87,65% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **111,24 MWh**, με διείσδυση 12,35%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **293,79 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

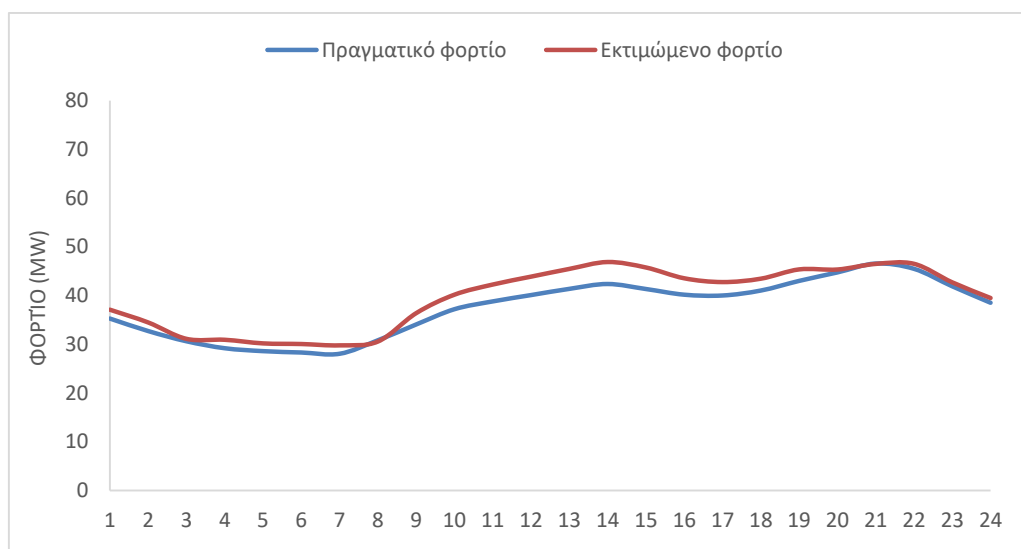

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 10MW μισθωμένης ισχύος.
- 1 φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 94,9 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 13/08/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **888,88 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **798,69 MWh** (89,85% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **90,19 MWh**, με διείσδυση 10,15%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **265,29 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

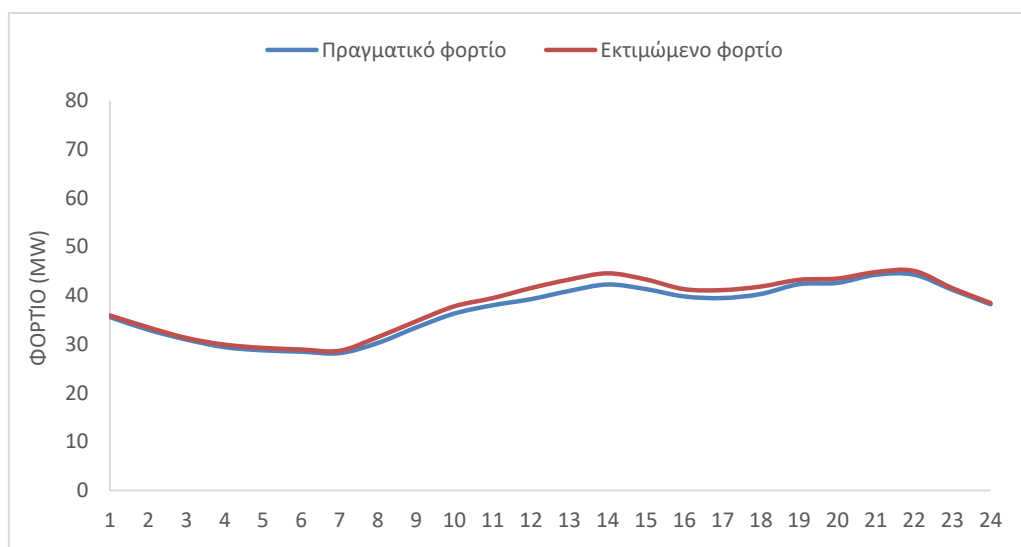

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 10MW μισθωμένης ισχύος.
- 1 φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 94,9 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 14/08/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **829,88 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **793,88 MWh** (95,66% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **36 MWh**, με διείσδυση 4,34%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **238,92 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

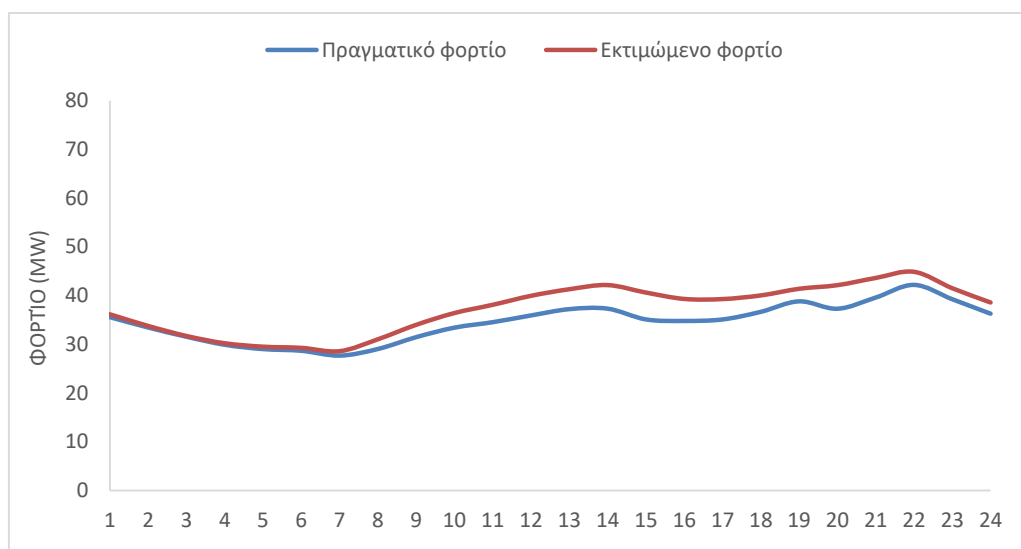

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 10MW μισθωμένης ισχύος.
- 1 φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 94,9 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 15/08/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **787,92 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **761,49 MWh** (96,65% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **26,43 MWh**, με διείσδυση 3,35%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **220,55 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

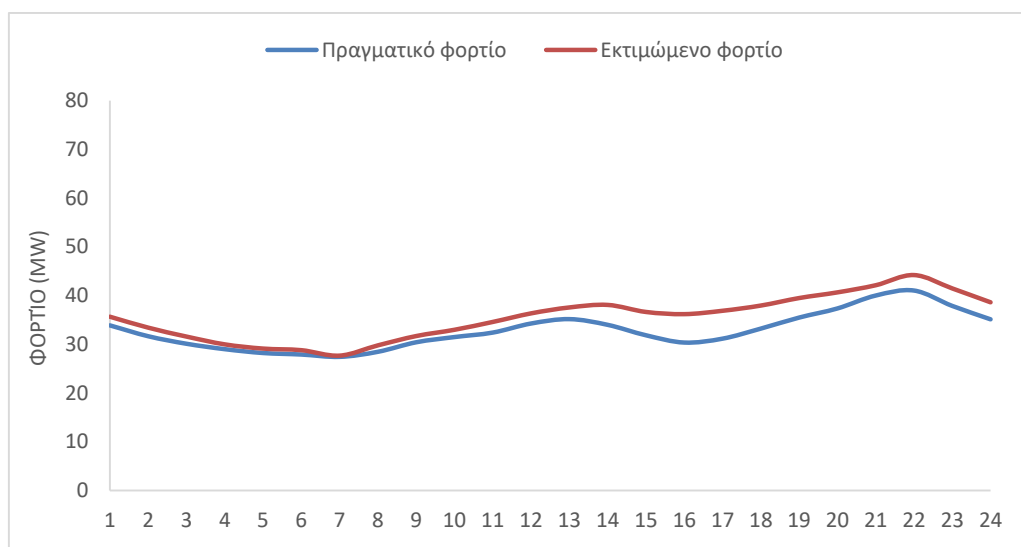

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 10MW μισθωμένης ισχύος.
- 1 φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 94,9 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 16/08/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **851,94 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **851,57 MWh** (99,96% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **0,37 MWh**, με διείσδυση 0,04%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **227,97 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

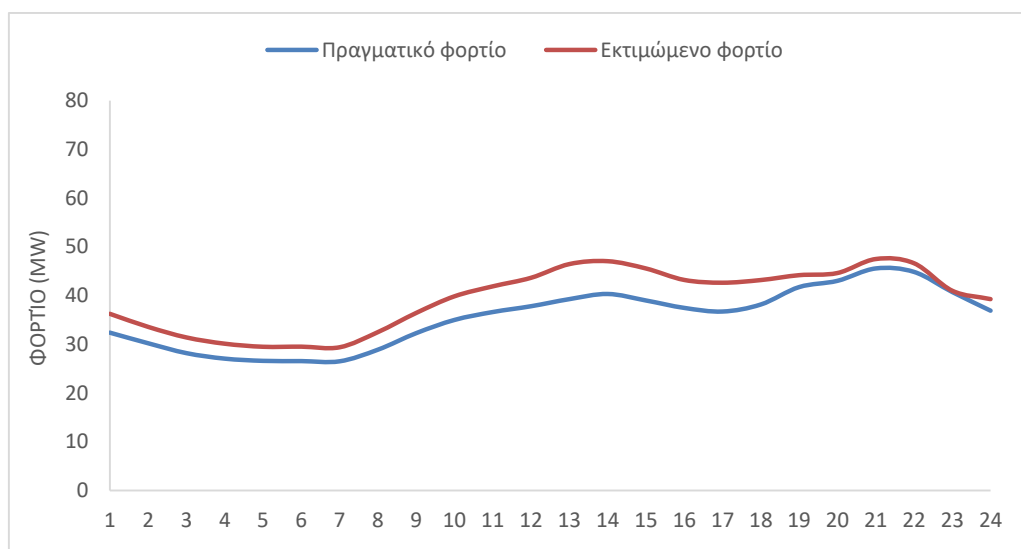

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 10MW μισθωμένης ισχύος.
- 1 φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 94,9 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 17/08/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **864,49 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **838,14 MWh** (96,95% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **26,35 MWh**, με διείσδυση 3,05%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **246,99 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

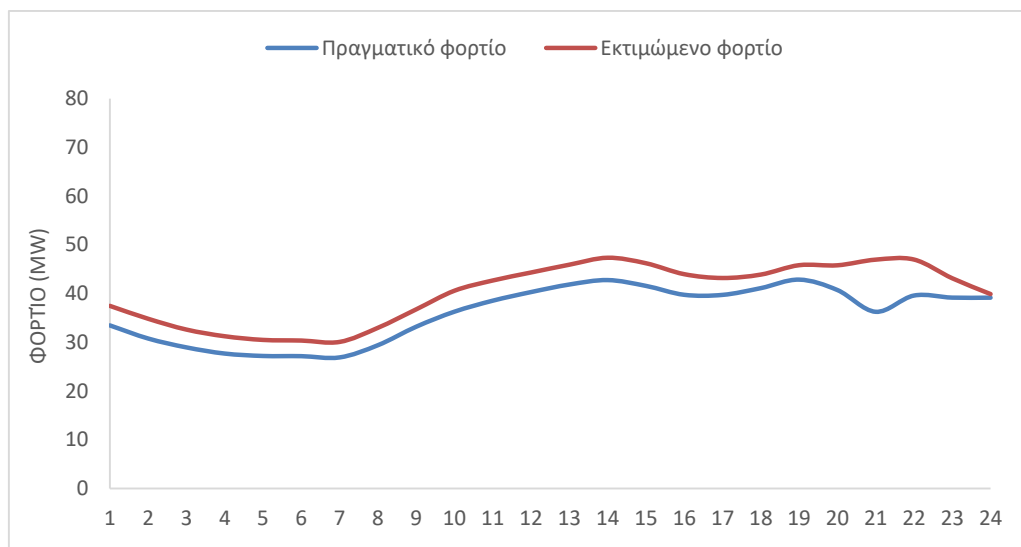

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 10MW μισθωμένης ισχύος.
- 1 φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 94,9 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 18/08/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **988,5 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **904,97 MWh** (91,55% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **83,53 MWh**, με διείσδυση 8,45%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **289,01 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

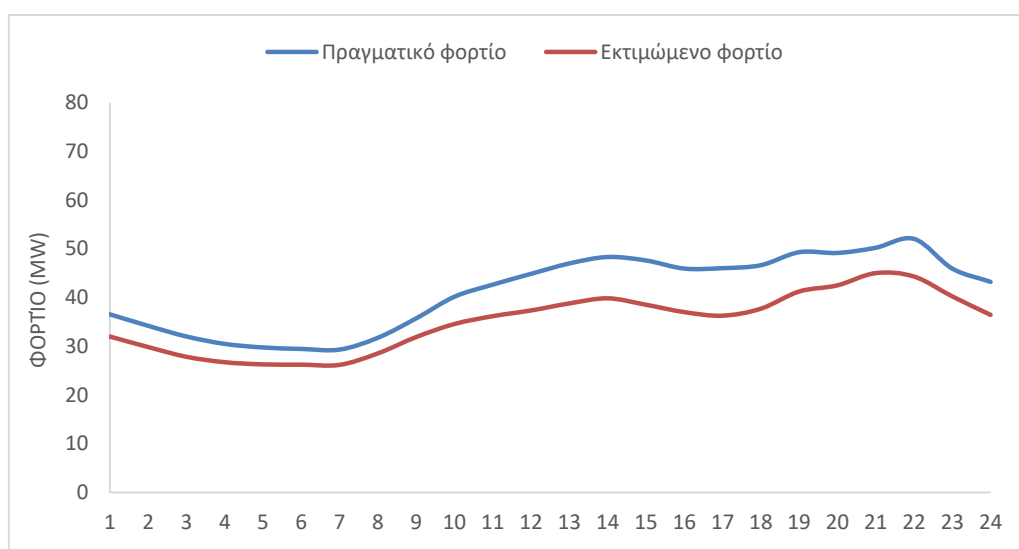

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 10MW μισθωμένης ισχύος.
- 1 φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 94,9 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 19/08/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **1012,36 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **965,47 MWh** (95,37% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **46,89 MWh**, με διείσδυση 4,63%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **279,8 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

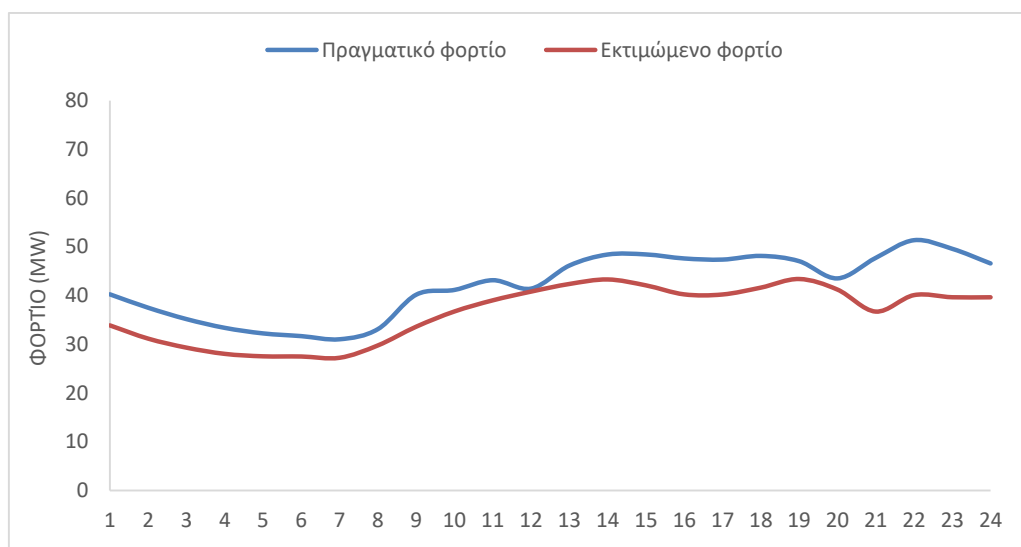

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 10MW μισθωμένης ισχύος.
- 1 φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 94,9 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 20/08/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **977,91 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **919,34 MWh** (94,01% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **58,57 MWh**, με διείσδυση 5,99%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **274,35 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

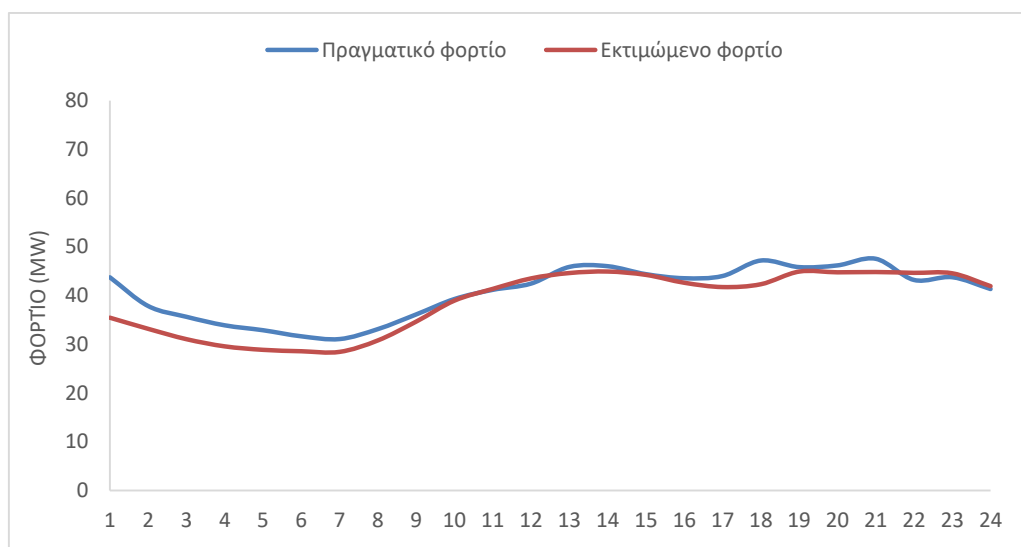

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 10MW μισθωμένης ισχύος.
- 1 φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 94,9 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 21/08/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **900,73 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **866,79 MWh** (96,23% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **33,94 MWh**, με διείσδυση 3,77%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **268,72 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

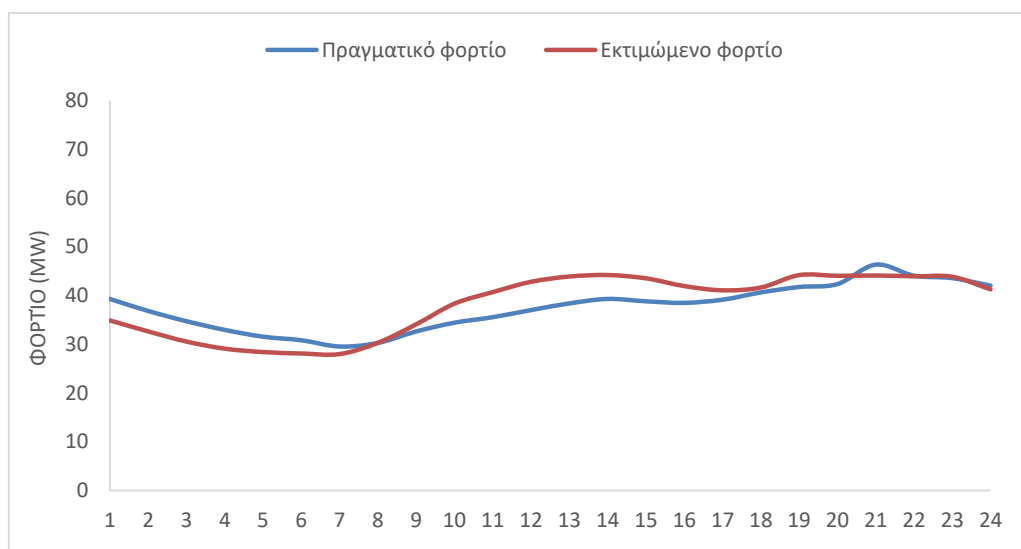

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 10MW μισθωμένης ισχύος.
- 1 φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 94,9 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 22/08/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **987,94 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **982,95 MWh** (99,49% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **4,99 MWh**, με διείσδυση 0,51%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **247,02 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

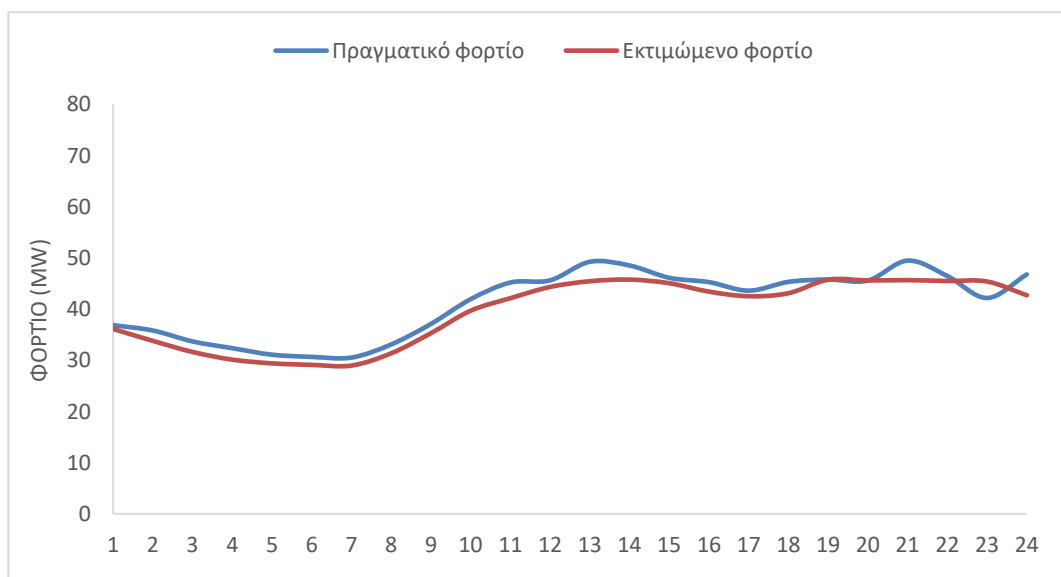

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 10MW μισθωμένης ισχύος.
- 1 φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 94,9 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 23/08/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **947,93 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **944,88 MWh** (99,68% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **3,05 MWh**, με διείσδυση 0,32%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **273,54 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

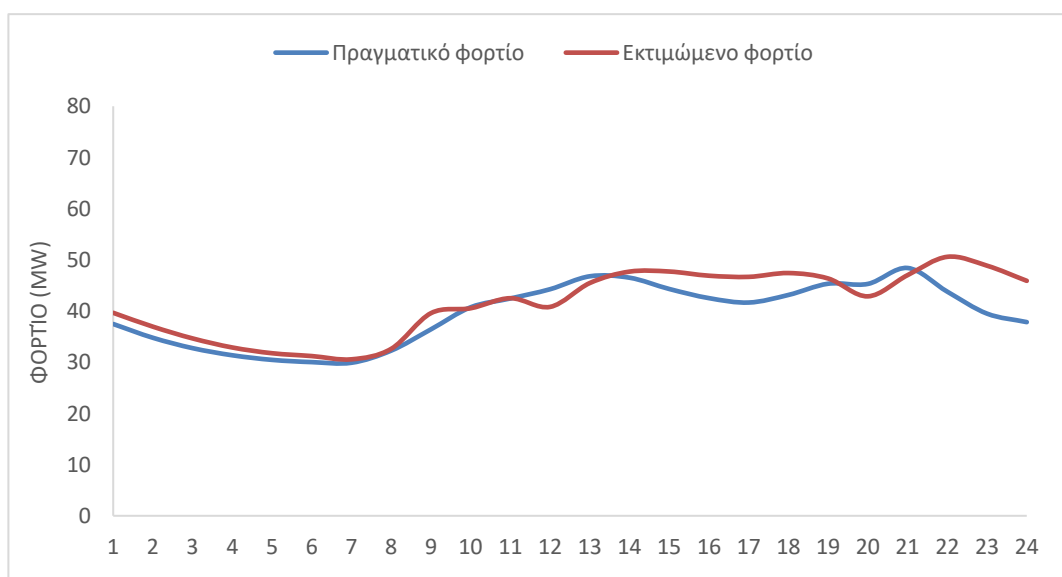

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 10MW μισθωμένης ισχύος.
- 1 φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 94,9 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 24/08/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **878,3 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **852,94 MWh** (97,11% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **25,36 MWh**, με διείσδυση 2,89%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **249,38 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

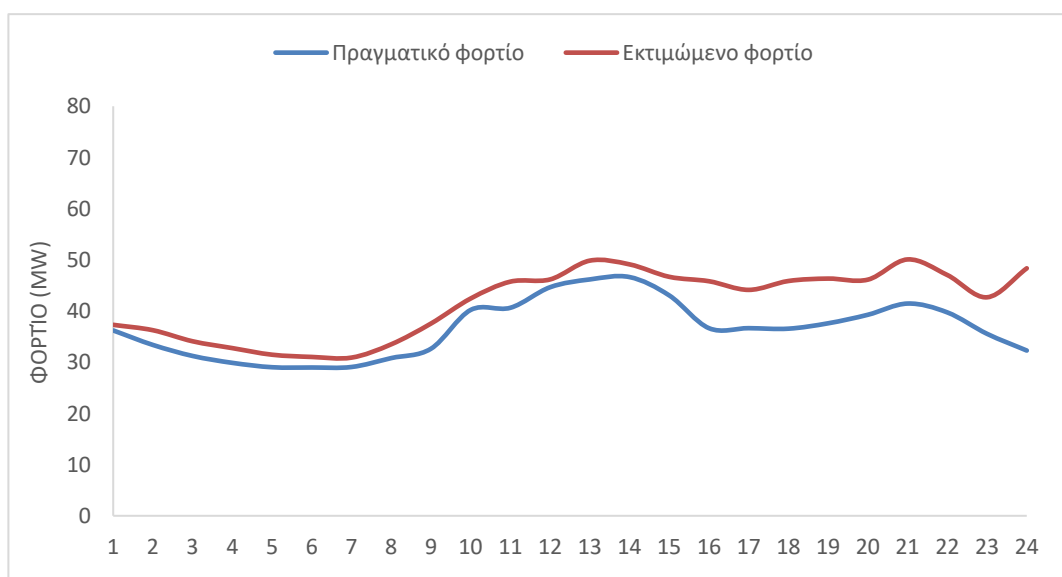

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 10MW μισθωμένης ισχύος.
- 1 φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 94,9 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 25/08/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **819,47 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **792,37 MWh** (96,69% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **27,1 MWh**, με διείσδυση 3,31%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **234,8 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

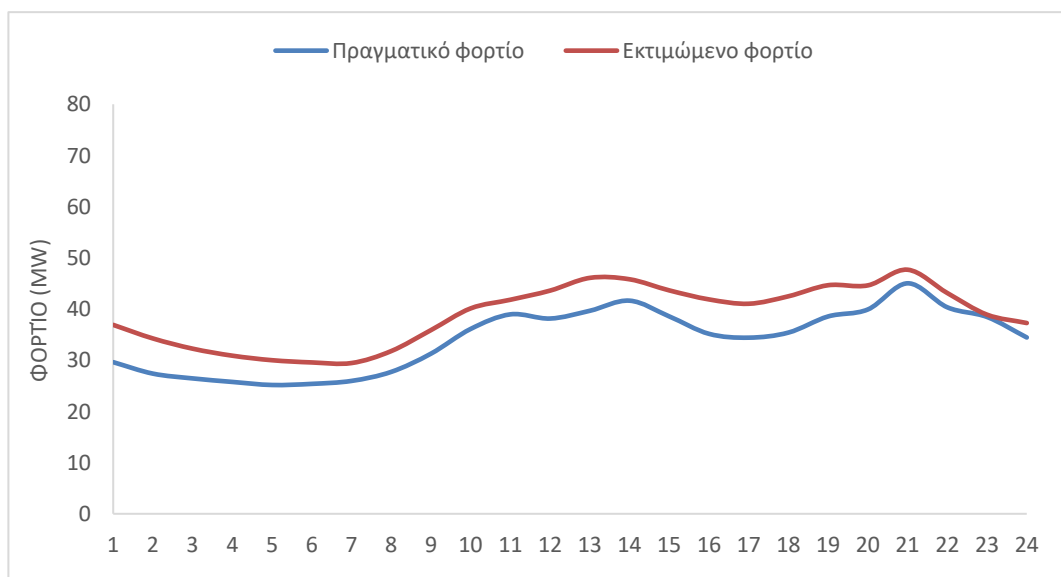

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 10MW μισθωμένης ισχύος.
- 1 φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη ενώ η G3 βρίσκεται σε συντήρηση, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 87,3 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 26/08/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **800,05 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **789,8 MWh** (98,72% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **10,25 MWh**, με διείσδυση 1,28%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **164,23 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

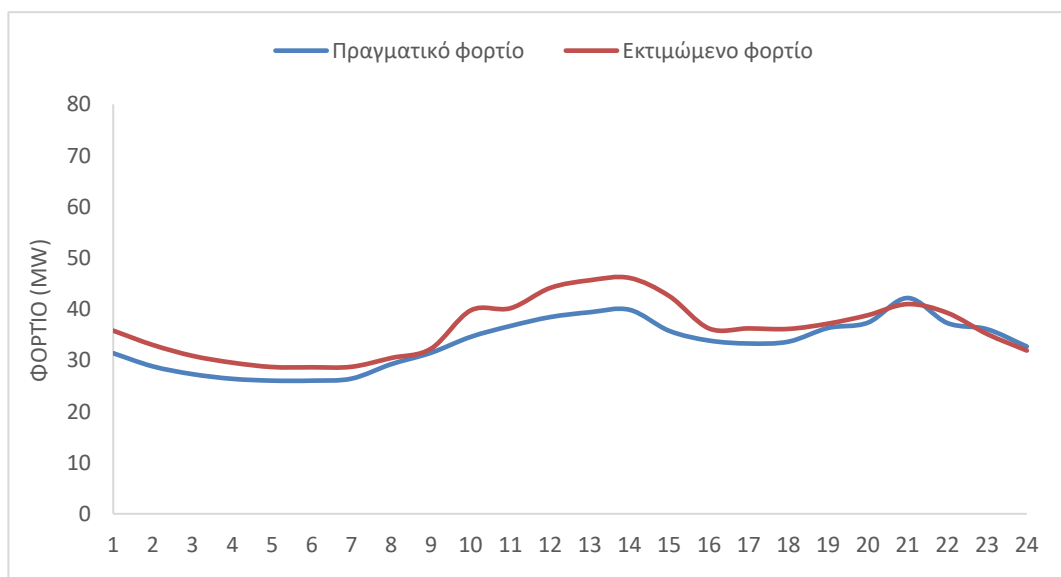

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 10MW μισθωμένης ισχύος.
- 1 φορητό Η/Ζ και η G2 βρίσκονται σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 87,3 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 27/08/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **789,19 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **776,53 MWh** (98,4% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **12,66 MWh**, με διείσδυση 1,6%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **192,17 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

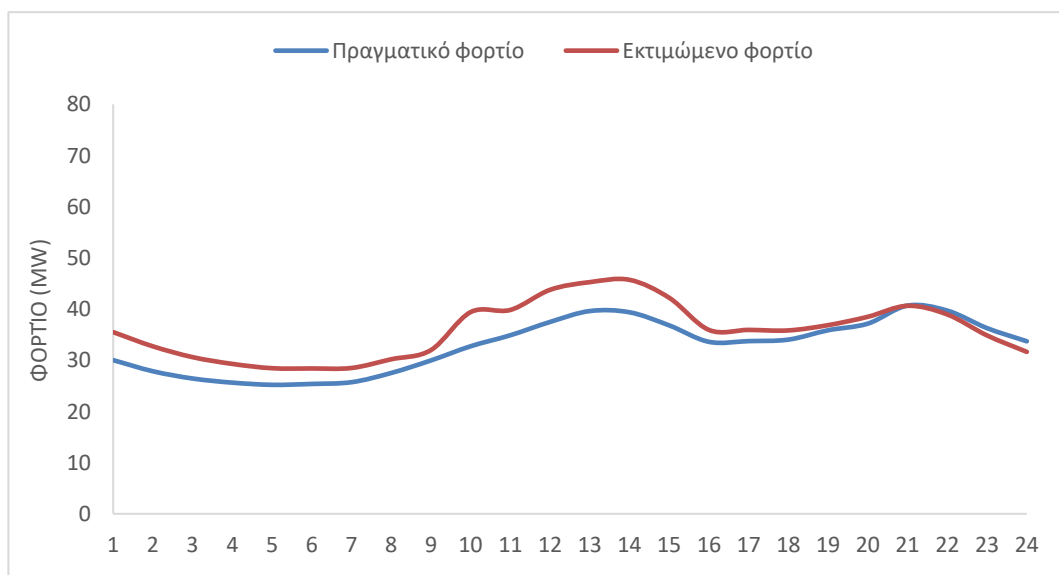

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 10MW μισθωμένης ισχύος.
- 1 φορητό Η/Ζ και η G2 βρίσκονται σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 87,3 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 28/08/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **757,59 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **717,31 MWh** (94,68% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **40,28 MWh**, με διείσδυση 5,32%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **227,25 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

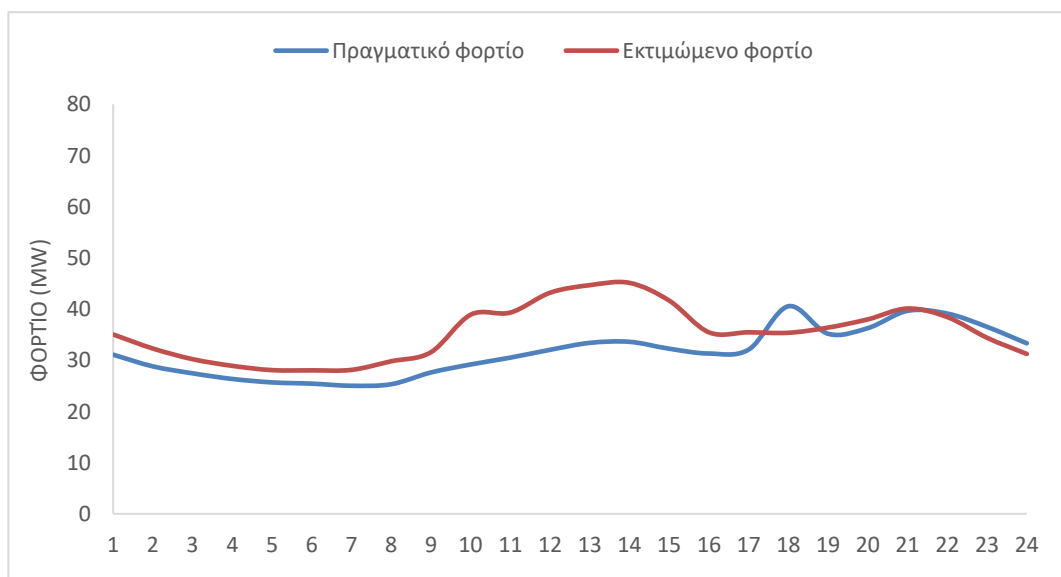

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 10MW μισθωμένης ισχύος.
- 1 φορητό Η/Ζ και η G2 βρίσκονται σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 87,3 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 29/08/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **850,92 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **817,48 MWh** (96,07% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **33,44 MWh**, με διείσδυση 3,93%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **267,29 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

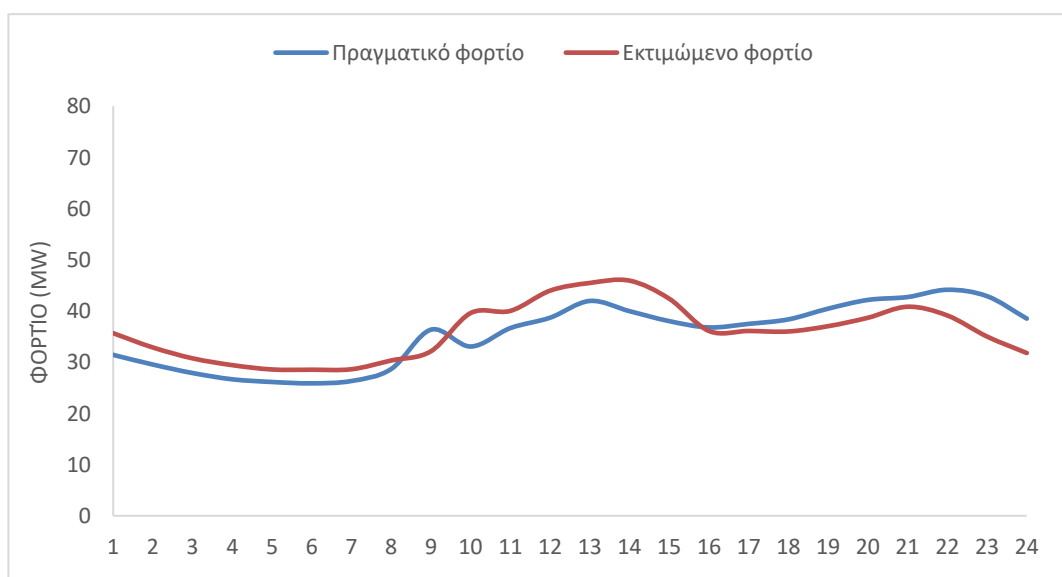

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 10MW μισθωμένης ισχύος.
- 1 φορητό Η/Ζ, η G2 και η G10 βρίσκονται σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 81,3 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 30/08/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **893,51 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **876,83 MWh** (98,13% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **16,68 MWh**, με διείσδυση 1,87%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **289,86 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

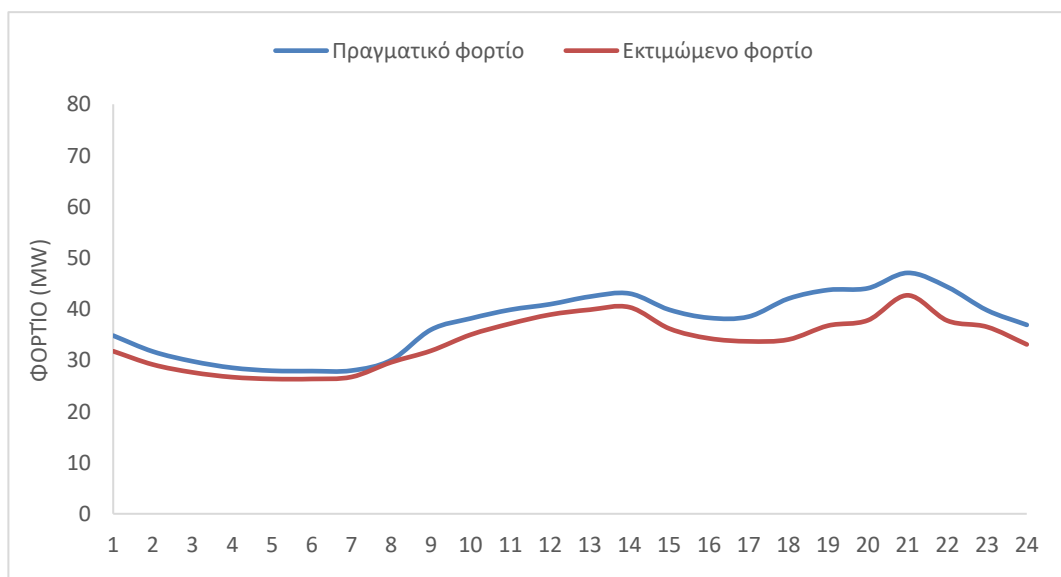

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 10MW μισθωμένης ισχύος.
- 1 φορητό Η/Ζ, η G2 και η G10 βρίσκονται σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 81,3 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 31/08/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **888,7 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **840,79 MWh** (94,61% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **47,91 MWh**, με διείσδυση 5,39%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **271,56 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

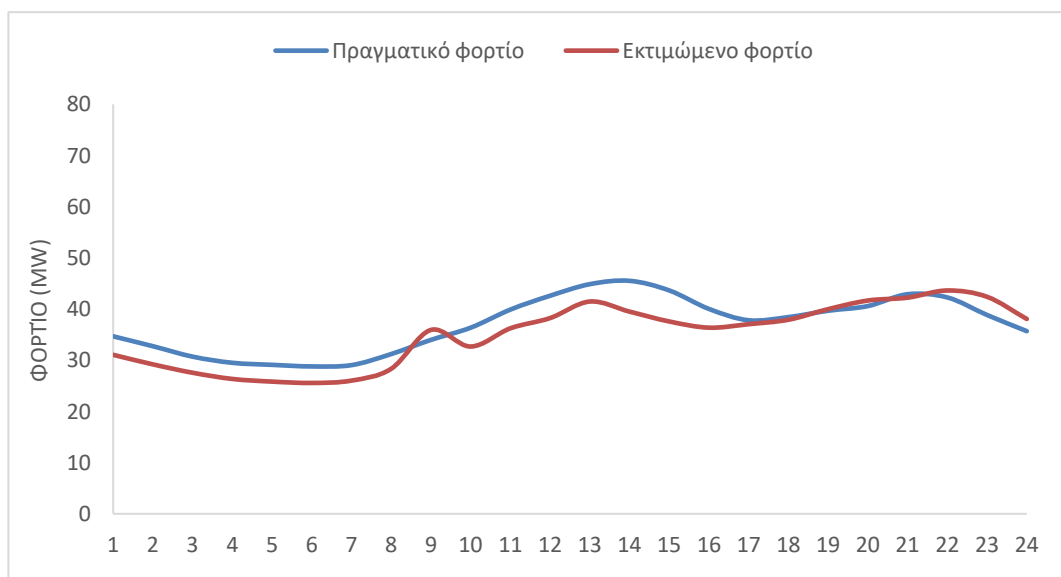

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου


Παρατηρήσεις:

- Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 10MW μισθωμένης ισχύος.
- 1 φορητό Η/Ζ, η G2 και η G10 βρίσκονται σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 81,3 MW.

Απολογιστικά στοιχεία του ΗΕΠ για το Ηλεκτρικό Σύστημα της Λέσβου για τις 01/09/2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της λειτουργίας του ΗΣ της Λέσβου, η πραγματική ζήτηση ανήλθε σε **838,59 MWh**. Η συνολική παραχθείσα ενέργεια από τις θερμικές μονάδες του ΑΣΠ ήταν **789,35 MWh** (94,13% της ζήτησης), ενώ η παραγωγή των αιολικών σταθμών **49,24 MWh**, με διείσδυση 5,87%. Η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης της αιολικής ενέργειας όπως προκύπτει από τις σταλθείσες εντολές περιορισμού των ΑΠ ήταν **261,59 MWh**.

Η διακύμανση του πραγματικού και του εκτιμώμενου φορτίου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

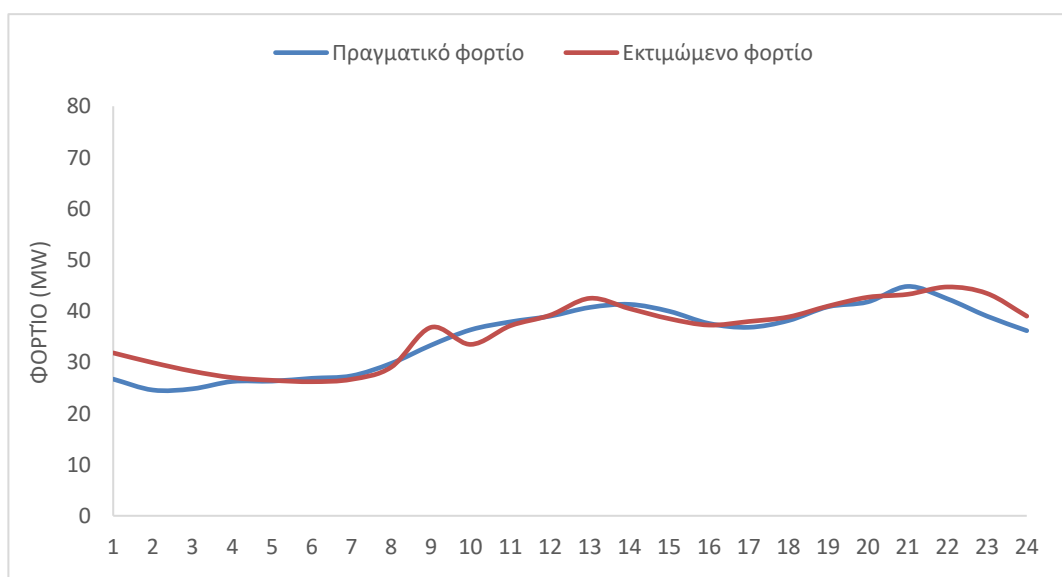

Σχήμα 1 – Εκτιμώμενο και Πραγματικό φορτίο ΗΣ Λέσβου

Παρατηρήσεις:

- 1 φορητό H/Z και η G10 βρίσκονται σε βλάβη, με την συνολική αποδιδόμενη ισχύ του ΑΣΠ να ανέρχεται σε 75 MW.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Παρασκευή 2/9/2022	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Παρασκευή	02/09/22 0:00	33,07	32,43	0,64		1	1	1	1		1				9,02	8,95
	02/09/22 1:00	30,68	30,34	0,33			1	1	1		1				8,70	8,82
	02/09/22 2:00	28,89	28,89	0,00			1	1	1		1				7,10	7,05
	02/09/22 3:00	27,99	27,93	0,06			1	1	1		1				6,18	6,14
	02/09/22 4:00	27,19	27,19	0,00			1	1	1		1				5,34	5,33
	02/09/22 5:00	27,34	27,34	0,00			1	1	1		1				5,46	5,48
	02/09/22 6:00	27,70	27,70	0,00			1	1	1		1				5,85	5,82
	02/09/22 7:00	29,79	29,79	0,00			1	1	1		1				7,87	8,21
	02/09/22 8:00	33,29	33,29	0,00		1	1	1	1		1				9,81	9,79
	02/09/22 9:00	36,53	36,53	0,00	1	1	1	1	1		1				11,29	11,27
	02/09/22 10:00	38,01	38,01	0,00	1	1	1	1	1		1		4		10,51	10,29
	02/09/22 11:00	39,56	39,55	0,01	1	1	1	1	1		1		4		11,54	11,70
	02/09/22 12:00	41,13	41,09	0,04	1	1	1	1	1		1		4		12,35	12,41
	02/09/22 13:00	41,74	41,59	0,15	1	1	1	1	1		1		4		13,53	13,54
	02/09/22 14:00	40,22	40,20	0,02	1	1	1	1	1		1		2		13,01	12,99
	02/09/22 15:00	38,01	37,83	0,18	1	1	1	1	1		1				11,48	11,45
	02/09/22 16:00	37,04	36,91	0,13	1	1	1	1	1		1				10,53	10,50
	02/09/22 17:00	38,41	38,32	0,09	1	1	1	1	1		1		1		11,64	11,71
	02/09/22 18:00	41,35	41,35	0,00	1	1	1	1	1		1		4		13,04	13,05
	02/09/22 19:00	41,48	41,48	0,00	1	1	1	1	1		1		4		13,08	13,13
02/09/22 20:00	44,58	44,58	0,00	1	1	1	1	1		1		7		13,73	13,73	
02/09/22 21:00	41,45	41,40	0,05	1	1	1	1	1		1		4		13,35	13,28	
02/09/22 22:00	37,65	37,64	0,02	1	1	1	1	1		1		1		11,03	10,96	
02/09/22 23:00	34,71	34,62	0,09		1	1	1	1	1		1				9,34	9,50
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.																
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.																

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Σάββατο 3/9/2022	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Σάββατο	03/09/22 0:00	31,93	31,74	0,18			1	1	1		1				7,87	7,86
	03/09/22 1:00	29,55	29,50	0,05			1	1	1		1				7,66	7,71
	03/09/22 2:00	28,11	28,08	0,02			1	1	1		1				6,31	6,26
	03/09/22 3:00	27,14	27,14	0,00			1	1	1		1				5,30	5,30
	03/09/22 4:00	26,61	26,52	0,09			1	1	1		1				4,77	4,76
	03/09/22 5:00	26,37	26,21	0,16			1	1	1		1				4,48	4,51
	03/09/22 6:00	26,59	26,36	0,22			1	1	1		1				4,77	4,75
	03/09/22 7:00	27,79	27,46	0,33			1	1	1		1				5,81	5,89
	03/09/22 8:00	30,60	30,47	0,13			1	1	1		1				8,63	8,67
	03/09/22 9:00	33,53	33,45	0,07		1	1	1	1		1				9,56	9,53
	03/09/22 10:00	35,37	34,96	0,41		1	1	1	1		1				11,13	11,16
	03/09/22 11:00	37,15	36,76	0,39	1	1	1	1	1		1				11,37	11,35
	03/09/22 12:00	39,04	38,55	0,50	1	1	1	1	1		1				12,44	12,45
	03/09/22 13:00	40,05	39,14	0,90	1	1	1	1	1		1				13,48	13,45
	03/09/22 14:00	37,10	36,48	0,61	1	1	1	1	1		1				10,85	10,60
	03/09/22 15:00	34,65	33,78	0,87		1	1	1	1		1				9,07	9,15
	03/09/22 16:00	33,81	32,72	1,09		1	1	1	1		1				9,63	9,62
	03/09/22 17:00	34,85	33,95	0,90		1	1	1	1		1				10,27	10,25
	03/09/22 18:00	36,28	35,66	0,61	1	1	1	1	1		1				9,76	9,77
	03/09/22 19:00	37,75	37,12	0,63	1	1	1	1	1		1				11,14	11,20
03/09/22 20:00	40,94	40,08	0,87	1	1	1	1	1		1			2	13,35	13,37	
03/09/22 21:00	39,18	37,22	1,96	1	1	1	1	1		1			1	12,49	12,46	
03/09/22 22:00	36,12	33,21	2,91	1		1	1	1		1				10,31	10,39	
03/09/22 23:00	33,42	30,21	3,21			1	1	1		1				10,91	10,99	
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.														
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

[illegible]

[illegible]

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Δευτέρα 6/9/2022	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα	06/09/22 0:00	25,52	16,48	9,04				1			1				10,03	10,00
	06/09/22 1:00	23,73	15,60	8,13				1			1				9,50	9,49
	06/09/22 2:00	22,74	14,23	8,51				1			1				9,11	9,11
	06/09/22 3:00	22,38	13,98	8,40				1			1				8,96	8,95
	06/09/22 4:00	21,97	13,72	8,25				1			1				8,81	8,79
	06/09/22 5:00	22,46	14,02	8,44				1			1				8,98	8,99
	06/09/22 6:00	23,46	14,66	8,80				1			1				9,37	9,38
	06/09/22 7:00	25,23	15,82	9,41				1			1				10,04	10,08
	06/09/22 8:00	27,54	17,36	10,18				1	1		1				10,99	11,01
	06/09/22 9:00	28,85	18,18	10,67				1	1		1				11,52	11,54
	06/09/22 10:00	29,16	18,43	10,73				1	1		1				11,65	11,66
	06/09/22 11:00	30,30	19,49	10,81		1		1			1				12,10	12,11
	06/09/22 12:00	31,38	20,48	10,90		1		1			1				12,54	12,55
	06/09/22 13:00	31,35	20,83	10,52		1		1			1				12,56	12,54
	06/09/22 14:00	29,21	19,26	9,95		1		1			1				11,73	11,68
	06/09/22 15:00	26,98	17,00	9,98		1		1			1				10,79	10,78
	06/09/22 16:00	26,80	16,46	10,34		1		1			1				10,70	10,71
	06/09/22 17:00	28,47	17,48	10,99		1		1			1				11,35	11,38
	06/09/22 18:00	31,94	19,80	12,14		1		1			1				12,71	12,75
	06/09/22 19:00	34,35	21,45	12,91			1	1			1				13,59	13,61
06/09/22 20:00	38,00	24,99	13,01			1	1	1		1				13,73	13,73	
06/09/22 21:00	35,31	22,31	13,00			1	1	1		1				13,71	13,71	
06/09/22 22:00	31,59	20,16	11,42			1	1			1				12,69	12,65	
06/09/22 23:00	27,99	18,49	9,50			1	1			1				11,25	11,22	
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.														
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Τετάρτη 7/9/2022	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τετάρτη	07/09/22 0:00	25,35	17,45	7,91				1			1				10,17	10,15
	07/09/22 1:00	23,81	15,75	8,06				1			1				9,54	9,53
	07/09/22 2:00	22,60	14,47	8,13				1			1				9,05	9,04
	07/09/22 3:00	22,21	14,50	7,71				1			1				8,90	8,89
	07/09/22 4:00	22,14	14,16	7,98				1			1				8,85	8,86
	07/09/22 5:00	22,52	14,38	8,14				1			1				8,99	9,00
	07/09/22 6:00	23,53	14,73	8,81				1			1				9,41	9,41
	07/09/22 7:00	25,15	15,83	9,33				1			1				10,00	10,03
	07/09/22 8:00	27,56	18,24	9,32		1		1			1				10,97	10,99
	07/09/22 9:00	29,15	20,18	8,97		1		1			1				11,65	11,65
	07/09/22 10:00	30,10	19,84	10,26		1		1			1				12,00	12,02
	07/09/22 11:00	30,79	20,40	10,39	1	1		1			1				12,29	12,32
	07/09/22 12:00	32,03	21,61	10,43	1	1		1			1				12,80	12,82
	07/09/22 13:00	31,63	21,59	10,04	1	1		1			1				12,67	12,66
	07/09/22 14:00	29,44	20,54	8,89	1	1		1			1				11,85	11,79
	07/09/22 15:00	26,80	17,97	8,82		1		1			1				10,74	10,74
	07/09/22 16:00	26,57	16,77	9,80		1		1			1				10,61	10,62
	07/09/22 17:00	28,43	17,83	10,60		1		1			1				11,30	11,35
	07/09/22 18:00	31,53	20,10	11,43		1		1			1				12,56	12,61
	07/09/22 19:00	33,81	22,98	10,83		1		1	1		1				13,42	13,43
07/09/22 20:00	37,19	27,07	10,12		1		1	1		1				13,73	13,73	
07/09/22 21:00	35,14	27,86	7,28		1		1	1		1				13,70	13,69	
07/09/22 22:00	31,07	24,24	6,83		1		1	1		1				12,16	12,08	
07/09/22 23:00	27,86	22,47	5,39		1		1	1		1				9,11	9,05	
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.														
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα														Πέμπτη 8/9/2022	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Πέμπτη	08/09/22 0:00	25,29	20,35	4,93		1			1		1				9,15	9,49	
	08/09/22 1:00	23,48	18,48	5,00		1			1		1				9,41	9,40	
	08/09/22 2:00	22,44	18,48	3,97		1			1		1				8,97	8,96	
	08/09/22 3:00	22,00	17,13	4,87		1			1		1				8,66	8,66	
	08/09/22 4:00	21,94	17,66	4,28		1			1		1				8,58	8,59	
	08/09/22 5:00	22,10	18,24	3,86		1			1		1				8,72	8,72	
	08/09/22 6:00	23,34	18,23	5,11		1			1		1				9,33	9,34	
	08/09/22 7:00	24,90	19,02	5,88		1			1		1				9,91	9,95	
	08/09/22 8:00	26,94	21,93	5,01			1		1		1				10,59	10,62	
	08/09/22 9:00	28,39	24,72	3,67			1		1		1				11,33	11,35	
	08/09/22 10:00	28,99	24,73	4,25			1		1		1				11,36	11,04	
	08/09/22 11:00	30,02	26,95	3,07			1	1	1		1				8,50	8,32	
	08/09/22 12:00	31,09	27,61	3,48			1	1	1		1				9,24	9,23	
	08/09/22 13:00	30,73	27,79	2,94			1	1	1		1				8,91	8,88	
	08/09/22 14:00	28,94	26,24	2,70				1	1		1				7,22	7,30	
	08/09/22 15:00	26,50	21,12	5,38				1	1		1				9,51	9,99	
	08/09/22 16:00	26,25	19,56	6,69				1	1		1				9,73	9,74	
	08/09/22 17:00	28,68	20,22	8,45				1	1		1				11,37	11,41	
	08/09/22 18:00	32,63	23,95	8,68				1	1		1				12,98	13,01	
	08/09/22 19:00	34,97	25,72	9,25				1	1		1				13,70	13,70	
	08/09/22 20:00	37,96	28,91	9,05			1	1	1		1				13,73	13,73	
08/09/22 21:00	35,29	26,81	8,48			1	1	1		1				13,33	13,28		
08/09/22 22:00	31,83	25,65	6,18			1	1	1		1				11,32	11,23		
08/09/22 23:00	28,88	24,06	4,82			1	1	1		1				10,44	10,63		
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.															
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.															

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Παρασκευή 9/9/2022	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Παρασκευή	09/09/22 0:00	26,10	23,23	2,87				1	1		1				9,74	9,67
	09/09/22 1:00	24,43	20,91	3,53				1	1		1				8,23	8,16
	09/09/22 2:00	23,25	19,90	3,35			1	1			1				6,92	6,90
	09/09/22 3:00	22,77	20,02	2,74			1	1			1				6,38	6,38
	09/09/22 4:00	22,60	19,86	2,74			1	1			1				6,26	6,23
	09/09/22 5:00	22,62	21,18	1,44			1	1			1				6,22	6,24
	09/09/22 6:00	23,42	21,97	1,45			1	1			1				7,08	7,03
	09/09/22 7:00	25,19	23,69	1,50			1	1			1				8,70	8,80
	09/09/22 8:00	27,24	25,52	1,72			1	1	1		1				9,73	9,07
	09/09/22 9:00	28,91	28,44	0,47			1	1	1		1				7,06	7,05
	09/09/22 10:00	29,39	28,93	0,46			1	1	1		1				7,50	7,52
	09/09/22 11:00	30,29	29,75	0,54			1	1	1		1				8,36	8,42
	09/09/22 12:00	31,20	30,32	0,88			1	1	1		1				9,34	9,34
	09/09/22 13:00	31,26	30,37	0,88			1	1	1		1				9,42	9,40
	09/09/22 14:00	29,40	28,56	0,84			1	1	1		1				7,61	7,56
	09/09/22 15:00	27,58	26,48	1,11			1	1	1		1				5,83	5,74
	09/09/22 16:00	27,18	25,88	1,29			1	1	1		1				5,01	5,34
	09/09/22 17:00	29,49	28,23	1,25			1	1	1		1				7,50	7,61
	09/09/22 18:00	33,11	31,94	1,17			1	1	1		1				10,59	10,60
	09/09/22 19:00	35,43	33,95	1,48		1	1	1	1		1				11,11	11,17
09/09/22 20:00	38,14	36,54	1,60		1	1	1	1		1				13,67	13,68	
09/09/22 21:00	35,39	33,84	1,55		1	1	1	1		1				11,36	11,24	
09/09/22 22:00	31,76	30,87	0,89			1	1	1		1				9,04	9,09	
09/09/22 23:00	28,76	28,40	0,36			1	1	1		1				7,00	6,92	
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.														
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

[illegible]

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Κυριακή 11/9/2022	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Κυριακή	11/09/22 0:00	27,00	26,03	0,97			1	1	1		1				6,62	6,64
	11/09/22 1:00	25,31	24,31	1,00				1	1		1				7,42	7,75
	11/09/22 2:00	24,05	23,41	0,64				1	1		1				7,60	7,56
	11/09/22 3:00	23,13	22,93	0,20				1	1		1				6,63	6,62
	11/09/22 4:00	22,80	22,75	0,05				1	1		1				6,31	6,29
	11/09/22 5:00	22,83	22,83	0,00				1	1		1				6,35	6,34
	11/09/22 6:00	22,92	22,92	0,00				1	1		1				6,46	6,42
	11/09/22 7:00	23,48	23,48	0,00				1	1		1				6,91	6,96
	11/09/22 8:00	25,75	25,75	0,00				1	1		1				6,67	6,25
	11/09/22 9:00	27,62	27,62	0,00				1	1	1	1				7,69	7,84
	11/09/22 10:00	29,53	29,53	0,00			1		1	1	1				9,11	9,21
	11/09/22 11:00	30,44	30,44	0,00			1		1	1	1				9,91	9,94
	11/09/22 12:00	30,87	30,78	0,08			1		1	1	1				10,38	10,36
	11/09/22 13:00	30,27	30,17	0,10			1		1	1	1		1		9,72	9,61
	11/09/22 14:00	28,41	28,26	0,16			1		1	1	1		4		6,48	6,32
	11/09/22 15:00	26,88	26,69	0,18			1	1	1		1				5,05	5,01
	11/09/22 16:00	27,34	27,14	0,20			1	1	1	1	1				5,41	5,46
	11/09/22 17:00	29,52	29,37	0,15			1	1	1	1	1				7,55	7,63
	11/09/22 18:00	31,83	31,56	0,28			1	1	1	1	1				9,88	9,89
	11/09/22 19:00	33,97	33,84	0,13		1	1	1	1	1	1				9,79	9,86
11/09/22 20:00	37,07	36,97	0,11		1	1	1	1	1	1				12,84	12,87	
11/09/22 21:00	35,49	35,22	0,27		1	1	1	1	1	1				11,37	11,33	
11/09/22 22:00	32,48	32,43	0,06		1	1	1	1	1	1				9,52	9,51	
11/09/22 23:00	29,47	29,44	0,03			1	1	1	1	1				7,78	7,72	
Παρατηρήσεις:																
Η G10 εντάχθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία μετά από βλάβη.																
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.														
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Δευτέρα 12/9/2022	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα	12/09/22 0:00	26,76	26,74	0,02				1	1		1				6,69	6,66
	12/09/22 1:00	24,35	24,02	0,34				1	1		1				7,44	7,63
	12/09/22 2:00	23,43	22,67	0,76				1	1		1				6,96	6,93
	12/09/22 3:00	22,61	20,27	2,34			1		1		1				6,45	6,46
	12/09/22 4:00	22,43	19,02	3,41			1		1		1				6,52	6,59
	12/09/22 5:00	22,88	17,74	5,14			1		1		1				8,11	8,15
	12/09/22 6:00	24,11	18,32	5,79		1			1		1				9,62	9,63
	12/09/22 7:00	26,20	21,19	5,01		1			1		1				10,12	10,05
	12/09/22 8:00	29,57	24,95	4,62		1		1	1		1				10,69	10,74
	12/09/22 9:00	30,36	26,91	3,46		1		1	1		1				11,50	11,53
	12/09/22 10:00	30,92	29,40	1,52		1		1	1		1				10,23	9,76
	12/09/22 11:00	32,49	29,00	3,49			1	1	1		1				8,94	9,06
	12/09/22 12:00	34,08	29,44	4,64			1	1	1		1				11,77	11,85
	12/09/22 13:00	32,87	28,69	4,17			1	1	1		1				11,08	11,02
	12/09/22 14:00	30,37	24,84	5,53				1	1		1				9,00	9,41
	12/09/22 15:00	27,98	21,03	6,95				1	1		1				11,09	11,17
	12/09/22 16:00	27,73	18,70	9,03				1	1		1				11,02	11,04
	12/09/22 17:00	29,44	19,40	10,04				1	1		1				11,73	11,76
	12/09/22 18:00	32,08	21,94	10,14				1	1		1				12,80	12,83
	12/09/22 19:00	34,70	25,04	9,67				1	1		1				13,57	13,57
12/09/22 20:00	37,71	29,45	8,26			1	1	1		1				13,73	13,73	
12/09/22 21:00	35,23	29,97	5,26			1	1	1		1				13,15	13,09	
12/09/22 22:00	31,69	26,60	5,09			1	1	1		1				10,89	10,90	
12/09/22 23:00	28,06	23,98	4,09			1	1			1				8,90	9,24	
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.																
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.																

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Δευτέρα 13/9/2022	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα	13/09/22 0:00	25,28	20,98	4,31			1	1			1				9,62	9,62
	13/09/22 1:00	23,80	19,60	4,21			1	1			1				8,90	8,90
	13/09/22 2:00	22,65	17,03	5,62				1			1				9,03	9,05
	13/09/22 3:00	22,32	17,45	4,87				1			1				8,94	8,93
	13/09/22 4:00	22,09	18,10	3,99			1	1			1				8,26	8,19
	13/09/22 5:00	22,45	20,59	1,85			1	1			1				6,29	6,24
	13/09/22 6:00	23,94	20,62	3,32			1	1			1				7,39	7,43
	13/09/22 7:00	25,86	23,40	2,46			1	1		1	1				8,14	8,34
	13/09/22 8:00	27,85	25,57	2,29			1	1		1	1				8,46	8,24
	13/09/22 9:00	29,51	28,93	0,58			1	1		1	1				9,01	9,04
	13/09/22 10:00	29,94	29,76	0,17			1	1		1	1				9,38	9,45
	13/09/22 11:00	30,90	30,49	0,41				1	1	1	1				10,11	9,62
	13/09/22 12:00	31,61	30,78	0,84				1	1	1	1				10,47	10,57
	13/09/22 13:00	31,94	30,90	1,04		1		1	1	1	1				10,05	9,88
	13/09/22 14:00	29,02	26,30	2,72		1		1	1	1	1				7,89	7,84
	13/09/22 15:00	26,50	21,09	5,41				1		1	1				8,69	9,38
	13/09/22 16:00	26,36	17,96	8,41				1		1	1				10,54	10,53
	13/09/22 17:00	28,27	18,79	9,49				1		1	1				11,25	11,28
	13/09/22 18:00	31,60	24,23	7,37				1		1	1				11,36	11,38
	13/09/22 19:00	34,47	29,47	5,00				1	1	1	1				13,04	13,08
13/09/22 20:00	37,56	32,75	4,81				1	1	1	1				13,73	13,73	
13/09/22 21:00	34,68	30,59	4,08				1	1	1	1				13,42	13,38	
13/09/22 22:00	30,82	26,07	4,75				1	1	1	1				11,03	11,07	
13/09/22 23:00	27,48	20,52	6,96						1	1	1				11,04	11,01
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.														
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Τετάρτη 14/9/2022	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τετάρτη	14/09/22 0:00	24,69	22,21	2,48					1	1	1				9,56	9,53
	14/09/22 1:00	23,12	21,92	1,20			1		1		1				7,01	6,75
	14/09/22 2:00	22,25	20,94	1,31			1		1		1				5,89	5,88
	14/09/22 3:00	21,62	20,09	1,53			1		1		1				5,28	5,26
	14/09/22 4:00	21,65	19,41	2,23			1		1		1				5,82	5,89
	14/09/22 5:00	22,19	19,69	2,50			1		1		1				7,15	7,21
	14/09/22 6:00	23,45	21,22	2,23			1		1		1				7,16	7,07
	14/09/22 7:00	25,41	22,49	2,92			1		1		1				8,98	9,02
	14/09/22 8:00	26,82	23,96	2,86			1		1	1	1				8,56	8,12
	14/09/22 9:00	27,51	25,00	2,51			1		1	1	1				7,02	7,00
	14/09/22 10:00	27,62	23,88	3,74			1		1	1	1				7,11	7,11
	14/09/22 11:00	28,73	25,05	3,68			1		1	1	1				8,20	8,21
	14/09/22 12:00	29,93	27,75	2,19			1		1	1	1				9,41	9,45
	14/09/22 13:00	29,64	28,03	1,61			1		1	1	1				9,20	9,17
	14/09/22 14:00	27,46	25,82	1,65			1		1	1	1				7,13	6,98
	14/09/22 15:00	24,97	23,17	1,80			1		1	1	1				4,56	4,49
	14/09/22 16:00	25,13	22,91	2,22			1		1	1	1				4,57	4,61
	14/09/22 17:00	27,15	24,37	2,78			1		1	1	1				6,52	6,64
	14/09/22 18:00	30,16	28,00	2,15			1		1	1	1				9,55	9,60
	14/09/22 19:00	33,43	31,83	1,60			1		1	1	1				8,04	7,50
14/09/22 20:00	36,41	34,81	1,61			1	1	1	1	1				10,42	10,42	
14/09/22 21:00	34,12	32,57	1,55			1	1	1	1	1				8,28	8,20	
14/09/22 22:00	30,13	28,71	1,42			1	1		1	1				6,94	7,25	
14/09/22 23:00	27,12	25,55	1,58			1	1			1	1				6,83	6,75
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.														
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Πέμπτη 15/9/2022	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Πέμπτη	15/09/22 0:00	24,82	23,46	1,36			1	1		1	1				5,61	5,58
	15/09/22 1:00	23,18	22,95	0,23				1		1	1				4,93	4,36
	15/09/22 2:00	22,42	22,42	0,00	1			1		1	1				5,08	5,27
	15/09/22 3:00	21,96	21,96	0,00	1			1		1	1				4,81	4,83
	15/09/22 4:00	21,92	21,92	0,00	1			1		1	1				4,74	4,75
	15/09/22 5:00	21,99	21,99	0,00	1			1		1	1				4,78	4,77
	15/09/22 6:00	23,62	23,62	0,00	1			1	1	1					5,97	5,70
	15/09/22 7:00	24,86	24,85	0,01	1			1	1	1					7,16	7,15
	15/09/22 8:00	27,08	27,08	0,00				1	1	1					6,45	6,28
	15/09/22 9:00	28,92	28,92	0,00				1	1	1	1				8,24	8,28
	15/09/22 10:00	29,25	29,24	0,01				1	1	1	1				8,52	8,54
	15/09/22 11:00	30,12	29,90	0,22				1	1	1	1				9,40	9,44
	15/09/22 12:00	30,62	29,97	0,65				1	1	1	1				9,96	9,97
	15/09/22 13:00	30,43	30,27	0,16				1	1	1	1				9,81	9,77
	15/09/22 14:00	27,98	27,79	0,19				1	1	1	1				7,44	7,35
	15/09/22 15:00	25,60	25,22	0,39				1	1	1	1				5,43	4,97
	15/09/22 16:00	25,62	25,10	0,51				1	1	1	1				4,96	4,96
	15/09/22 17:00	27,79	27,16	0,63				1	1	1	1				7,00	7,12
	15/09/22 18:00	31,55	30,56	1,00				1	1	1	1				10,46	10,41
	15/09/22 19:00	34,84	33,72	1,11				1	1	1	1				9,50	9,37
15/09/22 20:00	37,26	36,36	0,91			1	1	1	1	1				11,29	11,26	
15/09/22 21:00	34,11	32,59	1,52			1	1	1	1	1				8,27	8,15	
15/09/22 22:00	30,10	27,96	2,14			1	1		1	1				6,85	7,49	
15/09/22 23:00	27,08	24,48	2,61			1	1		1	1				6,67	6,57	
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.														
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Δευτέρα 19/9/2022	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα	19/09/22 0:00	24,93	22,56	2,37			1	1	1						7,82	8,25
	19/09/22 1:00	23,14	20,87	2,27			1	1	1						6,84	6,80
	19/09/22 2:00	22,30	20,80	1,50			1	1	1						6,01	5,97
	19/09/22 3:00	21,73	20,11	1,62			1	1	1						5,35	5,38
	19/09/22 4:00	21,11	19,95	1,16			1	1	1						4,85	4,77
	19/09/22 5:00	21,40	20,55	0,85			1	1	1						4,90	5,03
	19/09/22 6:00	23,18	20,81	2,37			1	1	1						6,75	6,82
	19/09/22 7:00	24,62	22,09	2,53			1	1	1						8,17	8,24
	19/09/22 8:00	26,47	24,89	1,58			1	1	1	1					7,37	7,11
	19/09/22 9:00	28,05	27,24	0,81			1	1	1	1					7,51	7,53
	19/09/22 10:00	28,11	27,38	0,73			1	1	1	1					7,64	7,61
	19/09/22 11:00	28,31	27,25	1,05			1	1	1	1					7,78	7,77
	19/09/22 12:00	28,72	27,59	1,13			1	1	1	1					8,20	8,21
	19/09/22 13:00	28,67	27,47	1,20			1	1	1	1					8,20	8,17
	19/09/22 14:00	26,93	25,02	1,91			1	1	1	1					6,49	6,44
	19/09/22 15:00	24,88	22,49	2,39				1	1	1					4,42	4,39
	19/09/22 16:00	24,75	21,97	2,78				1	1	1					6,97	7,66
	19/09/22 17:00	26,48	23,39	3,09		1		1	1	1					9,04	9,12
	19/09/22 18:00	29,84	27,50	2,34		1	1	1	1	1					8,89	8,56
	19/09/22 19:00	33,45	31,13	2,32		1	1	1	1	1					10,03	10,12
19/09/22 20:00	35,80	33,83	1,98	1	1	1	1	1	1					10,64	10,62	
19/09/22 21:00	33,05	30,95	2,10	1	1	1	1	1	1					8,50	8,50	
19/09/22 22:00	29,00	27,12	1,88			1	1	1	1					6,78	6,91	
19/09/22 23:00	25,77	23,60	2,17			1	1	1	1					5,36	5,27	
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.														
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα														Δευτέρα 20/9/2022	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Δευτέρα	20/09/22 0:00	23,36	21,18	2,17				1	1	1					5,73	6,39	
	20/09/22 1:00	21,83	20,22	1,61				1	1	1					6,74	6,70	
	20/09/22 2:00	20,79	18,72	2,07				1	1	1					5,66	5,64	
	20/09/22 3:00	20,42	17,95	2,48				1	1	1					5,31	5,30	
	20/09/22 4:00	20,27	17,63	2,65				1	1	1					5,17	5,16	
	20/09/22 5:00	20,75	16,76	3,99				1	1	1					5,57	5,62	
	20/09/22 6:00	22,38	18,54	3,84				1	1	1					7,17	7,23	
	20/09/22 7:00	24,45	19,95	4,51				1	1	1					9,24	9,29	
	20/09/22 8:00	25,98	20,45	5,53				1	1	1					10,34	10,37	
	20/09/22 9:00	27,25	20,95	6,30				1	1	1					9,92	10,02	
	20/09/22 10:00	27,41	21,35	6,06				1	1	1					10,87	10,73	
	20/09/22 11:00	27,80	23,90	3,90				1	1	1					8,28	8,11	
	20/09/22 12:00	28,35	24,95	3,41			1	1	1	1					7,86	7,85	
	20/09/22 13:00	27,52	24,98	2,54			1	1	1	1					7,00	7,01	
	20/09/22 14:00	25,90	23,89	2,01			1	1	1	1					5,47	5,39	
	20/09/22 15:00	24,24	22,22	2,02				1	1	1					5,57	6,43	
	20/09/22 16:00	23,78	21,05	2,72				1	1	1					8,59	8,60	
	20/09/22 17:00	25,94	22,10	3,84				1	1	1					9,92	9,80	
	20/09/22 18:00	29,78	27,42	2,36			1	1	1	1					9,27	9,29	
	20/09/22 19:00	33,73	31,61	2,11	1		1	1	1	1					10,43	10,43	
20/09/22 20:00	35,41	31,73	3,68	1	1	1	1	1	1					11,30	11,40		
20/09/22 21:00	32,39	27,73	4,66			1	1	1	1					9,88	9,72		
20/09/22 22:00	28,43	25,43	3,00			1	1	1	1					7,95	7,94		
20/09/22 23:00	25,68	23,03	2,65			1	1	1	1					5,26	5,20		
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.															
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.															

[illegible]

[illegible]

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Παρασκευή 23/9/2022	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Παρασκευή	23/09/22 0:00	21,29	19,14	2,15				1	1	1					6,23	6,20
	23/09/22 1:00	20,01	18,52	1,49				1	1	1					4,89	4,87
	23/09/22 2:00	19,21	16,73	2,48				1	1						4,21	4,51
	23/09/22 3:00	18,81	16,81	2,00				1	1						7,37	7,53
	23/09/22 4:00	18,66	17,85	0,81				1	1						7,48	7,47
	23/09/22 5:00	19,24	18,33	0,91				1	1	1					5,31	4,97
	23/09/22 6:00	21,14	19,11	2,03				1	1	1					5,92	5,99
	23/09/22 7:00	23,12	19,43	3,69				1	1	1					7,87	7,94
	23/09/22 8:00	24,53	22,32	2,20				1	1	1					8,79	8,40
	23/09/22 9:00	25,51	24,10	1,41			1	1	1	1					5,16	5,08
	23/09/22 10:00	25,63	22,91	2,72			1	1	1	1					5,14	5,13
	23/09/22 11:00	25,89	22,89	3,00			1	1	1	1					5,32	5,33
	23/09/22 12:00	26,11	23,10	3,01				1	1	1					5,97	6,46
	23/09/22 13:00	25,76	22,18	3,58				1	1	1					9,08	9,16
	23/09/22 14:00	23,53	20,09	3,44				1	1	1					5,92	7,54
	23/09/22 15:00	21,27	16,98	4,29				1	1	1					5,41	6,50
	23/09/22 16:00	22,05	16,44	5,61				1	1	1					6,99	7,47
	23/09/22 17:00	24,15	17,59	6,56				1	1	1					9,07	9,88
	23/09/22 18:00	26,95	19,03	7,92				1	1	1					10,74	11,58
	23/09/22 19:00	31,57	21,30	10,27				1	1	1					12,56	12,67
23/09/22 20:00	33,28	22,82	10,46			1	1	1	1					13,21	13,17	
23/09/22 21:00	30,39	23,45	6,94			1	1	1	1					10,09	9,98	
23/09/22 22:00	26,70	19,81	6,89				1	1	1					9,72	10,06	
23/09/22 23:00	23,85	18,23	5,62				1	1	1					8,83	8,74	
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.														
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Σάββατο 24/9/2022	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Σάββατο	24/09/22 0:00	21,35	18,98	2,37				1	1	1					6,24	6,21
	24/09/22 1:00	20,02	19,27	0,76				1	1	1					4,94	4,92
	24/09/22 2:00	19,42	18,33	1,09				1	1	1					4,32	4,29
	24/09/22 3:00	18,88	17,29	1,59				1	1	1					3,75	3,74
	24/09/22 4:00	18,77	17,28	1,49				1	1	1					3,62	3,62
	24/09/22 5:00	19,45	17,76	1,69				1	1	1					4,26	4,30
	24/09/22 6:00	20,53	19,42	1,11				1	1	1					5,42	5,40
	24/09/22 7:00	21,39	20,47	0,92				1	1	1					4,54	4,12
	24/09/22 8:00	23,31	22,83	0,48			1	1	1	1					2,88	2,91
	24/09/22 9:00	24,27	23,83	0,44			1	1	1	1					3,84	3,83
	24/09/22 10:00	24,58	23,69	0,88			1	1	1	1					4,17	4,17
	24/09/22 11:00	25,29	24,15	1,14			1	1	1	1					4,85	4,88
	24/09/22 12:00	26,07	25,30	0,77			1	1	1	1					5,54	5,56
	24/09/22 13:00	26,03	24,98	1,05			1	1	1	1					5,59	5,54
	24/09/22 14:00	23,80	22,66	1,14			1	1	1	1					3,44	3,37
	24/09/22 15:00	21,95	20,94	1,00			1	1	1	1					1,61	1,57
	24/09/22 16:00	22,22	20,96	1,27			1	1	1	1	1				1,82	1,83
	24/09/22 17:00	24,12	22,52	1,60			1	1	1	1	1				3,64	3,70
	24/09/22 18:00	27,34	25,90	1,44			1	1	1	1	1				6,80	6,89
	24/09/22 19:00	31,70	30,58	1,12		1	1	1	1	1	1				9,84	9,90
24/09/22 20:00	32,99	31,93	1,07		1	1	1	1	1	1				10,16	10,13	
24/09/22 21:00	30,49	28,32	2,17			1	1	1	1	1				7,83	7,85	
24/09/22 22:00	26,97	24,63	2,33			1	1	1	1	1				6,56	6,49	
24/09/22 23:00	24,25	22,14	2,11				1	1	1	1				4,36	4,97	
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.														
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΞΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα														Κυριακή 25/9/2022	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Κυριακή	25/09/22 0:00	21,97	20,19	1,78				1	1	1					6,75	6,88	
	25/09/22 1:00	20,35	19,11	1,24				1	1	1					5,25	5,20	
	25/09/22 2:00	19,55	18,72	0,83				1	1	1					4,43	4,41	
	25/09/22 3:00	19,01	18,90	0,10				1	1	1					3,85	3,86	
	25/09/22 4:00	18,86	18,63	0,23				1	1	1					3,73	3,72	
	25/09/22 5:00	19,05	18,85	0,19				1	1	1					3,88	3,90	
	25/09/22 6:00	19,81	19,46	0,35				1	1	1					4,71	4,68	
	25/09/22 7:00	19,82	19,52	0,30				1	1	1					4,61	4,67	
	25/09/22 8:00	21,17	21,03	0,14				1	1	1					5,98	6,02	
	25/09/22 9:00	22,21	22,03	0,18				1	1	1					7,02	7,07	
	25/09/22 10:00	23,37	23,30	0,06		1		1	1	1					7,55	7,54	
	25/09/22 11:00	24,71	24,50	0,22		1		1	1	1					7,68	7,56	
	25/09/22 12:00	25,47	25,19	0,27		1		1	1	1					6,45	6,43	
	25/09/22 13:00	24,68	24,39	0,29				1	1	1					5,15	5,11	
	25/09/22 14:00	21,55	21,36	0,20			1	1		1	1				1,61	1,42	
	25/09/22 15:00	19,80	19,80	0,00			1	1		1	1				0,00	0,00	
	25/09/22 16:00	20,33	19,87	0,46			1	1		1	1				3,50	3,94	
	25/09/22 17:00	22,77	22,49	0,28				1	1	1	1				5,91	5,44	
	25/09/22 18:00	26,16	26,12	0,03				1	1	1	1				5,47	5,58	
	25/09/22 19:00	30,41	30,41	0,00		1		1	1	1	1				8,95	8,98	
25/09/22 20:00	31,96	31,96	0,00		1		1	1	1	1				9,17	9,19		
25/09/22 21:00	29,83	29,83	0,00		1		1	1	1	1				8,52	8,59		
25/09/22 22:00	26,41	26,41	0,00				1	1	1	1				5,98	5,82		
25/09/22 23:00	23,63	22,83	0,80				1	1	1	1				3,52	4,12		
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.															
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.															

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα														Δευτέρα 26/9/2022	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Δευτέρα	26/09/22 0:00	21,24	19,49	1,75					1	1	1				6,07	6,17	
	26/09/22 1:00	20,04	18,61	1,43					1	1	1				4,95	4,92	
	26/09/22 2:00	19,19	18,37	0,82					1	1	1				4,10	4,08	
	26/09/22 3:00	18,86	18,49	0,37					1	1	1				3,72	3,72	
	26/09/22 4:00	18,78	18,46	0,32					1	1	1				3,66	3,66	
	26/09/22 5:00	19,59	19,31	0,28					1	1	1				4,37	4,42	
	26/09/22 6:00	21,45	21,43	0,02					1	1	1				5,62	5,38	
	26/09/22 7:00	23,15	23,14	0,01			1		1	1	1				5,41	5,77	
	26/09/22 8:00	24,21	24,04	0,17			1		1	1	1				5,00	5,05	
	26/09/22 9:00	24,98	24,48	0,49			1		1	1	1				5,85	5,85	
	26/09/22 10:00	24,87	24,49	0,39			1		1	1	1				5,72	5,70	
	26/09/22 11:00	25,29	24,56	0,73			1		1	1	1				6,15	6,22	
	26/09/22 12:00	25,90	24,68	1,21			1		1	1	1				6,87	6,87	
	26/09/22 13:00	26,08	24,33	1,75			1		1	1	1				7,11	7,12	
	26/09/22 14:00	22,91	21,53	1,38			1			1	1				4,48	3,97	
	26/09/22 15:00	21,81	20,38	1,44				1		1	1				3,27	3,88	
	26/09/22 16:00	21,75	19,93	1,82				1		1	1				6,55	6,60	
	26/09/22 17:00	23,92	21,10	2,82				1		1	1				7,96	7,89	
	26/09/22 18:00	27,46	23,81	3,65				1		1	1				7,76	7,77	
	26/09/22 19:00	31,99	27,80	4,19				1	1	1	1				10,40	10,53	
26/09/22 20:00	33,28	27,38	5,90				1	1	1	1				11,54	11,64		
26/09/22 21:00	30,67	23,41	7,27					1	1	1				10,11	10,02		
26/09/22 22:00	26,96	18,99	7,97					1	1	1				8,64	8,66		
26/09/22 23:00	23,90	16,04	7,86					1		1				8,06	8,04		
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.															
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.															

ΗΣ ΛΕΞΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Δευτέρα 27/9/2022	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα	27/09/22 0:00	21,81	14,40	7,42					1		1				7,54	7,54
	27/09/22 1:00	20,76	14,06	6,70					1		1				6,82	6,82
	27/09/22 2:00	20,13	13,32	6,80					1		1				6,94	6,88
	27/09/22 3:00	19,72	13,45	6,27					1		1				6,39	6,43
	27/09/22 4:00	19,91	13,35	6,55					1		1				6,63	6,52
	27/09/22 5:00	19,92	13,35	6,57					1		1				6,67	6,68
	27/09/22 6:00	19,85	13,35	6,50					1		1				6,60	6,61
	27/09/22 7:00	19,87	13,35	6,51					1		1				6,62	6,64
	27/09/22 8:00	25,65	17,09	8,56					1		1				8,71	8,86
	27/09/22 9:00	27,76	18,54	9,21		1			1		1				9,37	9,36
	27/09/22 10:00	28,64	19,52	9,12		1			1		1				9,29	9,27
	27/09/22 11:00	30,31	20,70	9,60		1			1		1				9,78	9,79
	27/09/22 12:00	30,54	20,77	9,78		1			1		1				9,97	10,04
	27/09/22 13:00	30,48	20,35	10,14		1			1		1				10,35	10,37
	27/09/22 14:00	29,35	19,78	9,57		1			1		1				9,77	9,71
	27/09/22 15:00	26,25	17,87	8,39		1			1		1				8,54	8,53
	27/09/22 16:00	25,80	17,10	8,71		1			1		1				8,86	8,85
	27/09/22 17:00	26,98	18,05	8,93		1			1		1				9,10	9,12
	27/09/22 18:00	29,54	19,82	9,72		1			1		1				9,89	9,94
	27/09/22 19:00	33,54	22,87	10,67		1		1	1		1				10,93	10,98
	27/09/22 20:00	34,75	23,55	11,20		1		1	1		1				11,55	11,54
27/09/22 21:00	31,95	21,69	10,26				1	1		1				10,53	10,50	
27/09/22 22:00	27,78	18,58	9,20					1		1				9,37	9,36	
27/09/22 23:00	24,69	15,11	9,58					1		1				9,81	8,55	
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.																
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.																

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Τετάρτη 28/9/2022	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τετάρτη	28/09/22 0:00	22,15	14,49	7,66					1		1				7,81	7,77
	28/09/22 1:00	20,88	13,83	7,05					1		1				7,33	7,28
	28/09/22 2:00	20,16	13,59	6,57					1		1				6,85	6,83
	28/09/22 3:00	19,76	13,40	6,36					1		1				6,52	6,52
	28/09/22 4:00	19,83	13,53	6,30					1		1				6,54	6,54
	28/09/22 5:00	20,59	14,00	6,59					1		1				6,84	6,85
	28/09/22 6:00	22,40	16,68	5,72					1		1				7,50	7,51
	28/09/22 7:00	23,82	18,91	4,91					1	1	1				8,14	8,17
	28/09/22 8:00	21,21	16,97	4,24					1	1	1				9,06	7,59
	28/09/22 9:00	20,26	20,05	0,21	1	1			1	1	1				5,53	4,01
	28/09/22 10:00	27,25	25,98	1,27			1		1	1	1				1,50	6,75
	28/09/22 11:00	28,26	26,97	1,29			1		1	1	1				1,45	7,26
	28/09/22 12:00	29,09	25,89	3,20			1		1	1	1				4,80	8,87
	28/09/22 13:00	27,76	21,38	6,38			1		1	1	1				9,28	9,26
	28/09/22 14:00	25,62	18,74	6,88					1	1	1				8,68	8,68
	28/09/22 15:00	23,82	17,04	6,78					1	1	1				7,98	7,96
	28/09/22 16:00	23,92	16,78	7,13					1	1	1				8,19	8,16
	28/09/22 17:00	26,00	18,73	7,27					1	1	1				9,01	9,03
	28/09/22 18:00	28,98	21,86	7,12					1	1	1				10,10	10,12
	28/09/22 19:00	33,41	24,43	8,98			1		1	1	1				11,59	11,62
28/09/22 20:00	34,92	24,60	10,33			1		1	1	1				12,23	12,25	
28/09/22 21:00	32,06	22,47	9,59			1		1		1				10,97	10,84	
28/09/22 22:00	28,28	19,60	8,68			1		1		1				9,18	9,22	
28/09/22 23:00	24,96	17,20	7,76					1		1				8,16	8,11	
Παρατηρήσεις:																
Γενική διακοπή στις 08:47, λόγω βλάβης στο δίκτυο.																
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.														
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Πέμπτη 29/9/2022	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Πέμπτη	29/09/22 0:00	22,52	15,46	7,06					1		1				7,24	7,22
	29/09/22 1:00	21,35	14,56	6,79					1		1				6,91	6,92
	29/09/22 2:00	20,39	14,25	6,15					1		1				6,55	6,55
	29/09/22 3:00	19,85	14,29	5,56					1		1				6,38	6,37
	29/09/22 4:00	19,78	13,90	5,88					1		1				6,33	6,33
	29/09/22 5:00	20,56	14,03	6,53					1		1				6,78	6,77
	29/09/22 6:00	22,70	15,09	7,61					1		1				7,81	7,86
	29/09/22 7:00	24,29	16,39	7,90					1		1				8,47	8,49
	29/09/22 8:00	25,93	17,50	8,44			1		1		1				9,06	9,07
	29/09/22 9:00	26,63	17,83	8,81			1		1		1				9,31	9,31
	29/09/22 10:00	27,54	18,73	8,81	1				1		1				9,48	9,49
	29/09/22 11:00	28,59	19,71	8,88	1				1		1				9,55	9,56
	29/09/22 12:00	28,42	19,47	8,95	1				1		1				9,69	9,69
	29/09/22 13:00	27,78	18,83	8,95	1					1	1				9,35	9,35
	29/09/22 14:00	25,81	17,16	8,65	1					1	1				8,99	8,96
	29/09/22 15:00	23,68	15,57	8,11	1					1	1				8,29	8,28
	29/09/22 16:00	23,73	15,69	8,03	1					1	1				8,30	8,31
	29/09/22 17:00	25,79	17,31	8,48	1					1	1				8,99	9,01
	29/09/22 18:00	29,48	20,20	9,28	1					1	1				10,27	10,30
	29/09/22 19:00	33,60	23,88	9,72						1	1	1				11,69
29/09/22 20:00	34,76	24,39	10,38						1	1	1				12,14	12,13
29/09/22 21:00	31,86	22,01	9,85						1	1	1				10,94	10,85
29/09/22 22:00	28,05	20,01	8,04						1	1	1				9,17	9,11
29/09/22 23:00	24,82	17,51	7,31						1	1	1				8,09	8,08
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.														
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Παρασκευή 30/9/2022	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Παρασκευή	30/09/22 0:00	22,80	16,03	6,77					1	1	1				7,43	7,43
	30/09/22 1:00	21,28	16,36	4,92					1	1	1				6,17	6,15
	30/09/22 2:00	20,37	15,91	4,47					1	1	1				5,27	5,25
	30/09/22 3:00	19,88	15,55	4,33					1	1	1				5,52	5,56
	30/09/22 4:00	19,72	16,44	3,28		1				1	1				5,85	6,34
	30/09/22 5:00	20,34	16,26	4,09		1				1	1				6,62	6,64
	30/09/22 6:00	22,29	18,68	3,60		1				1	1				7,31	7,32
	30/09/22 7:00	24,36	21,83	2,53		1			1	1	1				7,78	7,82
	30/09/22 8:00	26,15	24,34	1,81					1	1	1		1		8,34	8,37
	30/09/22 9:00	26,89	25,54	1,35					1	1	1		4		8,08	8,70
	30/09/22 10:00	27,51	25,66	1,85					1	1	1				8,87	9,16
	30/09/22 11:00	27,82	26,44	1,39					1	1	1				9,62	9,61
	30/09/22 12:00	28,32	26,93	1,39		1			1	1	1				9,72	9,78
	30/09/22 13:00	28,53	27,21	1,32		1			1	1	1				9,91	9,90
	30/09/22 14:00	26,41	25,24	1,16		1			1	1	1				8,89	8,80
	30/09/22 15:00	24,13	23,01	1,12		1			1	1	1				6,70	6,65
	30/09/22 16:00	24,41	23,36	1,04		1			1	1	1				6,88	6,89
	30/09/22 17:00	26,53	26,23	0,30		1			1	1	1				8,93	9,01
	30/09/22 18:00	30,31	30,31	0,00		1			1	1	1				8,60	8,38
	30/09/22 19:00	34,22	34,22	0,00		1	1		1	1	1				10,63	10,73
30/09/22 20:00	34,86	34,86	0,00		1	1		1	1	1				10,98	10,99	
30/09/22 21:00	31,54	31,47	0,06		1	1		1	1	1				8,87	8,75	
30/09/22 22:00	27,94	27,86	0,07		1	1		1	1	1				6,41	6,49	
30/09/22 23:00	25,19	25,17	0,03			1		1	1	1				4,79	4,41	
Παρατηρήσεις:																
Λόγω εργασιών στη μονάδα G10, μπήκαν σε λειτουργία τα φορητά Η/Ζ.																
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.														
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

[illegible]

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Κυριακή 2/10/2022	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Κυριακή	02/10/22 0:00	23,59	16,15	7,45			1	1			1				7,59	7,58
	02/10/22 1:00	21,94	14,73	7,21				1			1				7,34	7,35
	02/10/22 2:00	21,32	14,24	7,07				1			1				7,21	7,13
	02/10/22 3:00	20,59	13,89	6,70				1			1				6,83	6,89
	02/10/22 4:00	20,31	13,41	6,90				1			1				7,03	7,05
	02/10/22 5:00	20,60	13,74	6,86				1			1		1		6,98	7,05
	02/10/22 6:00	21,24	15,61	5,63				1			1				7,36	7,35
	02/10/22 7:00	21,34	20,39	0,95			1	1			1		1		6,58	6,60
	02/10/22 8:00	23,39	22,08	1,31				1		1	1				8,04	8,24
	02/10/22 9:00	24,77	23,94	0,83				1		1	1				8,11	9,60
	02/10/22 10:00	25,05	23,54	1,51				1		1	1				8,11	9,88
	02/10/22 11:00	25,96	23,98	1,98				1		1	1				5,92	10,37
	02/10/22 12:00	26,04	23,66	2,38				1		1	1				5,99	10,47
	02/10/22 13:00	25,35	20,74	4,61				1		1	1				9,90	9,98
	02/10/22 14:00	22,80	16,14	6,66		1				1	1				8,99	9,00
	02/10/22 15:00	21,45	13,51	7,94		1				1	1				8,58	8,58
	02/10/22 16:00	21,83	13,37	8,46		1				1	1				8,71	8,73
	02/10/22 17:00	23,77	16,73	7,04					1		1	1				9,45
	02/10/22 18:00	26,80	20,25	6,55				1		1	1				10,63	10,68
	02/10/22 19:00	30,80	24,45	6,35				1		1	1				12,27	12,31
02/10/22 20:00	31,78	27,24	4,54		1		1		1	1				12,71	12,71	
02/10/22 21:00	29,73	26,17	3,57		1		1		1	1				11,94	11,91	
02/10/22 22:00	26,85	22,31	4,54				1		1	1				10,77	10,73	
02/10/22 23:00	24,31	19,33	4,98				1		1	1				9,21	9,16	
Παρατηρήσεις:																
Στις 07:38 παρουσιάστηκε βλάβη στη G6 και βγήκαν εκτός οι γραμμές P-220,230,280.																
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.														
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Δευτέρα 3/10/2022	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα	03/10/22 0:00	22,06	16,06	5,99				1			1				7,65	7,74
	03/10/22 1:00	20,54	15,10	5,44				1			1				8,24	8,22
	03/10/22 2:00	19,84	16,40	3,44				1			1				7,88	7,84
	03/10/22 3:00	19,28	16,40	2,88		1		1			1				6,46	6,40
	03/10/22 4:00	19,27	16,54	2,73		1		1			1				5,93	5,92
	03/10/22 5:00	19,75	16,10	3,65		1		1			1				6,34	6,39
	03/10/22 6:00	21,58	17,84	3,73		1		1			1				8,18	8,19
	03/10/22 7:00	22,93	19,37	3,56		1		1			1				9,01	8,76
	03/10/22 8:00	23,74	20,55	3,20		1		1			1				7,40	7,25
	03/10/22 9:00	24,12	21,79	2,34		1		1		1	1				7,82	7,80
	03/10/22 10:00	24,34	20,91	3,43				1		1	1				7,66	7,65
	03/10/22 11:00	24,62	21,85	2,77				1		1	1				8,37	8,47
	03/10/22 12:00	25,52	23,34	2,18				1		1	1				8,91	9,31
	03/10/22 13:00	24,85	22,73	2,12				1		1	1				7,55	7,27
	03/10/22 14:00	23,49	21,59	1,90					1	1	1				7,77	7,91
	03/10/22 15:00	21,67	18,78	2,89					1	1	1				6,60	6,55
	03/10/22 16:00	21,79	18,38	3,41					1	1	1	1			6,61	6,63
	03/10/22 17:00	24,16	20,71	3,45					1	1	1	1			8,91	8,97
	03/10/22 18:00	27,42	24,87	2,56					1	1	1	1			9,65	9,30
	03/10/22 19:00	32,09	30,04	2,05				1	1	1	1				11,23	11,41
03/10/22 20:00	32,71	29,44	3,27				1	1	1	1				12,05	12,09	
03/10/22 21:00	30,12	24,87	5,24				1	1	1	1				9,64	9,52	
03/10/22 22:00	26,74	21,00	5,74					1	1	1	1			8,22	8,76	
03/10/22 23:00	23,87	19,06	4,81					1	1	1	1			8,83	8,77	
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.														
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Τρίτη 4/10/2022	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τρίτη	04/10/22 0:00	21,54	15,81	5,73					1	1	1				6,64	6,83
	04/10/22 1:00	20,20	13,86	6,34					1		1				8,05	8,08
	04/10/22 2:00	19,61	12,85	6,76					1		1				7,85	7,84
	04/10/22 3:00	19,12	12,48	6,65					1		1				7,64	7,65
	04/10/22 4:00	19,04	11,67	7,37					1		1				7,62	7,61
	04/10/22 5:00	18,97	12,42	6,55					1		1		1		7,46	7,23
	04/10/22 6:00	21,54	13,99	7,55					1		1				8,60	8,61
	04/10/22 7:00	22,76	15,19	7,57					1		1				9,07	9,10
	04/10/22 8:00	24,80	16,95	7,85					1		1				9,85	9,85
	04/10/22 9:00	24,64	16,14	8,49					1		1				9,85	9,85
	04/10/22 10:00	24,03	16,11	7,92		1			1		1				9,63	9,62
	04/10/22 11:00	23,86	17,36	6,51		1			1		1				9,54	9,55
	04/10/22 12:00	24,36	19,43	4,94		1			1		1				9,76	9,77
	04/10/22 13:00	23,94	18,76	5,18		1			1		1				9,59	9,58
	04/10/22 14:00	22,62	14,52	8,10					1		1				9,00	8,99
	04/10/22 15:00	20,67	13,25	7,42					1		1				8,27	8,27
	04/10/22 16:00	21,00	13,79	7,21					1		1				8,38	8,39
	04/10/22 17:00	23,45	15,84	7,61					1		1				9,31	9,33
	04/10/22 18:00	27,28	17,72	9,56					1	1	1				10,85	10,89
	04/10/22 19:00	31,63	20,74	10,89					1	1	1				12,61	12,65
	04/10/22 20:00	32,15	20,20	11,95					1	1	1				12,89	12,88
04/10/22 21:00	29,55	19,01	10,54					1	1	1				11,88	11,84	
04/10/22 22:00	26,05	16,93	9,12					1	1	1				10,46	10,38	
04/10/22 23:00	22,98	15,56	7,42					1	1	1				7,94	7,91	
Παρατηρήσεις:																
Στις 05:36, λόγω βλάβης στο δίκτυο, βγήκαν εκτός οι γραμμές P-230,220,280,240,225, 215.																
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.														
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Τετάρτη 5/10/2022	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τετάρτη	05/10/22 0:00	20,57	13,13	7,44					1		1				8,11	8,27
	05/10/22 1:00	8,72	5,59	3,13					1		1				5,77	3,59
	05/10/22 2:00	8,88	8,87	0,01		1		1		1	1				2,12	1,57
	05/10/22 3:00	20,76	15,95	4,81				1		1	1				6,20	6,78
	05/10/22 4:00	18,94	12,79	6,14				1			1				7,58	7,59
	05/10/22 5:00	19,26	12,62	6,64				1			1				7,68	7,70
	05/10/22 6:00	21,24	13,26	7,98				1	1		1				8,46	8,44
	05/10/22 7:00	22,49	13,96	8,54				1	1		1				8,97	8,97
	05/10/22 8:00	23,47	14,61	8,86				1	1		1				9,25	9,25
	05/10/22 9:00	23,77	14,46	9,31					1		1				9,53	9,52
	05/10/22 10:00	23,83	14,65	9,18					1		1				9,53	9,53
	05/10/22 11:00	24,01	14,88	9,13				1			1				9,54	9,54
	05/10/22 12:00	24,02	14,93	9,09				1			1				9,62	9,60
	05/10/22 13:00	23,65	15,03	8,63				1			1				9,27	9,28
	05/10/22 14:00	22,46	13,97	8,49					1		1				9,01	9,00
	05/10/22 15:00	21,12	12,86	8,26					1		1				8,45	8,45
	05/10/22 16:00	21,52	13,09	8,42					1	1	1				8,60	8,61
	05/10/22 17:00	23,46	14,29	9,17					1	1	1				9,35	9,37
	05/10/22 18:00	26,62	16,32	10,30					1		1				10,58	10,62
	05/10/22 19:00	31,70	19,62	12,09					1	1	1				12,63	12,66
05/10/22 20:00	32,46	19,98	12,49					1	1	1				13,01	13,01	
05/10/22 21:00	29,59	18,38	11,21					1	1	1				11,88	11,85	
05/10/22 22:00	26,01	15,90	10,11					1	1					10,47	10,42	
05/10/22 23:00	22,68	13,77	8,91					1	1					9,11	9,08	
Παρατηρήσεις:																
01:26 σημειώθηκε γενική διακοπή, λόγω βλάβης της μονάδας G9.																
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.														
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Πέμπτη 6/10/2022	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Πέμπτη	06/10/22 0:00	20,36	12,40	7,96					1	1					8,19	8,16
	06/10/22 1:00	18,99	11,91	7,09					1	1					7,61	7,61
	06/10/22 2:00	18,34	12,56	5,78					1	1					7,33	7,34
	06/10/22 3:00	17,92	11,97	5,96					1	1					7,17	7,17
	06/10/22 4:00	18,01	10,99	7,02					1	1					7,21	7,21
	06/10/22 5:00	18,59	11,35	7,24					1	1					7,41	7,43
	06/10/22 6:00	20,67	12,66	8,01					1	1					8,23	8,26
	06/10/22 7:00	22,17	13,52	8,65					1	1					8,86	8,86
	06/10/22 8:00	23,34	14,35	8,99					1	1					9,29	9,33
	06/10/22 9:00	23,98	14,72	9,26						1	1				9,59	9,59
	06/10/22 10:00	23,78	14,82	8,96						1	1				9,50	9,51
	06/10/22 11:00	24,05	15,33	8,72						1	1				9,63	9,63
	06/10/22 12:00	24,78	15,78	9,00						1	1				9,92	9,93
	06/10/22 13:00	24,80	15,27	9,53						1	1				9,92	9,92
	06/10/22 14:00	23,51	14,29	9,22						1	1				9,44	9,41
	06/10/22 15:00	21,29	12,93	8,37						1	1				8,56	8,52
	06/10/22 16:00	21,24	12,91	8,34						1	1				8,49	8,49
	06/10/22 17:00	24,01	14,64	9,37						1	1				9,54	9,58
	06/10/22 18:00	28,04	17,19	10,84						1	1				11,15	11,19
	06/10/22 19:00	32,02	19,79	12,23				1		1	1				12,76	12,79
06/10/22 20:00	32,35	20,01	12,33				1		1	1				12,97	12,95	
06/10/22 21:00	29,50	18,10	11,39				1		1	1				11,85	11,81	
06/10/22 22:00	25,56	15,56	10,00						1	1				10,28	10,24	
06/10/22 23:00	22,99	14,23	8,76						1	1				9,23	9,21	
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.														
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Παρασκευή 7/10/2022	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Παρασκευή	07/10/22 0:00	20,80	13,97	6,83						1	1				8,35	8,33
	07/10/22 1:00	19,19	12,26	6,93						1	1				7,69	7,67
	07/10/22 2:00	18,57	11,66	6,91						1	1				7,44	7,43
	07/10/22 3:00	18,25	11,44	6,82						1	1				7,30	7,31
	07/10/22 4:00	18,22	11,37	6,85						1	1				7,29	7,30
	07/10/22 5:00	18,57	11,99	6,58						1	1				7,40	7,42
	07/10/22 6:00	20,77	13,60	7,17						1	1				8,28	8,30
	07/10/22 7:00	22,13	14,48	7,65						1	1				8,84	8,86
	07/10/22 8:00	23,81	15,64	8,17						1	1				9,50	9,51
	07/10/22 9:00	23,92	14,98	8,94						1	1				9,57	9,56
	07/10/22 10:00	24,36	14,83	9,53						1	1				9,74	9,74
	07/10/22 11:00	24,49	14,89	9,60						1	1				9,78	9,79
	07/10/22 12:00	25,26	15,40	9,87						1	1				10,14	10,12
	07/10/22 13:00	24,49	14,93	9,56						1	1				9,80	9,80
	07/10/22 14:00	23,69	14,42	9,27						1	1				9,47	9,50
	07/10/22 15:00	23,00	14,04	8,96						1	1				9,22	9,20
	07/10/22 16:00	21,81	13,27	8,54						1	1				8,72	8,72
	07/10/22 17:00	23,63	14,39	9,23						1	1				9,39	9,44
	07/10/22 18:00	26,98	16,51	10,46					1	1	1				10,71	10,77
	07/10/22 19:00	31,70	19,83	11,87					1	1	1				12,60	12,66
07/10/22 20:00	31,53	19,70	11,83					1	1	1				12,67	12,62	
07/10/22 21:00	28,27	19,33	8,94					1	1	1				9,35	11,32	
07/10/22 22:00	25,24	17,31	7,93					1	1	1				8,02	10,07	
07/10/22 23:00	22,73	13,97	8,76							1	1				9,11	9,10
Παρατηρήσεις: Στο διάστημα 21:00-23:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο για την αποκατάσταση βλάβης.																
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.														
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Τετάρτη 12/10/2022	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τετάρτη	12/10/22 0:00	20,75	20,70	0,05				1		1	1				5,68	5,66
	12/10/22 1:00	19,40	18,45	0,95				1		1	1				4,64	5,09
	12/10/22 2:00	18,74	17,30	1,44		1				1	1				7,45	7,50
	12/10/22 3:00	18,19	16,87	1,32		1				1	1				7,27	7,27
	12/10/22 4:00	18,27	16,88	1,38						1	1				7,30	7,30
	12/10/22 5:00	18,80	17,68	1,13		1				1	1				7,49	7,50
	12/10/22 6:00	21,11	19,17	1,95		1				1	1				8,42	8,44
	12/10/22 7:00	22,30	19,07	3,22	1	1				1	1				8,91	8,91
	12/10/22 8:00	23,78	21,45	2,33						1	1		4		9,50	9,52
	12/10/22 9:00	24,25	21,10	3,14				1		1	1		2		9,31	9,28
	12/10/22 10:00	23,63	20,35	3,28				1		1	1				8,50	8,49
	12/10/22 11:00	23,73	20,22	3,51				1		1	1				8,45	8,47
	12/10/22 12:00	23,85	20,26	3,59				1		1	1				8,74	8,71
	12/10/22 13:00	23,25	19,37	3,87				1		1	1				7,83	8,19
	12/10/22 14:00	21,63	17,01	4,63				1			1				7,04	7,11
	12/10/22 15:00	19,89	15,10	4,79				1			1				7,96	7,96
	12/10/22 16:00	20,49	17,82	2,66				1			1				6,08	5,80
	12/10/22 17:00	23,04	19,44	3,60				1		1	1				7,77	7,86
	12/10/22 18:00	27,04	18,25	8,79				1		1	1				10,72	10,77
	12/10/22 19:00	31,87	19,98	11,89				1		1	1				12,69	12,71
12/10/22 20:00	31,90	20,36	11,55				1			1	1			12,77	12,76	
12/10/22 21:00	29,15	18,30	10,85				1			1	1			11,72	11,68	
12/10/22 22:00	25,23	16,47	8,77							1	1			10,14	10,09	
12/10/22 23:00	22,33	15,69	6,64							1	1			8,97	8,94	
Παρατηρήσεις:																
Λόγω εργασιών στη G8, μπήκαν σε λειτουργία τα φορητά H/Z και οι μονάδες G2 και G3.																
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.														
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Πέμπτη 13/10/2022	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Πέμπτη	13/10/22 0:00	20,20	14,42	5,79						1	1				8,13	8,12
	13/10/22 1:00	18,77	13,44	5,34						1	1				7,52	7,51
	13/10/22 2:00	18,24	12,28	5,96						1	1				7,30	7,30
	13/10/22 3:00	17,96	11,60	6,36						1	1				7,19	7,19
	13/10/22 4:00	17,93	11,76	6,17						1	1				7,16	7,17
	13/10/22 5:00	18,50	12,35	6,15						1	1				7,38	7,40
	13/10/22 6:00	20,55	14,12	6,43						1	1				8,20	8,24
	13/10/22 7:00	22,03	16,51	5,52						1	1				8,92	8,95
	13/10/22 8:00	23,35	18,87	4,47						1	1		2		9,32	9,33
	13/10/22 9:00	23,15	20,01	3,14						1	1		4		9,27	9,26
	13/10/22 10:00	23,43	21,03	2,40					1	1	1		1		8,66	8,76
	13/10/22 11:00	24,19	19,56	4,63					1	1	1				9,02	9,02
	13/10/22 12:00	25,13	18,07	7,06					1	1	1				9,90	9,94
	13/10/22 13:00	26,28	17,75	8,53						1	1		1		10,51	10,49
	13/10/22 14:00	24,89	15,77	9,12						1	1		1		9,97	9,95
	13/10/22 15:00	22,57	13,83	8,75						1	1				9,07	9,01
	13/10/22 16:00	21,00	13,68	7,32						1	1				8,40	8,39
	13/10/22 17:00	24,11	18,70	5,41				1		1	1				9,49	9,55
	13/10/22 18:00	27,20	20,12	7,08				1		1	1				10,82	10,86
	13/10/22 19:00	31,03	24,26	6,78				1		1	1				12,40	12,42
13/10/22 20:00	30,77	24,92	5,85				1		1	1				12,33	12,31	
13/10/22 21:00	28,07	23,81	4,26				1		1	1				11,27	11,24	
13/10/22 22:00	24,90	20,03	4,87				1		1	1				9,67	9,58	
13/10/22 23:00	22,09	18,82	3,28				1		1	1				7,10	7,02	
Παρατηρήσεις:																
Λόγω εργασιών στη G9, μπήκαν σε λειτουργία τα φορητά H/Z.																
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.														
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Παρασκευή 14/10/2022	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Παρασκευή	14/10/22 0:00	20,16	18,83	1,34				1		1	1				5,10	5,06
	14/10/22 1:00	18,79	17,88	0,91						1	1				7,02	7,45
	14/10/22 2:00	18,20	17,58	0,62						1	1				7,27	7,28
	14/10/22 3:00	17,65	17,14	0,51						1	1				7,06	7,06
	14/10/22 4:00	17,66	17,25	0,41						1	1				7,07	7,07
	14/10/22 5:00	18,15	17,51	0,64						1	1				7,25	7,26
	14/10/22 6:00	20,15	18,30	1,85						1	1		1		8,01	8,04
	14/10/22 7:00	21,98	20,74	1,24						1	1		4		8,76	8,78
	14/10/22 8:00	23,86	23,07	0,79	1					1	1		5		9,19	9,13
	14/10/22 9:00	24,80	24,10	0,69				1		1	1		4		9,66	9,17
	14/10/22 10:00	25,22	24,56	0,66				1		1	1				9,79	9,59
	14/10/22 11:00	25,77	25,17	0,60				1		1	1				9,27	10,56
	14/10/22 12:00	25,56	24,84	0,72				1		1	1				7,50	10,68
	14/10/22 13:00	24,50	24,02	0,48				1		1	1				7,50	10,01
	14/10/22 14:00	24,70	24,49	0,21				1		1	1				7,45	10,20
	14/10/22 15:00	23,79	23,14	0,65				1		1	1				7,62	8,82
	14/10/22 16:00	24,41	23,69	0,73				1		1	1				9,25	9,25
	14/10/22 17:00	25,40	23,10	2,30				1		1	1				10,02	10,06
	14/10/22 18:00	27,73	21,65	6,08				1		1	1				11,04	11,07
	14/10/22 19:00	31,26	26,79	4,47		1		1		1	1				12,48	12,49
14/10/22 20:00	30,78	27,36	3,42		1		1		1	1				12,34	12,32	
14/10/22 21:00	28,22	25,80	2,41		1		1		1	1				11,18	11,16	
14/10/22 22:00	24,92	22,06	2,86				1		1	1				9,71	9,63	
14/10/22 23:00	22,32	19,60	2,71				1		1	1				7,25	7,20	
Παρατηρήσεις:																
Το διάστημα 09:00-15:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο και τα ΑΠ Καστρί, Τέρπανδρος και Άντισσας τέθηκαν εκτός.																
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.														
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

[illegible]

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Κυριακή 16/10/2022	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Κυριακή	16/10/22 0:00	20,60	12,92	7,68					1		1				7,88	8,25
	16/10/22 1:00	19,08	13,09	5,99					1		1				6,12	7,63
	16/10/22 2:00	18,27	13,38	4,89					1		1				5,02	7,25
	16/10/22 3:00	17,70	12,82	4,88					1		1				5,00	6,71
	16/10/22 4:00	17,67	12,78	4,88					1		1				5,00	6,67
	16/10/22 5:00	17,97	13,07	4,90					1		1				5,00	6,96
	16/10/22 6:00	18,68	13,79	4,89					1		1				5,00	7,45
	16/10/22 7:00	19,17	14,27	4,89					1		1				5,00	7,66
	16/10/22 8:00	20,70	14,97	5,73					1		1				5,83	8,34
	16/10/22 9:00	22,57	15,02	7,55					1		1				7,67	9,01
	16/10/22 10:00	24,28	15,15	9,13					1		1				9,31	9,70
	16/10/22 11:00	24,69	15,20	9,49					1		1				9,86	9,88
	16/10/22 12:00	26,16	16,04	10,12					1		1				10,44	10,46
	16/10/22 13:00	25,03	15,28	9,76					1		1				10,06	10,02
	16/10/22 14:00	22,35	13,59	8,76					1		1				8,96	8,95
	16/10/22 15:00	21,13	12,83	8,30					1		1				8,48	8,45
	16/10/22 16:00	20,91	12,71	8,21					1		1				8,36	8,35
	16/10/22 17:00	22,78	13,86	8,92					1		1				9,06	9,10
	16/10/22 18:00	26,41	16,23	10,17		1			1		1				10,51	10,56
	16/10/22 19:00	30,64	19,09	11,55		1			1		1				12,23	12,26
16/10/22 20:00	30,14	18,81	11,33		1			1		1				12,06	12,05	
16/10/22 21:00	27,86	17,17	10,69		1			1		1				11,20	11,17	
16/10/22 22:00	24,38	15,96	8,42					1		1				9,05	9,76	
16/10/22 23:00	21,68	13,79	7,90					1		1				8,26	8,68	
Παρατηρήσεις:																
Το διάστημα 01:00 με 11:00, υπήρξε απαίτηση του θερμικού παραγωγού για παραγωγή ατμού στον ΑΣΠ.																
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.														
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Δευτέρα 17/10/2022	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα	17/10/22 0:00	19,42	13,27	6,15					1		1				6,41	7,77
	17/10/22 1:00	18,11	13,58	4,52					1		1				4,64	7,08
	17/10/22 2:00	17,55	13,38	4,17					1		1				4,27	6,54
	17/10/22 3:00	17,32	13,42	3,91					1		1				4,00	6,34
	17/10/22 4:00	17,19	13,29	3,90					1		1				4,00	6,19
	17/10/22 5:00	18,19	14,06	4,13					1		1				4,26	7,12
	17/10/22 6:00	20,15	14,71	5,44					1		1				5,85	8,04
	17/10/22 7:00	22,00	14,79	7,21					1		1				8,13	8,79
	17/10/22 8:00	22,89	14,47	8,41					1		1				9,65	9,16
	17/10/22 9:00	22,87	13,96	8,91					1		1				9,71	9,15
	17/10/22 10:00	22,78	13,89	8,89					1		1				9,56	9,12
	17/10/22 11:00	23,06	15,12	7,94					1		1				8,52	9,27
	17/10/22 12:00	24,61	17,04	7,57					1		1		1		8,24	9,84
	17/10/22 13:00	25,51	16,65	8,85					1		1				10,13	10,18
	17/10/22 14:00	23,97	14,97	9,00					1		1				9,66	9,60
	17/10/22 15:00	22,59	14,14	8,45					1		1				8,99	9,03
	17/10/22 16:00	22,89	14,31	8,58					1		1				9,15	9,13
	17/10/22 17:00	24,40	15,29	9,11					1		1				9,71	9,73
	17/10/22 18:00	27,47	17,42	10,05		1			1		1				10,91	10,97
	17/10/22 19:00	31,69	20,24	11,45		1			1		1			1	12,63	12,66
17/10/22 20:00	31,49	20,48	11,01		1			1		1			1	12,62	12,60	
17/10/22 21:00	28,66	18,80	9,86		1			1		1				11,51	11,48	
17/10/22 22:00	25,52	16,34	9,18		1			1		1				10,25	10,21	
17/10/22 23:00	22,09	14,21	7,88					1		1				8,89	8,84	
Παρατηρήσεις:																
Τα διαστήματα 00:00-08:00 και 11:00-13:00 υπήρξε απαίτηση του θερμικού παραγωγού για παραγωγή ατμού στον ΑΣΠ.																
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.														
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Τρίτη 18/10/2022	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τρίτη	18/10/22 0:00	19,65	13,40	6,25					1		1				6,70	7,85
	18/10/22 1:00	18,11	13,49	4,62					1		1				4,99	7,07
	18/10/22 2:00	17,66	13,50	4,16					1		1				4,48	6,64
	18/10/22 3:00	17,34	13,62	3,72					1		1				4,00	6,35
	18/10/22 4:00	17,17	13,53	3,64					1		1				4,08	6,18
	18/10/22 5:00	18,02	13,94	4,08					1		1				4,61	6,97
	18/10/22 6:00	20,35	14,87	5,49					1		1				5,84	8,14
	18/10/22 7:00	22,20	14,90	7,29					1		1				7,84	8,87
	18/10/22 8:00	23,77	15,69	8,09					1		1				9,49	9,51
	18/10/22 9:00	24,49	16,51	7,98					1		1				9,83	9,79
	18/10/22 10:00	23,95	16,65	7,31					1		1				9,57	9,58
	18/10/22 11:00	23,74	16,35	7,39					1		1				9,49	9,51
	18/10/22 12:00	23,95	15,54	8,41					1		1				9,57	9,56
	18/10/22 13:00	22,86	15,18	7,68					1		1				9,16	9,15
	18/10/22 14:00	21,63	14,63	6,99					1		1				8,69	8,67
	18/10/22 15:00	20,53	13,37	7,16					1		1				8,22	8,22
	18/10/22 16:00	21,08	12,97	8,11					1		1				8,42	8,43
	18/10/22 17:00	23,83	14,63	9,20					1		1				9,49	9,51
	18/10/22 18:00	27,84	17,50	10,34					1	1	1				11,05	11,12
	18/10/22 19:00	32,01	21,19	10,82					1	1	1				12,78	12,80
18/10/22 20:00	31,71	21,38	10,33					1	1	1				12,72	12,69	
18/10/22 21:00	28,61	19,76	8,85					1	1	1				11,51	11,45	
18/10/22 22:00	25,10	18,35	6,76					1	1	1				10,02	9,96	
18/10/22 23:00	21,92	17,95	3,97		1					1	1				8,82	8,77
Παρατηρήσεις:																
Το διάστημα 00:00-08:00 υπήρξε απαίτηση του θερμικού παραγωγού για παραγωγή ατμού στον ΑΣΠ.																
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.														
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Τετάρτη 19/10/2022	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τετάρτη	19/10/22 0:00	19,85	14,68	5,18						1	1				8,02	7,99
	19/10/22 1:00	18,32	14,28	4,04						1	1				5,31	7,39
	19/10/22 2:00	17,94	14,86	3,08						1	1				3,88	7,17
	19/10/22 3:00	17,44	14,69	2,75						1	1				4,12	6,97
	19/10/22 4:00	17,49	14,51	2,98						1	1				4,12	7,00
	19/10/22 5:00	18,23	14,23	4,00						1	1				6,51	7,29
	19/10/22 6:00	20,43	16,85	3,57						1	1				7,79	7,91
	19/10/22 7:00	22,34	18,81	3,54					1		1		2		8,86	8,93
	19/10/22 8:00	23,60	20,94	2,66					1		1		4		9,39	9,37
	19/10/22 9:00	24,25	21,10	3,16					1	1	1				9,10	9,12
	19/10/22 10:00	23,89	20,29	3,61					1	1	1				8,80	8,76
	19/10/22 11:00	24,20	20,10	4,11					1	1	1				9,05	9,05
	19/10/22 12:00	24,79	21,26	3,53					1	1	1				9,61	9,60
	19/10/22 13:00	24,78	20,36	4,43					1	1	1				9,72	9,62
	19/10/22 14:00	22,96	18,29	4,67					1	1	1				8,36	8,33
	19/10/22 15:00	20,99	16,40	4,59					1		1		1		8,37	8,41
	19/10/22 16:00	21,31	17,37	3,93					1		1		1		8,49	8,52
	19/10/22 17:00	23,82	19,13	4,68					1		1		2		9,47	9,51
	19/10/22 18:00	27,44	23,27	4,17					1	1	1				10,89	10,96
	19/10/22 19:00	31,77	29,25	2,53	1				1	1	1				12,69	12,70
19/10/22 20:00	31,48	28,62	2,87	1				1	1	1				12,61	12,60	
19/10/22 21:00	29,15	27,21	1,94	1				1	1	1				11,66	11,61	
19/10/22 22:00	25,36	24,47	0,89					1	1	1				9,57	9,58	
19/10/22 23:00	22,08	19,22	2,86					1	1	1				7,05	7,06	
Παρατηρήσεις:																
Το διάστημα 01:30-06:00 υπήρξε απαίτηση του θερμικού παραγωγού για παραγωγή ατμού στον ΑΣΠ.																
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.														
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

[illegible]

[illegible]

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Σάββατο 22/10/2022	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Σάββατο	22/10/22 0:00	19,51	16,26	3,25					1	1					6,29	6,56
	22/10/22 1:00	18,12	16,13	1,99					1	1					7,27	7,25
	22/10/22 2:00	17,38	15,23	2,15					1	1					6,96	6,96
	22/10/22 3:00	17,17	13,40	3,77					1	1					6,87	6,86
	22/10/22 4:00	17,11	12,58	4,54					1	1					6,84	6,85
	22/10/22 5:00	17,79	13,65	4,14					1	1					7,10	7,11
	22/10/22 6:00	19,13	14,96	4,17					1	1					7,64	7,65
	22/10/22 7:00	20,41	17,36	3,05					1	1				1	8,14	8,15
	22/10/22 8:00	21,87	18,65	3,22					1	1				2	8,69	8,75
	22/10/22 9:00	22,83	21,36	1,47					1	1				4	8,69	8,62
	22/10/22 10:00	23,15	22,53	0,63				1	1	1					8,02	8,00
	22/10/22 11:00	23,59	23,48	0,11				1	1	1					8,42	8,46
	22/10/22 12:00	24,62	24,56	0,06				1	1	1					9,39	9,40
	22/10/22 13:00	24,85	24,30	0,55				1	1	1					9,72	9,71
	22/10/22 14:00	23,05	22,03	1,02				1	1	1					8,03	7,92
	22/10/22 15:00	21,19	19,35	1,83				1	1	1					6,07	6,06
	22/10/22 16:00	21,48	17,83	3,64				1	1	1					6,28	6,32
	22/10/22 17:00	24,06	19,02	5,04				1	1	1					8,74	8,81
	22/10/22 18:00	28,35	24,61	3,73				1	1	1					11,26	11,31
	22/10/22 19:00	31,82	29,63	2,18	1			1	1	1					12,72	12,72
22/10/22 20:00	31,12	29,20	1,92	1			1	1	1					12,48	12,46	
22/10/22 21:00	28,28	27,59	0,70	1			1	1	1					10,89	10,78	
22/10/22 22:00	25,35	25,33	0,02	1			1	1	1					9,55	9,60	
22/10/22 23:00	22,48	22,48	0,00				1	1	1					7,44	7,36	
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.														
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Κυριακή 23/10/2022	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Κυριακή	23/10/22 0:00	20,27	20,27	0,00				1	1	1					5,21	5,17
	23/10/22 1:00	18,75	18,74	0,01				1	1	1					3,64	3,60
	23/10/22 2:00	17,79	17,75	0,04				1	1						2,72	2,90
	23/10/22 3:00	17,29	17,16	0,13				1	1						5,42	5,67
	23/10/22 4:00	17,06	16,97	0,09				1	1						5,49	5,52
	23/10/22 5:00	17,55	17,20	0,35				1	1						5,75	5,75
	23/10/22 6:00	18,43	17,42	1,01				1	1						5,89	5,91
	23/10/22 7:00	18,75	18,41	0,33				1	1				1		5,74	5,74
	23/10/22 8:00	19,76	19,09	0,67				1	1				2		6,36	6,40
	23/10/22 9:00	20,40	19,45	0,95				1	1				2		6,52	6,52
	23/10/22 10:00	21,27	20,91	0,36				1	1	1					6,45	6,44
	23/10/22 11:00	22,33	22,31	0,01				1	1	1					7,15	7,17
	23/10/22 12:00	22,73	22,73	0,00				1	1	1					7,57	7,58
	23/10/22 13:00	22,11	22,11	0,00				1	1	1					7,02	6,97
	23/10/22 14:00	19,53	19,51	0,02				1	1	1					4,49	4,42
	23/10/22 15:00	18,23	18,23	0,00				1	1	1					3,08	3,09
	23/10/22 16:00	18,75	18,75	0,00				1	1	1					3,55	3,60
	23/10/22 17:00	21,80	21,80	0,00				1	1	1					6,49	6,60
	23/10/22 18:00	25,98	25,98	0,00	1			1	1	1					9,84	9,92
	23/10/22 19:00	30,42	30,42	0,00	1	1		1	1	1					11,54	11,56
23/10/22 20:00	29,95	29,95	0,00	1	1		1	1	1					11,20	11,20	
23/10/22 21:00	27,83	27,18	0,65	1			1	1	1					10,56	10,52	
23/10/22 22:00	24,72	23,81	0,91				1	1	1					9,33	9,32	
23/10/22 23:00	21,81	21,42	0,40				1	1	1					6,77	6,70	
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.														
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

[illegible]

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Τρίτη 25/10/2022	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τρίτη	25/10/22 0:00	19,67	18,11	1,56				1	1	1					4,66	4,61
	25/10/22 1:00	18,29	17,04	1,25				1	1						5,67	6,21
	25/10/22 2:00	17,64	16,48	1,16				1	1						6,65	6,64
	25/10/22 3:00	17,25	16,34	0,91				1	1						6,27	6,25
	25/10/22 4:00	17,33	16,88	0,45				1	1						6,32	6,32
	25/10/22 5:00	17,97	17,26	0,71				1	1						6,86	6,87
	25/10/22 6:00	19,97	19,22	0,74				1	1				2		7,91	7,93
	25/10/22 7:00	22,51	21,79	0,72				1	1	1					7,78	7,68
	25/10/22 8:00	23,10	22,32	0,78				1	1	1					7,94	7,95
	25/10/22 9:00	23,47	23,02	0,45				1	1	1					8,40	8,35
	25/10/22 10:00	22,62	22,56	0,06				1	1	1					7,48	7,49
	25/10/22 11:00	22,97	22,97	0,00				1	1	1					7,78	7,81
	25/10/22 12:00	23,57	23,57	0,00				1	1	1					8,38	8,41
	25/10/22 13:00	24,59	24,53	0,05				1	1	1					9,42	9,44
	25/10/22 14:00	22,84	22,77	0,08				1			1	1			6,56	5,83
	25/10/22 15:00	20,87	20,69	0,18				1			1	1			5,12	5,53
	25/10/22 16:00	21,37	20,86	0,51				1			1	1			6,20	6,23
	25/10/22 17:00	24,10	23,42	0,68				1			1	1			8,64	8,76
	25/10/22 18:00	27,88	27,02	0,85				1			1	1			9,69	9,40
	25/10/22 19:00	31,46	30,44	1,01				1	1		1	1			10,77	10,81
25/10/22 20:00	31,20	29,88	1,33				1	1		1	1			10,60	10,57	
25/10/22 21:00	28,65	27,45	1,20				1	1		1	1			8,13	8,03	
25/10/22 22:00	25,25	24,31	0,94						1	1	1			5,92	6,23	
25/10/22 23:00	22,17	21,93	0,24						1	1	1			6,93	7,04	
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.														
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Τετάρτη 26/10/2022	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τετάρτη	26/10/22 0:00	19,85	19,49	0,37					1	1	1				4,87	4,80
	26/10/22 1:00	18,35	17,98	0,38					1	1	1				3,28	3,23
	26/10/22 2:00	17,63	17,27	0,36					1		1				3,58	4,07
	26/10/22 3:00	17,24	16,64	0,60					1		1				6,23	6,24
	26/10/22 4:00	17,36	16,69	0,67					1		1				6,34	6,35
	26/10/22 5:00	18,23	17,87	0,36					1		1				6,88	6,90
	26/10/22 6:00	20,36	20,19	0,17					1	1	1		1		6,88	6,69
	26/10/22 7:00	22,63	21,92	0,71						1	1		4		8,65	8,91
	26/10/22 8:00	22,79	22,25	0,54		1				1	1		4		9,06	9,07
	26/10/22 9:00	23,03	22,86	0,17		1				1	1		2		9,22	9,21
	26/10/22 10:00	22,67	22,08	0,58		1				1	1		2		9,06	9,06
	26/10/22 11:00	22,99	22,35	0,64		1				1	1		2		9,18	9,19
	26/10/22 12:00	23,33	22,95	0,37		1				1	1		2		9,32	9,33
	26/10/22 13:00	23,32	22,97	0,34					1	1	1		1		8,07	8,14
	26/10/22 14:00	22,16	21,71	0,45					1	1	1				7,16	7,05
	26/10/22 15:00	20,61	20,09	0,52					1	1	1				5,49	5,47
	26/10/22 16:00	21,46	21,00	0,46					1	1	1				6,24	6,30
	26/10/22 17:00	23,82	23,16	0,66					1	1	1				8,57	8,63
	26/10/22 18:00	27,71	27,11	0,59		1			1	1	1				10,61	10,65
	26/10/22 19:00	30,63	30,01	0,62		1			1	1	1		1		12,25	12,25
26/10/22 20:00	30,52	29,51	1,01		1			1	1	1		1		12,22	12,22	
26/10/22 21:00	28,32	24,32	4,01		1			1	1	1				10,92	10,85	
26/10/22 22:00	25,15	20,03	5,12		1				1	1				8,20	8,42	
26/10/22 23:00	22,01	17,32	4,70		1				1	1				8,84	8,82	
Παρατηρήσεις:																
Λόγω εργασιών στον ΑΣΠ στις 06:00, μπήκαν σε λειτουργία τα φορητά Η/Ζ και η G3.																
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.														
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

[illegible]

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα														Παρασκευή 28/10/2022	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Παρασκευή	28/10/22 0:00	20,40	13,58	6,82					1		1				8,21	8,19	
	28/10/22 1:00	18,72	12,90	5,82					1		1				7,47	7,48	
	28/10/22 2:00	17,95	12,81	5,14					1		1				6,95	6,92	
	28/10/22 3:00	17,33	11,57	5,77					1		1				6,35	6,34	
	28/10/22 4:00	17,31	12,93	4,38					1		1				4,91	6,31	
	28/10/22 5:00	17,56	13,28	4,28					1		1				4,53	6,56	
	28/10/22 6:00	18,62	12,59	6,03					1		1				6,94	7,39	
	28/10/22 7:00	19,77	12,55	7,23					1		1				8,24	7,89	
	28/10/22 8:00	21,22	13,91	7,31					1		1				8,66	8,48	
	28/10/22 9:00	21,68	14,52	7,16					1		1				8,68	8,67	
	28/10/22 10:00	20,62	13,66	6,96					1		1				8,28	8,24	
	28/10/22 11:00	18,84	12,43	6,41					1		1				7,54	7,53	
	28/10/22 12:00	18,68	12,36	6,31					1		1				7,46	7,47	
	28/10/22 13:00	19,48	12,49	7,00					1		1				7,80	7,80	
	28/10/22 14:00	17,91	11,95	5,96					1		1				6,22	6,84	
	28/10/22 15:00	16,98	11,67	5,30					1		1				5,49	5,99	
	28/10/22 16:00	17,99	12,60	5,39					1		1				5,49	6,90	
	28/10/22 17:00	20,77	14,95	5,81					1		1				5,90	8,29	
	28/10/22 18:00	25,23	15,72	9,51					1		1				9,84	10,07	
	28/10/22 19:00	28,41	17,96	10,45		1			1		1				11,35	11,36	
28/10/22 20:00	27,94	18,94	9,00		1			1		1				11,20	11,19		
28/10/22 21:00	26,03	18,72	7,31		1			1		1				10,44	10,41		
28/10/22 22:00	23,44	17,08	6,36		1			1		1				9,42	9,39		
28/10/22 23:00	21,43	14,24	7,18		1			1		1				8,49	8,45		
Παρατηρήσεις:																	
Τα διαστήματα 04:00-09:00 και 14:30-18:00, υπήρξε απαίτηση του Θερμικού Παραγωγού για παραγωγή ατμού στον ΑΣΠ.																	
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.															
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.															

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα														Σάββατο 29/10/2022	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Σάββατο	29/10/22 0:00	19,60	13,41	6,19					1		1				7,31	7,39	
	29/10/22 1:00	18,23	13,32	4,91					1		1				7,19	7,17	
	29/10/22 2:00	17,67	12,56	5,12					1		1				6,68	6,67	
	29/10/22 3:00	17,20	12,48	4,71					1		1				5,07	6,24	
	29/10/22 4:00	17,27	13,53	3,75					1		1				4,92	6,26	
	29/10/22 5:00	17,85	14,29	3,56					1		1				4,98	6,83	
	29/10/22 6:00	19,12	14,11	5,01					1		1				7,51	7,63	
	29/10/22 7:00	20,61	14,98	5,63					1		1				8,22	8,24	
	29/10/22 8:00	22,17	15,73	6,43					1		1				8,85	8,87	
	29/10/22 9:00	22,82	16,23	6,60					1		1				9,13	9,12	
	29/10/22 10:00	23,04	17,14	5,90		1			1		1				9,20	9,22	
	29/10/22 11:00	23,19	15,87	7,31					1		1				9,27	9,27	
	29/10/22 12:00	23,99	16,23	7,76					1		1				9,57	9,58	
	29/10/22 13:00	24,24	16,39	7,84					1		1				9,70	9,68	
	29/10/22 14:00	22,71	15,22	7,49					1		1				9,12	9,09	
	29/10/22 15:00	20,96	13,44	7,52					1		1				8,40	8,39	
	29/10/22 16:00	21,62	13,95	7,67					1		1				8,62	8,64	
	29/10/22 17:00	24,51	15,07	9,44					1		1				9,75	9,79	
	29/10/22 18:00	28,68	17,82	10,87					1	1	1				11,39	11,45	
	29/10/22 19:00	31,86	20,88	10,98					1	1	1				12,75	12,75	
29/10/22 20:00	30,37	21,67	8,70					1	1	1				12,19	12,17		
29/10/22 21:00	27,93	22,40	5,53					1	1	1				10,88	11,19		
29/10/22 22:00	24,77	20,71	4,06					1	1	1				9,61	9,54		
29/10/22 23:00	22,23	18,28	3,95					1	1	1				7,16	7,09		
Παρατηρήσεις:																	
Το διάστημα 03:00-06:00, υπήρξε απαίτηση του Θερμικού Παραγωγού για παραγωγή ατμού στον ΑΣΠ.																	
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.															
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.															

[illegible]

[illegible]

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Δευτέρα 1/11/2022	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα	01/11/22 0:00	18,96	13,88	5,07					1	1					7,62	7,61
	01/11/22 1:00	17,91	13,09	4,82					1	1					7,19	7,17
	01/11/22 2:00	17,31	12,33	4,98					1	1					6,93	6,93
	01/11/22 3:00	17,01	12,32	4,69					1	1					6,80	6,80
	01/11/22 4:00	17,07	12,78	4,29					1	1					6,83	6,82
	01/11/22 5:00	18,12	13,50	4,62					1	1					7,22	7,25
	01/11/22 6:00	19,84	15,96	3,88					1	1					7,92	7,94
	01/11/22 7:00	21,17	17,88	3,29		1				1	1				8,33	8,30
	01/11/22 8:00	21,00	18,86	2,14		1				1	1				4,68	8,58
	01/11/22 9:00	20,92	20,88	0,05		1				1	1				1,37	9,16
	01/11/22 10:00	21,39	21,39	0,00		1				1	1				1,37	9,32
	01/11/22 11:00	22,42	21,93	0,49		1				1	1		2		2,13	9,67
	01/11/22 12:00	22,79	21,65	1,14		1				1	1		2		3,20	9,80
	01/11/22 13:00	23,30	22,05	1,25		1				1	1		1		3,20	9,98
	01/11/22 14:00	22,20	21,38	0,82		1				1	1		1		3,20	9,60
	01/11/22 15:00	22,28	21,40	0,88		1				1	1		1		3,20	9,62
	01/11/22 16:00	24,45	23,37	1,08		1			1	1	1				2,77	8,91
	01/11/22 17:00	28,65	26,10	2,56		1			1	1	1				6,59	10,79
	01/11/22 18:00	31,62	25,00	6,62		1			1	1	1				12,24	12,67
	01/11/22 19:00	31,15	25,53	5,62		1			1	1	1				12,47	12,47
01/11/22 20:00	30,32	25,35	4,97		1			1	1	1				12,14	12,13	
01/11/22 21:00	27,75	22,52	5,23					1	1	1				11,18	11,12	
01/11/22 22:00	24,45	20,43	4,02					1	1	1				9,40	9,30	
01/11/22 23:00	21,31	17,09	4,23							1	1			6,99	7,20	
Παρατηρήσεις:																
Το διάστημα 08:00-17:00, πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.																
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.														
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Τετάρτη 2/11/2022	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τετάρτη	02/11/22 0:00	19,33	13,58	5,74						1	1				7,78	7,76
	02/11/22 1:00	18,11	13,01	5,10						1	1				7,22	7,23
	02/11/22 2:00	17,54	13,83	3,71						1	1				7,03	7,02
	02/11/22 3:00	17,31	12,60	4,71						1	1				6,93	6,93
	02/11/22 4:00	17,43	12,91	4,52						1	1				6,97	6,98
	02/11/22 5:00	18,42	12,81	5,62						1	1				7,33	7,35
	02/11/22 6:00	20,00	14,01	5,99						1	1				7,98	7,99
	02/11/22 7:00	21,76	17,10	4,67		1				1	1				8,69	8,69
	02/11/22 8:00	21,90	19,79	2,11		1				1	1		1		5,69	9,15
	02/11/22 9:00	22,00	21,50	0,51		1				1	1		2		3,20	9,52
	02/11/22 10:00	22,27	21,97	0,31		1				1	1		2		3,20	9,62
	02/11/22 11:00	22,72	22,58	0,13		1				1	1		2		3,20	9,77
	02/11/22 12:00	23,24	23,08	0,16		1				1	1		2		3,20	9,96
	02/11/22 13:00	23,26	23,03	0,23		1				1	1		2		3,20	9,96
	02/11/22 14:00	22,13	21,30	0,83		1				1	1		1		6,08	9,04
	02/11/22 15:00	21,99	20,01	1,99		1				1	1	1			8,78	8,79
	02/11/22 16:00	24,16	22,04	2,12		1			1	1	1				8,34	8,20
	02/11/22 17:00	28,22	25,34	2,89		1			1	1	1				10,24	10,40
	02/11/22 18:00	31,37	27,98	3,39		1			1	1	1				12,54	12,54
	02/11/22 19:00	31,11	27,89	3,22		1			1	1	1				12,44	12,45
02/11/22 20:00	30,59	27,79	2,80		1			1	1	1				12,27	12,24	
02/11/22 21:00	27,87	25,49	2,38		1			1	1	1				10,52	10,43	
02/11/22 22:00	24,54	23,29	1,24					1	1	1				8,78	8,82	
02/11/22 23:00	21,66	20,54	1,12					1	1	1				6,63	6,53	
Παρατηρήσεις:																
Το διάστημα 07:30-16:00, πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.																
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.														
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Πέμπτη 3/11/2022	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Πέμπτη	03/11/22 0:00	19,44	18,42	1,02					1	1	1				4,37	4,33
	03/11/22 1:00	18,24	16,82	1,42					1	1	1				5,14	5,83
	03/11/22 2:00	17,70	16,65	1,05						1	1				7,08	7,08
	03/11/22 3:00	17,35	16,70	0,65						1	1				6,94	6,93
	03/11/22 4:00	17,28	16,20	1,08						1	1				6,90	6,90
	03/11/22 5:00	18,62	17,57	1,05		1				1	1				7,42	7,45
	03/11/22 6:00	20,06	18,99	1,07		1				1	1				7,96	7,97
	03/11/22 7:00	21,45	21,06	0,39		1				1	1		2		8,52	8,52
	03/11/22 8:00	21,14	20,65	0,49		1				1	1				6,29	5,81
	03/11/22 9:00	21,37	21,37	0,00					1	1	1				6,21	6,23
	03/11/22 10:00	21,97	21,97	0,00					1	1	1				6,80	6,84
	03/11/22 11:00	22,77	22,77	0,00					1	1	1				7,57	7,61
	03/11/22 12:00	23,23	23,23	0,00					1	1	1				8,03	8,01
	03/11/22 13:00	23,26	23,26	0,00					1	1	1				7,99	8,02
	03/11/22 14:00	22,83	22,83	0,00					1	1	1				7,70	7,68
	03/11/22 15:00	22,12	22,09	0,03					1	1	1				7,00	6,96
	03/11/22 16:00	24,35	24,23	0,12					1	1	1				8,73	8,73
	03/11/22 17:00	28,52	28,43	0,09	1	1			1	1	1				9,66	9,79
	03/11/22 18:00	31,35	31,31	0,04	1	1			1	1	1				11,54	11,52
	03/11/22 19:00	31,52	31,52	0,00	1	1			1	1	1				11,68	11,69
03/11/22 20:00	30,54	30,54	0,00	1	1			1	1	1				10,79	10,75	
03/11/22 21:00	28,12	28,12	0,00	1	1			1	1	1				8,90	8,86	
03/11/22 22:00	25,03	25,00	0,03	1				1	1	1				7,62	7,55	
03/11/22 23:00	21,80	21,63	0,17					1	1	1				5,87	5,95	
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.														
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Παρασκευή 4/11/2022	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Παρασκευή	04/11/22 0:00	19,66	19,61	0,05					1	1	1				4,65	4,57
	04/11/22 1:00	18,09	17,88	0,22					1	1	1				3,02	2,96
	04/11/22 2:00	17,81	17,37	0,43					1	1	1				2,66	2,66
	04/11/22 3:00	17,29	17,11	0,18						1	1				4,50	4,95
	04/11/22 4:00	17,48	17,39	0,08						1	1				5,84	5,86
	04/11/22 5:00	18,40	18,10	0,31		1				1	1				6,29	6,32
	04/11/22 6:00	20,33	20,12	0,22		1				1	1				6,51	6,52
	04/11/22 7:00	22,35	22,07	0,28					1	1	1				7,06	7,04
	04/11/22 8:00	22,62	22,58	0,04					1	1	1				7,23	7,24
	04/11/22 9:00	22,21	22,21	0,00					1	1	1				7,01	7,01
	04/11/22 10:00	22,65	22,52	0,13					1	1	1				7,23	7,24
	04/11/22 11:00	23,00	22,77	0,24					1	1	1				7,60	7,57
	04/11/22 12:00	23,52	23,23	0,28					1	1	1				8,04	8,04
	04/11/22 13:00	23,62	23,31	0,32					1	1	1				8,15	8,13
	04/11/22 14:00	23,29	22,72	0,57					1	1	1				7,80	7,78
	04/11/22 15:00	22,74	21,87	0,86					1	1	1				7,52	7,55
	04/11/22 16:00	24,73	23,28	1,46					1	1	1				8,43	8,41
	04/11/22 17:00	28,67	26,22	2,44		1			1	1	1				9,90	9,96
	04/11/22 18:00	31,46	28,02	3,44	1	1			1	1	1				10,45	10,39
	04/11/22 19:00	31,01	26,47	4,53	1	1			1	1	1				9,94	9,96
	04/11/22 20:00	30,32	25,44	4,89		1			1	1	1				9,82	9,80
	04/11/22 21:00	27,69	22,83	4,86					1	1	1				9,04	9,04
	04/11/22 22:00	24,77	19,62	5,14					1	1	1				8,07	8,01
04/11/22 23:00	22,06	15,55	6,51							1	1				7,11	7,08
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.														
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Σάββατο 5/11/2022	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Σάββατο	05/11/22 0:00	19,88	13,63	6,24						1	1				6,47	6,49
	05/11/22 1:00	18,76	12,86	5,90						1	1				6,02	6,00
	05/11/22 2:00	17,37	12,07	5,30						1	1				5,68	5,63
	05/11/22 3:00	17,29	11,86	5,43						1	1				5,55	5,54
	05/11/22 4:00	17,63	12,16	5,47						1	1				5,65	5,66
	05/11/22 5:00	18,31	12,65	5,66						1	1				5,84	5,85
	05/11/22 6:00	19,05	13,05	6,00						1	1				6,10	6,10
	05/11/22 7:00	20,42	14,00	6,42						1	1				6,51	6,53
	05/11/22 8:00	21,36	14,65	6,72						1	1				6,83	6,83
	05/11/22 9:00	22,24	15,30	6,93						1	1				7,10	7,11
	05/11/22 10:00	22,58	15,63	6,95						1	1				7,22	7,23
	05/11/22 11:00	23,30	16,56	6,74		1				1	1				7,46	7,47
	05/11/22 12:00	24,42	17,75	6,67		1				1	1				7,82	7,84
	05/11/22 13:00	25,24	17,74	7,50		1				1	1				8,09	8,09
	05/11/22 14:00	23,86	17,39	6,47		1				1	1				7,95	7,97
	05/11/22 15:00	23,45	17,22	6,23		1				1	1				8,04	8,08
	05/11/22 16:00	25,67	19,45	6,21		1				1	1				8,52	8,57
	05/11/22 17:00	30,15	24,42	5,73					1	1	1				9,58	9,63
	05/11/22 18:00	32,62	23,13	9,48					1	1	1				10,45	10,45
	05/11/22 19:00	32,05	22,10	9,95					1	1	1				10,27	10,25
05/11/22 20:00	30,59	21,05	9,54					1	1	1				9,81	9,79	
05/11/22 21:00	26,98	22,00	4,98					1	1	1				5,08	8,66	
05/11/22 22:00	24,66	16,93	7,73						1	1				7,90	7,90	
05/11/22 23:00	22,29	15,28	7,02						1	1				7,16	7,15	
Παρατηρήσεις:																
Το διάστημα 20:00 με 21:00, παρουσιάστηκε βλάβη στο δίκτυο.																
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.														
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Κυριακή 6/11/2022	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Κυριακή	06/11/22 0:00	20,49	14,38	6,12						1	1				6,22	6,54
	06/11/22 1:00	19,17	13,17	6,00						1	1				6,14	6,13
	06/11/22 2:00	18,54	12,79	5,75						1	1				5,93	5,94
	06/11/22 3:00	17,98	12,38	5,60						1	1				5,76	5,76
	06/11/22 4:00	17,60	11,90	5,70						1	1				5,82	5,82
	06/11/22 5:00	17,95	12,20	5,75						1	1				5,87	5,87
	06/11/22 6:00	18,24	11,83	6,41						1	1				6,56	6,57
	06/11/22 7:00	18,89	12,58	6,31						1	1				6,64	6,71
	06/11/22 8:00	20,50	14,23	6,27						1	1				6,93	6,99
	06/11/22 9:00	23,10	16,82	6,28		1				1	1				8,53	8,54
	06/11/22 10:00	23,84	22,60	1,25		1			1	1	1		1		2,28	7,51
	06/11/22 11:00	24,20	21,65	2,55		1			1	1	1				2,62	7,74
	06/11/22 12:00	24,69	17,09	7,60		1				1	1				8,39	8,45
	06/11/22 13:00	27,07	19,59	7,48					1	1	1		1		8,98	9,04
	06/11/22 14:00	25,82	17,89	7,93					1	1	1				8,49	8,43
	06/11/22 15:00	24,75	16,82	7,93		1			1		1				8,17	8,21
	06/11/22 16:00	24,85	17,59	7,26		1			1		1				7,92	7,94
	06/11/22 17:00	28,39	20,98	7,41		1			1	1	1				9,80	9,97
	06/11/22 18:00	30,89	25,32	5,57		1			1	1	1		1		11,01	11,06
	06/11/22 19:00	30,55	24,25	6,30		1			1	1	1				11,18	11,09
06/11/22 20:00	29,65	23,91	5,74					1	1	1				10,57	10,63	
06/11/22 21:00	26,95	24,20	2,75					1	1	1				10,42	10,46	
06/11/22 22:00	24,69	22,29	2,40					1	1	1				9,56	9,49	
06/11/22 23:00	21,56	19,54	2,02					1	1	1				6,54	6,45	
Παρατηρήσεις:																
Το διάστημα 10:00 με 12:00, παρουσιάστηκε βλάβη στο δίκτυο.																
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.														
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Δευτέρα 8/11/2022	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα	08/11/22 0:00	20,28	16,43	3,84						1	1				6,52	6,82
	08/11/22 1:00	18,55	14,88	3,67						1	1				7,43	7,43
	08/11/22 2:00	18,16	13,25	4,91						1	1				7,26	7,25
	08/11/22 3:00	17,54	12,54	5,00						1	1				7,02	7,02
	08/11/22 4:00	17,37	13,95	3,42						1	1				6,96	6,96
	08/11/22 5:00	17,83	12,95	4,89						1	1				7,12	7,13
	08/11/22 6:00	18,51	13,33	5,18						1	1				7,41	7,40
	08/11/22 7:00	19,54	15,06	4,48						1	1				7,79	7,80
	08/11/22 8:00	20,53	15,42	5,11						1	1				8,20	8,21
	08/11/22 9:00	20,94	15,50	5,43						1	1				8,37	8,38
	08/11/22 10:00	21,03	17,17	3,86		1				1	1				5,86	8,75
	08/11/22 11:00	21,12	19,80	1,32		1				1	1				2,03	9,03
	08/11/22 12:00	21,07	20,01	1,07		1				1	1				2,03	9,21
	08/11/22 13:00	20,68	19,74	0,94		1				1	1				2,03	9,07
	08/11/22 14:00	20,01	18,83	1,18		1				1	1				2,03	8,81
	08/11/22 15:00	20,36	18,69	1,67		1				1	1				2,08	8,56
	08/11/22 16:00	22,62	17,96	4,65					1	1	1				6,70	7,82
	08/11/22 17:00	26,98	20,95	6,03					1	1	1				10,59	10,68
	08/11/22 18:00	29,33	23,86	5,47					1	1	1				11,73	11,73
	08/11/22 19:00	29,69	26,07	3,62					1	1	1				11,88	11,87
08/11/22 20:00	28,84	25,57	3,26					1	1	1				11,55	11,54	
08/11/22 21:00	26,99	23,32	3,67					1	1	1				10,83	10,81	
08/11/22 22:00	24,52	20,58	3,94					1	1	1				9,42	9,37	
08/11/22 23:00	21,68	17,99	3,68					1	1	1				6,62	6,39	
Παρατηρήσεις:																
Το διάστημα 09:30 με 16:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.																
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.														
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Τετάρτη 9/11/2022	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τετάρτη	09/11/22 0:00	19,73	15,76	3,97						1	1				6,70	6,98
	09/11/22 1:00	18,21	14,05	4,16						1	1				7,30	7,29
	09/11/22 2:00	17,74	13,94	3,81						1	1				7,11	7,11
	09/11/22 3:00	17,26	13,63	3,64						1	1				6,91	6,91
	09/11/22 4:00	17,29	13,11	4,18						1	1				6,90	6,91
	09/11/22 5:00	18,42	14,64	3,78						1	1				7,35	7,37
	09/11/22 6:00	20,05	16,10	3,96						1	1				8,00	8,01
	09/11/22 7:00	22,08	18,32	3,76	1					1	1				8,79	8,81
	09/11/22 8:00	22,22	19,44	2,78	1					1	1				8,89	8,87
	09/11/22 9:00	22,51	20,64	1,88	1					1	1				9,00	9,00
	09/11/22 10:00	22,38	20,60	1,78	1					1	1				8,96	8,95
	09/11/22 11:00	23,04	20,22	2,82	1					1	1				9,20	9,20
	09/11/22 12:00	23,42	20,56	2,86	1					1	1				9,35	9,35
	09/11/22 13:00	24,27	20,09	4,18	1					1	1				9,71	9,72
	09/11/22 14:00	23,54	18,06	5,48	1					1	1				9,41	9,41
	09/11/22 15:00	23,88	17,63	6,25	1					1	1				9,56	9,48
	09/11/22 16:00	26,64	19,28	7,36	1					1	1				10,62	10,65
	09/11/22 17:00	31,04	24,40	6,64	1				1	1	1				12,33	12,39
	09/11/22 18:00	33,24	27,96	5,27	1				1	1	1				13,30	13,30
	09/11/22 19:00	33,27	29,31	3,95	1				1	1	1				13,31	13,31
09/11/22 20:00	32,64	30,32	2,33	1				1	1	1				13,07	13,07	
09/11/22 21:00	29,65	28,23	1,42	1				1	1	1				11,80	11,74	
09/11/22 22:00	26,56	25,08	1,48	1				1	1	1				9,20	9,12	
09/11/22 23:00	22,84	21,94	0,90					1	1	1				7,63	7,68	

Παρατηρήσεις:

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Πέμπτη 10/11/2022	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Πέμπτη	10/11/22 0:00	20,34	19,74	0,60					1	1	1				5,30	5,24
	10/11/22 1:00	18,63	17,86	0,77					1	1	1				3,55	3,51
	10/11/22 2:00	18,13	17,55	0,58					1	1	1				3,02	3,00
	10/11/22 3:00	17,81	17,12	0,69					1	1	1				5,25	6,03
	10/11/22 4:00	17,82	16,83	0,99						1	1				7,13	7,13
	10/11/22 5:00	18,82	17,70	1,12						1	1				7,50	7,52
	10/11/22 6:00	20,70	18,91	1,79						1	1		2		8,26	8,27
	10/11/22 7:00	22,63	19,79	2,85	1					1	1		1		9,03	9,04
	10/11/22 8:00	23,05	21,53	1,52	1					1	1		2		9,20	9,21
	10/11/22 9:00	22,82	22,33	0,49					1	1	1				8,12	7,92
	10/11/22 10:00	23,04	22,90	0,14					1	1	1				7,82	7,88
	10/11/22 11:00	23,31	22,44	0,87					1	1	1				8,08	8,12
	10/11/22 12:00	23,93	22,74	1,19					1	1	1				8,79	8,78
	10/11/22 13:00	23,90	23,30	0,60					1	1	1				8,75	8,75
	10/11/22 14:00	23,08	22,35	0,73					1	1	1				7,93	7,95
	10/11/22 15:00	23,48	22,60	0,88					1	1	1				8,26	8,31
	10/11/22 16:00	26,57	24,30	2,27					1	1	1				10,57	10,61
	10/11/22 17:00	31,21	27,26	3,95		1			1	1	1				12,40	12,46
	10/11/22 18:00	33,51	29,51	4,00		1			1	1	1				13,40	13,40
	10/11/22 19:00	33,48	29,93	3,55		1			1	1	1				13,39	13,38
10/11/22 20:00	32,87	27,73	5,14		1			1	1	1				13,16	13,14	
10/11/22 21:00	30,65	26,59	4,07		1			1	1	1				12,30	12,28	
10/11/22 22:00	27,06	22,12	4,94		1			1	1	1				10,30	10,28	
10/11/22 23:00	23,19	18,59	4,59		1			1		1					9,31	9,27
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.														
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Παρασκευή 11/11/2022	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Παρασκευή	11/11/22 0:00	20,68	15,93	4,75		1			1		1				7,47	7,40
	11/11/22 1:00	19,00	14,59	4,42					1		1				7,48	7,61
	11/11/22 2:00	18,29	15,37	2,91					1		1				7,22	7,20
	11/11/22 3:00	18,04	16,28	1,76					1		1				7,02	7,05
	11/11/22 4:00	17,99	16,64	1,34					1		1				6,99	6,99
	11/11/22 5:00	19,12	17,87	1,25		1			1		1				6,52	6,52
	11/11/22 6:00	21,20	19,10	2,09		1			1		1				7,91	7,93
	11/11/22 7:00	23,09	21,80	1,29		1			1		1		1		9,20	9,21
	11/11/22 8:00	22,89	22,00	0,89		1			1		1		2		8,90	8,86
	11/11/22 9:00	23,15	21,00	2,15		1			1		1		2		9,11	9,11
	11/11/22 10:00	23,27	21,41	1,86		1			1		1		1		9,30	9,29
	11/11/22 11:00	23,60	21,78	1,82					1	1	1				8,33	8,28
	11/11/22 12:00	23,85	21,49	2,36					1	1	1				8,71	8,72
	11/11/22 13:00	23,99	20,97	3,01					1	1	1				8,83	8,84
	11/11/22 14:00	23,69	20,55	3,14					1	1	1				8,58	8,57
	11/11/22 15:00	24,42	20,87	3,56					1	1	1				9,14	9,18
	11/11/22 16:00	27,40	22,62	4,78					1	1	1				10,93	10,95
	11/11/22 17:00	31,88	25,58	6,30	1				1	1	1				12,66	12,73
	11/11/22 18:00	34,23	24,72	9,51	1				1	1	1				13,67	13,68
	11/11/22 19:00	34,21	24,93	9,28	1				1	1	1				13,66	13,66
	11/11/22 20:00	32,95	22,41	10,54					1	1	1				13,20	13,19
11/11/22 21:00	30,21	20,02	10,19					1	1	1				12,12	12,10	
11/11/22 22:00	26,63	16,89	9,73							1	1			10,71	10,68	
11/11/22 23:00	23,28	14,39	8,89							1	1			9,36	9,33	
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.														
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Σάββατο 12/11/2022	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Σάββατο	12/11/22 0:00	20,86	13,06	7,80						1	1				8,39	8,38
	12/11/22 1:00	19,19	11,97	7,23						1	1				7,70	7,69
	12/11/22 2:00	18,44	11,48	6,96						1	1				7,40	7,37
	12/11/22 3:00	18,03	11,58	6,45						1	1				7,21	7,21
	12/11/22 4:00	18,08	12,03	6,05						1	1				7,24	7,23
	12/11/22 5:00	18,61	12,60	6,01						1	1				7,42	7,43
	12/11/22 6:00	19,87	13,72	6,15						1	1				7,93	7,95
	12/11/22 7:00	21,67	15,47	6,20						1	1				8,61	8,64
	12/11/22 8:00	24,63	17,77	6,86					1	1	1				9,81	9,85
	12/11/22 9:00	25,71	19,96	5,75					1	1	1				10,29	10,28
	12/11/22 10:00	25,67	20,81	4,87					1	1	1				10,22	10,24
	12/11/22 11:00	25,77	20,66	5,11					1	1	1				10,32	10,32
	12/11/22 12:00	26,30	22,69	3,61					1	1	1				10,50	10,51
	12/11/22 13:00	27,22	26,19	1,03					1	1	1				10,89	10,89
	12/11/22 14:00	26,68	26,55	0,13	1				1	1	1				10,68	10,68
	12/11/22 15:00	27,95	27,93	0,02	1				1	1	1				10,61	10,59
	12/11/22 16:00	29,46	29,12	0,34	1				1	1	1				11,52	11,56
	12/11/22 17:00	33,80	32,95	0,85	1	1			1	1	1				13,23	13,27
	12/11/22 18:00	35,92	33,26	2,66	1	1			1	1	1				13,73	13,73
	12/11/22 19:00	35,28	31,44	3,84	1	1			1	1	1				13,73	13,73
12/11/22 20:00	33,84	30,93	2,91	1	1			1	1	1				13,52	13,50	
12/11/22 21:00	30,92	28,18	2,74	1	1			1	1	1				11,70	11,77	
12/11/22 22:00	27,38	25,13	2,25	1				1	1	1				10,04	9,92	
12/11/22 23:00	24,29	22,97	1,31					1	1	1				9,00	9,08	
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.														
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Κυριακή 13/11/2022	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Κυριακή	13/11/22 0:00	21,64	21,20	0,44					1	1	1				6,62	6,59
	13/11/22 1:00	20,12	19,82	0,30					1	1	1				5,06	5,00
	13/11/22 2:00	18,91	18,77	0,14					1	1	1				4,07	4,64
	13/11/22 3:00	18,44	18,29	0,15	1					1	1				6,89	6,94
	13/11/22 4:00	18,25	17,89	0,36	1					1	1				6,68	6,69
	13/11/22 5:00	18,73	18,28	0,45	1					1	1				7,10	7,09
	13/11/22 6:00	19,44	19,42	0,02	1					1	1				7,38	7,40
	13/11/22 7:00	19,92	19,88	0,04	1					1	1				7,45	7,47
	13/11/22 8:00	20,37	20,37	0,00	1					1	1				7,92	7,91
	13/11/22 9:00	21,03	21,03	0,00	1					1	1		1		8,15	8,05
	13/11/22 10:00	21,98	21,98	0,00	1					1	1		2		7,05	7,09
	13/11/22 11:00	23,11	23,11	0,00					1	1	1				7,70	7,77
	13/11/22 12:00	23,60	23,46	0,14					1	1	1				8,44	8,46
	13/11/22 13:00	23,36	22,22	1,14					1	1	1				8,25	8,21
	13/11/22 14:00	21,99	20,07	1,92	1					1	1				7,43	7,56
	13/11/22 15:00	22,20	19,99	2,21	1					1	1				8,86	8,87
	13/11/22 16:00	25,41	23,62	1,80	1				1	1	1				9,08	9,06
	13/11/22 17:00	30,77	29,40	1,37	1				1	1	1		1		12,06	12,14
	13/11/22 18:00	33,03	30,43	2,60	1				1	1	1		2		13,21	13,22
	13/11/22 19:00	32,68	29,64	3,04	1				1	1	1		1		13,07	13,07
13/11/22 20:00	31,49	28,25	3,24	1				1	1	1				12,63	12,61	
13/11/22 21:00	29,16	25,61	3,54	1				1	1	1				11,67	11,64	
13/11/22 22:00	26,22	21,29	4,93					1	1	1				10,51	10,46	
13/11/22 23:00	23,09	17,98	5,11					1	1	1				8,55	8,62	
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.														
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Δευτέρα 14/11/2022	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα	14/11/22 0:00	20,24	14,90	5,34						1	1				8,16	8,14
	14/11/22 1:00	18,80	13,34	5,47						1	1				7,20	7,55
	14/11/22 2:00	18,03	13,24	4,79						1	1				5,49	7,21
	14/11/22 3:00	17,77	13,09	4,68						1	1				5,49	7,11
	14/11/22 4:00	17,81	13,34	4,47						1	1				5,49	7,12
	14/11/22 5:00	18,71	14,04	4,67						1	1				6,00	7,47
	14/11/22 6:00	21,27	14,89	6,37						1	1				8,47	8,50
	14/11/22 7:00	23,58	16,48	7,10						1	1				9,40	9,42
	14/11/22 8:00	23,91	22,21	1,70					1	1	1				5,66	9,92
	14/11/22 9:00	23,91	23,91	0,00					1	1	1				4,74	9,48
	14/11/22 10:00	23,58	23,58	0,00					1	1	1				4,74	9,22
	14/11/22 11:00	23,33	23,33	0,00					1	1	1				4,74	8,96
	14/11/22 12:00	23,78	22,18	1,60					1	1	1				6,43	9,38
	14/11/22 13:00	24,24	22,29	1,94					1	1	1				6,76	9,74
	14/11/22 14:00	24,04	22,06	1,99					1	1	1				6,21	9,72
	14/11/22 15:00	24,38	20,63	3,75					1	1	1				5,98	9,36
	14/11/22 16:00	27,43	21,58	5,85					1	1	1				10,90	10,95
	14/11/22 17:00	33,03	24,27	8,76		1			1	1	1				13,08	13,14
	14/11/22 18:00	34,86	25,31	9,55		1			1	1	1				13,73	13,73
	14/11/22 19:00	34,76	28,66	6,10		1			1	1	1				13,72	13,72
14/11/22 20:00	33,78	31,19	2,59		1			1	1	1		1		13,53	13,52	
14/11/22 21:00	31,19	26,73	4,46		1			1	1	1				12,52	12,49	
14/11/22 22:00	27,39	22,67	4,73					1	1	1				11,00	10,96	
14/11/22 23:00	23,82	18,24	5,59					1	1	1				9,56	9,51	

Παρατηρήσεις:

Το διάστημα 01:00-06:00 υπήρξε απαίτηση του Θερμικού Παραγωγού για παραγωγή ατμού στον ΑΣΠ, ενώ το διάστημα 08:00-16:00, πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

[illegible]

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Τετάρτη 16/11/2022	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τετάρτη	16/11/22 0:00	21,73	21,63	0,10					1	1	1				6,74	6,66
	16/11/22 1:00	19,98	19,98	0,00					1	1	1				4,88	4,87
	16/11/22 2:00	19,30	19,30	0,00					1	1	1				4,19	4,16
	16/11/22 3:00	18,91	18,91	0,00					1	1	1				3,73	3,74
	16/11/22 4:00	18,85	18,85	0,00		1				1	1				3,78	3,99
	16/11/22 5:00	19,94	19,94	0,00		1				1	1				7,57	7,81
	16/11/22 6:00	22,17	22,17	0,00		1				1	1				7,58	7,37
	16/11/22 7:00	25,07	25,07	0,00					1	1	1				8,65	8,63
	16/11/22 8:00	26,83	26,76	0,07	1				1	1	1				8,86	8,90
	16/11/22 9:00	27,92	27,34	0,58	1				1	1	1				9,27	9,29
	16/11/22 10:00	29,11	28,20	0,91	1				1	1	1				9,42	9,43
	16/11/22 11:00	30,61	29,37	1,24	1				1	1	1				9,88	9,91
	16/11/22 12:00	31,42	29,34	2,08	1				1	1	1				10,23	10,17
	16/11/22 13:00	30,97	27,44	3,53	1				1	1	1				10,18	10,21
	16/11/22 14:00	30,24	26,74	3,50	1				1	1	1				10,01	10,04
	16/11/22 15:00	29,57	25,23	4,35	1				1	1	1				9,46	9,47
	16/11/22 16:00	31,31	23,91	7,40	1				1	1	1				9,99	10,00
	16/11/22 17:00	36,07	26,96	9,11	1				1	1	1				11,49	11,52
	16/11/22 18:00	38,21	28,42	9,79	1	1			1	1	1				12,23	12,23
	16/11/22 19:00	38,19	26,78	11,42	1	1			1	1	1				12,22	12,26
16/11/22 20:00	36,97	25,51	11,46		1			1	1	1				12,20	12,33	
16/11/22 21:00	33,82	22,75	11,06		1			1	1	1				11,56	11,53	
16/11/22 22:00	29,25	19,34	9,90					1	1	1				10,20	10,20	
16/11/22 23:00	24,92	16,35	8,57							1	1				8,73	8,70
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.														
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

[illegible]

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Παρασκευή 18/11/2022	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Παρασκευή	18/11/22 0:00	20,74	13,58	7,15						1	1				7,30	7,28
	18/11/22 1:00	19,46	12,76	6,70						1	1				6,83	6,83
	18/11/22 2:00	18,48	12,12	6,36						1	1				6,48	6,47
	18/11/22 3:00	13,09	9,08	4,02						1	1				5,81	4,55
	18/11/22 4:00	10,37	10,37	0,00	1	1			1	1					4,34	0,52
	18/11/22 5:00	18,41	17,21	1,20		1			1	1					2,50	6,15
	18/11/22 6:00	12,94	12,41	0,53		1			1	1					1,49	4,04
	18/11/22 7:00	21,06	20,29	0,77	1	1			1	1			4		1,72	6,29
	18/11/22 8:00	24,96	18,30	6,66		1			1		1				7,53	8,58
	18/11/22 9:00	26,43	17,38	9,05		1			1		1				9,23	9,24
	18/11/22 10:00	28,06	18,48	9,58		1			1		1				9,80	9,81
	18/11/22 11:00	29,60	19,56	10,03		1			1		1				10,32	10,34
	18/11/22 12:00	31,50	20,98	10,52		1			1		1				10,99	11,02
	18/11/22 13:00	32,43	21,53	10,90		1			1	1	1				11,23	11,22
	18/11/22 14:00	29,29	19,25	10,04		1			1	1	1				10,26	10,19
	18/11/22 15:00	27,88	21,54	6,33		1			1	1	1				6,50	9,68
	18/11/22 16:00	29,45	25,53	3,92		1			1	1	1		2		3,95	10,15
	18/11/22 17:00	34,28	23,15	11,12		1			1	1	1				11,41	11,98
	18/11/22 18:00	35,55	23,57	11,98		1			1	1	1				12,45	12,45
	18/11/22 19:00	35,47	23,48	11,99		1			1	1	1				12,45	12,42
18/11/22 20:00	33,99	22,44	11,56					1	1	1				11,93	11,91	
18/11/22 21:00	30,72	20,18	10,54					1	1	1				10,79	10,76	
18/11/22 22:00	27,07	17,81	9,26					1	1	1				9,44	9,40	
18/11/22 23:00	23,74	15,54	8,19							1	1				8,35	8,31
Παρατηρήσεις:																
Γενική διακοπή στις 03:42 και στις 06:34, λόγω βραχυκυκλώματος της γραμμής P-230. Το διάστημα 15:30-16:30 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.																
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.														
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα														Σάββατο 19/11/2022	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Σάββατο	19/11/22 0:00	21,34	13,97	7,37						1	1				7,51	7,48	
	19/11/22 1:00	19,74	13,04	6,71						1	1				6,83	6,79	
	19/11/22 2:00	18,86	12,38	6,47						1	1				6,59	6,58	
	19/11/22 3:00	18,48	12,14	6,34						1	1				6,47	6,46	
	19/11/22 4:00	18,51	12,13	6,38						1	1				6,50	6,48	
	19/11/22 5:00	19,07	12,50	6,57						1	1				6,67	6,67	
	19/11/22 6:00	20,25	13,42	6,84						1	1				6,95	6,89	
	19/11/22 7:00	21,97	15,15	6,82						1	1				7,14	7,15	
	19/11/22 8:00	24,85	17,21	7,64						1	1				7,73	8,33	
	19/11/22 9:00	26,55	17,62	8,93		1				1	1				9,07	9,08	
	19/11/22 10:00	28,00	18,52	9,48		1				1	1				9,63	9,71	
	19/11/22 11:00	29,86	19,65	10,21		1				1	1				10,43	10,44	
	19/11/22 12:00	30,86	20,38	10,48		1				1	1				10,75	10,78	
	19/11/22 13:00	32,09	21,18	10,90		1				1	1				11,24	11,22	
	19/11/22 14:00	30,16	20,01	10,16		1				1	1				10,39	10,30	
	19/11/22 15:00	28,83	18,97	9,86		1				1	1	1			10,05	10,05	
	19/11/22 16:00	31,08	20,73	10,35					1	1	1	1			10,61	10,54	
	19/11/22 17:00	34,33	23,59	10,75					1	1	1	1			11,02	11,05	
	19/11/22 18:00	35,71	24,30	11,41					1	1	1	1			11,77	11,78	
	19/11/22 19:00	34,43	22,95	11,48					1	1	1	1			11,84	11,78	
19/11/22 20:00	32,88	21,87	11,01					1	1	1	1			11,31	11,31		
19/11/22 21:00	29,53	19,92	9,61					1	1	1	1			9,80	9,77		
19/11/22 22:00	26,29	17,69	8,61					1	1	1	1			8,77	8,82		
19/11/22 23:00	23,27	15,92	7,35							1	1				7,50	7,49	
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.															
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.															

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Κυριακή 20/11/2022	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Κυριακή	20/11/22 0:00	20,84	14,54	6,29						1	1				6,71	6,69
	20/11/22 1:00	19,60	13,71	5,89						1	1				6,28	6,27
	20/11/22 2:00	18,70	13,07	5,63						1	1				6,01	5,99
	20/11/22 3:00	18,08	12,69	5,39						1	1				5,80	5,81
	20/11/22 4:00	17,69	12,81	4,88						1	1				5,74	5,69
	20/11/22 5:00	18,10	12,71	5,39						1	1				5,79	5,80
	20/11/22 6:00	18,84	13,11	5,73						1	1				6,13	6,10
	20/11/22 7:00	19,57	13,71	5,86						1	1				6,23	6,25
	20/11/22 8:00	21,31	15,14	6,16						1	1				6,58	6,84
	20/11/22 9:00	23,22	16,27	6,95						1	1				7,39	7,39
	20/11/22 10:00	25,42	17,80	7,61	1					1	1				8,09	8,10
	20/11/22 11:00	28,52	19,96	8,56	1					1	1				9,09	9,11
	20/11/22 12:00	29,94	20,97	8,97	1					1	1				9,58	9,58
	20/11/22 13:00	29,47	20,62	8,85	1					1	1				9,44	9,42
	20/11/22 14:00	27,49	19,32	8,17	1					1	1				8,68	8,82
	20/11/22 15:00	26,21	18,33	7,87	1					1	1				8,38	8,37
	20/11/22 16:00	27,81	19,47	8,35	1					1	1				8,87	8,89
	20/11/22 17:00	31,45	22,04	9,42					1	1	1				10,02	10,05
	20/11/22 18:00	32,60	22,83	9,77					1	1	1				10,44	10,43
	20/11/22 19:00	32,02	22,44	9,58					1	1	1				10,23	10,23
20/11/22 20:00	31,11	21,78	9,32					1	1	1				9,95	9,95	
20/11/22 21:00	28,29	19,83	8,46					1	1	1				9,06	9,01	
20/11/22 22:00	25,02	18,98	6,04					1	1	1				6,75	7,68	
20/11/22 23:00	22,25	17,69	4,55							1	1				5,00	6,79
Παρατηρήσεις:																
Από τις 22:30 και μετά, παρατηρήθηκε έντονη αστάθεια ανέμου.																
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.														
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Δευτέρα 21/11/2022	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα	21/11/22 0:00	19,84	15,28	4,56						1	1				5,00	6,30
	21/11/22 1:00	18,40	13,91	4,49						1	1				5,00	5,85
	21/11/22 2:00	17,77	13,21	4,56						1	1				5,00	5,67
	21/11/22 3:00	17,58	13,00	4,58						1	1				5,00	5,66
	21/11/22 4:00	17,59	13,01	4,58						1	1				5,00	7,04
	21/11/22 5:00	18,23	14,38	3,85						1	1				5,00	7,29
	21/11/22 6:00	20,43	16,23	4,20						1	1				5,00	8,17
	21/11/22 7:00	25,11	20,64	4,47					1	1	1				5,00	9,97
	21/11/22 8:00	24,82	20,31	4,51					1	1	1				5,00	9,68
	21/11/22 9:00	26,36	21,99	4,37					1	1	1				5,00	10,55
	21/11/22 10:00	27,33	22,55	4,78					1	1	1				5,00	10,93
	21/11/22 11:00	25,69	21,68	4,00					1	1	1				5,00	8,77
	21/11/22 12:00	24,57	19,71	4,87					1	1	1				5,00	8,42
	21/11/22 13:00	24,42	19,56	4,86					1	1	1				5,00	8,25
	21/11/22 14:00	24,87	21,99	2,88					1	1	1				3,04	8,44
	21/11/22 15:00	25,60	19,81	5,79					1	1	1				5,86	8,45
	21/11/22 16:00	27,08	19,20	7,88					1	1	1				8,87	8,70
	21/11/22 17:00	31,68	26,06	5,62					1	1	1		2		5,85	10,48
	21/11/22 18:00	33,79	24,10	9,68		1			1	1	1				10,97	11,87
	21/11/22 19:00	33,61	24,20	9,41		1			1	1	1				11,11	12,23
21/11/22 20:00	32,61	22,96	9,65		1			1	1	1				11,34	11,30	
21/11/22 21:00	29,89	20,81	9,07		1			1	1	1				10,75	10,76	
21/11/22 22:00	26,12	19,96	6,16					1	1	1				9,41	9,52	
21/11/22 23:00	22,52	19,22	3,30					1	1	1				7,50	7,44	
Παρατηρήσεις:																
Το διάστημα 04:00-11:00 τα ΑΠ ήταν εκτός επικοινωνίας. Σημειώνεται ότι όλη τη διάρκεια της ημέρας, επικρατούσε υψηλή ταχύτητα και αστάθεια ανέμου.																
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.														
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Δευτέρα 22/11/2022	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα	22/11/22 0:00	19,92	15,12	4,81						1	1				7,33	7,39
	22/11/22 1:00	18,54	13,64	4,90						1	1				7,07	7,05
	22/11/22 2:00	17,84	13,70	4,14						1	1				6,77	6,80
	22/11/22 3:00	17,71	12,74	4,97						1	1				6,73	6,72
	22/11/22 4:00	17,50	15,01	2,49						1	1				6,70	6,71
	22/11/22 5:00	18,41	16,30	2,11						1	1				7,30	7,33
	22/11/22 6:00	20,93	19,41	1,52						1	1		2		7,69	7,66
	22/11/22 7:00	23,24	21,80	1,45					1	1	1				7,96	8,04
	22/11/22 8:00	24,35	23,97	0,38					1	1	1				9,19	9,13
	22/11/22 9:00	24,04	24,03	0,01					1	1	1				8,96	8,91
	22/11/22 10:00	23,47	23,47	0,00					1	1	1				8,00	7,85
	22/11/22 11:00	23,38	22,96	0,42					1	1	1				7,73	7,55
	22/11/22 12:00	24,56	22,25	2,31					1	1	1				9,12	9,84
	22/11/22 13:00	26,15	22,87	3,28					1	1	1				10,24	10,64
	22/11/22 14:00	24,50	18,37	6,13					1	1	1				8,43	8,80
	22/11/22 15:00	24,64	17,15	7,49					1	1	1				8,52	8,56
	22/11/22 16:00	27,61	18,80	8,81					1	1	1				9,29	9,28
	22/11/22 17:00	32,44	22,26	10,18					1	1	1				10,78	10,84
	22/11/22 18:00	34,20	23,77	10,43					1	1	1				10,95	10,95
	22/11/22 19:00	33,81	23,41	10,40					1	1	1				10,87	10,91
22/11/22 20:00	33,38	23,09	10,29					1	1	1				10,62	10,73	
22/11/22 21:00	30,52	21,42	9,10					1	1	1				9,25	9,79	
22/11/22 22:00	26,78	18,32	8,46					1	1	1				8,63	8,59	
22/11/22 23:00	23,32	15,93	7,39							1	1				7,53	7,51
Παρατηρήσεις:																
Το διάστημα 04:00-11:00 τα ΑΠ ήταν εκτός επικοινωνίας. Το διάστημα 10:00-15:00 το ΑΠ Καστρί ήταν εκτός λόγω προγραμματισμένων εργασιών στις Α/Γ.																
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.														
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

[illegible]

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα														Πέμπτη 24/11/2022	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Πέμπτη	24/11/22 0:00	21,19	18,23	2,95		1				1	1				7,08	7,04	
	24/11/22 1:00	18,54	16,76	1,78		1				1	1				4,59	5,91	
	24/11/22 2:00	17,85	17,01	0,84		1				1	1				1,00	5,78	
	24/11/22 3:00	18,33	17,70	0,62		1				1	1				1,00	6,05	
	24/11/22 4:00	18,38	17,95	0,44		1				1	1				1,00	6,37	
	24/11/22 5:00	18,93	18,31	0,62		1				1	1				1,59	6,58	
	24/11/22 6:00	21,56	20,94	0,63		1			1	1	1				6,43	6,62	
	24/11/22 7:00	24,23	23,50	0,73		1			1	1	1				6,76	6,82	
	24/11/22 8:00	25,68	25,05	0,62		1			1	1	1				8,13	8,15	
	24/11/22 9:00	25,82	24,95	0,88		1			1	1	1				8,24	8,23	
	24/11/22 10:00	25,73	24,83	0,90		1			1	1	1				8,18	8,16	
	24/11/22 11:00	27,19	26,23	0,96		1			1	1	1				9,07	9,11	
	24/11/22 12:00	28,81	28,13	0,68		1			1	1	1				9,60	9,62	
	24/11/22 13:00	29,90	29,38	0,52		1			1	1	1				11,09	11,22	
	24/11/22 14:00	29,95	29,46	0,49		1			1	1	1				11,65	11,63	
	24/11/22 15:00	27,97	27,59	0,38		1			1	1	1				10,49	10,48	
	24/11/22 16:00	30,36	30,00	0,35	1	1			1	1	1				11,91	11,91	
	24/11/22 17:00	35,08	34,42	0,66	1	1			1	1	1		2		13,48	13,51	
	24/11/22 18:00	36,71	36,15	0,55	1	1			1	1	1		4		13,73	13,73	
	24/11/22 19:00	36,50	36,33	0,17	1	1			1	1	1		4		13,73	13,73	
24/11/22 20:00	35,97	35,88	0,09	1	1			1	1	1		4		13,63	13,57		
24/11/22 21:00	33,27	33,27	0,00	1	1			1	1	1		2		12,82	12,78		
24/11/22 22:00	29,24	29,00	0,23	1	1			1	1	1				9,58	9,50		
24/11/22 23:00	25,03	24,79	0,23	1				1	1	1				7,38	7,41		
Παρατηρήσεις:																	
Τις πρωινές ώρες επικρατούσαν έντονα καιρικά φαινόμενα.																	
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.															
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.															

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Παρασκευή 25/11/2022	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Παρασκευή	25/11/22 0:00	21,52	21,42	0,10					1	1	1				5,05	5,10
	25/11/22 1:00	19,57	19,00	0,57					1	1	1				4,48	4,46
	25/11/22 2:00	18,86	15,77	3,09					1		1				5,64	6,13
	25/11/22 3:00	18,28	12,98	5,30					1		1				7,11	7,09
	25/11/22 4:00	18,52	11,27	7,26					1		1				7,41	7,40
	25/11/22 5:00	19,40	12,16	7,24					1		1				7,73	7,75
	25/11/22 6:00	21,89	14,09	7,81					1		1				8,72	8,74
	25/11/22 7:00	25,94	17,72	8,22					1		1				10,32	10,33
	25/11/22 8:00	28,82	20,62	8,20					1	1	1				11,47	11,51
	25/11/22 9:00	30,97	23,32	7,64					1	1	1				12,36	12,37
	25/11/22 10:00	32,68	26,64	6,03					1	1	1				13,06	13,07
	25/11/22 11:00	32,78	27,97	4,80		1			1	1	1				13,12	13,12
	25/11/22 12:00	33,06	25,30	7,75		1			1	1	1				13,23	13,21
	25/11/22 13:00	33,49	24,25	9,23		1			1	1	1				13,37	13,37
	25/11/22 14:00	32,23	21,96	10,28		1			1	1	1				12,93	12,90
	25/11/22 15:00	30,36	19,94	10,42		1			1	1	1				12,14	12,15
	25/11/22 16:00	32,43	24,10	8,33		1			1	1	1				12,92	12,93
	25/11/22 17:00	37,10	27,74	9,37		1			1	1	1				13,70	13,71
	25/11/22 18:00	38,79	27,70	11,09	1	1			1	1	1				13,73	13,73
	25/11/22 19:00	38,58	30,47	8,12	1	1			1	1	1				13,73	13,73
25/11/22 20:00	37,71	30,06	7,65	1	1			1	1	1				13,73	13,73	
25/11/22 21:00	35,19	25,72	9,48		1			1	1	1				13,69	13,68	
25/11/22 22:00	30,87	25,01	5,86					1	1	1				12,42	12,38	
25/11/22 23:00	26,56	23,53	3,03					1	1	1				10,67	10,63	
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.														
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

[illegible]

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Κυριακή 27/11/2022	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Κυριακή	27/11/22 0:00	24,27	18,95	5,32		1				1	1				8,23	8,51
	27/11/22 1:00	22,09	18,47	3,61		1				1	1				8,88	8,85
	27/11/22 2:00	21,05	17,08	3,97		1				1	1				8,43	8,43
	27/11/22 3:00	20,29	14,44	5,85		1				1	1				8,13	8,13
	27/11/22 4:00	20,07	14,97	5,10		1				1	1				8,03	8,02
	27/11/22 5:00	20,47	15,54	4,93		1				1	1				8,18	8,19
	27/11/22 6:00	21,81	16,24	5,56		1				1	1				8,70	8,71
	27/11/22 7:00	22,74	16,16	6,57						1	1				8,41	9,02
	27/11/22 8:00	23,22	18,13	5,09					1		1				5,95	8,11
	27/11/22 9:00	23,73	15,92	7,81					1		1				9,34	9,42
	27/11/22 10:00	25,97	17,76	8,21					1	1	1				10,33	10,36
	27/11/22 11:00	29,79	21,12	8,67					1	1	1				11,87	11,89
	27/11/22 12:00	31,54	23,77	7,77					1	1	1				12,57	12,60
	27/11/22 13:00	32,81	25,08	7,74					1	1	1				12,83	13,14
	27/11/22 14:00	32,70	25,08	7,62					1	1	1		2		9,94	13,10
	27/11/22 15:00	32,06	21,65	10,42					1	1	1				12,81	12,82
	27/11/22 16:00	33,69	24,09	9,60					1	1	1				13,35	13,36
	27/11/22 17:00	38,97	30,75	8,21	1	1			1	1	1				13,73	13,73
	27/11/22 18:00	40,12	32,42	7,70	1	1			1	1	1				13,73	13,73
	27/11/22 19:00	39,81	33,44	6,37	1	1			1	1	1				13,73	13,73
27/11/22 20:00	38,31	32,71	5,60	1	1			1	1	1				13,73	13,73	
27/11/22 21:00	35,21	30,31	4,90	1	1			1	1	1				13,68	13,68	
27/11/22 22:00	31,34	27,07	4,28		1			1	1	1				12,61	12,57	
27/11/22 23:00	26,66	22,55	4,12		1			1	1	1				9,36	9,27	
Παρατηρήσεις:																
Τα διαστήματα 07:00-09:00 και 13:00-15:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.																
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.														
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Δευτέρα 28/11/2022	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα	28/11/22 0:00	23,18	20,05	3,13		1			1		1				7,49	7,78
	28/11/22 1:00	20,82	17,94	2,88		1			1		1				7,53	7,49
	28/11/22 2:00	20,13	17,30	2,83		1			1		1				6,85	6,83
	28/11/22 3:00	19,55	17,74	1,82		1			1		1				6,21	6,22
	28/11/22 4:00	19,40	16,75	2,65		1			1		1				6,06	6,06
	28/11/22 5:00	20,61	19,49	1,12		1			1		1				7,21	7,23
	28/11/22 6:00	23,73	21,42	2,31		1			1	1	1				8,20	8,05
	28/11/22 7:00	27,79	25,47	2,32		1			1	1	1				10,62	10,91
	28/11/22 8:00	31,57	29,85	1,72	1	1			1	1	1				12,48	12,50
	28/11/22 9:00	35,01	33,58	1,43	1	1			1	1	1		1		13,70	13,69
	28/11/22 10:00	36,75	35,30	1,45	1	1			1	1	1		4		13,73	13,73
	28/11/22 11:00	37,32	36,00	1,32	1	1			1	1	1		4		13,73	13,73
	28/11/22 12:00	39,53	38,43	1,10	1	1			1	1	1		5		13,73	13,73
	28/11/22 13:00	39,47	37,83	1,64	1	1			1	1	1		5		13,73	13,73
	28/11/22 14:00	38,26	36,28	1,99	1	1			1	1	1		5		13,73	13,73
	28/11/22 15:00	37,66	36,01	1,65	1	1			1	1	1		4		13,72	13,73
	28/11/22 16:00	38,99	38,18	0,82	1	1			1	1	1		7		13,73	13,73
	28/11/22 17:00	42,18	41,61	0,57	1	1			1	1	1		8		13,73	13,73
	28/11/22 18:00	42,60	42,39	0,21	1	1			1	1	1		9		13,73	13,73
	28/11/22 19:00	42,16	41,61	0,55	1	1			1	1	1		9		13,73	13,73
28/11/22 20:00	41,15	39,67	1,49	1	1			1	1	1		7		13,73	13,73	
28/11/22 21:00	37,71	36,77	0,94	1	1			1	1	1		5		13,73	13,73	
28/11/22 22:00	33,02	32,12	0,90	1	1			1	1	1		2		12,66	12,60	
28/11/22 23:00	28,22	26,43	1,79	1	1			1	1	1				8,59	8,47	
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.														
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Δευτέρα 29/11/2022	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα	29/11/22 0:00	24,16	22,90	1,27	1				1	1	1				6,39	6,40
	29/11/22 1:00	21,30	19,84	1,47					1	1	1				5,97	6,08
	29/11/22 2:00	20,59	18,28	2,31					1	1	1				5,45	5,42
	29/11/22 3:00	19,97	17,54	2,44					1	1	1				4,83	4,83
	29/11/22 4:00	19,79	17,63	2,16					1	1	1				4,65	4,64
	29/11/22 5:00	21,00	19,55	1,44					1	1	1				5,76	5,81
	29/11/22 6:00	24,30	22,62	1,68					1	1	1				8,89	8,98
	29/11/22 7:00	28,26	25,29	2,97		1			1	1	1				10,95	11,27
	29/11/22 8:00	30,78	30,28	0,50	1	1			1	1	1				2,13	12,58
	29/11/22 9:00	32,33	31,88	0,45	1	1			1	1	1				2,03	13,49
	29/11/22 10:00	30,80	30,42	0,38	1	1			1	1	1				2,03	12,96
	29/11/22 11:00	29,35	29,11	0,24	1	1			1	1	1				2,03	10,59
	29/11/22 12:00	29,41	29,07	0,34	1				1	1	1				2,03	10,67
	29/11/22 13:00	30,20	29,96	0,24	1				1	1	1		1		2,03	12,32
	29/11/22 14:00	30,11	29,70	0,41	1				1	1	1		1		2,03	12,24
	29/11/22 15:00	30,72	30,45	0,27	1				1	1	1		2		2,03	12,44
	29/11/22 16:00	33,91	33,49	0,42	1	1			1	1	1		4		2,03	12,94
	29/11/22 17:00	39,94	39,46	0,48	1	1			1	1	1		7		2,03	13,73
	29/11/22 18:00	41,80	41,30	0,50	1	1			1	1	1		8		2,03	13,73
	29/11/22 19:00	41,48	41,35	0,13	1	1			1	1	1		8		2,03	13,73
	29/11/22 20:00	40,55	40,24	0,31	1	1			1	1	1		8		2,03	13,73
	29/11/22 21:00	37,61	37,43	0,18	1	1			1	1	1		7		2,03	13,73
	29/11/22 22:00	33,18	33,11	0,07	1	1			1	1	1		2		2,03	12,77
29/11/22 23:00	28,30	28,30	0,01	1	1			1	1	1					2,03	9,40

Παρατηρήσεις:

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Τετάρτη 30/11/2022	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τετάρτη	30/11/22 0:00	24,00	23,94	0,06					1	1	1				2,03	7,65
	30/11/22 1:00	21,73	21,72	0,01					1	1	1				2,03	7,54
	30/11/22 2:00	21,05	21,05	0,00					1	1	1				2,03	7,07
	30/11/22 3:00	20,27	20,25	0,02					1	1	1				2,03	6,39
	30/11/22 4:00	20,23	20,23	0,00					1	1	1				2,03	6,35
	30/11/22 5:00	21,30	21,30	0,00					1	1	1				2,03	7,26
	30/11/22 6:00	24,52	24,52	0,00					1	1	1				2,03	9,80
	30/11/22 7:00	28,42	28,36	0,05	1				1	1	1				2,03	11,19
	30/11/22 8:00	30,83	30,80	0,03	1				1	1	1		2		2,03	11,56
	30/11/22 9:00	31,88	31,88	0,00	1				1	1	1	1			2,03	11,51
	30/11/22 10:00	31,20	31,20	0,00	1				1	1	1	1			2,03	11,97
	30/11/22 11:00	29,83	29,83	0,00	1	1			1	1	1				2,03	10,85
	30/11/22 12:00	31,17	31,17	0,00	1	1			1	1	1				2,03	11,62
	30/11/22 13:00	32,55	32,55	0,00	1	1			1	1	1				2,03	12,77
	30/11/22 14:00	32,57	32,57	0,00	1	1			1	1	1				2,03	12,88
	30/11/22 15:00	33,72	33,71	0,01	1	1			1	1	1		1		2,03	13,45
	30/11/22 16:00	35,81	35,66	0,15	1	1			1	1	1		4		7,26	13,72
	30/11/22 17:00	40,68	39,86	0,82	1	1			1	1	1		5		13,46	13,73
	30/11/22 18:00	41,71	39,71	2,00	1	1			1	1	1	1			13,73	13,73
	30/11/22 19:00	41,36	38,60	2,76	1	1			1	1	1	1	1		13,73	13,73
30/11/22 20:00	40,12	37,66	2,46	1	1			1	1	1	1	1		13,73	13,73	
30/11/22 21:00	36,94	34,24	2,70		1			1	1	1	1			13,40	13,36	
30/11/22 22:00	32,58	29,43	3,14					1	1	1	1	1	1		11,15	11,00
30/11/22 23:00	27,70	25,04	2,66					1	1	1			1		9,35	9,36

Παρατηρήσεις:

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Πέμπτη 1/12/2022	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Πέμπτη	01/12/22 0:00	23,92	20,70	3,23					1	1	1				8,25	8,14
	01/12/22 1:00	21,54	18,04	3,50					1	1	1				6,48	6,41
	01/12/22 2:00	20,85	17,31	3,55					1	1	1				5,72	5,71
	01/12/22 3:00	20,19	16,97	3,22					1	1	1				5,08	5,04
	01/12/22 4:00	20,28	17,11	3,17					1	1	1				5,15	5,14
	01/12/22 5:00	21,07	17,65	3,42					1	1	1				5,85	5,90
	01/12/22 6:00	24,17	18,91	5,26		1				1	1				8,67	8,77
	01/12/22 7:00	28,17	22,07	6,10	1	1				1	1				10,34	10,33
	01/12/22 8:00	32,31	29,11	3,20	1	1				1	1	1			10,08	10,12
	01/12/22 9:00	36,67	34,27	2,40	1	1				1	1	1			12,37	12,49
	01/12/22 10:00	38,69	35,51	3,18	1	1				1	1	1	1		13,42	13,44
	01/12/22 11:00	37,19	31,92	5,27	1	1				1	1	1	4		13,31	12,92
	01/12/22 12:00	37,59	31,07	6,52	1	1			1	1	1		1		13,72	13,72
	01/12/22 13:00	35,20	28,63	6,57	1	1			1	1	1	1			12,13	12,00
	01/12/22 14:00	34,09	27,87	6,22		1			1	1	1	1			11,88	11,92
	01/12/22 15:00	33,61	27,53	6,08					1	1	1	1			11,91	11,63
	01/12/22 16:00	35,85	30,01	5,84					1	1	1	1			11,62	11,75
	01/12/22 17:00	39,53	34,15	5,38					1	1	1	1			12,94	13,03
	01/12/22 18:00	40,63	34,67	5,96		1			1	1	1	1			13,69	13,67
	01/12/22 19:00	40,57	34,96	5,60		1			1	1	1	1			13,70	13,68
01/12/22 20:00	39,48	33,42	6,06		1			1	1	1	1			11,27	13,64	
01/12/22 21:00	36,88	29,36	7,52		1			1	1	1	1			13,33	13,42	
01/12/22 22:00	32,46	26,56	5,90		1			1	1	1				10,97	10,83	
01/12/22 23:00	27,71	22,53	5,18					1	1	1				8,92	8,90	
Παρατηρήσεις:																
Η μονάδα G9 δεν ήταν διαθέσιμη το διάστημα 06:00-12:00, λόγω εργασιών στον ΑΣΠ. Στις 11:36 παρουσιάστηκε βλάβη στη G12. Στις 20:00 παρουσιάστηκε διακοπή μικρής χρονικής διάρκειας στο ΑΠ Άντισσας.																
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.														
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Παρασκευή 2/12/2022	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Παρασκευή	02/12/22 0:00	23,94	19,30	4,64					1	1	1				7,91	7,89
	02/12/22 1:00	21,64	18,48	3,16					1	1	1				6,54	6,52
	02/12/22 2:00	21,28	19,66	1,62					1	1	1				6,15	6,15
	02/12/22 3:00	20,25	19,50	0,76					1	1	1				5,13	5,11
	02/12/22 4:00	20,12	19,81	0,31					1	1	1				4,98	4,98
	02/12/22 5:00	20,86	20,60	0,26					1	1	1				5,66	5,69
	02/12/22 6:00	23,88	23,65	0,23	1					1	1		2		8,13	8,21
	02/12/22 7:00	27,31	26,93	0,38	1					1	1		5		10,27	10,36
	02/12/22 8:00	30,23	29,90	0,33	1	1				1	1		5		11,46	11,47
	02/12/22 9:00	30,40	30,30	0,10	1	1				1	1	1	4		11,14	10,99
	02/12/22 10:00	29,54	29,47	0,07	1	1			1	1	1	1			10,17	10,15
	02/12/22 11:00	30,13	30,10	0,03	1	1			1	1	1	1			10,72	10,55
	02/12/22 12:00	31,48	31,24	0,24	1	1				1	1	1			12,00	11,91
	02/12/22 13:00	31,35	30,77	0,58					1	1	1	1			11,24	11,25
	02/12/22 14:00	30,83	29,89	0,94					1	1	1	1			10,70	10,70
	02/12/22 15:00	31,15	30,06	1,08					1	1	1	1			10,99	10,98
	02/12/22 16:00	32,77	31,46	1,31					1	1	1	1			12,47	12,54
	02/12/22 17:00	37,93	36,83	1,11		1			1	1	1	1			13,73	13,73
	02/12/22 18:00	38,89	37,71	1,18		1			1	1	1	1			13,73	13,73
	02/12/22 19:00	38,67	37,27	1,40		1			1	1	1	1			13,73	13,73
02/12/22 20:00	37,85	35,41	2,43		1			1	1	1	1			13,73	13,73	
02/12/22 21:00	35,18	32,34	2,83		1			1	1	1	1	1		12,78	13,00	
02/12/22 22:00	31,67	29,19	2,49		1			1	1	1		2		12,73	12,70	
02/12/22 23:00	27,38	25,77	1,62		1			1	1	1				10,03	9,99	
Παρατηρήσεις:																
Η μονάδα G9 δεν είναι διαθέσιμη το διάστημα 06:00-13:00, λόγω εργασιών στον ΑΣΠ.																
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.														
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

[illegible]

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Κυριακή 4/12/2022	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Κυριακή	04/12/22 0:00	24,04	22,67	1,37					1	1	1				9,01	8,97
	04/12/22 1:00	22,04	20,72	1,32					1	1	1				6,97	6,93
	04/12/22 2:00	21,15	19,41	1,74					1	1	1				6,04	6,00
	04/12/22 3:00	20,15	18,16	1,99					1	1	1				5,02	5,02
	04/12/22 4:00	19,95	18,89	1,06					1	1	1				4,80	4,80
	04/12/22 5:00	20,49	19,48	1,01	1					1	1				7,09	7,40
	04/12/22 6:00	21,79	20,76	1,03	1	1				1	1				8,11	8,11
	04/12/22 7:00	23,14	22,09	1,05	1	1				1	1				8,94	8,92
	04/12/22 8:00	24,54	23,46	1,08	1	1				1	1				9,76	9,76
	04/12/22 9:00	25,44	24,71	0,73	1	1				1	1				10,15	10,16
	04/12/22 10:00	26,76	26,28	0,48	1	1				1	1		2		10,69	10,69
	04/12/22 11:00	27,81	27,15	0,66	1	1				1	1	1	2		10,89	10,80
	04/12/22 12:00	29,24	27,97	1,28	1					1	1	1			11,65	11,50
	04/12/22 13:00	28,72	26,91	1,81					1	1	1	1			8,75	8,42
	04/12/22 14:00	27,46	26,20	1,26					1	1	1	1			7,13	7,29
	04/12/22 15:00	28,88	28,48	0,39					1	1	1	1			8,63	8,71
	04/12/22 16:00	32,01	31,59	0,42	1	1			1	1	1	1			8,84	8,81
	04/12/22 17:00	37,48	36,64	0,85	1	1			1	1	1		4		13,07	13,72
	04/12/22 18:00	38,55	36,43	2,11	1	1			1	1	1		5		13,73	13,73
	04/12/22 19:00	38,60	36,39	2,21	1	1			1	1	1		4		13,73	13,73
04/12/22 20:00	37,59	36,62	0,98	1	1			1	1	1		5		13,72	13,72	
04/12/22 21:00	34,76	34,09	0,67	1	1			1	1	1		4		12,69	12,68	
04/12/22 22:00	31,01	30,23	0,78	1	1			1	1	1				11,25	11,21	
04/12/22 23:00	26,71	26,31	0,40	1	1			1	1	1				8,48	8,59	
Παρατηρήσεις:																
Η μονάδα G9 δεν είναι διαθέσιμη το διάστημα 05:00-13:00, λόγω εργασιών στον ΑΣΠ.																
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.														
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Δευτέρα 5/12/2022	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα	05/12/22 0:00	23,19	22,61	0,59					1	1	1				8,23	8,20
	05/12/22 1:00	20,96	20,35	0,61					1	1	1				5,86	5,83
	05/12/22 2:00	20,49	19,89	0,60					1	1	1				5,35	5,36
	05/12/22 3:00	19,85	19,20	0,65					1	1	1				4,74	4,71
	05/12/22 4:00	19,86	18,64	1,22					1	1	1				4,66	4,68
	05/12/22 5:00	20,94	19,91	1,03	1	1				1	1				6,87	7,20
	05/12/22 6:00	24,14	22,99	1,15	1	1				1	1				9,45	9,47
	05/12/22 7:00	28,10	27,42	0,68	1	1				1	1		4		11,19	11,21
	05/12/22 8:00	30,23	29,54	0,69	1	1				1	1		5		12,06	12,07
	05/12/22 9:00	31,38	30,54	0,83	1	1				1	1	1	4		12,26	12,21
	05/12/22 10:00	31,79	31,13	0,66	1	1			1	1	1	1			12,09	11,91
	05/12/22 11:00	33,23	32,25	0,99	1				1	1	1	1			11,66	11,80
	05/12/22 12:00	34,58	33,69	0,88					1	1	1	1			13,68	13,67
	05/12/22 13:00	34,53	33,81	0,72					1	1	1	1			13,70	13,70
	05/12/22 14:00	33,43	31,99	1,45					1	1	1	1			13,24	13,22
	05/12/22 15:00	34,01	31,56	2,45					1	1	1	1			13,34	13,38
	05/12/22 16:00	36,33	33,35	2,98					1	1	1	1			13,73	13,73
	05/12/22 17:00	41,02	38,20	2,82	1				1	1	1	1			13,73	13,73
	05/12/22 18:00	42,42	41,02	1,40	1	1			1	1	1	1			13,73	13,73
	05/12/22 19:00	42,14	41,07	1,07	1	1			1	1	1	1	1		13,73	13,73
05/12/22 20:00	41,00	39,02	1,98	1	1			1	1	1	1			13,73	13,73	
05/12/22 21:00	37,61	35,18	2,43	1	1			1	1	1	1			12,79	12,73	
05/12/22 22:00	33,04	30,17	2,87	1	1			1	1	1	1			11,43	11,92	
05/12/22 23:00	28,13	25,27	2,85		1			1	1	1					10,64	10,68

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα												Τρίτη 6/12/2022	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τρίτη	06/12/22 0:00	24,00	22,08	1,92					1	1	1				9,03	8,97
	06/12/22 1:00	21,62	20,38	1,24					1	1	1				6,56	6,51
	06/12/22 2:00	21,04	19,81	1,23					1	1	1				5,90	5,89
	06/12/22 3:00	20,40	19,17	1,23					1	1	1				5,27	5,25
	06/12/22 4:00	20,22	19,39	0,83					1	1	1				5,09	5,08
	06/12/22 5:00	21,43	20,93	0,49	1	1				1	1				6,41	6,60
	06/12/22 6:00	24,72	24,23	0,50	1	1				1	1		1		9,48	10,71
	06/12/22 7:00	28,38	27,96	0,42	1	1				1	1		4		9,91	12,08
	06/12/22 8:00	29,69	29,04	0,65	1	1				1	1		5		11,70	11,86
	06/12/22 9:00	30,02	29,44	0,58	1	1				1	1		5		12,00	12,01
	06/12/22 10:00	29,89	29,37	0,52	1	1				1	1		5		11,90	11,93
	06/12/22 11:00	28,36	27,92	0,44	1	1				1	1		4		11,36	11,36
	06/12/22 12:00	28,54	28,11	0,43	1	1				1	1		4		11,39	11,40
	06/12/22 13:00	29,44	28,89	0,55	1				1	1	1		4		11,29	11,30
	06/12/22 14:00	29,12	28,80	0,33	1				1	1	1				11,56	11,55
	06/12/22 15:00	30,82	30,54	0,29	1				1	1	1				11,77	11,78
	06/12/22 16:00	34,54	34,10	0,44	1	1			1	1	1		2		13,48	13,50
	06/12/22 17:00	40,53	40,03	0,50	1	1			1	1	1		7		13,73	13,73
	06/12/22 18:00	41,62	41,20	0,42	1	1			1	1	1		8		13,73	13,73
	06/12/22 19:00	41,19	40,89	0,29	1	1			1	1	1		8		13,73	13,73
06/12/22 20:00	40,24	40,05	0,20	1	1			1	1	1		7		13,73	13,73	
06/12/22 21:00	37,11	37,08	0,03	1	1			1	1	1		4		13,73	13,73	
06/12/22 22:00	33,03	33,02	0,01	1	1			1	1	1		2		12,41	12,36	
06/12/22 23:00	28,27	28,25	0,02	1	1			1	1	1					8,71	8,67
Παρατηρήσεις:																
Η μονάδα G9 δεν ήταν διαθέσιμη το διάστημα 05:00-13:00, λόγω εργασιών στον ΑΣΠ. Το διάστημα 05:55 με 07:52 τα ΑΠ Άντισσα και Τέρπανδρος ήταν εκτός επικοινωνίας.																
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.														
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Τετάρτη 7/12/2022	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τετάρτη	07/12/22 0:00	24,37	24,34	0,03					1	1	1				8,58	8,77
	07/12/22 1:00	21,80	21,72	0,08					1	1	1				6,72	6,69
	07/12/22 2:00	21,30	21,25	0,05					1	1	1				6,16	6,16
	07/12/22 3:00	20,57	20,57	0,00					1	1	1				5,46	5,43
	07/12/22 4:00	20,28	20,28	0,00					1	1	1				5,12	5,13
	07/12/22 5:00	21,57	21,57	0,00	1	1			1	1	1				6,71	6,75
	07/12/22 6:00	24,82	24,82	0,00	1	1				1	1		1		8,23	8,28
	07/12/22 7:00	29,19	28,98	0,20	1	1				1	1		4		9,27	9,33
	07/12/22 8:00	31,69	31,37	0,32	1	1				1	1		7		10,11	10,13
	07/12/22 9:00	32,01	31,83	0,17	1	1				1	1		8		1,51	1,50
	07/12/22 10:00	30,10	29,91	0,18	1	1				1	1		7		1,95	1,97
	07/12/22 11:00	29,92	29,70	0,22	1	1				1	1		5		2,03	2,03
	07/12/22 12:00	29,90	29,62	0,29	1	1				1	1		5		2,03	2,03
	07/12/22 13:00	31,10	30,85	0,25	1	1				1	1		7		2,03	2,03
	07/12/22 14:00	32,36	32,07	0,29	1	1			1	1	1		4		6,46	6,46
	07/12/22 15:00	33,76	32,19	1,57	1	1			1	1	1				10,75	10,75
	07/12/22 16:00	36,27	34,44	1,83	1	1			1	1	1		4		11,56	11,56
	07/12/22 17:00	41,38	39,12	2,27	1	1			1	1	1		7		13,20	13,23
	07/12/22 18:00	42,50	39,15	3,36	1	1			1	1	1		7		13,60	13,60
	07/12/22 19:00	41,96	37,57	4,39	1	1			1	1	1		5		13,43	13,43
07/12/22 20:00	40,91	35,90	5,00	1	1			1	1	1		4		13,11	13,11	
07/12/22 21:00	37,54	31,87	5,67	1	1			1	1	1		1		12,07	12,07	
07/12/22 22:00	32,99	27,31	5,69	1	1			1	1	1				10,62	10,62	
07/12/22 23:00	27,88	22,83	5,05	1				1	1	1				8,98	8,98	
Παρατηρήσεις:																
Η μονάδα G9 δεν ήταν διαθέσιμη το διάστημα 06:00-14:00, λόγω εργασιών στον ΑΣΠ. Το διάστημα 09:00 με 15:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο και βγήκαν εκτός τα ΑΠ Καστρί, Αντισσα και Τέρπανδρος.																
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.														
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Πέμπτη 8/12/2022	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Πέμπτη	08/12/22 0:00	24,00	19,00	5,00					1	1	1				7,75	7,73
	08/12/22 1:00	21,72	16,41	5,31						1	1				6,93	6,93
	08/12/22 2:00	21,28	16,74	4,53						1	1				6,41	6,81
	08/12/22 3:00	20,38	15,54	4,84						1	1				6,27	6,52
	08/12/22 4:00	20,26	14,99	5,27						1	1				6,49	6,48
	08/12/22 5:00	21,44	15,93	5,51						1	1				6,83	6,84
	08/12/22 6:00	24,61	18,93	5,68	1					1	1				7,81	7,84
	08/12/22 7:00	28,61	22,84	5,77	1	1				1	1				9,13	9,14
	08/12/22 8:00	31,02	24,05	6,97	1	1				1	1				9,91	9,92
	08/12/22 9:00	31,94	23,91	8,02	1	1				1	1		1		10,22	10,27
	08/12/22 10:00	32,37	23,85	8,52	1	1				1	1				10,57	10,72
	08/12/22 11:00	33,88	25,14	8,74	1	1				1	1		1		10,84	10,86
	08/12/22 12:00	34,00	25,15	8,86	1	1				1	1		2		10,90	10,90
	08/12/22 13:00	34,02	25,25	8,77	1	1				1	1		1		10,88	10,88
	08/12/22 14:00	34,67	25,30	9,37	1	1			1	1	1				11,09	11,09
	08/12/22 15:00	35,25	25,75	9,50	1	1			1	1	1				11,28	11,28
	08/12/22 16:00	36,63	26,93	9,71	1	1			1	1	1				11,67	11,70
	08/12/22 17:00	40,96	30,73	10,23	1	1			1	1	1				13,05	13,08
	08/12/22 18:00	42,21	31,37	10,84	1	1			1	1	1				13,51	13,51
	08/12/22 19:00	41,68	30,77	10,91	1	1			1	1	1				13,34	13,35
08/12/22 20:00	40,48	30,03	10,45	1	1			1	1	1				13,03	13,00	
08/12/22 21:00	37,19	27,10	10,09		1			1	1	1				12,76	12,77	
08/12/22 22:00	32,51	23,08	9,43		1			1	1	1				10,92	10,81	
08/12/22 23:00	27,74	19,35	8,39					1	1	1				9,61	9,64	
Παρατηρήσεις:																
Η μονάδα G9 δεν ήταν διαθέσιμη το διάστημα 07:00-14:00, λόγω εργασιών στον ΑΣΠ. Στις 03:00 το ΑΠ Άντισσα παρουσίασε πρόβλημα επικοινωνίας και στις 10:00 τα ΑΠ Καστρί και Σίγρι.																
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.														
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Παρασκευή 9/12/2022	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Παρασκευή	09/12/22 0:00	23,66	16,29	7,37						1	1				8,34	8,32
	09/12/22 1:00	21,17	14,61	6,56						1	1				7,39	7,39
	09/12/22 2:00	20,69	14,71	5,98						1	1				6,68	6,65
	09/12/22 3:00	20,03	14,26	5,77						1	1				6,42	6,42
	09/12/22 4:00	19,91	14,04	5,87						1	1				6,53	6,54
	09/12/22 5:00	20,74	14,79	5,95						1	1				6,62	6,63
	09/12/22 6:00	23,66	17,32	6,35	1					1	1				7,04	7,60
	09/12/22 7:00	27,08	20,42	6,66	1	1				1	1				7,46	8,65
	09/12/22 8:00	30,52	22,78	7,74	1	1				1	1				9,69	9,76
	09/12/22 9:00	32,33	24,17	8,15	1	1				1	1		1		10,35	10,36
	09/12/22 10:00	32,25	23,76	8,49	1	1				1	1		1		10,32	10,32
	09/12/22 11:00	31,62	23,17	8,45	1	1				1	1				10,14	10,12
	09/12/22 12:00	31,24	22,93	8,32	1	1				1	1				9,98	10,02
	09/12/22 13:00	30,67	22,46	8,21	1	1				1	1				9,82	9,81
	09/12/22 14:00	30,42	22,28	8,13	1	1				1	1				9,76	9,75
	09/12/22 15:00	31,55	22,81	8,74	1	1				1	1				10,53	10,60
	09/12/22 16:00	34,20	24,65	9,55	1	1			1	1	1				11,90	11,91
	09/12/22 17:00	39,45	28,71	10,74	1	1			1	1	1				13,49	13,50
	09/12/22 18:00	40,16	29,06	11,10	1	1			1	1	1				13,73	13,73
	09/12/22 19:00	38,98	29,86	9,12	1	1			1	1	1				11,37	13,61
09/12/22 20:00	37,49	26,68	10,81		1			1	1	1				12,95	13,14	
09/12/22 21:00	34,19	23,94	10,25		1			1	1	1				11,98	12,01	
09/12/22 22:00	30,14	21,92	8,22					1	1	1				9,31	10,58	
09/12/22 23:00	26,74	18,43	8,31					1	1	1				9,41	9,39	

Παρατηρήσεις:

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Σάββατο 10/12/2022	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Σάββατο	10/12/22 0:00	23,38	16,11	7,28						1	1				8,22	8,20
	10/12/22 1:00	21,29	14,64	6,66						1	1				7,47	7,46
	10/12/22 2:00	20,65	14,21	6,44						1	1				7,23	7,22
	10/12/22 3:00	19,77	13,57	6,19						1	1				6,93	6,92
	10/12/22 4:00	19,76	13,59	6,17						1	1				6,90	6,91
	10/12/22 5:00	20,23	13,99	6,24						1	1				7,01	7,05
	10/12/22 6:00	21,96	15,17	6,79						1	1				7,64	7,65
	10/12/22 7:00	24,25	17,40	6,86						1	1				7,72	8,43
	10/12/22 8:00	28,22	19,91	8,31					1	1	1		1		9,55	9,60
	10/12/22 9:00	31,56	22,30	9,26					1	1	1				10,77	10,80
	10/12/22 10:00	34,13	24,10	10,03					1	1	1				11,74	11,72
	10/12/22 11:00	35,41	24,84	10,56					1	1	1				12,34	12,36
	10/12/22 12:00	36,46	25,52	10,94	1				1	1	1				12,75	12,76
	10/12/22 13:00	36,60	25,92	10,69	1				1	1	1				12,72	12,69
	10/12/22 14:00	35,26	24,86	10,39					1	1	1				12,23	12,20
	10/12/22 15:00	35,13	24,63	10,50					1	1	1				12,23	12,23
	10/12/22 16:00	37,03	25,98	11,05	1				1	1	1				12,89	12,89
	10/12/22 17:00	40,34	28,76	11,58	1				1	1	1				13,65	13,66
	10/12/22 18:00	40,47	29,10	11,37	1	1			1	1	1				13,29	13,26
	10/12/22 19:00	38,17	29,78	8,39	1	1			1	1	1		1		12,16	12,10
10/12/22 20:00	35,58	29,70	5,87	1	1			1	1	1				7,14	11,38	
10/12/22 21:00	33,45	27,80	5,65	1				1	1	1				6,86	10,66	
10/12/22 22:00	29,82	24,18	5,64					1	1	1				6,86	9,57	
10/12/22 23:00	26,57	20,88	5,69					1	1	1				6,86	8,37	
Παρατηρήσεις:																
Τις βραδινές ώρες επικρατούσαν έντονα καιρικά φαινόμενα και αστάθεια ανέμου.																
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.														
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Κυριακή 11/12/2022	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Κυριακή	11/12/22 0:00	23,35	17,78	5,58						1	1				6,86	7,13
	11/12/22 1:00	21,62	16,16	5,46						1	1				6,86	6,65
	11/12/22 2:00	20,74	16,49	4,25	1					1	1				6,86	6,38
	11/12/22 3:00	19,85	16,27	3,58	1					1	1				6,38	6,50
	11/12/22 4:00	19,56	15,72	3,85	1					1	1				5,49	6,08
	11/12/22 5:00	19,85	15,96	3,90	1					1	1				5,49	6,34
	11/12/22 6:00	20,93	17,62	3,32	1					1	1				5,49	6,74
	11/12/22 7:00	22,55	19,50	3,05	1					1	1				5,49	7,38
	11/12/22 8:00	25,44	21,52	3,92					1	1	1				5,16	8,31
	11/12/22 9:00	28,81	24,93	3,89					1	1	1				5,00	9,27
	11/12/22 10:00	33,71	31,63	2,07	1				1	1	1		1		2,83	11,38
	11/12/22 11:00	37,10	35,46	1,64	1	1			1	1	1		4		2,00	11,94
	11/12/22 12:00	37,70	36,05	1,64	1	1			1	1	1		4		2,00	12,04
	11/12/22 13:00	35,20	33,27	1,93	1	1			1	1	1		2		2,20	12,18
	11/12/22 14:00	32,57	29,04	3,54	1	1			1	1	1				4,20	10,95
	11/12/22 15:00	31,08	28,32	2,76	1	1			1	1	1				3,56	10,28
	11/12/22 16:00	32,51	29,48	3,03	1	1			1	1	1				3,72	10,74
	11/12/22 17:00	36,16	31,08	5,08	1	1			1	1	1				5,98	12,49
	11/12/22 18:00	37,36	31,50	5,86	1	1			1	1	1				6,90	13,05
	11/12/22 19:00	37,29	31,39	5,90	1	1			1	1	1				6,93	13,05
11/12/22 20:00	36,07	29,78	6,29	1	1			1	1	1				7,40	12,63	
11/12/22 21:00	33,02	26,74	6,28	1				1	1	1				7,40	11,13	
11/12/22 22:00	29,33	23,05	6,28					1	1	1				7,40	9,70	
11/12/22 23:00	25,32	19,82	5,50					1	1	1				7,40	8,37	
Παρατηρήσεις:																
Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε έντονη κακοκαιρία.																
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.														
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Δευτέρα 12/12/2022		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Δευτέρα	12/12/22 0:00	22,31	17,42	4,89						1	1				7,40	7,35	
	12/12/22 1:00	20,41	15,10	5,31						1	1				7,40	6,79	
	12/12/22 2:00	19,79	14,28	5,51						1	1				7,40	6,54	
	12/12/22 3:00	19,26	13,53	5,72						1	1				7,40	6,36	
	12/12/22 4:00	19,23	14,82	4,40						1	1				7,40	6,45	
	12/12/22 5:00	20,01	16,73	3,28						1	1				6,94	6,69	
	12/12/22 6:00	23,26	20,41	2,84	1					1	1		1		7,63	7,65	
	12/12/22 7:00	26,67	23,32	3,36	1	1				1	1				8,83	8,84	
	12/12/22 8:00	27,82	25,07	2,74	1	1				1	1		1		9,50	9,51	
	12/12/22 9:00	29,06	25,91	3,15	1	1				1	1		4		9,71	9,69	
	12/12/22 10:00	27,82	24,32	3,50	1	1				1	1		2		9,33	9,36	
	12/12/22 11:00	27,00	21,43	5,57	1	1				1	1				9,15	9,09	
	12/12/22 12:00	28,30	24,18	4,12	1	1				1	1				9,37	9,39	
	12/12/22 13:00	27,69	21,69	6,00	1	1				1	1				9,29	9,28	
	12/12/22 14:00	26,56	20,77	5,79	1						1	1				8,81	8,83
	12/12/22 15:00	27,84	23,31	4,53	1				1	1	1				9,30	9,33	
	12/12/22 16:00	31,56	28,12	3,45	1				1	1	1				10,94	10,97	
	12/12/22 17:00	36,74	32,16	4,58	1	1			1	1	1				12,78	12,82	
	12/12/22 18:00	38,22	29,68	8,54	1	1			1	1	1				13,39	13,39	
	12/12/22 19:00	38,23	27,68	10,56	1	1			1	1	1				13,39	13,39	
12/12/22 20:00	37,32	26,68	10,64	1	1			1	1	1				13,09	13,07		
12/12/22 21:00	33,92	23,74	10,18		1			1	1	1				11,94	11,90		
12/12/22 22:00	29,90	20,94	8,96					1	1	1				10,49	10,47		
12/12/22 23:00	25,86	17,89	7,97					1	1	1				9,10	9,08		
Παρατηρήσεις:																	
Η μονάδα G9 δεν ήταν διαθέσιμη το διάστημα 07:00-14:00, λόγω εργασιών στον ΑΣΠ.																	
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.															
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.															

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Τρίτη 13/12/2022	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τρίτη	13/12/22 0:00	22,59	15,56	7,03						1	1				7,96	7,94
	13/12/22 1:00	20,61	14,23	6,39						1	1				7,18	7,18
	13/12/22 2:00	20,07	13,90	6,17						1	1				6,90	6,91
	13/12/22 3:00	19,46	13,54	5,93						1	1				6,65	6,59
	13/12/22 4:00	19,39	13,62	5,77						1	1				6,44	6,47
	13/12/22 5:00	20,48	14,45	6,03						1	1				6,79	6,80
	13/12/22 6:00	23,37	17,26	6,11						1	1		1		7,71	7,77
	13/12/22 7:00	26,40	22,06	4,34						1	1		5		9,65	9,64
	13/12/22 8:00	29,18	27,73	1,45	1				1	1	1		1		10,21	11,08
	13/12/22 9:00	31,11	29,01	2,11	1				1	1	1		1		10,45	12,43
	13/12/22 10:00	31,53	27,53	4,00	1				1	1	1				12,57	12,59
	13/12/22 11:00	33,12	28,46	4,66	1				1	1	1				13,24	13,25
	13/12/22 12:00	33,28	29,68	3,60	1				1	1	1		1		13,29	13,30
	13/12/22 13:00	33,55	30,59	2,96	1				1	1	1		2		13,42	13,41
	13/12/22 14:00	32,09	28,00	4,08	1				1	1	1				12,81	12,82
	13/12/22 15:00	32,29	27,22	5,07	1				1	1	1				12,90	12,92
	13/12/22 16:00	34,03	30,08	3,95	1	1			1	1	1				13,48	13,50
	13/12/22 17:00	38,16	34,15	4,01	1	1			1	1	1		2		13,73	13,73
	13/12/22 18:00	39,48	38,44	1,05	1	1			1	1	1		5		13,73	13,73
	13/12/22 19:00	39,03	36,93	2,10	1	1			1	1	1		5		13,73	13,73
13/12/22 20:00	38,37	34,44	3,94	1	1			1	1	1		4		13,73	13,73	
13/12/22 21:00	35,44	34,20	1,24	1	1			1	1	1		2		13,63	13,62	
13/12/22 22:00	31,57	30,89	0,68	1	1			1	1	1				11,78	11,70	
13/12/22 23:00	27,19	26,12	1,07	1	1			1	1	1				8,33	8,35	
Παρατηρήσεις:																
Το διάστημα 09:00-10:00 το ΑΠ Άντισσα ήταν εκτός επικοινωνίας.																
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.														
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Τετάρτη 14/12/2022	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τετάρτη	14/12/22 0:00	23,19	21,77	1,43		1			1	1	1				6,70	6,80
	14/12/22 1:00	20,96	18,83	2,13					1	1	1				5,88	5,84
	14/12/22 2:00	20,55	18,80	1,75					1	1	1				5,41	5,39
	14/12/22 3:00	19,68	18,12	1,56					1	1	1				4,57	4,56
	14/12/22 4:00	19,67	19,19	0,48					1	1	1				4,51	4,52
	14/12/22 5:00	20,72	20,67	0,05					1	1	1				5,50	5,55
	14/12/22 6:00	23,92	23,81	0,10	1	1			1	1	1				7,48	8,15
	14/12/22 7:00	28,69	28,30	0,39	1	1				1	1		4		11,42	11,43
	14/12/22 8:00	31,12	31,05	0,08	1	1				1	1		7		11,67	11,59
	14/12/22 9:00	32,26	32,26	0,00	1	1		1		1	1		7		10,72	10,69
	14/12/22 10:00	32,48	32,48	0,00	1	1		1	1	1	1		2		9,66	9,57
	14/12/22 11:00	31,07	31,07	0,00	1	1		1	1	1	1				8,31	8,23
	14/12/22 12:00	29,71	29,71	0,00	1			1	1	1	1				7,30	7,41
	14/12/22 13:00	28,88	28,76	0,12				1	1	1	1				8,41	8,44
	14/12/22 14:00	28,44	28,44	0,00				1	1	1	1				7,83	7,83
	14/12/22 15:00	29,46	29,46	0,00				1	1	1	1				8,67	8,74
	14/12/22 16:00	33,61	33,50	0,11	1			1	1	1	1				10,97	10,99
	14/12/22 17:00	39,50	39,50	0,00	1	1		1	1	1	1		1		12,87	12,89
	14/12/22 18:00	41,20	41,03	0,18	1	1		1	1	1	1		1		13,44	13,45
	14/12/22 19:00	40,91	40,21	0,70	1	1		1	1	1	1		1		13,09	13,09
	14/12/22 20:00	39,81	38,21	1,60	1	1		1	1	1	1				12,76	12,75
	14/12/22 21:00	36,71	33,67	3,04	1	1		1	1	1	1				11,63	11,60
	14/12/22 22:00	32,21	27,69	4,51	1			1	1	1	1				10,34	10,33
	14/12/22 23:00	27,65	20,98	6,66				1	1	1	1				8,87	8,82

Παρατηρήσεις:

Η μονάδα G9 δεν ήταν διαθέσιμη το διάστημα 07:00-10:00, λόγω εργασιών στον ΑΣΠ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Πέμπτη 15/12/2022	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Πέμπτη	15/12/22 0:00	23,61	17,18	6,43					1	1	1				7,60	7,59
	15/12/22 1:00	21,39	15,53	5,86						1	1				6,87	6,85
	15/12/22 2:00	20,74	15,06	5,68						1	1				6,65	6,66
	15/12/22 3:00	19,89	14,44	5,45						1	1				6,37	6,36
	15/12/22 4:00	19,91	14,46	5,45						1	1				6,36	6,37
	15/12/22 5:00	20,86	15,13	5,73						1	1				6,70	6,72
	15/12/22 6:00	23,90	17,10	6,80						1	1		1		8,00	8,08
	15/12/22 7:00	28,03	20,40	7,64				1		1	1		4		9,04	9,09
	15/12/22 8:00	30,34	22,19	8,15				1		1	1				9,68	9,69
	15/12/22 9:00	31,77	23,20	8,57				1		1	1				10,29	10,40
	15/12/22 10:00	32,98	23,81	9,17				1		1	1				11,04	11,00
	15/12/22 11:00	33,61	23,97	9,64				1		1	1				11,68	11,72
	15/12/22 12:00	35,84	30,62	5,23	1			1		1	1		5		6,16	6,16
	15/12/22 13:00	36,13	26,97	9,16	1			1		1	1				10,93	10,93
	15/12/22 14:00	34,68	24,70	9,97	1			1		1	1				12,18	12,15
	15/12/22 15:00	33,57	23,93	9,63	1			1		1	1				11,69	11,62
	15/12/22 16:00	35,09	25,03	10,06	1			1		1	1				12,24	12,26
	15/12/22 17:00	39,54	28,81	10,72	1			1	1	1	1				13,24	13,24
	15/12/22 18:00	40,09	30,36	9,73				1	1	1	1				11,88	11,88
	15/12/22 19:00	39,48	29,49	9,99				1	1	1	1				12,39	13,01
15/12/22 20:00	38,05	27,89	10,15				1	1	1	1				12,55	12,58	
15/12/22 21:00	35,10	25,10	10,00				1	1	1	1				12,26	12,20	
15/12/22 22:00	31,01	22,08	8,93				1		1	1				10,75	10,66	
15/12/22 23:00	26,22	18,79	7,43				1		1	1				8,82	8,77	
Παρατηρήσεις:																
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.																
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.																

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Παρασκευή 16/12/2022	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Παρασκευή	16/12/22 0:00	22,85	16,64	6,21				1			1				7,38	7,35
	16/12/22 1:00	20,64	15,02	5,63				1			1				6,62	6,61
	16/12/22 2:00	19,94	14,82	5,12				1			1				6,37	6,37
	16/12/22 3:00	19,35	14,32	5,03				1			1				6,20	6,19
	16/12/22 4:00	19,36	14,03	5,33				1			1				6,22	6,23
	16/12/22 5:00	20,27	14,73	5,54				1			1				6,46	6,48
	16/12/22 6:00	23,16	17,14	6,03				1		1	1				6,97	7,53
	16/12/22 7:00	26,97	19,66	7,31				1		1	1		2		8,62	8,69
	16/12/22 8:00	29,60	21,64	7,96					1	1	1		4		9,44	9,45
	16/12/22 9:00	31,23	22,90	8,33					1	1	1				10,02	10,05
	16/12/22 10:00	31,73	23,35	8,38					1	1	1				10,79	10,82
	16/12/22 11:00	31,83	22,86	8,97					1	1	1				11,03	11,07
	16/12/22 12:00	32,23	23,00	9,23					1	1	1				11,22	11,16
	16/12/22 13:00	32,40	23,19	9,21					1	1	1				11,21	11,13
	16/12/22 14:00	32,31	22,94	9,36					1	1	1				10,54	10,51
	16/12/22 15:00	32,10	23,10	8,99					1	1	1				10,30	10,25
	16/12/22 16:00	33,18	23,92	9,26					1	1	1				10,70	10,69
	16/12/22 17:00	37,97	28,18	9,79				1	1	1	1				12,13	12,17
	16/12/22 18:00	38,71	27,36	11,36				1	1	1	1				12,40	12,40
	16/12/22 19:00	38,08	26,83	11,25				1	1	1	1				12,19	12,20
16/12/22 20:00	36,70	25,73	10,96				1	1	1	1				11,77	11,76	
16/12/22 21:00	33,61	23,44	10,18				1		1	1				10,80	10,84	
16/12/22 22:00	29,79	20,70	9,08				1		1	1				9,59	9,56	
16/12/22 23:00	25,89	17,99	7,90				1		1	1				8,32	8,30	
Παρατηρήσεις:																
Το διάστημα 06:00 με 07:00 το ΑΠ Άντισσα παρουσίασε απώλεια επικοινωνίας.																
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.														
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Κυριακή 18/12/2022	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Κυριακή	18/12/22 0:00	22,48	15,59	6,89					1		1				7,24	7,22
	18/12/22 1:00	20,62	14,22	6,40					1		1				6,70	6,68
	18/12/22 2:00	19,79	13,59	6,20					1		1				6,51	6,48
	18/12/22 3:00	19,04	12,99	6,05					1		1				6,34	6,29
	18/12/22 4:00	18,86	13,04	5,81					1		1				6,09	6,12
	18/12/22 5:00	19,28	13,26	6,02					1		1				6,30	6,32
	18/12/22 6:00	20,68	14,37	6,31					1		1				6,59	6,61
	18/12/22 7:00	21,67	15,12	6,55					1		1				7,03	7,04
	18/12/22 8:00	22,65	15,93	6,72					1		1				7,66	7,63
	18/12/22 9:00	22,47	16,83	5,64	1				1		1				6,41	7,66
	18/12/22 10:00	23,77	18,28	5,50	1				1		1				6,86	8,16
	18/12/22 11:00	25,38	22,34	3,04	1			1	1		1				8,32	8,35
	18/12/22 12:00	27,37	26,76	0,61				1	1		1		1		8,66	8,84
	18/12/22 13:00	28,85	28,84	0,01				1	1		1		2		10,01	10,08
	18/12/22 14:00	28,28	28,28	0,00				1	1		1		2		10,09	9,98
	18/12/22 15:00	28,01	28,01	0,00	1			1	1		1				9,13	9,17
	18/12/22 16:00	30,08	29,76	0,32	1			1	1		1				11,15	11,12
	18/12/22 17:00	33,94	32,96	0,98	1			1	1	1	1				11,91	11,78
	18/12/22 18:00	34,89	34,08	0,81	1			1	1	1	1				11,94	11,90
	18/12/22 19:00	34,17	33,45	0,72	1			1	1	1	1				11,21	11,18
18/12/22 20:00	33,53	32,54	0,99				1	1	1	1				11,66	11,85	
18/12/22 21:00	31,50	30,56	0,94				1	1	1	1				10,97	10,90	
18/12/22 22:00	28,20	27,32	0,88				1	1	1	1				7,77	7,95	
18/12/22 23:00	24,60	22,41	2,19				1			1	1				9,08	9,13
Παρατηρήσεις:																
Το διάστημα 09:00 με 11:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.																
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.														
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Δευτέρα 19/12/2022	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα	19/12/22 0:00	21,75	18,47	3,27				1		1	1				7,01	7,11
	19/12/22 1:00	19,89	15,01	4,88				1			1				7,97	7,96
	19/12/22 2:00	19,62	13,03	6,59				1			1				7,84	7,85
	19/12/22 3:00	19,15	12,22	6,93				1			1				7,67	7,67
	19/12/22 4:00	19,02	12,22	6,80				1			1				7,61	7,61
	19/12/22 5:00	19,86	13,14	6,72				1			1				7,91	7,92
	19/12/22 6:00	23,27	14,78	8,50				1			1				9,24	9,28
	19/12/22 7:00	27,96	17,89	10,07				1			1		1		11,13	11,15
	19/12/22 8:00	30,96	19,60	11,36				1		1	1				12,32	12,35
	19/12/22 9:00	33,10	21,14	11,96				1		1	1				13,23	13,24
	19/12/22 10:00	33,16	21,37	11,78				1		1	1				13,25	13,26
	19/12/22 11:00	33,61	21,35	12,26				1		1	1				13,43	13,43
	19/12/22 12:00	34,92	22,80	12,12				1		1	1				13,72	13,72
	19/12/22 13:00	35,46	23,44	12,02				1		1	1				13,73	13,73
	19/12/22 14:00	34,58	22,57	12,01				1		1	1				13,69	13,70
	19/12/22 15:00	34,96	23,93	11,03				1		1	1				12,51	13,71
	19/12/22 16:00	36,63	24,84	11,79				1		1	1				12,97	13,73
	19/12/22 17:00	41,40	29,10	12,29				1	1	1	1				13,73	13,73
	19/12/22 18:00	42,49	30,46	12,02				1	1	1	1				13,73	13,73
	19/12/22 19:00	42,38	30,37	12,01				1	1	1	1				13,73	13,73
19/12/22 20:00	41,27	29,41	11,86				1	1	1	1				13,73	13,73	
19/12/22 21:00	37,70	25,71	11,99				1	1	1	1				13,73	13,73	
19/12/22 22:00	33,46	21,90	11,56				1		1	1				13,36	13,34	
19/12/22 23:00	28,78	18,55	10,23				1		1	1				11,58	11,54	
Παρατηρήσεις:																
Το διάστημα 15:30 με 16:30 το ΑΠ Άντισσα παρουσίασε απώλεια επικοινωνίας.																
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.														
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Τρίτη 20/12/2022	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τρίτη	20/12/22 0:00	24,83	15,93	8,90				1			1				10,01	9,97
	20/12/22 1:00	22,34	14,34	8,00				1			1				8,96	8,95
	20/12/22 2:00	21,74	13,97	7,77				1			1				8,69	8,69
	20/12/22 3:00	21,17	13,57	7,60				1			1				8,48	8,47
	20/12/22 4:00	21,10	13,53	7,57				1			1				8,45	8,44
	20/12/22 5:00	22,35	14,34	8,00				1			1				8,91	8,92
	20/12/22 6:00	25,87	16,76	9,11				1			1				10,27	10,30
	20/12/22 7:00	31,35	20,48	10,87				1		1	1				12,46	12,49
	20/12/22 8:00	35,07	23,31	11,76				1		1	1				13,61	13,62
	20/12/22 9:00	35,44	23,76	11,68				1		1	1				13,72	13,72
	20/12/22 10:00	34,60	24,20	10,39				1		1	1				12,69	13,70
	20/12/22 11:00	33,18	23,38	9,80				1		1	1				12,52	13,28
	20/12/22 12:00	32,84	22,44	10,40				1		1	1				13,12	13,12
	20/12/22 13:00	32,86	21,99	10,87				1		1	1				13,14	13,11
	20/12/22 14:00	33,12	22,86	10,25				1		1	1				12,31	13,25
	20/12/22 15:00	34,42	22,92	11,50				1		1	1				13,00	13,58
	20/12/22 16:00	37,74	25,43	12,31				1		1	1				13,73	13,73
	20/12/22 17:00	43,05	31,45	11,60				1	1	1	1				13,73	13,73
	20/12/22 18:00	45,09	32,56	12,53				1	1	1	1				13,73	13,73
	20/12/22 19:00	44,34	31,99	12,35				1	1	1	1				13,73	13,73
20/12/22 20:00	42,95	30,63	12,31				1	1	1	1				13,73	13,73	
20/12/22 21:00	39,42	28,34	11,08				1	1	1	1				12,25	13,73	
20/12/22 22:00	34,86	23,47	11,39				1		1	1				13,53	13,56	
20/12/22 23:00	29,97	19,95	10,01				1		1	1				12,05	12,01	
Παρατηρήσεις:																
Τα διαστήματα 10:30 με 11:30,14:30 με 15:30 και 21:00 με 22:00 το ΑΠ Άντισσα παρουσίασε απώλεια επικοινωνίας.																
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.														
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Τετάρτη 21/12/2022	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τετάρτη	21/12/22 0:00	25,65	17,57	8,08						1	1				10,33	10,30
	21/12/22 1:00	22,95	15,36	7,59						1	1				9,20	9,20
	21/12/22 2:00	22,49	15,50	6,99						1	1				8,99	9,00
	21/12/22 3:00	21,64	14,87	6,78						1	1				8,68	8,66
	21/12/22 4:00	21,79	15,63	6,17						1	1				8,71	8,72
	21/12/22 5:00	22,57	16,63	5,94						1	1				8,59	9,10
	21/12/22 6:00	26,76	19,97	6,79				1		1	1		1		10,62	10,67
	21/12/22 7:00	31,75	25,14	6,62				1		1	1				12,65	12,67
	21/12/22 8:00	33,59	26,89	6,69				1		1	1		1		13,42	13,44
	21/12/22 9:00	33,15	28,68	4,47				1	1	1	1				12,59	12,51
	21/12/22 10:00	31,77	28,36	3,40				1	1	1	1				10,62	11,18
	21/12/22 11:00	31,08	28,56	2,52				1	1	1	1				10,42	10,45
	21/12/22 12:00	30,87	28,71	2,17				1	1	1	1				10,25	10,23
	21/12/22 13:00	31,17	28,39	2,78				1	1	1	1				10,45	10,50
	21/12/22 14:00	30,90	26,53	4,36				1	1	1	1				10,26	10,26
	21/12/22 15:00	32,86	26,76	6,11				1	1	1	1				12,02	12,11
	21/12/22 16:00	36,71	29,92	6,79				1	1	1	1				13,73	13,73
	21/12/22 17:00	42,83	35,58	7,25		1		1	1	1	1		1		13,73	13,73
	21/12/22 18:00	44,05	38,36	5,70		1		1	1	1	1		1		13,73	13,73
	21/12/22 19:00	43,59	40,53	3,06		1		1	1	1	1		2		13,73	13,73
21/12/22 20:00	42,30	41,16	1,14		1		1	1	1	1		2		13,73	13,73	
21/12/22 21:00	39,19	39,16	0,03		1		1	1	1	1		2		13,71	13,71	
21/12/22 22:00	35,27	35,25	0,02		1		1	1	1	1					12,34	12,29
21/12/22 23:00	29,97	29,97	0,00					1	1	1	1				9,14	9,13

Παρατηρήσεις:

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Πέμπτη 22/12/2022	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Πέμπτη	22/12/22 0:00	26,02	26,02	0,00				1		1	1				6,52	6,64
	22/12/22 1:00	23,16	23,16	0,00				1		1	1				7,74	7,74
	22/12/22 2:00	22,45	22,45	0,00				1		1	1				7,32	7,29
	22/12/22 3:00	21,76	21,57	0,19				1		1	1				6,62	6,63
	22/12/22 4:00	21,77	21,60	0,17				1		1	1				6,61	6,63
	22/12/22 5:00	23,10	23,09	0,01				1		1	1				7,84	7,92
	22/12/22 6:00	26,68	26,68	0,00				1		1	1				9,89	9,84
	22/12/22 7:00	32,22	32,22	0,00				1	1	1	1				10,58	10,62
	22/12/22 8:00	33,98	33,98	0,00				1	1	1	1				11,39	11,41
	22/12/22 9:00	33,29	33,29	0,00				1	1	1	1				11,65	11,64
	22/12/22 10:00	31,67	31,52	0,15				1	1	1	1				10,57	10,56
	22/12/22 11:00	30,90	30,76	0,13				1	1	1	1				10,19	10,20
	22/12/22 12:00	30,99	30,92	0,07				1	1	1	1				10,25	10,25
	22/12/22 13:00	31,26	31,25	0,01				1	1	1	1				10,52	10,51
	22/12/22 14:00	32,54	32,54	0,00				1	1	1	1				11,64	11,71
	22/12/22 15:00	34,49	34,49	0,00				1	1	1	1				13,25	13,27
	22/12/22 16:00	37,42	37,42	0,00	1			1	1	1	1				13,60	13,60
	22/12/22 17:00	42,85	42,85	0,00	1	1		1	1	1	1		1		13,66	13,73
	22/12/22 18:00	44,57	44,57	0,00	1	1		1	1	1	1		2		13,73	13,73
	22/12/22 19:00	44,20	44,20	0,00	1	1		1	1	1	1		2		13,73	13,73
22/12/22 20:00	42,54	42,54	0,00	1	1		1	1	1	1		2		13,69	13,66	
22/12/22 21:00	39,41	39,38	0,03	1	1		1	1	1	1				13,05	13,03	
22/12/22 22:00	35,43	35,39	0,03	1			1	1	1	1				11,47	11,42	
22/12/22 23:00	30,07	30,07	0,00				1	1	1	1				8,38	8,37	
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.														
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Παρασκευή 23/12/2022	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Παρασκευή	23/12/22 0:00	25,61	25,61	0,00				1		1	1				7,21	7,51
	23/12/22 1:00	23,10	23,10	0,00				1		1	1				7,88	7,80
	23/12/22 2:00	22,64	22,64	0,00				1		1	1				7,52	7,51
	23/12/22 3:00	21,83	21,83	0,00				1		1	1				6,69	6,68
	23/12/22 4:00	21,56	21,56	0,00				1		1	1				6,45	6,42
	23/12/22 5:00	22,77	22,77	0,00				1		1	1				8,14	7,53
	23/12/22 6:00	26,19	26,19	0,00				1		1	1				8,88	8,87
	23/12/22 7:00	30,76	30,76	0,00				1	1	1	1				9,87	9,96
	23/12/22 8:00	34,33	34,33	0,00				1	1	1	1				12,68	12,72
	23/12/22 9:00	36,31	36,31	0,00	1			1	1	1	1				13,48	13,45
	23/12/22 10:00	37,27	37,27	0,00	1			1	1	1	1				13,73	13,73
	23/12/22 11:00	37,31	37,31	0,00	1			1	1	1	1				13,65	13,61
	23/12/22 12:00	38,06	38,06	0,00	1			1	1	1	1				13,73	13,73
	23/12/22 13:00	38,49	38,49	0,00	1			1	1	1	1				13,73	13,73
	23/12/22 14:00	37,29	37,29	0,00	1			1	1	1	1				13,72	13,72
	23/12/22 15:00	37,23	37,23	0,00	1			1	1	1	1				13,70	13,70
	23/12/22 16:00	39,41	39,41	0,00	1	1		1	1	1	1				13,72	13,73
	23/12/22 17:00	43,84	43,79	0,05	1	1		1	1	1	1		2		13,73	13,73
	23/12/22 18:00	44,71	44,57	0,14	1	1		1	1	1	1		4		13,73	13,73
	23/12/22 19:00	43,70	43,62	0,08	1	1		1	1	1	1		2		13,73	13,73
	23/12/22 20:00	42,28	42,28	0,00	1	1		1	1	1	1		1		13,73	13,73
	23/12/22 21:00	38,58	38,58	0,00	1	1		1	1	1	1				13,01	12,95
	23/12/22 22:00	34,49	34,49	0,00	1			1	1	1	1				10,75	10,78
23/12/22 23:00	29,92	29,91	0,01				1	1	1	1				8,37	8,44	
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.																
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.																

[illegible]

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Κυριακή 25/12/2022	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Κυριακή	25/12/22 0:00	26,09	26,09	0,00				1		1	1				7,15	7,65
	25/12/22 1:00	23,55	23,55	0,01				1		1	1				8,48	8,45
	25/12/22 2:00	22,73	22,25	0,48				1		1	1				7,61	7,59
	25/12/22 3:00	21,68	20,64	1,04				1		1	1				6,57	6,55
	25/12/22 4:00	21,25	19,84	1,41				1		1	1				6,12	6,12
	25/12/22 5:00	22,08	19,90	2,17				1		1	1				6,89	6,92
	25/12/22 6:00	23,82	20,47	3,35				1		1	1				8,54	8,62
	25/12/22 7:00	25,43	23,65	1,78				1		1	1				10,05	10,06
	25/12/22 8:00	28,36	27,36	1,00				1	1	1	1				9,83	9,59
	25/12/22 9:00	31,66	29,34	2,32				1	1	1	1		3		11,49	11,84
	25/12/22 10:00	32,27	27,66	4,61				1	1	1	1		1		11,95	11,94
	25/12/22 11:00	31,54	22,97	8,57				1	1		1				11,76	11,83
	25/12/22 12:00	29,17	19,48	9,69				1	1		1				11,72	11,69
	25/12/22 13:00	24,90	15,92	8,98				1			1				9,98	9,96
	25/12/22 14:00	20,99	13,57	7,41				1			1				8,41	8,40
	25/12/22 15:00	22,27	16,29	5,98				1			1				8,67	8,68
	25/12/22 16:00	26,62	21,28	5,34				1		1	1				10,52	10,55
	25/12/22 17:00	31,90	26,01	5,89				1		1	1				12,68	12,73
	25/12/22 18:00	34,52	29,66	4,86		1		1		1	1				13,71	13,71
	25/12/22 19:00	35,01	30,85	4,16		1		1		1	1		1		13,73	13,73
25/12/22 20:00	33,86	29,48	4,39		1		1		1	1		1		13,53	13,52	
25/12/22 21:00	31,90	28,05	3,84		1		1		1	1				12,80	12,78	
25/12/22 22:00	29,36	26,78	2,59		1		1		1	1				11,76	11,74	
25/12/22 23:00	26,59	23,90	2,70				1		1	1				10,67	10,66	
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.														
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

[illegible]

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Τρίτη 27/12/2022	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τρίτη	27/12/22 0:00	24,54	24,54	0,00				1		1	1				7,09	7,34
	27/12/22 1:00	22,62	22,56	0,06				1		1	1				7,17	7,17
	27/12/22 2:00	21,79	21,66	0,13				1		1	1				6,67	6,64
	27/12/22 3:00	21,19	21,12	0,07				1		1	1				6,08	6,06
	27/12/22 4:00	20,96	20,66	0,30				1		1	1				5,79	5,79
	27/12/22 5:00	21,73	20,10	1,63				1		1	1				6,53	6,53
	27/12/22 6:00	24,70	22,26	2,44				1		1	1				7,84	7,88
	27/12/22 7:00	27,85	25,61	2,24				1		1	1				8,83	8,81
	27/12/22 8:00	30,76	29,17	1,59				1	1	1	1				9,72	9,75
	27/12/22 9:00	30,99	28,88	2,11				1	1	1	1				9,93	9,92
	27/12/22 10:00	30,25	29,13	1,12				1	1	1	1				9,47	9,46
	27/12/22 11:00	29,48	28,68	0,80				1	1	1	1				8,85	8,80
	27/12/22 12:00	29,61	28,56	1,05				1	1	1	1				8,92	8,93
	27/12/22 13:00	29,43	28,45	0,98				1	1	1	1				8,78	8,65
	27/12/22 14:00	29,42	28,89	0,53				1	1	1	1				8,82	8,80
	27/12/22 15:00	30,47	30,28	0,20				1	1	1	1				9,51	9,49
	27/12/22 16:00	34,16	34,13	0,03				1	1	1	1				11,36	11,42
	27/12/22 17:00	40,41	39,96	0,45		1		1	1	1	1				13,03	13,04
	27/12/22 18:00	42,30	41,24	1,05	1	1		1	1	1	1				13,55	13,54
	27/12/22 19:00	41,83	41,20	0,62	1	1		1	1	1	1				13,40	13,39
27/12/22 20:00	40,21	40,03	0,18	1	1		1	1	1	1				12,89	12,88	
27/12/22 21:00	36,76	36,40	0,36		1		1	1	1	1				11,82	11,80	
27/12/22 22:00	32,61	32,16	0,45		1		1	1	1	1				9,70	9,67	
27/12/22 23:00	28,81	28,65	0,15		1		1			1	1				7,67	7,85
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.														
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Τετάρτη 28/12/2022	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τετάρτη	28/12/22 0:00	25,24	25,04	0,20				1		1	1				7,97	7,93
	28/12/22 1:00	22,64	22,39	0,24				1		1	1				7,23	7,22
	28/12/22 2:00	22,10	21,97	0,13				1		1	1				6,93	6,93
	28/12/22 3:00	21,15	21,15	0,00				1		1	1				6,02	6,02
	28/12/22 4:00	20,96	20,96	0,00				1		1	1				5,83	5,82
	28/12/22 5:00	22,00	21,65	0,34				1		1	1				6,82	6,83
	28/12/22 6:00	24,66	24,14	0,52				1		1	1				9,24	9,28
	28/12/22 7:00	28,36	27,55	0,80				1		1	1		4		11,27	11,27
	28/12/22 8:00	31,18	29,52	1,66				1		1	1		4		12,43	12,45
	28/12/22 9:00	32,18	30,66	1,52				1		1	1		4		12,42	12,38
	28/12/22 10:00	30,98	30,25	0,72				1	1	1	1				10,59	10,37
	28/12/22 11:00	30,10	30,10	0,00				1	1	1	1				9,45	9,45
	28/12/22 12:00	30,05	30,05	0,00				1	1	1	1				9,37	9,40
	28/12/22 13:00	30,11	30,11	0,00				1	1	1	1				9,49	9,47
	28/12/22 14:00	29,91	29,91	0,00				1	1	1	1				9,23	9,24
	28/12/22 15:00	31,64	31,64	0,00				1	1	1	1				10,88	10,94
	28/12/22 16:00	35,23	35,18	0,04		1		1	1	1	1				13,50	13,53
	28/12/22 17:00	41,01	40,78	0,23		1		1	1	1	1		4		13,73	13,73
	28/12/22 18:00	43,11	43,02	0,08		1		1	1	1	1		5		13,73	13,73
	28/12/22 19:00	42,14	41,95	0,19		1		1	1	1	1		5		13,73	13,73
28/12/22 20:00	39,92	39,92	0,00		1		1	1	1	1		4		13,69	13,65	
28/12/22 21:00	36,53	36,53	0,00		1		1	1	1	1		1		12,02	11,90	
28/12/22 22:00	32,88	32,88	0,00		1		1	1	1	1				11,17	11,19	
28/12/22 23:00	28,77	28,53	0,24				1	1	1	1					8,32	8,21
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.														
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Πέμπτη 29/12/2022	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Πέμπτη	29/12/22 0:00	25,35	24,73	0,63				1		1	1				8,99	9,27
	29/12/22 1:00	22,77	22,14	0,63				1		1	1				7,77	7,67
	29/12/22 2:00	22,25	21,53	0,72				1		1	1				7,18	7,13
	29/12/22 3:00	21,47	19,96	1,52				1		1	1				6,32	6,29
	29/12/22 4:00	21,13	19,54	1,59				1		1	1				5,99	5,97
	29/12/22 5:00	22,27	20,67	1,60				1		1	1				7,11	7,12
	29/12/22 6:00	24,96	23,93	1,04				1		1	1				9,51	9,49
	29/12/22 7:00	28,31	28,06	0,25				1	1	1	1				8,27	8,00
	29/12/22 8:00	31,69	31,69	0,00				1	1	1	1				10,97	10,97
	29/12/22 9:00	32,07	32,07	0,00				1	1	1	1				11,50	11,48
	29/12/22 10:00	31,38	31,38	0,00				1	1	1	1				10,58	10,55
	29/12/22 11:00	30,72	30,72	0,00				1	1	1	1				10,06	10,03
	29/12/22 12:00	30,75	30,75	0,00				1	1	1	1				10,09	10,08
	29/12/22 13:00	31,23	31,21	0,02				1	1	1	1				10,57	10,61
	29/12/22 14:00	30,70	30,60	0,09				1	1	1	1				10,13	10,08
	29/12/22 15:00	31,29	30,65	0,65				1	1	1	1				10,49	10,57
	29/12/22 16:00	35,31	33,90	1,40	1			1	1	1	1				13,54	13,57
	29/12/22 17:00	40,85	39,27	1,58	1	1		1	1	1	1				13,73	13,73
	29/12/22 18:00	42,79	40,94	1,85	1	1		1	1	1	1				13,73	13,73
	29/12/22 19:00	42,45	41,13	1,33	1	1		1	1	1	1				13,73	13,73
29/12/22 20:00	41,05	39,89	1,17	1	1		1	1	1	1				13,73	13,73	
29/12/22 21:00	37,42	36,68	0,74	1	1		1	1	1	1				12,95	12,96	
29/12/22 22:00	33,45	32,92	0,53		1		1	1	1	1				10,63	10,55	
29/12/22 23:00	29,22	28,74	0,48				1	1	1	1				8,53	8,57	
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.														
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Παρασκευή 30/12/2022	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Παρασκευή	30/12/22 0:00	25,49	25,33	0,16				1	1	1	1				7,45	8,28
	30/12/22 1:00	22,94	22,94	0,00				1		1	1				7,89	7,85
	30/12/22 2:00	22,39	22,39	0,00				1		1	1				7,25	7,26
	30/12/22 3:00	21,50	21,50	0,00				1		1	1				6,36	6,37
	30/12/22 4:00	21,44	21,44	0,00				1		1	1				6,27	6,30
	30/12/22 5:00	22,49	22,49	0,00				1		1	1				7,26	7,30
	30/12/22 6:00	25,23	25,23	0,00				1	1	1	1				8,78	8,39
	30/12/22 7:00	28,82	28,82	0,00				1	1	1			4		10,47	10,53
	30/12/22 8:00	32,73	32,73	0,00				1	1	1	1		2		10,45	10,45
	30/12/22 9:00	33,38	33,23	0,15				1	1	1	1				10,52	10,53
	30/12/22 10:00	32,67	32,59	0,09				1	1	1	1				10,47	10,44
	30/12/22 11:00	32,28	32,28	0,00				1	1	1	1				9,78	9,77
	30/12/22 12:00	32,00	32,00	0,00				1	1	1	1		2		10,46	10,51
	30/12/22 13:00	32,07	32,07	0,00				1	1	1	1				11,03	11,05
	30/12/22 14:00	31,37	31,06	0,31				1	1	1	1				10,51	10,50
	30/12/22 15:00	32,72	32,14	0,58				1	1	1	1				11,22	11,26
	30/12/22 16:00	36,48	35,81	0,67		1		1	1	1	1				12,31	12,32
	30/12/22 17:00	42,22	40,71	1,51	1	1		1	1	1	1				13,60	13,60
	30/12/22 18:00	43,91	41,56	2,35	1	1		1	1	1	1				13,73	13,73
	30/12/22 19:00	43,34	41,90	1,44	1	1		1	1	1	1				13,72	13,72
30/12/22 20:00	41,79	40,73	1,06	1	1		1	1	1	1				13,40	13,38	
30/12/22 21:00	38,31	37,14	1,17	1	1		1	1	1	1				12,30	12,29	
30/12/22 22:00	34,20	33,32	0,89		1		1	1	1	1				11,00	10,97	
30/12/22 23:00	29,91	28,93	0,98				1	1	1	1				9,14	9,06	
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.																
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.																

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Σάββατο 31/12/2022	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):					3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Σάββατο	31/12/22 0:00	26,23	25,65	0,59				1	1	1	1				7,15	7,32
	31/12/22 1:00	23,60	22,40	1,20				1		1	1				7,58	7,57
	31/12/22 2:00	22,89	21,08	1,81				1		1	1				7,33	7,32
	31/12/22 3:00	21,95	19,86	2,09				1		1	1				6,81	6,80
	31/12/22 4:00	21,59	18,89	2,69				1		1	1				6,41	6,43
	31/12/22 5:00	22,46	19,78	2,68				1		1	1				7,10	7,12
	31/12/22 6:00	24,55	21,41	3,15				1		1	1				7,81	7,83
	31/12/22 7:00	27,51	24,15	3,36				1		1	1				8,80	8,82
	31/12/22 8:00	31,41	28,89	2,52				1	1	1	1		1		9,97	10,00
	31/12/22 9:00	34,64	33,10	1,54				1	1	1	1				11,06	11,22
	31/12/22 10:00	36,84	35,41	1,43		1		1	1	1	1				11,81	11,86
	31/12/22 11:00	36,71	35,28	1,43		1		1	1	1	1				12,84	12,85
	31/12/22 12:00	37,70	37,37	0,34		1		1	1	1	1				12,55	12,56
	31/12/22 13:00	38,68	38,67	0,01		1		1	1	1	1		1		13,68	13,69
	31/12/22 14:00	38,59	38,49	0,10		1		1	1	1	1		1		13,73	13,73
	31/12/22 15:00	38,54	38,48	0,06		1		1	1	1	1		1		13,73	13,73
	31/12/22 16:00	41,45	41,33	0,12	1	1		1	1	1	1		2		13,73	13,73
	31/12/22 17:00	46,63	46,21	0,42	1	1		1	1	1	1		4		13,73	13,73
	31/12/22 18:00	49,57	48,77	0,81	1	1		1	1	1	1		7		13,73	13,73
	31/12/22 19:00	48,65	47,56	1,09	1	1		1	1	1	1		7		13,73	13,73
31/12/22 20:00	45,44	44,31	1,13	1	1		1	1	1	1		5		13,73	13,73	
31/12/22 21:00	39,98	39,24	0,74	1	1		1	1	1	1		1		13,40	13,35	
31/12/22 22:00	34,84	34,49	0,35	1	1		1	1	1	1				11,06	11,13	
31/12/22 23:00	30,80	29,61	1,19		1		1	1	1	1				8,94	8,99	
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.																
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.																